


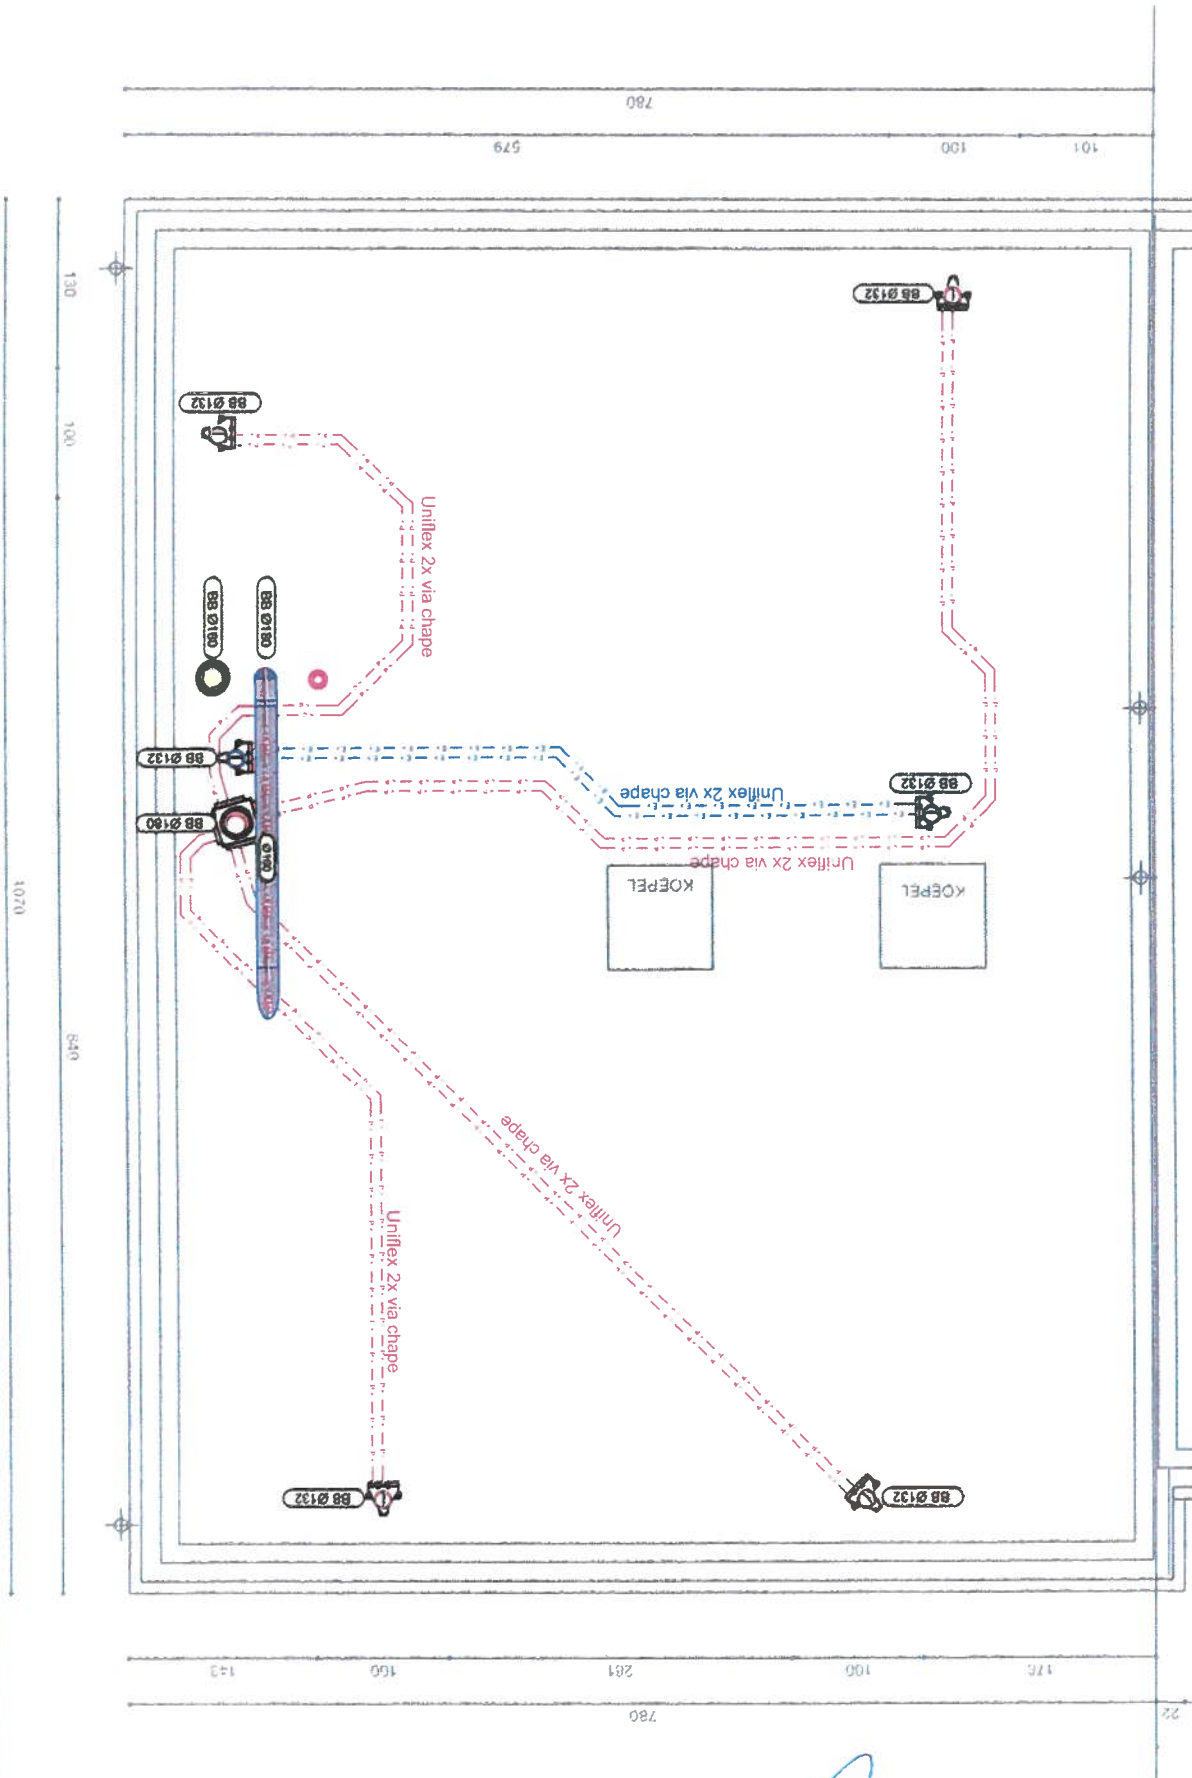

Handwritten signatures and date: 05/02/13

Ventiel	
Getuigensnede getuigende	
Bepaald 2.1M	
Uniflex 2x via chape	Uniflex 2x via chape
Aanzing = luchtstroom	Aanzing = luchtstroom
Extracue = luchtstroom	Extracue = luchtstroom
Ruiter = luchtstroom	Ruiter = luchtstroom

De plaatsing van de ventilatoren op dit plan zijn indicatief. Aanvaankelijk van de uitvoering van de bouwconstructie kan de plaatsing enigszins afwijken van de plannen. Goedkeuring van plannen opgemaakt door BCV WORKS

Hendriksekening:
Datum:

Ninove lot 28
Angereeststraat

Plat dak




ontwerper: eds
werfleider: bca

dossnr: 190259
datum: 03-04-2019




Geijkvloers


dossier:190259
datum:03-04-2019

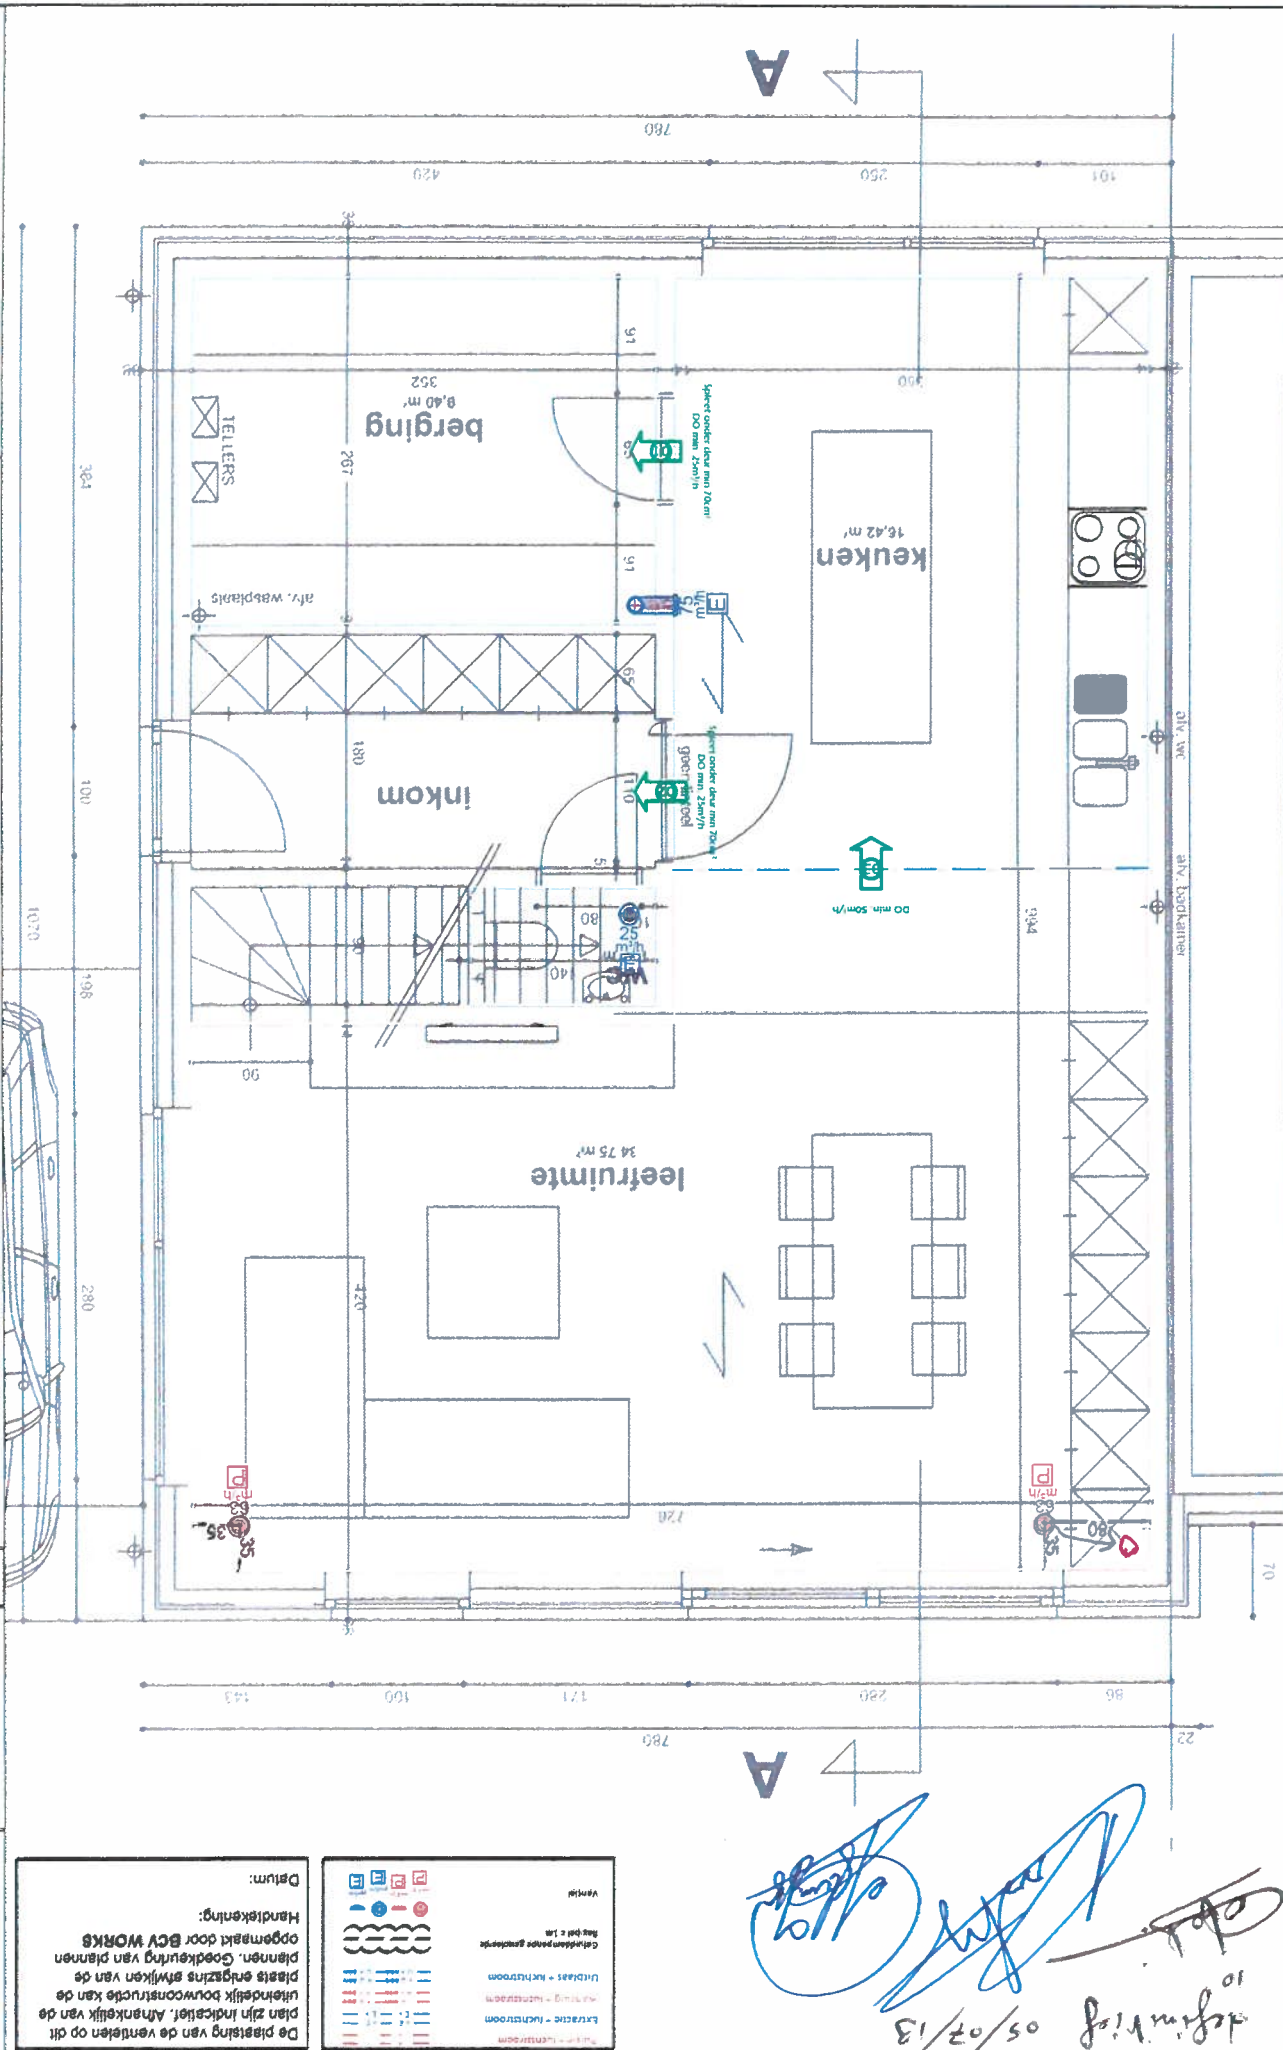



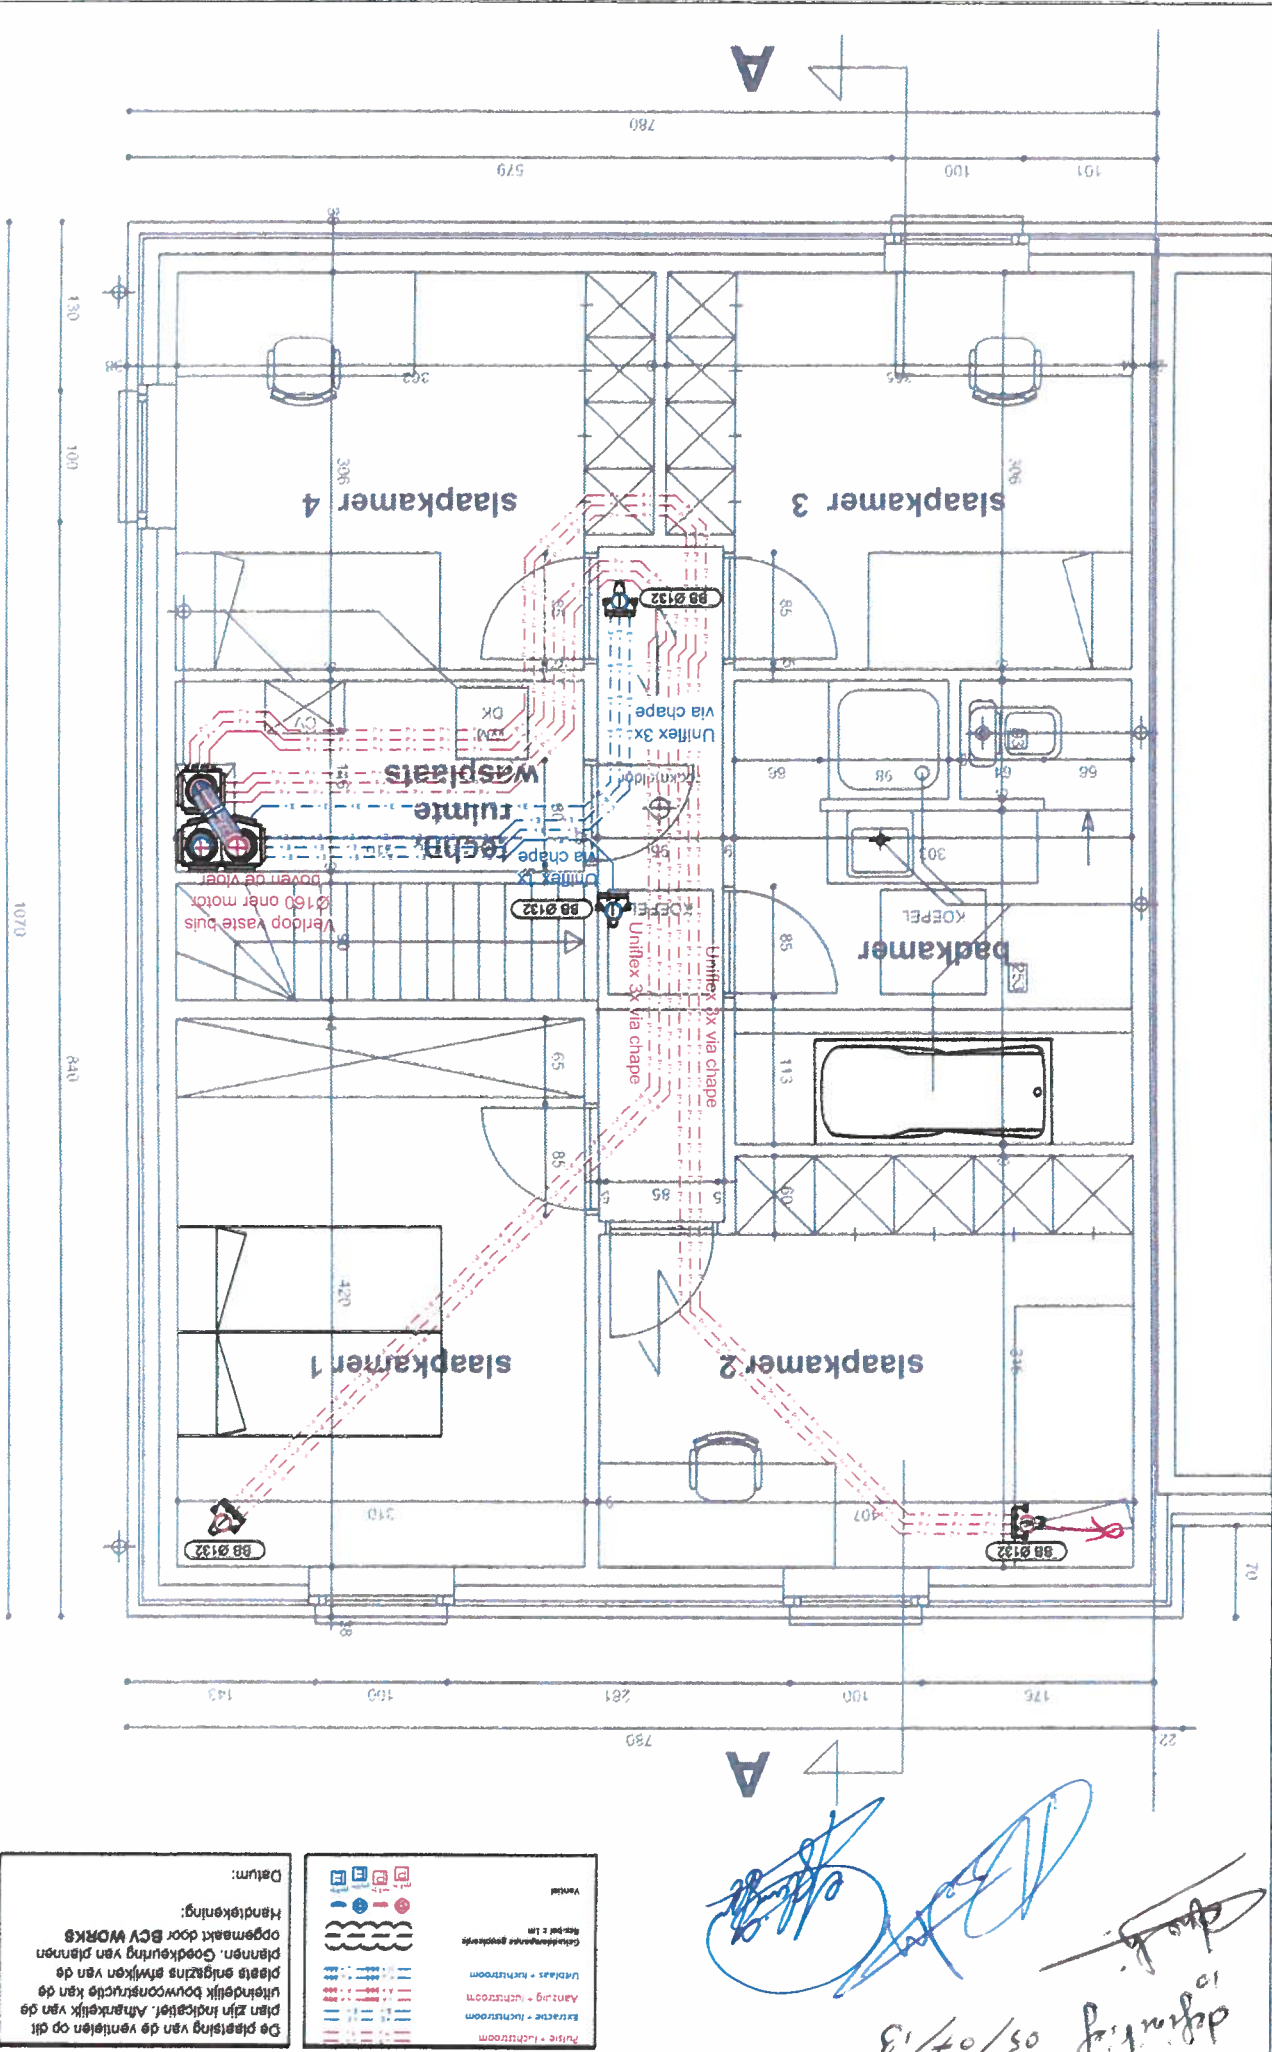



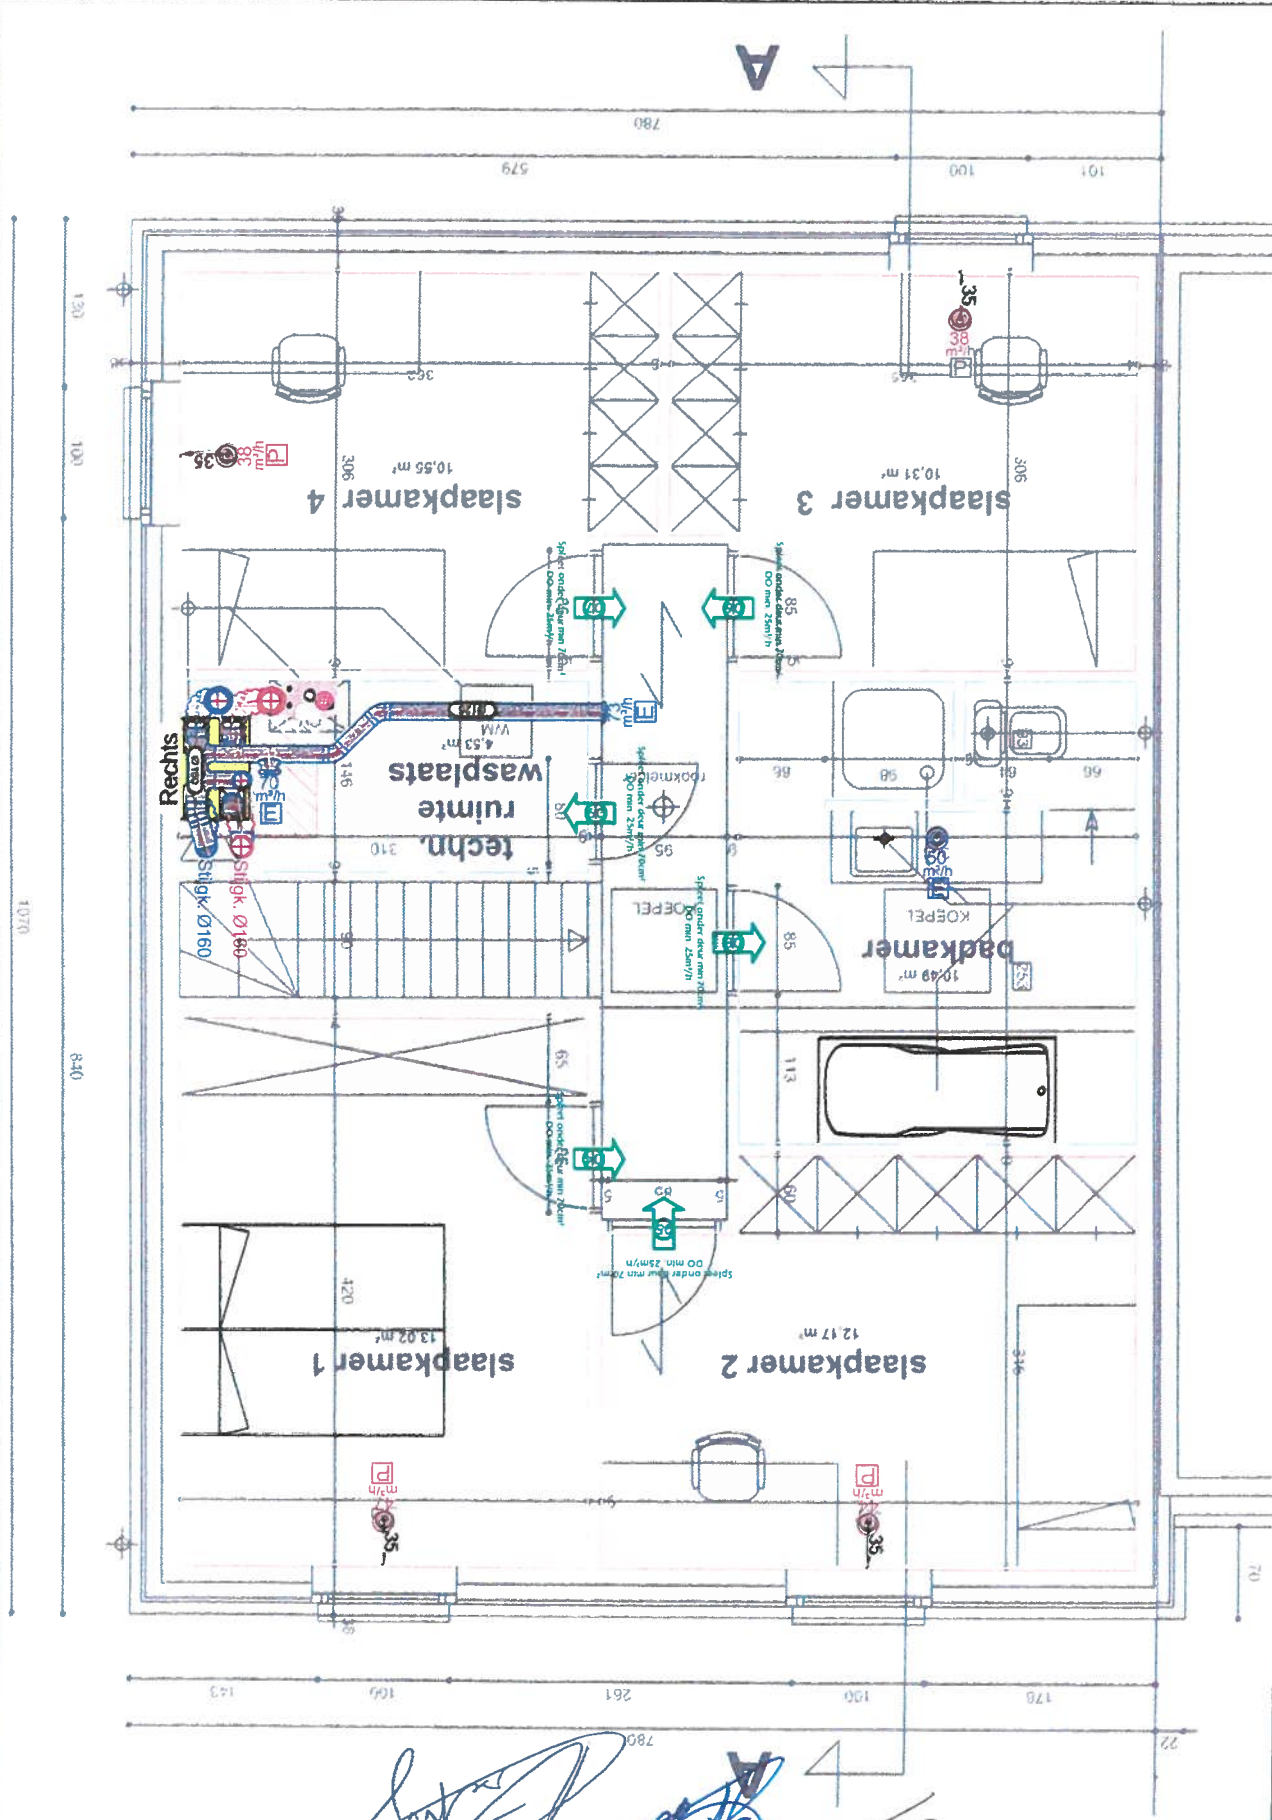

Voorzieningen Kinetix +
Spanning 1x230V/AC, 50Hz
Voeding Stroomcircuit XVB 302.5 mV
Bedrading UTP cat.5 van ventilator naar afleestand
(optie) IP-voorverl. (m, 1,5m)
Automat 10A
Condensaat 45mm
Isolatie De isolatie dient zodanig geplaatst te worden dat de ventilatorbladen en -vill. ertussen niet gefixeerd worden.
E293

Verl. 1
Ruit 1 x 1m
Gevelruimte geventileerd
Futur - lichte
Kruis - lichte
Aanzig - lichte
Verl. 1 x 1m
Ruit 1 x 1m
Gevelruimte geventileerd
Futur - lichte
Kruis - lichte
Aanzig - lichte

De plaatsing van de ventilatoren op dit plan zijn indicatief. Aanpakkelijk van de uiteindelijke bouwconstructie kan de plaatsing enigszins afwijken van de plannen. Goedkeuring van plannen opgemaakt door BCV WORKS
Handtekening:
Datum:

Nimove lot 28
Angereeststraat


Verdieping 1



ontwerper: eds
werfleider: bca

dossier: 190259
datum: 03-04-2019



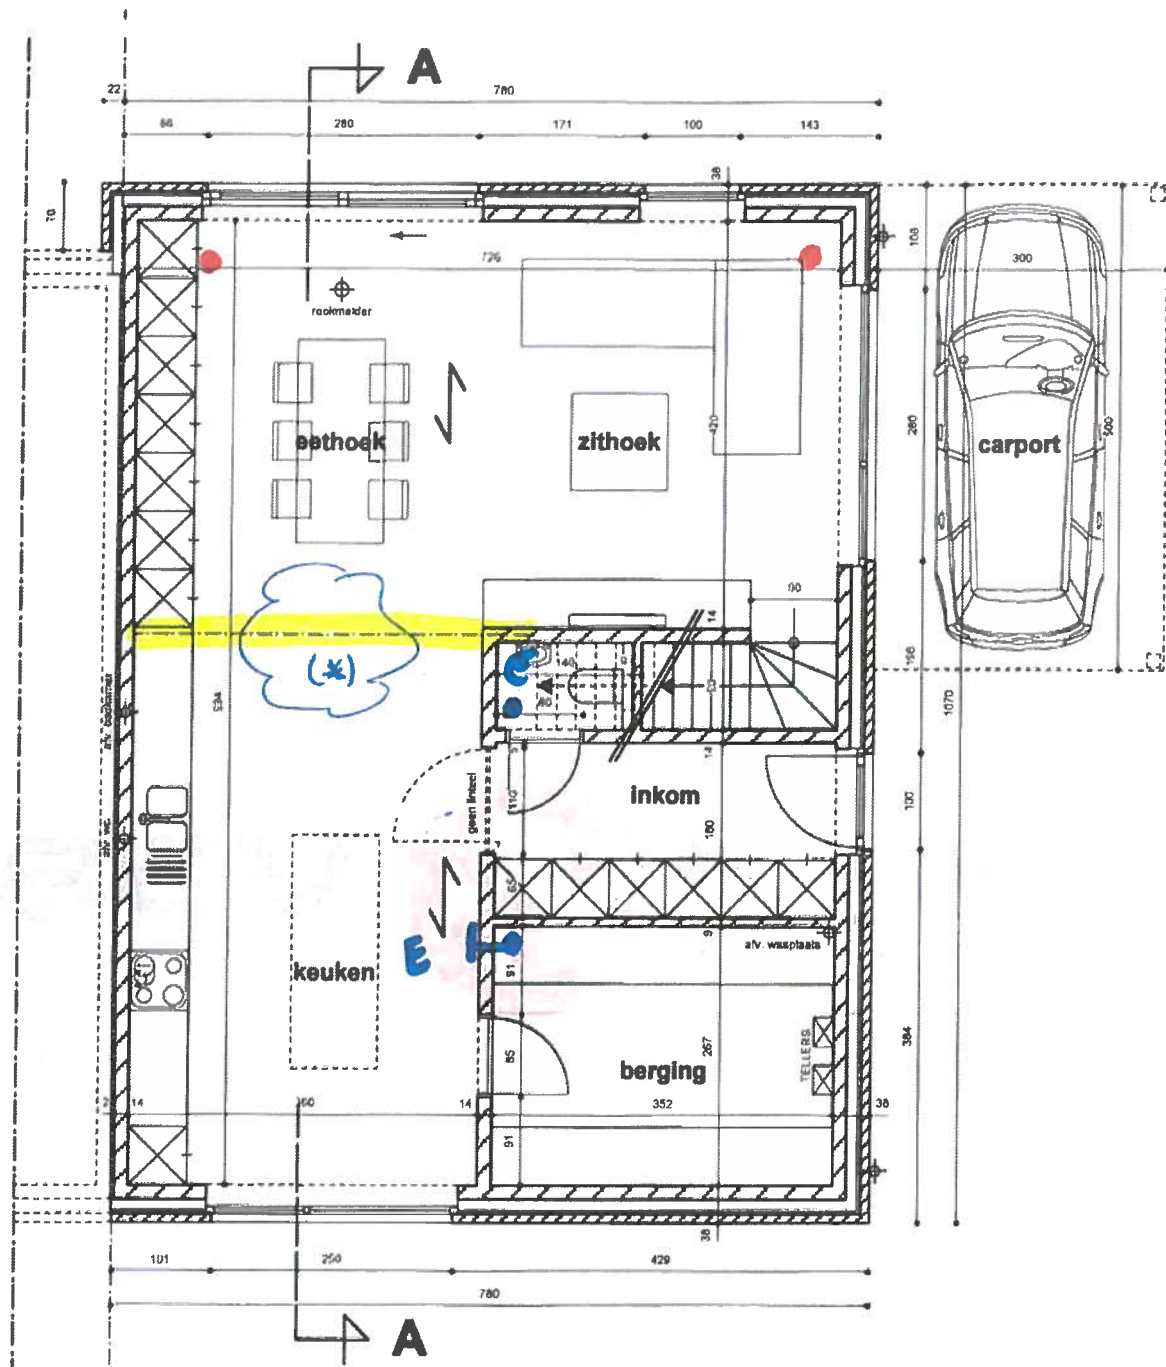


GELIJKVLOERS




leidingen op verdiep getekend in
veronderstelling dat we met unifix ± 7 cm
over kunnen lopen.



Wk 28

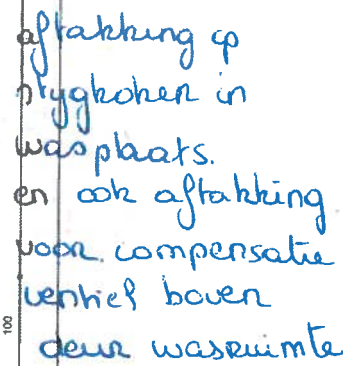



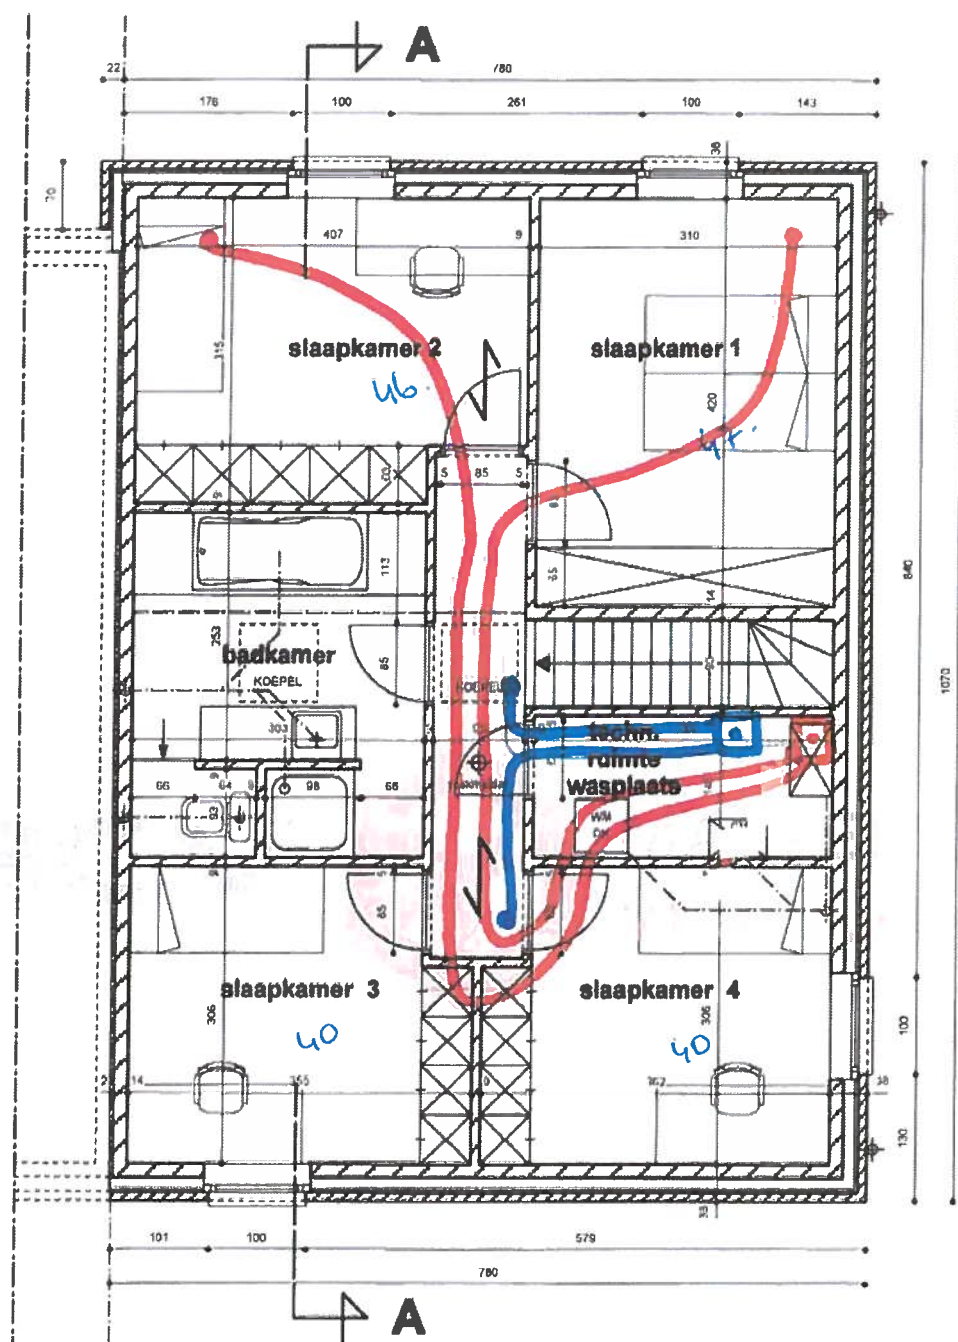

VERDIEPING

