

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/09/2024

Inspecteur: Michael De Landsheer

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481257

Datum verslag: 12/09/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hoogstraat
Huisnummer 177
Busnummer 1
Postcode 9506
Gemeente Geraardsbergen
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Hoogstraat
Huisnummer 177
Busnummer 1
Postcode 9506
Gemeente Geraardsbergen
Land België

Installateur

Naam Makelaarskantoor De Smet
BTW nr. BE 0742 835 304
Telefoonnummer +32 54 41 91 57
E-mail Vastgoed@makelaardesmet.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr. : 32840238

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 14


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,52 MΩ

RE: 23,2 Ω

OK

OK

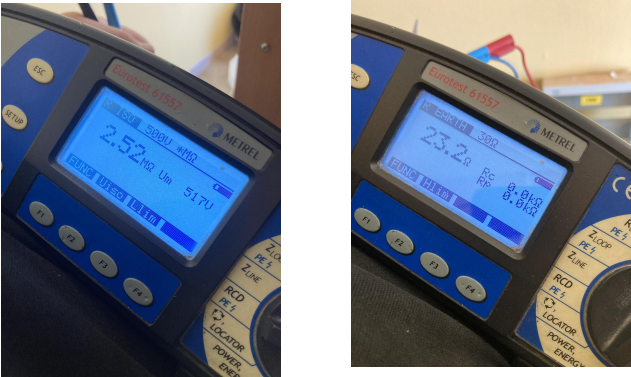

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		2	6
10	C	16		2	2,5
2	C	20		2	2,5
1	C	10		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.
- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 31 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/9/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael De Landsheer

De werknemer,



Michael De Landsheer
ACEG VZW-#117


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­re­eks of onrecht­re­eks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controle­or­ganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/9/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

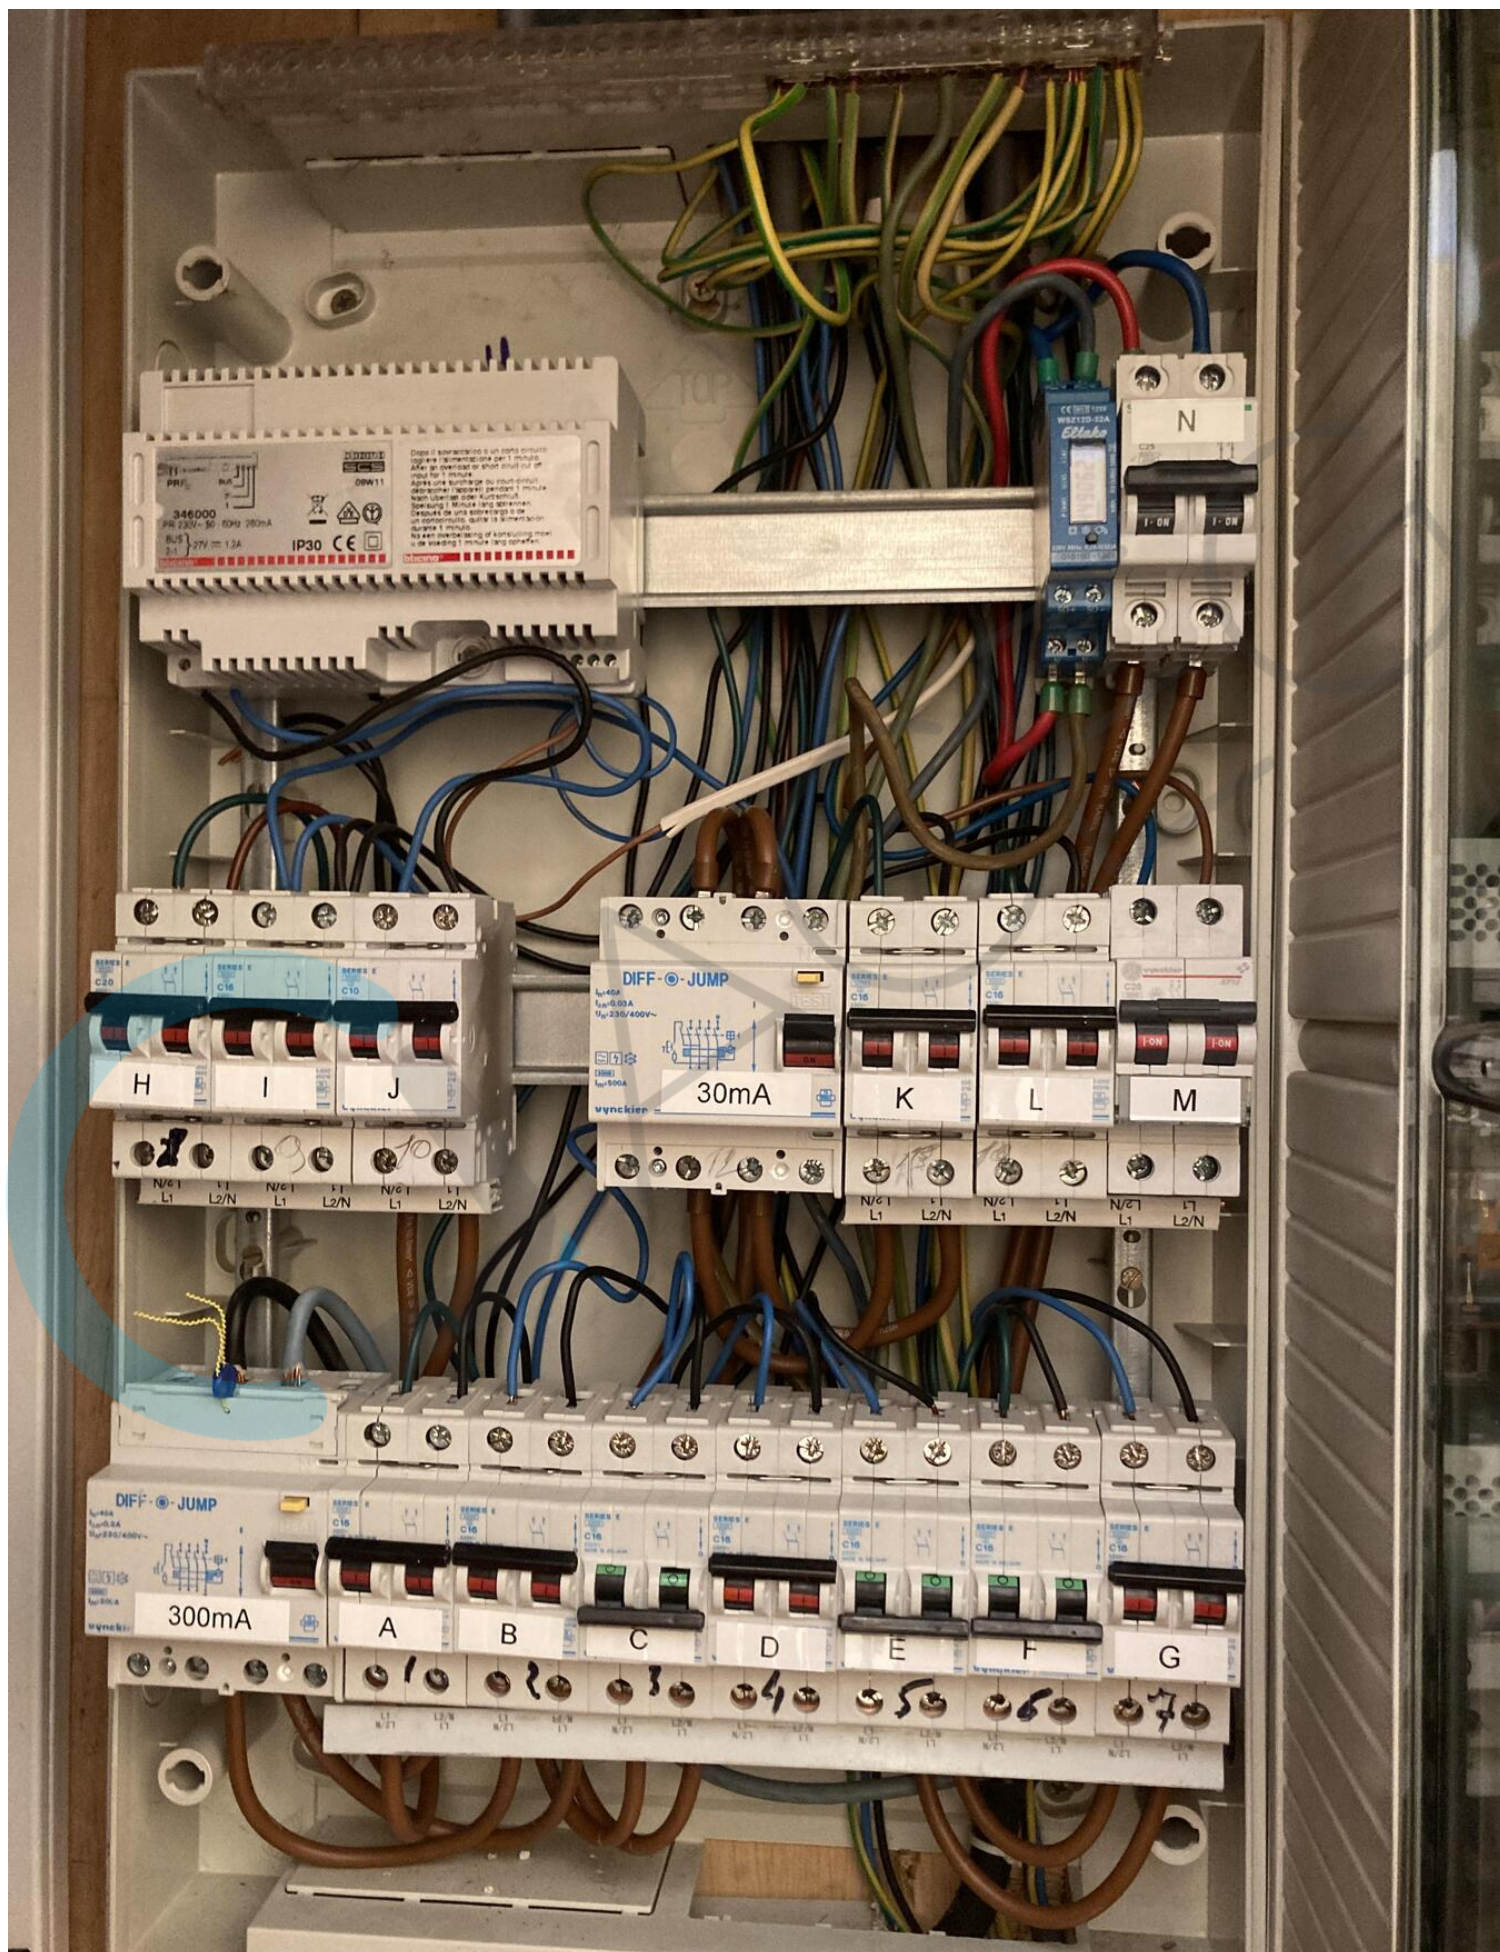




CHANCEEG

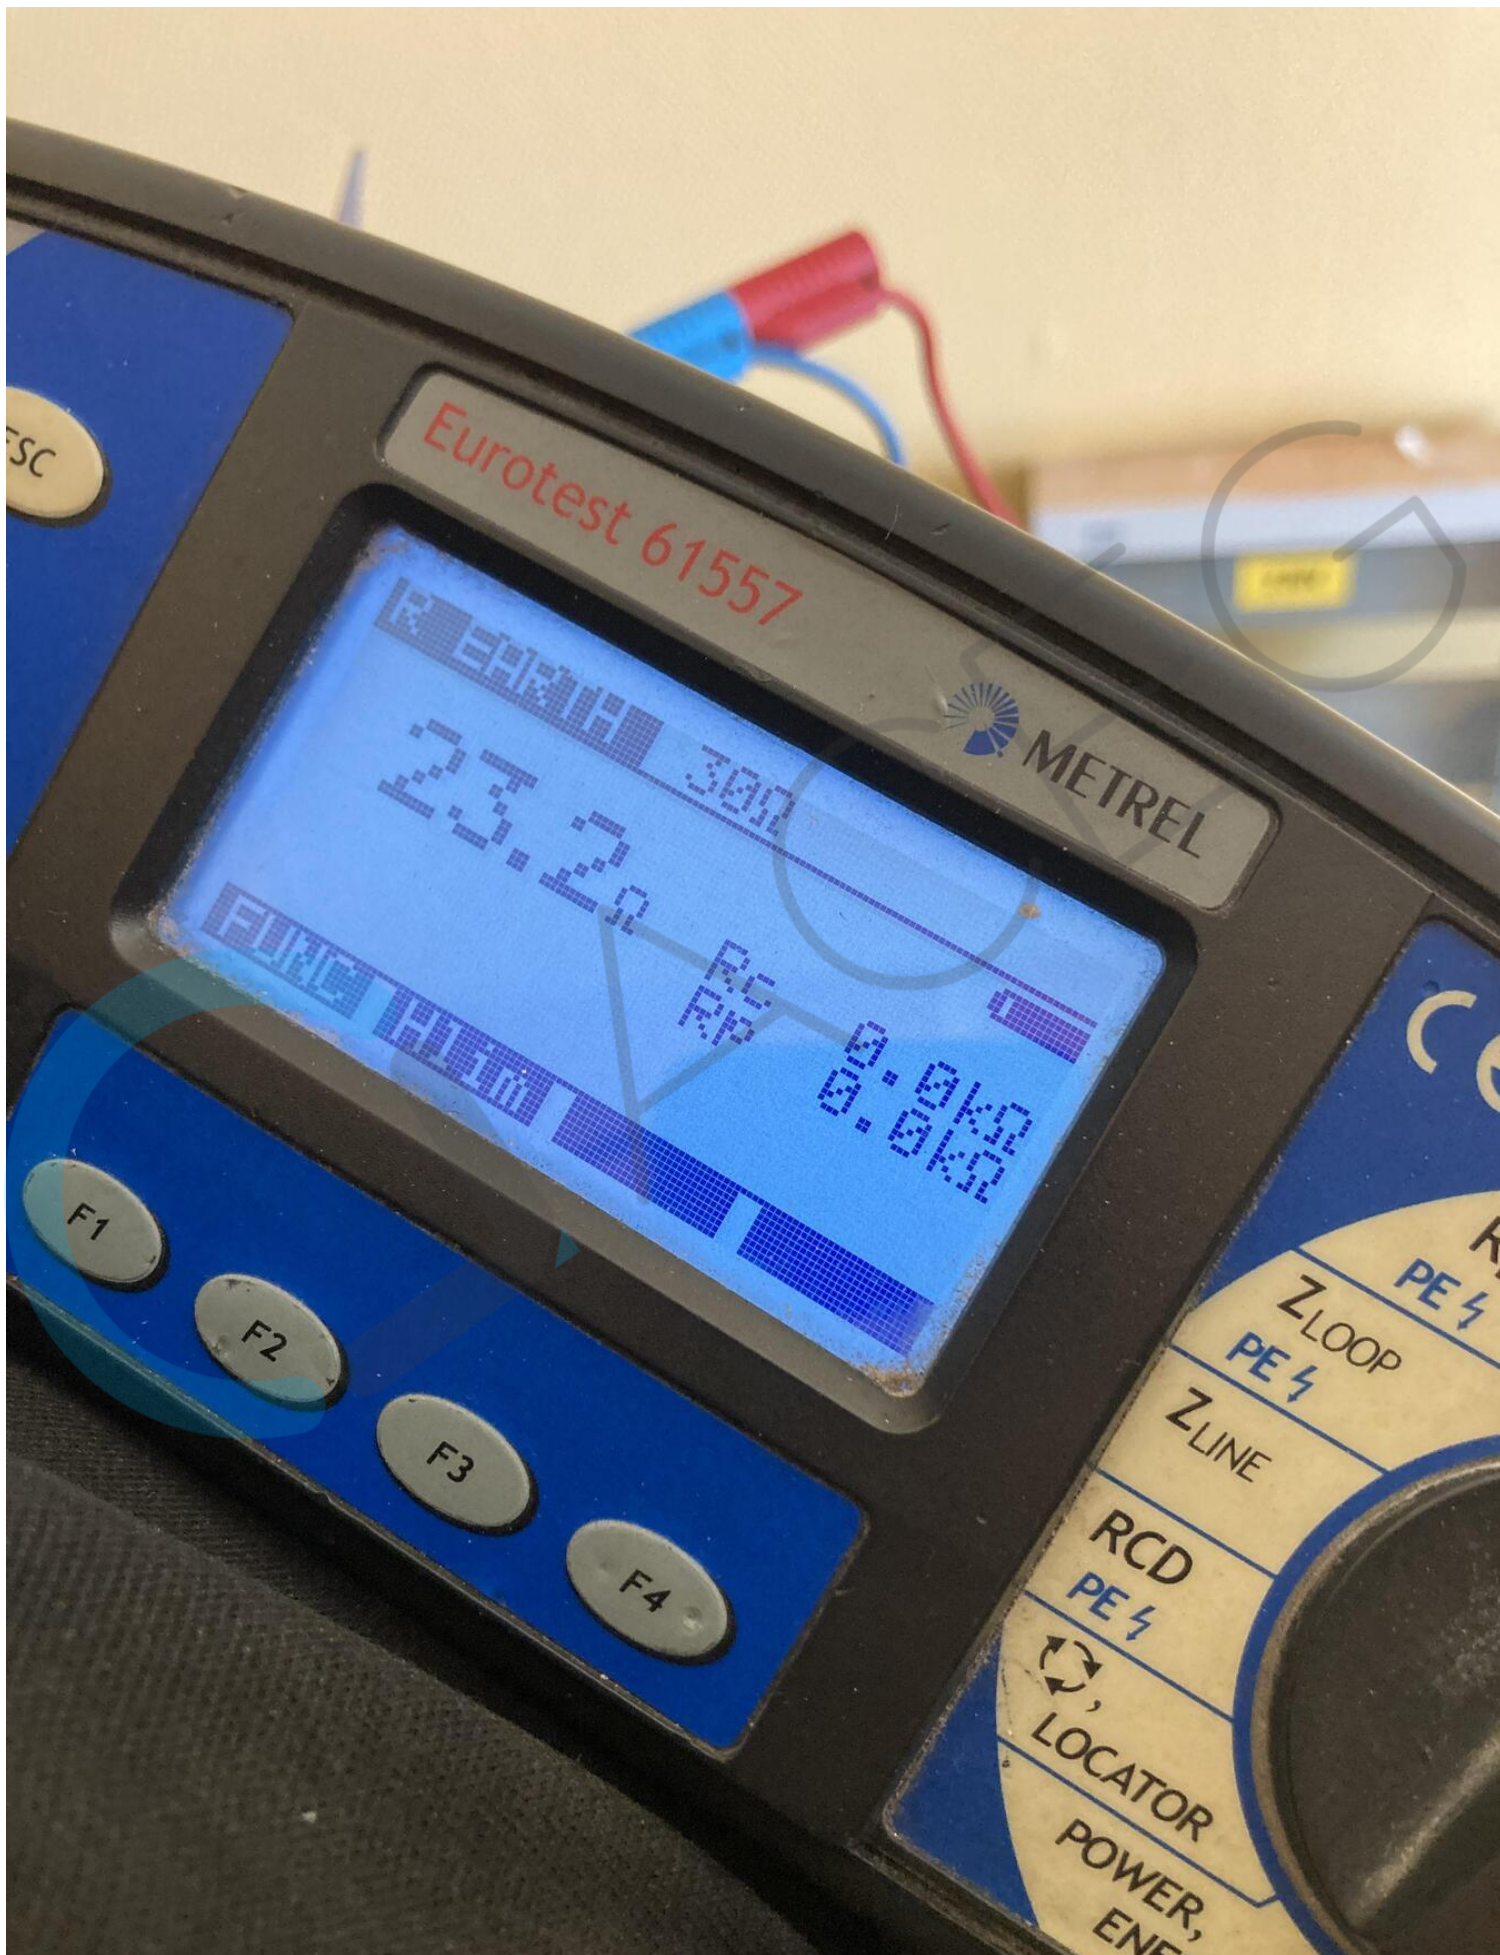




CHANCEEG

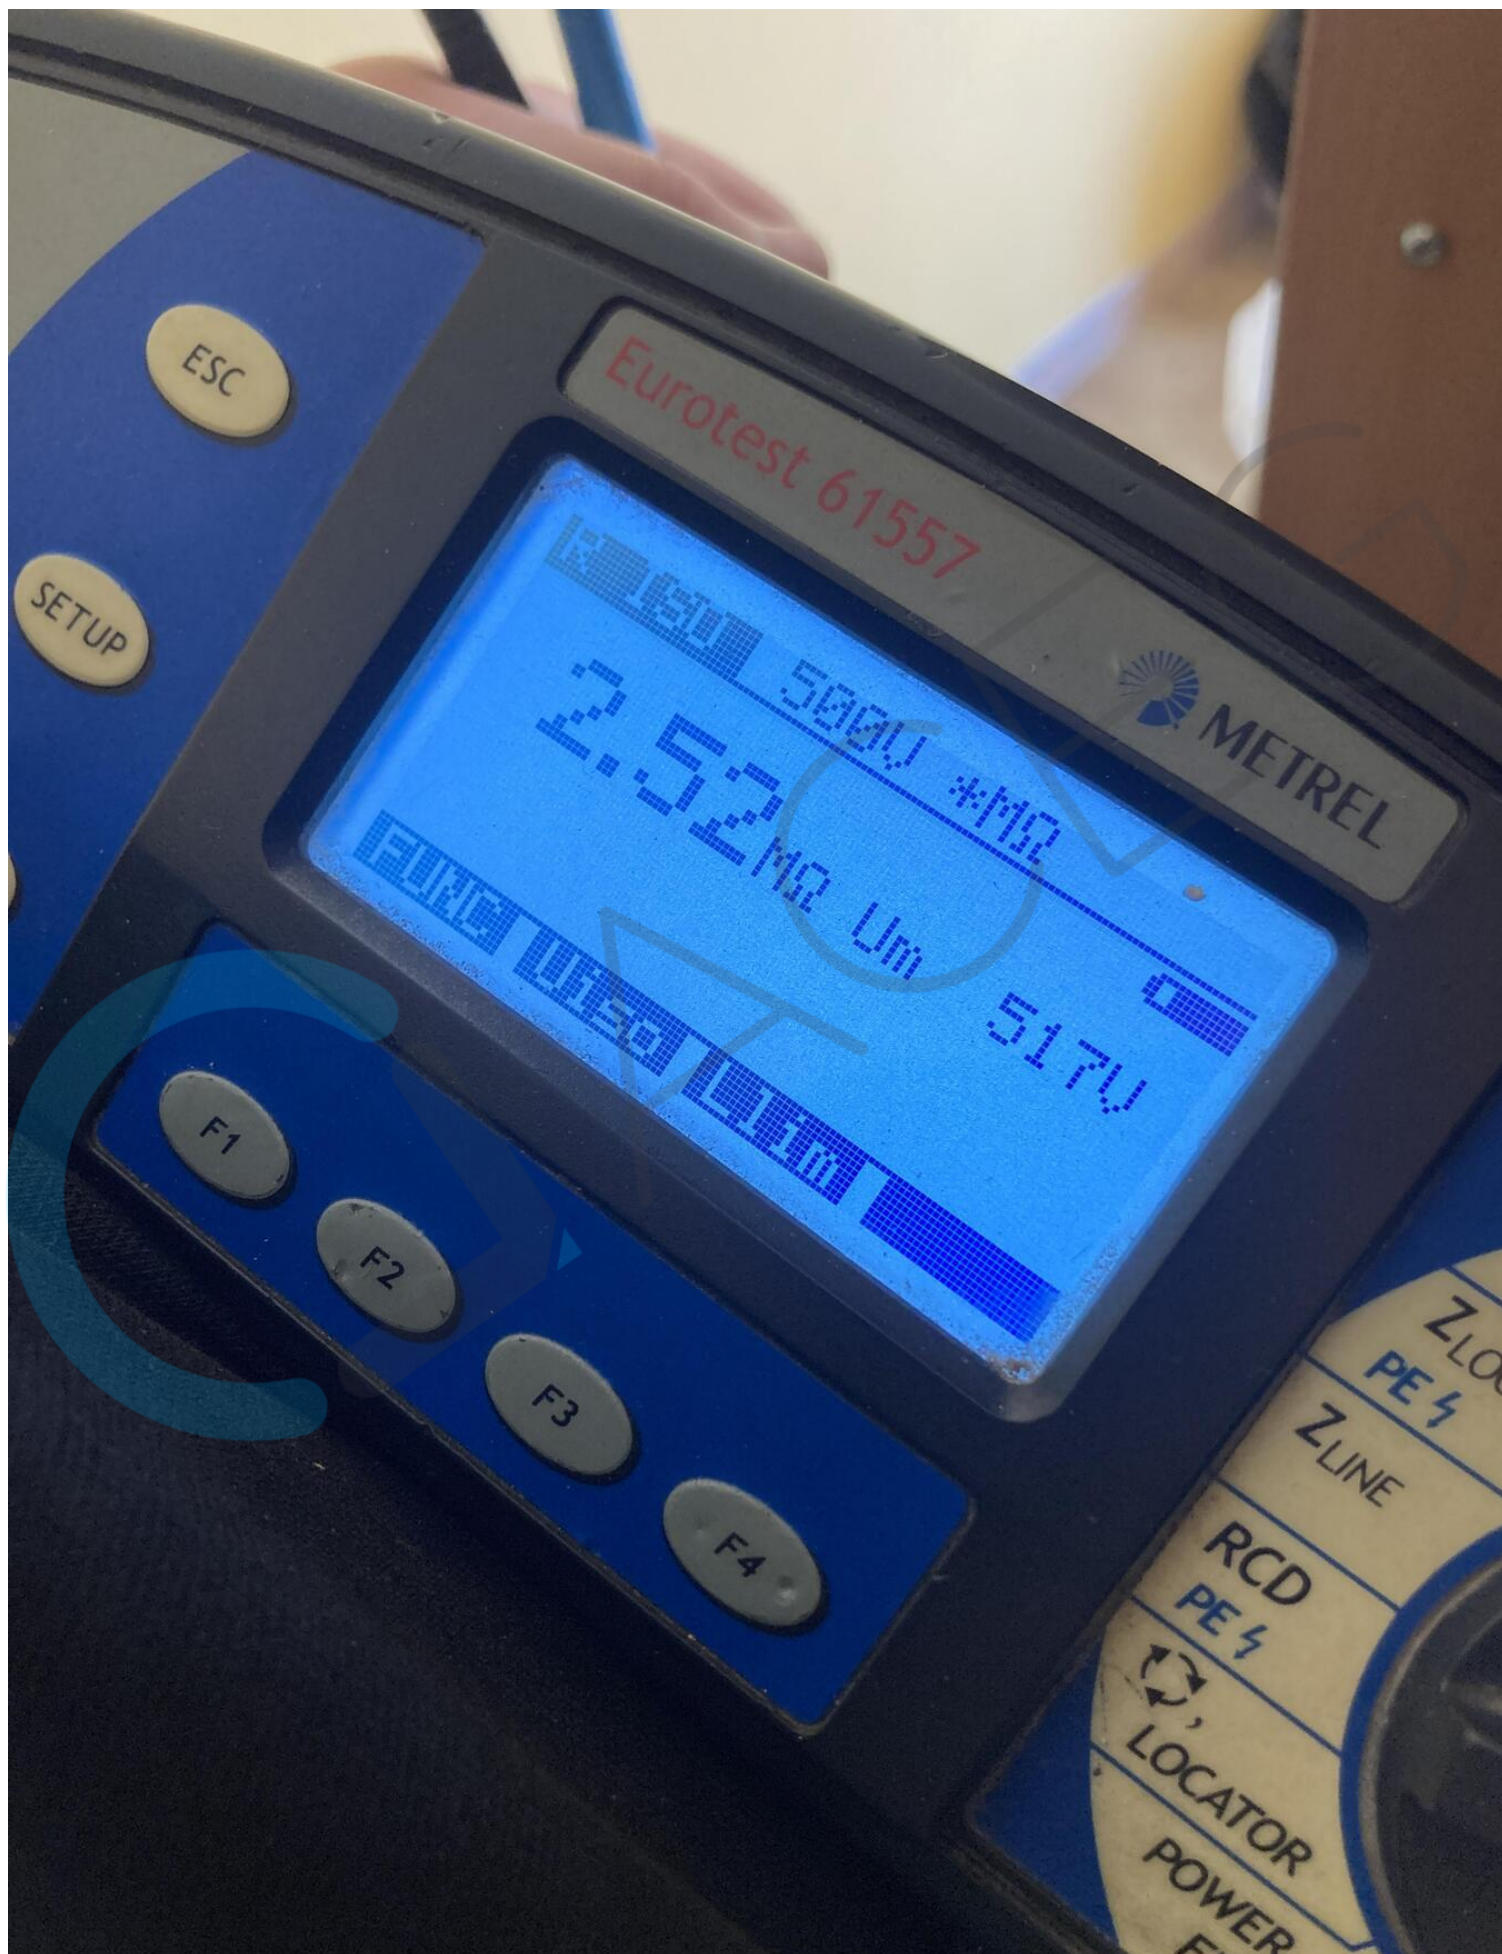



CHANCEEG

12/09/2024

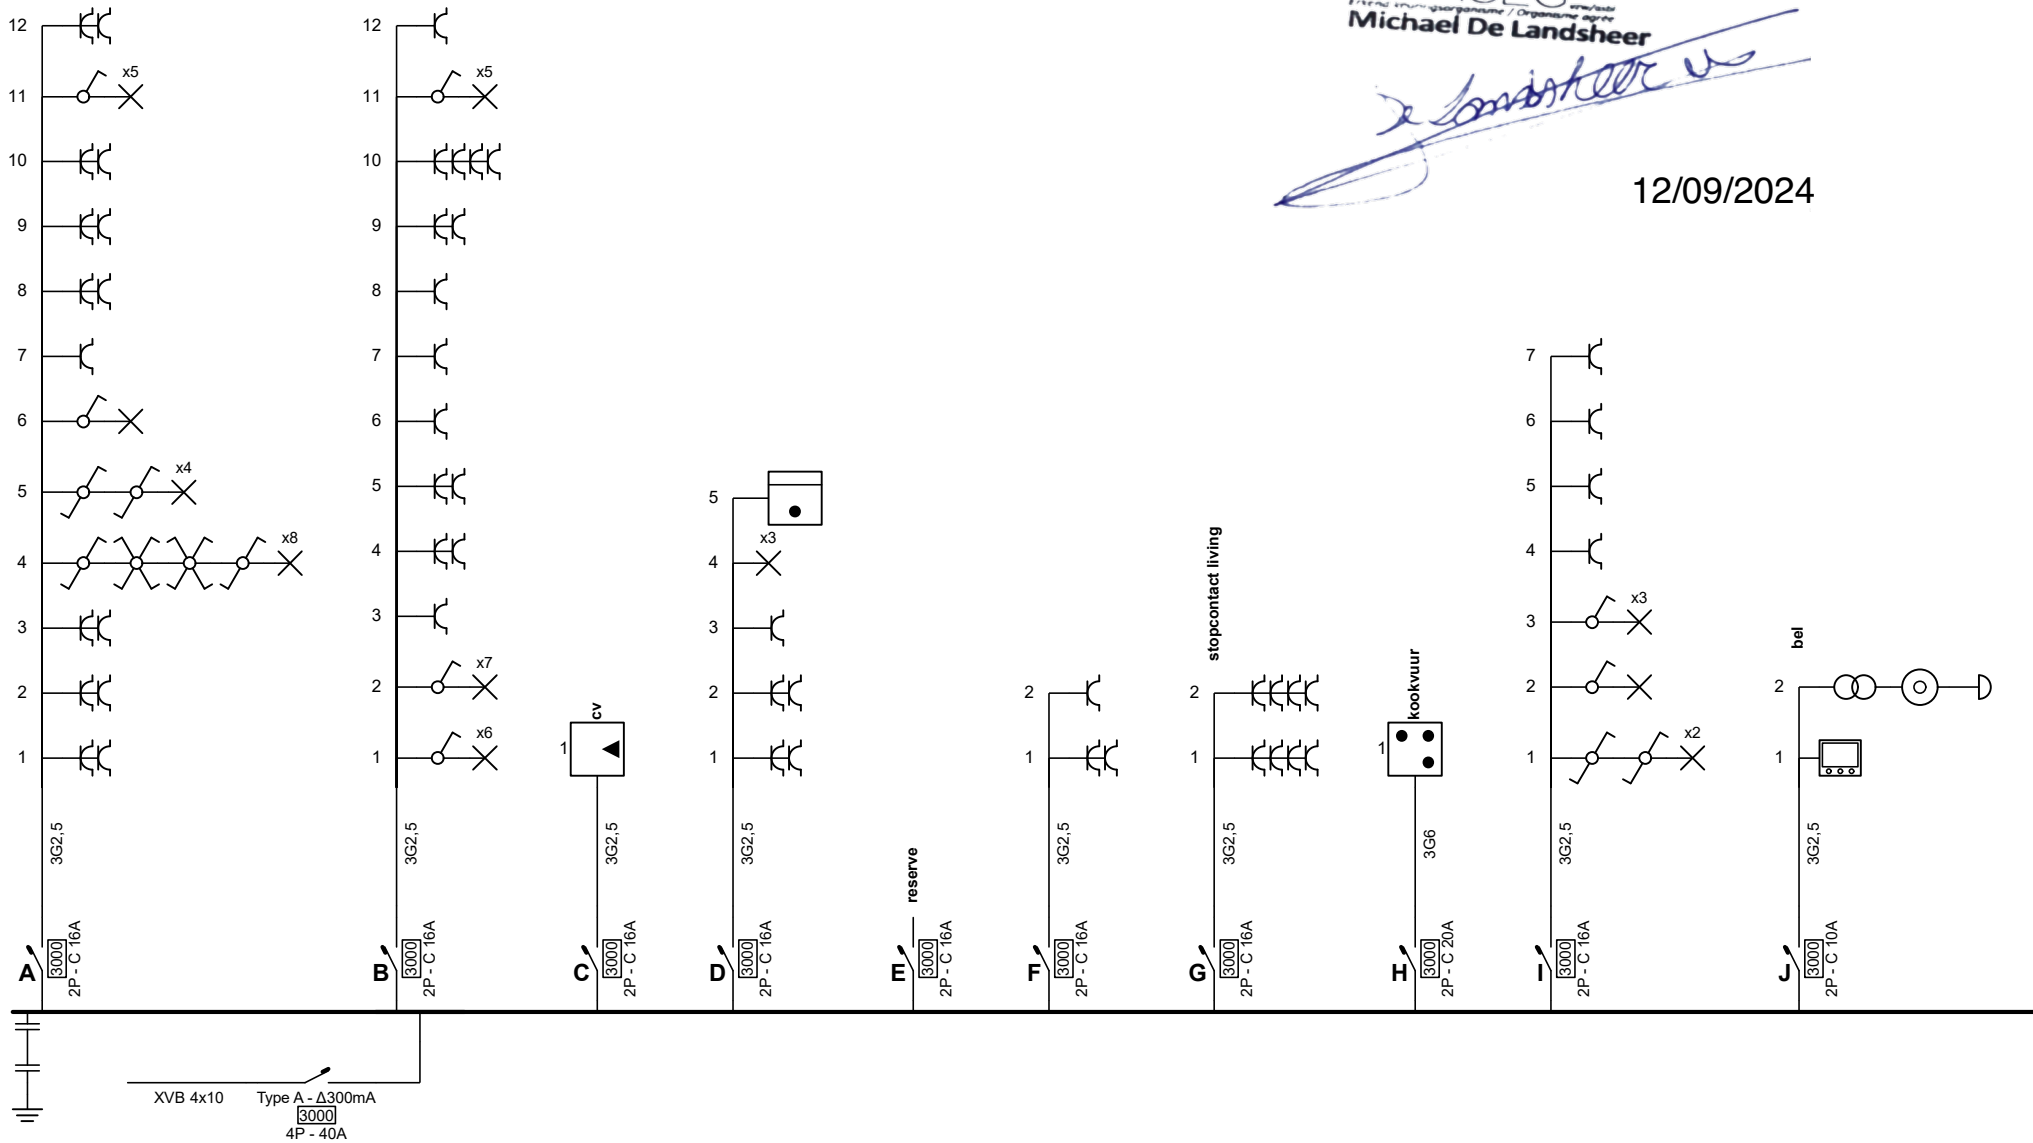


Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
carine merckx
hoogstraat 177 Bus 1
9570 sint maria lierde

Installateur

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

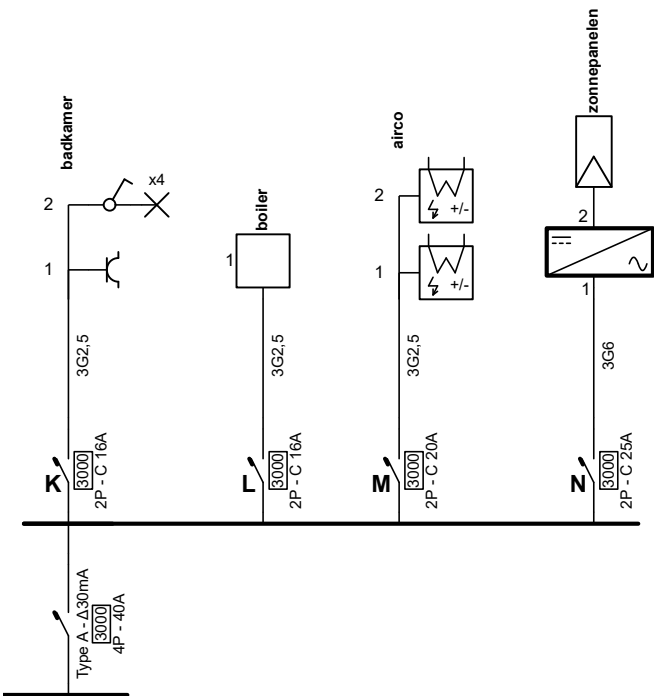

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481


Plaats van de elektrische installatie

carine merckx
 hoogstraat 177 Bus 1
 9570 sint maria lierde

Installateur

p. 2/6 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

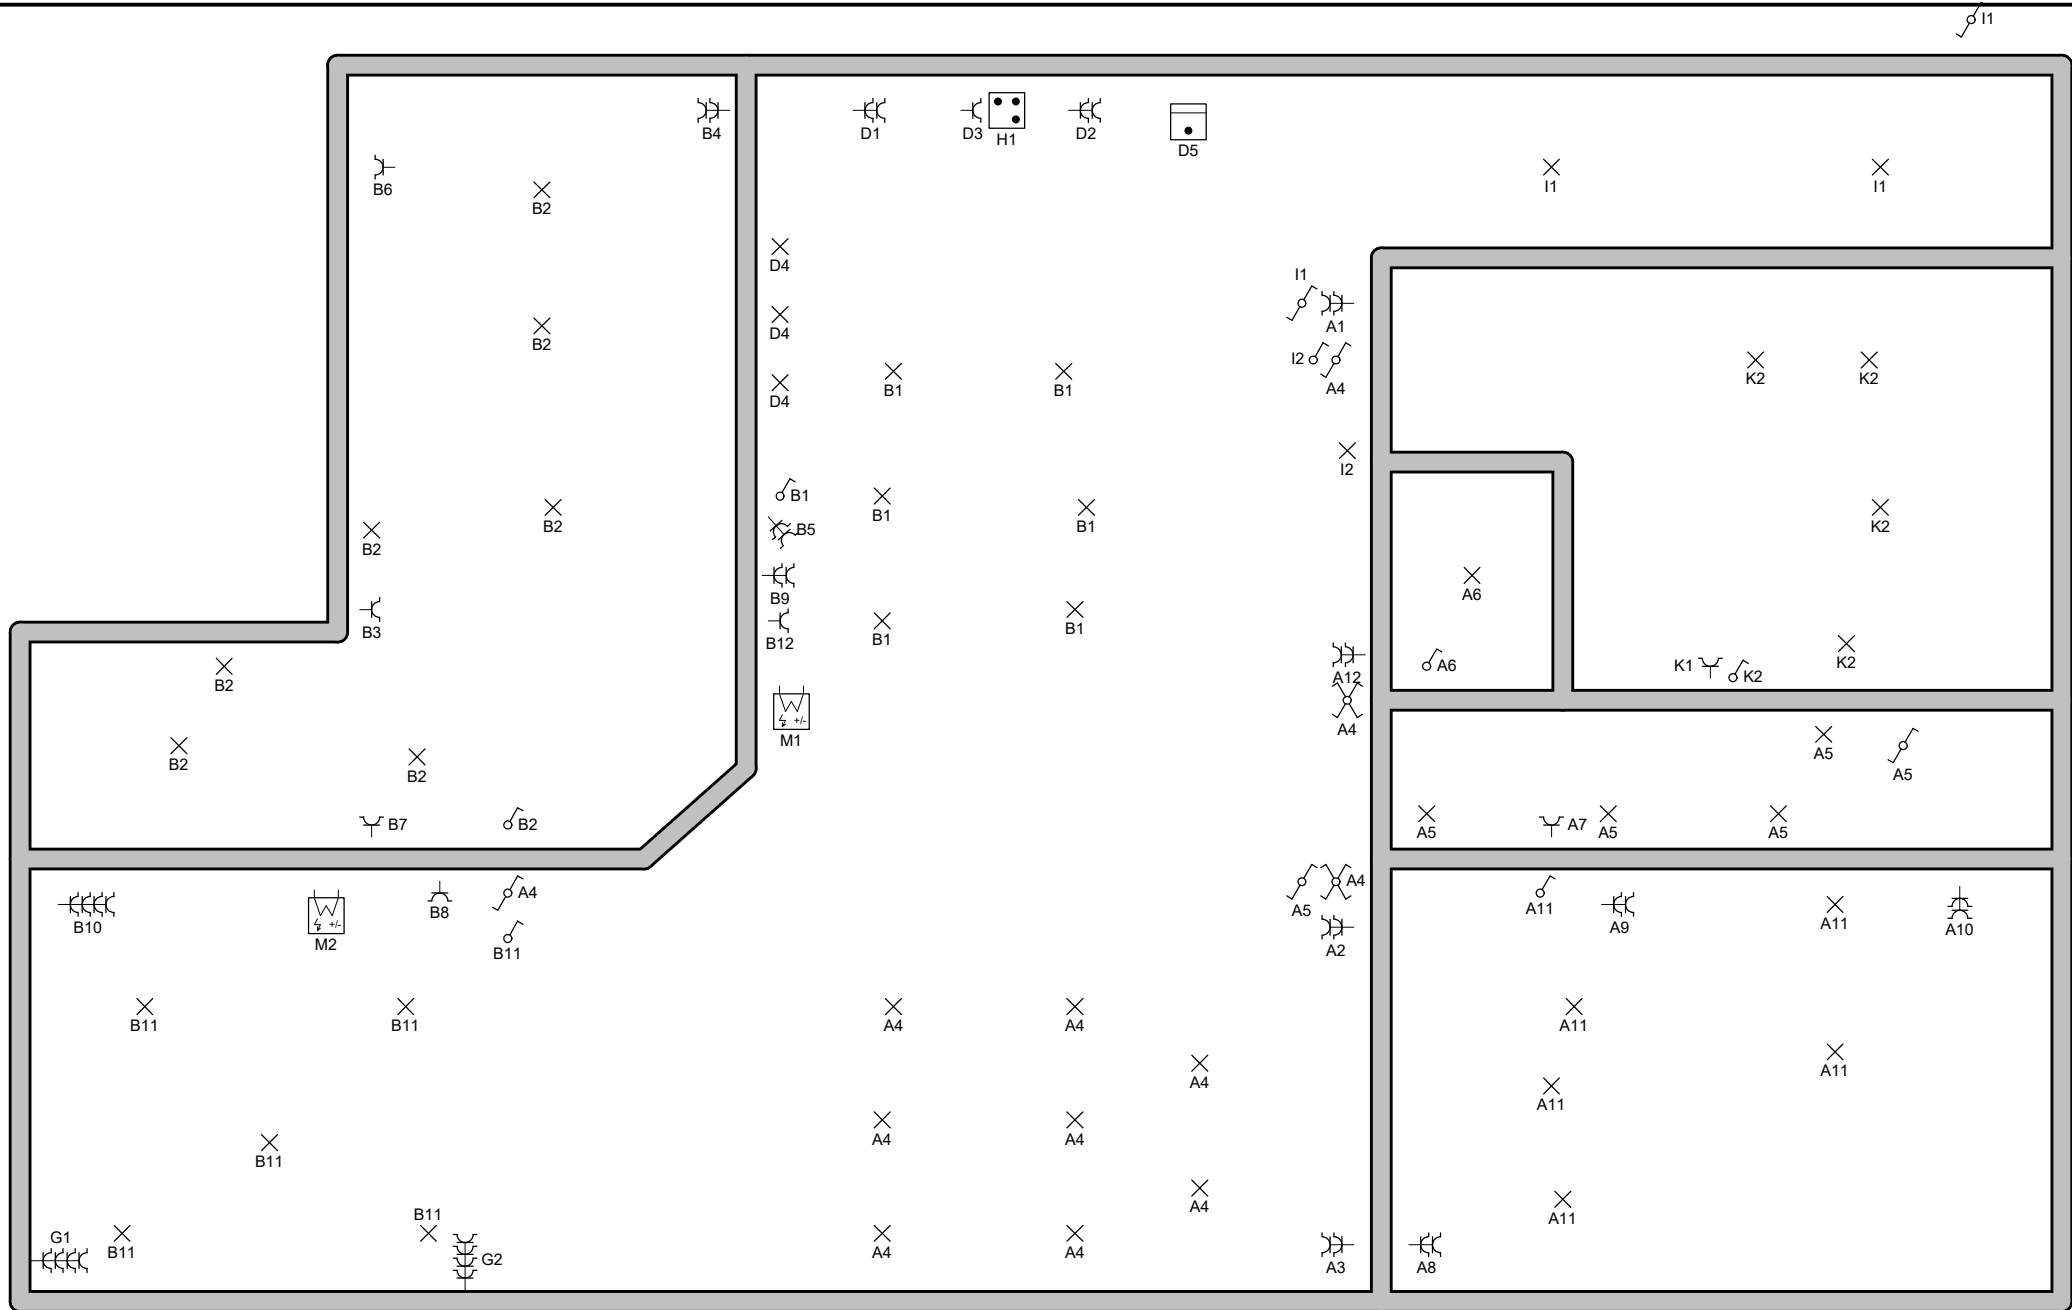


Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
 carine merckx
 hoogstraat 177 Bus 1
 9570 sint maria llerde

Installateur

p. 3/6
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz



Garage


Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
carine merckx
hoogstraat 177 Bus 1
9570 sint maria lierde

Installateur

p. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz



buiten

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie carine merckx hoogstraat 177 Bus 1 9570 sint maria lierde	Installateur	p. 5/6 Situatieschema
			2 x 230V ~ 50Hz

A	
B	
C	cv
D	
E	reserve
F	
G	stopcontact living
H	kookvuur
I	
J	bel
K	badkamer
L	boiler
M	airco
N	zonnepanelen

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie carine merckx hoogstraat 177 Bus 1 9570 sint maria lierde	Installateur	p. 6/6 Lijst Kringen
			2 x 230V ~ 50Hz