



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Keuringsverslag van een rookkoepel

Datum keuring: 11/08/2025	Inspecteur: Yarik Van der Meulen	Mentor:
Datum verslag: 11/08/2025	ID-label:	Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Steenweg	Naam	Fecon
Huisnummer	68	Straatnaam	Steenweg
Busnummer		Huisnummer	68
Postcode	9570	Busnummer	
Gemeente	LIERDE	Postcode	9570
Land	België	Gemeente	LIERDE
		Land	België
Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	BVH Elek BV	Naam	BVH Elek BV
Telefoon	+32472506262	BTW nr.	BE 0789 441 923
Gsm nr. (SMS)	+32472506262	Telefoonnummer	+32 472 50 62 62
		E-mail	info@bvhelek.be

Type controle: Indienstname

Nazicht volgens A.R.E.I. boek 1

Bijkomende wetgeving: Niet van toepassing - Test van de goede werking

INHOUD


1. Beschrijving van de installatie
2. Visuele controle
3. Technische controles
4. Inbreuken en opmerkingen
5. Nota's
6. Besluit

1. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE



Merk(en): Velux	Oppervlakte: 60 x 60	Bedrijfsspanning: 1x230V-50Hz bord Algemene delen kring B	Noodvoeding: 2x batterij 12V-7.0Ah
------------------------	-----------------------------	---	---

ROOKKOEPEL(S)

Ligging	Foto	Aantal
---------	------	--------

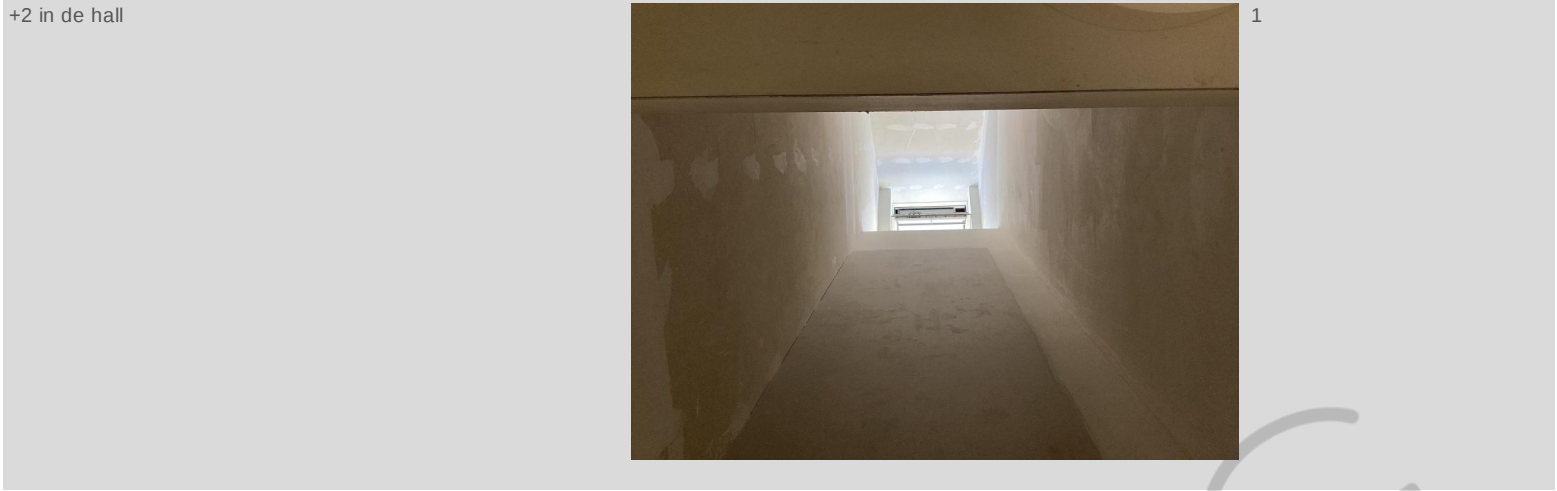

BESTURING(EN)

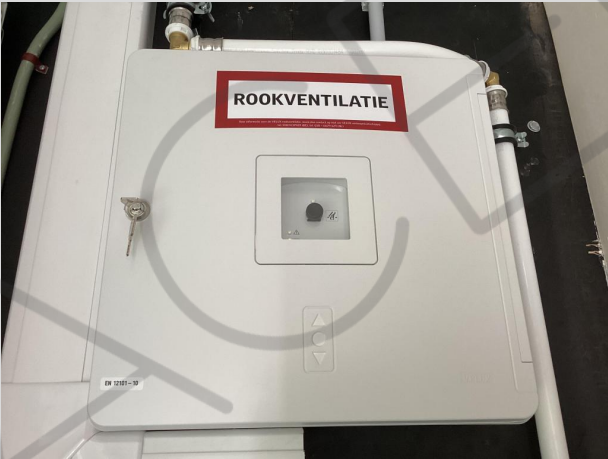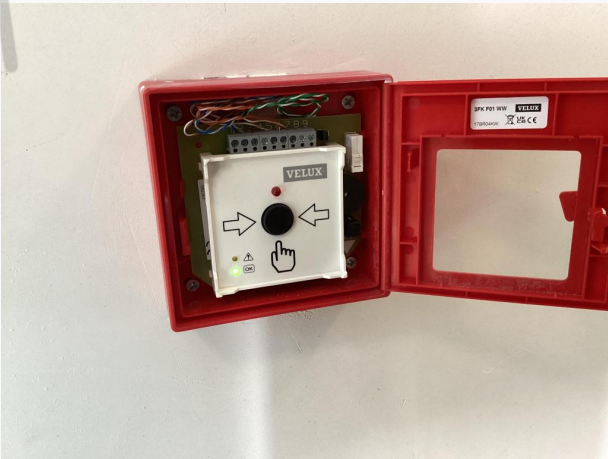Ligging	Foto	Aantal
Inkom naast tellerbatterij		1
Inkom hall +0		1

2. VISUELE INSPECTIE EN FUNCTIONELE TESTEN

Staat van het materiaal: OK
Toegankelijkheid: OK
Signalisatie (pictogrammen en merktekens) in rode kleur: OK
Werking op net spanning: OK
Werking op noodvoeding: OK

3. TECHNISCHE CONTROLES

AREI

Ref.	Titel	ok	nok	nvt	Opmerkingen
	Biedt de rookkoepel, indien toepasselijk, elektrisch voldoende waarborgen voor veiligheid?	☒	☐	☐	
	Is het deel van de koepel dat werk op 12 of 24 V veilig in de zin van AREI boek 1, 5.1.3.1 van het AREI?	☒	☐	☐	
	Werden de opgelegde regels van de kunst gevolgd voor wat de bekabeling in het algemeen betreft?	☒	☐	☐	
4.3 en 5.2.7	Werden de voorwaarden beschreven in AREI boek 1 - 4.3, 5.1.1.2 en 5.2.7 nageleefd?	☒	☐	☐	
	Ivm de leidingkeuze	☒	☐	☐	
	Ivm vuurbestendige kabel	☒	☐	☐	
	Ivm de doorgang van leidingen door BE2 en/of BE3-lokalen	☐	☐	☒	

4. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

5. NOTA'S

N.v.t.

6. BESLUIT

- ☒ Indien van toepassing, is er rekening te houden met de gemaakte adviezen en opmerkingen. Op het moment van het onderzoek werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- ☒ Het nazicht van de goede werking van de installatie.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor: 11/08/2026

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 5

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Yarik Van der Meulen





Yarik Van der Meulen
ACEG VZW - #315


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





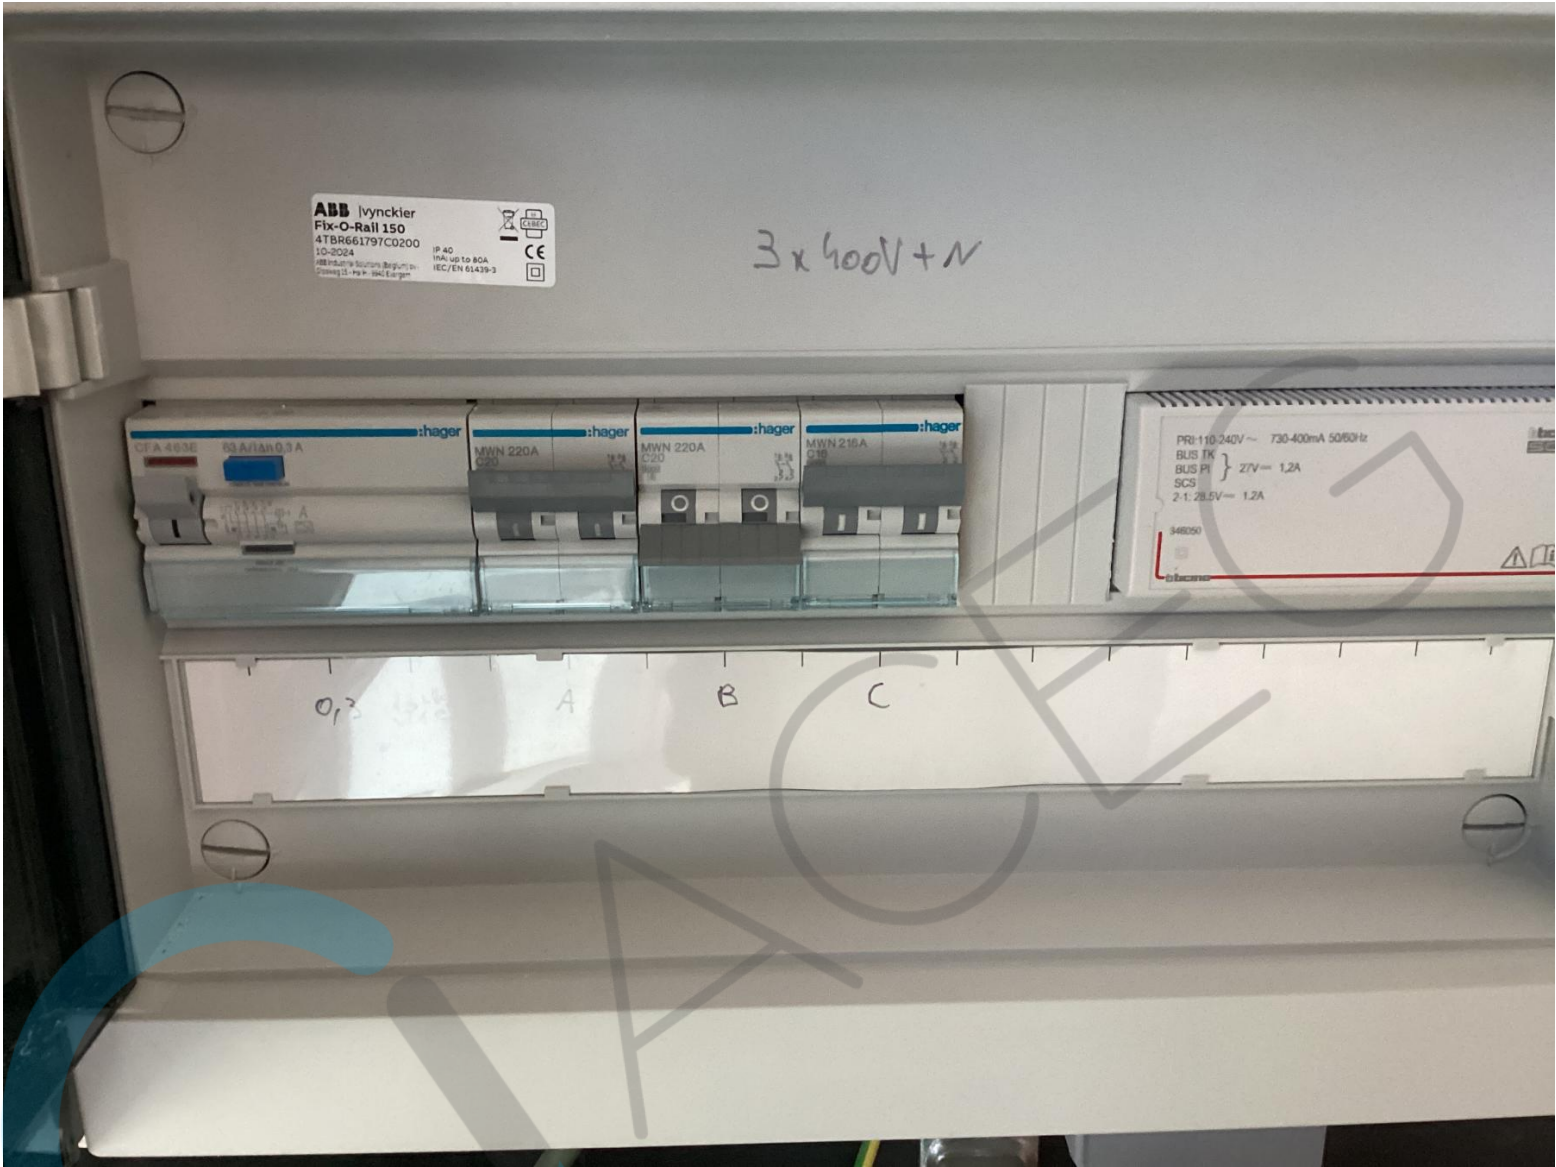

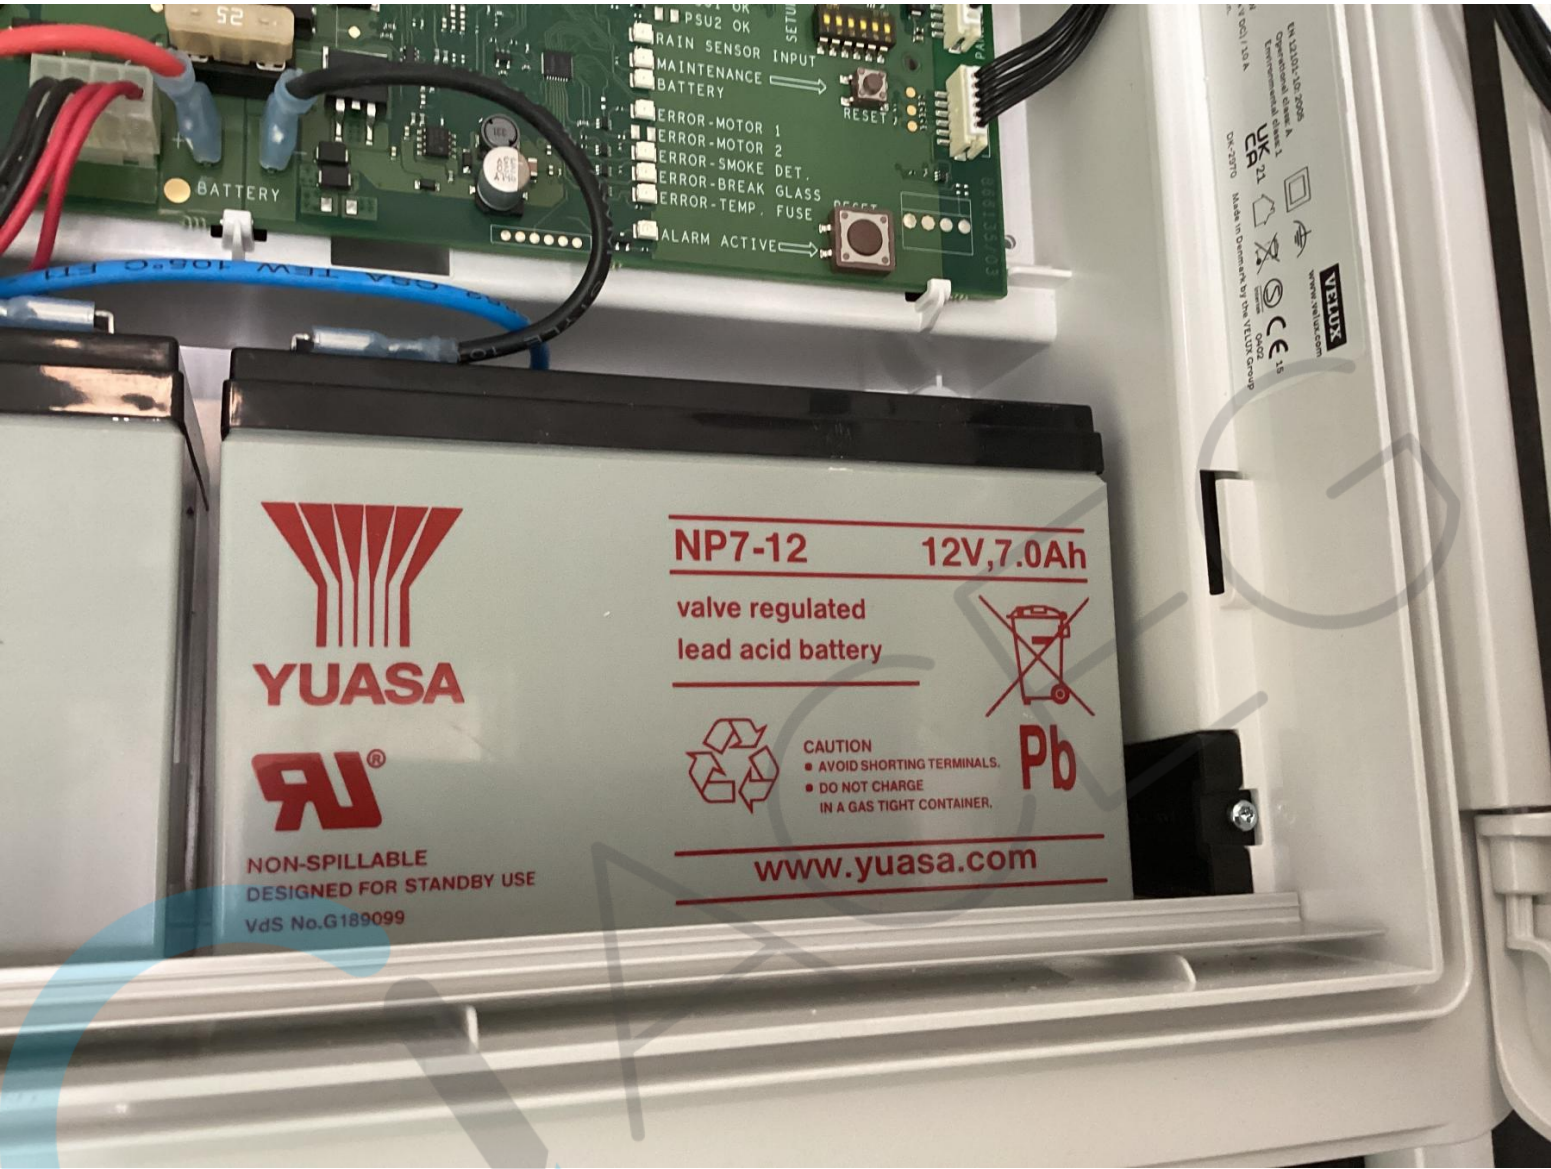

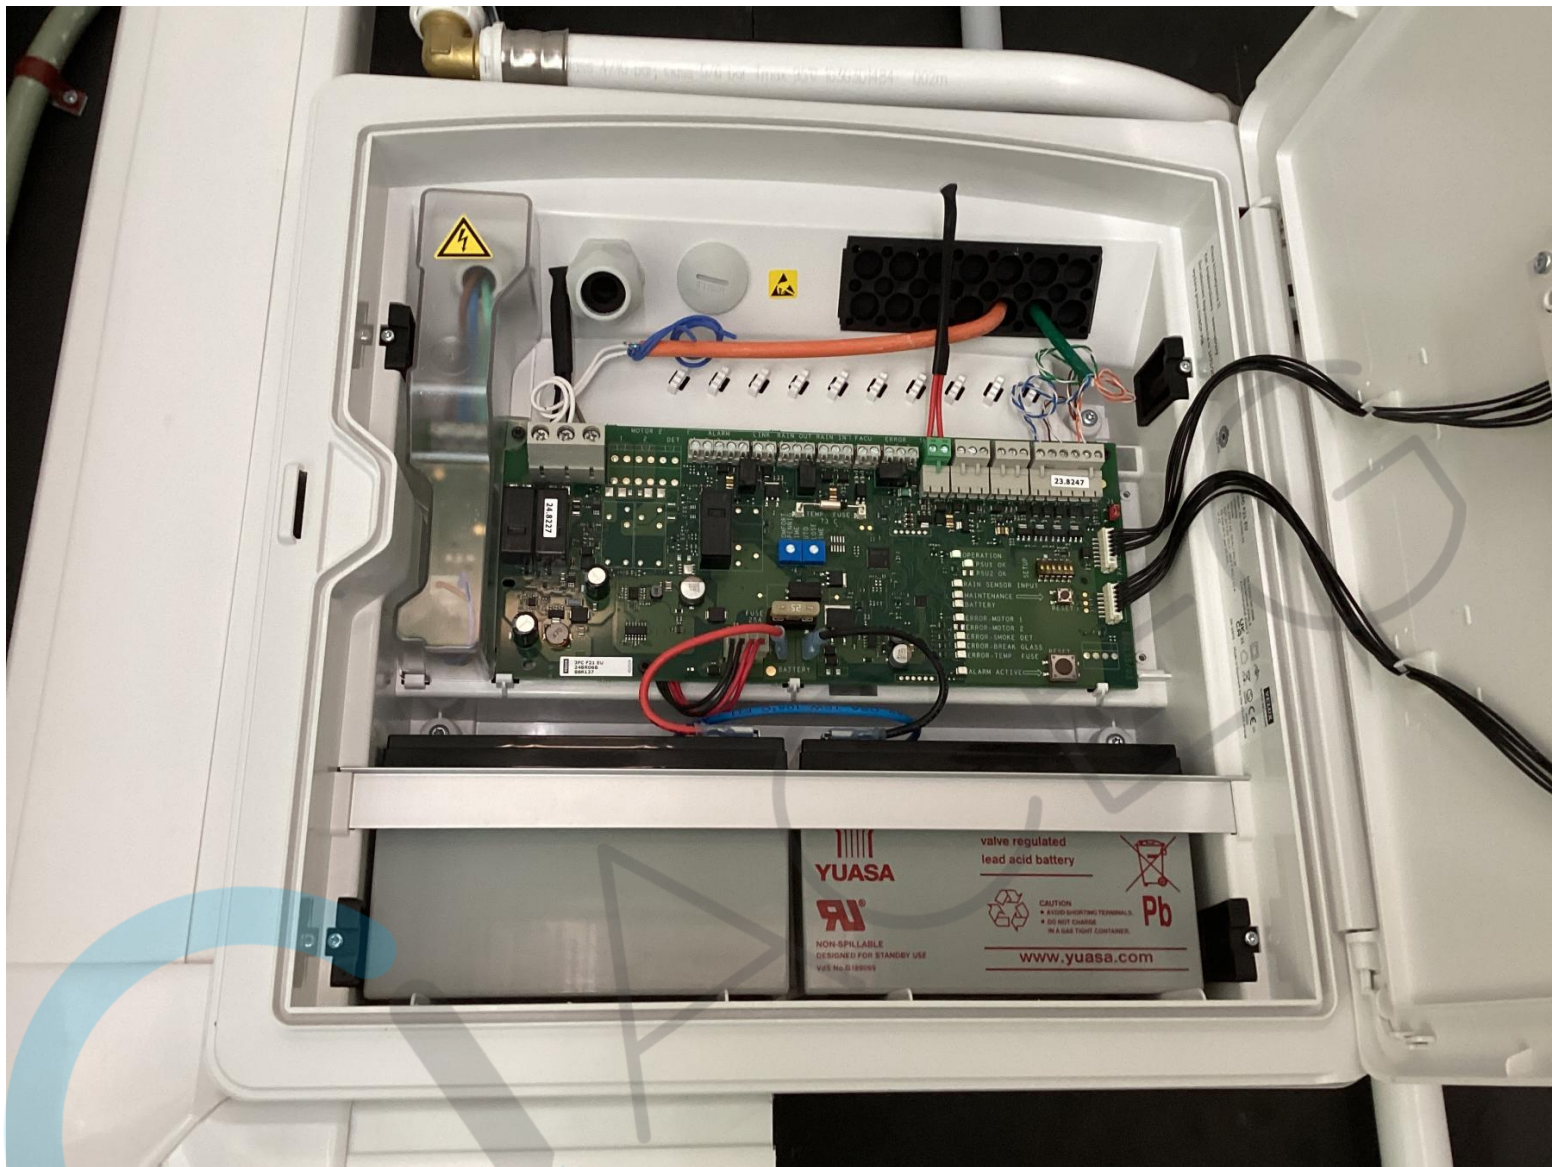



EINDE VERSLAG

CHANCEEG