



Vlaanderen
is milieu

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Versie kaart: Juli 2017


**Het perceel te Sint-Truiden, afdeling 3, sectie F met perceelnummer 0189/00K003
bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied
bevindt zich niet in een signaalgebied**

Waterbeheerder: Watering van Sint-Truiden

Datum kaartafdruk: 28/11/2022

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

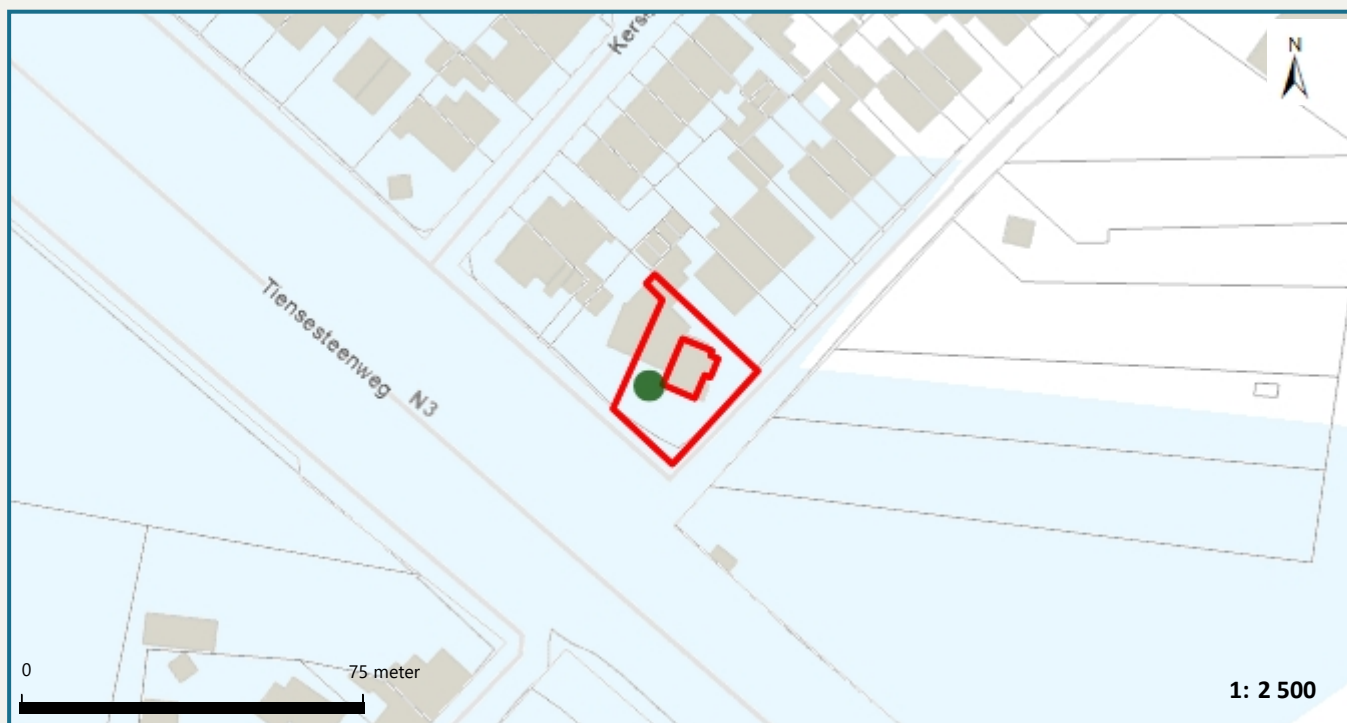

Legende

- Kadastrale Percelen
- Overstromingsgevoelige gebieden 2017
- Effectief overstromingsgevoelig
- Mogelijk overstromingsgevoelig
- Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid 2020
- IWB Oeverzone
- IWB Overstromingsgebied
- Goedgekeurde Signaalgebieden 2017
- Bouwvrije opgave
- Verscherpte watertoets
- Aslijnen Waterlopen
- Bevaarbaar
- Onbevaarbaar cat. 1
- Onbevaarbaar cat. 2
- Onbevaarbaar cat. 3
- Niet Geklasseerd



Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

www.integraalwaterbeleid.be