




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

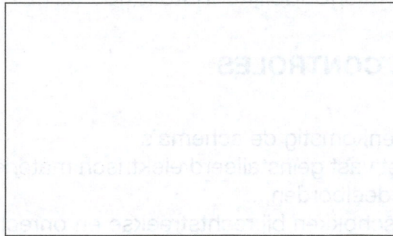

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kwade steenweg 73 laan
31 Tuijden

EIGENAAR: _____

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Electro Schuermans

Adres: J. Claeslaan 9 A 3600 ST Tuijden

INSTALLATEUR: _____

Adres: idem

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 15/3/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 270bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding~~ Wijziging - ~~Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: App

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type dan 40A/0,3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 2,8 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Notas: De installatie is gekend uitgezendend bestellen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

Herkenning OCB 364/120509/03

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/3/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

180

De directeur,