

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/08/2025

Inspecteur: Niel Tersago

Mentor:

Installateur: Noduss BV

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0743 636 741

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251368

Datum verslag: 09/10/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2009386

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Naamsesteenweg
Huisnummer	489
Busnummer	
Postcode	3800
Gemeente	Kerkom-Bij-Sint-Truiden
Land	België

Eigenaar

Naam	Dominique
Straatnaam	Naamsesteenweg
Huisnummer	489
Busnummer	
Postcode	3800
Gemeente	Kerkom-Bij-Sint-Truiden
Land	België

Installateur

Naam	Noduss BV
BTW nr.	BE 0743 636 741
Telefoonnummer	+32 468 35 74 96
E-mail	kim@noduss.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449206005252762

Teller Nr.: : 1SAG3200135001



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 34

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 10,46 MΩ

RE: 9,29 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Algemeen	22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40	Diff B	22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40	Diff C	22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40	Diff D	22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	25	Diff E	22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40	Diff F	22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40	Diff G	22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's			Zie schema's		
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/8/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:15 tot 11:10

De inspecteur Niel Tersago


Niel Tersago
ACEG VZW - 4294

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/8/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




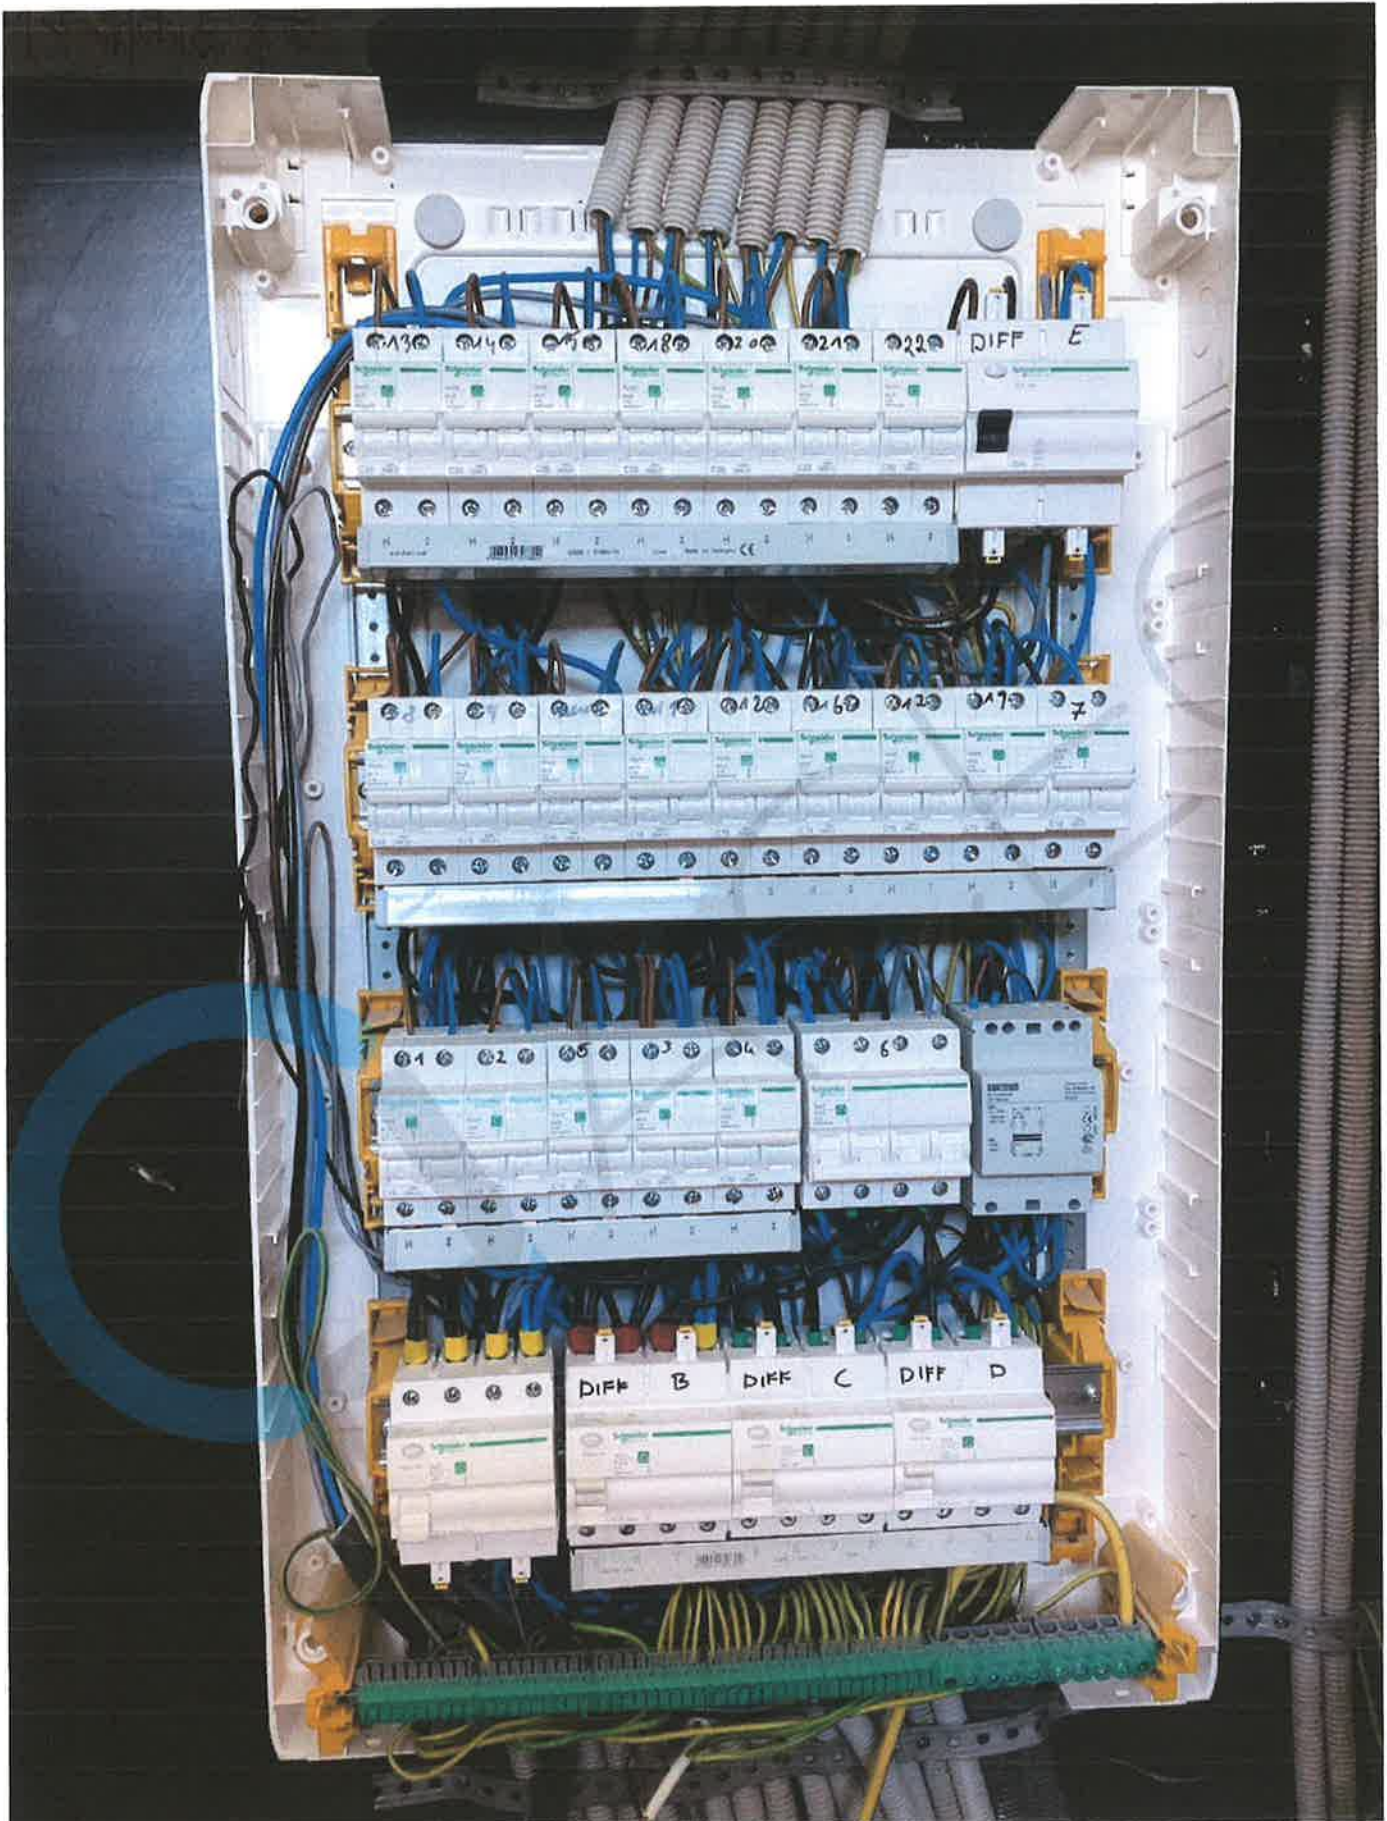



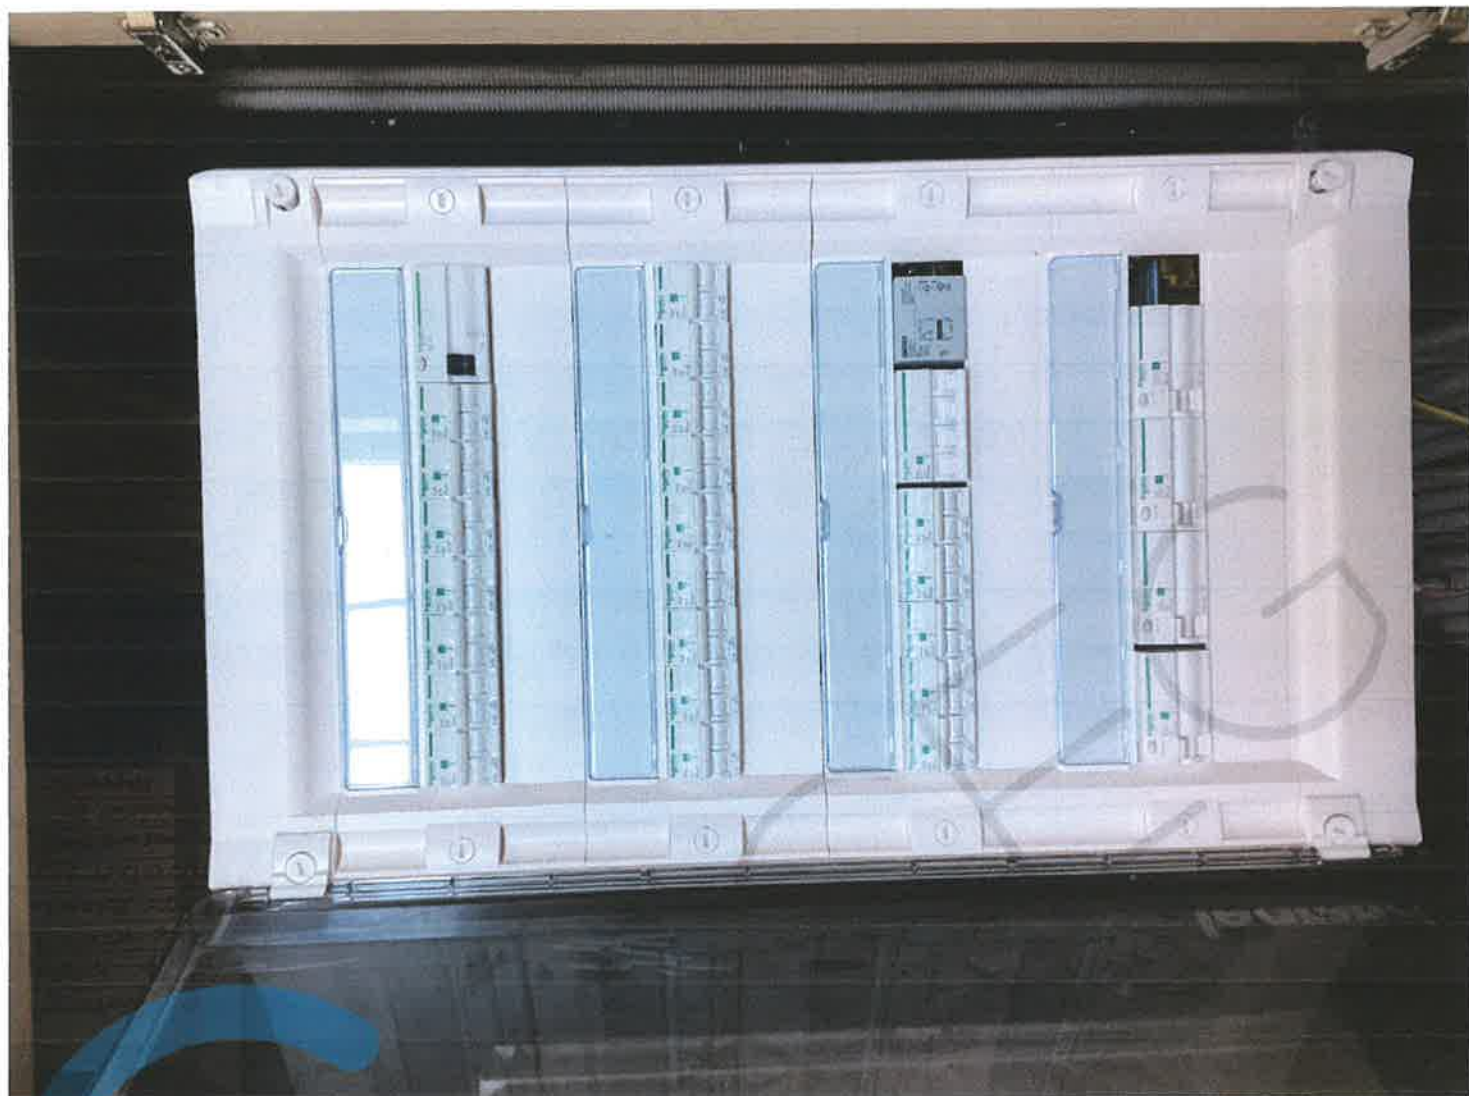


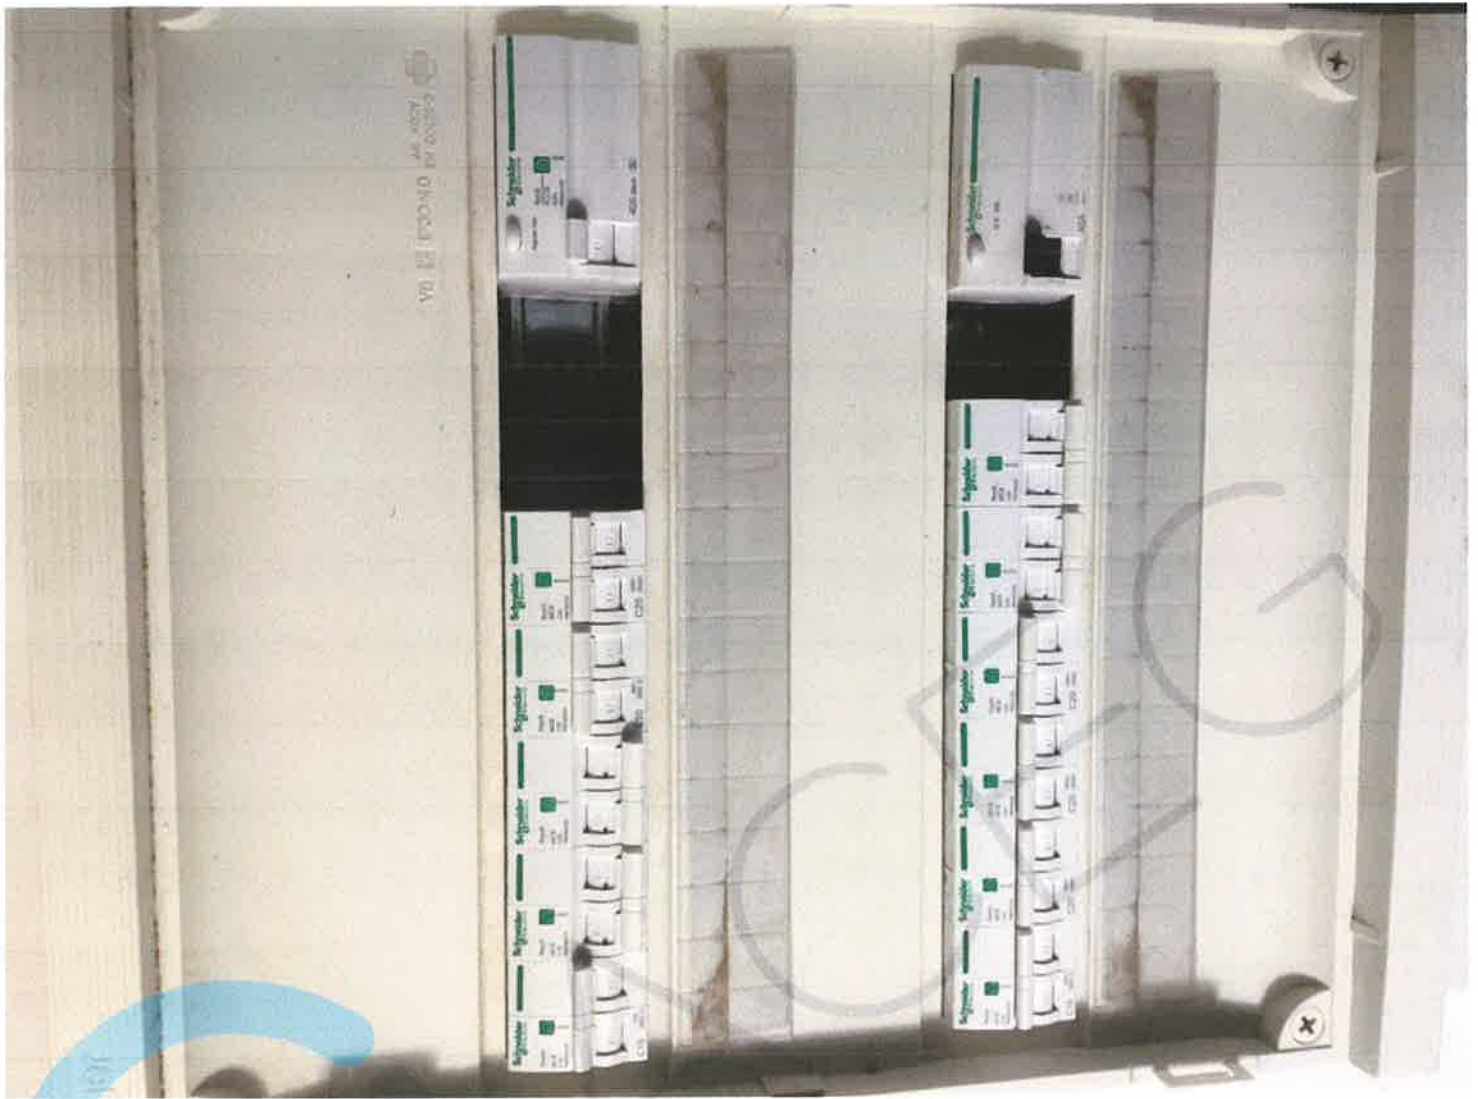


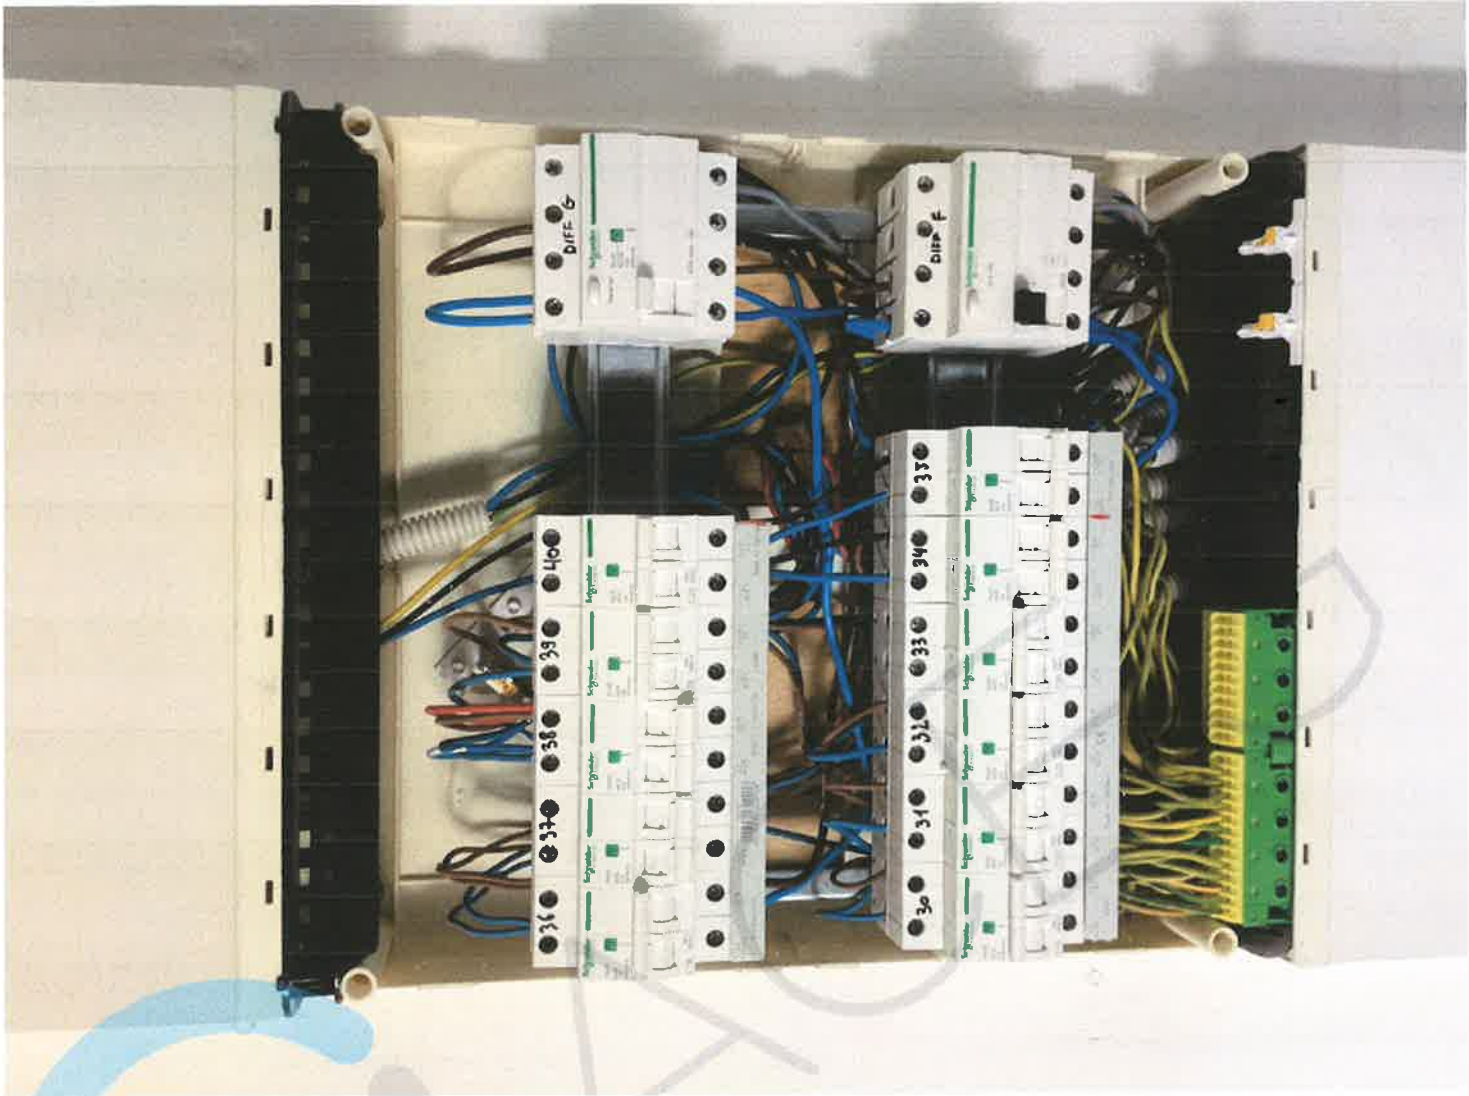





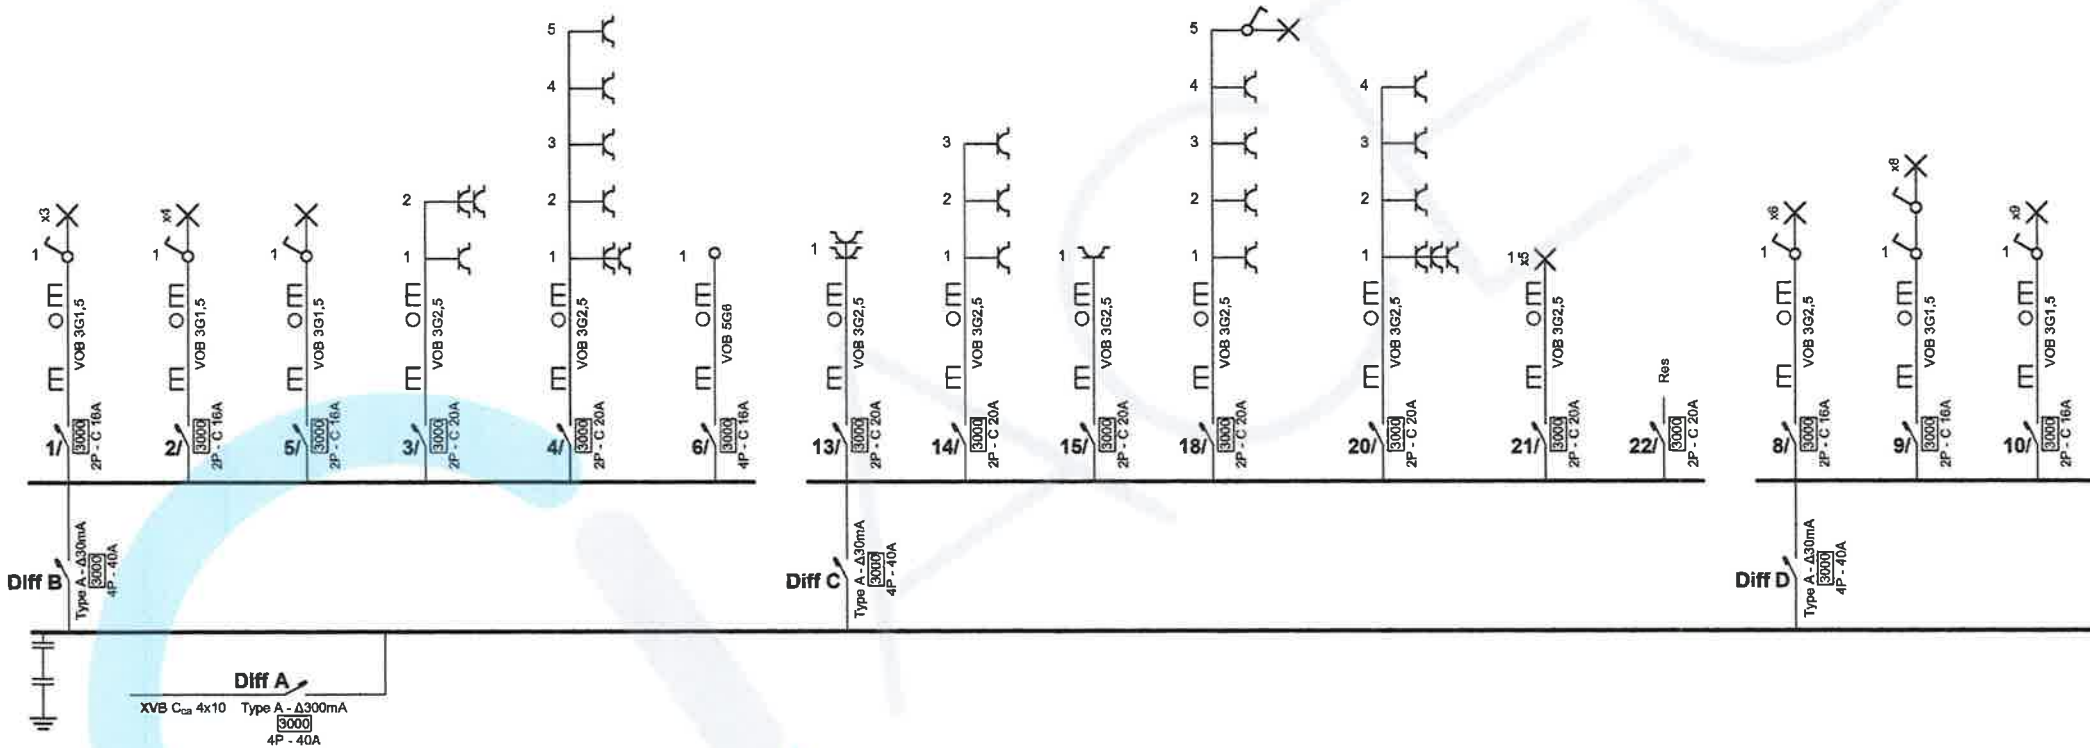

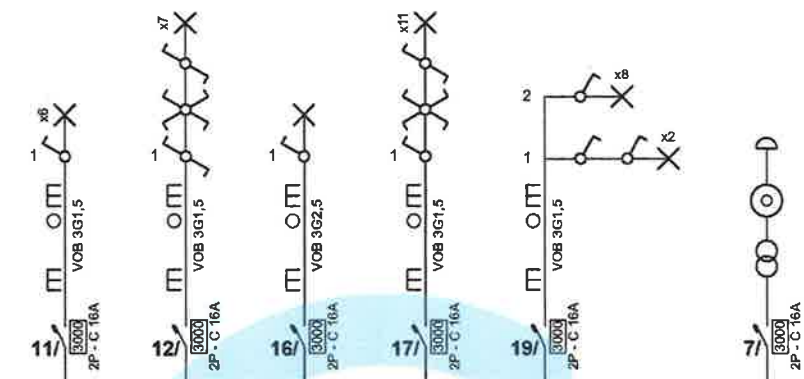


Diff E
Type A - Δ30mA
3000
4P - 20A

VB2

VOB 5G6
Type A - Δ30mA
3000
4P - 40A

Diff F

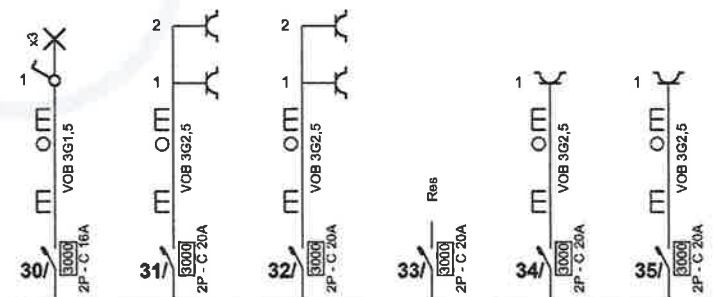


VB2

Plaats van de elektrische installatie
Dominique
Naamsestraat Bus 489
3300 Kerkom

Installateur
Noduss
Postweg 22
2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0468 35 74 96
e-mail: kim@noduss.com
BTW BE 0743.636.741


p. 2/7
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

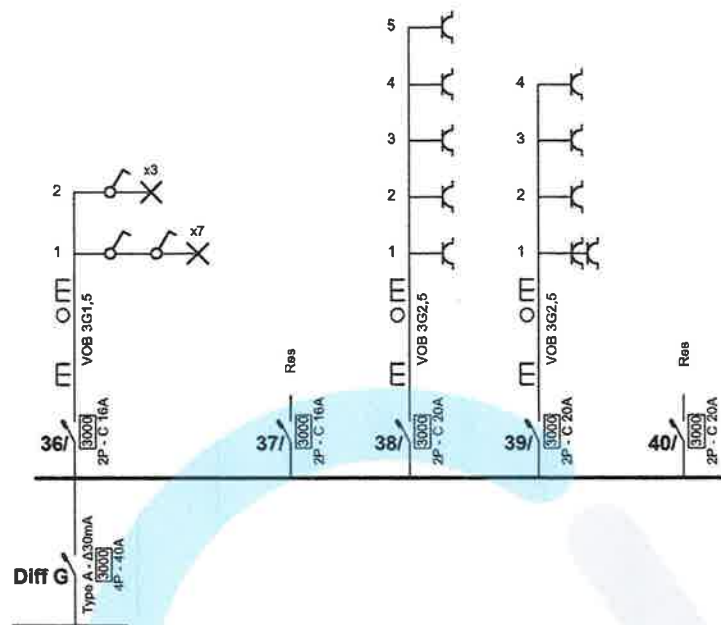

Plaats van de elektrische installatie
 Dominique
 Naamsestraat Bus 489
 3800 Kerkom

Installateur
 Nodusse
 Postweg 22
 2220 Heist-op-den-Berg
 Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0488 35 74 96
 e-mail: kim@nodusa.com
 BTW BE 0743.636.741


p. 3/7
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

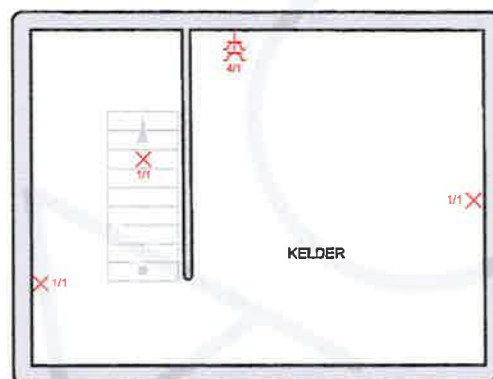

Plaats van de elektrische installatie
Dominique
Naamsestraat Bus 489
3800 Kerkom

Installateur
Nodus
Postweg 22
2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0468 35 74 96
e-mail: kim@nodus.com
BTW BE 0743.636.741


p. 4/7
Situatieplan
3 x 400V + N - 50Hz

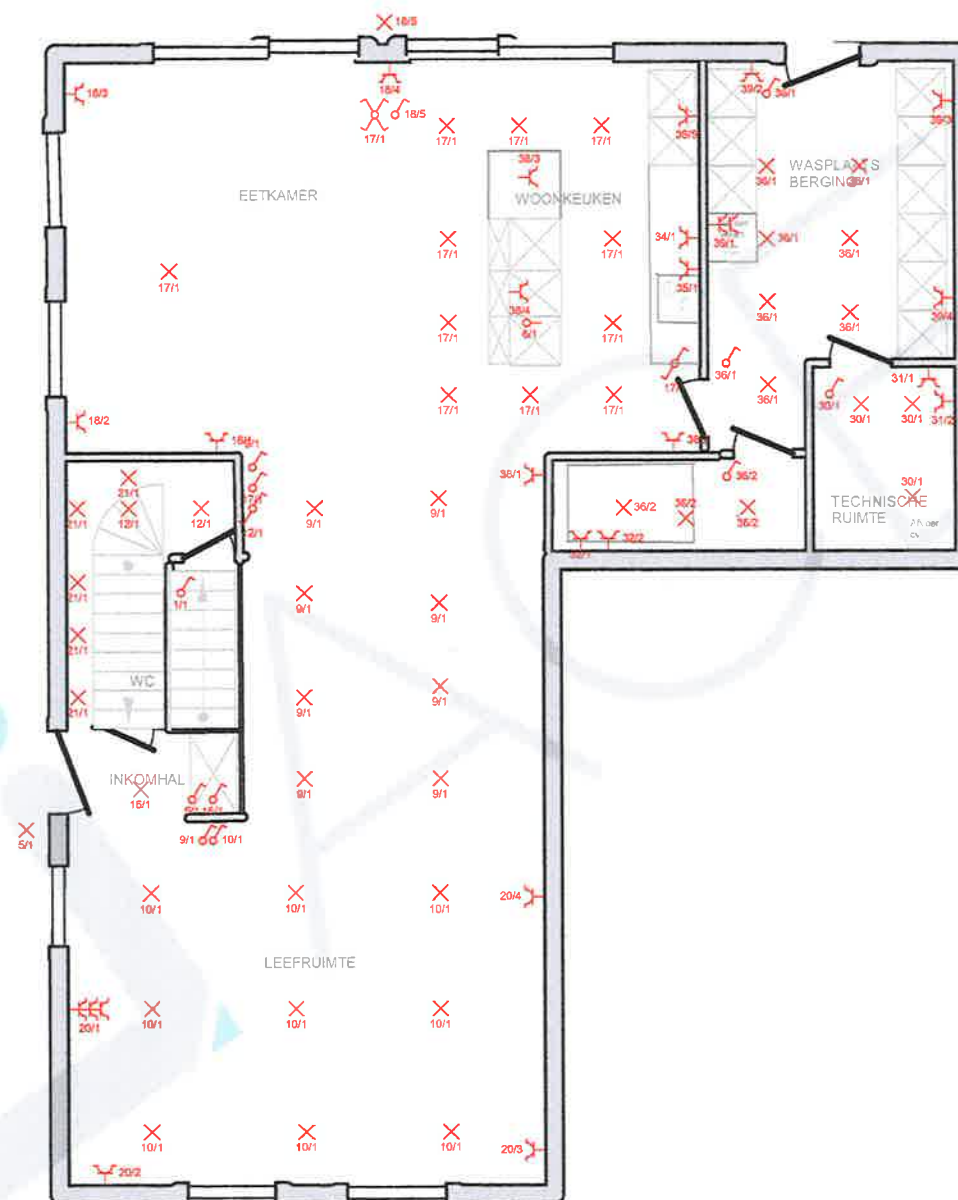

Plaats van de elektrische installatie
 Dominique
 Naamestraat 489
 3800 Kerkom

Installateur
 Noduss
 Poetweg 22
 2220 Heist-op-den-Berg
 Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0468 35 74 96
 e-mail: kim@noduss.com
 BTW BE 0743.638.741


p. 5/7
Situatieplan
 3 x 400V + N ~ 50Hz

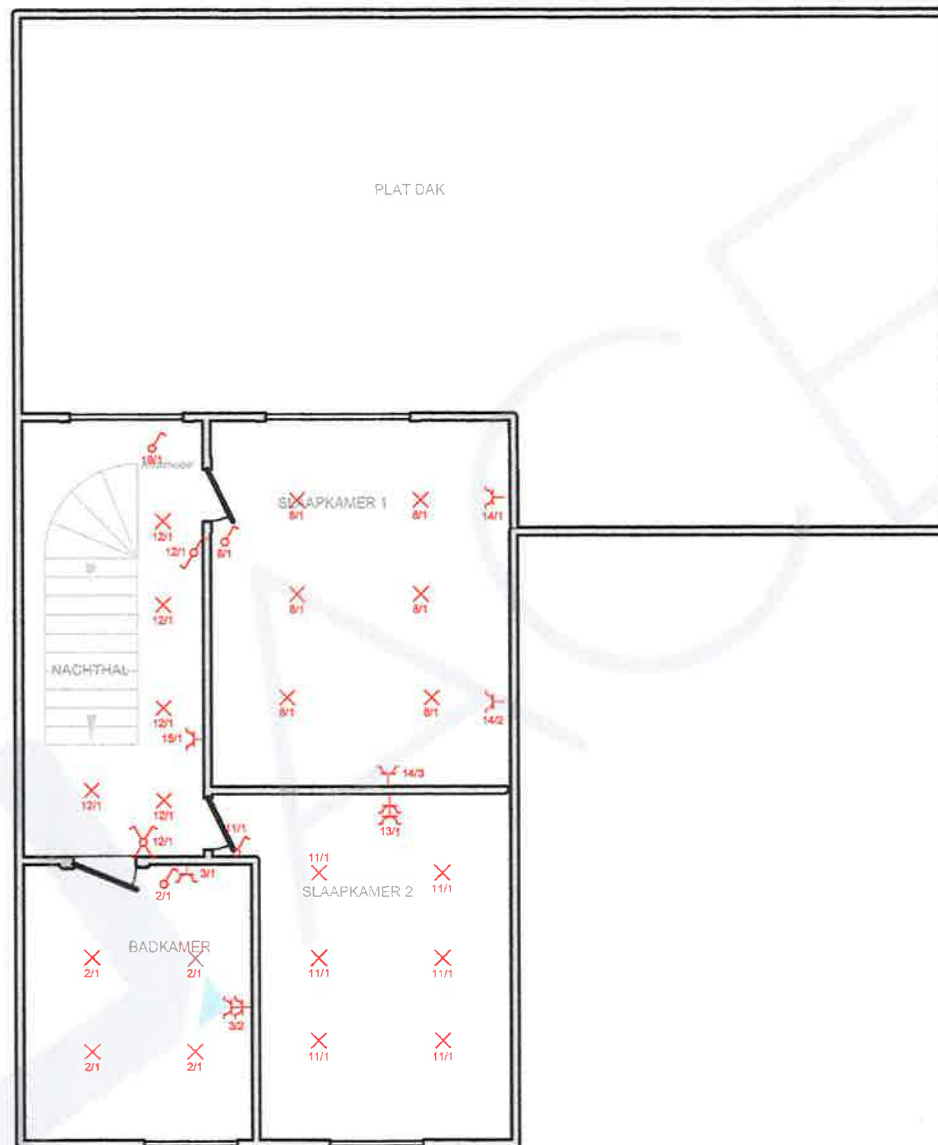

Plaats van de elektrische installatie
 Dominique
 Naamsestraat Bus 489
 3800 Kerkom

Installateur
 Noduss
 Postweg 22
 2220 Heisl-op-den-Berg
 Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0468 35 74 96
 e-mail: kim@noduss.com
 BTW BE 0743.636.741

p. 8/7
Situatieplan
 3 x 400V + N ~ 50Hz

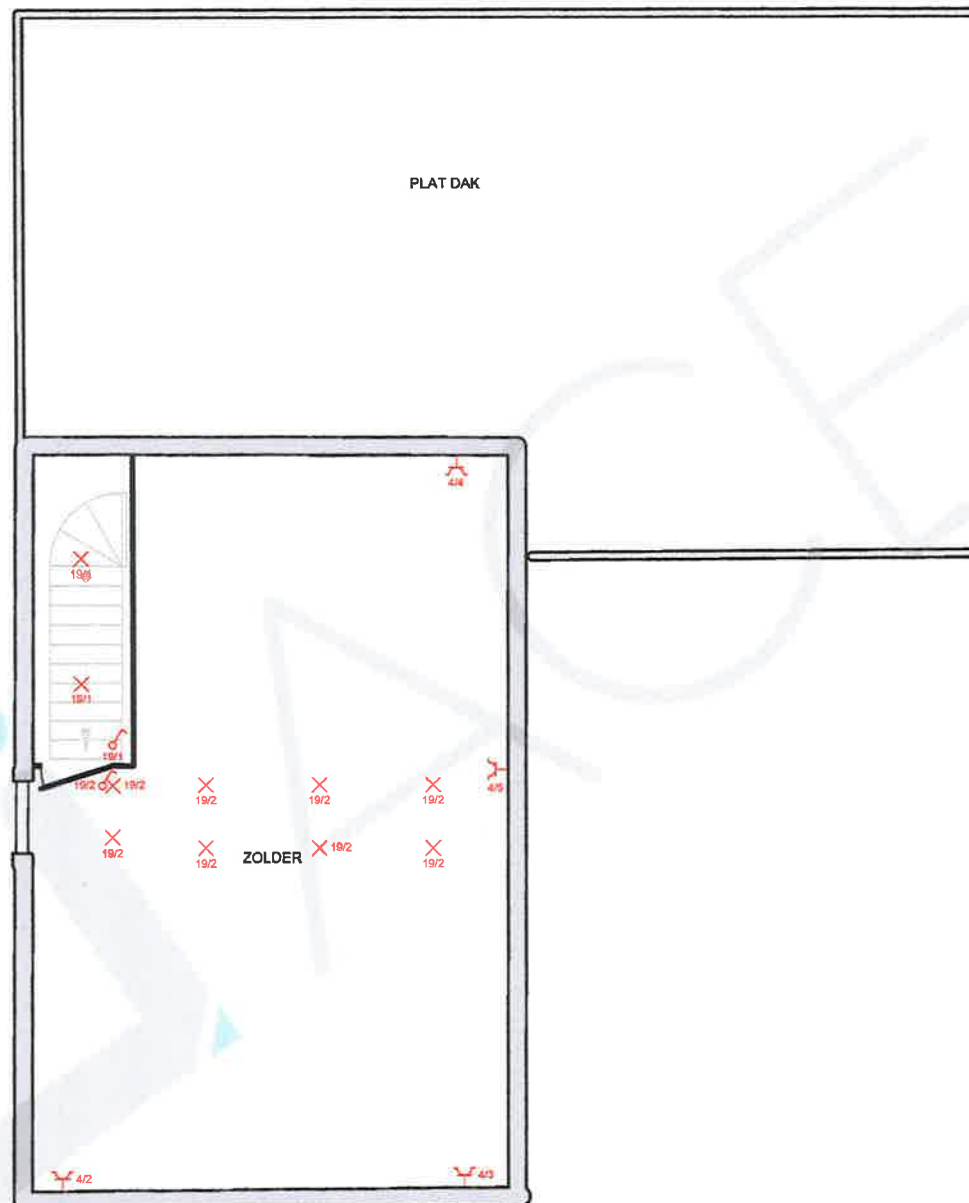

Plaats van de elektrische installatie
Dominique
Naamsestraat Bus 489
3900 Kerkom

Installateur
Noduss
Postweg 22
2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: 015 65 46 75 GSM: 0468 35 74 98
e-mail: kim@noduss.com
BTW BE 0743.636.741

p. 7/7
Situatieplan
3 x 400V + N ~ 50Hz