


Elektrische schema's Elektrische keuring

Project:

Reno Sale bv
Kapelhof 11 bus 101
3800 Brustem

Legende van het verdeelbord Appartement 101 Kapelhof

A	Voeding appartement VB gelijkvloers
B	Stopcontact wasmachine
C	Stopcontact droogkast
D	Warmtepomp
E	WP buitenunit
F	Stopcontacten badkamer
G	Stopcontact vaatwasser
H	Verlichting slk 1, 2, 3, berging, badkamer
I	Verlichting leefruimte, keuken, wc, berging gelijkvloers
J	Stopcontacten leefruimte
K	Stopcontacten slk 2, 3
L	Stopcontacten slk 1, terras
M	Stopcontacten dampkap, frigo
N	Stopcontacten eiland, aanrecht keuken
O	Stopcontact oven
P	Fornuis
Q	Zonnepanelen
R	Stopcontacten modem, ventilatie, berging gelijkvloers

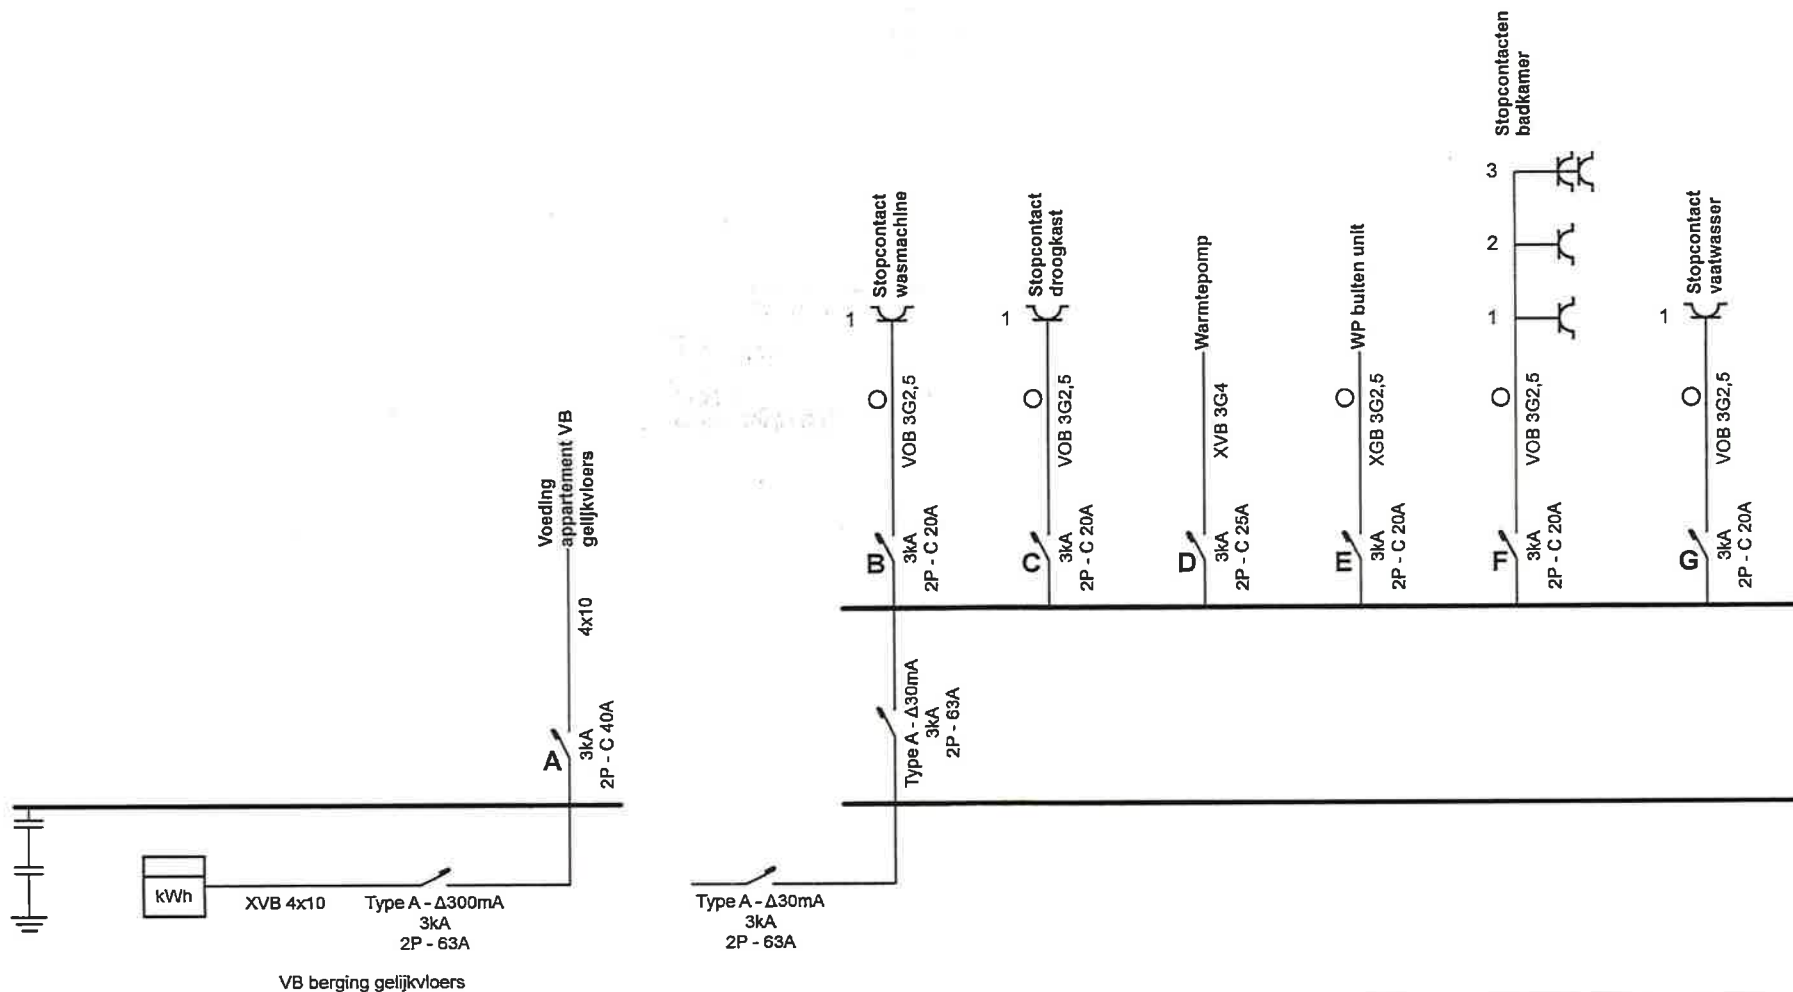

Erkend Organisme

Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be



ATECON vzw
Noah GORDENS
0470 02 25 58
noah.gordens@atecon.be

13/04/2022

Plaats van de elektrische installatie

Reno Sale bv
Kapelhof 11 Bus 101
3800 Brustem
BE0 869 940 738
EAN 541449200007638739

Installateur


EWT bv
Kasteellaan 2
3803 Wilderen
GSM: 0475 63 07 83
e-mail: info@ewtbvba.be
BTW BE 0543 470 511




p. 1/5
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz


Verlichting slk 1,
2, 3, berging,
badkamer

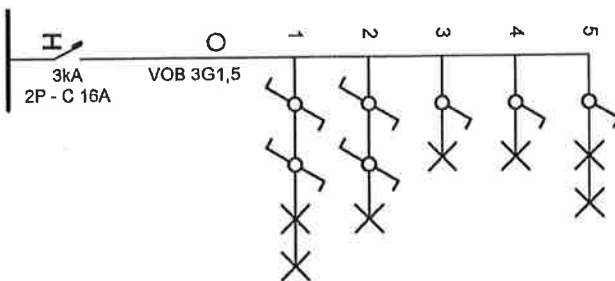


Verlichting
leefruimte,
keuken, wc,
Inkom

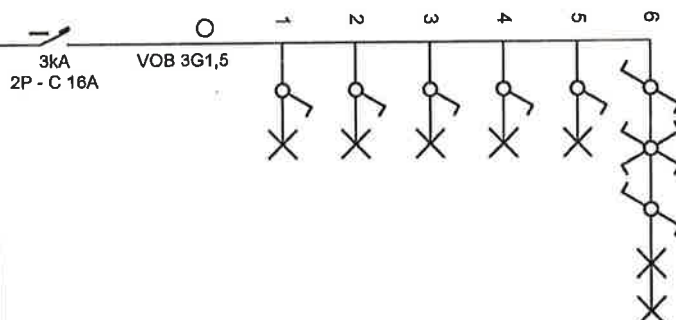


Stopcontacten
leefruimte




Stopcontacten slk
2, 3




Stopcontacten slk
1, terras



Stopcontacten
dampkap, frigo




Stopcontacten
elland, aanrecht



Stopcontact oven



Fornuis



Erkend Organisme

Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be



13/04/2022

Plaats van de elektrische installatie

Reno Sale bv
Kapelhof 11 Bus 101
3800 Brustem
BE0 869 940 738
EAN 54144920007638739

Installateur


EWT bv
Kasteellaan 2
3803 Wilderen
GSM: 0475 83 07 83
e-mail: info@ewtbvba.be
BTW BE 0543470541

[Handwritten signature]



P. 215
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

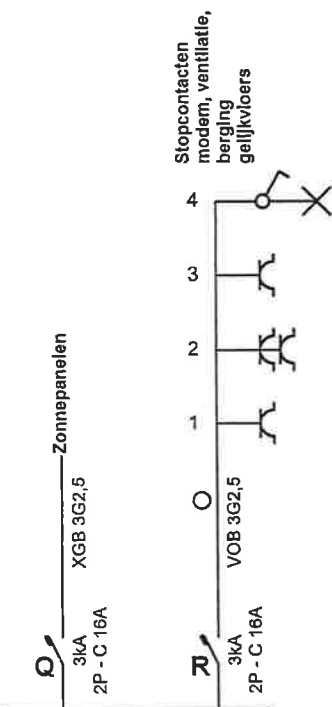

Erkend Organisme
Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be

13/04/2022




ATECON vzw
Hans CORDENS
0475 63 07 83
hans.cordens@atecon.be

Plaats van de elektrische installatie
Reno Sale bv
Kapelhof 11 Bus 101
3800 Brustem
BE0 869 940 738
EAN 541449200007638739

Installateur
EWT bv
Kasteellaan 2
3803 Wilderen
GSM: 0475 63 07 83
e-mail: info@ewtbvba.be
BTW BE 0543.470.511



p. 3/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

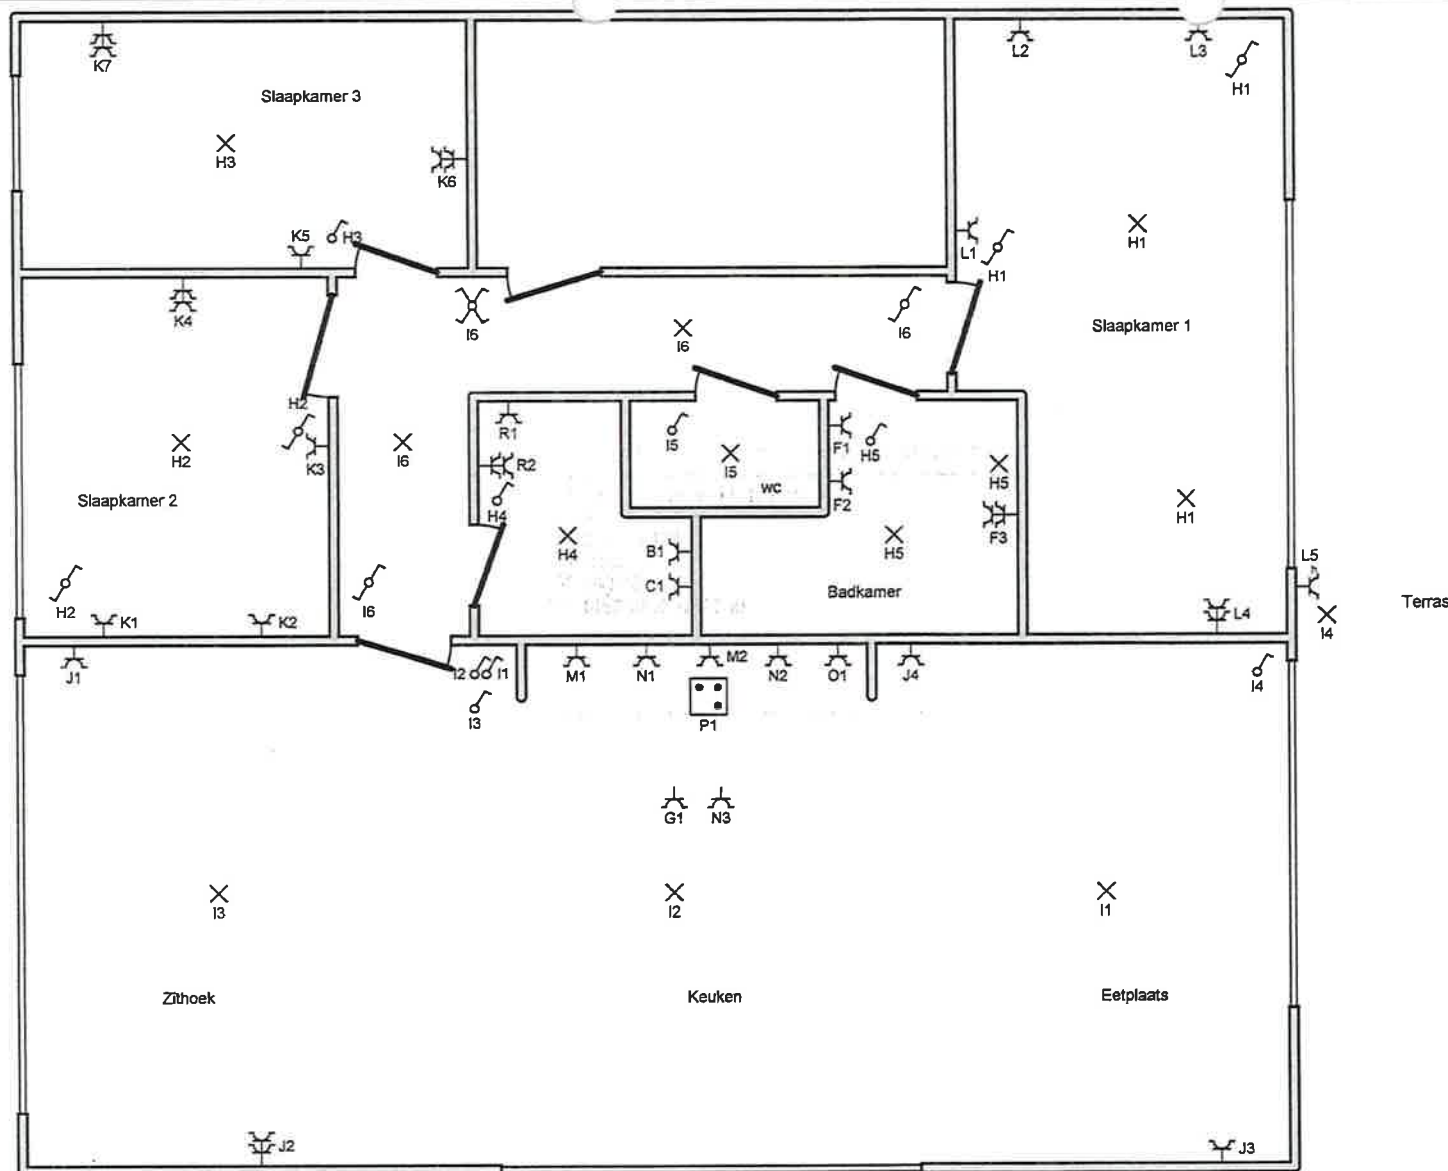

Erkend Organisme
Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be

13/04/2022



Plaats van de elektrische installatie
Reno Sale bv
Kapelhof 11 Bus 101
3800 Brustem
BE0 869 940 738
EAN 541449200007638739

Installateur
EWT bv
Kasteellaan 2
3803 Wilderen
GSM: 0475 63 07 83
e-mail: info@ewtbyba.be
BTW BE 0543.470.541



p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

- A Voeding appartement VB gelijkvloers
- B Stopcontact wasmachine
- C Stopcontact droogkast
- D Warmtepomp
- E WP buiten unit
- F Stopcontacten badkamer
- G Stopcontact vaatwasser
- H Verlichting slk 1, 2, 3, berging, badkamer
- I Verlichting leefruimte, keuken, wc, inkom
- J Stopcontacten leefruimte
- K Stopcontacten slk 2, 3
- L Stopcontacten slk 1, terras
- M Stopcontacten dampkap, frigo
- N Stopcontacten eiland, aanrecht
- O Stopcontact oven
- P Fornois
- Q Zonnepanelen
- R Stopcontacten modem, ventilatie, berging gelijkvloers

Erkend Organisme Atecon Prins Boudewijnlaan 43 bus 10 2650 Edegem Tel.: 03 770 75 14 e-mail: info@atecon.be	Plaats van de elektrische installatie Reno Sale bv Kapelhof 11 Bus 101 3800 Brustem BE0 869 940 738 EAN 541449200007638739	Installateur EWT bv Kasteellaan 2 3803 Wilderen GSM: 0475 63 07 83 e-mail: info@ewtbvba.be BTW BE 0543.470.541  	p. 5/5 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
---	--	---	--

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :

Verslag N°:	1003898	Datum verslag:	27/04/2022
Inspecteur:	Cordens Nolan	Datum keuring:	13/04/2022
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4.	Keuring N°:	202203277
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole	Aanwezigen:	Wouter Thijs

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Kapelhof 11 Bus 101 , 3800 BRUSTEM	Index teller:	Dag: 0,00	Nacht: 0,00
Teller n°:				
Datum installatie:	Na 01/06/2020			
EAN-code:	5414492000076338739			
Naam opdrachtgever:	EWT Wouter Thijs	Adres opdrachtgever:	Kasteellaan 2, 3803 Wilderen	
Naam eigenaar:	Reno Sale BV	Adres eigenaar:	Kapelhof 11 Bus 101 - 3800 Brustem	
Installateur:	EWT	Adres installateur:	Kasteellaan 2 – 3803 Wilderen	
BTW-n° of ID:	BE 0543.470.511			
Type lokaal:	Appartement (Nummer appartement : BUS 101)			

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	2	# stroombanen:	18
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider		

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	X2,5:
63 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
63 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 18	Aut A-R C16A/C20A/C25A 2P 3000A	1,5², 2,5², 4²
Bijkomende # 17	Aut B-R C16A/C20A/C25A 2P 3000A	1,5², 2,5², 4²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	8,72	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	10,90	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	NVT		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.
 De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 13/04/2047 (6.5.2.).
 De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieplannen: JA Andere: Schema

De inspecteur,
 Cordens Nolan



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408 677 925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.08. : De controle van het vast of vast opgesteld materieel of van het verplaatsbaar materiaal werd niet uitgevoerd.
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.12. : De aansluitingen van de equipotentiaal verbindingen dienen vervolledigd te worden.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

De koper is er toe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.