

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

NL wing

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N° : *Nel 10/10/08*PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : *5340 Gerven*
rue de la Chapelle 9

PROPRIETAIRE :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

EAN:

Ref. *54146160000041371* Compteur n° *3638639*Index : *0437565*Date du contrôle : *10/10/08* Type de contrôle : Examen de conformité visite de contrôle suivant :(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2006) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) *Symagrel*Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : *primaire Auto*Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83-RGIE art. 86Raccordement : Tension *9x130* V Protection raccordement *50* ACâble aliment, tableau, princ. : *4* X *16* mm² Inter.gén. : type *Δ 63A 300mA*Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : *TT*Nombre de tableaux : *1* ; Nombre de circuits term. : *1* ; RA : *19* Ohm; RI tot *P11* MOhm

Facteurs d'influences externes :

DESCRIPTION :

Voir schéma unifilaire + plan de situation
Recherche des pompes : 9.8 x 155W p: 5186W
Pour pompe d'entretien 1x 500W - 500W
Nominaux du compteur courant Volt. MID 63A 10 En/50470-3 Imago
Index du compteur courant Volt. 00261, 46kWh
Plaque du compteur courant Volt. B

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATEES ET/OU NOTES :

6 rapport entre les caractéristiques des pompes et celles qui ne font pas partie du contrôle
Essai de fonctionnement des pompes de la pompe est effectué
Bo de Mesure d'endossement: présence d'éléments

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Le distributeur

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : *1* L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le *10/10/08* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature*MO JAUMIE*

Le directeur,

GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE PUISSANCE CRÊTE :

5180


28 panneaux 185 Wc de marque INFINITY.

4 branches de 7 modules

INFINITY 185 Wc	
Longueur (mm)	1580
Largeur (mm)	808
Surface (m²)	1,28
P crête	185
Umpp	36,50
Impp	5,09
Voc	44,50
Icc	5,40

Mesures

Branche 1	311,5 V circuit ouvert à 25 °
Branche 2	255,5 V circuit fermé à 25 °
Branche 3	311,5 V circuit ouvert à 25 °
Branche 4	255,5 V circuit fermé à 25 °

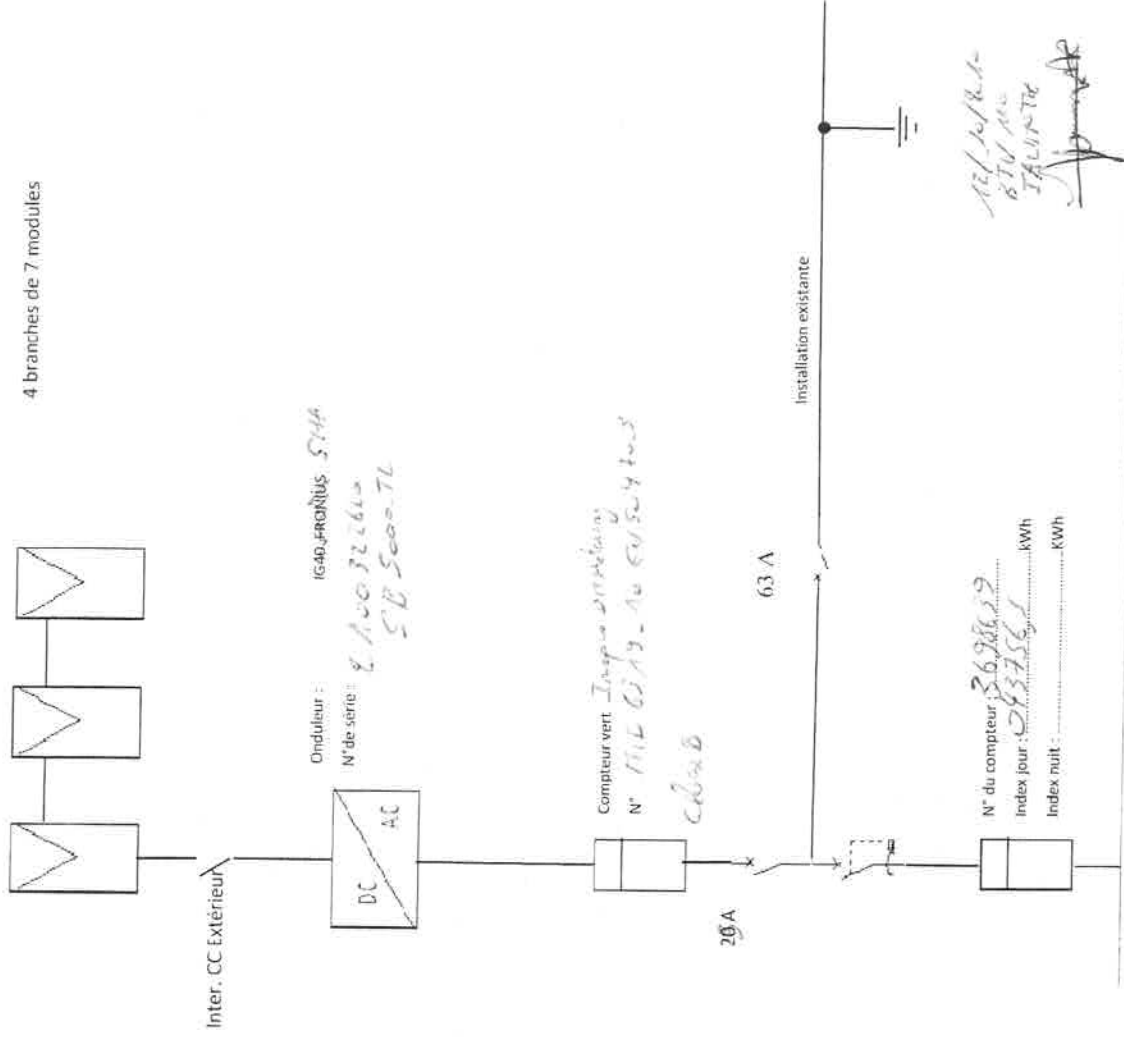

Ré :

Coordonnées client

Code EAN : 54146160000004377

Téléphone : 083/689986

Contact Voltomètre

Tel : 065 40 89 26

Fax : 065 40 89 28

Modifications

rue de la chapelle 9

5340 Gesves

volt nomy