



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé / Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

609.19.875.12

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



F 164016

Rési code : 1

**RAPPORT : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION (LIVRE 1 – AR 8/09/2019) – DIR. GÉN. DE L'ÉNERGIE**

|                                            |                            |                       |  |                                                   |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| <b>Responsable exécution des travaux :</b> |                            | <b>Installation :</b> |  | <b>Propriétaire / Exploitant / Gestionnaire :</b> |  |
| Nom, Prénom : IMZARBAT                     | Nom, Prénom : HABITATION   |                       |  |                                                   |  |
| N° carte d'identité :                      | Adresse : RUE D'ALGUES RSA |                       |  |                                                   |  |
| N°TVA : BE 0478.132.004                    | CP + Commune : 6250 AISEAU |                       |  |                                                   |  |
|                                            | Tél. : /                   |                       |  |                                                   |  |

Bases de l'examen : Livre 1 – AR 8/09/2019 (MB 28/10/2019) («RGIE»)

|                                                                                                             |                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Contrôle de conformité avant mise en usage – nouvelle installation (6.4.)  | <input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation               | <input type="radio"/> Avant le 1/10/1981                     |
| <input type="radio"/> Contrôle de conformité avant mise en usage – modification/extension importante (6.4.) | <input type="radio"/> Unité de travail                            | <input checked="" type="radio"/> Entre 1/10/1981 & 1/06/2020 |
| <input type="radio"/> Visite de contrôle (6.5.)                                                             | <input type="radio"/> Installation de chantier                    | <input type="radio"/> À partir du 1/06/2020                  |
| <input type="radio"/> Visite de contrôle renforcement puissance ancienne installation (8.4.1.)              | <input type="radio"/> Parties communes d'un ensemble résidentiel  |                                                              |
| <input type="radio"/> Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2.)                               | <input type="radio"/> Locaux techniques d'un ensemble résidentiel |                                                              |
| <input type="radio"/> Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3. ou 8.4.4.)                     | <input type="radio"/> Installation de production décentralisée    |                                                              |
| Dérogations Partie 8 : <input checked="" type="radio"/> Appliquées <input type="radio"/> Pas appliquées     | <input type="radio"/> Autre installation :                        |                                                              |

Données générales de l'installation électrique :

Document début réalisation avant le 01/06/2020 : n° DEF 2 Date 16/09/2020

|                                      |                                          |                                                                                                |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Données distributeur                 | EAN                                      | <input type="radio"/> EAN non communiqué <input checked="" type="radio"/> Compt. kWh non placé |                                |
| Nom distrib. :                       | Compt. kWh n° :                          | Index jour :                                                                                   | nuit :                         |
|                                      | Protection branchement (A) :             | n° : Index nuit :                                                                              |                                |
| Données installation                 | Conçue pour U <sub>N</sub> :             | Type prise de terre :                                                                          |                                |
|                                      | Courant nominal maximum (A) :            | <input checked="" type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets        |                                |
|                                      | Câble d'alimentation tableau principal : | Schéma MLT :                                                                                   |                                |
| Description installation             | Dispositif diff. gén. :                  | Nombre de tableaux :                                                                           | Nombre de circuits terminaux : |
| <input type="radio"/> Voir annexe(s) |                                          |                                                                                                |                                |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

|                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                             |                                       |                                                            |                                             |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Contacts dir.                                                                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> Contacts indir. | <input checked="" type="radio"/> Montage                    | <input type="radio"/> Matériel mobile | <input type="radio"/> Matériel fixe                        | <input checked="" type="radio"/> I>/section | <input checked="" type="radio"/> Schémas    | <input type="radio"/> Contrôle bct de défaut |
| <input type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : 3,16 Ω                                                                                                                                 |                                                  | <input checked="" type="radio"/> Isolement général : 276 MΩ |                                       | <input checked="" type="radio"/> Continuité (équipot., PE) |                                             | <input type="radio"/> Test dispositif diff. |                                              |
| Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était scellé <input checked="" type="radio"/> a été scellé <input type="radio"/> n'a pas été scellé <input type="radio"/> ne peut pas être scellé |                                                  |                                                             |                                       |                                                            |                                             | Schémas et plans signés (Oui) / Non         |                                              |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Infractions constatées                 |                                 |
| Nouvelle installation                  |                                 |
| <input checked="" type="radio"/> Néant |                                 |
| Infractions constatées                 |                                 |
| Installation existante                 |                                 |
| <input type="radio"/> Néant            |                                 |
| Remarques                              | cuisine et éclairage non placés |
| <input type="radio"/> Néant            |                                 |

Conclusion :

- ☒ L'installation électrique **est conforme** aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).  
☐ L'installation électrique **n'est pas conforme** aux prescriptions du Livre 1 (AR 8/09/2019).

Agent visiteur :

Nom : D'ORAZIO

Agent n° : 5834

Date : 16/09/2020

Annexe(s) : ☒ Plan(s) de position : 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Un nouveau contrôle doit être effectué avant le

☐ par le même organisme agréé (\*).

Pour le Directeur Général : Signature



Angela D'ORAZIO  
Inspecteur Électricité

- Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors du contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à un contrôle complémentaire.  
(\* ) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**Légende :**

Rucci Bruno



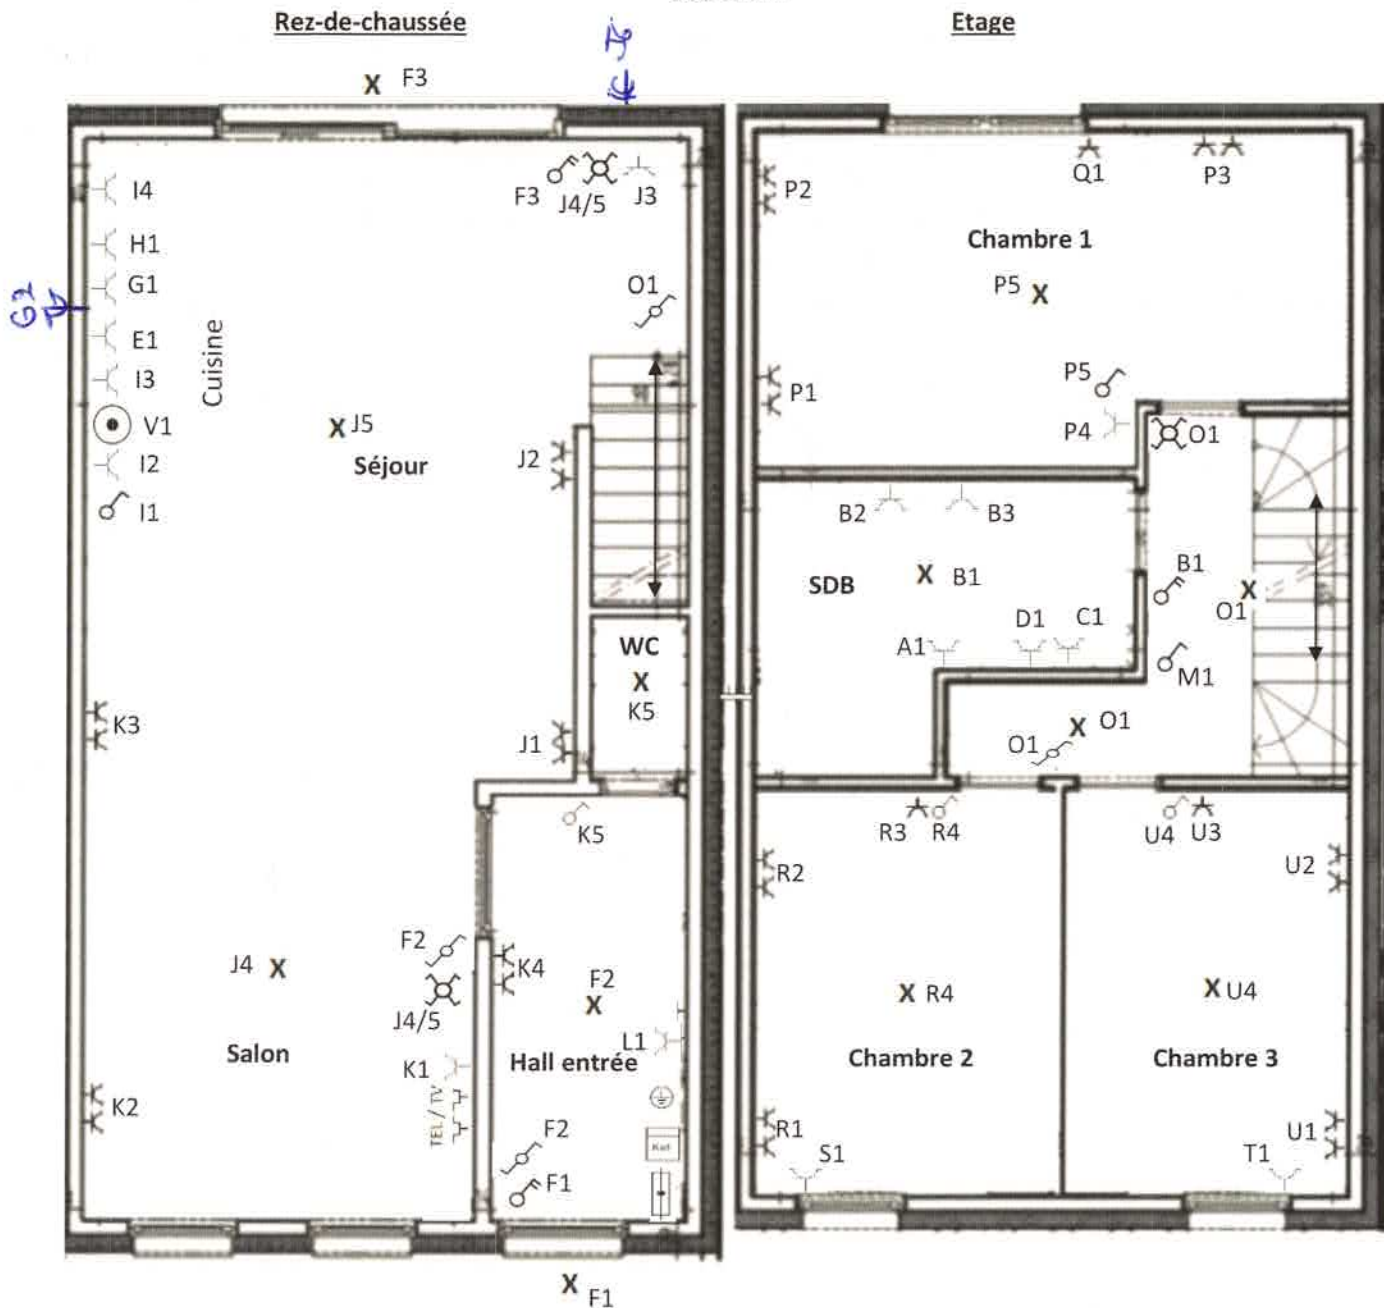
**Adresse de l'installation:**

RUE D'OIGNIES N° 85A


6250 Aiseau - Presles

**Schéma de position**

Côté Jardin

**Rez-de-chaussée****Etage**

Côté Rue

| Le propriétaire :                                                                               | L'organisme de contrôle agréé :                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom : <i>Ruei Banno</i>                                                                         | Nom :  VINÇOTTE<br>Angelo D'ORAZIO<br>Inspecteur Electricité |
| TVA (ou n° C.I. + date) :                                                                       |                                                                                                                                                 |
| Date : 16/09/2020                                                                               | Date : 16/09/2020                                                                                                                               |
| Signature :  | Signature :                                                 |

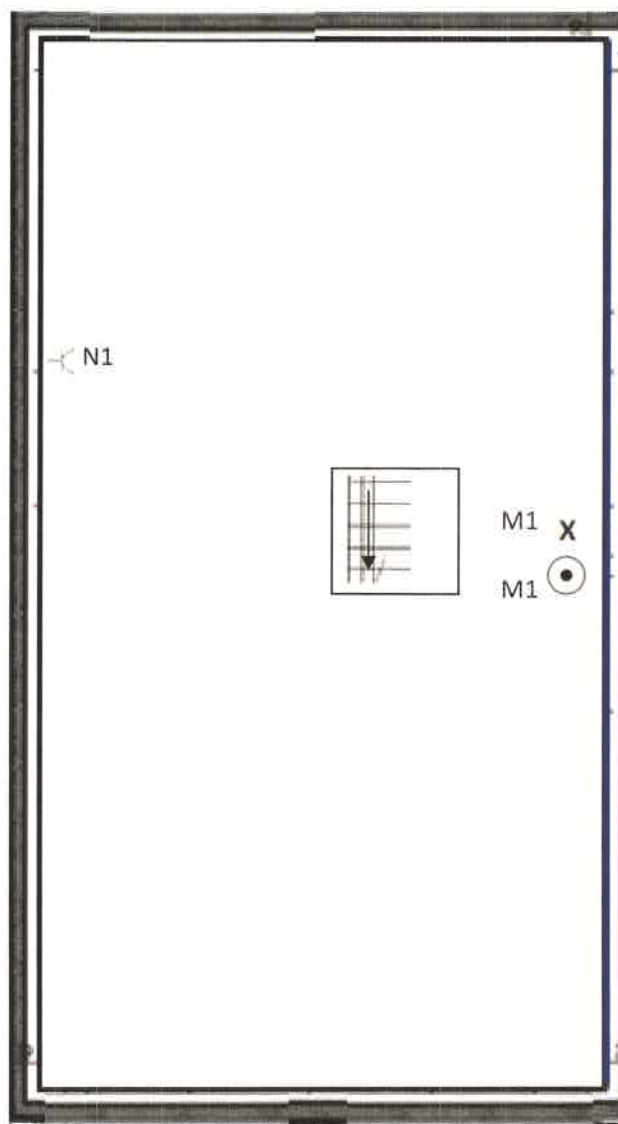
**Adresse de l'installation:**

RUE D'OIGNIES N° 85A

6250 Aiseau - Presles

**Schéma de position**

Côté Jardin

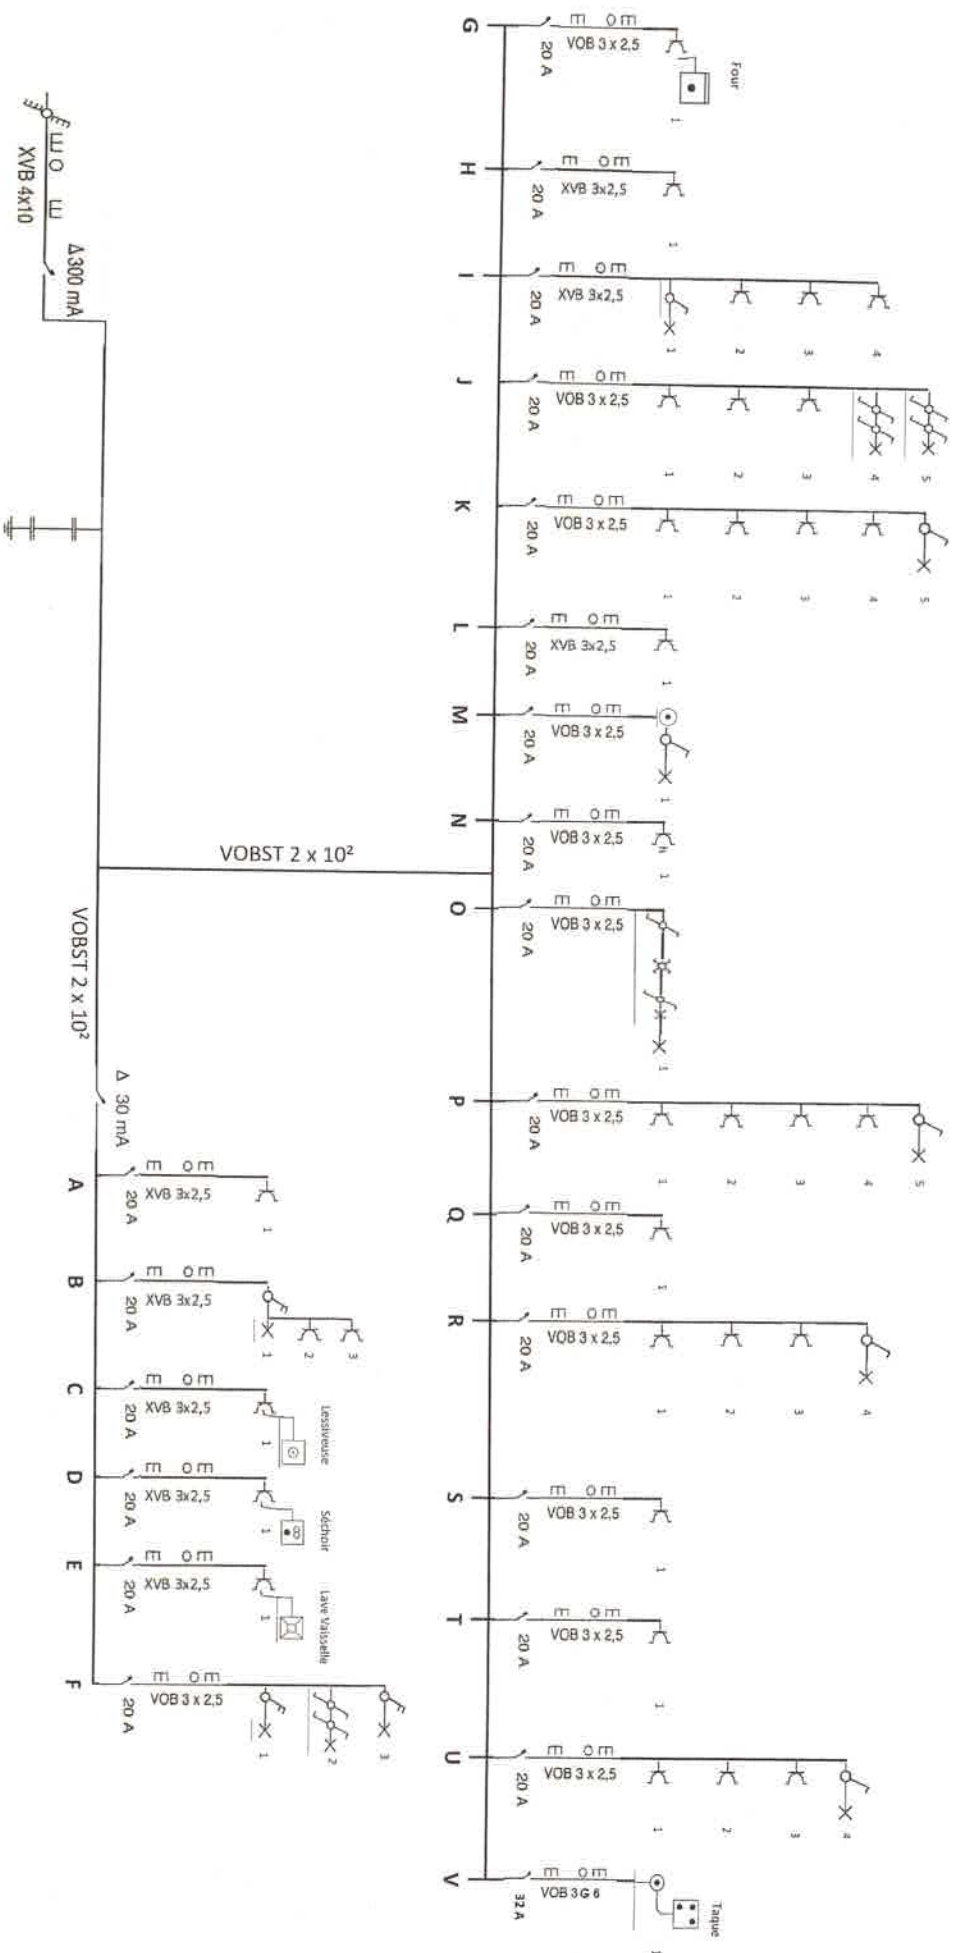
**Grenier**

Côté Rue

| Le propriétaire :                                                                               | L'organisme de contrôle agréé :                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom : <i>Ruei Manno</i>                                                                         | Nom :  VINÇOTTE<br>Angelo<br>D'ORAZIO<br>Inspecteur Electricité |
| TVA (ou n° C.I. + date) :                                                                       |                                                                                                                                                    |
| Date : 16/09/2020                                                                               | Date : 16/09/2020                                                                                                                                  |
| Signature :  | Signature :                                                    |

**Adresse de l'installation:**  
RUE D'OIGNIES N° 85A  
6250 Aiseau - Presles

## Schema unitaire



Le propriétaire

L'organisme de contrôle agréé :

Nom :

TVA (ou n° C.I. + date) :

Signature :

Nom :

Signature :



Date :

16/09/2020

Date :

16/09/2020