

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0476/40.47.56
e-mail: davy@downbeat.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4995092
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/03/2018



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
DE ZUTTER
LELIESTRAAT 15
2870 BREENDONK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: verkoop wooneenheid Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: DE ZUTTER LELIELAAN 15 BREENDONK 2870
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/276bis/271bis
Datum onderzoek: 05/03/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2043 Onderzoeker: MEYSKENS WILLEM
Eigendom van: DE ZUTTER - UYTFRIES - LELIESTRAAT 15 - 2870 BREENDONK
Installateur: Gert Wuyts - Sint-Antoniusstraat 23A - 2440 GEEL
B.T.W.: BE0503688534 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 189070 Stand I : 60896 Stand II -
Aansluiting: ondergronds op bovengronds net Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 10 mm² spreidingswaarde: 17 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 202 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 19

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N | Geen
I | Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker



Plaats van de elektrische installatie

Fam. De Zutter - Uytendaele
Leilelaan 15
2870 Breendonk
Tel.: +32 476404756
BE0 844.694.608

Installateur


Gert Wuytys
Sint-Antoniusstraat 23 A
2440 Geel
Tel.: 014 59 31 94 GSM: 0475 48 21 91
e-mail: wuytys.gert@telenet.be
3TW BE 0503.688.534

p. 2/5

Eendraadschema

Datum: 20/02/2018

3 x 400V + N ~ 50Hz

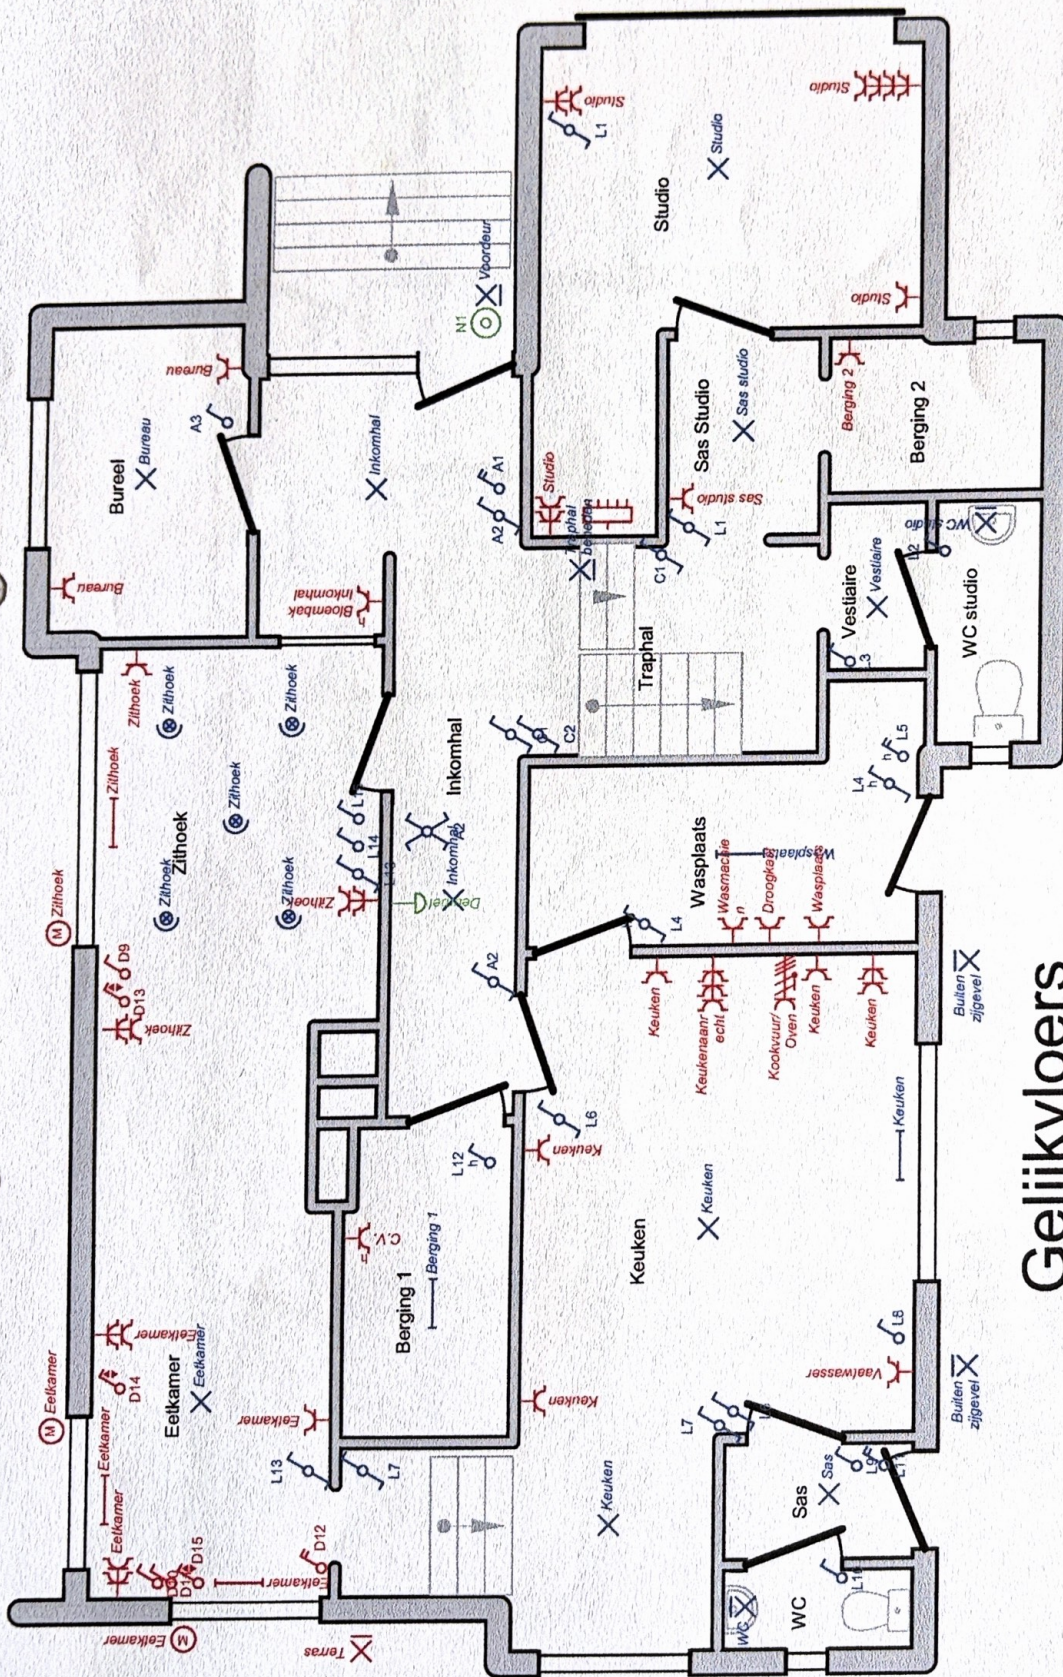


Gelijkvloers

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Fam. De Zutter - Uytendaele
Lelieaan 15
2870 Breendonk
Tel.: +32 476404756
BE0 844.694.608

Installateur
Gert Wuyts
Sint-Antoniusstraat 23 A
2440 Geel
Tel.: 014 59 31 94 GSM: 0475 48 21 91
e-mail: wuyts.gert@telenet.be
BTW BE 0503.688.534

p. 3/5
Situatieschema
Datum: 20/02/2018
3 x 400V + N ~ 50Hz

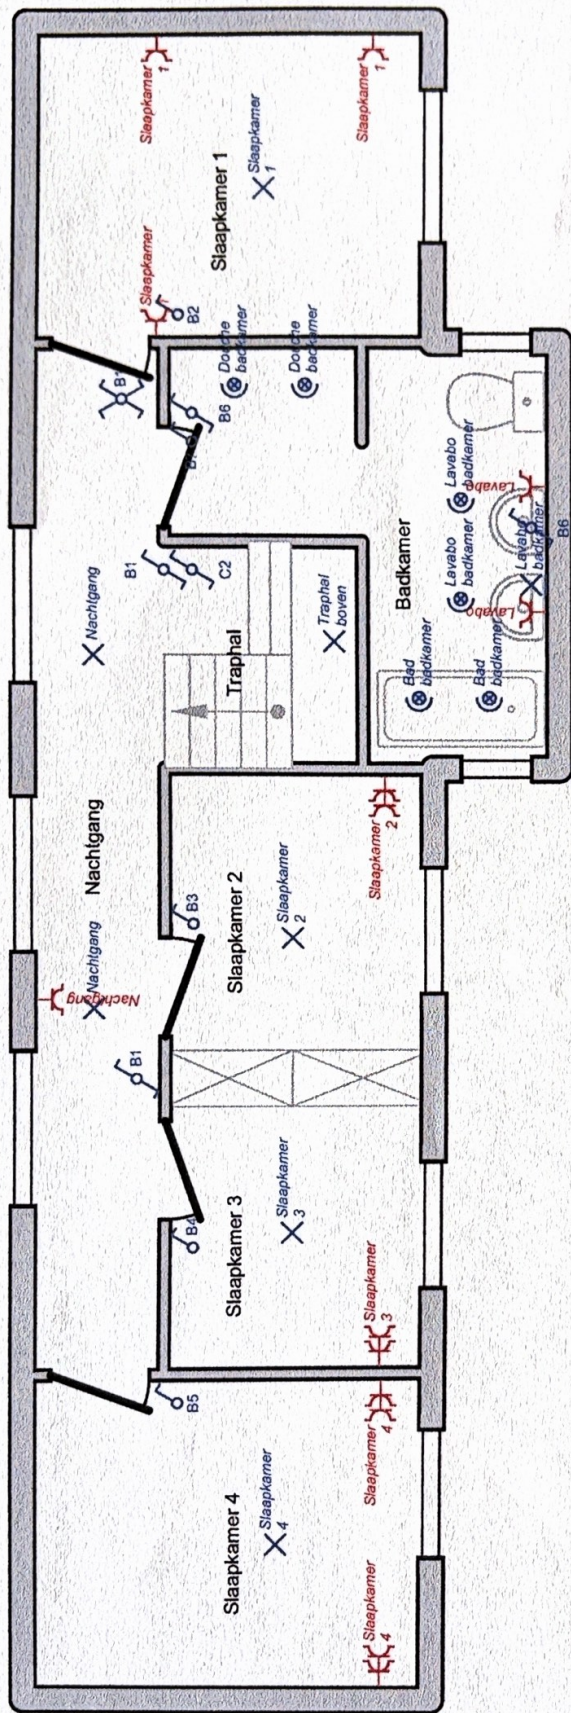

Bovenste verdieping

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Fam. De Zutter - Uytendaele
Lelieaan 15
2870 Breendonk
Tel.: +32 476404756
BE0 844.694.608

Installateur
Gert Wuyts
Sint-Antoniusstraat 23 A
2440 Geel
Tel.: 014 59 31 94 GSM: 0475 48 21 91
e-mail: wuyts.gert@telenet.be
BTW BE 0503.688.534

p. 4/5
Situatieschema
Datum: 20/02/2018
3 x 400V + N ~ 50Hz

A	Verlichting: Voordeur - Inkomhal - Bureau
B	Verlichting: Nachtgang - Slaapkamers 1+2+3+4 - Badkamer
C	Verlichting: Traphal
D	Stopcontacten: Bureau - Zithoek - Eetkamer - Verlichting: Zithoek TL - Eelhoek TL's - Buiten achteraan (Terras) - Rolliiken: Zithoek - Eetkamer
E	Stopcontacten: Nachtgang - Slaapkamers 1+2+3+4
F	Stopcontacten: Sas Studio - Studio
G	Stopcontacten: Studio
H	Stopcontact C.V. ketel
I	Stopcontact bloembak inkomhal
J	Stopcontacten: Keuken aanrecht
K	Kookvuur/Oven
L	Verlichting: Studio/Sas studio - WC studio - Vestiaire - Wasplaats - Buiten zijgevel - Keuken - Sas - WC - Berging 1 - Eelhoek - Zithoek
M	Reserve
N	Deurbel
O	Stopcontact: Vaatwasser
P	Stopcontact: Wasmachien
Q	Stopcontact: Droogkast
R	Stopcontacten: Lavabo/ Badkamer
S	Stopcontacten: Keuken - Wasplaats
T	Stopcontacten: Waterverzachter berging 2 - PC studio

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Fam. De Zutter - Uylfries
Leilelaan 15
2870 Breendonk
Tel.: +32 476404756
BE0 844.694.608

Installateur
Gert Wuyts
Sint-Antoniusstraat 23 A
2440 Geel
Tel.: 014 59 31 94 GSM: 0475 48 21 91
e-mail: wuyts.gert@telenet.be
BTW BE 0503.688.534

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 20/02/2018

3 x 400V + N - 50Hz