TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Antwerpen.

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 322/120807/6

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Tuyaertstraat 3, 1, 1. 2950 Boom.

EIGENAAR: Vastenavont J.

Adres: idn.

OPDRACHTGEVER: De paepe joseph.

Adres: Tuyaertstraat 11 2845 Niel.

INSTALLATEUR: idn.

Adres: _____

BTW of IK: 0790299 60.

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 07-08-2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: App. 3.1.1.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 - A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DJ 300mA 4pol

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 17 ; RA: 10. Ohm; RI tot 10 - MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 2 de bijgevoegde schemas.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01-08-2037. (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op~~ _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

3720 Coolen

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP

A = 32 A kookvuur 2 x 2 x 2,5 mm^2

B = 20 A slaapkomer 2 + hall & bureau

C = 20 A stopcontacten eetruimte + zitruimte

D = 20 A stopcontacten keuken

E = 20 A oven

F = 20 A frigo + dampkap + licht keuken

G = 20 A slaapkamer 1 + dressing

H = 20 A licht via impuls + transfo eetruimte 3x sas 1x traphal 3x

I = 20 A onder trap

J = 20 A stopcontacten aanrecht keuken

K = 20 A stopcontacten WC + inkom

L = 20 A stopcontacten zolder (ketel)

M = 20 A licht via impuls . WC 1x buiten 1x living 6x

N = 20 A licht zolder + stopcontact

differentieel 2p 40A 30 MA

O = 20 A droogkast

P = 20 A wasmachine

Q = 20 A stopcontacten wasplaats + badkamer + licht wasplaats + licht badkamer via transfo 12 V

* Alles in 2,5 mm^2 zekeringen 20 A
* Voedingskabel 5 G 6 mm^2
* Differentieel hoofd 4p 40 A 300 MA

A = 32 A kookvuur 2 x 2 x 2,5 mm^2

B = 20 A slaapkomer 2 + hall & bureau

C = 20 A stopcontacten eetruimte + zitruimte

D = 20 A stopcontacten keuken

E = 20 A oven

F = 20 A frigo + lampkap + licht keuken

G = 20 A slaapkamer 1 + dressing

H = 20 A licht via impuls + transfo eetruimte 3x sas 1x traphal 3x

I = 20 A onder trap

J = 20 A stopcontacten aanrecht keuken

K = 20 A stopcontacten WC + inkom

L = 20 A stopcontacten zolder (ketel)

M = 20 A licht via impuls . WC 1x buiten 1x living 6x

N = 20 A licht zolder + stopcontact

differentieel 2p 40A 30 MA

O = 20 A droogkast


P = 20 A wasmachine

Q = 20 A stopcontacten wasplaats + badkamer + licht wasplaats + licht badkamer via transfo 12 V

* Alles in 2,5 mm^2 zekeringen 20 A
* Voedingskabel 5 G 6 mm^2
* Differentieel hoofd 4p 40A 300 MA

1e verdiep

Duplex

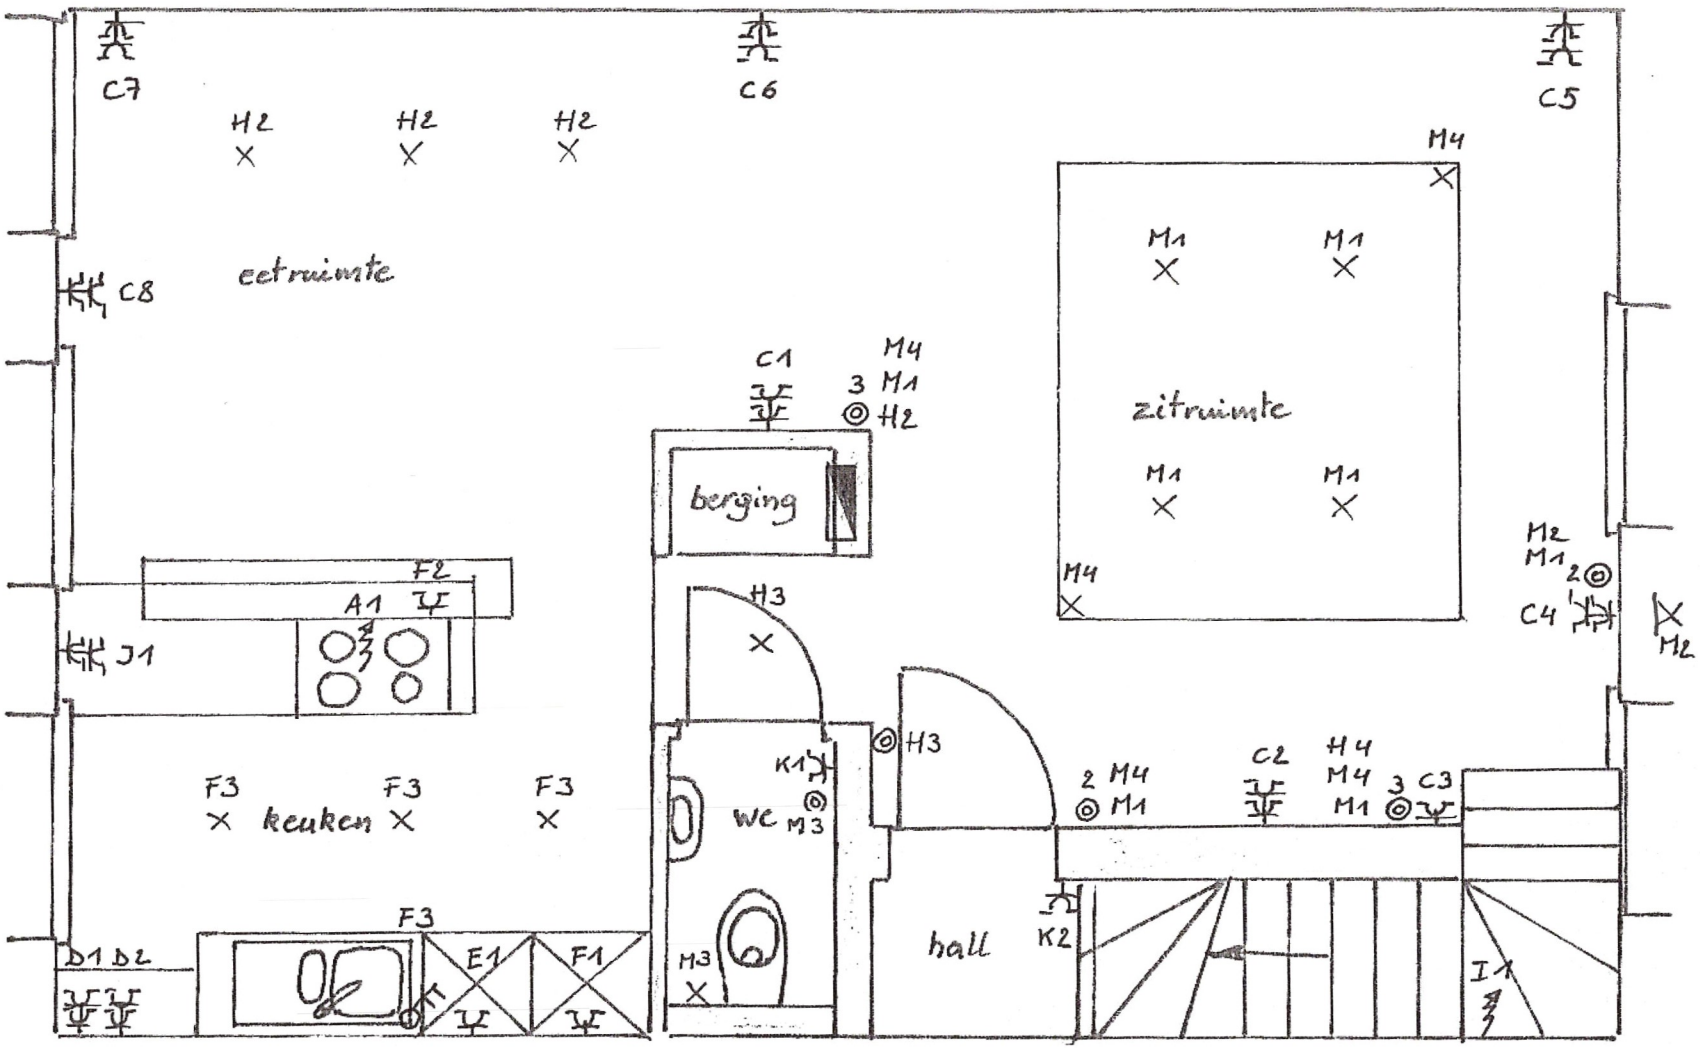


RSV 372 Leeuwarden

07-01-2022

2e verdiep

BTW 3.72 Control


07-08-2012.

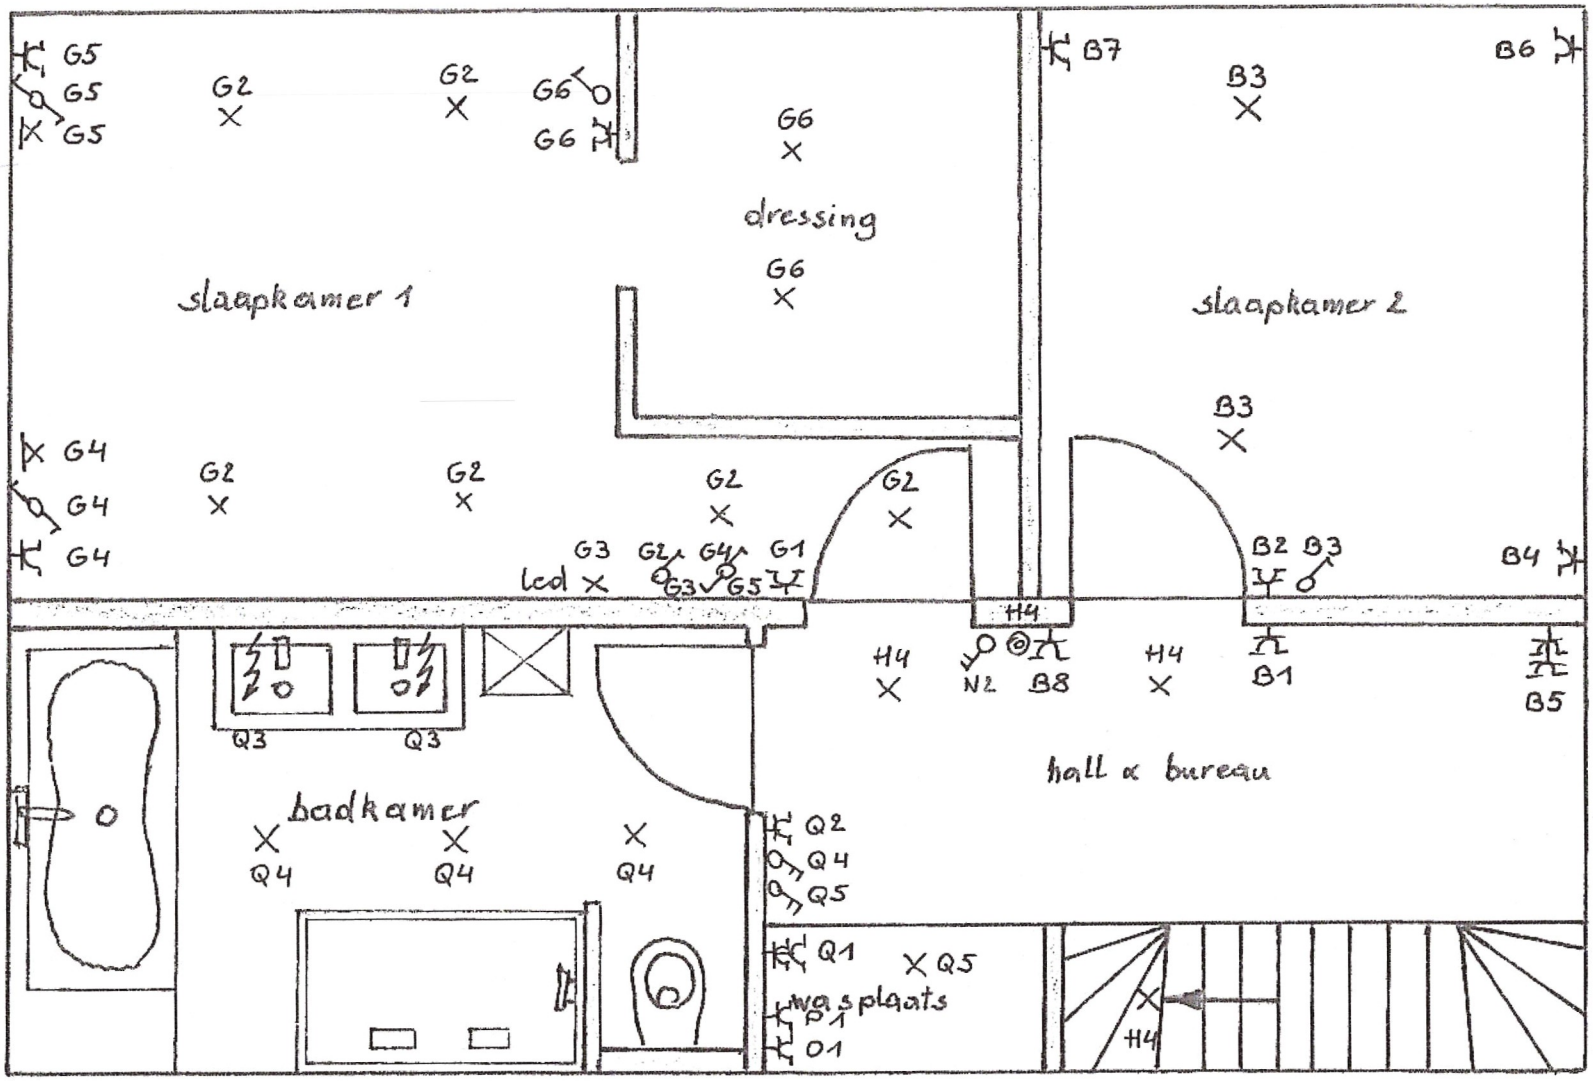


zolder

BIJ 372 Coolemans.

04 08 2012

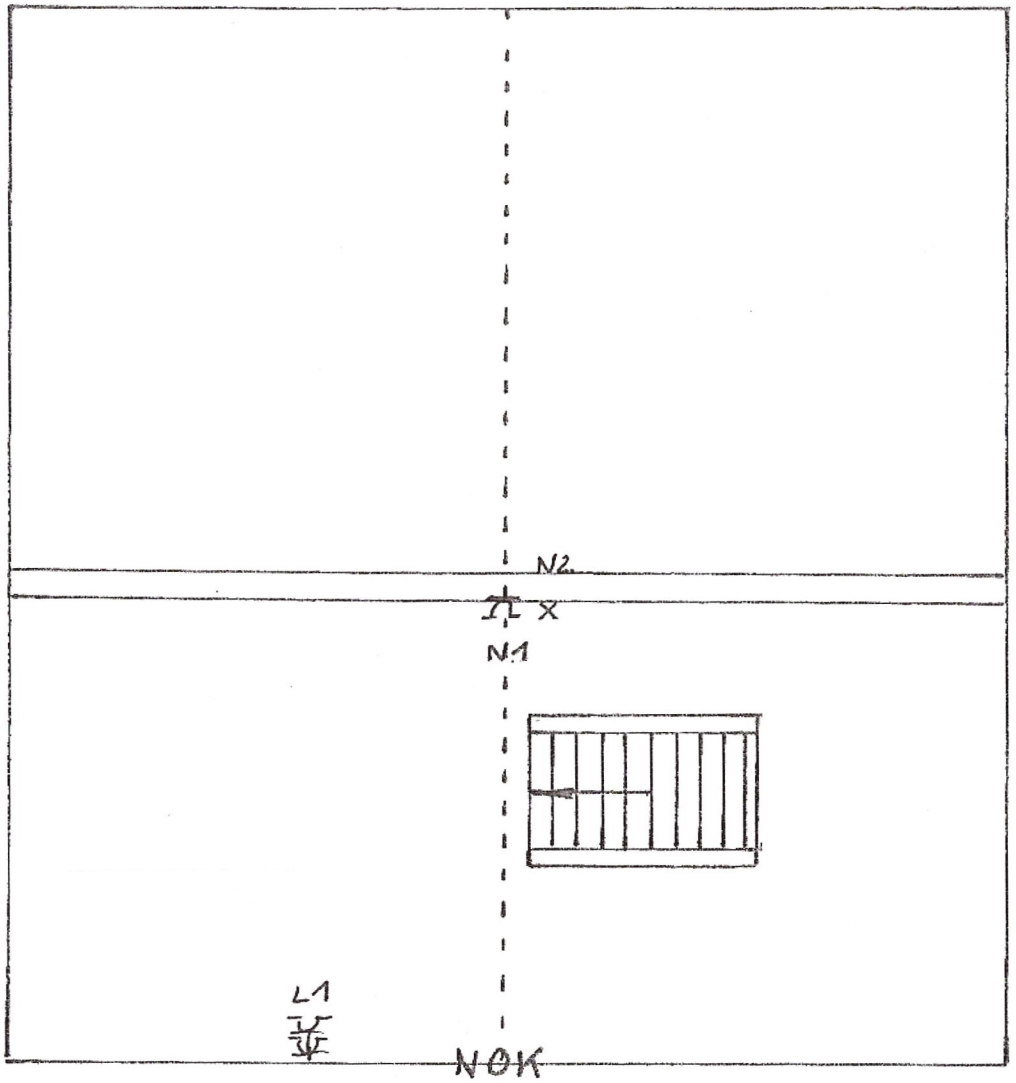

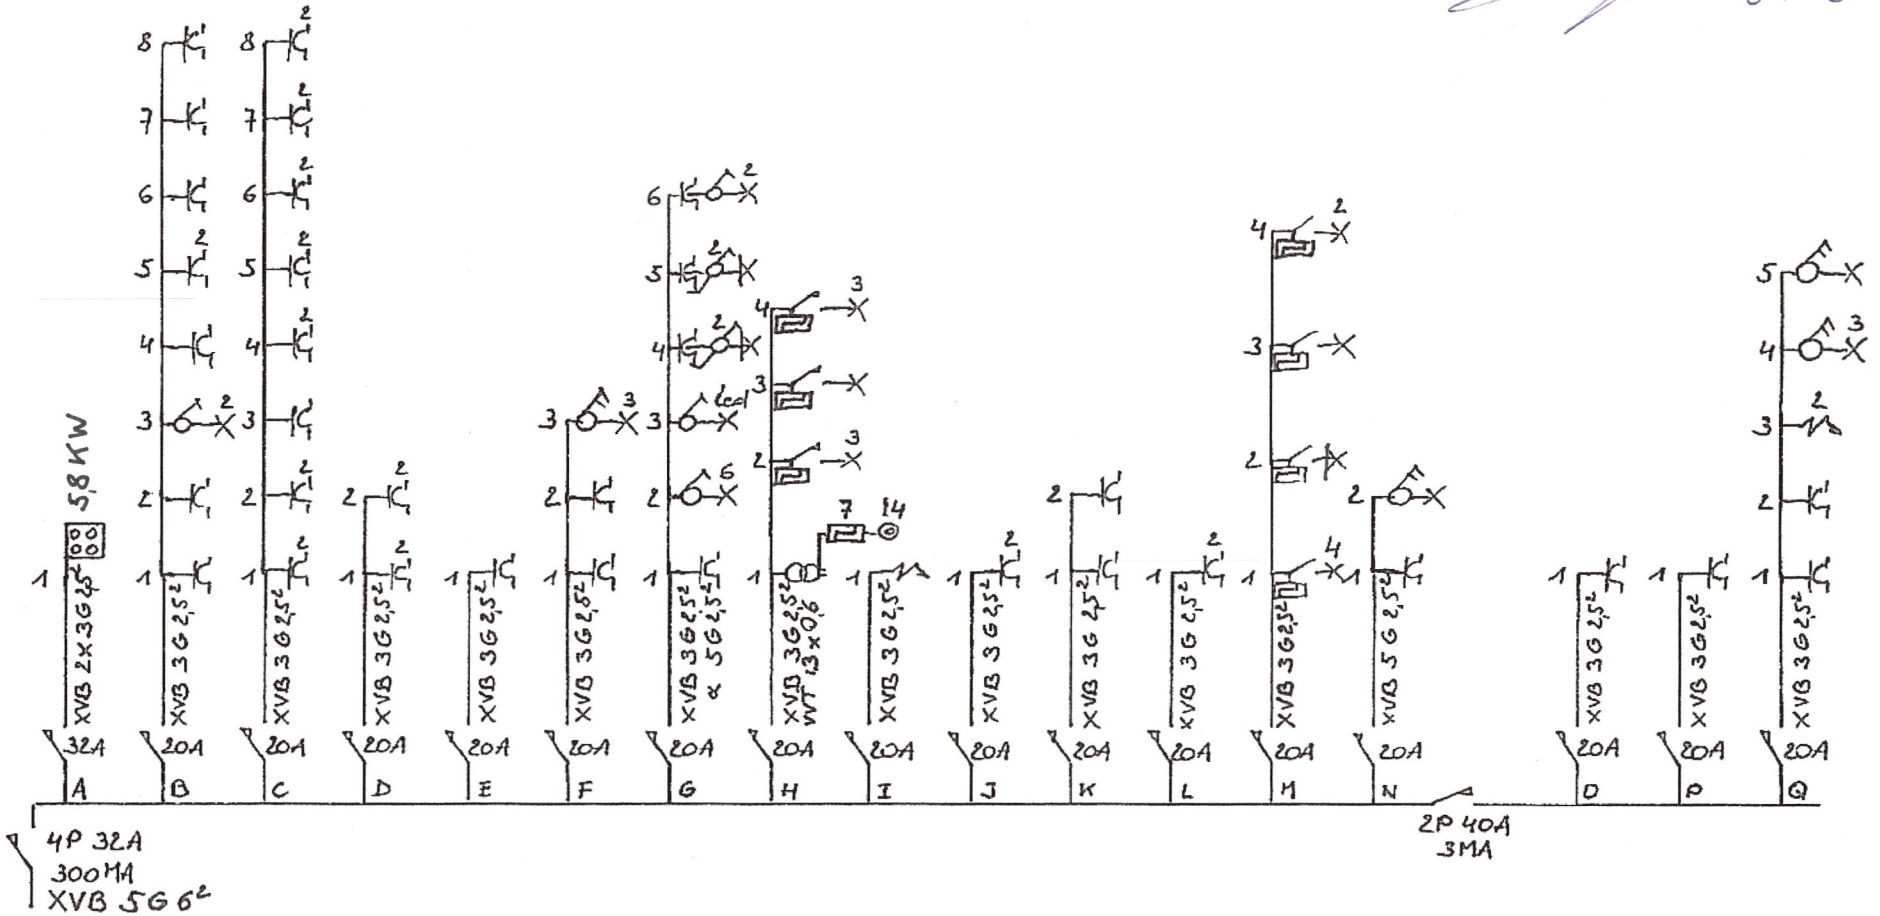

BTV SA Cooremans

07-09-2012