

**ACA VZW**Erkend controle  
organisme  
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

149004014

Ref: 2016071079

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |                                                        |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Keizersplein 24 bus 3, 9300 AALST                      |                          |                             |
| Eigendom van:             | KORTHALS                                               |                          |                             |
| Opdrachtgever:            | Stallaert Martin, Kapellenstraat 80a, 9280 DENDERBELLE |                          |                             |
| Type lokalen:             | Appartement                                            | Distributienetbeheerder: | /                           |
| EAN-code installatie:     | Niet opgegeven                                         |                          |                             |
| Installateur:             | STALLAERT                                              |                          |                             |
| BTWnr:                    | /                                                      | of ID-kaartnr:           | /                           |
| Agent-bezoeker:           | Andy De Braekeleir                                     | Uitgereikt te:           | /                           |
|                           |                                                        |                          | op /                        |
|                           |                                                        |                          | Datum onderzoek: 08/08/2016 |

**Aard van het onderzoek**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

|                  |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| Type keuring:    | Art 271/271bis          | Periodieke controle |
| Bijkomende info: | Differentieel verzegeld |                     |
| Herkeuring op:   | /                       |                     |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                        |                      |                    |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:                 | 1x400v+N               | Max nominale stroom: | 40A                | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4 X 10 mm <sup>2</sup> | - Type:              | VFVB               |                                   |                    |
| Aardelektrode:                     | Aardlus                | Sectie:              | 35 mm <sup>2</sup> | Aardgeleider:                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hoofddifferentieel - In:           | 63 A                   | - DI:                | 300 mA             | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                      |                      |                    |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                   | - DI:                | 30 mA              | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                      |                      |                    |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 14                     | Aantal borden:       | 1                  | Tarief:                           | Dubbeluurtarief    |

**Metingen & controles**

|                                 |            |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:        | 5.5 Ohm    | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | /       |
| Algemeen isolatieniveau:        | 133.5 MOhm | Diff. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde    | Controle foutlus:                 | In orde | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde    |                                   |         |                                  |         |

**Besluit :****DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór: 25 jaar na datum onderzoek

☐ door hetzelfde organisme (\*)**AANTAL  
BIJLAGEN**Situatieschema's: Ja  
Eendraadsschema's: Ja  
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMAS

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**



EIGEN AAN

CORTHAALS H.  
KEIZERSPLEIN 24 BUS 3  
9300 ARLST.


*[Signature]*

INSTALLATEUR


STANUARD N. BUSA  
KAPPELSTRAAT 80A  
9280 DEN DREBELLE


*[Signature]*

KEURINGSORGANISME



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

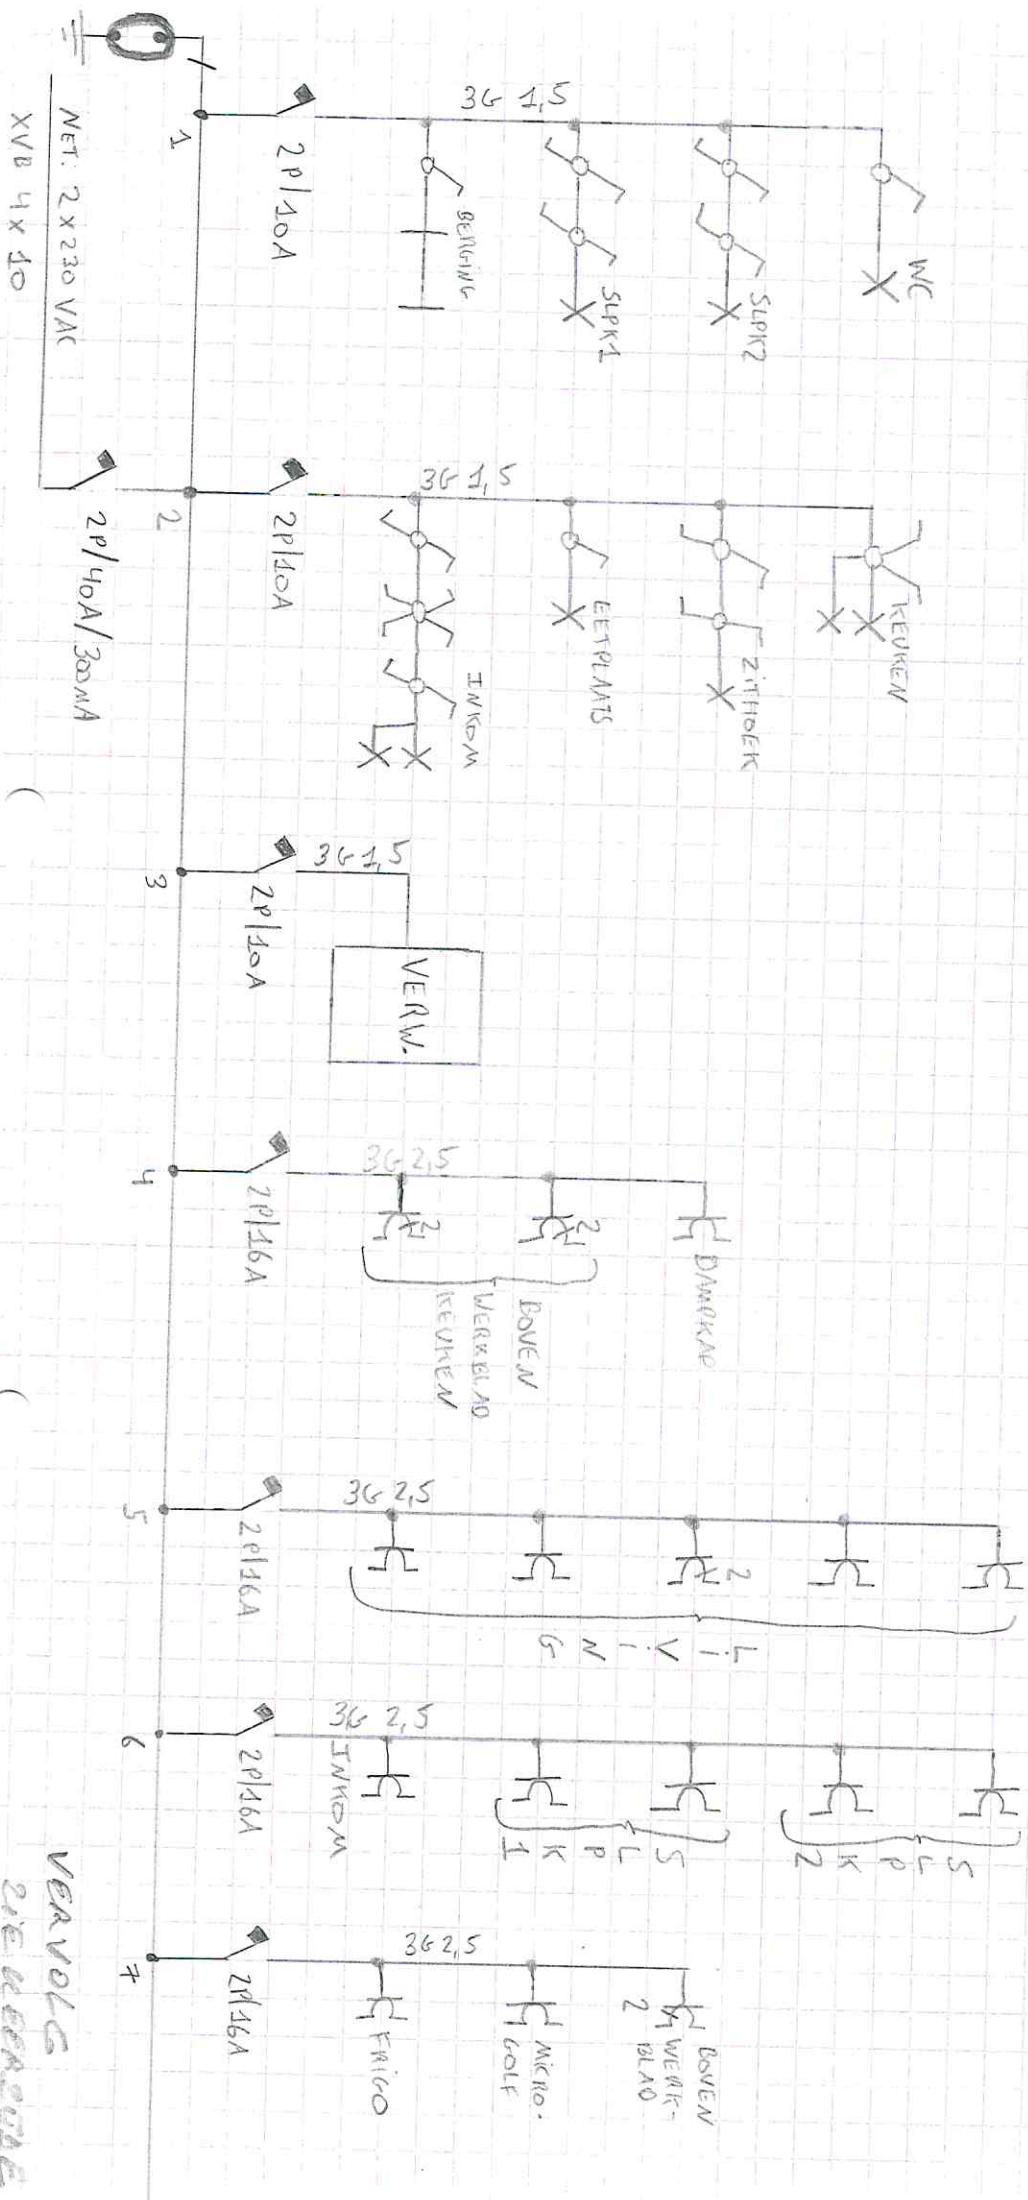

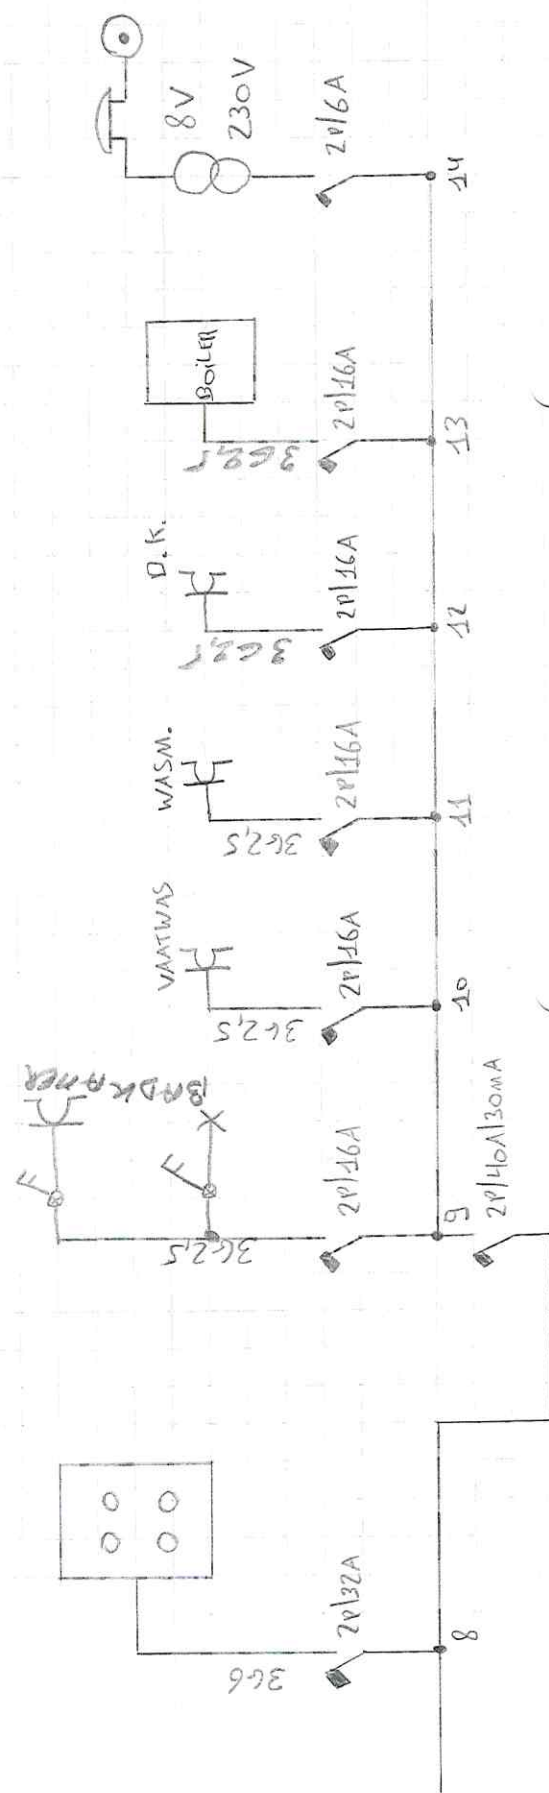

# INSTALLATIE

CORSTHAAS N.  
HEIZERSPLEIN 24 BUS3  
9300 AALST

STRAAT N. BUBA  
KAPPELSTRA. 80A  
9280 DENDERBEEK


# KEURINGSVERSIJDE

ACA VZW - Erkend Controle Organisme  
Meenselgelyweg 333 - 8500 Roeselare

BTW BE 0811 407 869

Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
Info@acavzw.be - www.acavzw.be

elektrisch 8/8/16  
De Raedeleer Huis

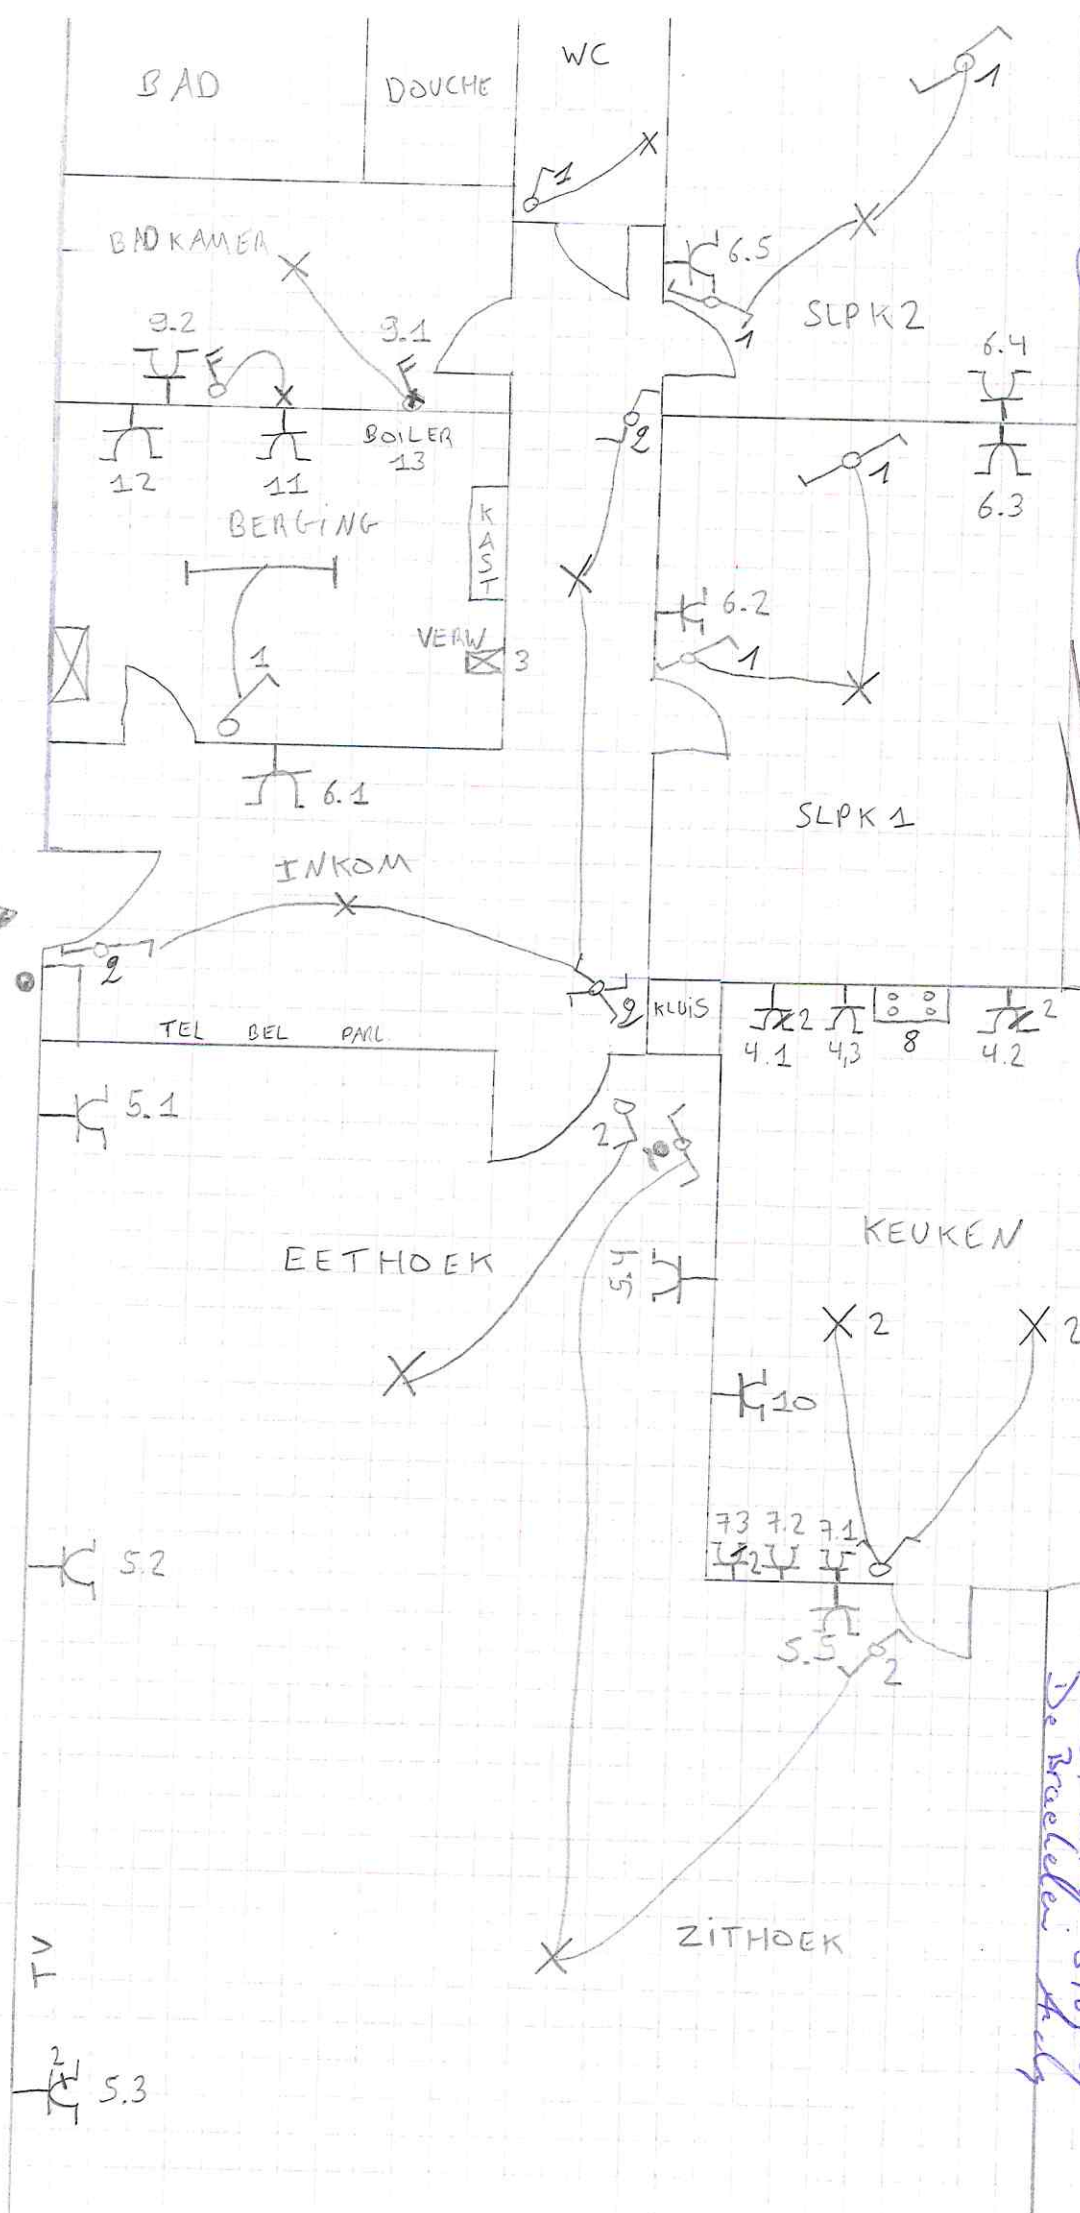



ELEKTRICITEITSWERKEN-ALARMSYSTEMEN-BRAND-DOMOTICA-VERLICHTING-SANITAIR

Denderbelle 08/08/2016

**9200 Grembergen**

**Te betalen voor: contant**

**ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP DE KEERZIJDE**

## **VERKOOPSVOORWAARDEN**

Iedere bestelling duidt op de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Verkochte goederen zijn strikt contant betaalbaar te Denderbelle, Kapellenstraat 80A of door storting op onze bankrekening 001-2258214-33. Bij niet betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling en intrest verschuldigd van 20% per jaar. Alle kosten ten laste van de debiteur, inningskosten inbegrepen. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 20%, met een minimum van 25 EURO, indien de debiteur 5 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling nalaat zijn schuld te betalen. Leverings- en prestatietermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, boete of contractbreuk. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.