

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/03/2026

Inspecteur: Brian Smets

Mentor: -

Installateur: Yanto Vermeulen
elektriciteitswerken

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0792 247 401

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 23160678

Datum verslag: 16/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Grote Heibergstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 2235
Gemeente HULSHOUT
Land België

Eigenaar

Naam Hellin - Vignjevic
Straatnaam Grote Heibergstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 2235
Gemeente HULSHOUT
Land België

Installateur

Naam Yanto Vermeulen elektriciteitswerken
BTW nr. BE 0792 247 401
Telefoonnummer +32491880797
E-mail info.yantovermeulen@gmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820059300173



Teller Nr.: : 1SAG1100144521

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 26

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 0,65 MΩ

RE: 4,83 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Walle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
ZIE PLANNEN	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/3/2051
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☐ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:30 tot 14:07

De inspecteur Brian Smets


Brian Smets
ACEG VZW - #288

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/3/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



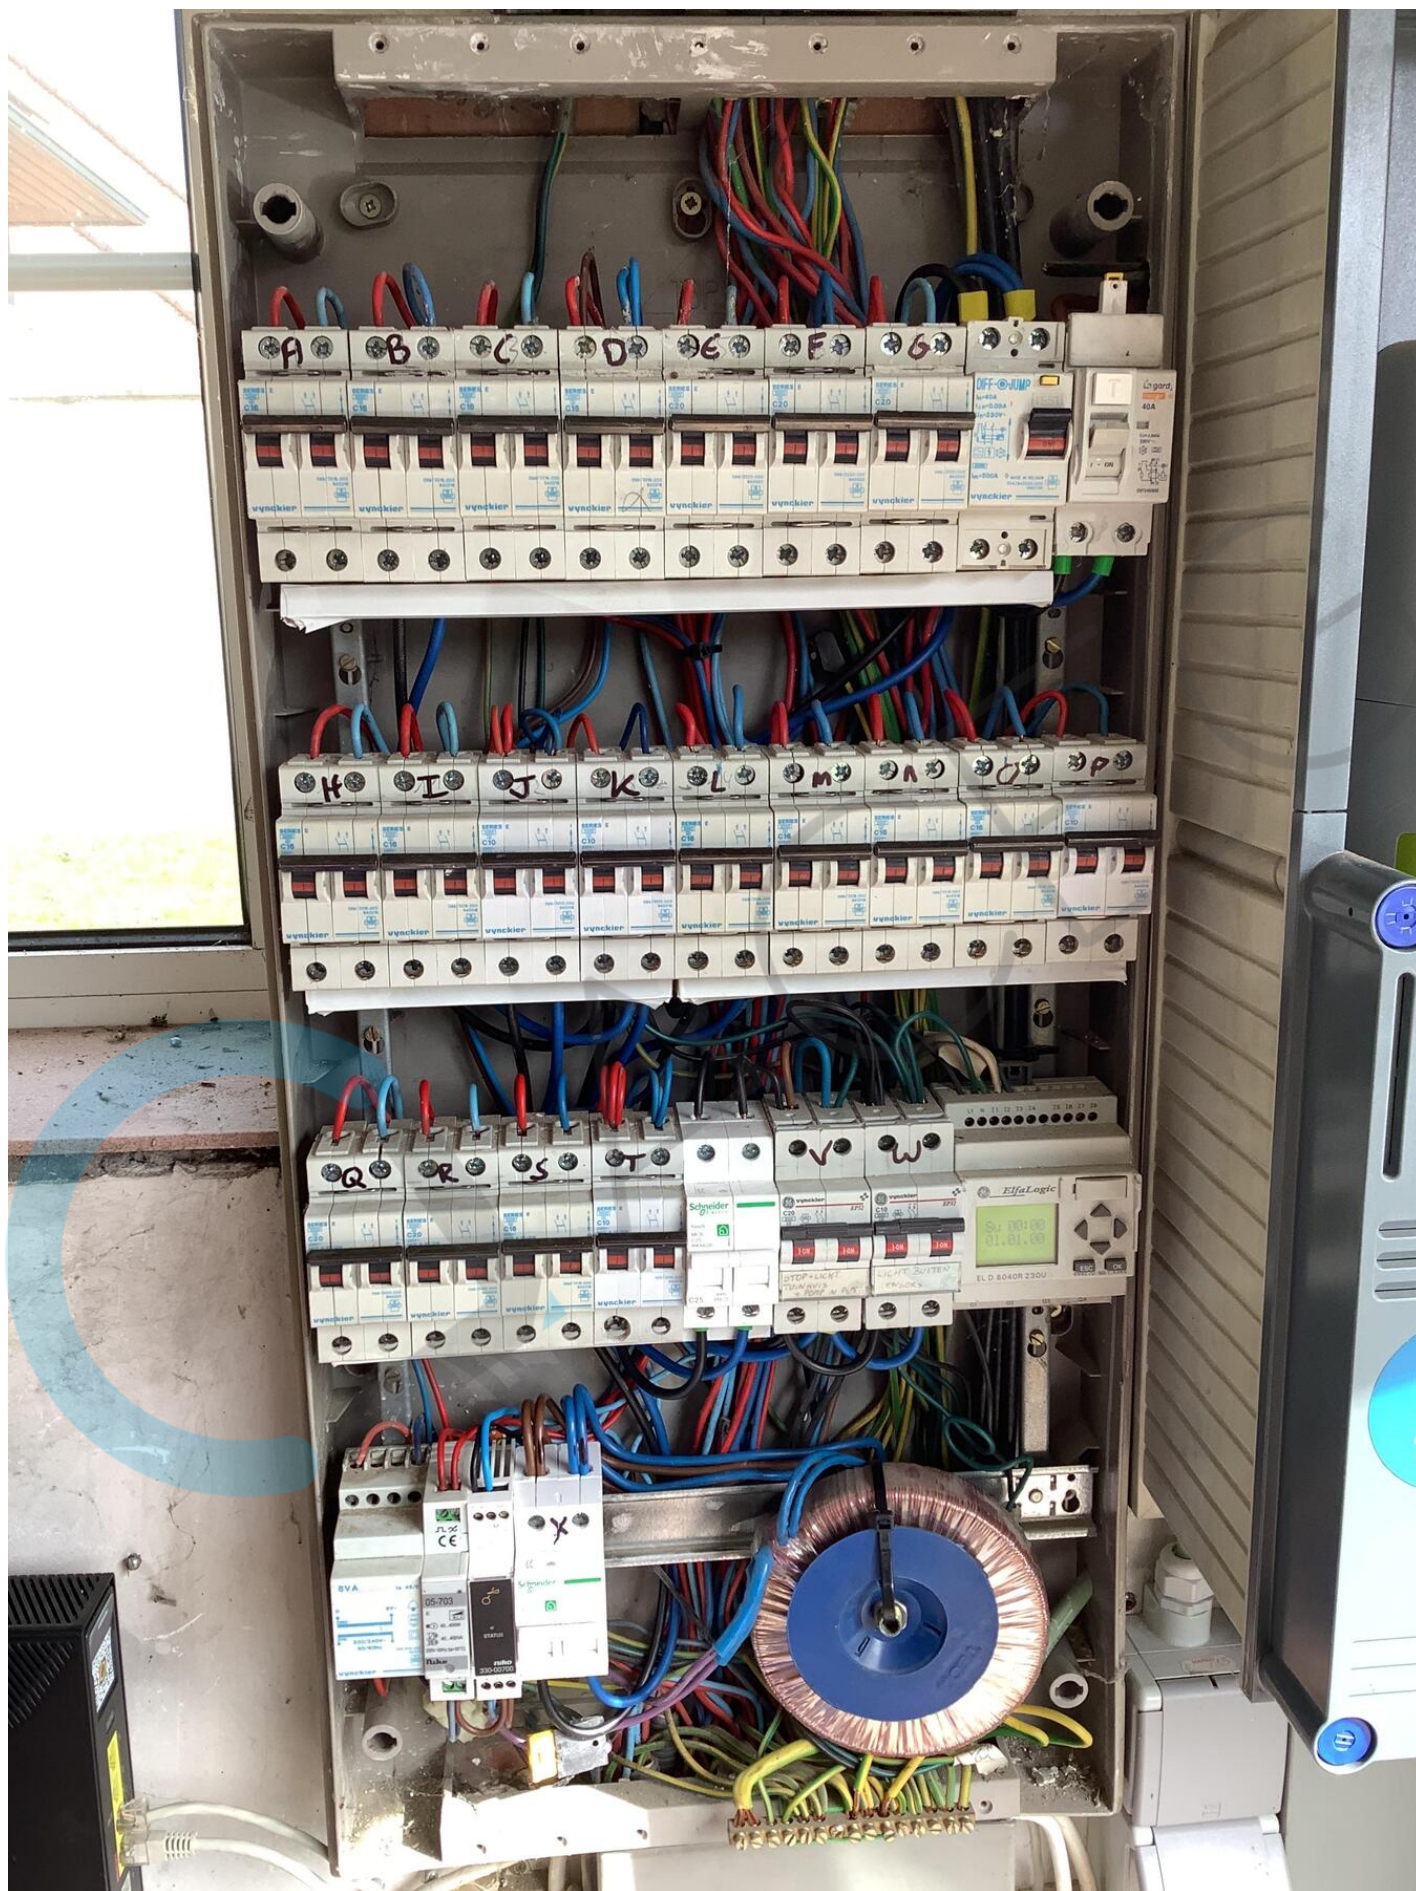







Kelder Erwin Organisme Vogelenlaan 80 2960 Burcht tel. 03 389 15 94 e-mail: arwen@erwin.be	Plaats van de elektrische installatie Helle - Vogeleve grote heibergstraat 6 2235 Hulshout EAN 5414482050300173	Installateur Yanto Vermeulen Peerdekerhofstraat 15 2235 Hulshout GSM: 0491 88 07 87 e-mail: info.yantovermeulen@gmail.com BE 0192 247 401	p. 417 Situatieplan 2 x 230V - 50Hz 
--	--	--	--

