



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 23/10/2023 Inspecteur: Dylan Hoebeeck Mentor: Installateur: Solar Confort
Étiquette d'identification: Henry Référence client:

N° TVA:BE 0776 318 615

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel Eurotest ET61557

Numéro de serie: 19481264

Date rapport: 23/10/2023

Adresse de l'installation

Rue Rue de l'Eglise de Sart
Numéro 79
Boîte
Postcode 1490
Commune COURT-SAINT-ETIENNE
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Henry
Rue Rue de l'Eglise de Sart
Numéro 79
Boîte
Postcode 1490
Commune COURT-SAINT-ETIENNE
Pays Belgique

Installateur

Nom Solar Confort
N° TVA BE 0776 318 615
Numéro de téléphone +32 495 36 60 40
E-mail solarconfort@hotmail.com

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique
Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541449020702722102

N° compteur: : 55683323



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

L'installation a-t-elle commencé avant le 01/06/2023?

Oui

Distributeur: ORES

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 63 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 2

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 4,19 MΩ

RE: 12,42 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	63		2	10
1	C	25		2	4

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT	Fonctionnement en ilotage	OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur magnétique

MAGNETIC METER

Jour: Index: 045626,4



Nuit: Index: 056408,5

Excl. Nuit: Index: Na



COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
-------	----------	-----------------------	-------------	--------------

ONDULEUR

Nombre: 1				
Marque: SolaX Power	Series: X1-BOOST	Type: X1-5.0K-T-D(L)	Raccordement: 1-phase	
Numéro de serie: XB335112621040	Smax (VA): 4999	I AC - nom (A): 21.73	Convient pour le stockage de la batterie: Non	
Courbe: C	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: BON	

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
10	Eurener	Nc	410	4100

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 23/10/2048
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

L'installation a commencé avant le 01/06/2023, c'est en tenant compte des différentes dispositions mentionnées au 6.5.8. du Livre I.
Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Dylan Hoebeeck

Signature EMPLOYE:

Hoebeeck

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 23/10/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



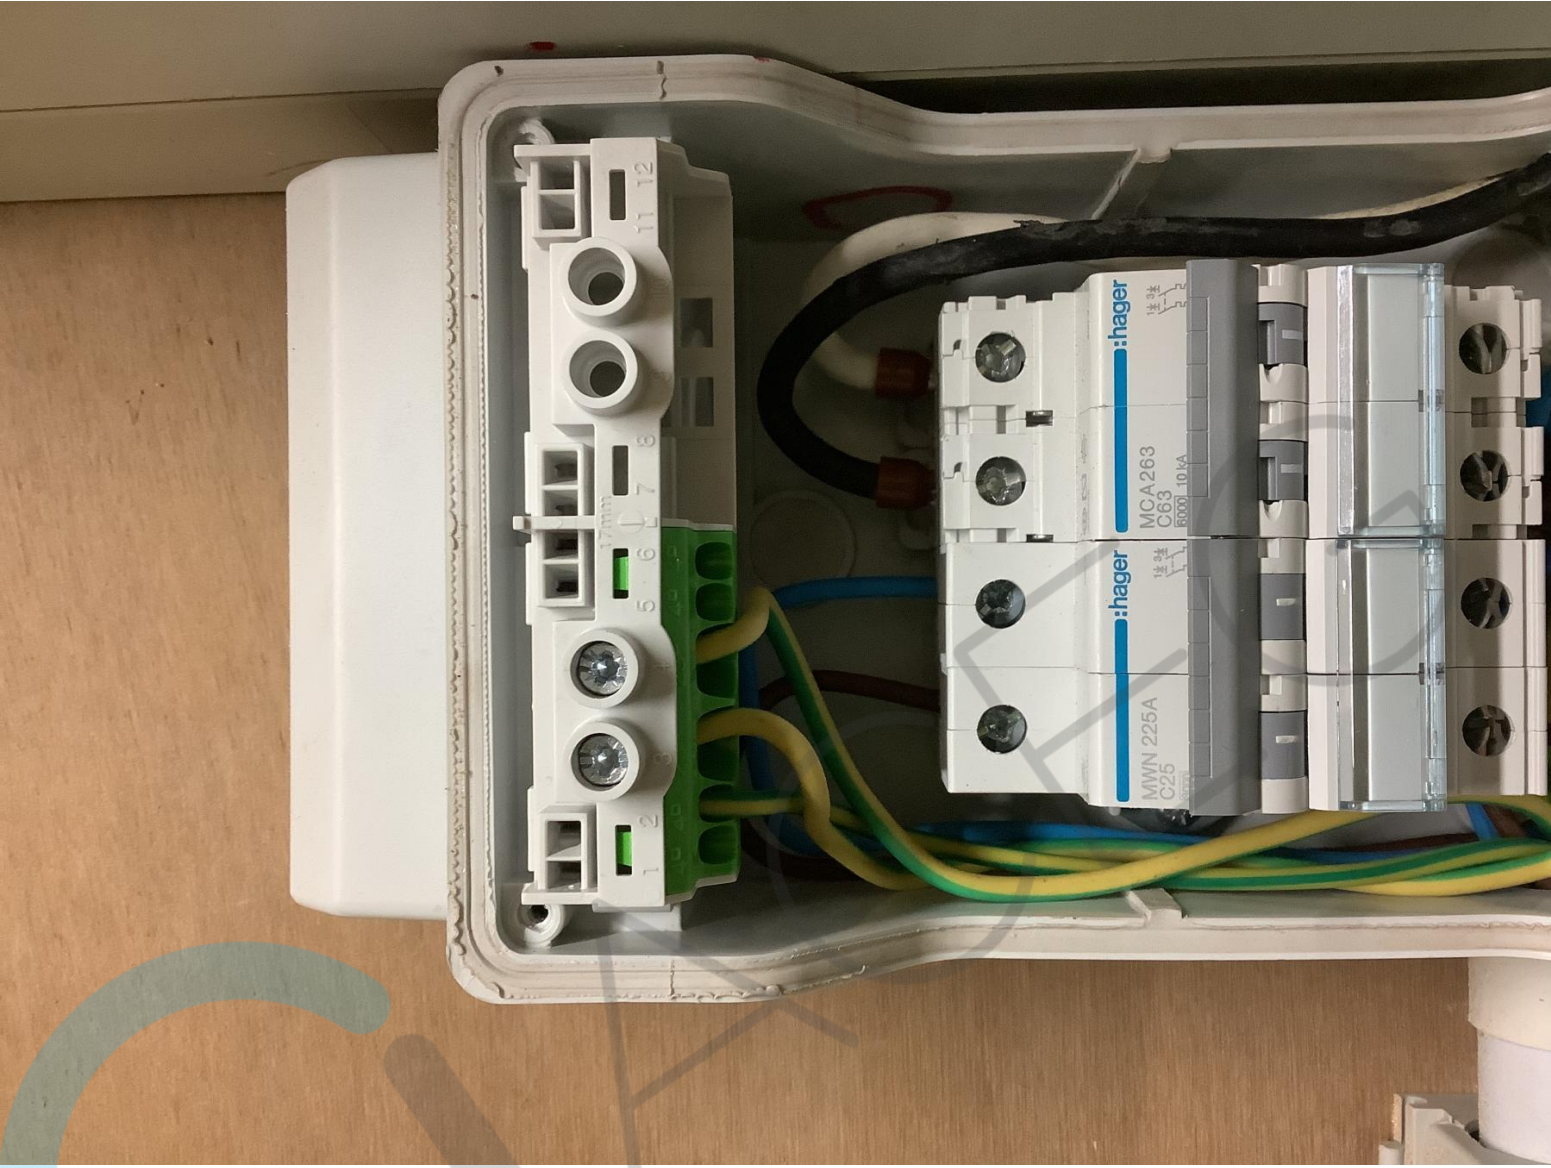



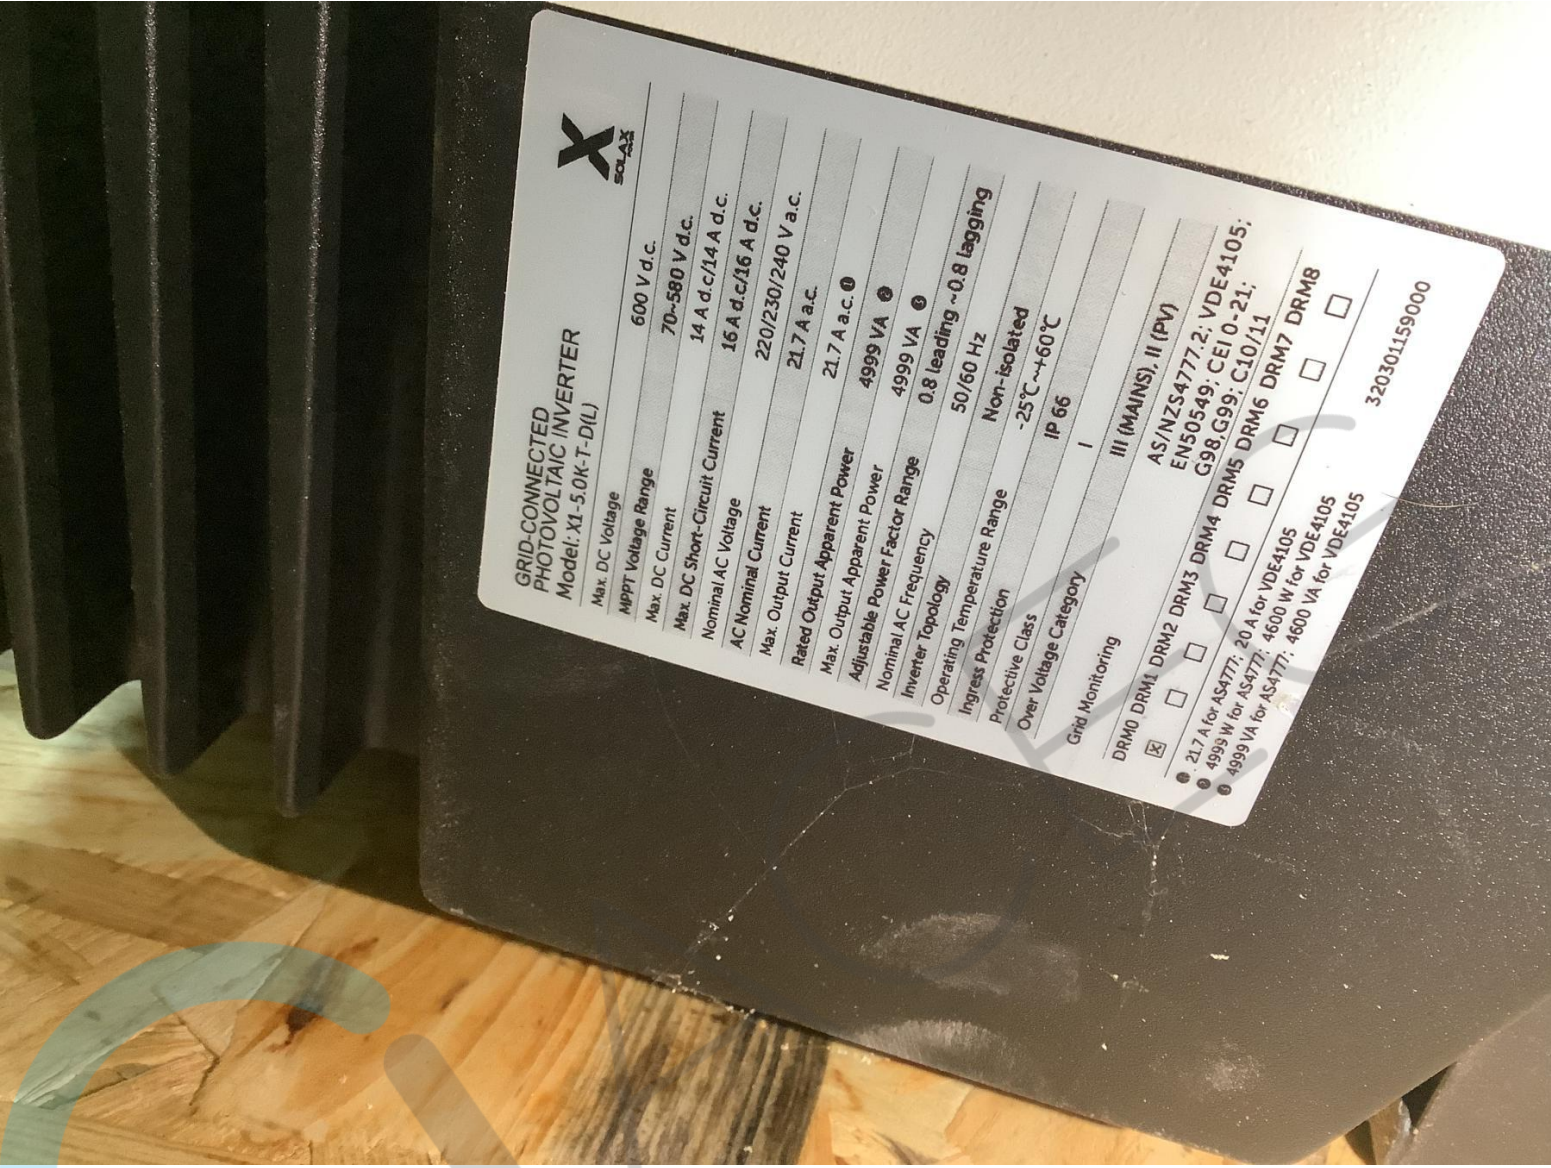





GARAGE

GRD

TOL

STIA

ONDULEUR

TOITURE ARRIERE

TOITURE GARAGE

SCHEMA D'IMPLANTATION

PROPRIETAIRES:

NOM: HENRY

PRENOM: QUEVIN

ADRESSE: 73 rue de l'Eglise de SART

1430 Cambes St ETIENNE

DATE:


SIGNATURE:

COORDONNATEUR:

NOM: HARADAT

ADRESSE: 30 rue Capucines

DATE: 14/10

SIGNATURE: 

COORDONNATEUR ADJOINT:

23/10/2023



Page 12 de 15 | EK1

Schéma unifilaire

Installation / Propriétaire

Mr HENRY QUEVIN
78 Rue de l'église de Saint
1430 Court St Etienne

Installateur / Société

Solar confort

Hardat Youri

30 Rue Coquibus

1476 Houtain-Le-Val

BE : 0776.318.615

Organisme de contrôle


ONDULEUR
SOLAX

P: 5000 W

EAN:

COMPTÉUR: 63 A


RESEAU:

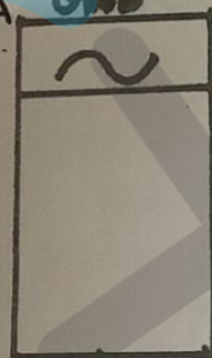



Disj

300 mA
63 A

10 mm²

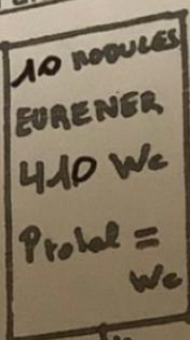


4100 Wc

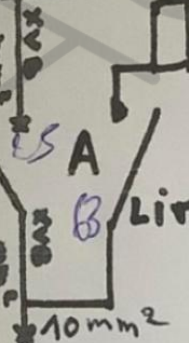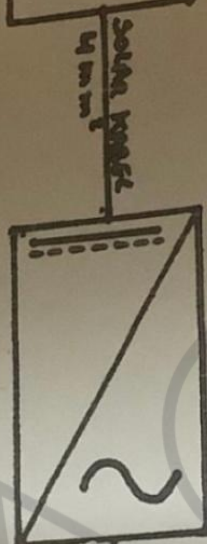

CONDUCTEUR PE

6 mm²

A



ACEG 147
Dylan Hoebeek

[Signature]

23/10/2023



