

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/11/2023

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest MI3155

Serienummer: 21251307

Datum verslag: 07/11/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vinkestraat
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 8554
Gemeente Zwevegem
Land België

Eigenaar

Naam Imbrechts
Straatnaam Vinkestraat
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 8554
Gemeente Zwevegem
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 1SAG3100139479

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 16 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 48

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,61 MΩ

RE: 8,64 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	48	OK	OK
30	40		-	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	-
12	C	16		2	1,5
5	C	16		2	2,5
1	C	4		2	1,5
2	C	20		2	-
24	C	20		2	2,5
1	U	16		3	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/11/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 14

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgat

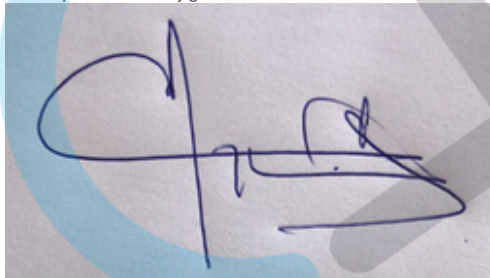

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/11/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



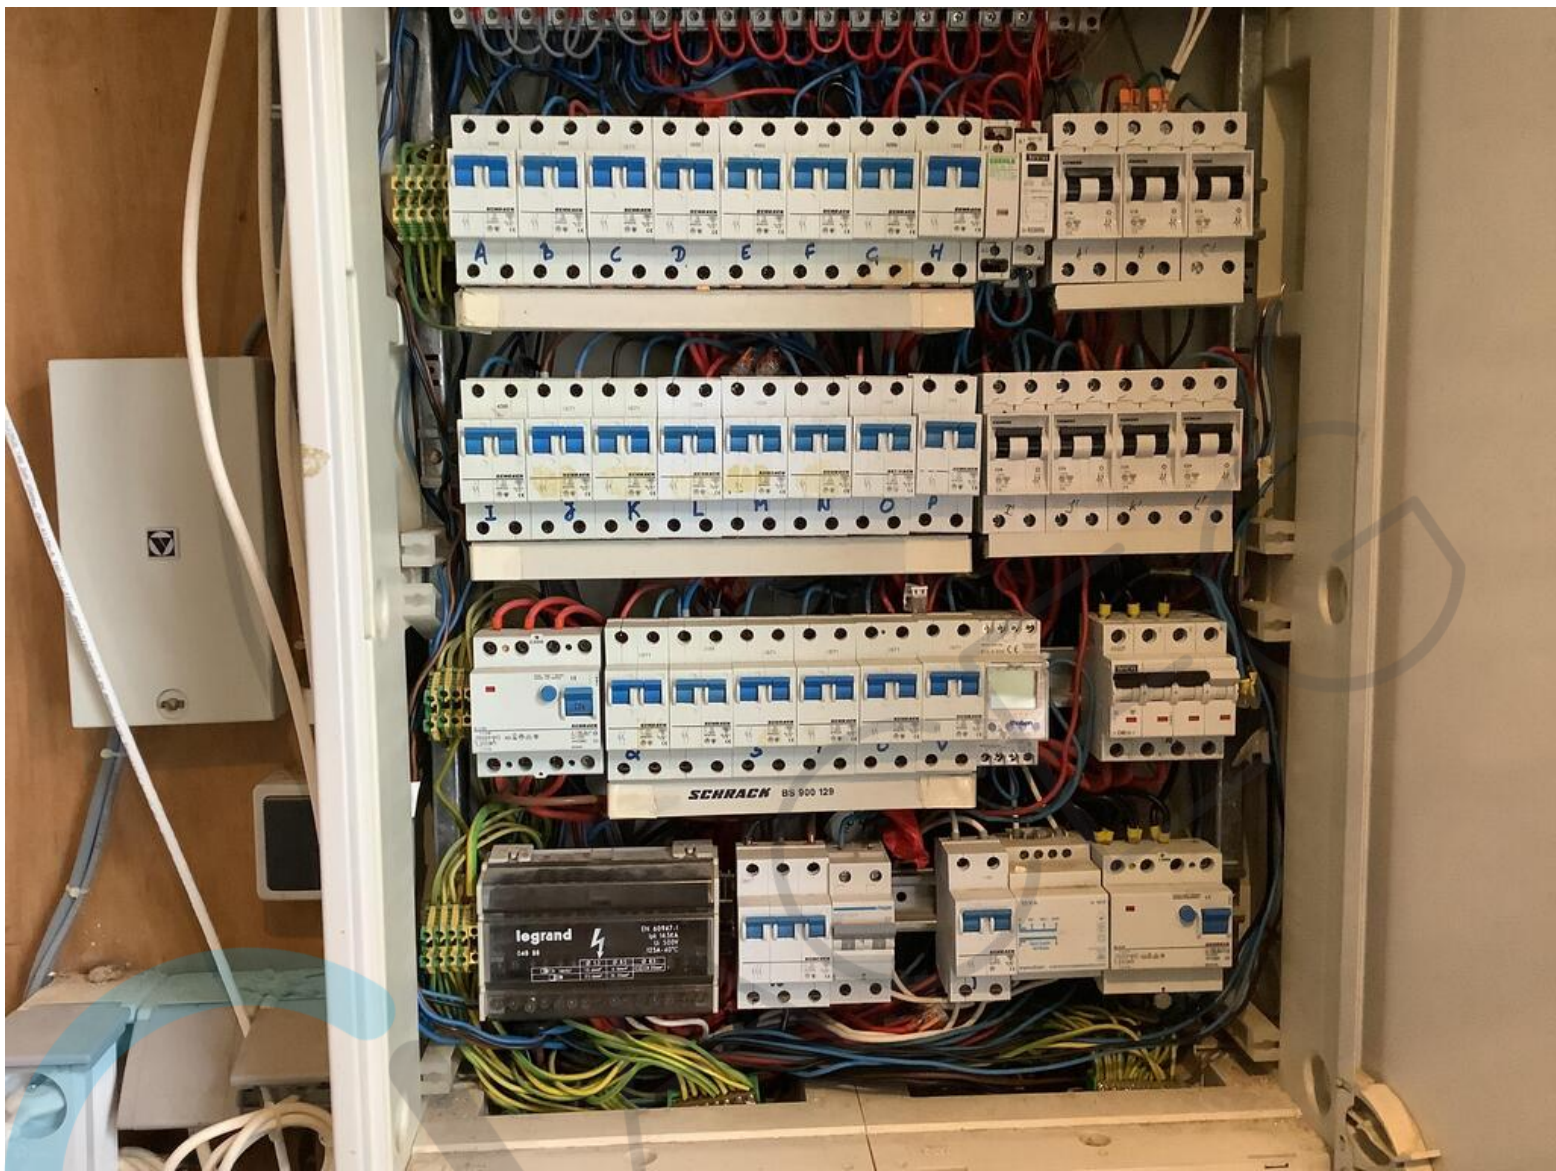



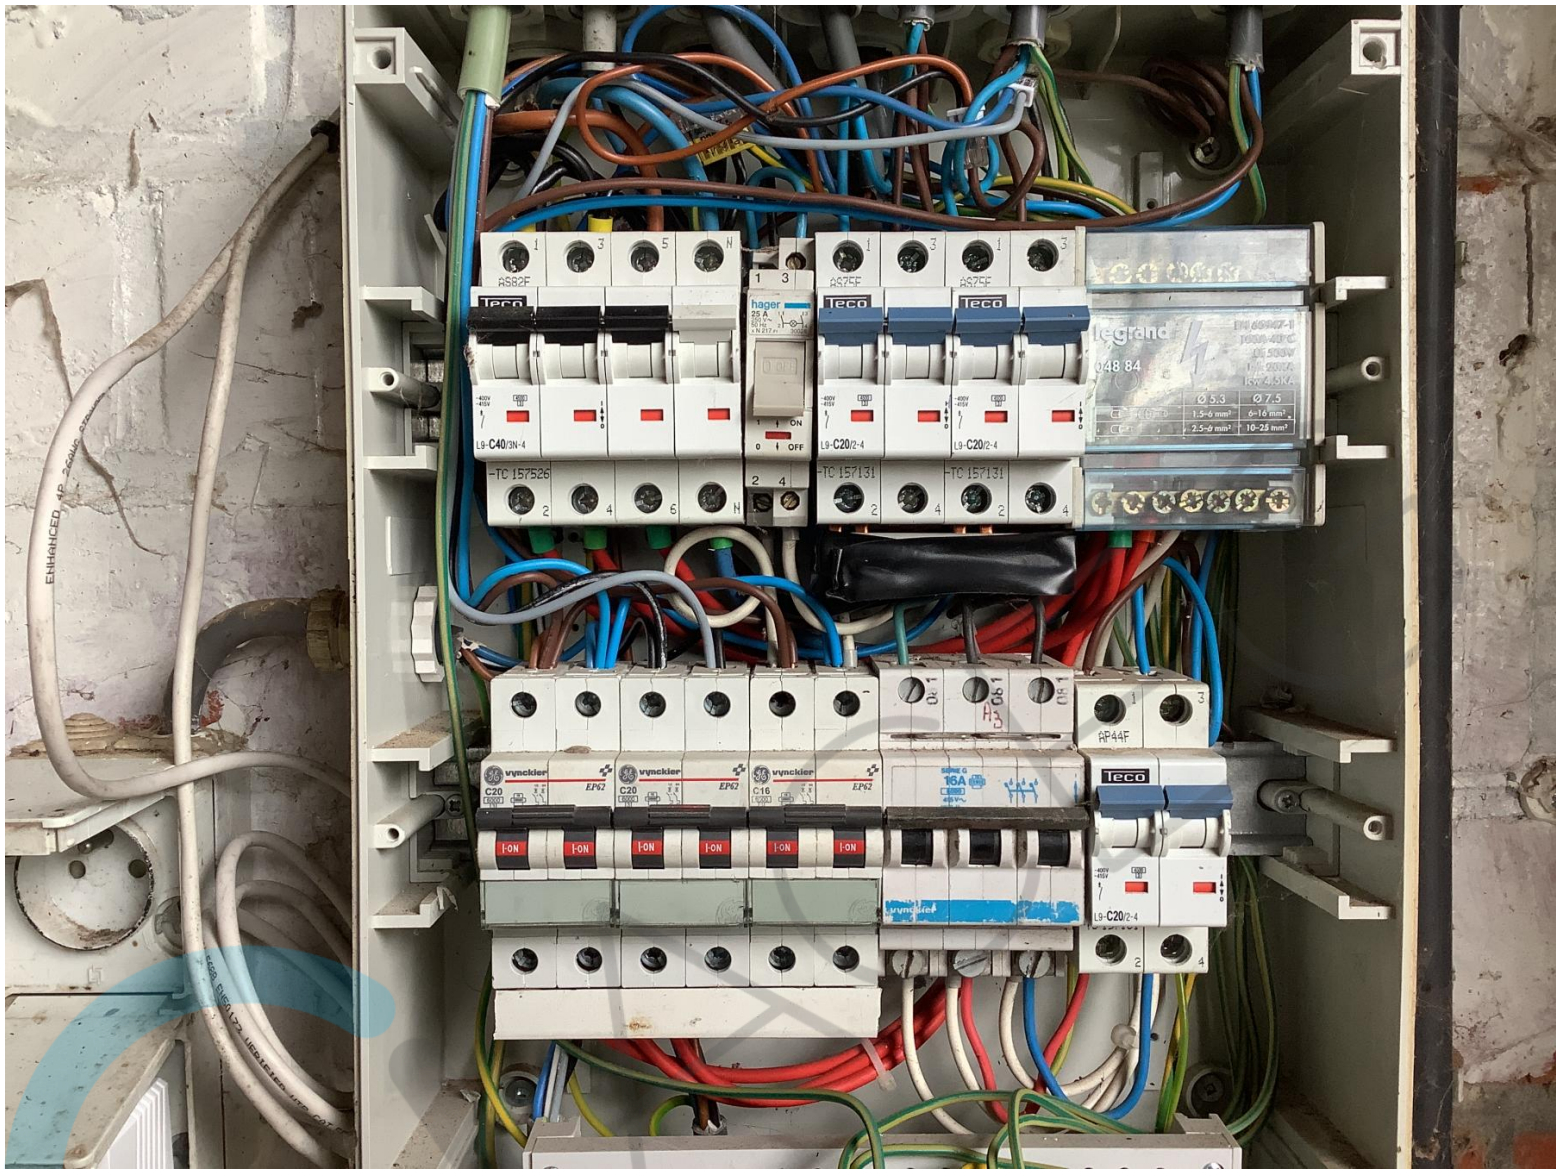




ACB 61

06.11.2023

Plaats van de elektrische installatie
EX&TRIC
Vinkestraat 15
8554 St-Denijs

Installateur
Electro DVO bvba
Spoorwegstraat 2
8554 Sint-Denijs (Zwevegem)
Tel. 059/2808.10 GSM: 0475/82.31.55
e-mail: electro.dvo@telenet.be
BTW BE 0472.313.784

p. 1/10
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

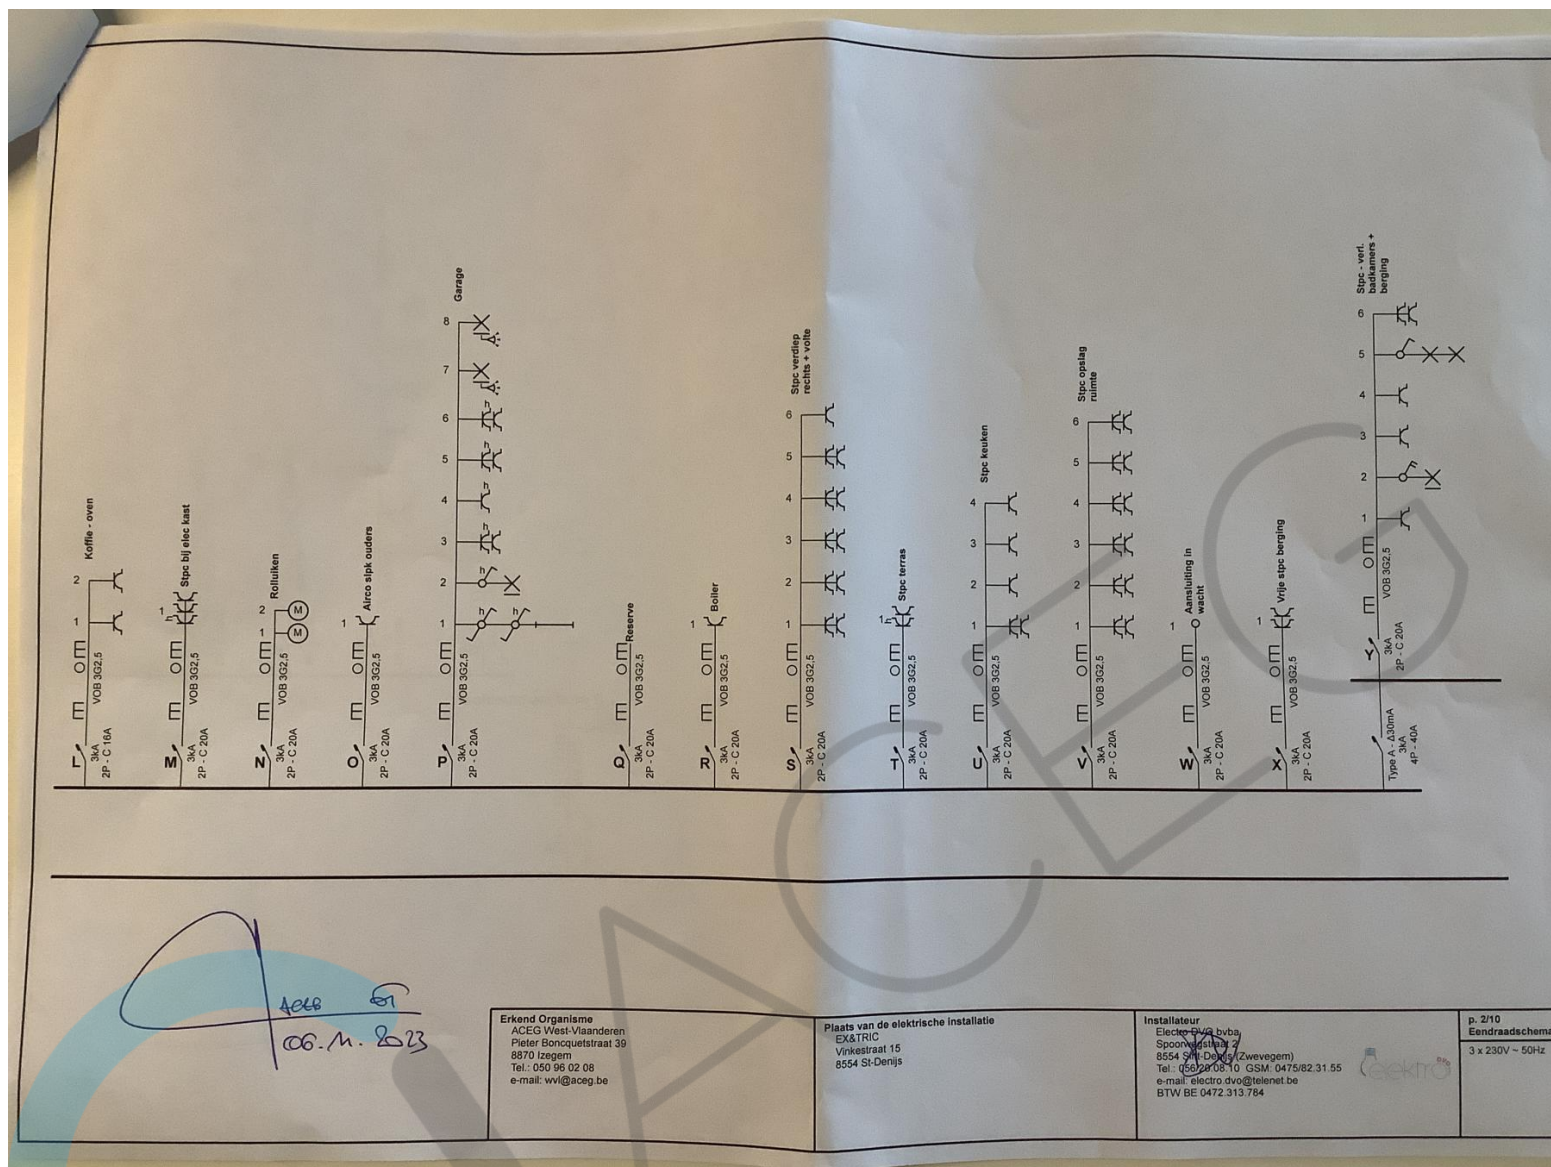


4266 61
06.11.23


Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Bonquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be


Plaats van de elektrische installatie
EX&TRIC
Vinkestraat 15
8554 St-Denijs


Installateur
Electro duo bvba
Spoonwijkstraat 2
8554 St-Denijs (Zwevegem)
Tel: 056240810 GSM: 0475823155
e-mail: electro.duo@telenet.be
BTW BE 0472.313.784

p. 2/10
Einddraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

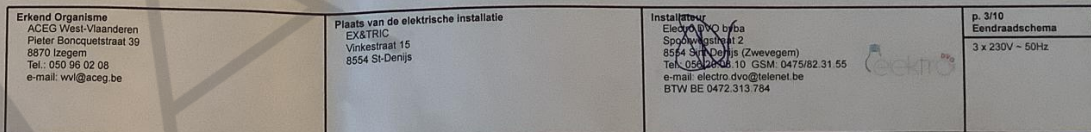

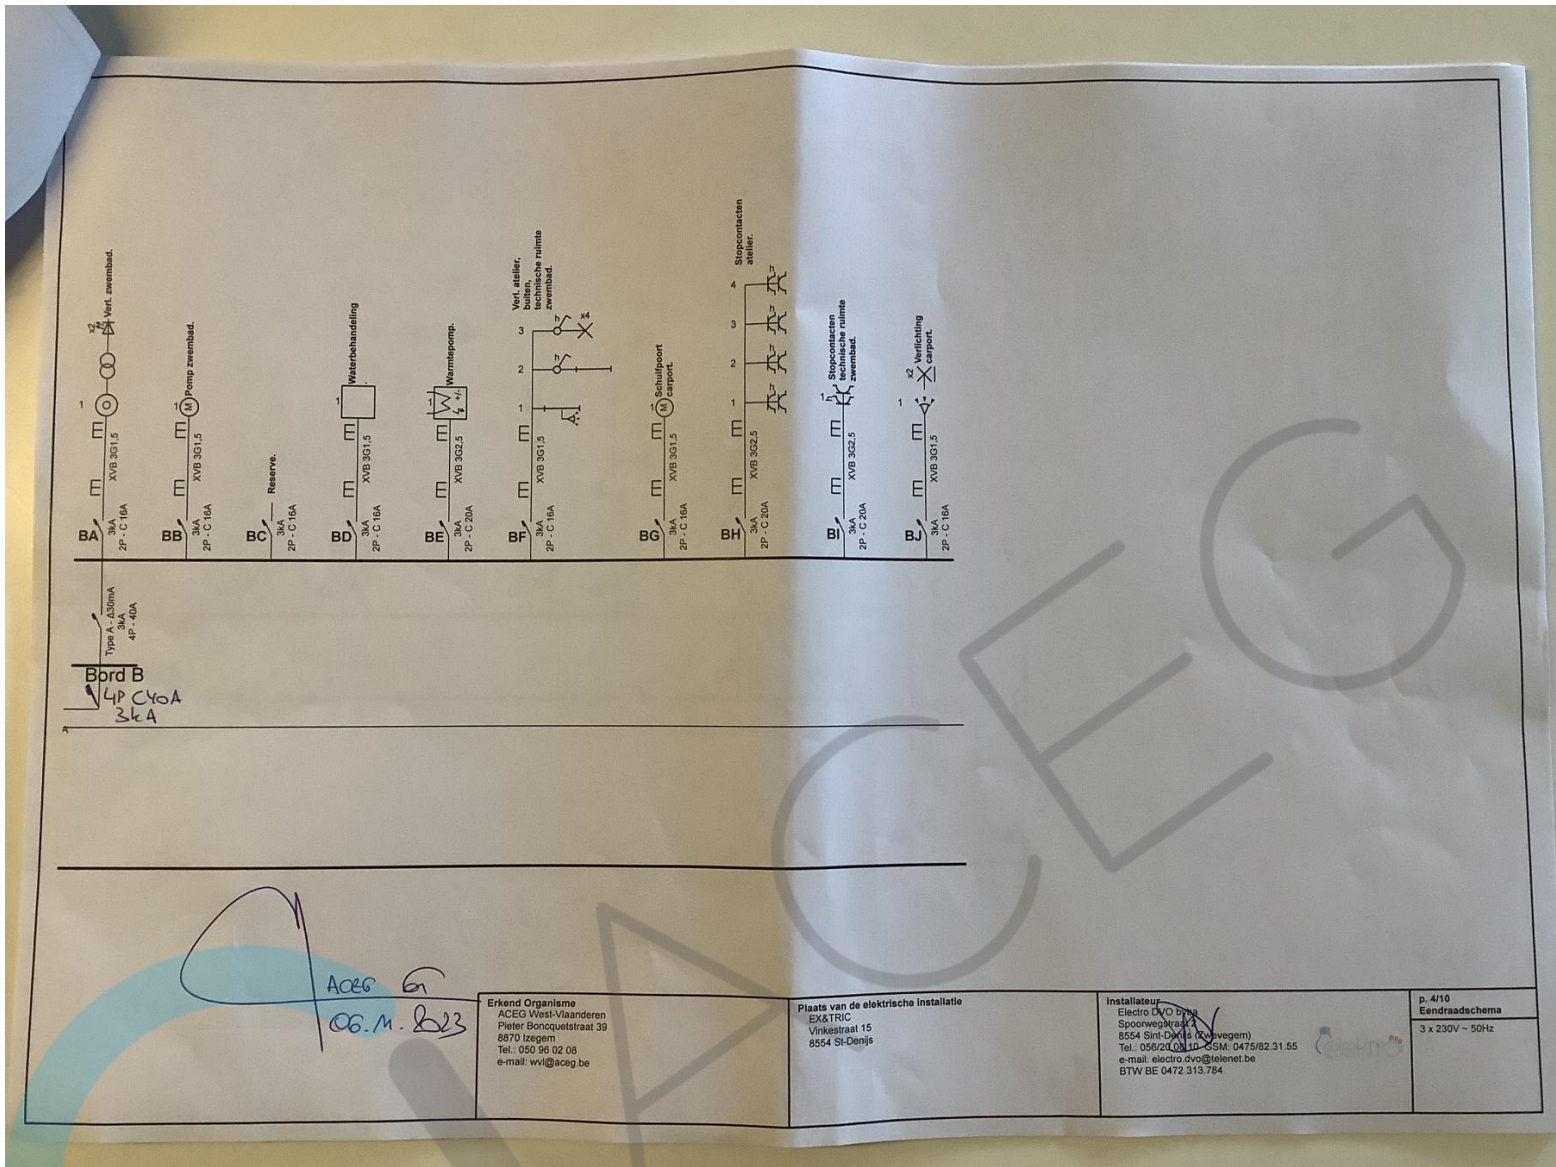

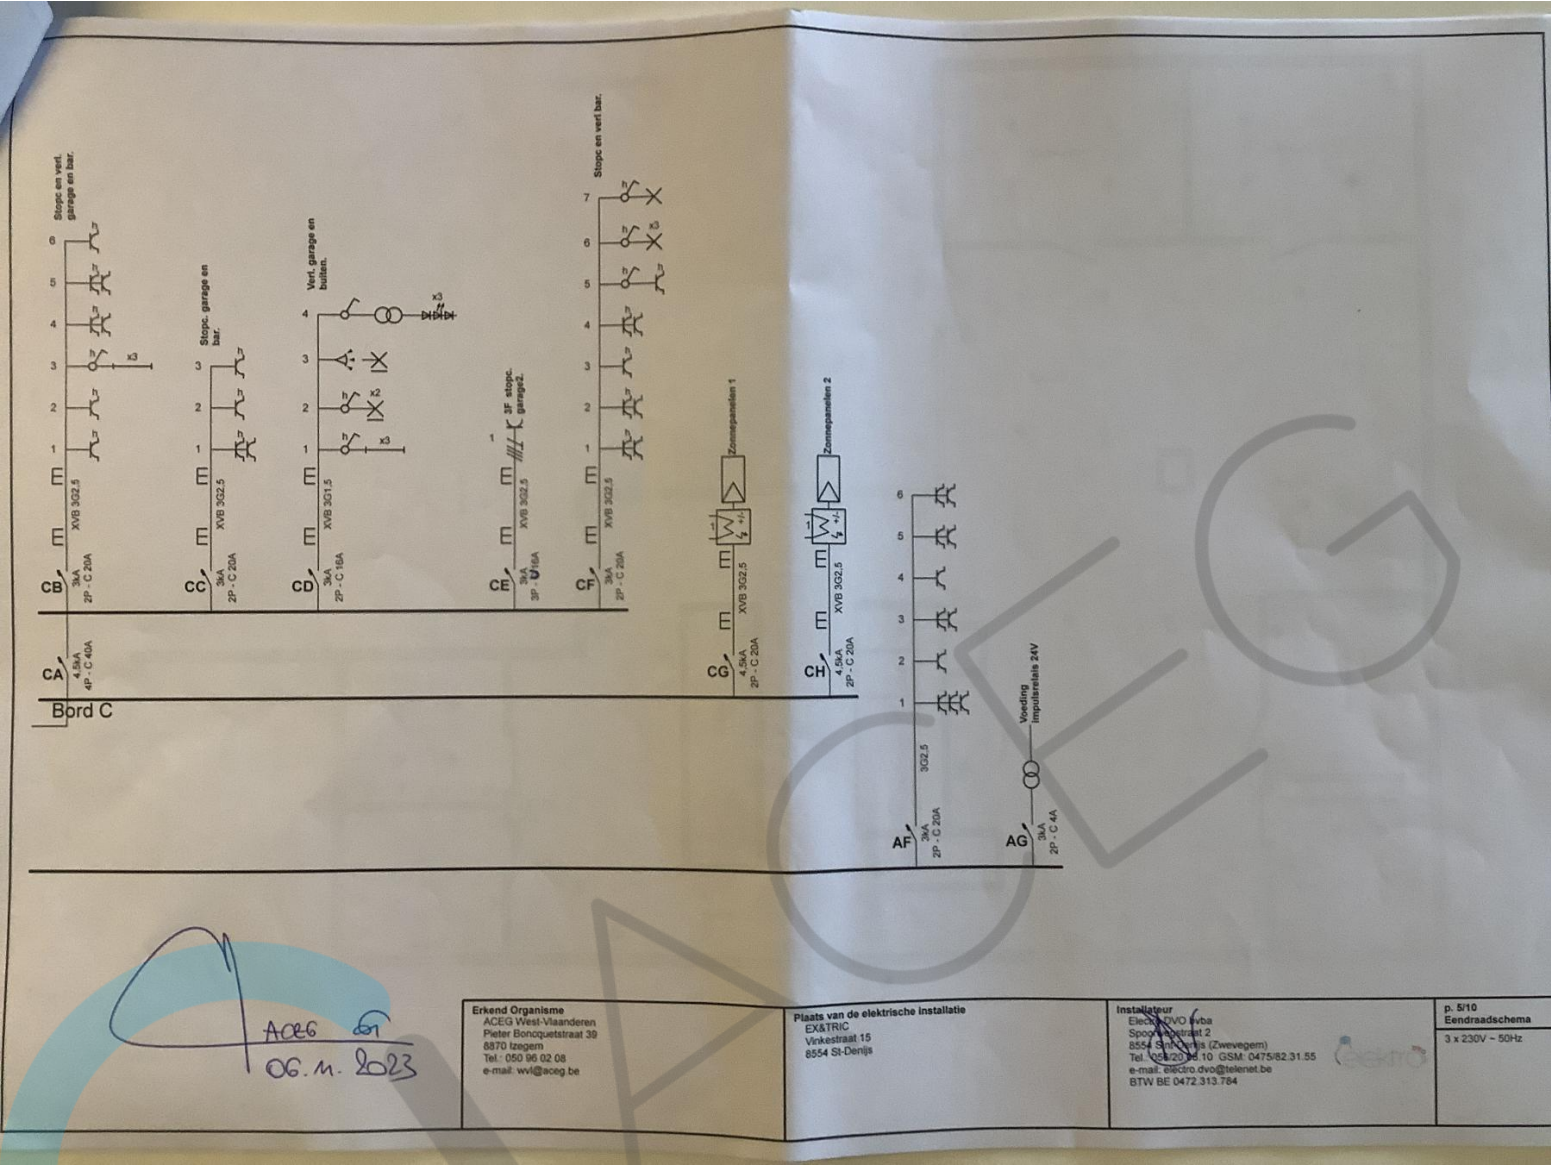

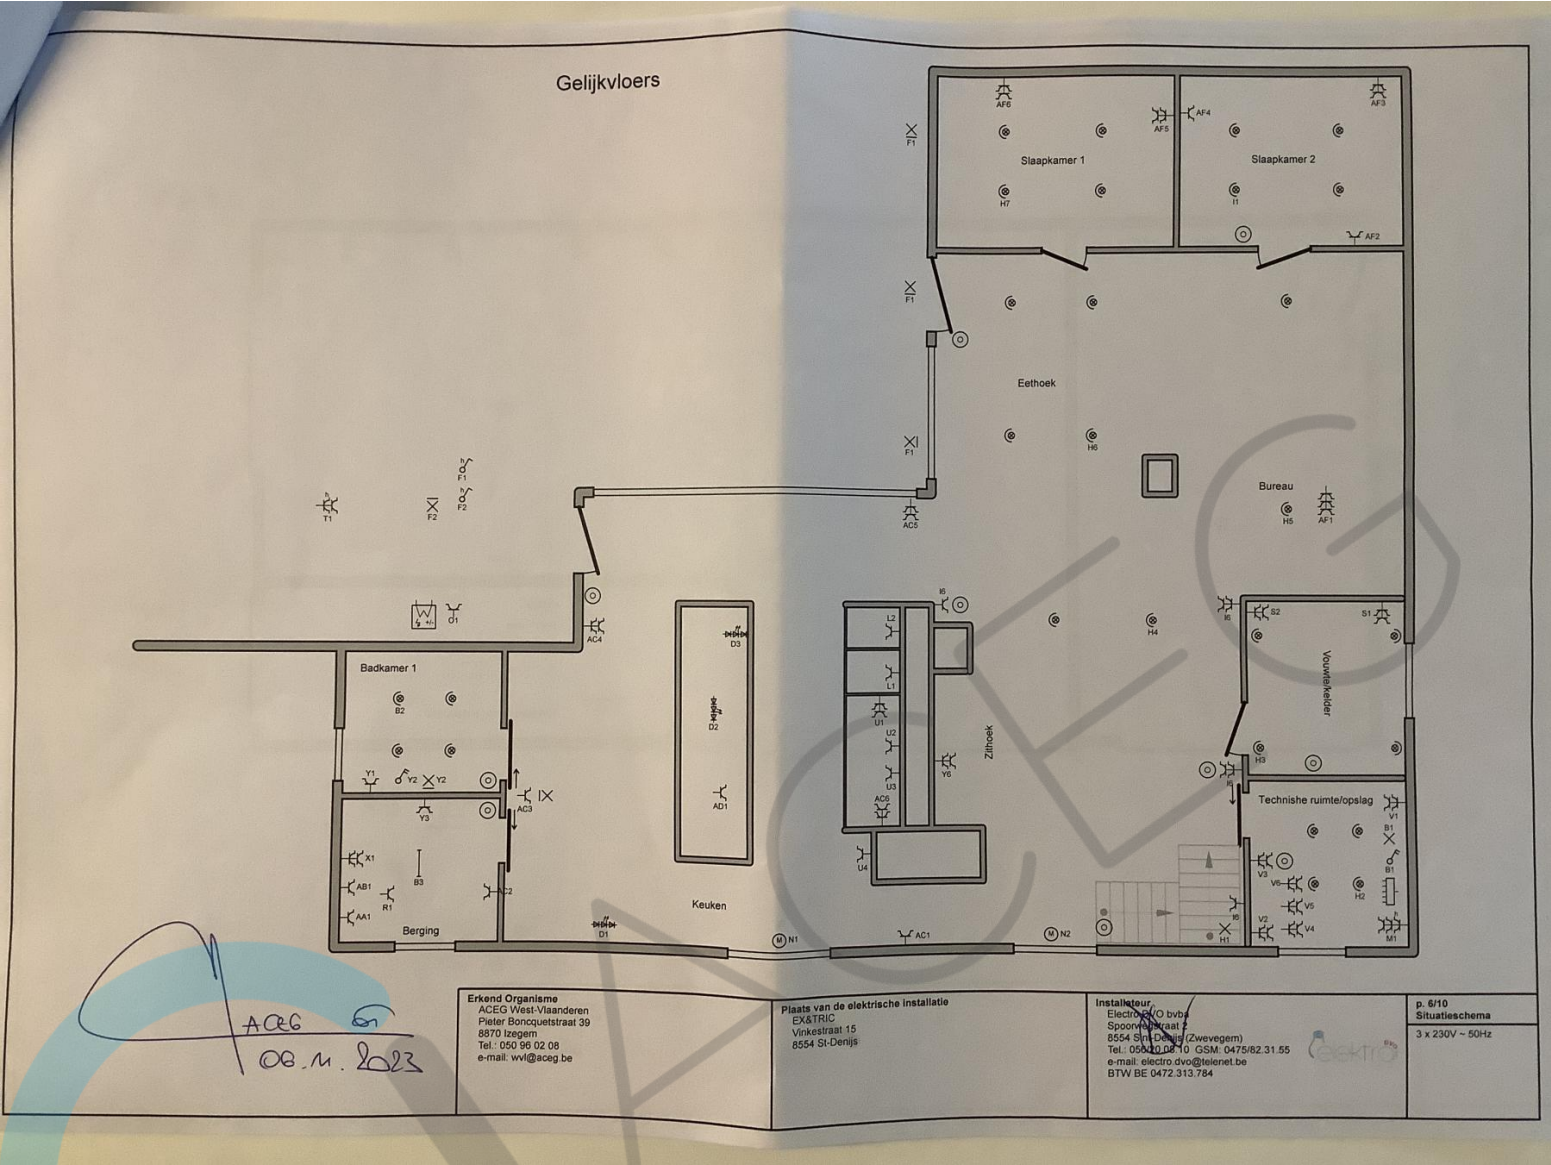



Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
EX&TRIC
Vinkestraat 15
8554 St-Denijs

Installateur
Electro DVO bvba
Spoonegestraat 2
8554 Sint-Denijs (Zwevegem)
Tel: 066/2008.10 GSM: 0475/82.31.55
e-mail: electro.dvo@telenet.be
BTW BE 0472.313.784

p. 7/10
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

