



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.blvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 blv.antwerpen@blvcontrol.be  
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 blv.brabantwallon@blvcontrol.be  
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 blv.brussel@blvcontrol.be  
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 blv.hainaut@blvcontrol.be  
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 blv.liege@blvcontrol.be  
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 blv.limburg@blvcontrol.be  
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 blv.namur@blvcontrol.be  
☐ BTV Région-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 blv.r.vlaanderen@blvcontrol.be  
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 blv.vlaamsbrabant@blvcontrol.be  
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 blv.westvlaanderen@blvcontrol.be

EAN:

Ref.: Compteur n° 5543735

Index:

V. ref.:

N. Ref.:

Rapport N°: 186-160101-05

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

Rue J. Demoulin 32/04  
4000 Liège

PROPRIETAIRE

Adresse:

DEMANDEUR

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

Existante.

### DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 1-2-2016 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 274) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412 2012) (RGPT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appartement

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension II 220 V

Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 2x2 X 6 mm²

Inter.gén.: type 1800mA/40A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal - Schéma: TT

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 14; RA: 7 Ohm; RI tot 10 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION:

Voir Schémas en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

Note: Appartement meublé

### PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

### CONCLUSION

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCBR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 1-1-2017 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le:


DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,  
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



7 m. Seafin  
 Rea J. Demoslin 821041  
 4000 bidge

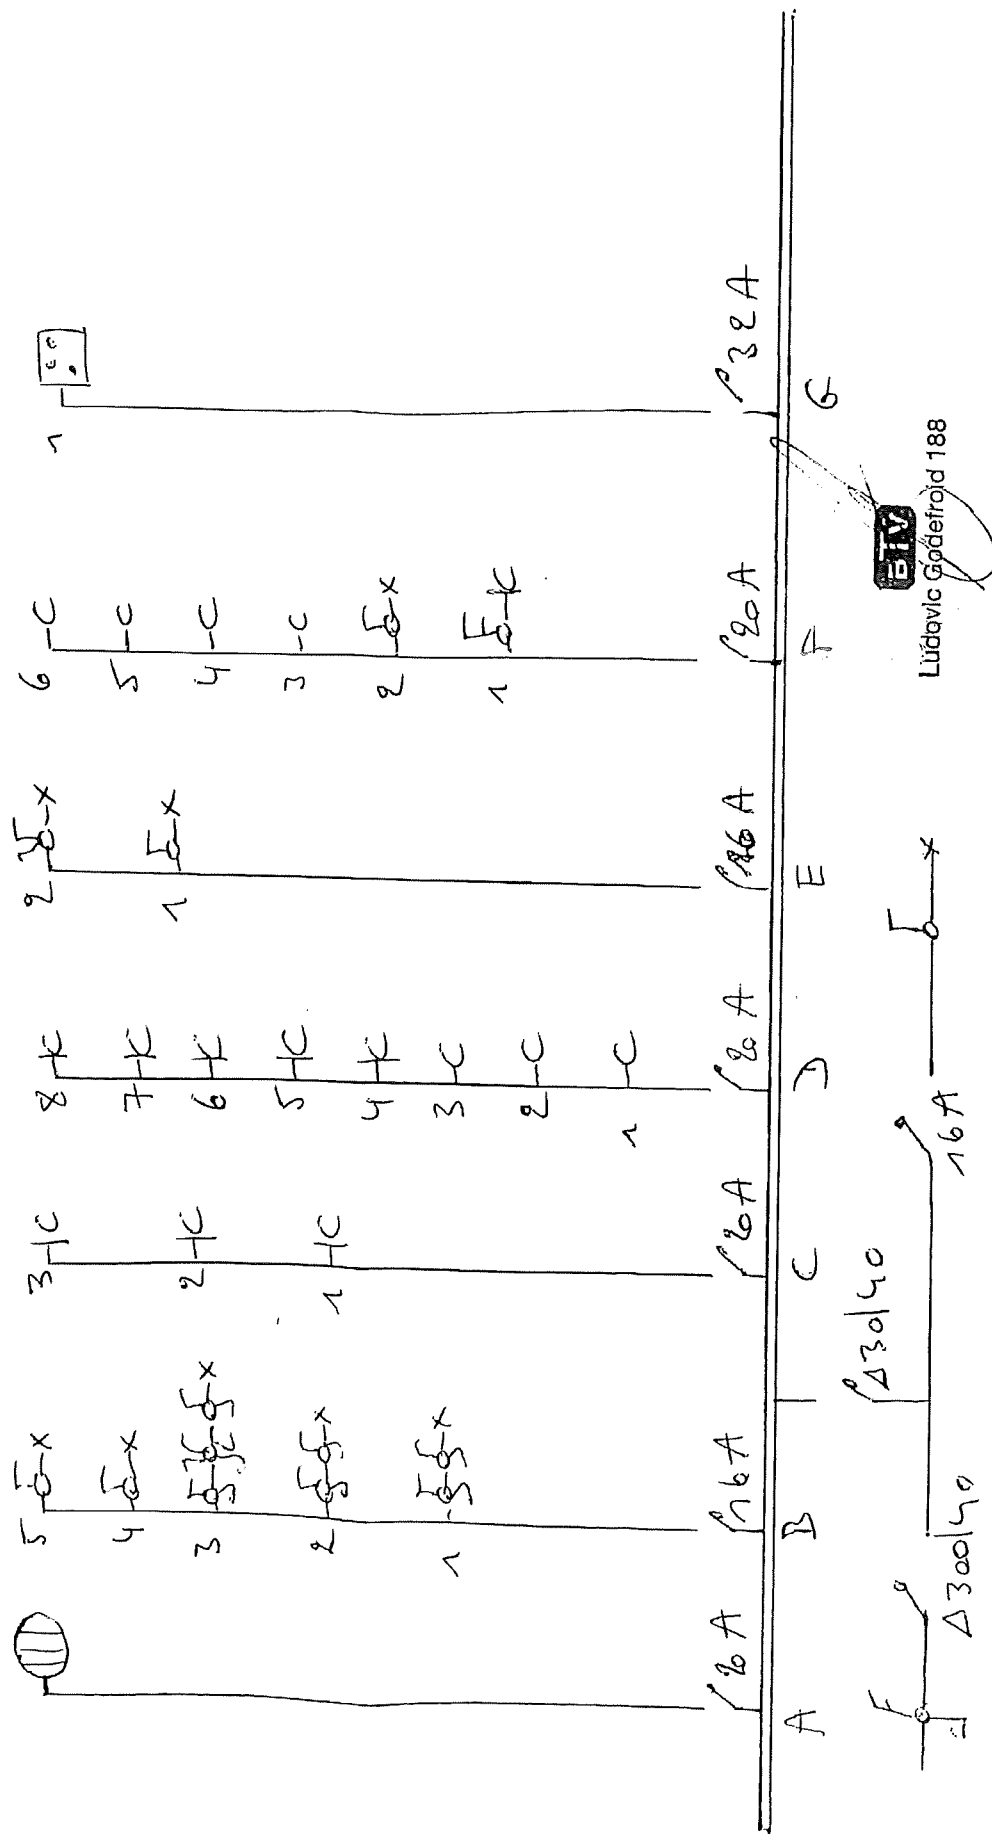

7<sup>m</sup> deretn  
 kraj. Demoslin 32/041  
 4000 lila

**BIV**  
 Ludovic Godefroid 188

