



N° 234-INS.P



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder : SIBE B6A
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 523476-207
N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° : 30,14,9,16,1

EAN code Mc

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Plaats van het onderzoek : Bol Louis Schmidt 35 1040 Bruxelles
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Preola Constantina Adres : Bol Louis Schmidt 35 1040 Bxl
Propriétaire : Adresse :

Installateur : l'installatie BTW / TVA : w/6

Datum van het onderzoek : 16/9/2014 Ik. / C.I. : M/6

Date du contrôle : Inspecteur : Margant M

Onderzoek / Contrôle : Woning/maison Appart. 7^{de} etage

Spanning : 3x220V Meter / bord verbinding : Cob 3x10mm Max. beveiliging : 20A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. : care

Aardelectrode : Piquet boltekne Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 7,2 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>9y</u> Nombre des circuits terminaux :			Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bs	278
<u>40 2r</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Générale cave 4Disj 3P10A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Générale etage cave A - I</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>2r</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Supl etage 3x10A</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : OK NOK contact direct : OK NOK
Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : Nicant
VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI niet conform met het AREI in dienst blijven en mag niet in dienst worden in dienst blijven

L'installation est conforme au RGIE non conforme au RGIE

De algemene differentieelschakelaars voldoen niet aan de vereisten van de wetgeving van 18/03/2003.

Les interrupteurs différentiels généraux respectent ne respectent pas les exigences de la législation du 18/03/2003.

Het centraal schema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, mochten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en in alle gepaste mate genomen worden zoodat bij het eindcontrole de installatie de minimum eisen geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkorting uiterlijk 1 maand keuring datum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien du service de l'installation les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 16/9/2015

o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de vastroeping.

o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de mise en service.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Rapp. EIS(EI) 1 04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE : a) obligation de conserver le V de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) obligation d'avoir un certificat de conformité pour les personnes et les biens. d) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. e) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. f) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. g) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. h) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. i) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. j) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. k) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. l) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. m) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. n) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. o) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. p) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. q) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. r) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. s) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. t) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. u) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. v) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. w) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. x) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. y) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique. z) obligation de respecter les prescriptions de la législation en matière de sécurité électrique.

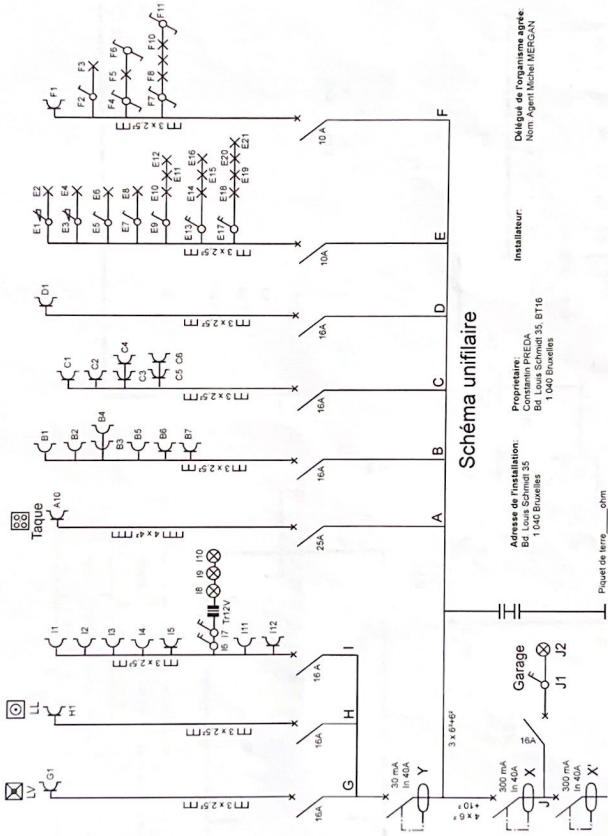


Schéma unifilaire

Propriétaire:
Comptoir PREGA
E-1000
1040 Bruxelles

Adresse de l'installation:
E-1000
1040 Bruxelles

Installateur:
Deliqué de Poppe
Nom Agent Michel MERGAN


Plaque de terre: 0mm

ET
Mergan
16-9-2014

16.09.2014
[Signature]

TE

A	B	C	D	E	F
25A/3p	16A/2p	16A/2p	16A/2p	10A/2p	10A/2p
X	Y	G	H	I	
40A/300mA 3p	40A/300mA 3p	16A/2p	16A/2p	16A/2p	

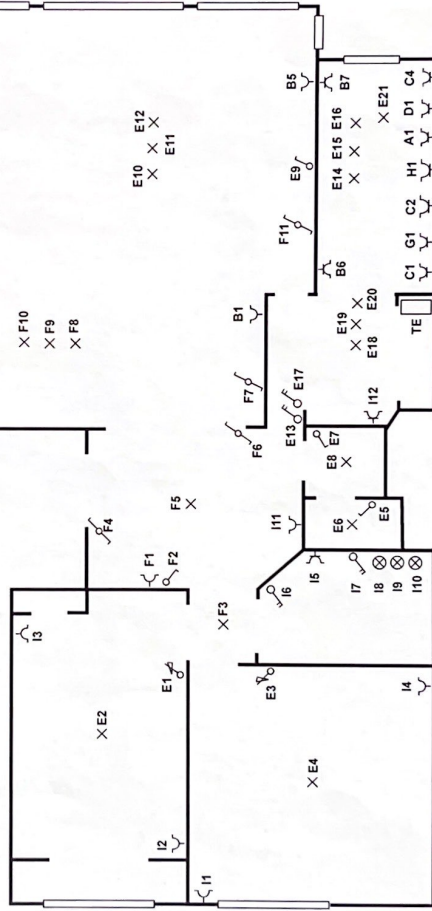

ET
Muyong
16-9-2014

16.09.2014