N°: 09/08/60/1735
Société distributrice:

O.C.B.
Organisme de contrôle a.s.b.l.

Compteur: n° 50 193 555
I 000 044,0 II 000 044,6

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF

Suivant QPRO/ELE/001

Nature de l'examen: mise en service (RGIE art. 86-270).
Type de locaux : appartement **00.02**.
Lieu d'examen : 256 Rue Frères Taymans à 1480 Tubize.
Propriété de : sprl **G&M électrique**, 154 Rue de Mons à 1480 Tubize.
Installateur : sprl **G&M électrique**, 154 Rue de Mons à 1480 Tubize.
TVA : BE 0.880.215.612.
Date d'inspection : 29.08.2009.
Inspecteur : Jurgen Moens.

DESCRIPTION ET CONTROLE DE L'ELECTRODE DE TERRE, DES CIRCUITS ET DES PROTECTIONS

Tension de service: 3 x 230 V.
Liaison compteur-tableau: XVB 4 x 10 mm².
Raccordement souterrain.
Protection max: 3 x 40 A.
Protection principale: 3 x 33 A.
Electrode de terre: boucle de terre 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Résistance de dispersion: 2,8 Ω.
Résistance d'isolement général: > 20 MΩ.
Nombre de tableaux: 1.
Nombre de circuits: 13.
Dénomination: voir schéma unifilaire.

Interrupteur différentiel: 4p. 40 A 300 mA (type A).
4p. 40 A 30 mA (type A) (circuits ABJKLM).

NOTES:

La salle de bains n'est pas achevée.

Guy Hendrickx
Travaux Clientèle
ORES

INFRACTIONS:

Néant.

CONCLUSION:

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.
L'interrupteur différentiel est scellé avec un plomb avec l'insigne ***OCB***.
Les schémas ont été signés pour approbation.
L'inspection prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 29.08.2034, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification ou extension importante réalisée avant cette date.

Pour le directeur,
l'inspecteur.

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 0475/45.23.82

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Tél. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

154 Rue de Mons - 1480 Tubize
0477 46 30 24 - 0475 80 10 45
TVA BE 0880 215 612

256 Rue de Jules Joyeuse
1480 Tubize.

Appartement 002

GM ELECTRIC SA
RUE DE MONS 154
1480 TUBIZE

Bon à tirer

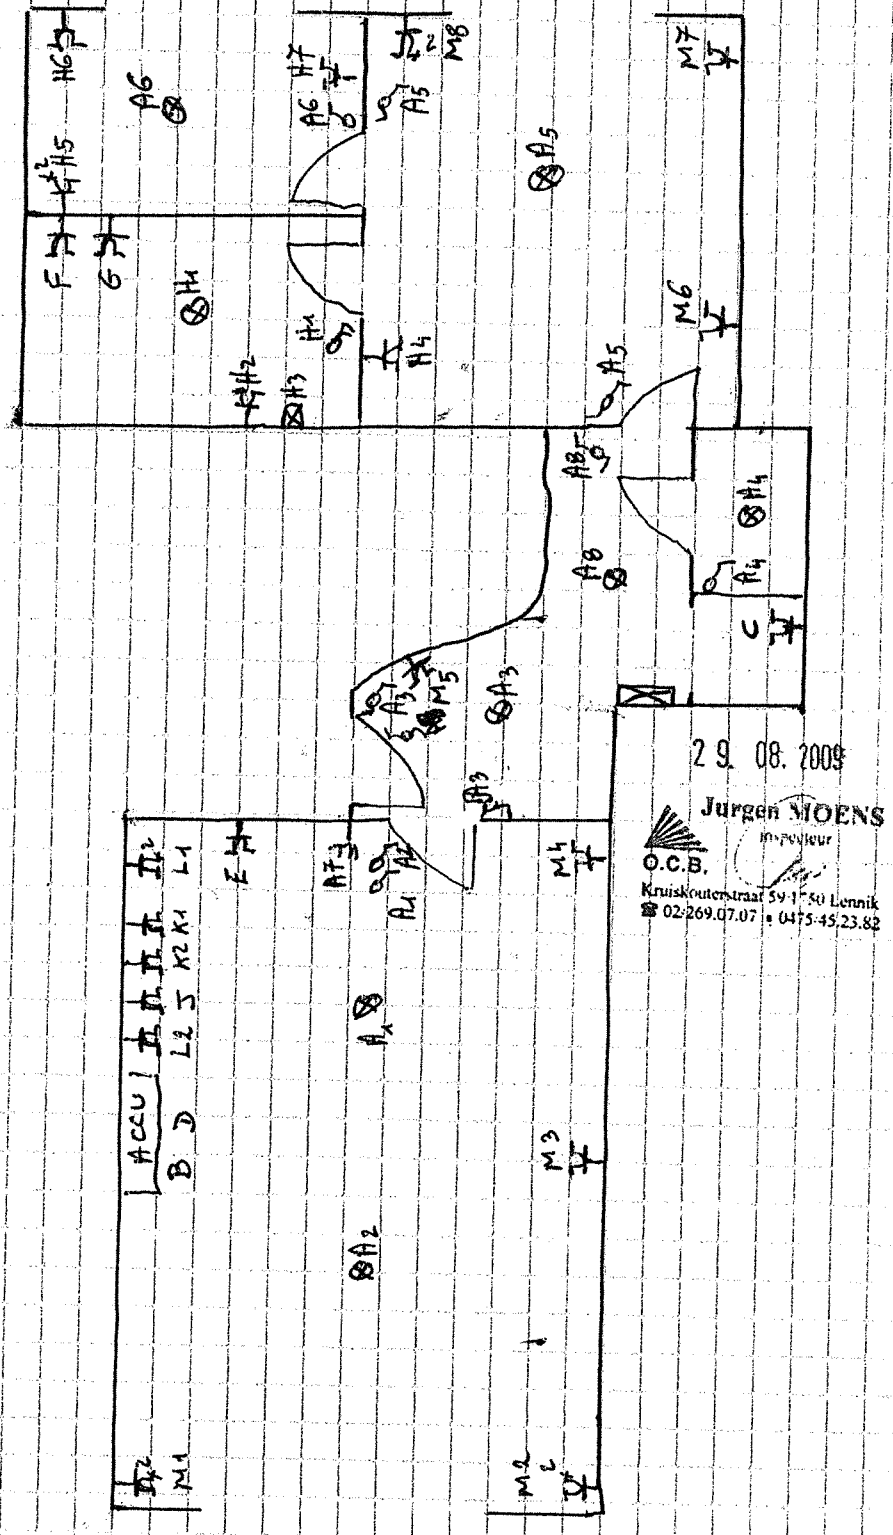

G&M ELECTRIQUE SPRL
154 Rue de Mons - 1480 Tubize
0477 46 30 24 - 0475 80 10 45
TVA BE 0880 215 612

256 Rue des Frises
Teymans
1480 Tubize

GM ELECTRIC SA
RUE DE MONS 154
1480 TUBIZE

Appartement aa

29. 08. 2009

Jurgen MOENS
inspecteur
D.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 - 0475.45.23.82

