



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170

B-4100 Seraing

Tél +32 471 58 07 08

E-mail info@certigreen.be

TVA BE 0650 647 987

www.certigreen.be



655-INSP

P.V. N° ELA-BTD-22-08-23-16475-CF

Date de visite : 22/08/2023

Revisite, suite au rapport non conforme
N° RCE-BTD-30-05-23-14118-CF

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION OU D'UNE EXTENSION AVANT MISE EN USAGE (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.4)

Objet	Habitation	Communs (hors locaux tech)
	Adresse	Rue cherave 4, 4500 Huy
	Propriétaire	DDT IMMO
	Demandeur	RENO ENERGY (installateur)
	Numéro de TVA	BE 0829.094.335
	CI Responsable travaux	Non renseigné
	Téléphone	04 367 72 21 et 0490 42 40 40
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	Nouvelle installation (6.4.6.4)



Installation	Tension actuelle	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Câble GRD	EXVB 4 x 25mm ²
	GRD	RESA
	Protection gén.	Non placée A
	Qté tableaux	1
	Qté circuits	5
	Câble compteur-tableau	XVB 4x10mm ²
	Boucle à fond de fouille	16mm ²
	Conducteur principal de terre	16mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A 300mA

Mesures

Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	Isolement général par rapport à la PDT	Appareil utilisé
14.2Ω	500MΩ	MES004 (METREL 61557)

Critère	Critère	Critère
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position
5. Protection contre contacts directs	OK	



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
+32 471 58 07 08
Tél info@certigreen.be
E-mail
TVA BE 0650 647 987

www.certigreen.be



P.V. N° ELA-BTD-22-08-23-16475-CF

Date de visite : 22/08/2023

Revisite, suite au rapport non conforme
N°RCE-BTD-30-05-23-14118-CF

Infractions

Informations complémentaires

- Bâtiment en travaux ;
- Test de différentiels non réalisable en l'absence de tension.

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant 25 ans après émission du rapport conforme (avant le 22/08/2048)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Test de déclenchement de la (des) protection(s) différentielle(s) effectué par bouton de test et par injection de courant de défaut égal à la sensibilité de la protection testée.


Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur

 Eric Lange
0470/59.44.33

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas d'absence d'une boucle de terre conforme à l'AR du 8/9/19 - Livre 1 - 5.4.2.1.b et c., le propriétaire, gestionnaire ou exploitant peut demander une dérogation au SPF Economie Direction générale de l'Energie, seule autorité compétente pour déterminer les mesures à prendre pour palier ce manquement.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.4.6.4) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. Renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretien ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Eric Lange
CERTIGREEN
 case 0470 59 44 33

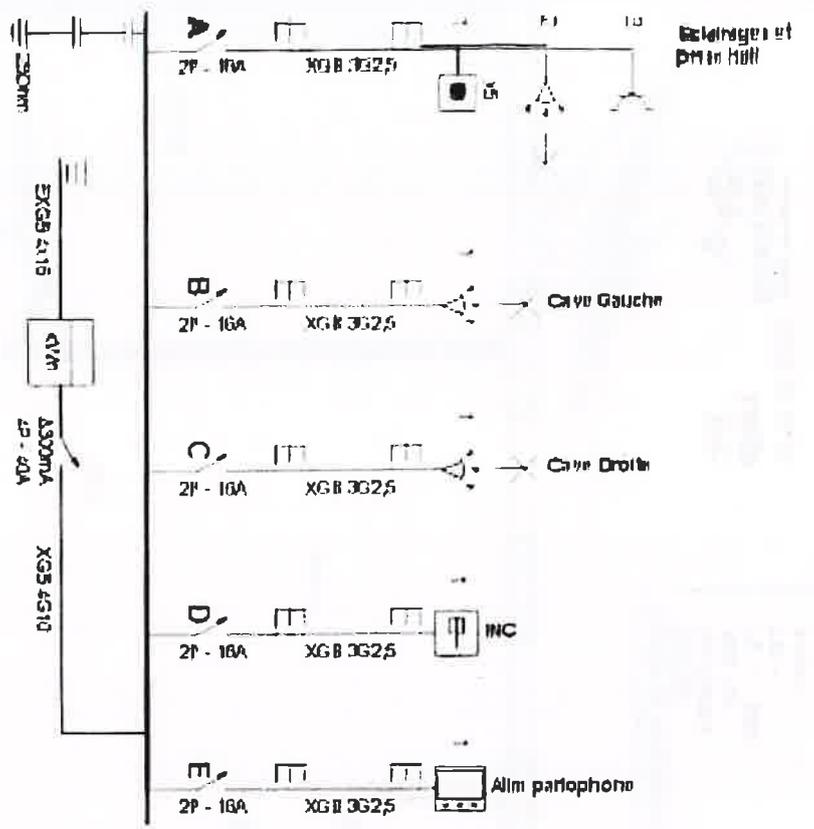

Adresse de l'installation électrique

Compteur
 Rue Chézais
 4500 May
 Tél. : GSM :
 Fax :
 e-mail :

Installateur


YS Snc
 Rue Rossan 16
 3750 Kourou
 Tél. : GSM : 0394366932
 Fax :
 e-mail : YVES@YS19.COM MAIL.COM



P. 1/4
 Schéma unifilaire

3 x 20V + N - 50Hz

Donnée par YS Snc

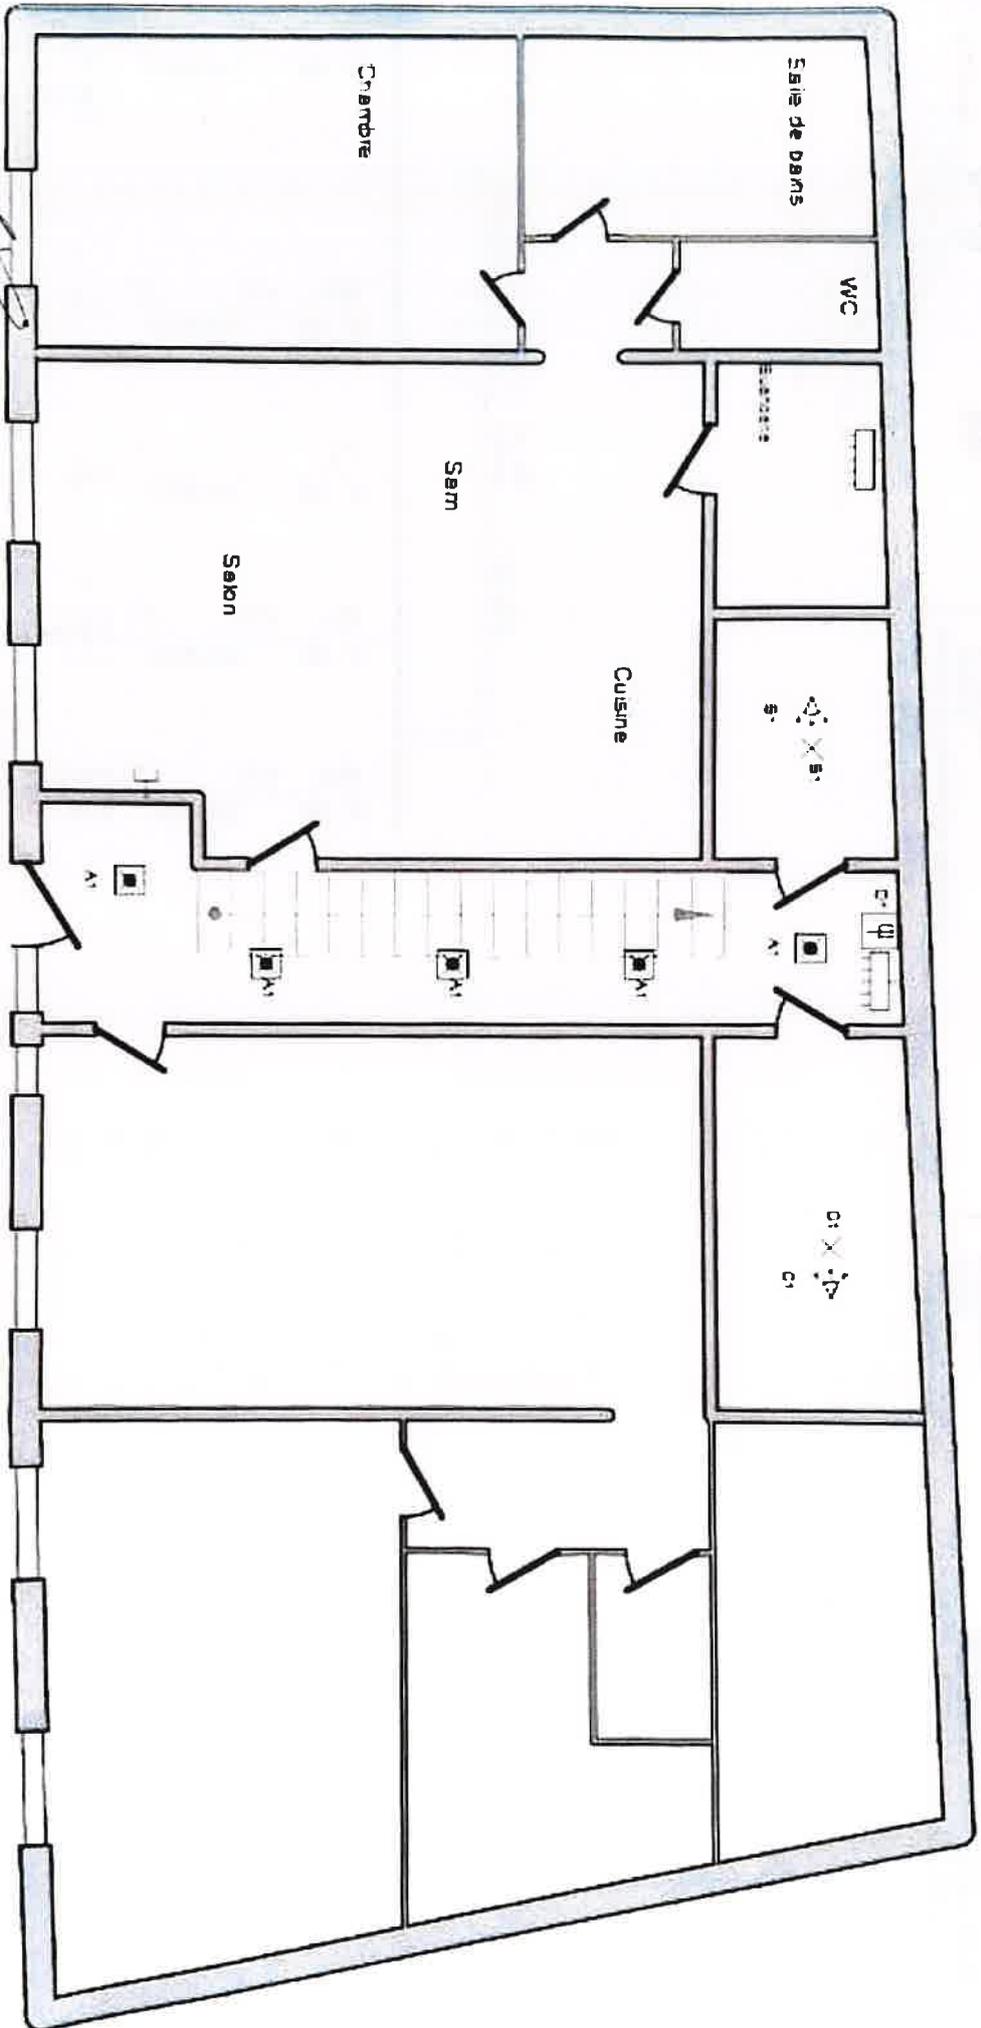

[Handwritten signature]

CERTIGREEN
Esté 0470 59 44 33
Eric Lange

Adresse de l'installation électrique

CONTRAT
 RUE CHEZ SANS
 4500 - Mij
 T. : GSM -
 F. :
 e-mail :

Installateur

YS B&C
 RUE TOULAIN 16
 3790 Moulins
 T. : GSM : 069-266932
 F. :
 e-mail : Yvelic2319@nll.com




P. 2/4
 Schema de position

3 X 207 + N + 50+2

Devisé par Ys B&C

Handwritten signature

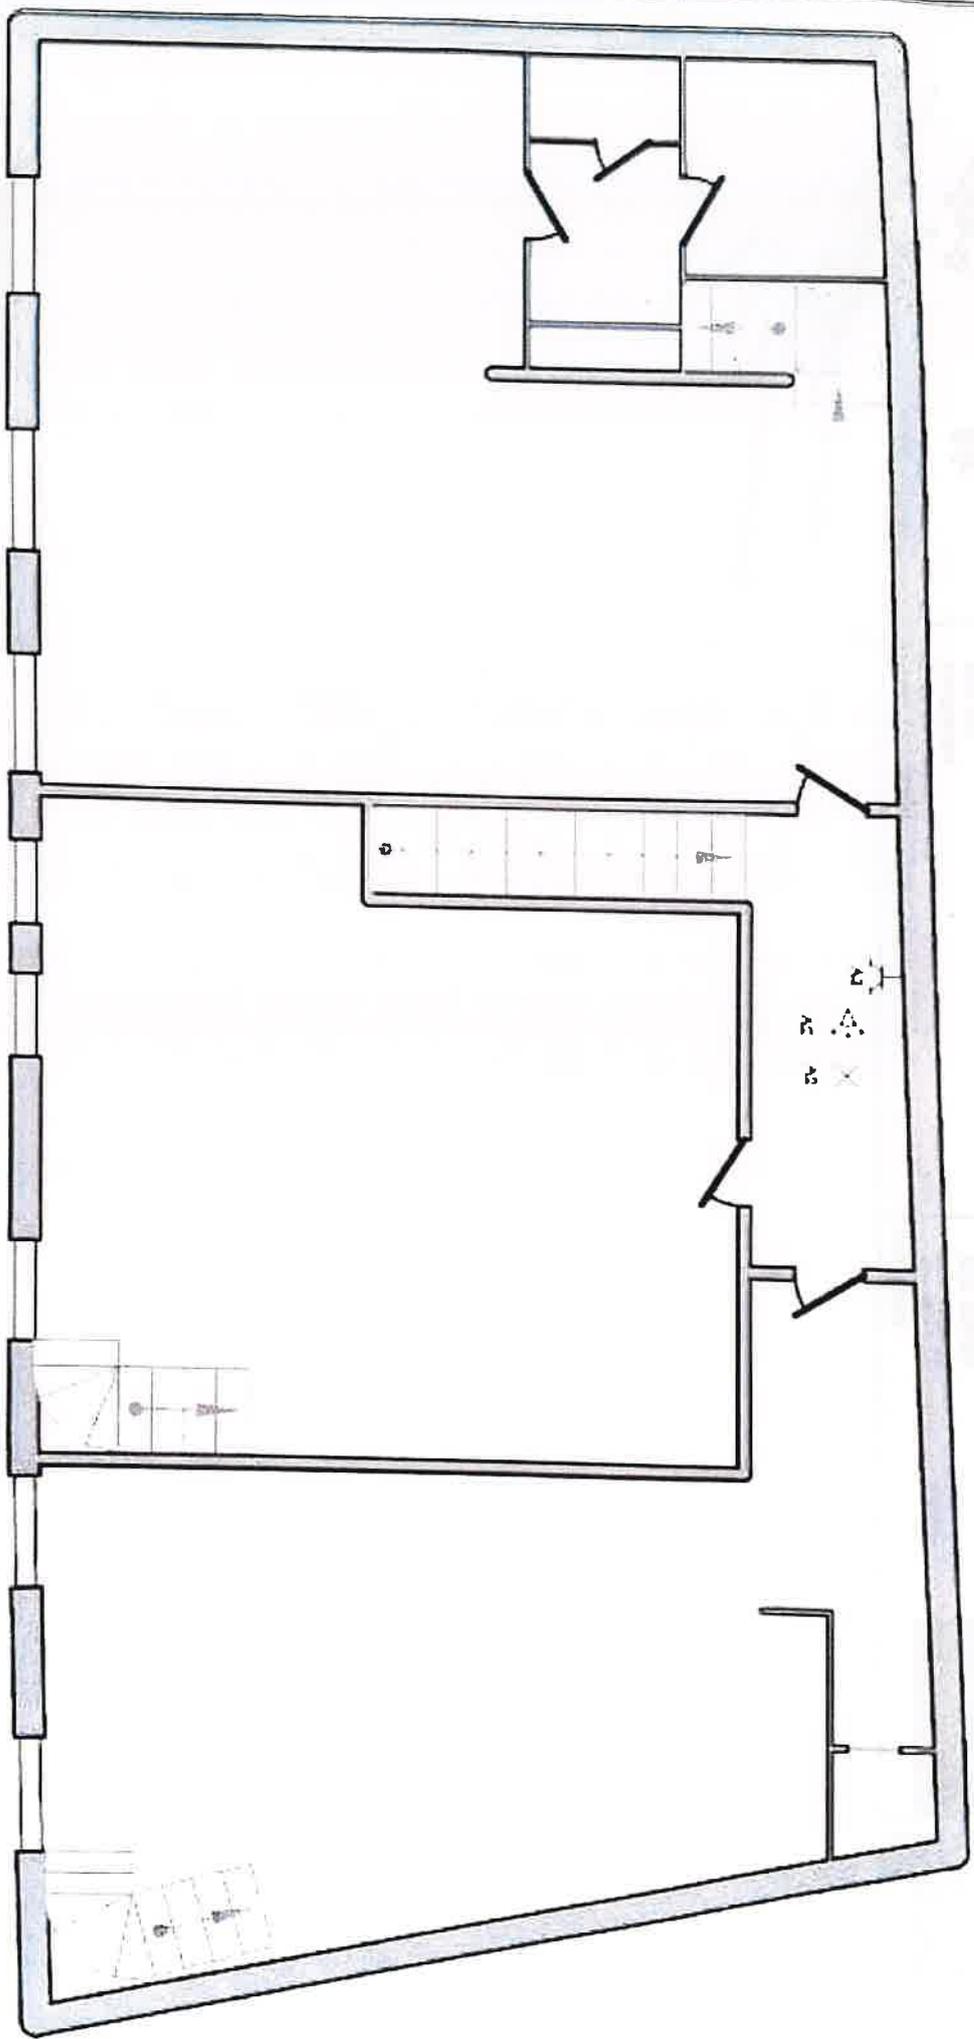

CERTIGREEN
testé 0470 59 44 33
Eric
Lange

Adresse de l'intervention électrique

COMPTON
RUE CHEVANE
4500 MUY
TÉL. : GSM :
FAX :
E-MAIL :

Installateur

Y.S. ELEC
RUE ROBERT 16
5790 MAUMY
TÉL. : GSM : 069295932
FAX :
E-MAIL : YsElec2019@gmail.com



P. 3/4
Schema de position

3 x 400V + N - 50-Hz

Devisé par Y.S. Elec

A: Eclairages et prise hall

B: Cave Gauche

C: Cave Droite

D: INC

E: Alim parlophone




CERTIGREEN
Cesté 0470 59 44 33
Eric Lange

Adresse de l'installation électrique

Commun
RUE CHEZANE
4500 -VJ
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :

Installateur

Y.S Elec
Rue roosean 16
3750 Moulins
Tél. : GSM : 0494369932
Fax :
e-mail : Ysel22719@gmail.com



P. 44
Ligne des circuits

3 x 400V + N - 50~2