

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

33.181

Date du contrôle:

14/11/2023

Lieu du contrôle:

Av. des Lilas 8 4000 Liège Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Ludovic Morelli

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-001/34900606

Date d'émission:

V1 14/11/2023 16:29:14

Prochaine visite avant le:

14/11/2048

### Donneur d'ordre

Nom

Koc elect SRL

Adresse

Place Lt. Graff 15, 1780 Wemmel

Email

koc.electrique@gmail.com

### Données générales

Adresse de l'installation

Av. des Lilas 8 4000 Liège Belgique

Type de locaux

Appartement

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Av. des Lilas 8, 4000 Liège

Adresse du propriétaire

Av. des Lilas 8 4000 Liège Belgique

Installateur

Koc elect SRL

BE0775525688

### Données du raccordement

GRD

Résa

Numéro de compteur

12777334

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

1 X 400 V + N

Protection générale

50 A 2P

### Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

après 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

$\Delta I_n$

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Boucle

Résistance de terre ( $\Omega$ )

3

Isolement (M $\Omega$ )

0,28

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

## Conclusions

### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

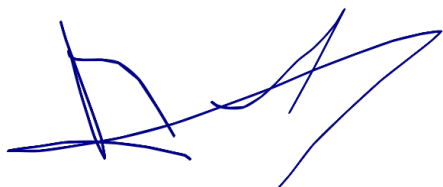
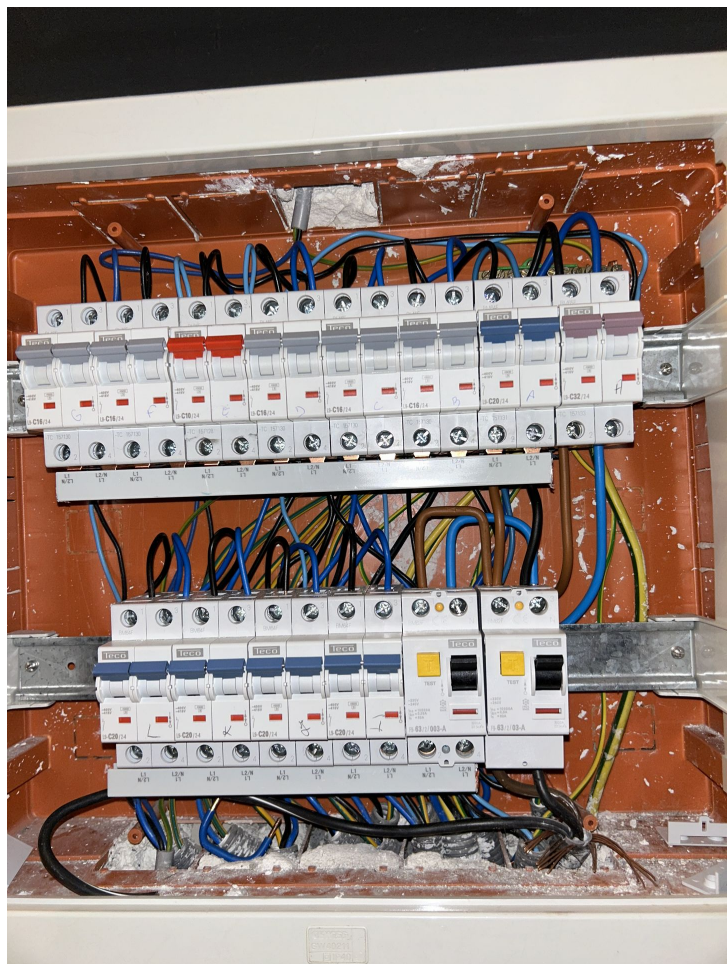



Tableau 1

## Liste des remarques

| Libellé                                                                                                                                                                                                            | Référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle. | RDE4      |


Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

| Libellé                                                                                                                                                                | Référence |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.                         | RDE5      |
| Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle. | RDE6      |

| Libellé | Photo |
|---------|-------|
|---------|-------|

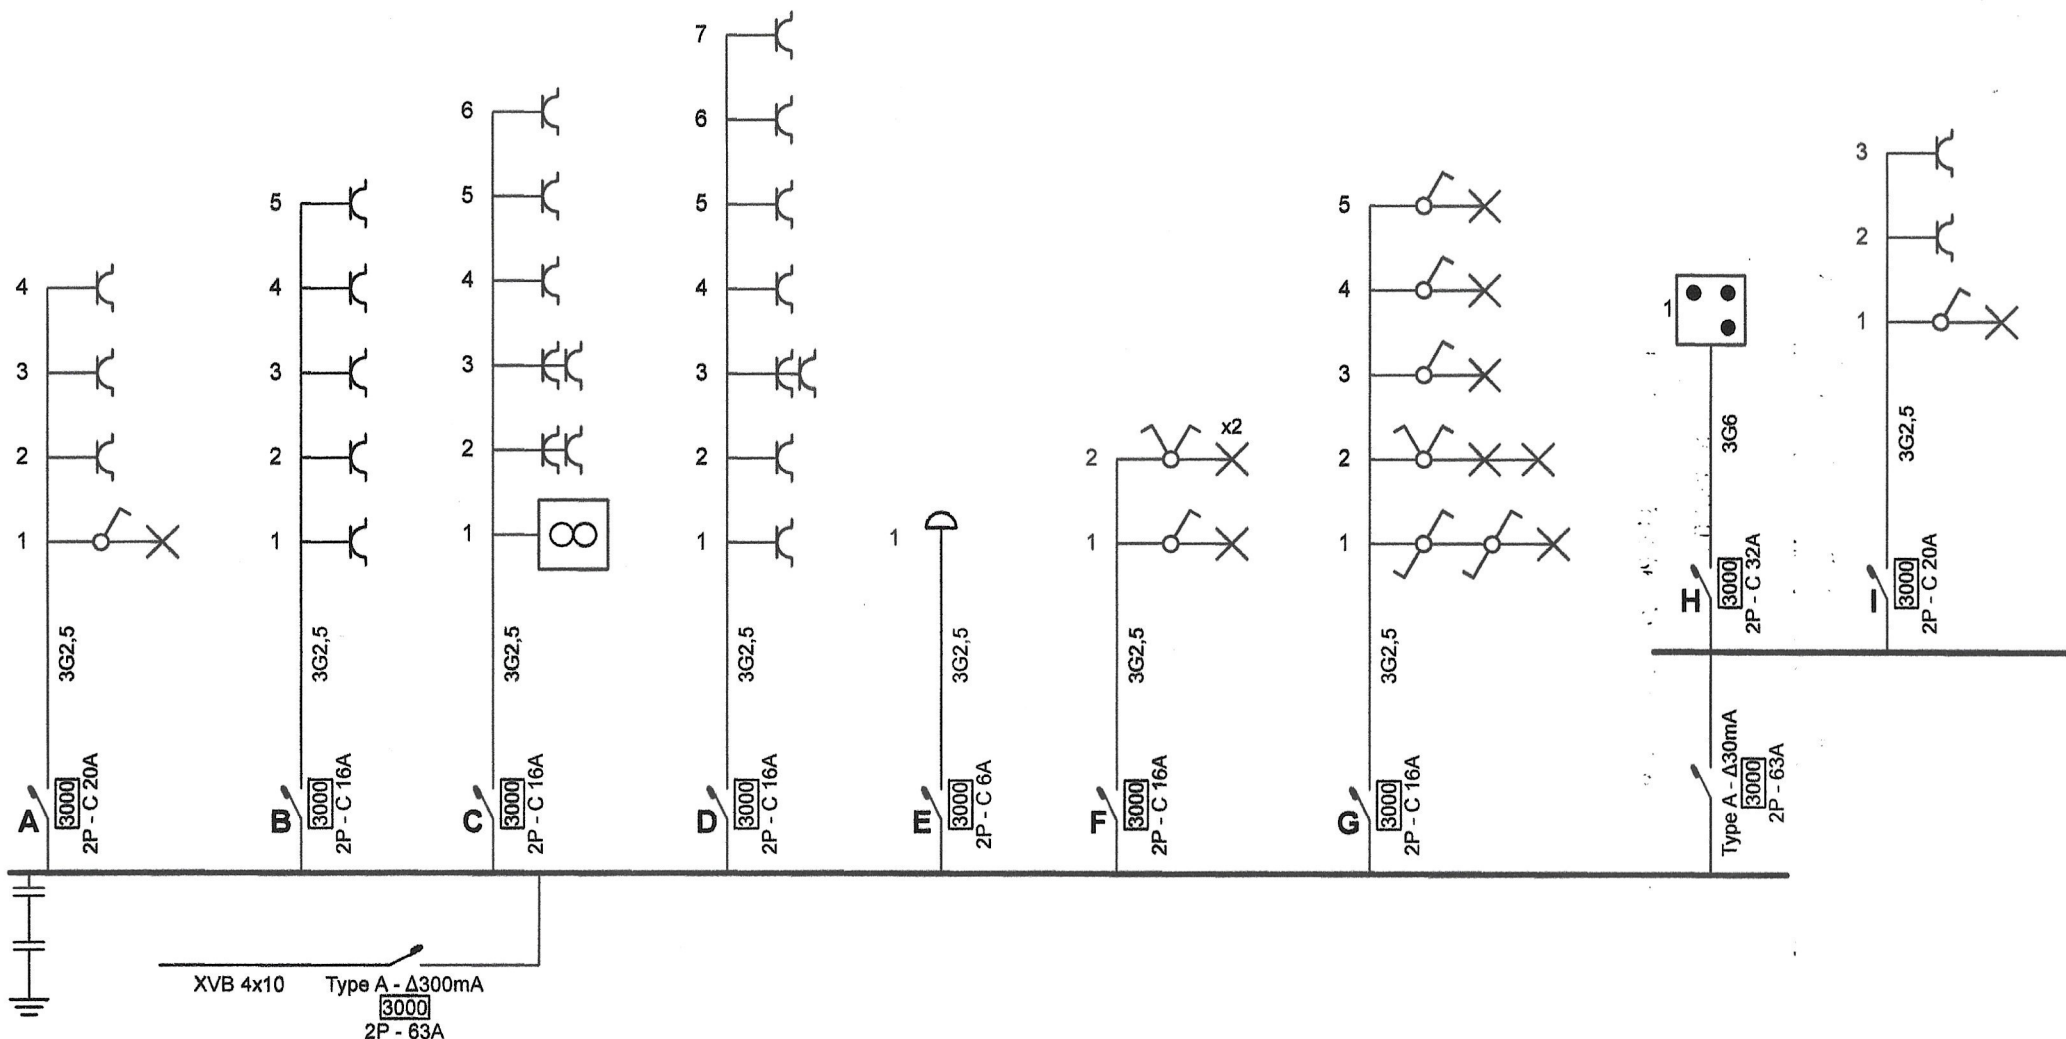

Organisme agréé  
ATLAS CONTROL

Atlas  
Contrôle.

**Ludovic Morelli**

02/726.64.04  
www.atlascontrole.be  
TVA : BE 0732.536.476  
663-INSP


Adresse de l'installation électrique  
PASCAL  
AVENUE DE LILAS 8  
4000 ROCOURT

Installateur  
Koc Elect srl  
Lt. Graffplein 15  
1780 Wemmel  
GSM: +32 486 46 54 71  
e-mail: koc.electrique@gmail.com  
BE 0775.525.688

p. 1/5  
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

**KOC-ELEC**

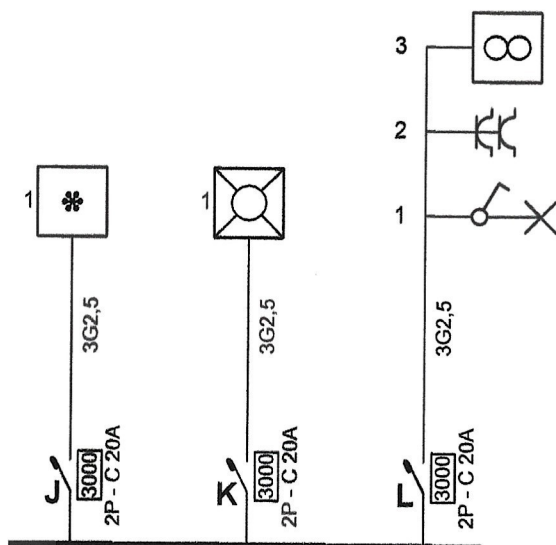

**Atlas  
Contrôle .**

**Ludovic Morelli**

02/726.64.04  
www.atlascontrole.be  
TVA : BE 0732.536.476  
663-INSP

*[Signature]*


**Adresse de l'installation électrique**  
PASCAL  
AVENUE DE LILAS 8  
4000 ROCOURT

**Installateur**  
Koc Elect srl  
Lt. Graffplein 15  
1780 Wemmel  
GSM: +32 486 46 54 71  
e-mail: koc.electrique@gmail.com  
BE 0775.525.688



**p. 2/5  
Schéma unifilaire**  
2 x 230V ~ 50Hz



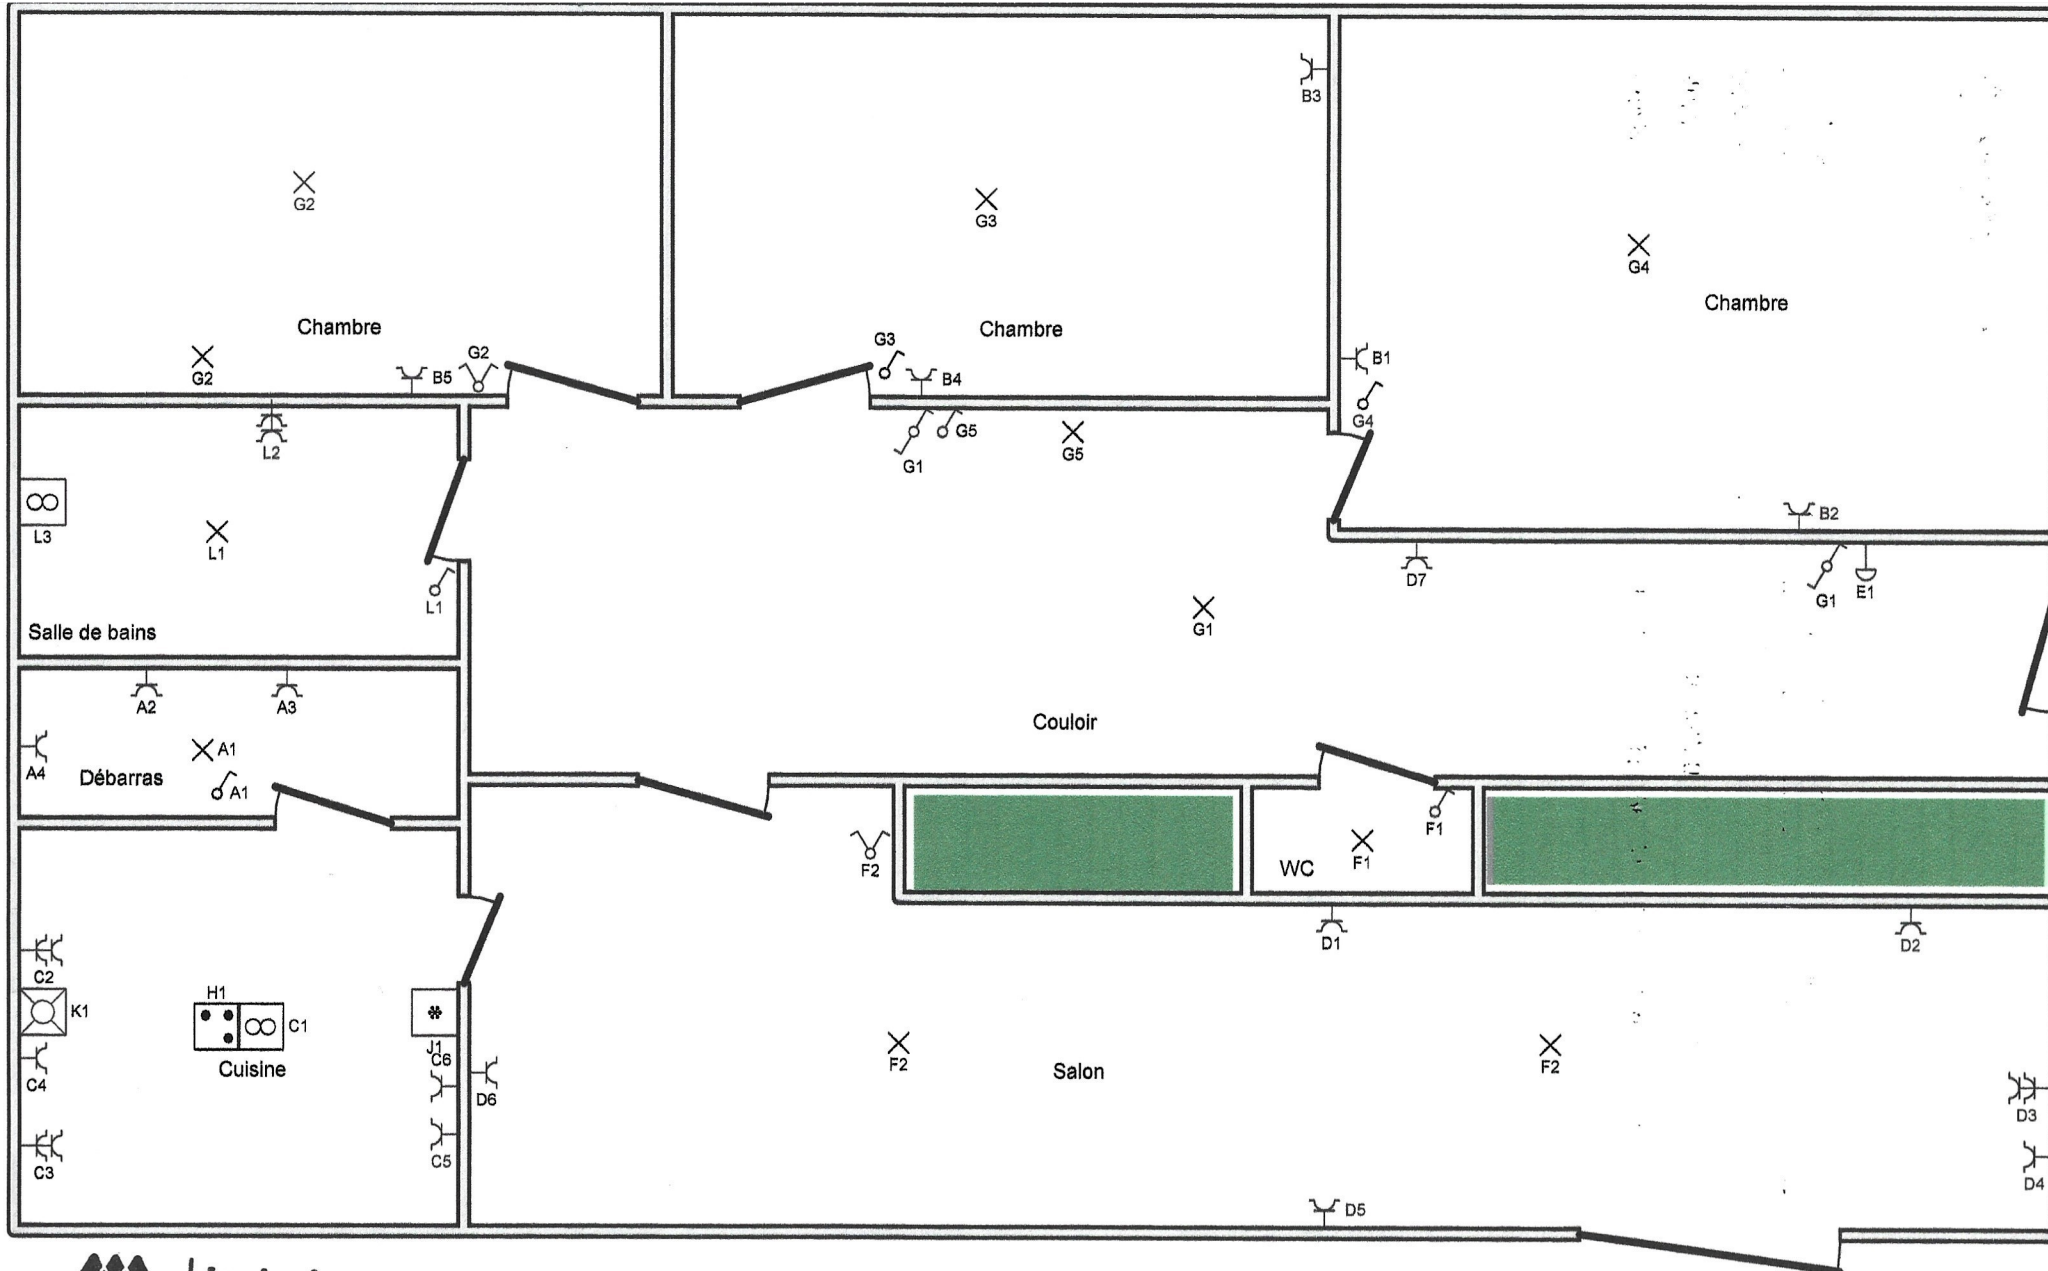

**Atlas  
Contrôle**

**Ludovic Morelli**

02/726.64.04

[www.atlascontrole.be](http://www.atlascontrole.be)

TVA : BE 0732.536.476

663-INSP

Adresse de l'installation électrique  
PASCAL  
AVENUE DE LILAS 8  
4000 ROCOURT

Installateur

Koc Elect srl  
Lt. Graffplein 15  
1780 Wemmel  
GSM: +32 486 46 54 71  
e-mail: [koc.electrique@gmail.com](mailto:koc.electrique@gmail.com)  
BE 0775.525.688


**KOC ELEC**

p. 3/5

**Schéma de position**

2 x 230V ~ 50Hz



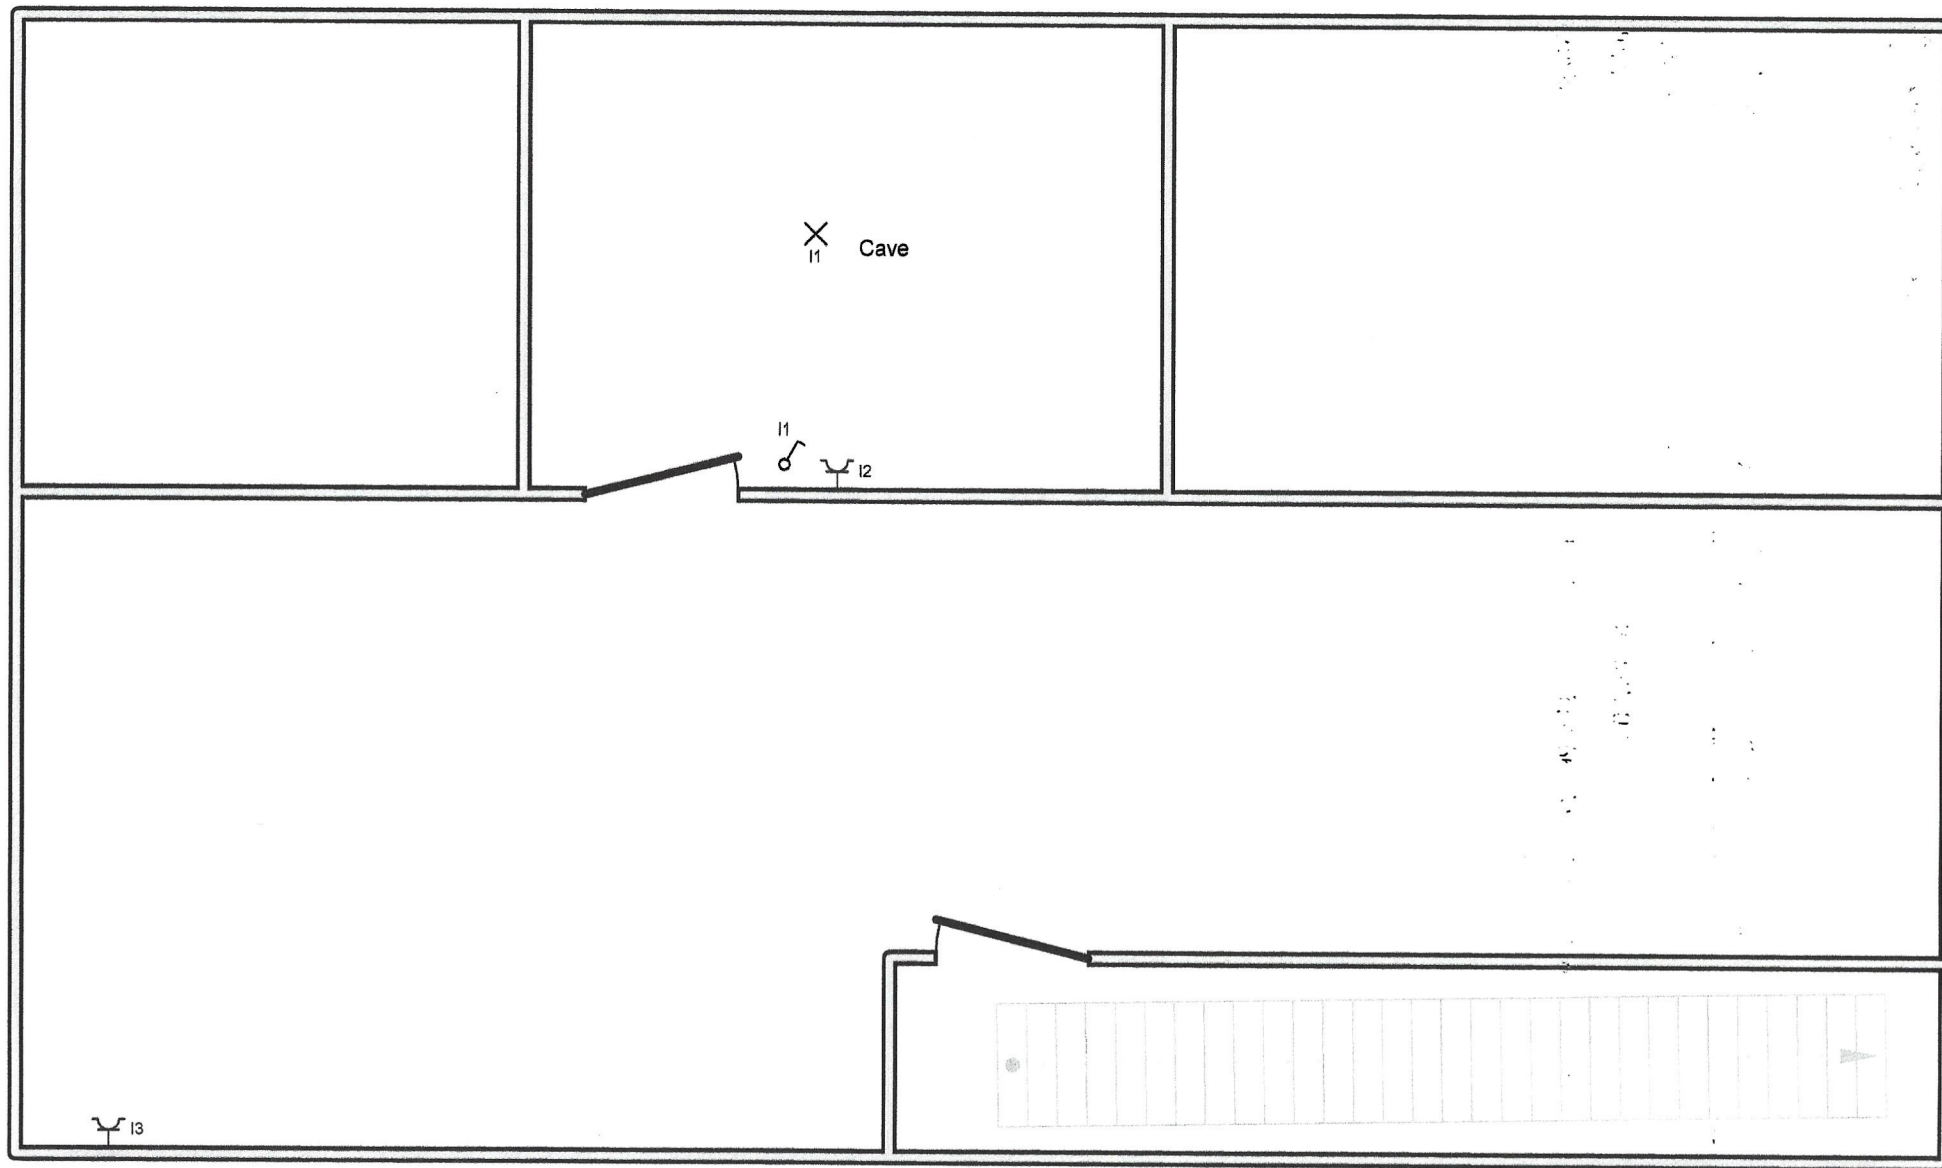

Organisme agréé  
ATLAS CONTROL

Atlas  
Contrôle.

Ludovic Morelli

19/11/2023  
02/726.64.04

www.atlascontrole.be

TVA : BE 0732.536.476

663-INSP

Adresse de l'installation électrique  
PASCAL  
AVENUE DE LILAS 8  
4000 ROCOURT

Installateur

Koc Elect srl  
Lt. Graffplein 15  
1780 Wemmel  
GSM: +32 486 46 54 71  
e-mail: koc.electrique@gmail.com  
BE 0775.525.688

KOC-ELEC

p. 4/5  
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L

Lab. Morelli

|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Organisme agréé</b><br/>ATLAS CONTROL</p> <p><b>Atlas</b><br/><b>Contrôle .</b></p> | <p>02/726.64.04<br/>www.atlascontrole.be<br/>TVA : BE 0732.536.476<br/>663-INSP</p> | <p><b>Adresse de l'installation électrique</b><br/>PASCAL<br/>AVENUE DE LILAS 8<br/>4000 ROCOURT</p> | <p><b>Installateur</b><br/>Koc Elect srl<br/>Lt. Graffplein 15<br/>1780 Wemmel<br/>GSM: +32 486 46 54 71<br/>e-mail: koc.electrique@gmail.com<br/>BE 0775.525.688</p> <p></p> | <p><b>p. 5/5</b><br/><b>Liste des circuits</b></p> <p>2 x 230V ~ 50Hz</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|