

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Appartement
	Adresse	Boulevard frère orban 44/051, 4000 Liège
Installation	Propriétaire	WILMET
	Demandeur	Vs elec (installateur)
	Téléphone	NC
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique 8.2.2 - Date d'installation après sept '81
Installation	Tension actuelle	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection générale	30A A
	Qté tableaux	2
	Qté circuits	1+8+6
	Câble compteur-tableau	VVB 4 x10mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A / 300 mA • 40A / 300 mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 40A / 30mA • 16A / 10mA • 16A / 10mA



Mesures

Résistance de dispersion de prise de terre
18Ω

Isolement général par rapport à la PDT
0.6MΩ

Appareil utilisé
MES010 (METREL MI3100)

Critères		Critères	
1 . Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	7 . Appareillage fixe et à poste fixe	OK
2 . Isolement général par rapport à la PDT	OK	8 . Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
3 . Continuité de terre	OK	9 . Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
4 . Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	17 . Documents, études techniques, analyses de risques.	OK
5 . Protection contre contacts directs	OK	18 . Risques liés à un incendie.	OK
6 . Protection contre contacts indirects	OK	19 . Installation de production d'énergie privée.	OK



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue Reine Astrid 49/10
B-4100 Bonnelles
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° AFR-BTD-26-02-25-31422-CP

Date de visite : 26/02/2025

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant le **26/02/2050**

25 ans après émission du rapport conforme

Renforcement de puissance du raccordement au réseau public autorisé

(maximum : 40A / Nouvelle tension : 3N400V)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Oui

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



ANTONINO
FRANCALANZA



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue Reine Astrid 49/10
B-4100 Bonnelles
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be




P.V. N° AFR-BTD-26-02-25-31422-CP

Date de visite : 26/02/2025

1^{re} visite

Photos annexes

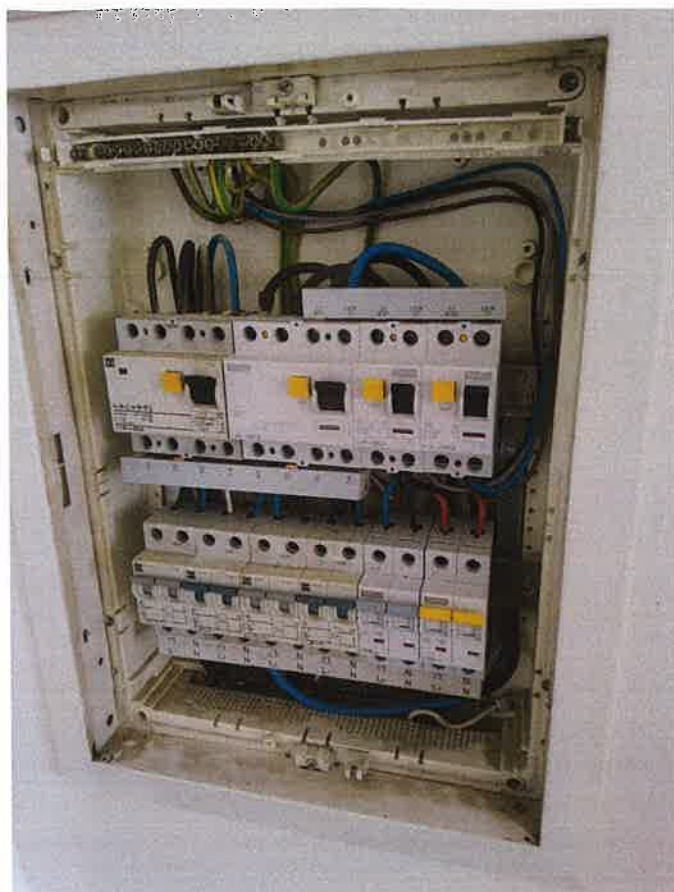



CERTiGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue Reine Astrid 49/10
B-4100 Bonnelles
Tél +32 471 58 07 08
E-mail Info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987

www.certigreen.be




P.V. N° AFR-BTD-26-02-25-31422-CP

Date de visite : 26/02/2025

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTiGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. Enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des Affaires économiques, Direction générale de l'Energie de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretenir ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

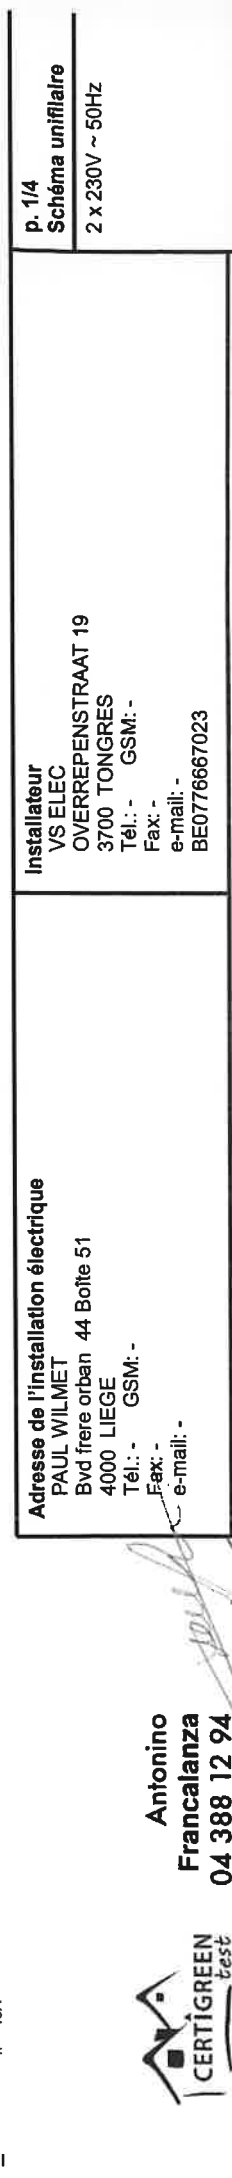

**Antonino
Francalanza
04 388 12 94**

Adresse de l'installation électrique


PAUL WILMET
 Bvd frere orban 44 Boite 51
 4000 LIEGE
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

VS ELEC
 OVERREPENSTRAAT 19
 3700 TONGRES
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -
 BE0776667023

p. 2/4
 Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

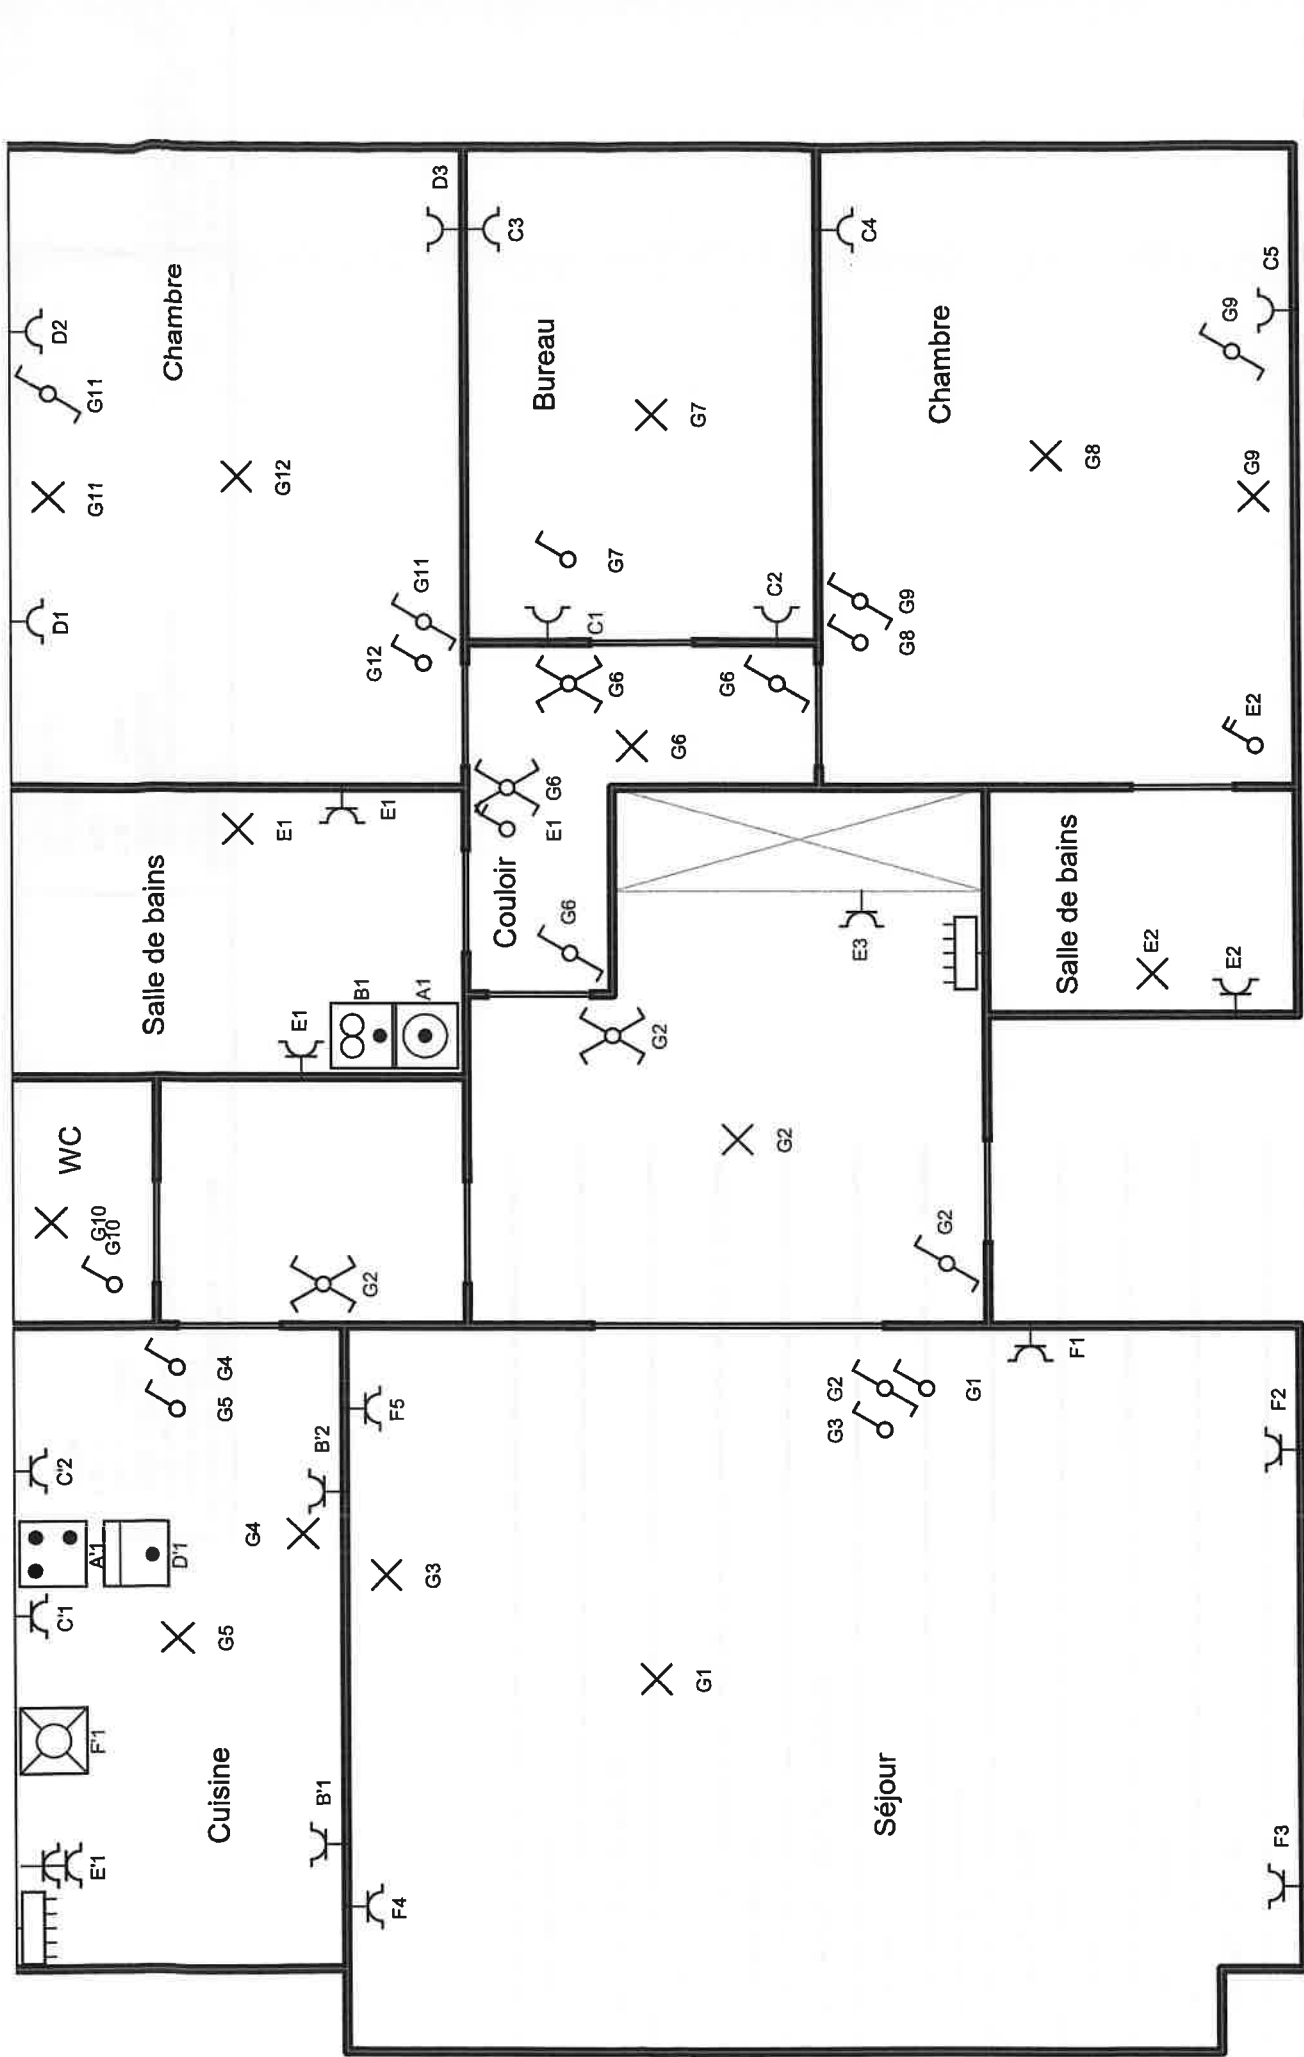

Adresse de l'installation électrique

PAUL WILMET
Bvd frere orban 44 Boite 51
4000 LIEGE
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

VS ELEEC
OVERPENSTRAAT 19
3700 TONGRES
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0776667023

p. 3/4

Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A:	Lave-linge
B:	Seche-linge
C:	Prises chambre parental + bureau
D:	Prises chambre 2
E:	Salle de bains
F:	Prises séjour
G:	Circuit éclairage
H:	Coffret 2 : Cuisine
A':	Taque
B':	Prises mur face à la cuisine
C':	Prises cuisine
D':	Four
E':	Prises plan de travail
F':	Lave-vaisselle

Adresse de l'installation électrique PAUL WILMET Bvd frere orban 44 Boîte 51 4000 LIEGE Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur VS ELEC OVERREPENSTRAAT 19 3700 TONGRES Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: - BE0776667023	p. 4/4 Liste des circuits 2 x 230V ~ 50Hz
--	---	---