

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 19/11/2025 8:00 8:30 Date d'émission du rapport: 24/11/2025
Rapport N°: 0703-251119-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 04 253 19 72 E: liege-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0703

Identification des tiers:

Client: ABRYLIS

Adresse: RUE DU DOYARD 25, 4141 SPRIMONT

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: JACQUET

Adresse: RUE HEMERICOURT, 4000 LIÈGE

Responsable des travaux: ABRYLIS

Adresse: RUE DU DOYARD 25, 4141 SPRIMONT

Numéro de TVA: 0885186762

Identification de l'installation électrique:

Nom: JACQUET

Adresse: BOULEVARD D'AVROY 15/8G, 4000 LIÈGE

Code EAN:

Numéro compteur: 5369118

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - modification/extension importante (6.4), Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3 ou 8.4.4)

Date de la réalisation de l'installation: Avant 01/10/1981, A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0703-251119-06

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VVB - Section: 4 x 6 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 20A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 12 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1



Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 30 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Voir schémas unifilaires et plans de position

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 15 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

- 1 La réalisation du projet ou les travaux sont entamés avant le 01/06/2023; le contrôle est effectué avec l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1 du Livre 1 (dérogations protection contre contact indirect dans les installations domest.).

Conclusion du contrôle:

N° Rapport: 0703-251119-06

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les Installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/11/2050
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0703 p.o. du directeur technique

24/11/25 6:01

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

N° Rapport: 0703-251119-06

VMA - 66.02




Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Tableau électrique :

SCHEMA UNIFILAIRE

Page : 2/4

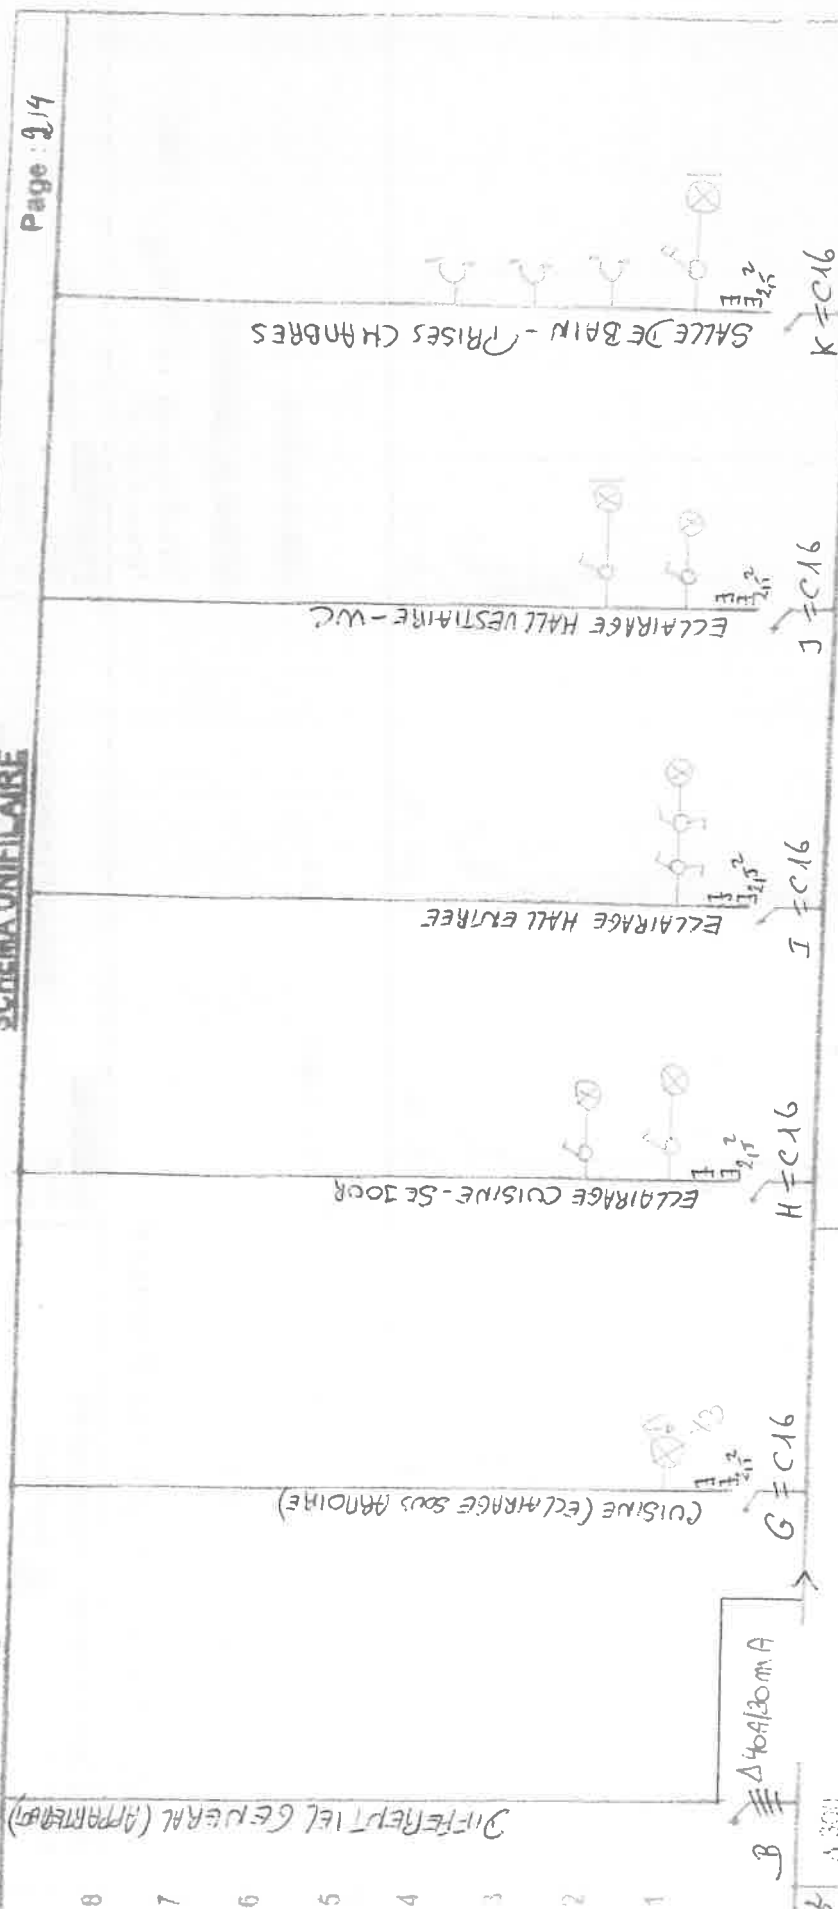

Différentiel général 30mA 40 A
A en Courbe
Disjoncteur général 3X20 A

Prise de terre

20mg

Date du contrôle

Adresse de l'installation

kwh COMPTEUR N° 5369 118/B414118

Boulevard d'Arway, 15186-4000 LIEGE

Cachet Organisme de contrôle agréé
Rapport N°

Normec
8V

19-11-2025

FATH ONERBAY
703

Installateur

Nom : RICHARD LEPINOIS

TVA : 0401 21 - 34141 31000

Adresse : 151, rue de la Vierge

Signature :

Propriétaire

Nom : JACQUET


N° Carte Id

Adresse : RUE HENRICOURT, 31

Signature : 4000 LIEGE

SCHEMA UNIFILAIRE

Tableau électrique :

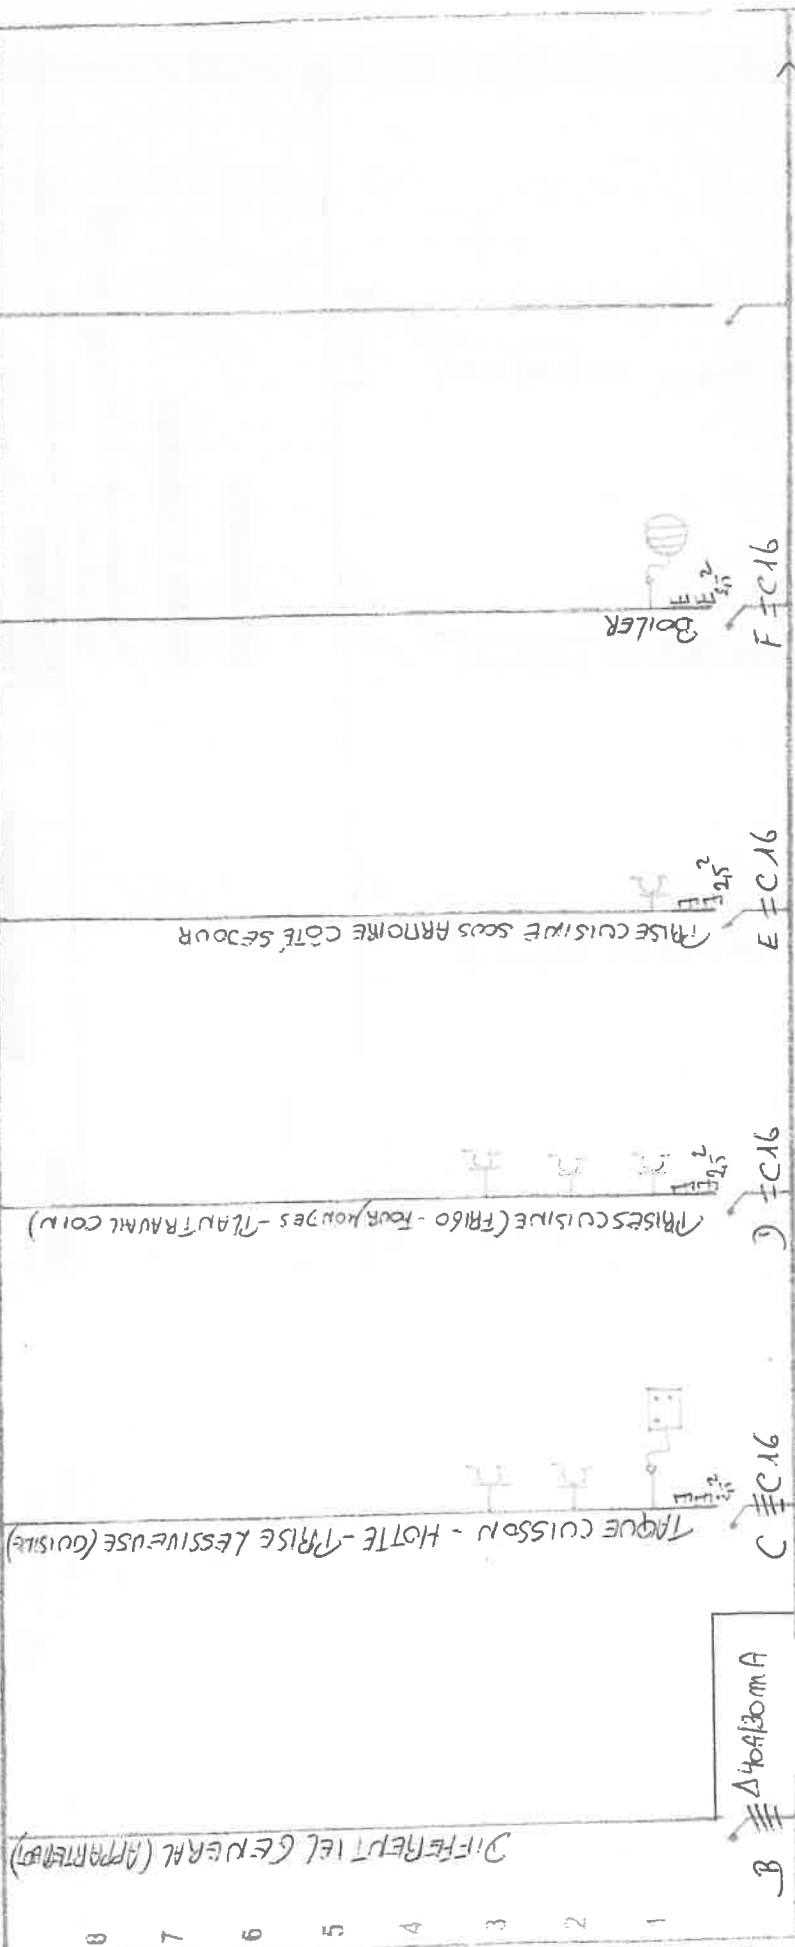

COMPTEUR N° 5369 M8/B414418
MTR
A en case
B Δ 300
C 40A/30mA 40 A
E 25A
F 25A
Boiler
Boiler


Date du contrôle
Adresse de l'installation
 Boulevard d'Anroy, 15186
 4000 LIEGE

Cachet Organisme de contrôle agréé Rapport N° Normec 19-11-2025 FATH ONERBAY 703	Installateur Nom Richard LEPINOS TVA Doyard 25 - B-4141 Sathem Adresse 1000 W 731 336 663 Signature	Propriétaire Nom JACQUET N° Carte Id Adresse RUE HENRICOURT, 31 4000 LIEGE Signature
---	--	--

Tableau électrique :

SCHEMA UNIFILAIRE

DIFFERENTIEL GENERAL (APPARAT)

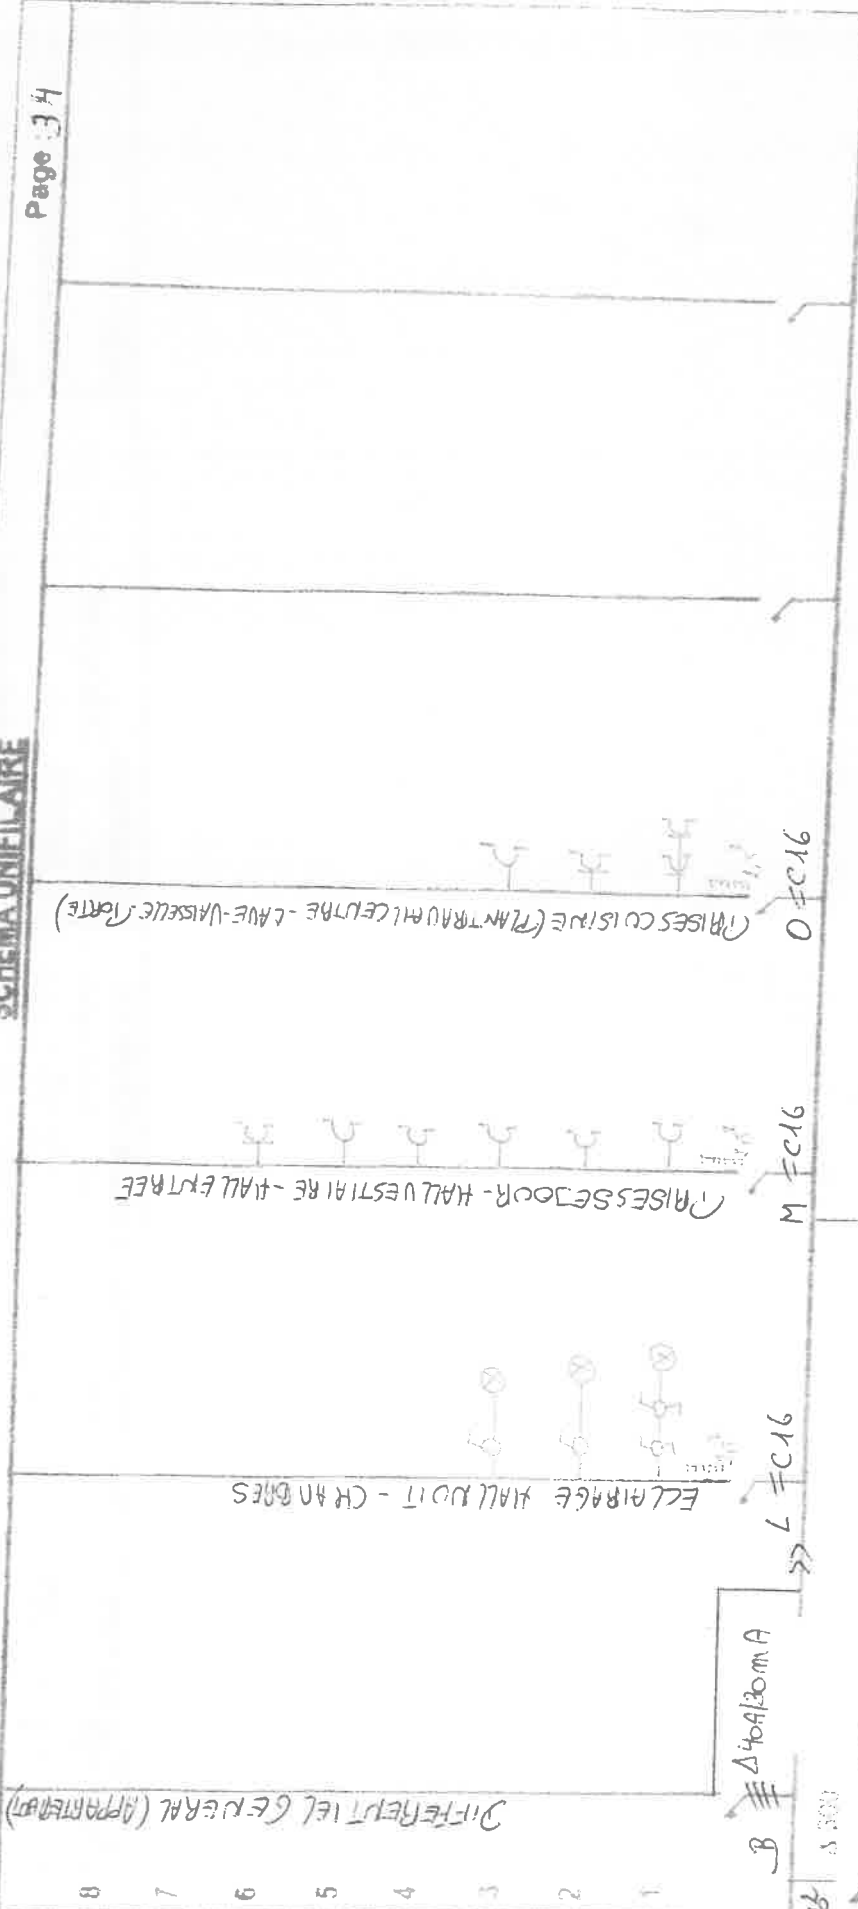

Différentiel général 30mA 40 A
A en cause
Dispositif de terre commun 3X20 A

Prise de terre

Chng

Compteur n° 5369118/B414118

Date du contrôle

Adresse de l'installation

Boulevard d'Avoy, 15186
4000 LIEGE

Cachet Organisme de contrôle agréé
Rapport N°

19-11-2025

FATIM ONERBAY
703

Installateur

Nom : Richard LEPINONIS
TVA :
Adresse :
Signature :

Propriétaire

Nom : JACQUET
N° Carte Id :
Adresse : AVE HENRICOURT, 31
4000 LIEGE
Signature :

