

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**

**CONFORME**

|                                      |                                    |                          |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Date inspection:</b> 05/06/2026   | <b>Inspecteur:</b> Ludovic Morelli | <b>Mentor:</b>           | <b>Installateur:</b> BERNARD GILLET |
| <b>Étiquette d'identification:</b>   | N° TVA:BE 0479 218 602             | <b>Référence client:</b> |                                     |
| Marque et type d'appareil de mesure: | Numéro de serie:                   |                          |                                     |
| <b>Date rapport:</b> 08/06/2026      |                                    |                          |                                     |

|                                  |            |                     |                     |
|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Adresse de l'installation</b> |            | <b>Propriétaire</b> |                     |
| Rue                              | Rue Nysten | Nom                 | xxxxxxx             |
| Numéro                           | 7          | Rue                 | Rue Nysten          |
| Boîte                            | 002        | Numéro              | 7                   |
| Postcode                         | 4000       | Boîte               | 002                 |
| Commune                          | LIÈGE      | Postcode            | 4000                |
| Pays                             | Belgique   | Commune             | LIÈGE               |
|                                  |            | Pays                | Belgique            |
|                                  |            | <b>Installateur</b> |                     |
|                                  |            | Nom                 | BERNARD GILLET      |
|                                  |            | N° TVA              | BE 0479 218 602     |
|                                  |            | Numéro de téléphone | +32 495 53 67 79    |
|                                  |            | E-mail              | bg@bernardgillet.be |

|                                                    |                 |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Type :</b> appartement                          | <b>EAN :</b> 54 | <b>N° compteur :</b> Non communiqué |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non communiqué |                 |                                     |

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



|                                                                    |                                                                                                                       |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Type de contrôle:</b>                                           | Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. |                                |                      |
| <b>L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023?</b>    | Non                                                                                                                   |                                |                      |
| Distributeur: RESA                                                 | Tension: 1N400V                                                                                                       | Liaison comp / tableau: 10 mm² | Protection Max: 40 A |
| Nombres tableaux: 1                                                | Nombre de circuits: 13                                                                                                |                                |                      |
| Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s) |                                                                                                                       |                                |                      |

Ri général: 2,27 MΩ

RE: 24,6 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

| Δ (mA) | In (A) | In - autres (A) | IΔt              | Type | Circuits protégés | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|------------------|------|-------------------|------|-------|
| 300    | 63     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | Tous              | -    | -     |
| 30     | 63     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 5                 | -    | -     |
| 30     | 63     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 5                 | -    | -     |

DESCRIPTION INSTALLATION

| Nombres circuits          | Curve      | Protection IN (A)                 | (autres) | P                | Section (mm²) |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Voir plans                | -          | -                                 | -        | -                | -             |
| Contrôle visuel (général) | OK         | Contact direct                    | OK       | Contact indirect | OK            |
| Raccordement              | OK         | schéma en annexe par Aceg asbl NA |          |                  |               |
| Liaisons équipotentielle  | en attente | Section des conducteurs           | OK       |                  |               |
| Continuité                | OK         | Éclairage / machines              | NVT      |                  |               |

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- N2 Aucune infraction.
- N24 Cuisine équipée et/ou appareils de cuisine non placés.
- N5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.
- nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 5/6/2051
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.
- Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 11:00 à 12:14

L'inspecteur Ludovic Morelli

Ludovic Morelli

ACEG VZW - #538

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.  
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.  
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


**Qualité**  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.  
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site  
www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


| Feuille de route pour une installation qui est conforme:                 |                                                                                                              |                                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etape 1                                                                  | Etape 2                                                                                                      | Etape 3                                                 | Etape 4                                                          |
| Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes. | Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler. | Le prochain contrôle périodique est prévu pour 5/6/2051 | ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires. |



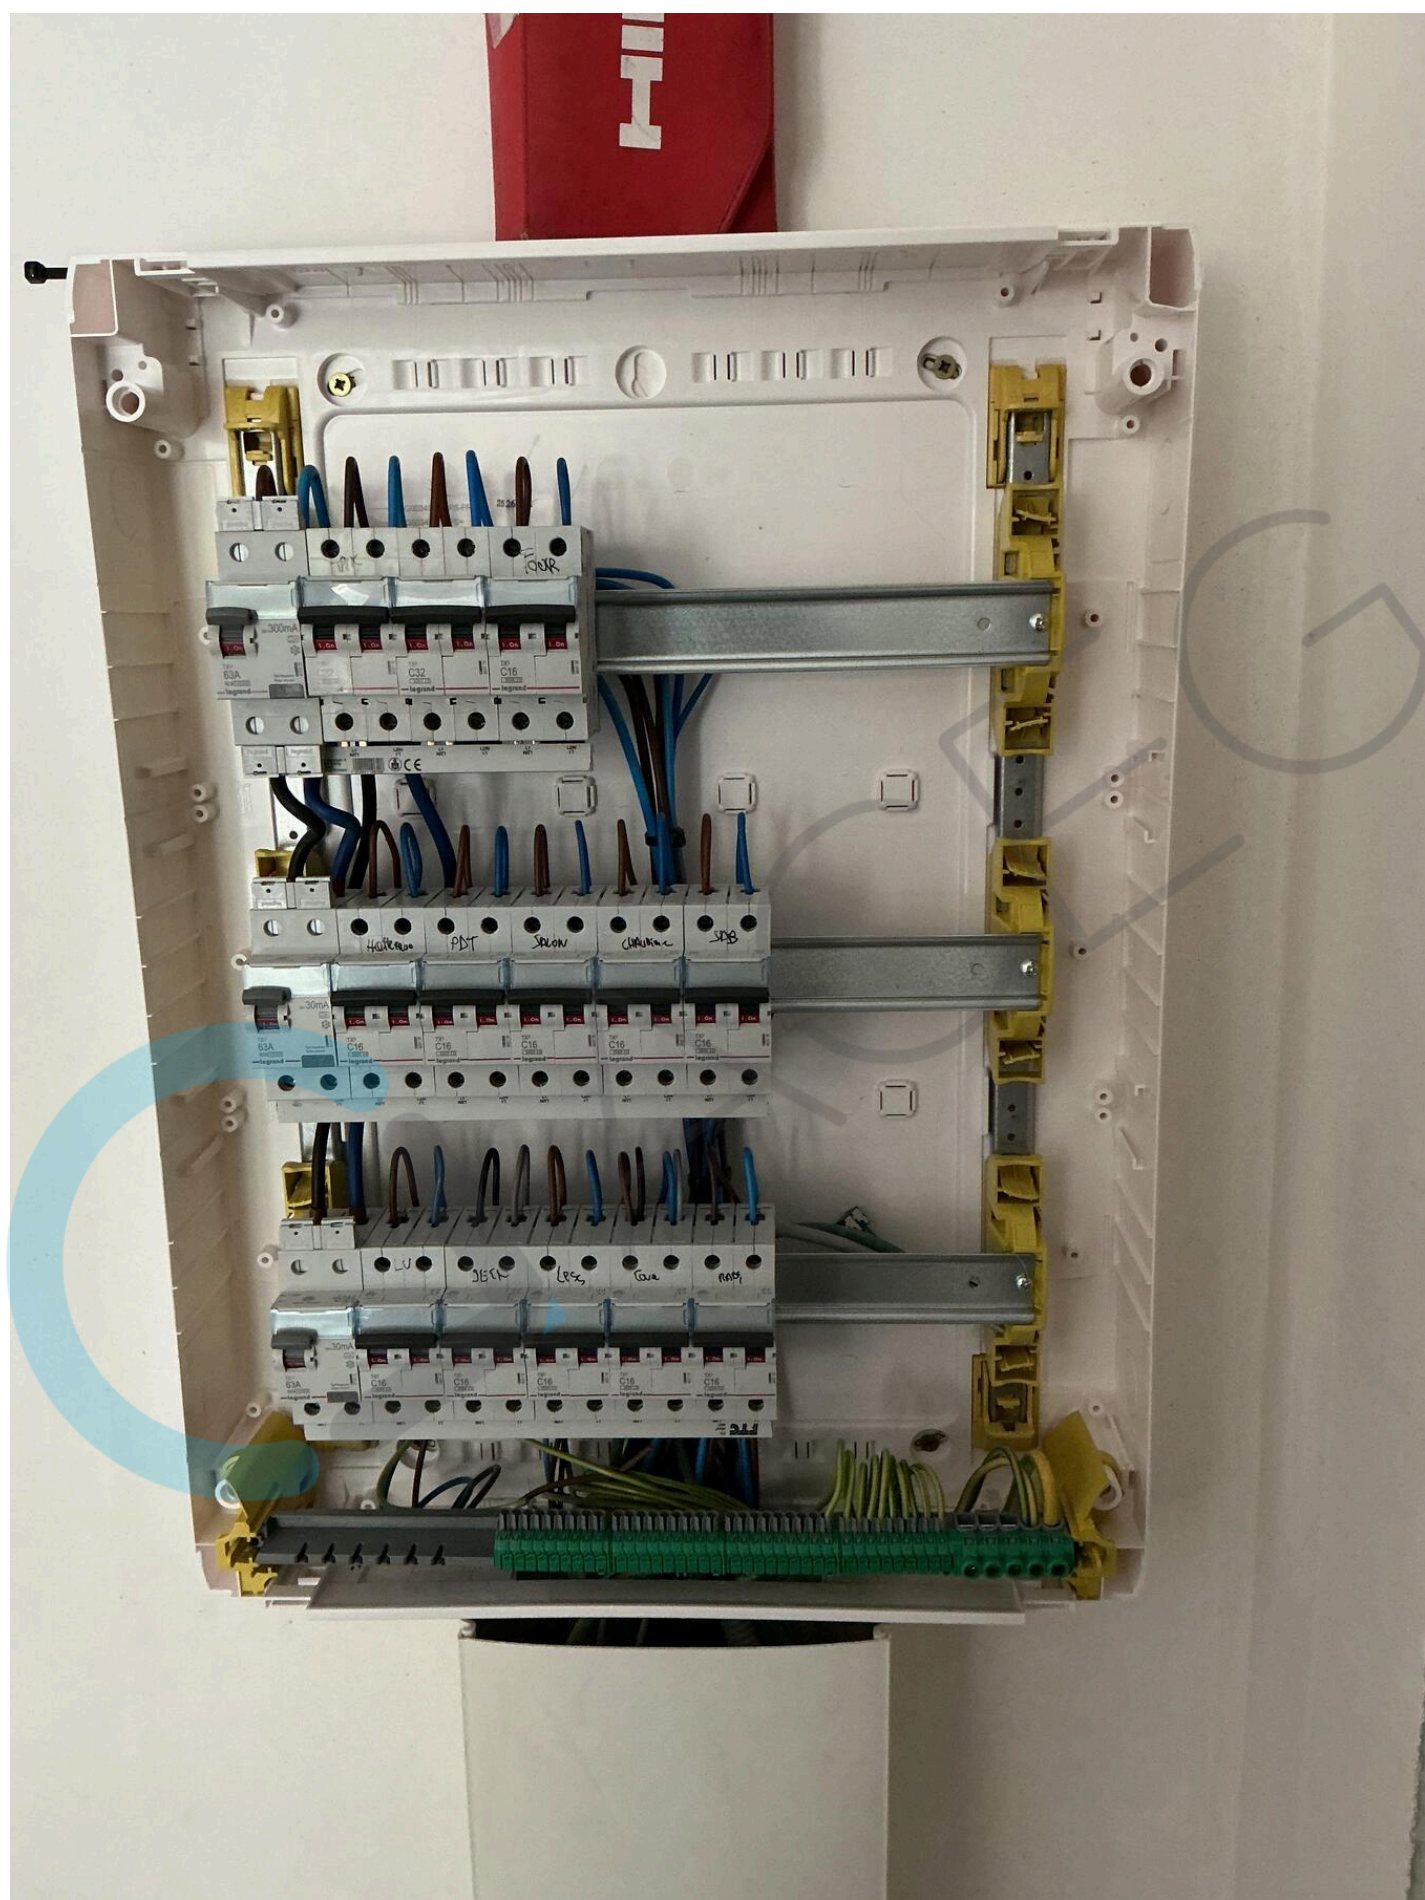

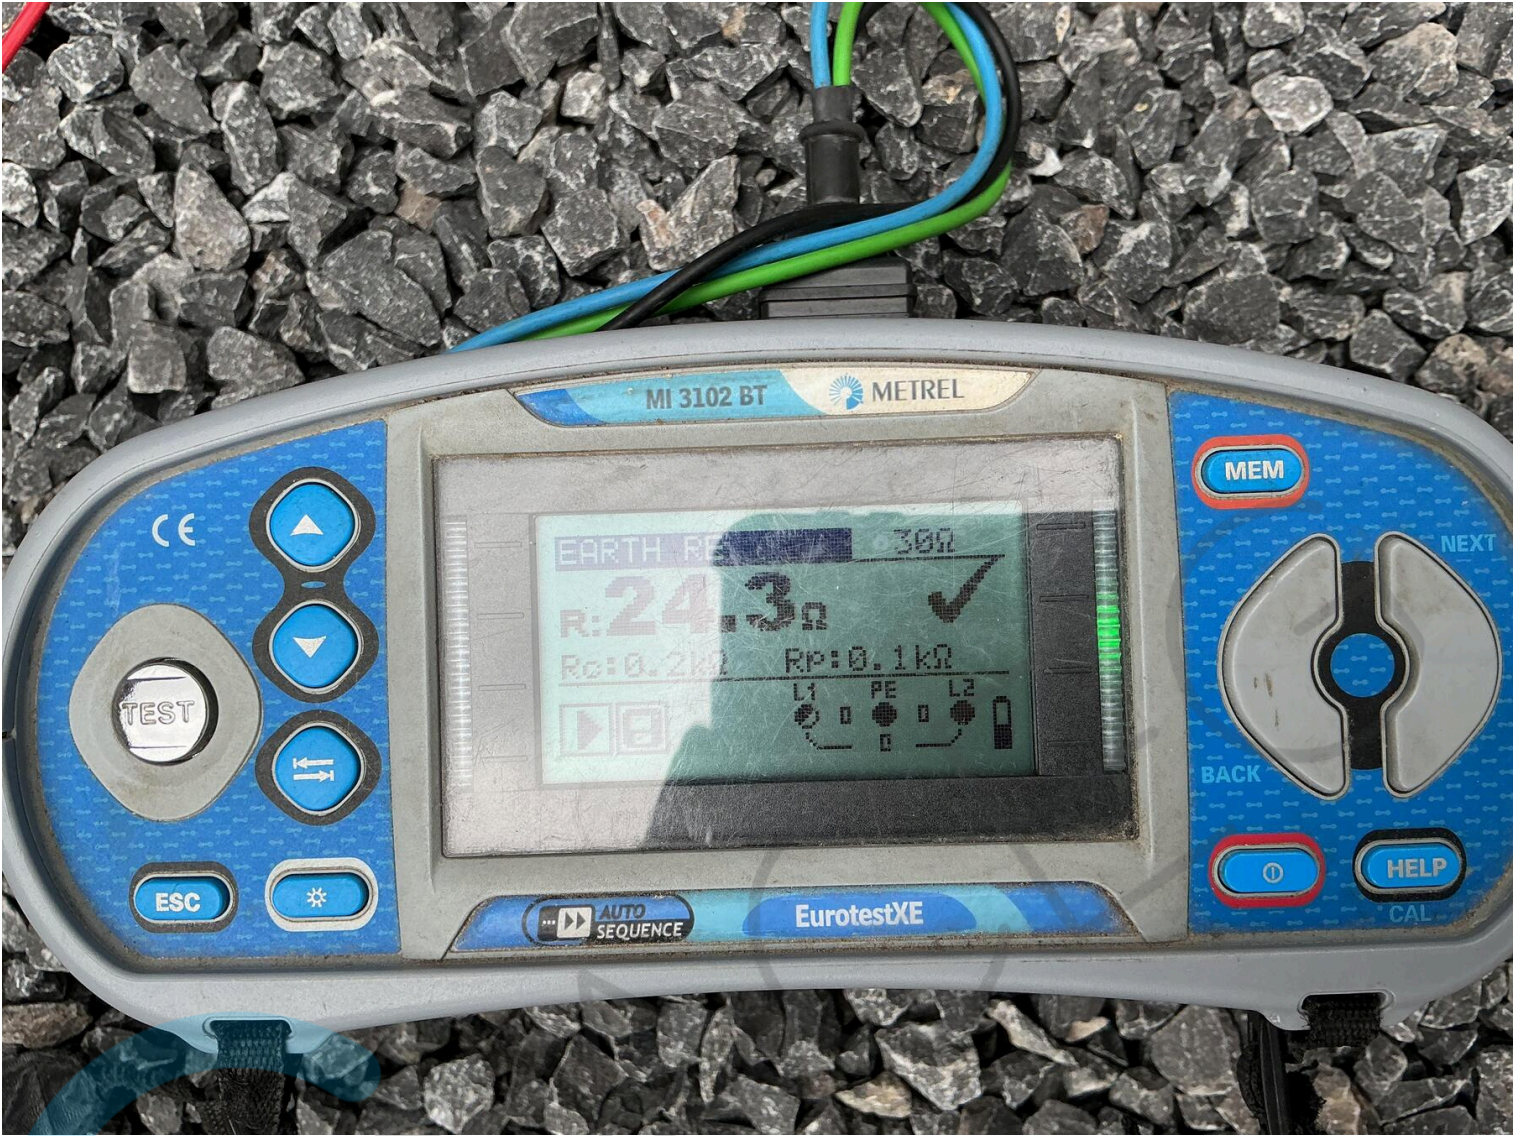

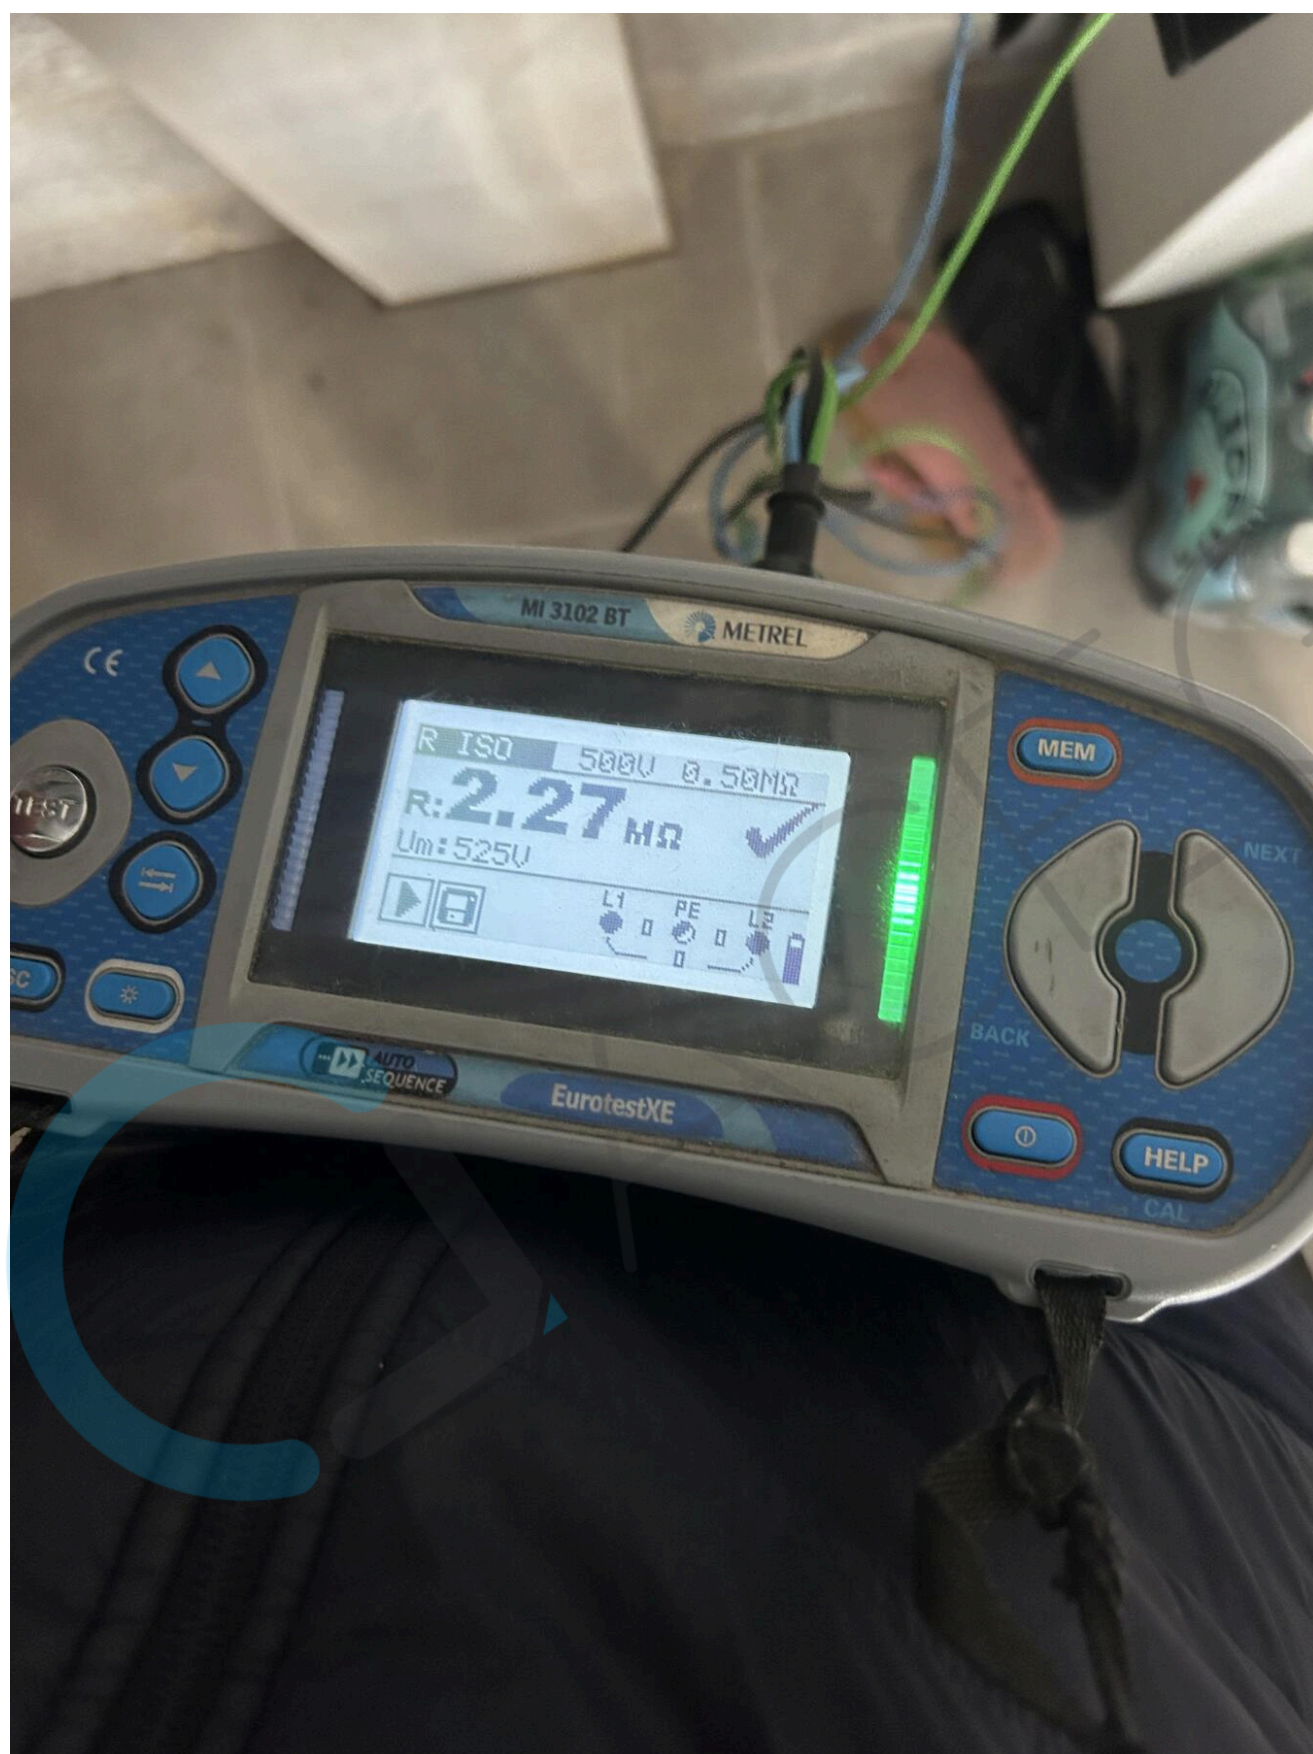

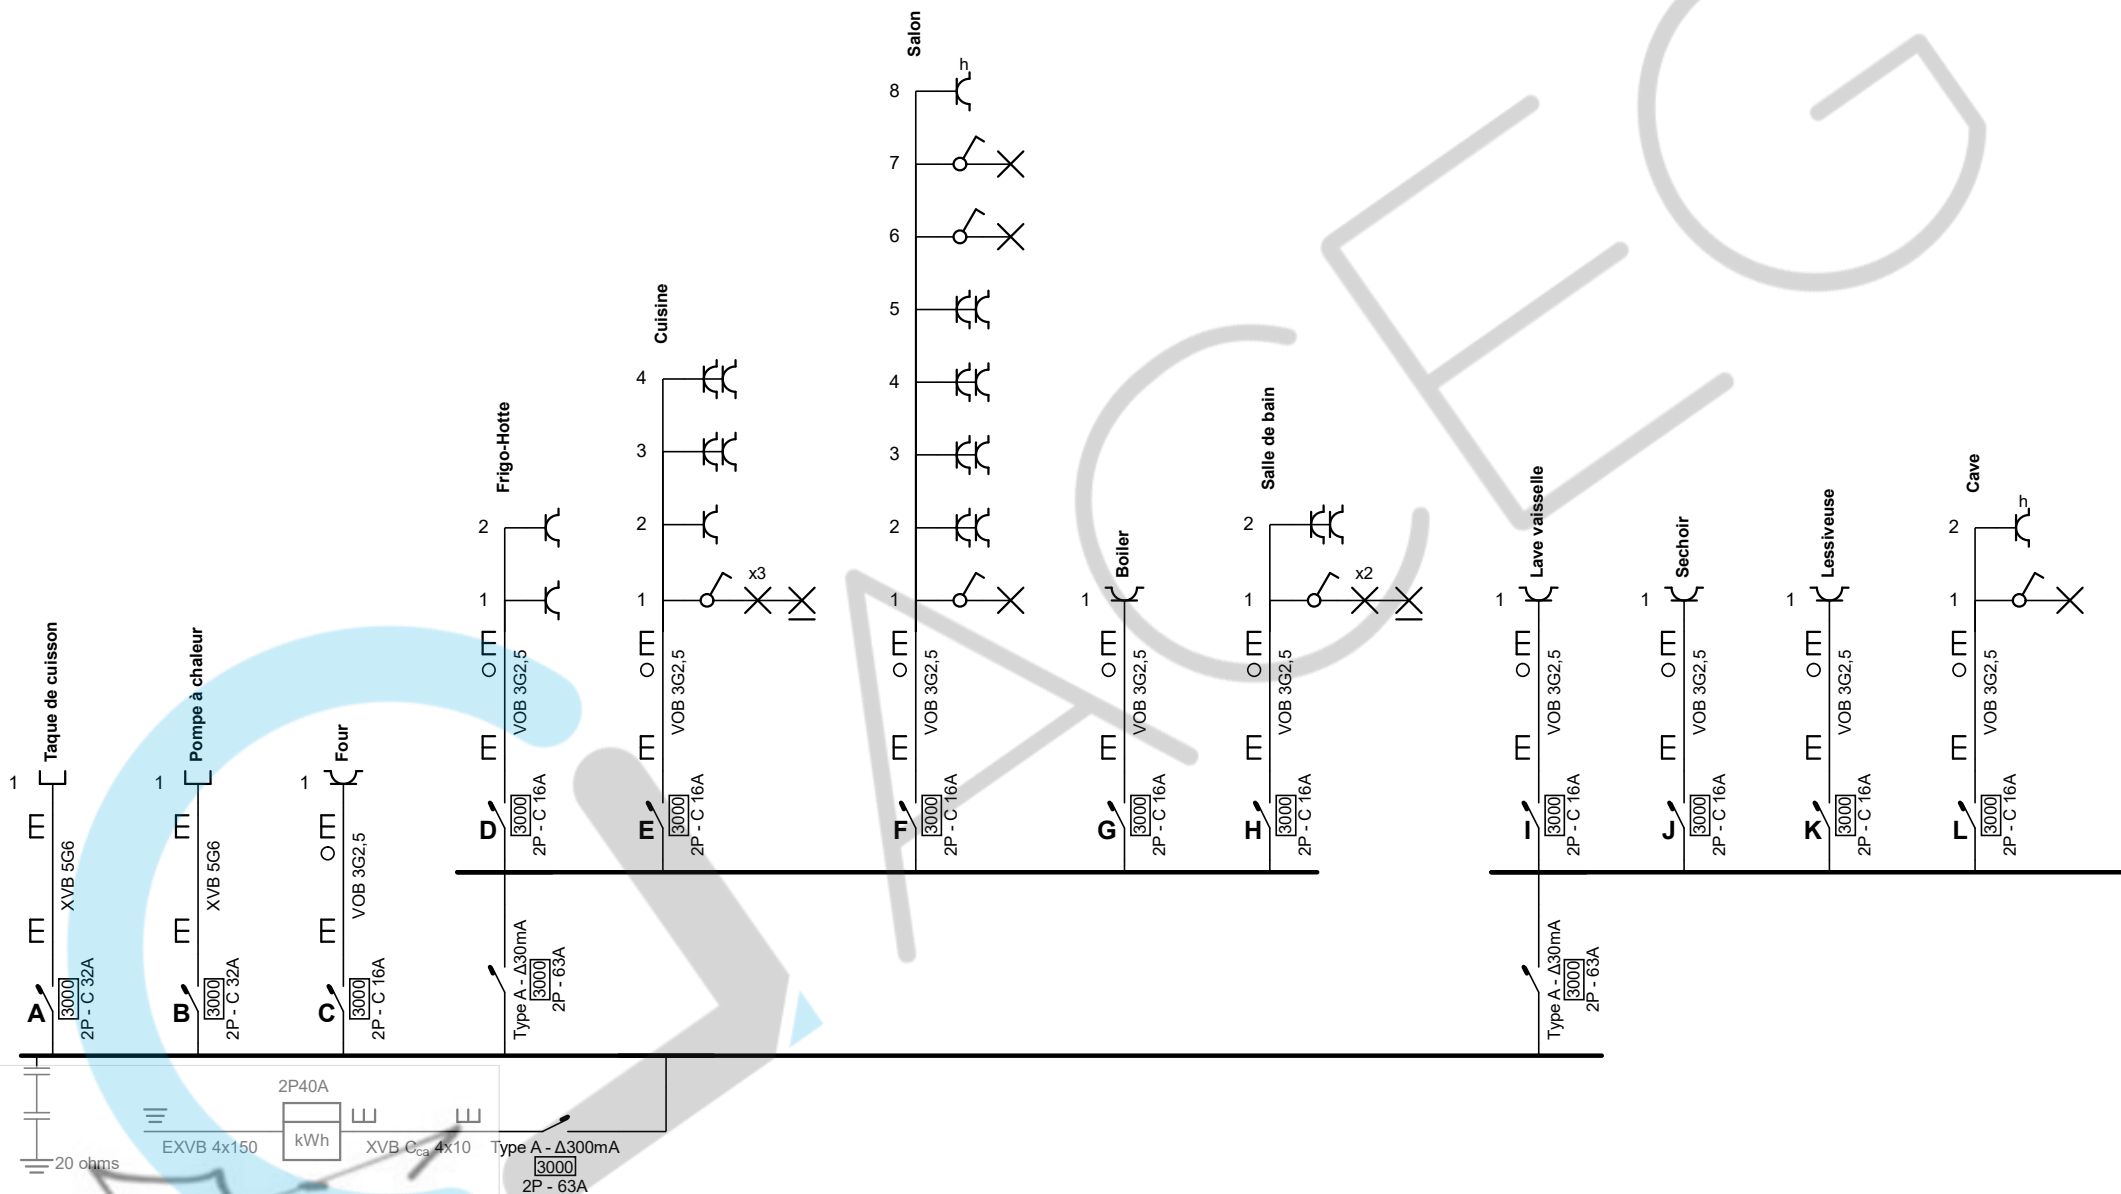

Organisme agréé  
ACEG asbl - Liège  
Rue Alfred Defuisseaux 116  
4431 Loncin  
Tél.: 042 96 01 31  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839.866.481

Adresse de l'installation électrique  
xxxxxxxxx  
Nysten 7 Boîte 0002  
4000 Liege

Installateur  
Bernard Gillet srl  
Avenue André Ernst 1  
4800 Petit-Rechain  
Tél.: 087 23 16 18  
e-mail: bg@bernardgillet.be  
BE0479218602



p. 1/5  
Schéma unifilaire  
1 x 400V + N ~ 50Hz

08/06/2026

1 Radiateur  
electrique  
O M  
VOB 3G2,5  
M 8000  
2P - C 16A

Organisme agréé  
ACEG asbl - Liège  
Rue Alfred Defuisseaux 116  
4431 Loncin  
Tél.: 042 96 01 31  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839.866.481

Electric Morelli  
ACEG VZW - #538

08/06/2026

Adresse de l'installation électrique

xxxxxxx  
Nysten 7 Boîte 0002  
4000 Liege

Installateur


Bernard Gillet srl  
Avenue André Ernst 1  
4800 Petit-Rechain  
Tél.: 087 23 16 18  
e-mail: bg@bernardgillet.be  
BE0479218602



*Signature*

p. 2/5  
Schéma unifilaire

1 x 400V + N ~ 50Hz

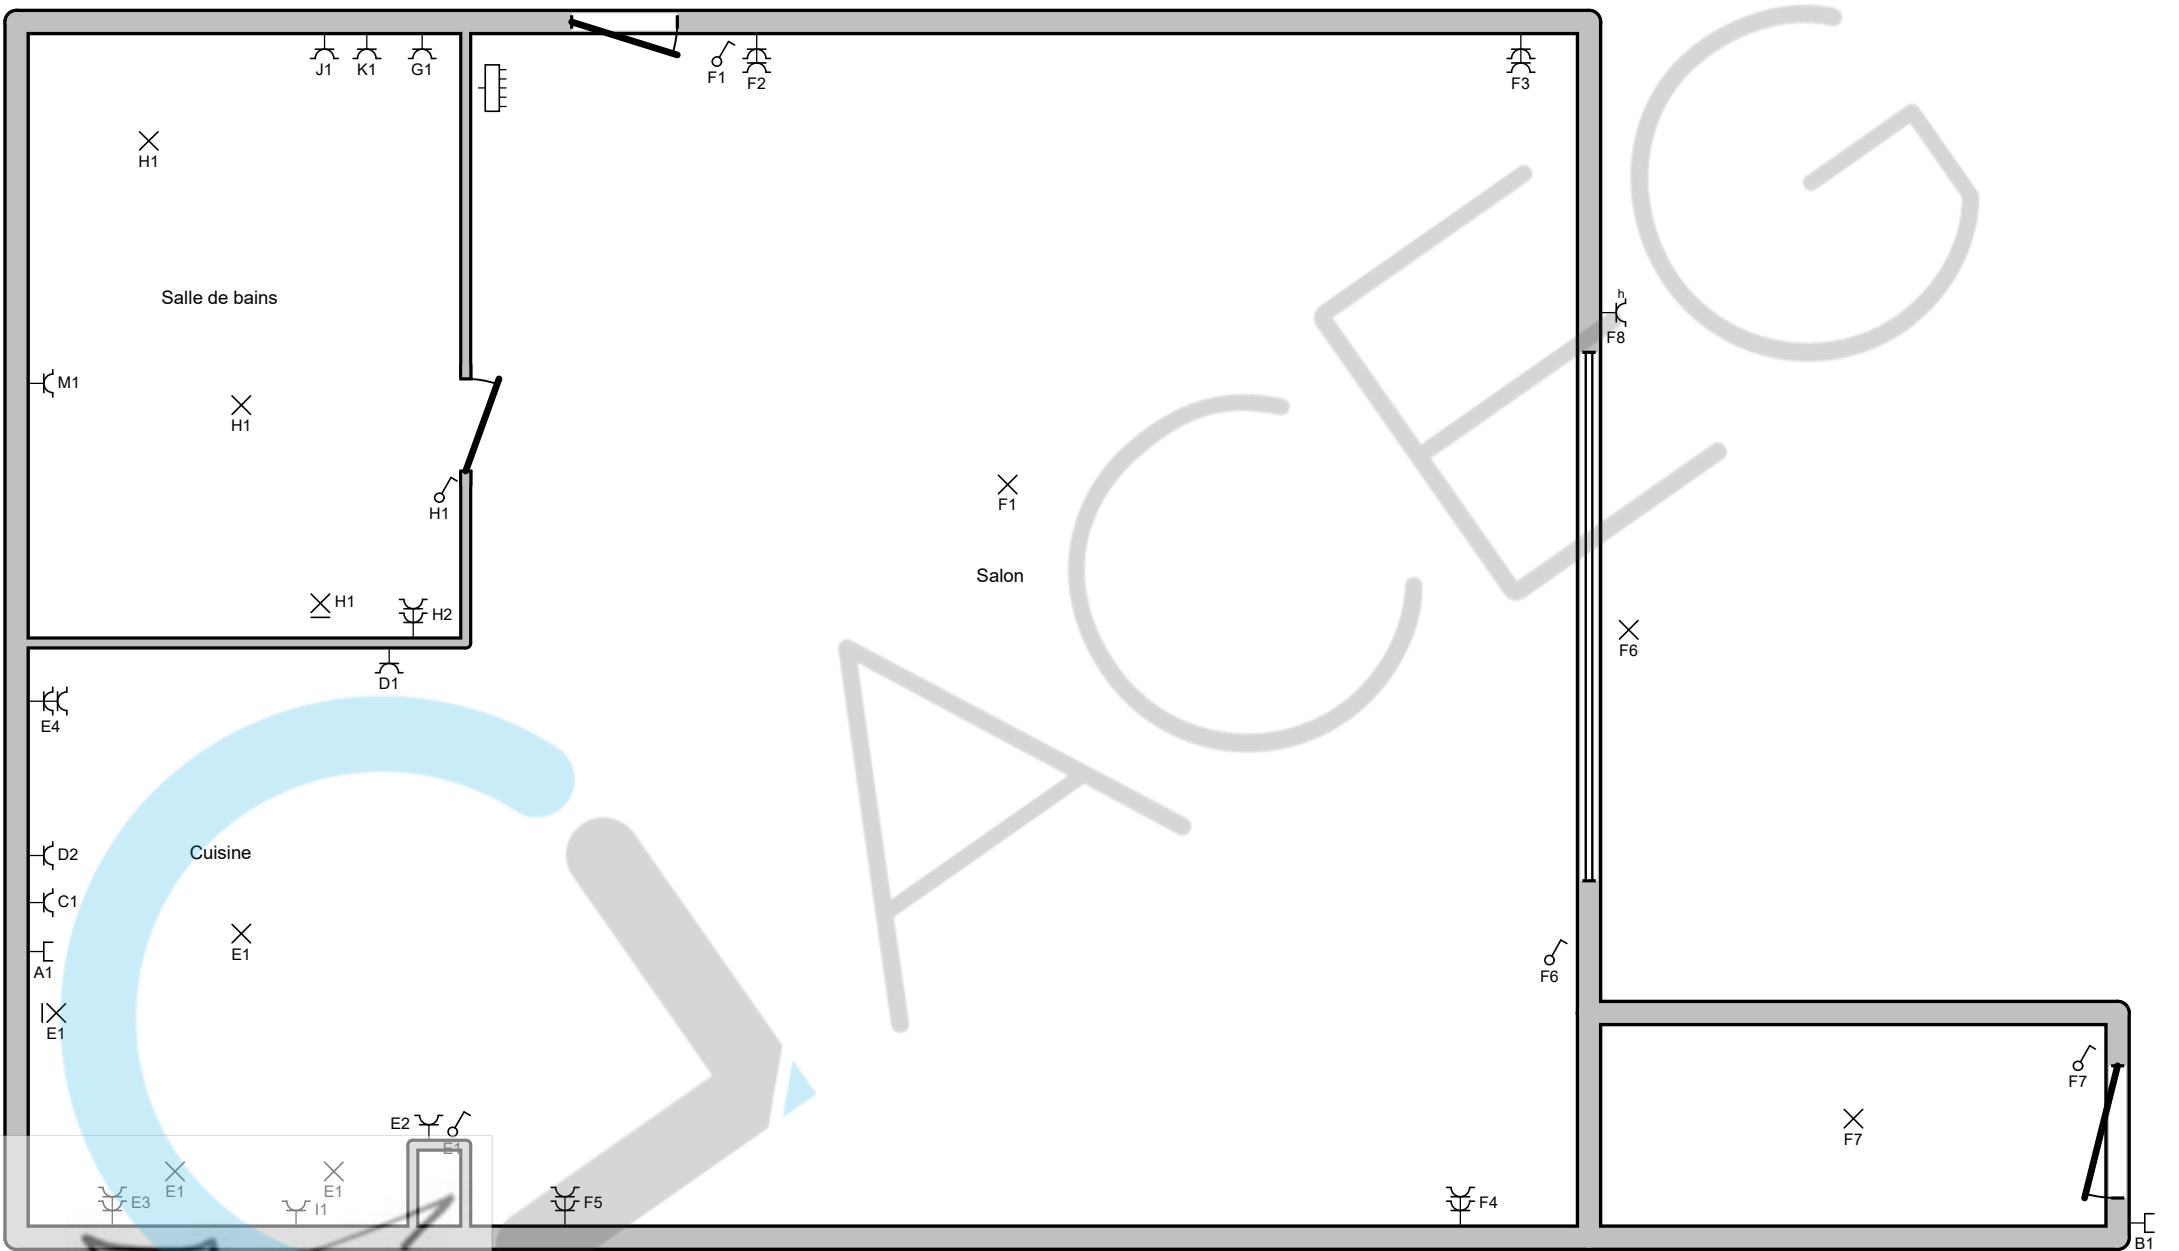

Organisme agréé  
ACEG asbl - Liège  
Rue Alfred Defuisseaux 116  
4431 Loncin  
Tél.: 042 96 01 31  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839.866.481

Morelli  
ACEG VZW - #538

08/06/2026

#### Adresse de l'installation électrique

xxxxxxx  
Nysten 7 Boîte 0002  
4000 Liege


#### Installateur

Bernard Gillet srl  
Avenue André Ernst 1  
4800 Petit-Rechain  
Tél.: 087 23 16 18  
e-mail: bg@bernardgillet.be  
BE0479218602



#### p. 3/5 Plan de position

1 x 400V + N ~ 50Hz

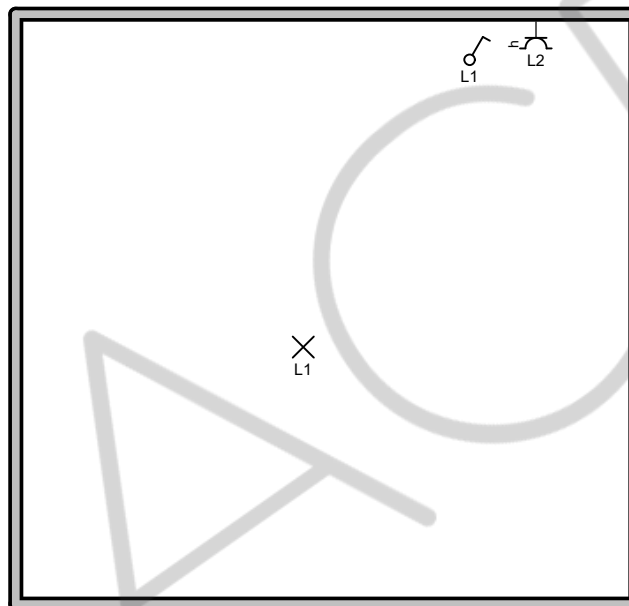

Organisme agréé  
ACEG asbl - Liège  
Rue Alfred Defuisseaux 116  
4431 Loncin  
Tél.: 042 96 01 31  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839.866.481

Morelli  
ACEG VZW - #538

08/06/2026

**Adresse de l'installation électrique**

xxxxxxx  
Nysten 7 Boîte 0002  
4000 Liege

**Installateur**

Bernard Gillet srl  
Avenue André Ernst 1  
4800 Petit-Rechain  
Tél.: 087 23 16 18  
e-mail: bg@bernardgillet.be  
BE0479218602



**p. 4/5  
Plan de position**

1 x 400V + N ~ 50Hz

**A** Taque de cuisson

**B** Pompe à chaleur

**C** Four

**D** Frigo-Hotte

**E** Cuisine

**F** Salon

**G** Boiler

**H** Salle de bain

**I** Lave vaisselle

**J** Sechoir

**K** Lessiveuse

**L** Cave

**M** Radiateur électrique

Organisme agréé  
ACEG asbl - Liège  
Rue Alfred Defuisseaux 116  
4431 Loncin  
Tél.: 042 96 01 31  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839.866.481

Morelli  
ACEG VZW - #538

08/06/2026

**Adresse de l'installation électrique**

xxxxxxx  
Nysten 7 Boîte 0002  
4000 Liege

**Installateur**

Bernard Gillet srl  
Avenue André Ernst 1  
4800 Petit-Rechain  
Tél.: 087 23 16 18  
e-mail: bg@bernardgillet.be  
BE0479218602



**p. 5/5  
Liste des circuits**

1 x 400V + N ~ 50Hz