



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000



040 - INSP

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/09/2019) - Direction générale de l'Énergie

Rue du Pont Neuf 6 - 6810 Chiny



Effectué le : 11/08/2020



Effectué par : GRÉGORY DEPIENNE (5741)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse Rue du Pont Neuf 6 - 6810 Chiny

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom, Prénom

Adresse Rue du Pont Neuf 6 - 6810 Chiny

Responsable des travaux

Pas d'application

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Adresse Rue du Pont Neuf 6 - 6810 Chiny

Code EAN Code EAN non communiqué

Nom gestionnaire de réseau Ores

N° Compteur 60286787

Compteur index jour 83039

Cabine HT privée Non

Type d'installation Unité d'habitation

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Ollieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000

DONNÉES DU CONTRÔLE

Le contrôle est réalisé suivant les prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. du 28/10/2019), dénommé « Livre 1 » dans ce document.

Type de contrôle suivant - Visite de contrôle (6.5)
Date de réalisation de l'installation - A partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020
Informations sur le contenu - Néant
Dérogations Application de la partie 8

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension (V) 230
Nature du courant Triphasée
Type d'électrode de terre Piquet(s) de terre
Nombre de prise de terre 1
Canalisation d'alimentation - Type EXVB
Canalisation d'alimentation - Section (mm²) 16
Nombre de circuits 13
Type de schéma de mise à la terre TT
Nombre de tableaux 1
Valeur nominale de la protection de branchement (A) 25
Dispositifs (gén.) à courant différentiel installés 1

Différentiel	In(A)	Sensibilité (mA)	Type
300mA	40	300	A



Rapport


RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000


Description de l'installation électrique

Tableau électrique principal : Coffret électrique

Nombre de circuits 13

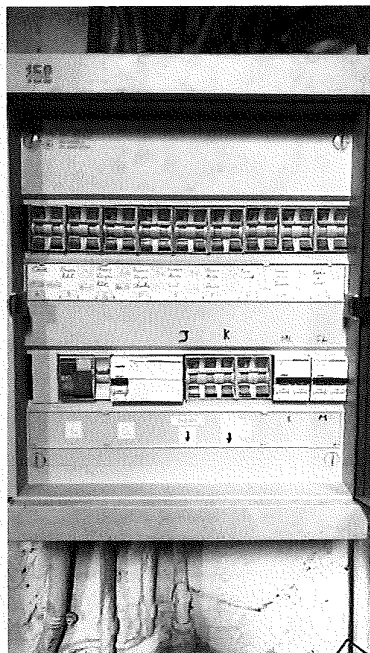

(Tableau électrique photo extérieur)

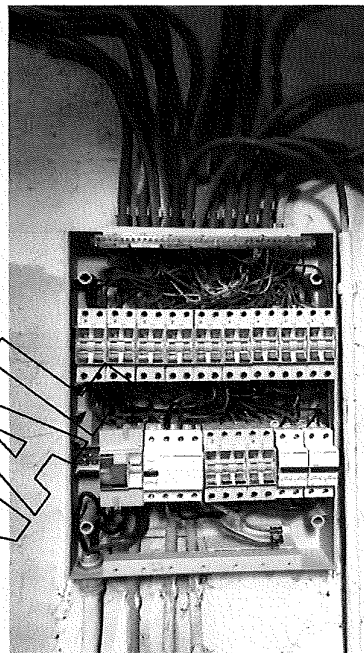

(Tableau électrique photo intérieur)

SCHÉMAS ET PLANS DE L'INSTALLATION

Schémas de position - référence	Position
Schémas de position - version	1
Schémas de position - date	11-08-20
Schémas de position	Voir annexes
Schémas unifilaires - références	Unifilaire
Schémas unifilaires - version	1
Schémas unifilaires - date	11/08/2020
Schémas unifilaires	Voir annexes



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	Ok
Etat du matériel électrique d'installation fixe	Ok
Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	Ok
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Ok
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Ok

Mesures et essais

Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	7
Valeur du niveau d'isolement général ($M\Omega$)	0,51
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Ok
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Ok
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentiels (principale et supplémentaire)	Ok

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000


CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR du 08/09/2019) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 11/8/2045.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.


Ing. J. Windey
Directeur Général Vincotte

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Photo des plans de position (2 / 4)


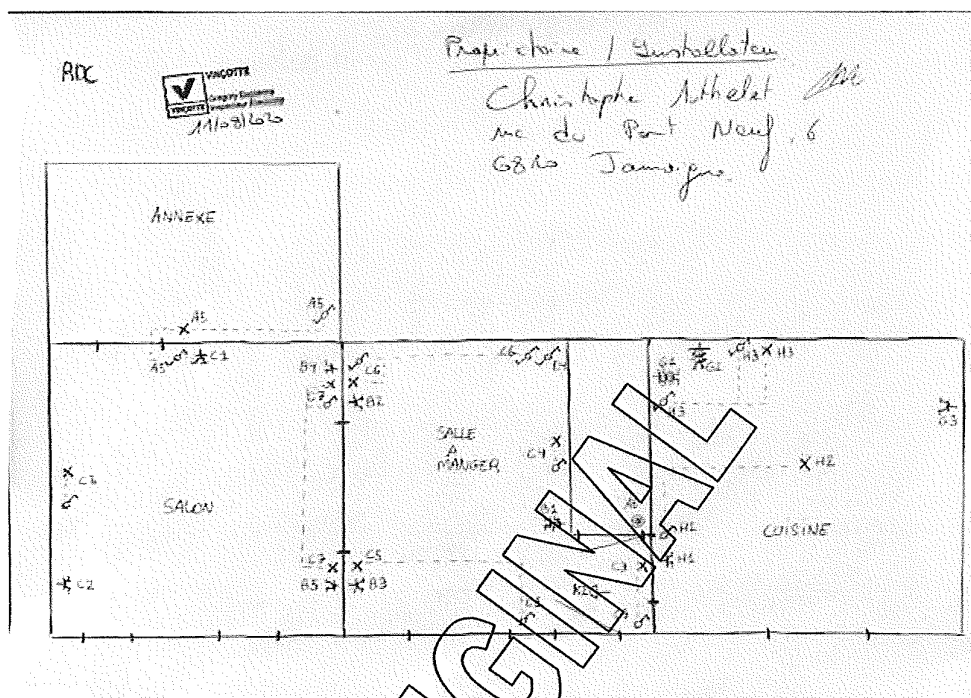


Photo des plans de position (3 / 4)



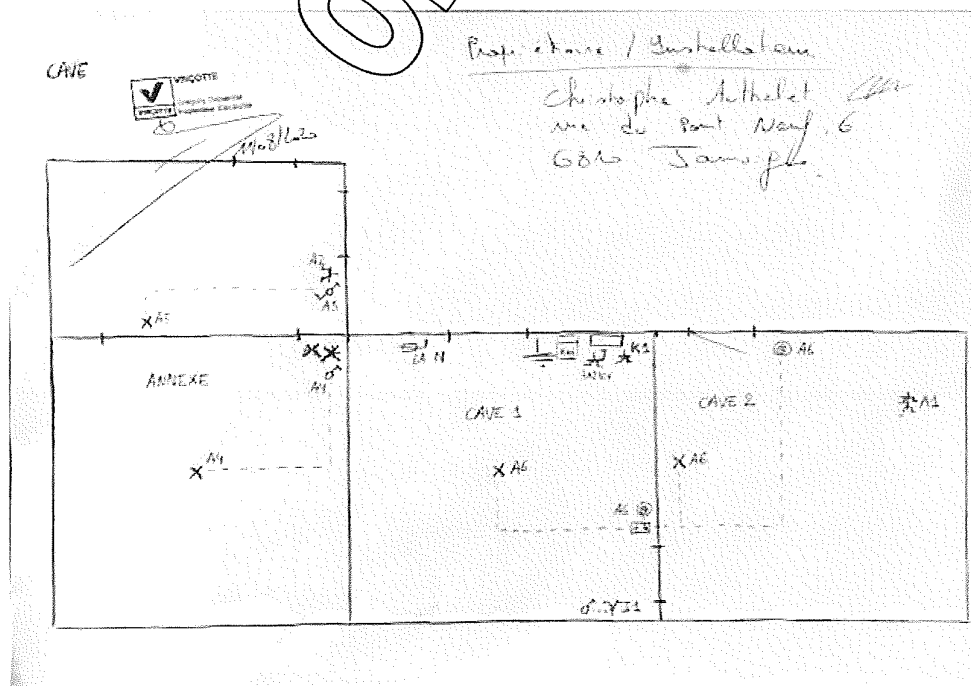

Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30705452/00/FR/000

Photo des plans de position (4 / 4)

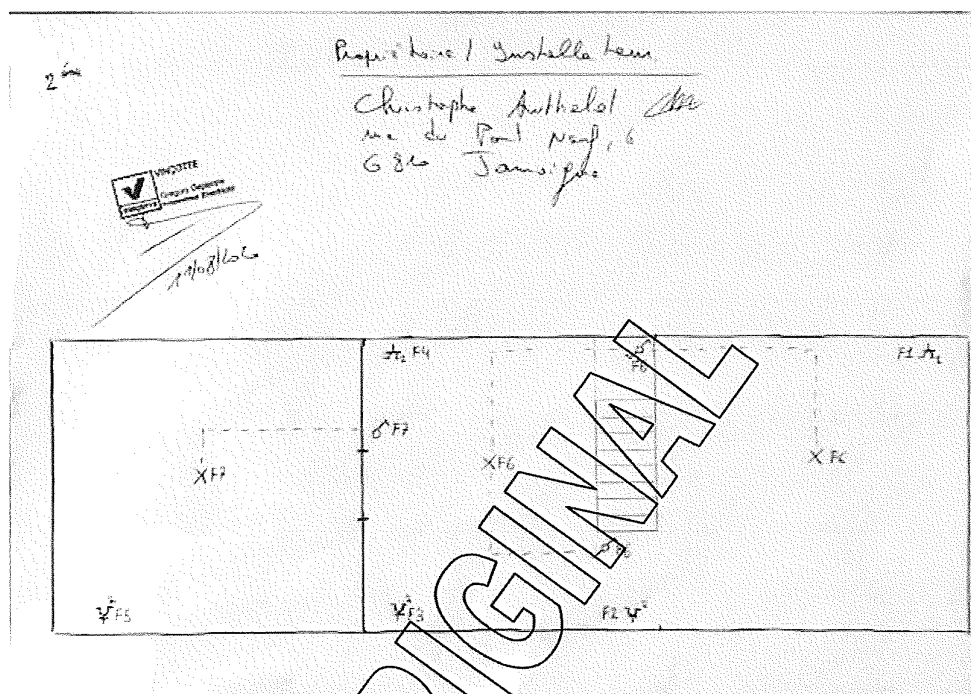


Photo des schémas unifilaires (1/1)

