certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tullemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		
N° Compte BE57 0688 9789 1035	**TVA BE0536501654**		

BELAC 563 - INSP


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52338/01:1

DATE DU CONTRÔLE	**22/01/2024**	**AGENT VISITEUR**	**Benjamin Bernet**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Rue de France 30 - 6747 Saint-Léger**	**TYPE DE CONTRÔLE**	**Visite de contrôle (6.5.)**





› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	**Rue de France 30 - 6747 Saint-Léger**
Type de locaux	**Unité d'habitation (maison)**
Propriétaire	
Responsable des travaux	**non communiqué**
Dérogations applicables/appliquées	**Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.) - Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 (6.5.8.1.)**
Revisite Certinergie	**Revisite Certinergie**
Références du PV précédent	**10/2015/3577/01**

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	**ORES ASSETS**
Code EAN	**non communiqué**
Numéro du compteur	**61029334**
Index jour/nuit	**024430,4/**
Type de coupure générale	**Teco**
Câble compteur - tableau	**VOB 4 x 16 mm²**
Tension nominale de service	**3x230V - AC**
Courant nominal de la protection de branchement	**33A**

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | **Nombre de tableaux** 3 | **Nombre de circuits** Voir plans

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent	**D'avant le 1/10/1981**	Dispositif différentiel de tête	**ID - 40A - 300mA - type A - test OK**
Type d'électrode de terre	**Piquets**	Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 40A - 30mA - type A - test OK**
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	**29,8**	Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 40A - 30mA - type A - test OK**
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	**OK**	Dispositif différentiel supplémentaire	**Voir plans**
Test de continuité	**Concluant**	Fixation/Etat/Détérioration matériel	**OK**
Contrôle boucle de défaut	**Concluant**	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	**OK**
Protection contre les contacts indirects	**OK**	Protection contre les contacts directs	**OK**
		Résistance générale d'isolement (MΩ)	**6,34**
		Adéquation DPCDR – prise de terre	**OK**
		Adéquation protections surintensités – sections	**OK**

CONCLUSION : CONFORME ☑

A la date du **22/01/2024 , l'installation électrique de Rue de France 30 - 6747 Saint-Léger est conforme** aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le **22/01/2049.**

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte	BE57 0688 9789 1035
TVA	BE0536501654

Tél.	(+32) 02 88 02 171
E-mail	info@certinergie.be
Site internet	www.certinergie.be

BELAC 563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52338/01:1

› REMARQUES

- La visite de contrôle a aussi pour objectif de compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique.

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :
a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte	BE57 0688 9789 1035 — **TVA** BE0536501654

Tél.	(+32) 02 88 02 171
E-mail	info@certinergie.be
Site internet	www.certinergie.be


BELAC 563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


EXEMPLAIRE ORIGINAL

› ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

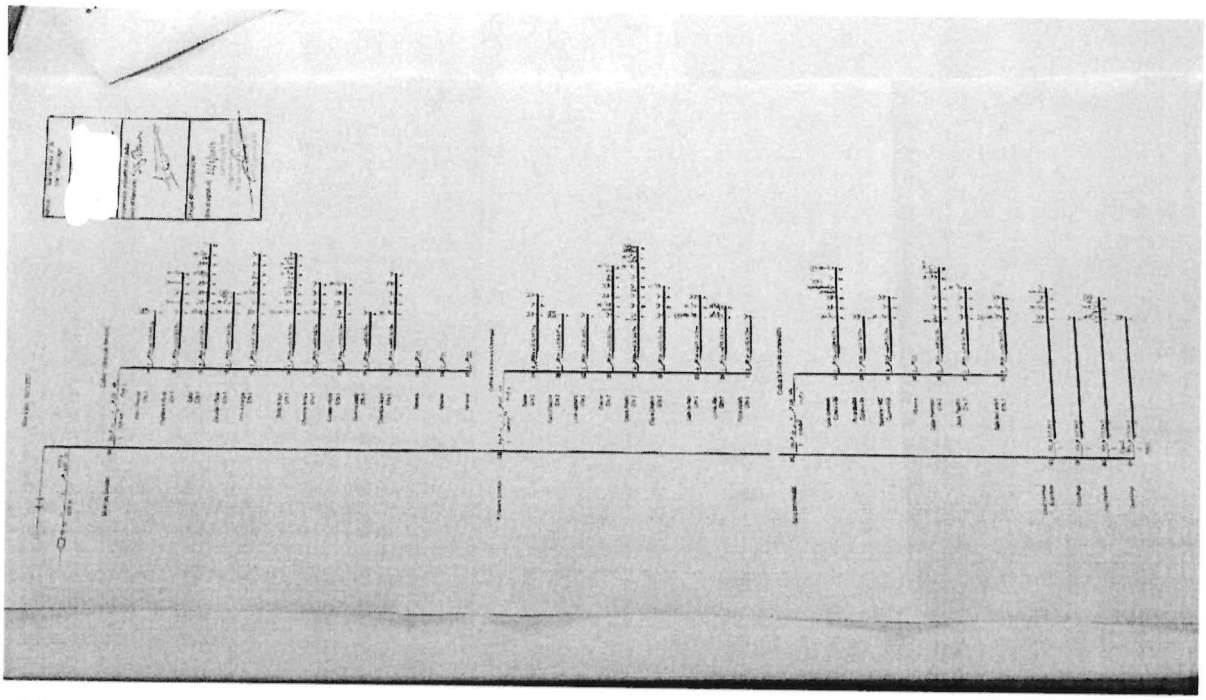

Plan(s) de position de l'installation

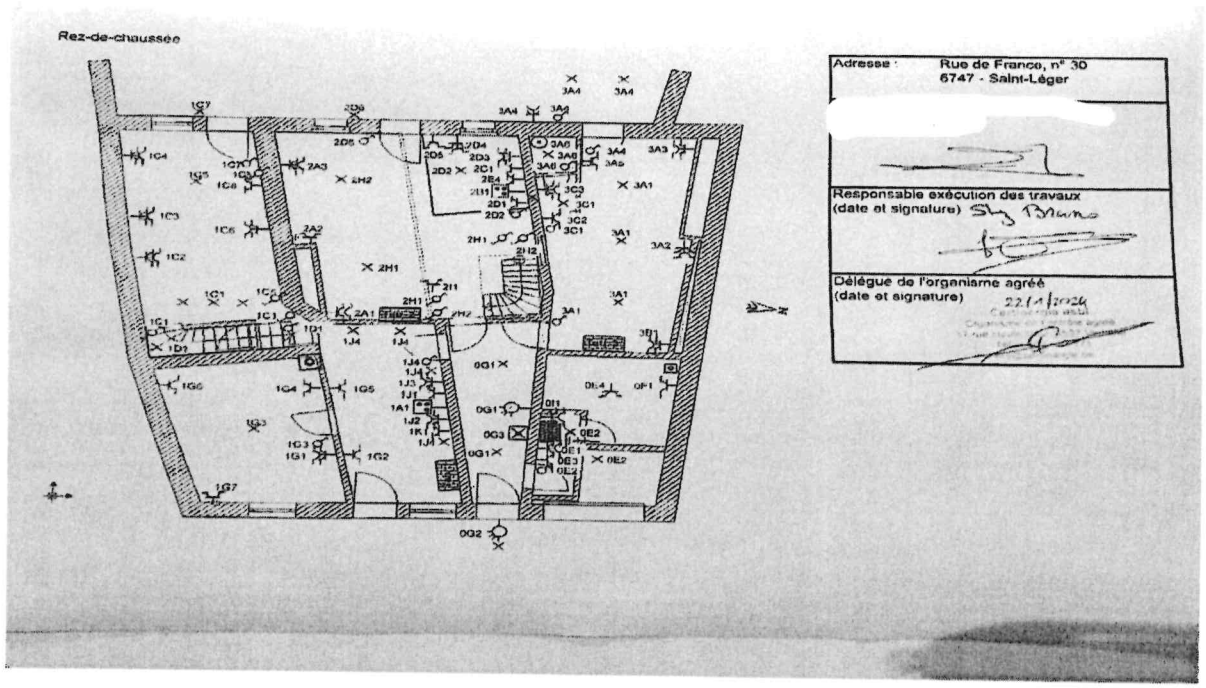

certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte	BE57 0688 9789 1035
TVA	BE0536501654

Tél.	(+32) 02 88 02 171
E-mail	info@certinergie.be
Site internet	www.certinergie.be

BELAC 563 - INSP


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 10/2024/52338/01:1

› ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

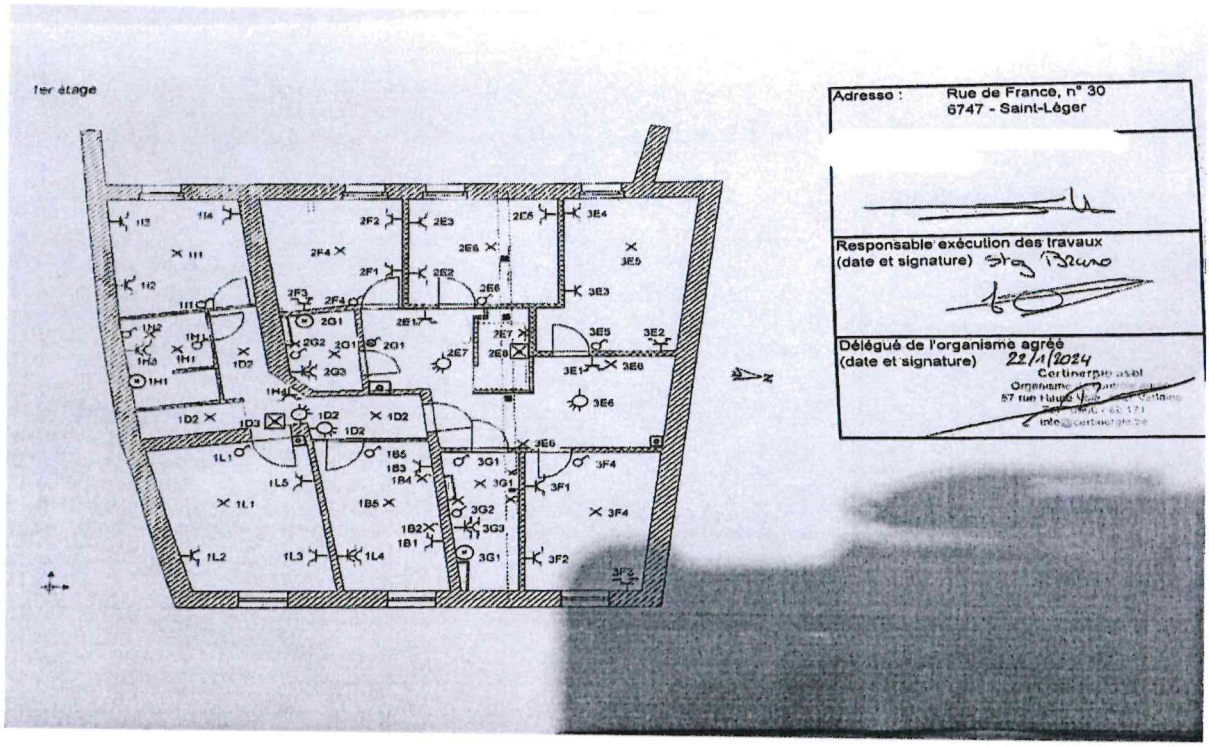


Rez-de-chaussée

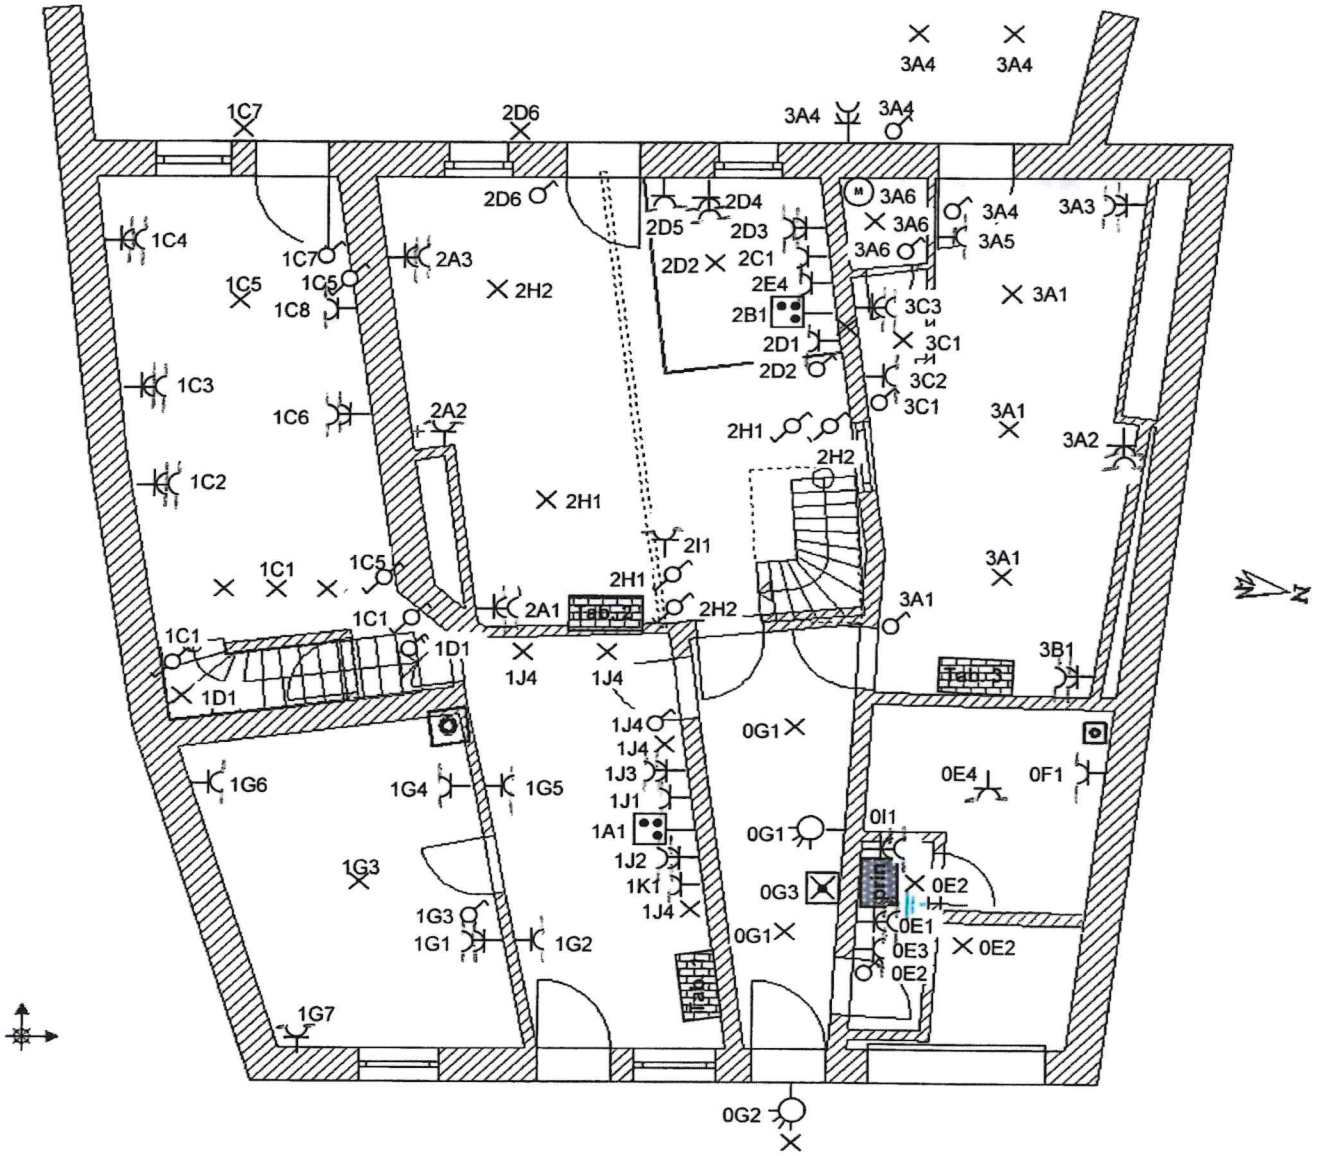

Adresse :	Rue de France, n° 30 6747 - Saint-Léger
Propriétaire : (date et signature)	
Responsable exécution des travaux (date et signature)	Sly Bruno
Délégué de l'organisme agréé (date et signature)	22/1/2024 Certinergie asbl Organisme de contrôle agréé 57 rue Haute [illegible] 6537 Vergnies Tél. [illegible] info@certinergie.be


1er étage

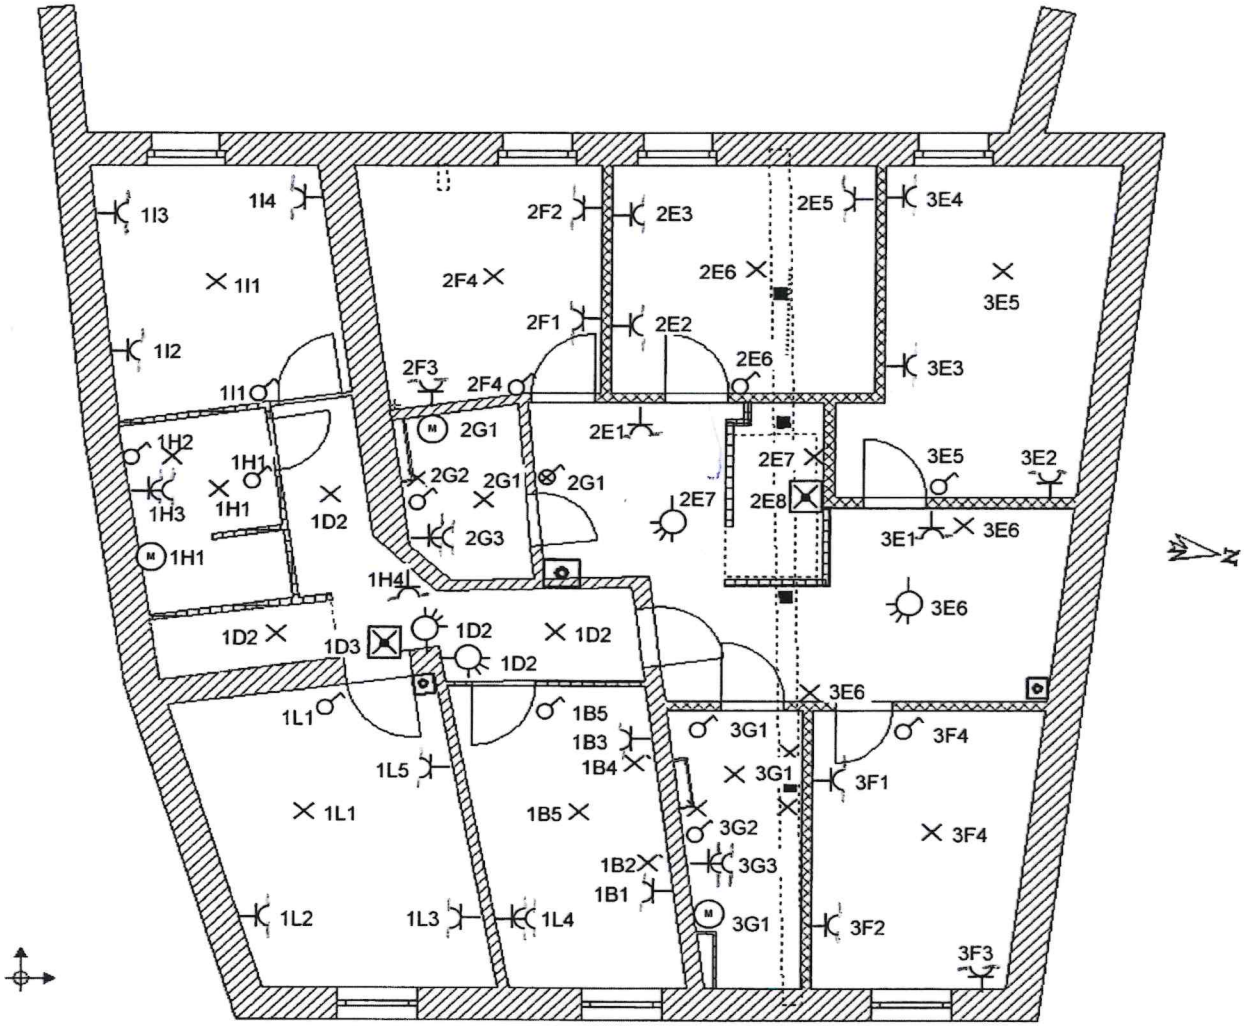


Adresse :	Rue de France, n° 30 6747 - Saint-Léger
Propriétaire : (date et signature)	
Responsable exécution des travaux (date et signature)	Stag Bruno
Délégué de l'organisme agréé (date et signature)	22/1/2024 Certinergie asbl Organisme de contrôle agréé 57 rue Haute Voie - 4557 Verlaine Tél. 0800 / 82 17 1 info@certinergie.be

Mise à jour : 08/11/2023

Adresse :	Rue de France, n° 30 6747 - Saint-Léger
Responsable exécution des travaux (date et signature)	
Délégué de l'organisme agréé (date et signature)	

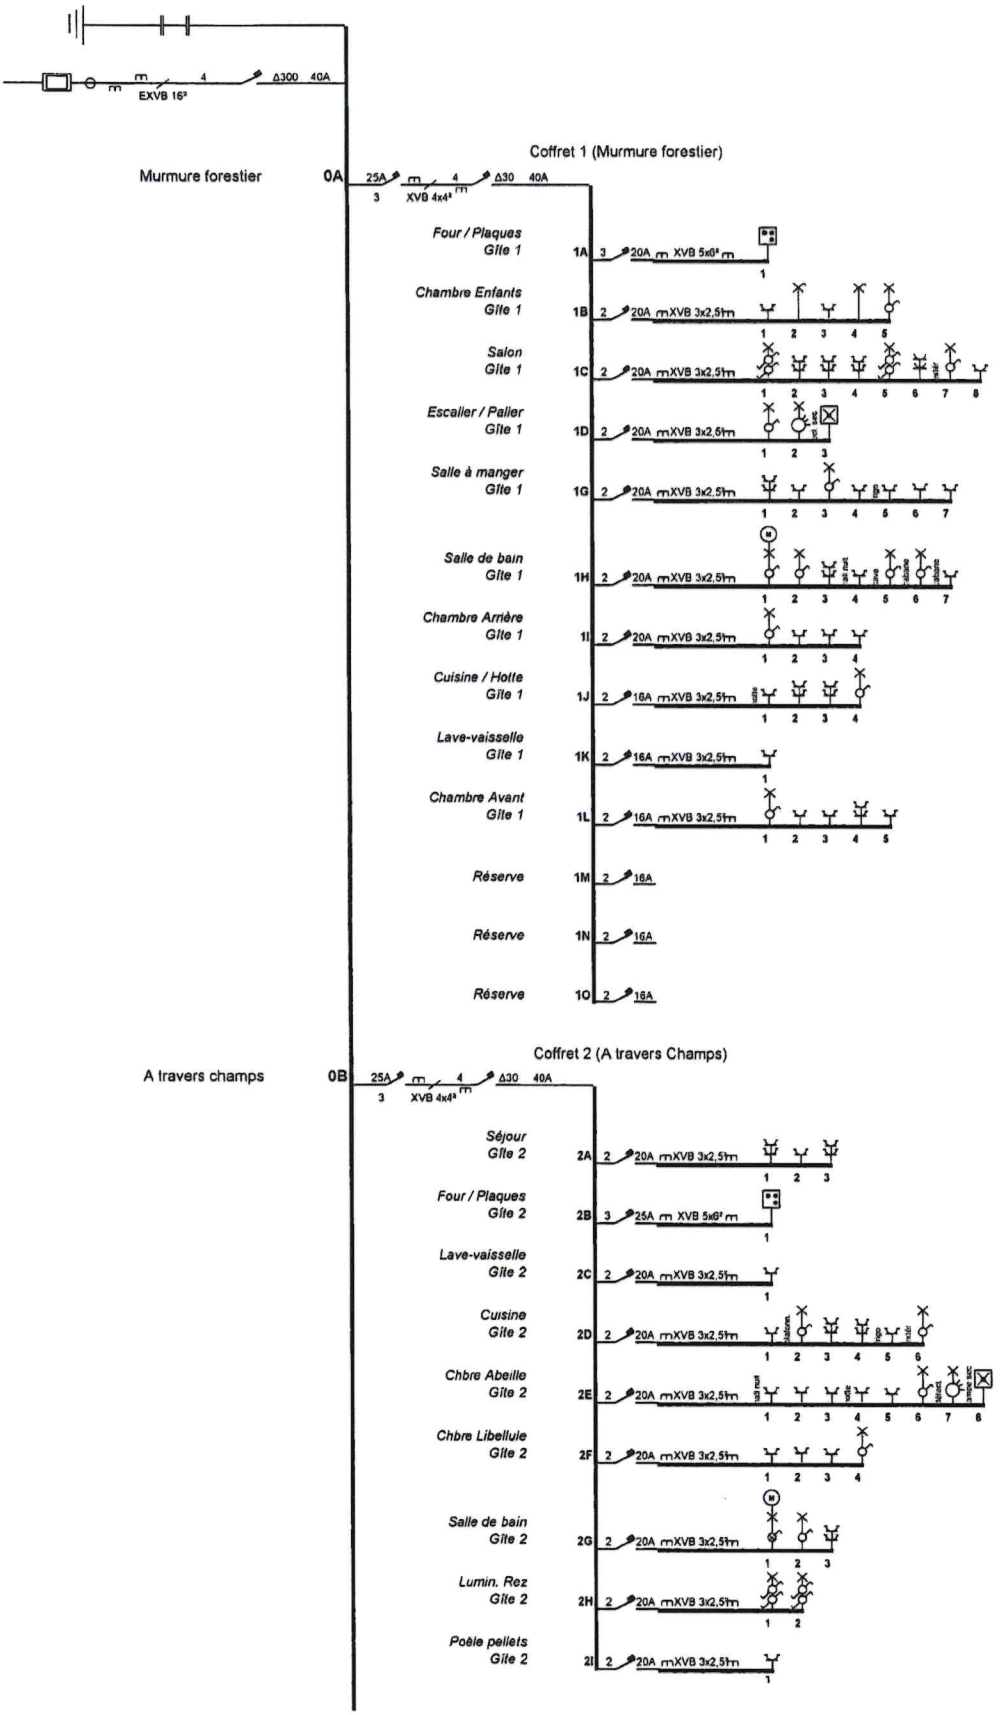

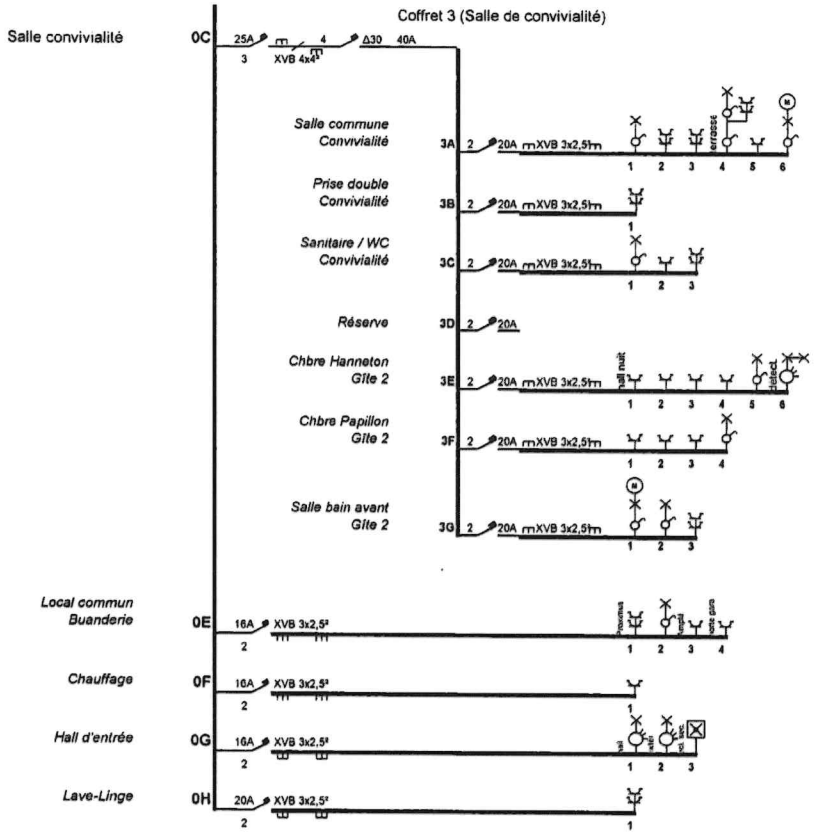
Coffret 3 (Salle de convivialité)
Salle convivialité
0C
25A
4
Δ30
40A
3
XVB 4x4²
Salle commune Convivialité
3A
2
20A
XVB 3x2,5
1 2 3 4 5 6
Prise double Convivialité
3B
1
Sanitaire / WC Convivialité
3C
1 2 3
Réserve
3D
Chbre Hanneton Gîte 2
3E
1 2 3 4 5 6
Chbre Papillon Gîte 2
3F
1 2 3 4
Salle bain avant Gîte 2
3G
1 2 3
Local commun Buanderie
0E
16A
XVB 3x2,5²
1 2 3 4
Chauffage
0F
1
Hall d'entrée
0G
1 2 3
Lave-Linge
0H
1