



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]



Inspecteur: Kenn Pieters

Verslagnummer: 15/14052024/34501/1/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Dambruggestraat 270, 2060, Antwerpen (België)

De fundering dateert van:

Type:

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname
[Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

[Uitbreiding en/of wijziging [oAfd 6.4.7.3]]

Datum van de keuring: 14/05/2024

Eigenaar: Tom van Lieshout

Installateur: Tom van Lieshout

BTW installateur:

Type lokalen: Huis

Afwijking:



Elektrische installatie

Netbeheer: FLUVIUS ANTWERPEN

Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging:

10(40)A - Onbepaald - 40A beschouwd

Voedingskabel hoofdbord: VFVB 2 x 6 mm2

Type aarding: Staven

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch

materieel:

OK

EAN:

Teller Nr: 6108298

Dagindex: 69490

Nachtindex: -

Aardingsweerstand: 24,6 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 21 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 18

Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Type

Aantal kringen

zie bijlage

Nominale stroom

Aantal polen

Sectie(mm2)

Controle

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA	300	30	30	30
Nominale stroom(A)	40	40	40	40
I _{Δn}	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	A	A	A	A
Beveiligde kringen				
Test	Ok	Ok	Ok	Ok



- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 14/05/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Inbreuken

Opmerkingen

- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.
- Het is aangeraden de DNB te contacteren teneinde de installatie stroomopwaarts conform de betreffende normen te brengen.
- DIT VERSLAG MAG GEBRUIKT WORDEN VOOR DE VERZWARING VAN HET AANSLUITVERMOGEN VAN DE KWH TELLER MET EEN MAXIMUM VAN 40A BIJ 230V MONO.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be




710 - INSP
ISO/IEC 17020

Origineel verslag

Voorgevel



Elektrisch bord

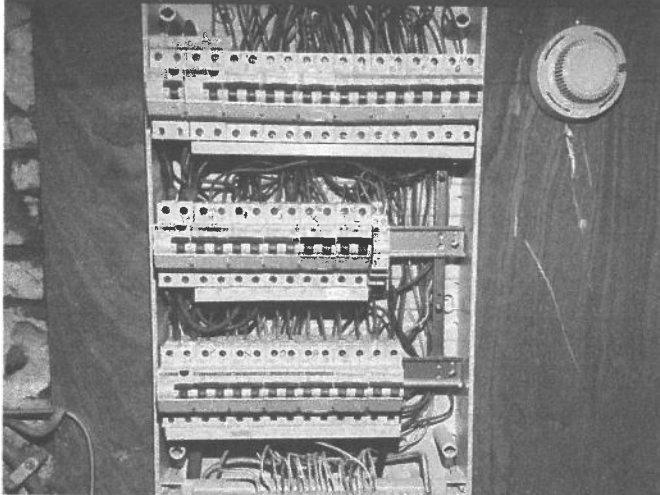

Schetsen







Eendraadsschema en situatieplan




House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 BTW BE0681.840.318
 Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be



710 - INSP
 ISO/IEC 17020
 Origineel verslag

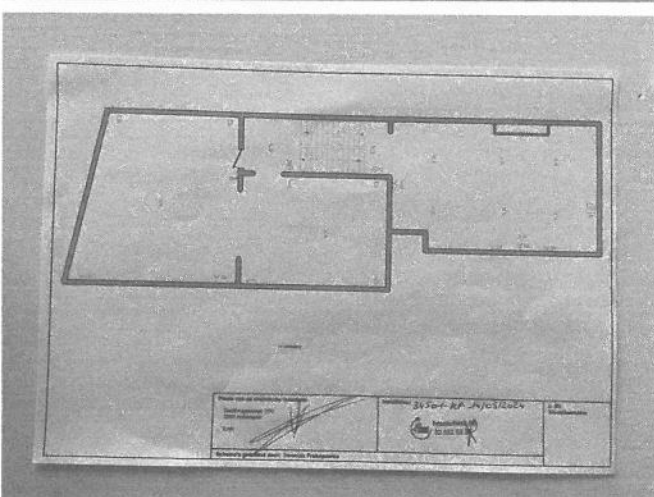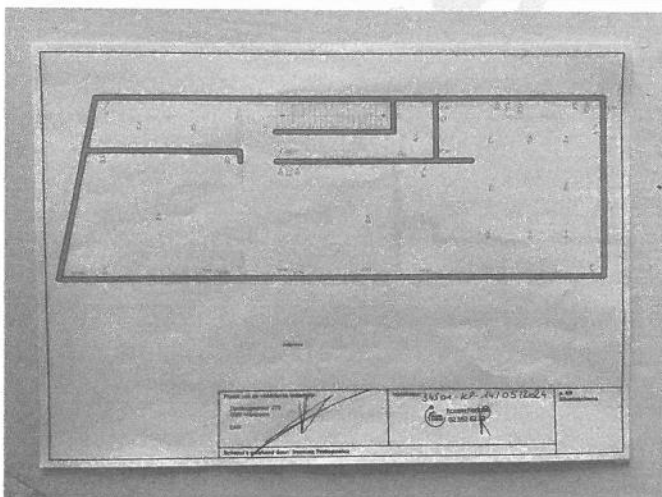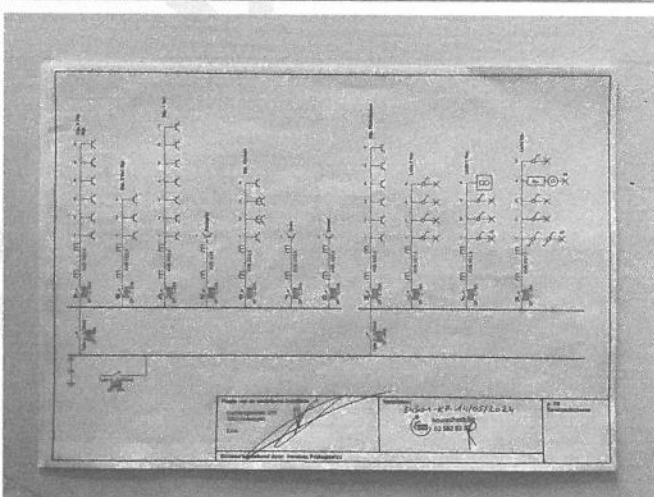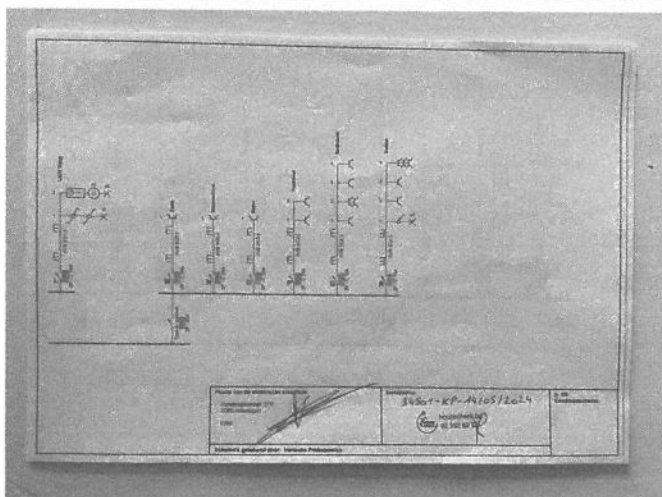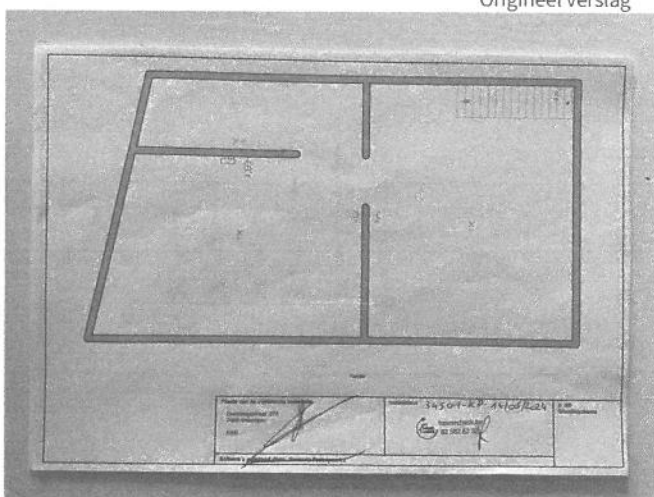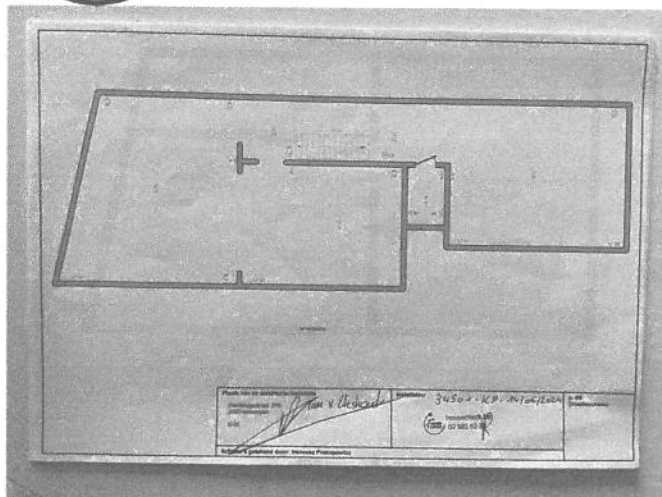

Andere

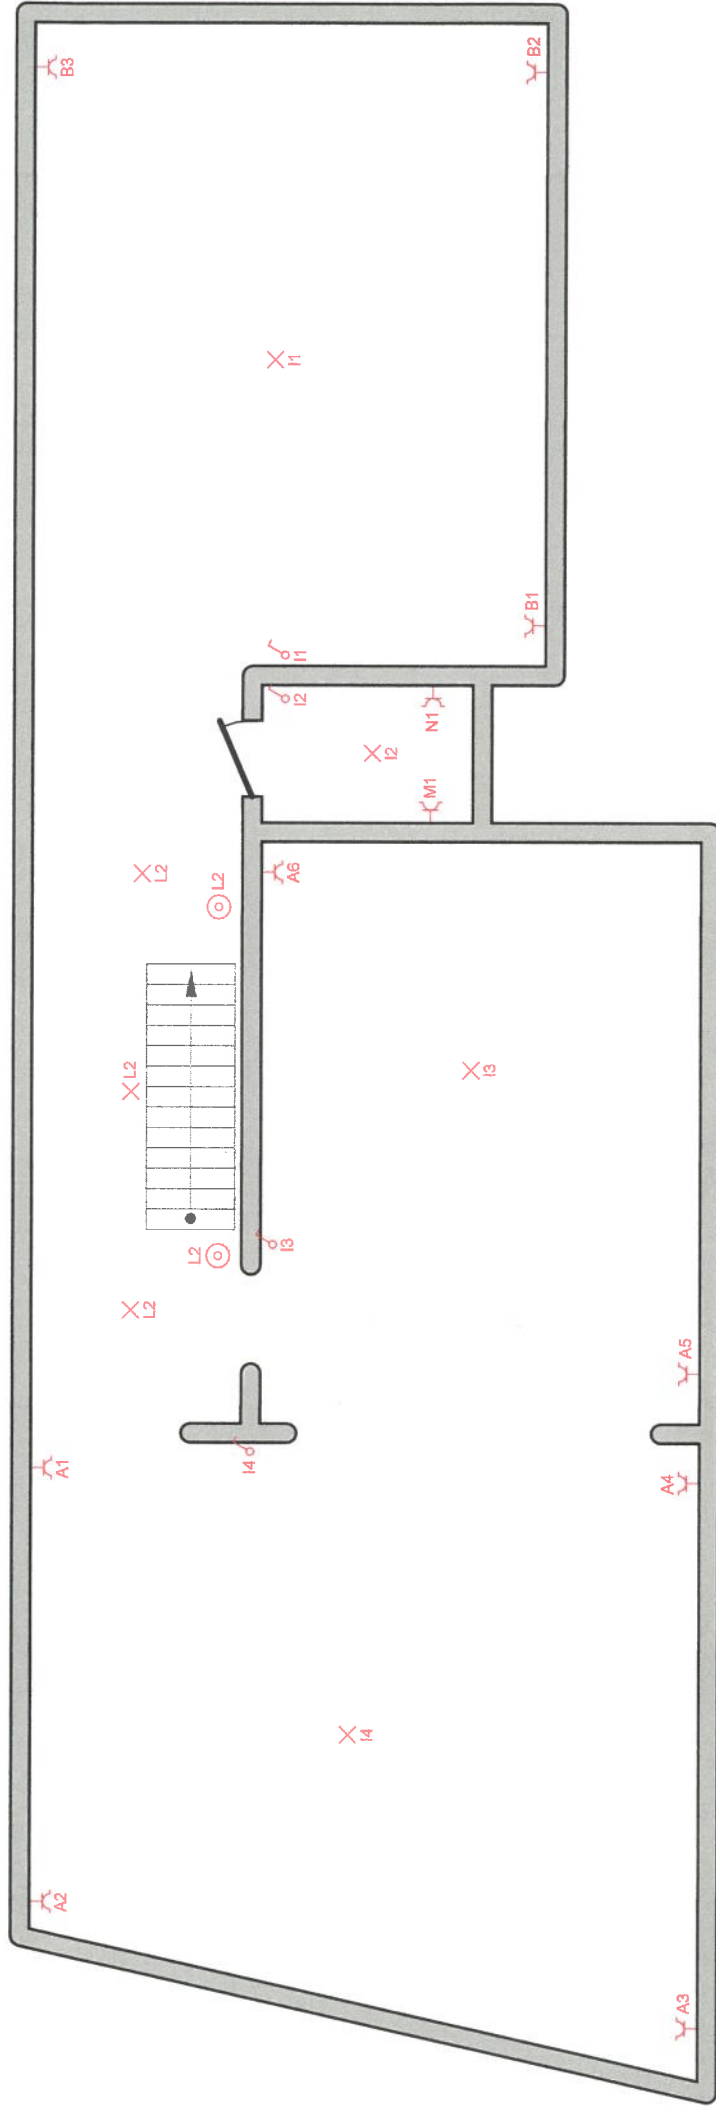

2e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie


Dambrugstraat 270
2060 Antwerpen

EAN

Installateur


34501-KP-14/05/2024

p. 4/8
Situatieschema



housecheck.be
02 582 62 30

Schakel's getekend door: Ireneusz Prokopowicz

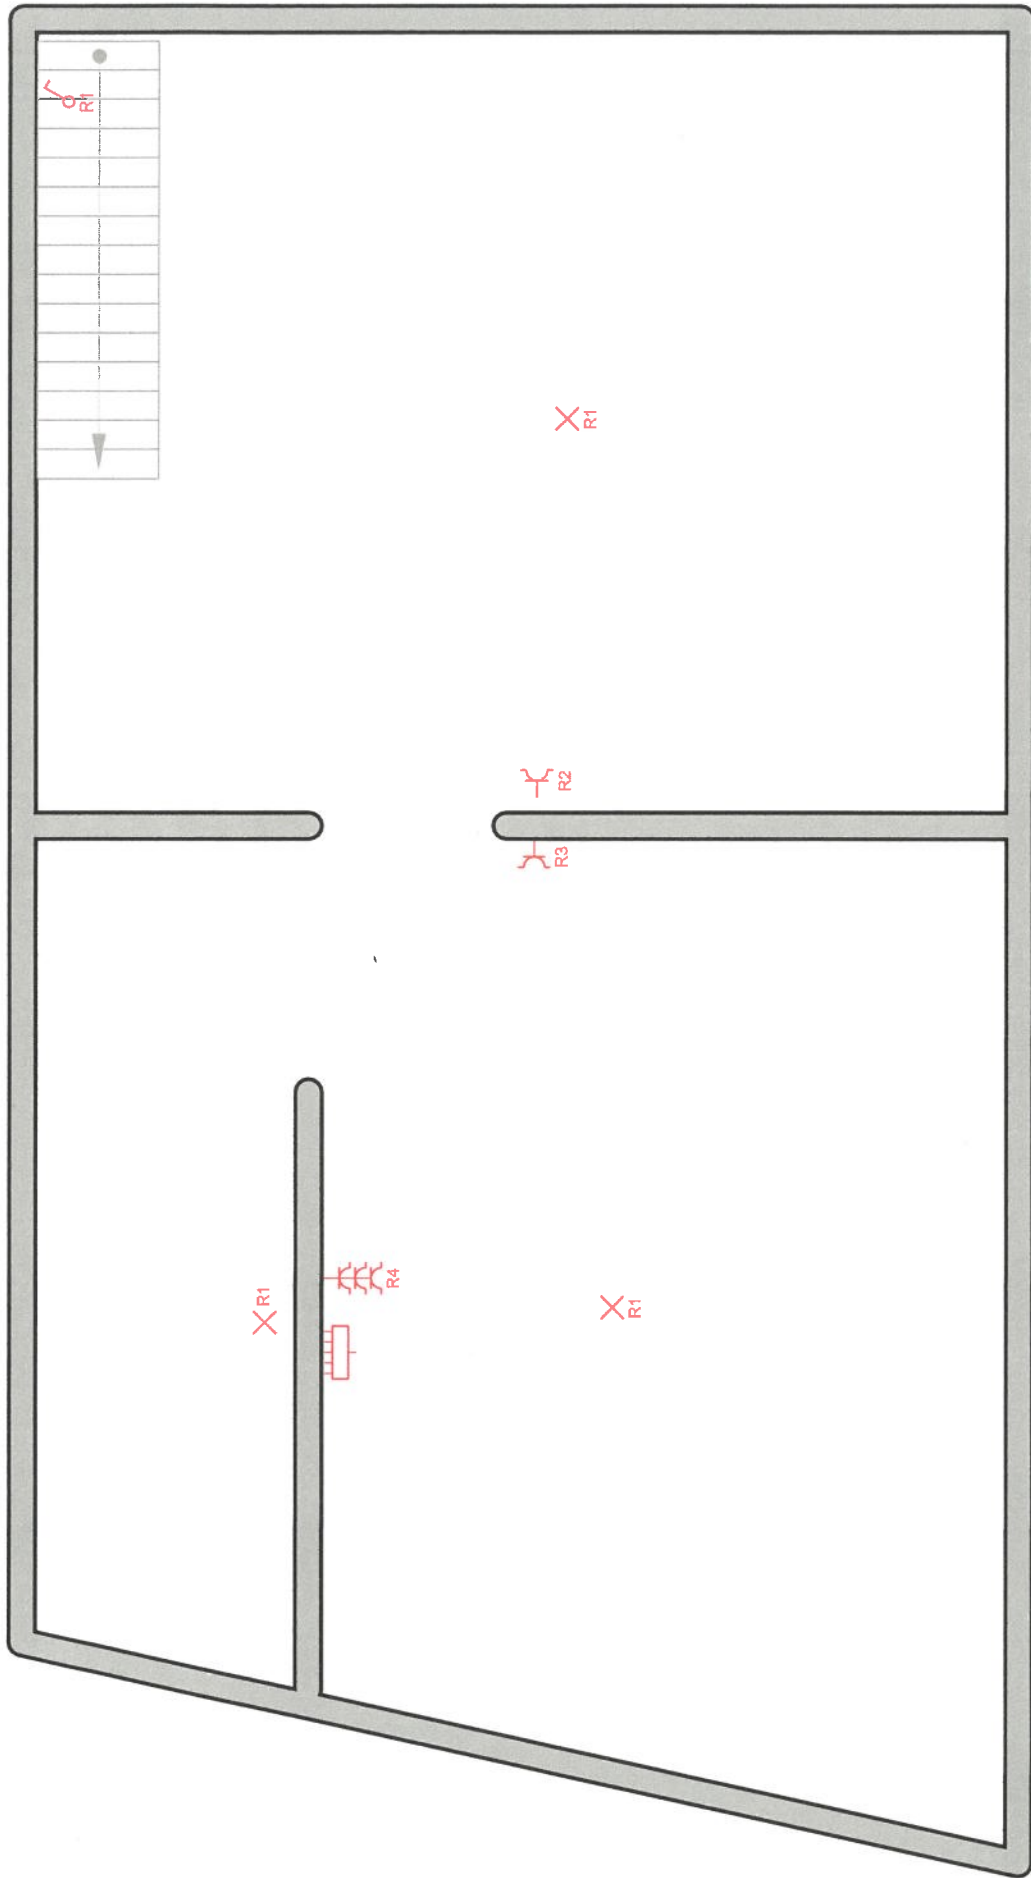


Kelder

Plaats van de elektrische installatie.

Dambrugesstraat 270
2060 Antwerpen


EAN

Installateur 34501-KP-14/05/2024




p. 3/8
Situatieschema

Schema's getekend door: Ir. Irinausz-Prokopowicz

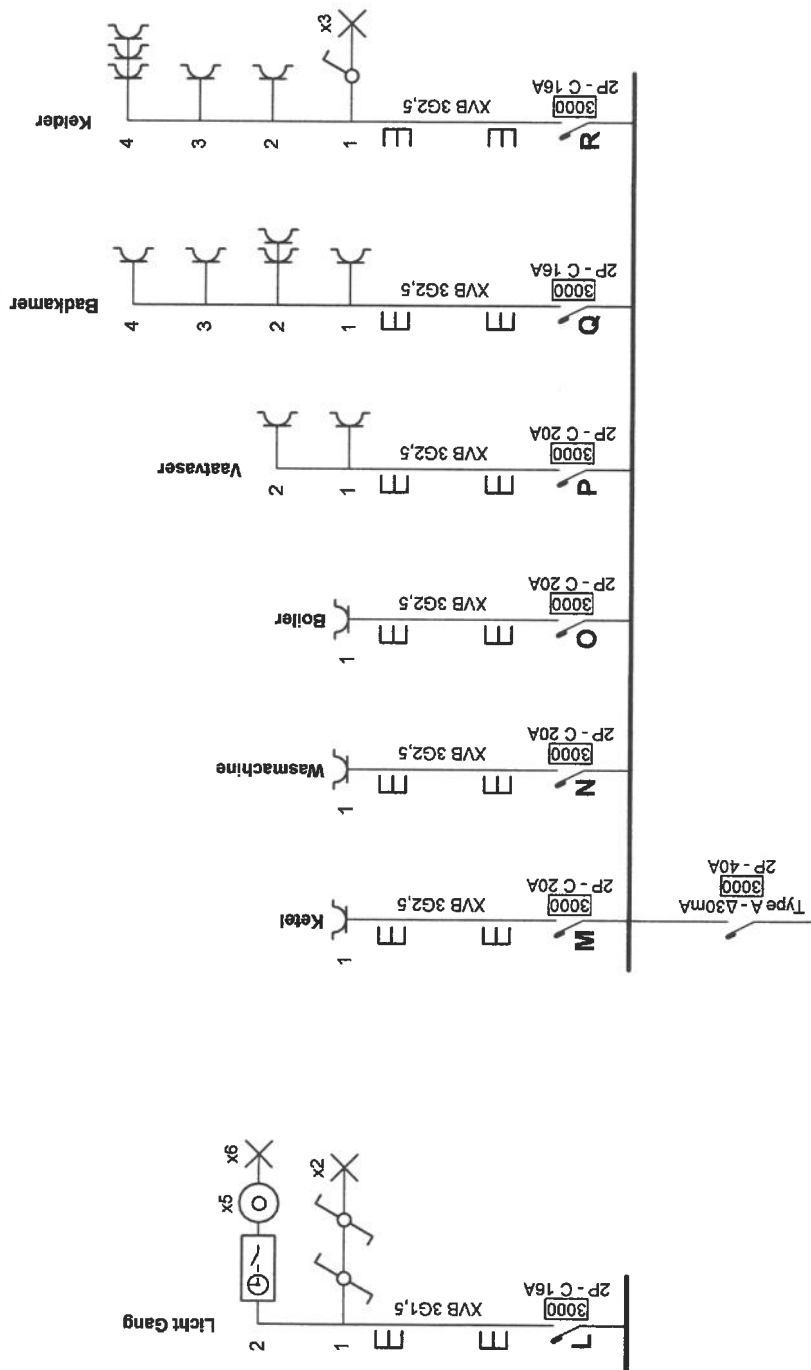

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN		Instalateur 34501-KP-14/05/2024 housecheck.be HOUSE CHECK 02 582 62 32	p. 2/8 Eendraadschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz			

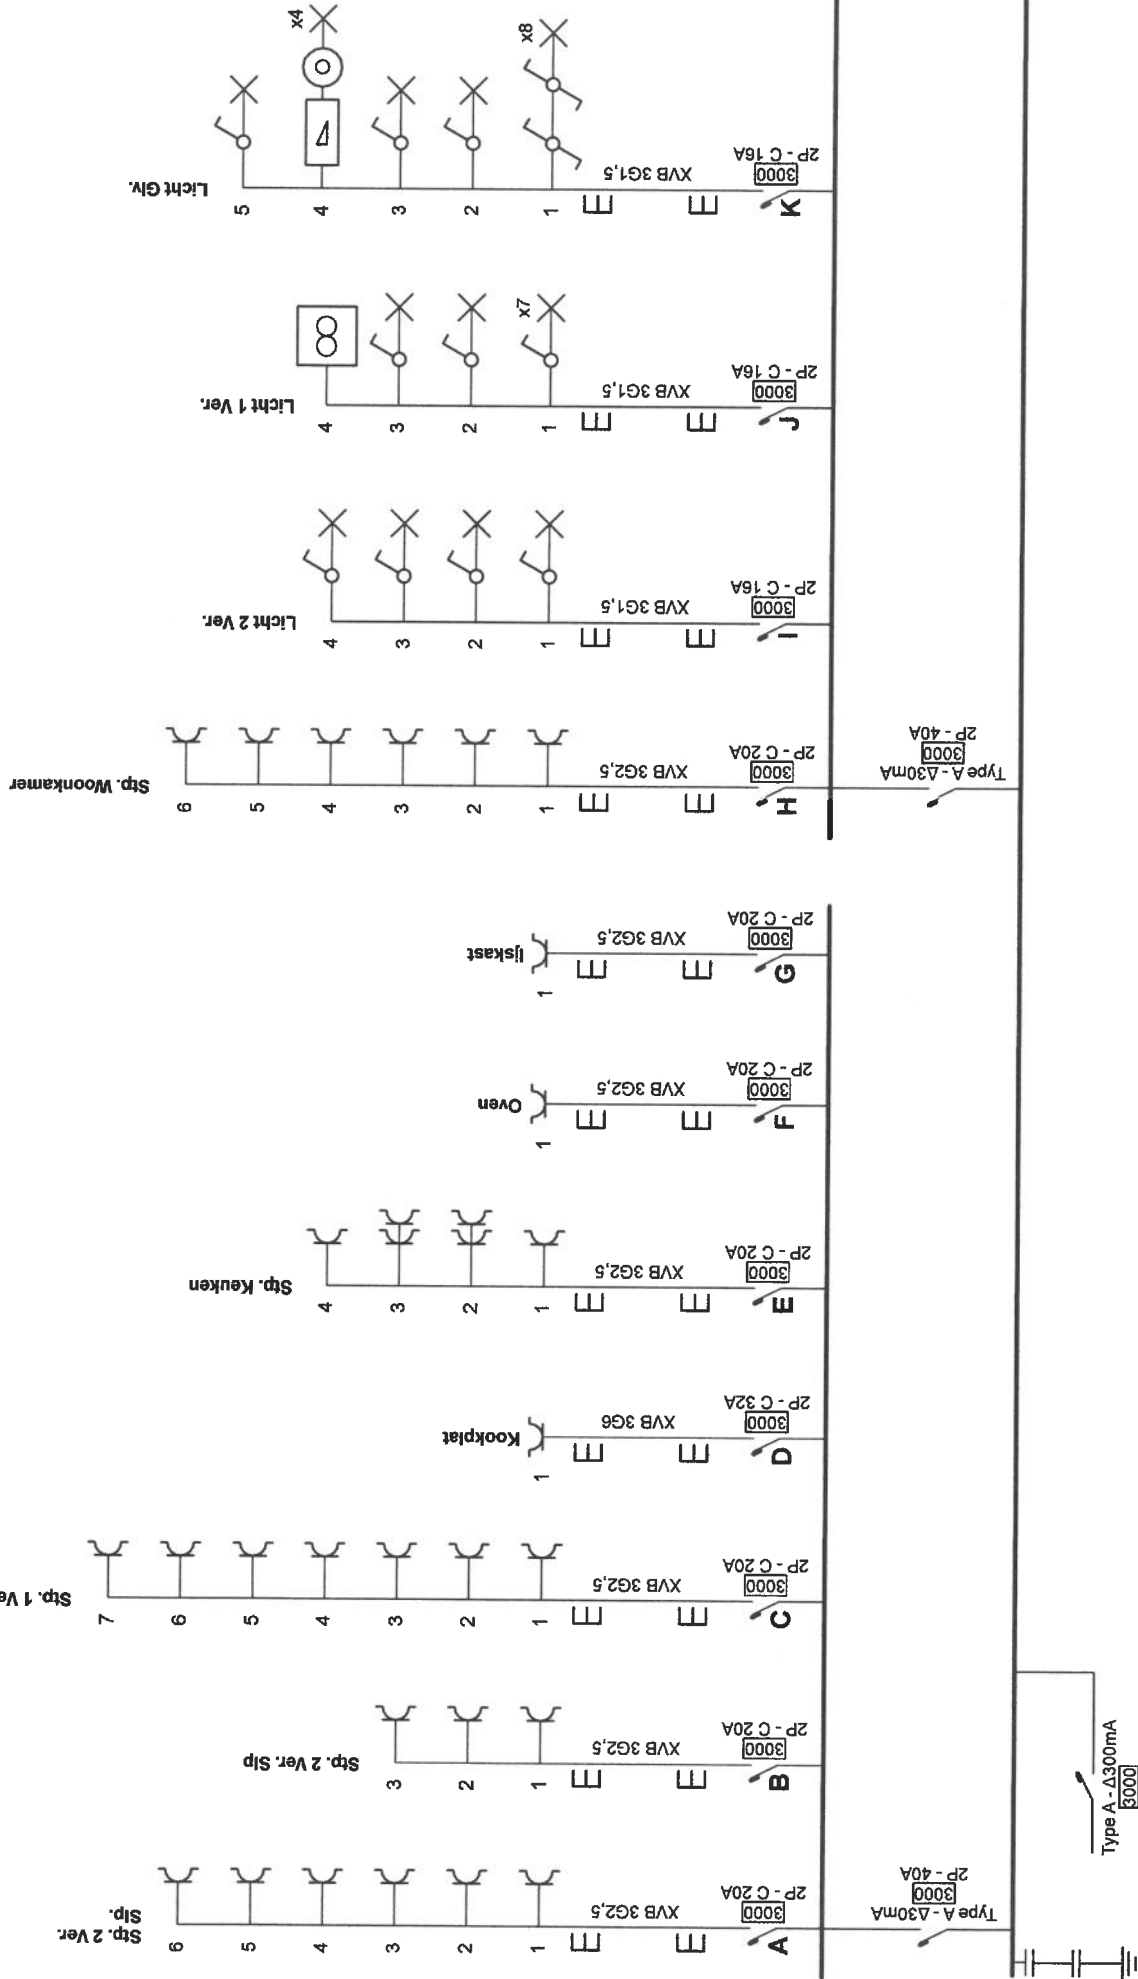

Plaats van de elektrische installatie

Dambrugestraat 270
2060 Antwerpen
EAN

Installateur

34501-KP-14/05/2024

housecheck.be

HOUSE CHECK 02 582 62 32

p. 1/8

Eendraadschema

Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz


Aarding	1
Aardingsstrip	1
Automaat - 3000 - 2P - C 16A	6
Automaat - 3000 - 2P - C 20A	11
Automaat - 3000 - 2P - C 32A	1
Contactdoos - Kinderbescherming	46
Dimmer	1
Drukknop	6
Leiding - XVB 3G1,5	
Leiding - XVB 3G2,5	
Leiding - XVB 3G6	
Lichtpunt	39
Schakelaar - Enkelpolig	11
Schakelaar wissel - Enkelpolig	4
Tijdschakelaar	1
Verdeelbord	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ 300mA - 3000 - 2P - 40A	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ 30mA - 3000 - 2P - 40A	3

Plaats van de elektrische installatie

Dambrugestraat 270
2060 Antwerpen

EAN


Installateur 34501-KP-14/05/2024

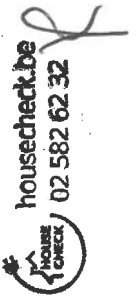

02 582 62 32

A	Stp. 2 Ver. Slp.
B	Stp. 2 Ver. Slp
C	Stp. 1 Ver.
D	Kookplat
E	Stp. Keuken
F	Oven
G	Ijskast
H	Stp. Woonkamer
I	Licht 2 Ver.
J	Licht 1 Ver.
K	Licht Glv.
L	Licht Gang
M	Ketel
N	Wasmachine
O	Boiler
P	Vaatvaser
Q	Badkamer
R	Kelder

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN 	Installateur 34501-KP-14/05/2024  housecheck.be 02 582 6032	p. 7/8 Lijst Kringen
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz		

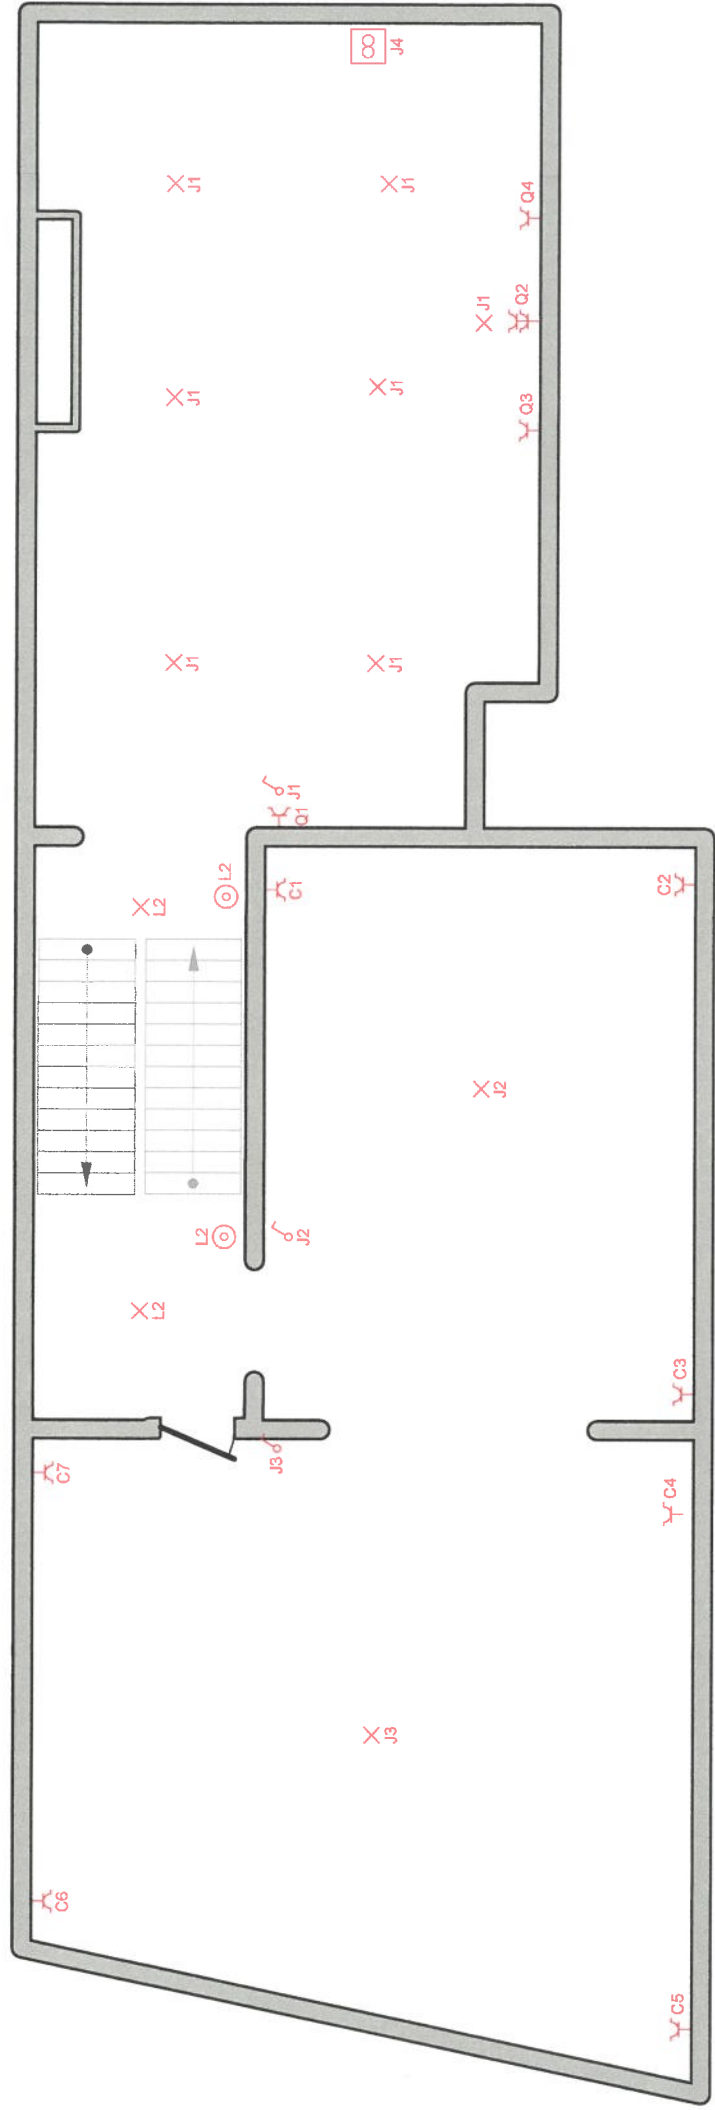


1e Verdieping


Plaats van de elektrische installatie

Dambrugstraat 270
2060 Antwerpen
EAN


Installateur 34501-KP-14/05/2024



Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz

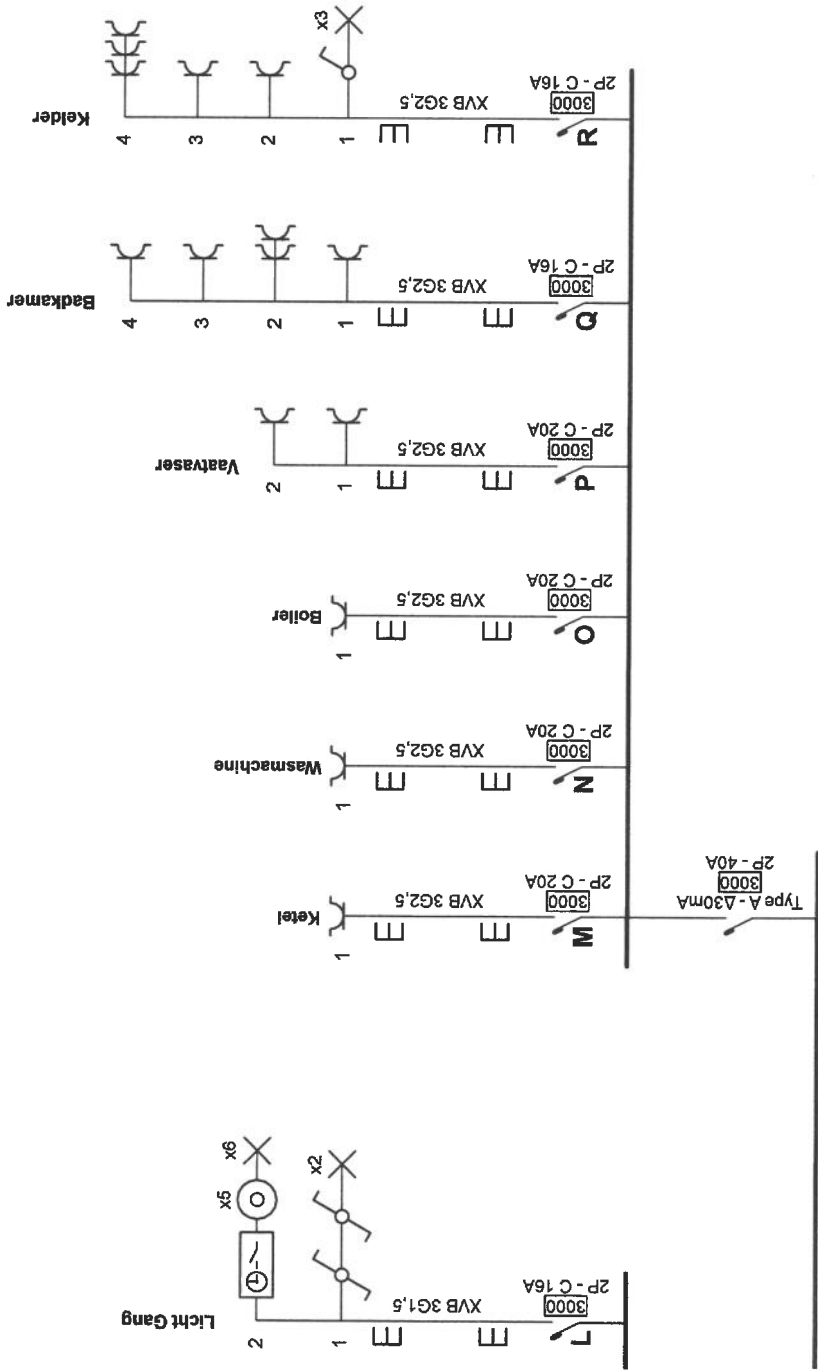


Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN	Installateur	p. 2/8 Eendraadschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz		

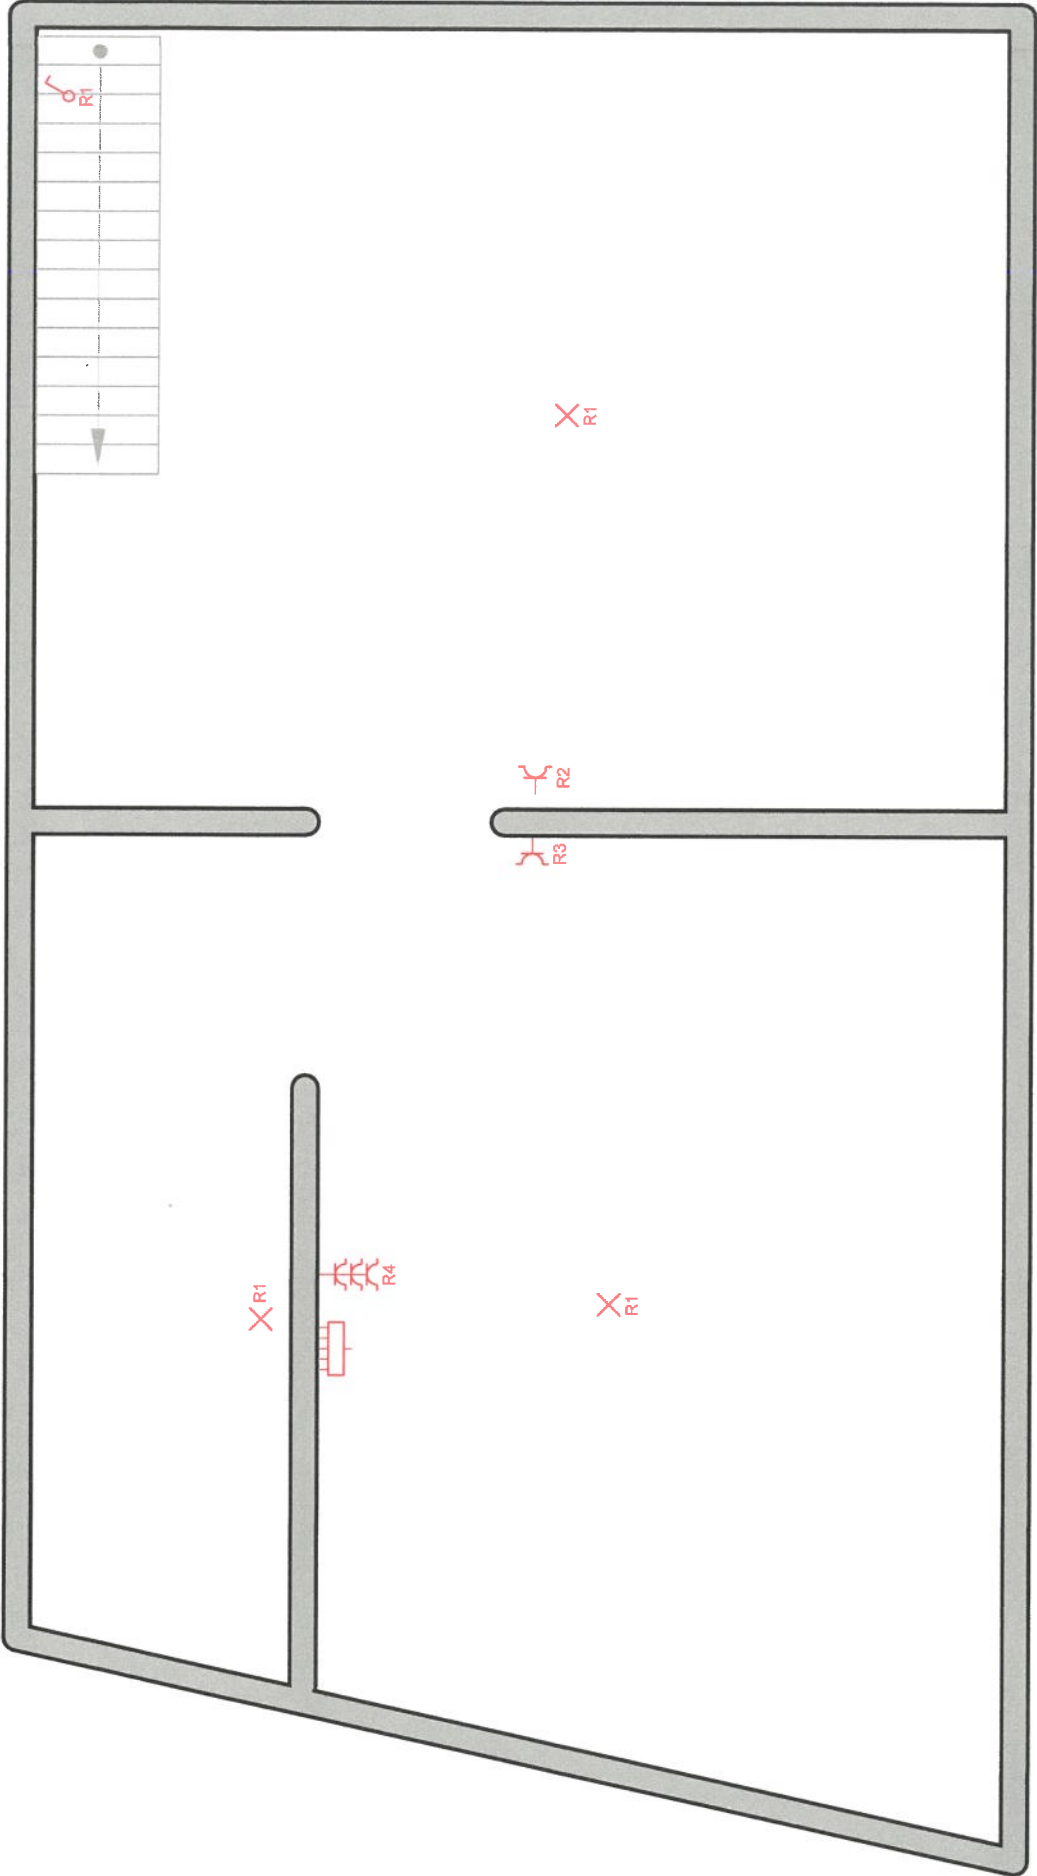


Kelder

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN		Installateur	p. 3/8 Situatieschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz			

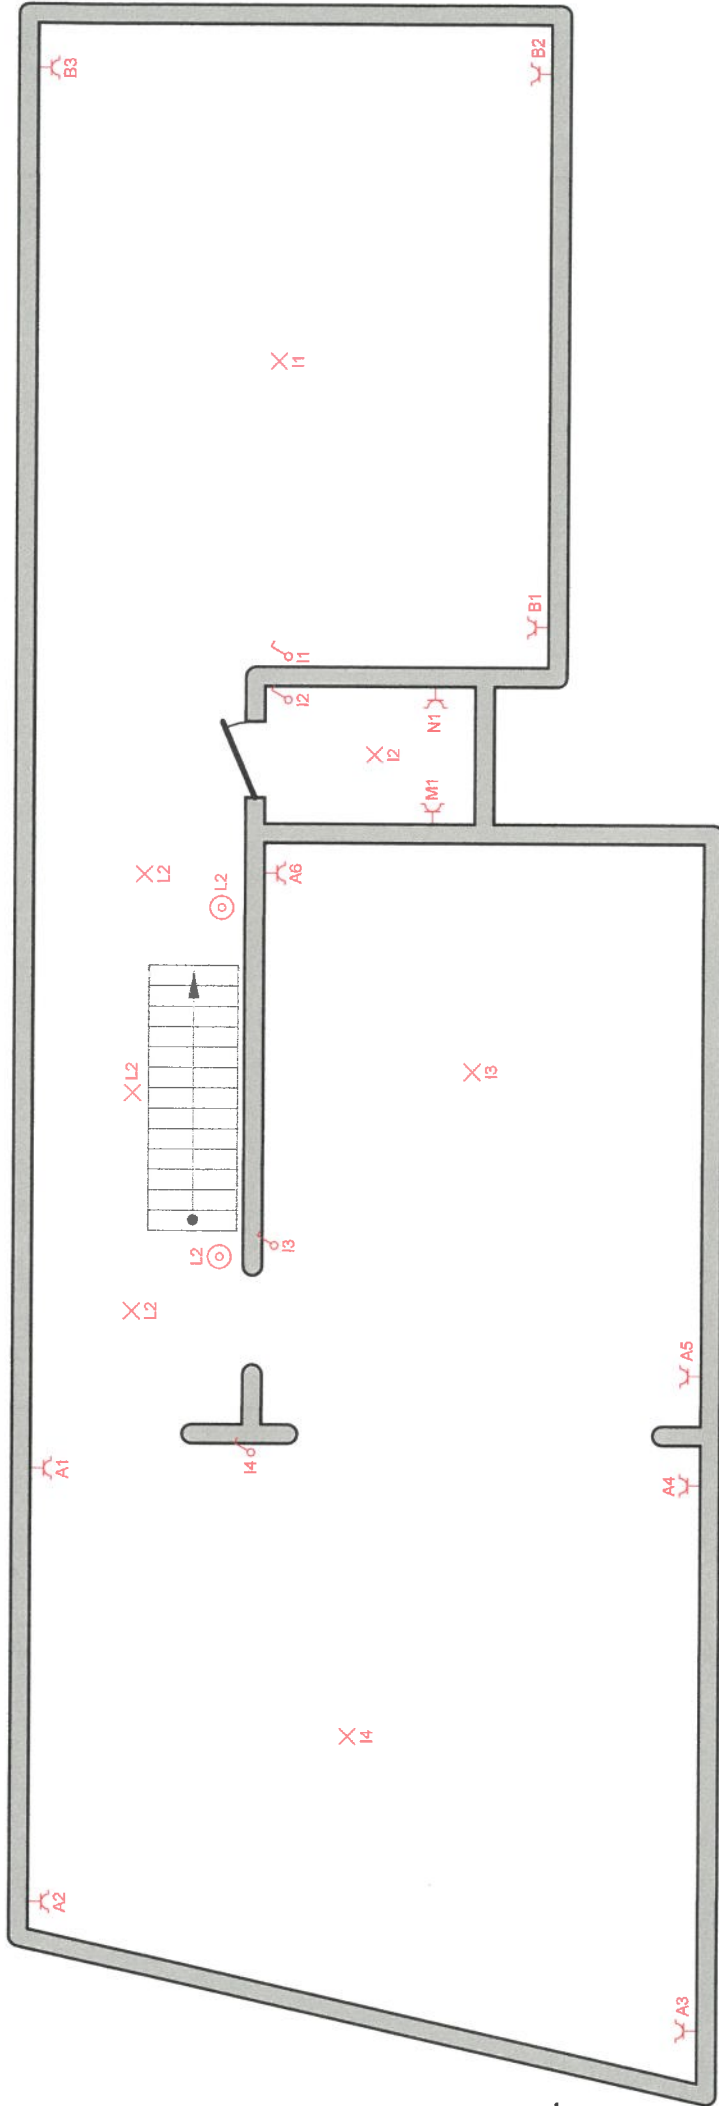


2e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN	Installateur	p. 4/8 Situatieschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz		

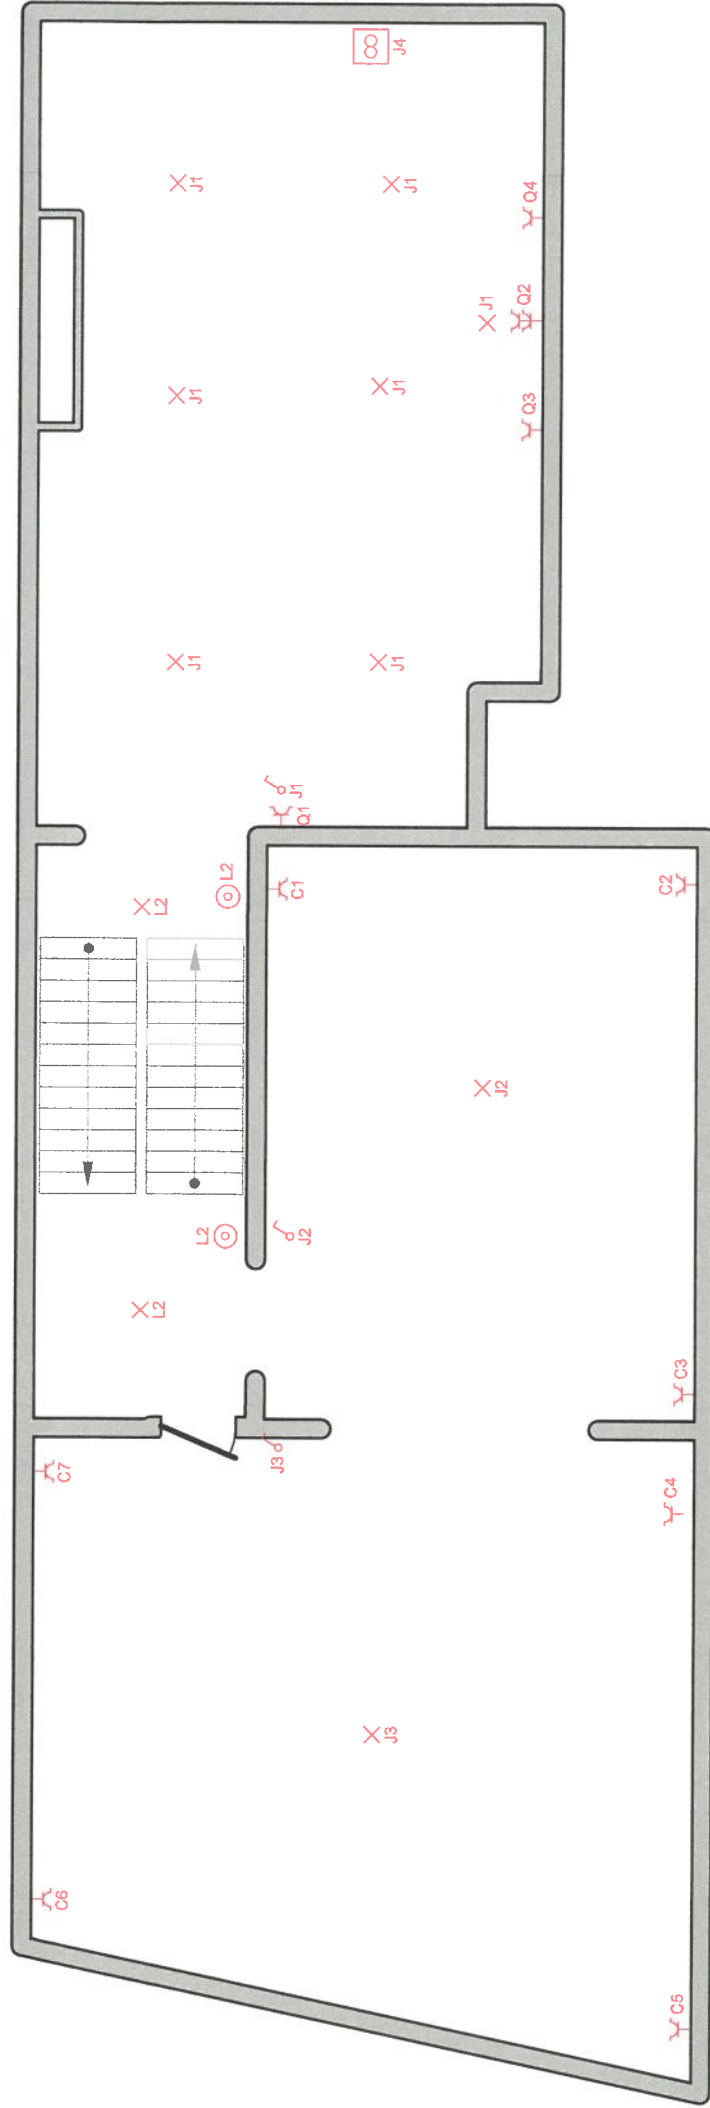

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN		Installateur	p. 5/8 Situatieschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz			

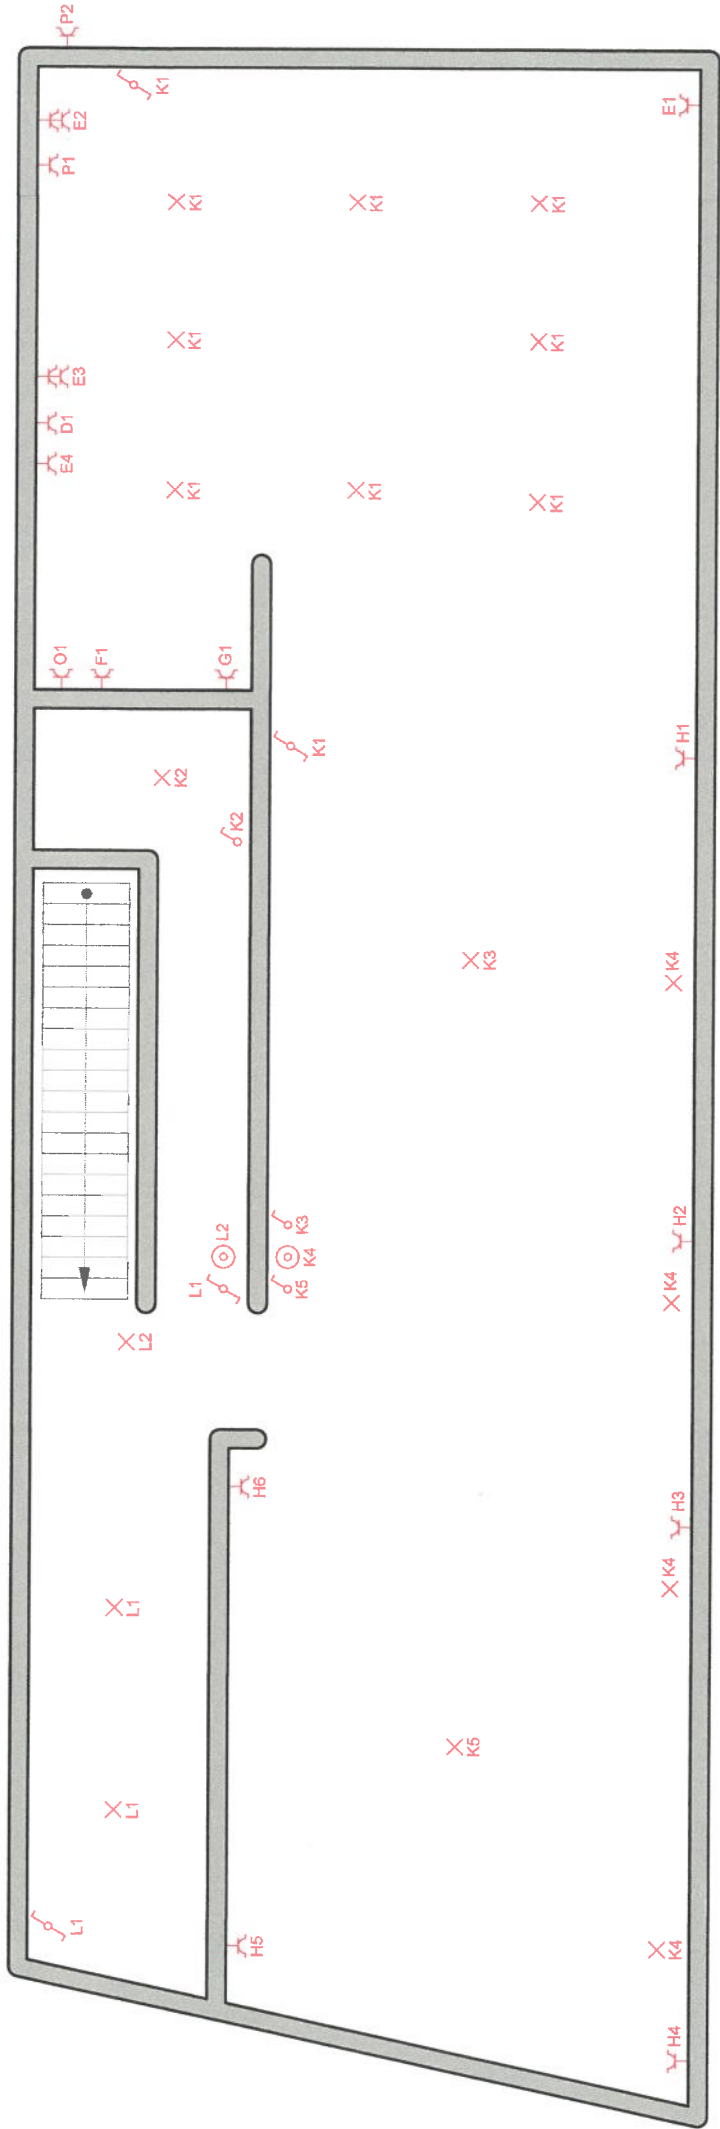

Gelijkvloers

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN		Installateur	p. 6/8 Situatieschema
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz			

A	Stp. 2 Ver. Slp.
B	Stp. 2 Ver. Slp
C	Stp. 1 Ver.
D	Kookplat
E	Stp. Keuken
F	Oven
G	Ijskast
H	Stp. Woonkamer
I	Licht 2 Ver.
J	Licht 1 Ver.
K	Licht Glv.
L	Licht Gang
M	Ketel
N	Wasmachine
O	Boiler
P	Vaatvaser
Q	Badkamer
R	Kelder

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN	Installateur	p. 7/8 Lijst Kringen
Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz		

Aarding	1
Aardingsstrip	1
Automaat - 3000 - 2P - C 16A	6
Automaat - 3000 - 2P - C 20A	11
Automaat - 3000 - 2P - C 32A	1
Contactdoos - Kinderbescherming	46
Dimmer	1
Drukknop	6
Leiding - XVB 3G1,5	
Leiding - XVB 3G2,5	
Leiding - XVB 3G6	
Lichtpunt	39
Schakelaar - Enkelpolig	11
Schakelaar wissel - Enkelpolig	4
Tijdschakelaar	1
Verdeelbord	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ300mA - 3000 - 2P - 40A	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ30mA - 3000 - 2P - 40A	3

Plaats van de elektrische installatie Dambrugestraat 270 2060 Antwerpen EAN	Installateur	p. 8/8 Materiaallijst
	Schema's getekend door: Ireneusz Prokopowicz	