

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: LAMBRECHTSHOEKENLAAN 238 / 5L, 2170 ANTWERPEN

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:
01/07/2026

📅 Volgend controlebezoek:
01/07/2051

👤 Agent-bezoeker:
Bilgin Aydemir

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Ibrahim Yilmaz
Adres	LAMBRECHTSHOEKENLAAN 238, 2170 ANTWERPEN, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Alkstraat 7 2170 Merksem
Adres	België
Installateur	
Naam	IDEM
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	LAMBRECHTSHOEKENLAAN 238 / 5L, 2170 ANTWERPEN
Meternummer	72253682
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Appartement 5e links
EAN-Code	

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Periodieke Inspectie (6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Na 01/06/2023 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 Vóór 01/10/1981
Funderingen	Vóór 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 4X6
Bedrijfsspanning	
Algemene Beveiliging	4P
Maximale Beveiliging	40 4P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	19,44 Ω
Isolatie	>1 M Ω
Beschrijving van de Installatie	Zie schema's


Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
A-40A-300mA	A	40 A	300 mA
A-30mA-40A	A	40 A	30 mA

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
12	Bord			

Foto

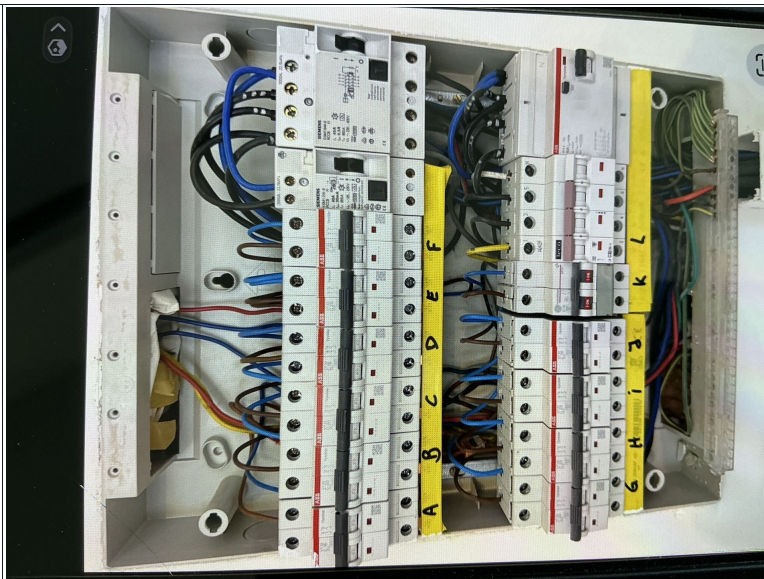

Resultaten van de controle

Testapparatuur: MT-009 / 24331923

Schema's/Plannen	OK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	OK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	OK
------------------	----

Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Contrôle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent

Bilgin Aydemir



Bilgin Aydemir
02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen