

- | | | |
|--|----------------------|--|
| ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent | Tel: +32 9 244 77 11 | gent@vincotte.be |
| ☐ Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde | Tel: +32 2 674 57 11 | brussels@vincotte.be |
| ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen | Tel: +32 3 221 86 11 | antwerpen@vincotte.be |
| ☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux | Tel: +32 81 432 611 | gemboux@vincotte.be |

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : ANKWAAR	Naam, voornaam : HUYSENARS
Ident. Kaart nr. : 0508 699 276	Adres : PASPOORT VARENNIAT 5
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 2400 MOL
	Tel. : /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ mobiel ☐ wijziging ☐ tijdelijk ☒ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ☒ Art 276 : verzekering	☐ uitbreiding ☐ ☒ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☒ Art 278 ☐ Art ☒ Art	☒ 1 Wooneenheid ☒ 2 Huishoudelijke werkeenheid ☒ 3 Gemeenschappelijke delen ☒ 4 Werkeenheid
---	--	--	--	--

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeling	EAN																		☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst																												
	kWh meter nr.	104992327																	meterstand dag:	30586						nacht:							☐ kWh excl. nacht meter:															
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A)	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐																		nr.:										meterstand :																		
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐																		Type aardelektrode :																												
	Maximale nominale stroom (A) :	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐																		☐ aardingslus ☐ pen / baar																												
	Voedingsleiding hoofdbord :	3 X 6 mm² - Type :																		RUB										BESMAKHO																		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting																		40 A / 30 mA										Aantal borden : 1										Aantal eindstroombanen : 2									
	zie bijlage(n)																		PAUWON= 15 ST 300WP LG300										SMA SB 3600 TL-2L SN 2130 45 4072										PACMAX = 3,6 kW									

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
Aardingsweerstand : <u>0,6</u> Ω		Algemeen isolatieniveau : <u>22</u> M Ω		☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil		
Opmerkingen ☐ Nihil	GROENE STROOM TELLEN NIET GEPASST AUTOMAAT 40A GEPLAASD A ZIE SCHAKEL	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet **voldeet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :


Naam: DORGHANUS Agent nr.: 364 Datum: 15 / 9 / 2017

Bijlage(n): ☐ Situatieschema('s): ☒ Eéndraadsschema('s):

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Eéndraadsschema 230-380V

PV Systeem

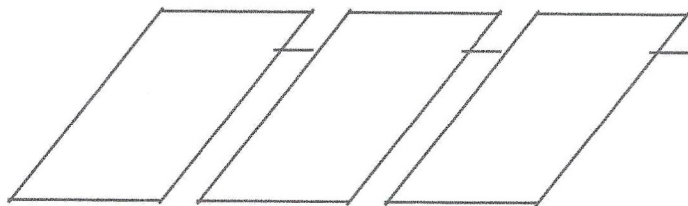


Zonnepanelen 15 stuks

LG 300 S1C – A5 monoX Plus Black (300wp)

Omvormer SMA


Sb 3600 TL -21

S/N 2130454072



Pac max = 3,6KW

XVB – F2 3G6mm²

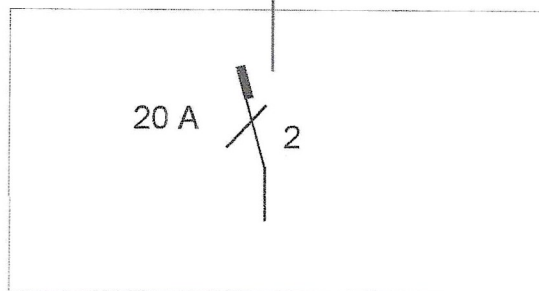

Gegevens installatie: Fam. Huysmans – Pastoor vaesstraat 5 – 2400 Mol

De installateur
Arkwabo BVBA
Toekomststraat 59
2260 Westerlo
0496897372

BTW: 0508.699.276

handtekening

datum

voor de erkende
controle-instelling
naam:

handtekening

datum

de eigenaar
naam:

handtekening

datum


Sam
17/08/2017

[Signature]

[Signature]

Eéndraadsschema 230-380V


PV Systeem

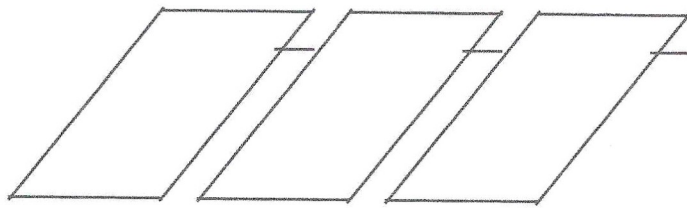

Zonnepanelen 15 stuks


LG 300 S1C – A5 monoX Plus Black (300wp)

Omvormer SMA
Sb 3600 TL -21
S/N 2130454072



Pac max = 3,6KW

XVB – F2 3G6mm²

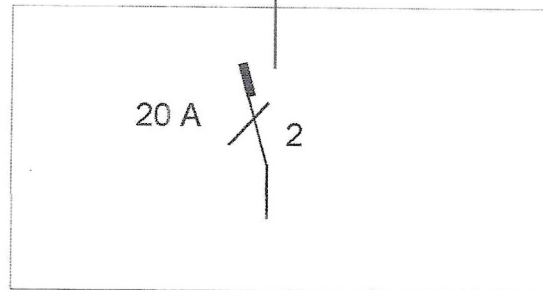

Gegevens installatie: Fam. Huysmans – Pastoor vaesstraat 5 – 2400 Mol

098/82 3117

De installateur
Arkwabo BVBA
Toekomststraat 59
2260 Westerlo
0496897372
BTW: 0508.699.276
handtekening

voor de erkende
controle-instelling
naam:

handtekening

datum

de eigenaar
naam:

handtekening

datum

datum

17/08/2017