



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 016876

Safety, quality and environmental services

Recus Elke LePhe

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

A

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: *PD1444596 102* Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
 Naam, Voornaam: *Gebr. Hunnen wbo* Naam, Voornaam: *DOMESTIC NV* *Gebr. Hunnen wbo*
 Adres: *HESSIE LA 1* *SWALSSMAAT 3*
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: *2600 Tol* *2910 DEFFE*
 BTW nr.: BE *0855108773* Tel: *1* *1*

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring overdracht Art Art Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN *551448860006358571* EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: *5* X *25* mm² - Type: *EXTRA*
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: *30* A / *300* mA Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *1*
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: *3.5* Ω Algemeen isolatieniveau: *1* MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)


| | | |
|---|---|------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | | Visum DNB: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | | Aangestelde DNB: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | Naam: |
| Opmerkingen | <i>Keuken, badkamer, verlichting nog niet geplaatst. Er dient ook een keukel te worden geplaatst te worden met afvoer van de...</i> | Visum: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |

Besluit(en): *aan van de afkeuring*
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor *09/09/2008*
 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: *Hens Franck* Agent nr.: *2176* Datum: *09/09/2008* Voor de directeur generaal: Handtekening
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): *1* Eéndraadsschema(s): *1*

15 001 0 2 20
 Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

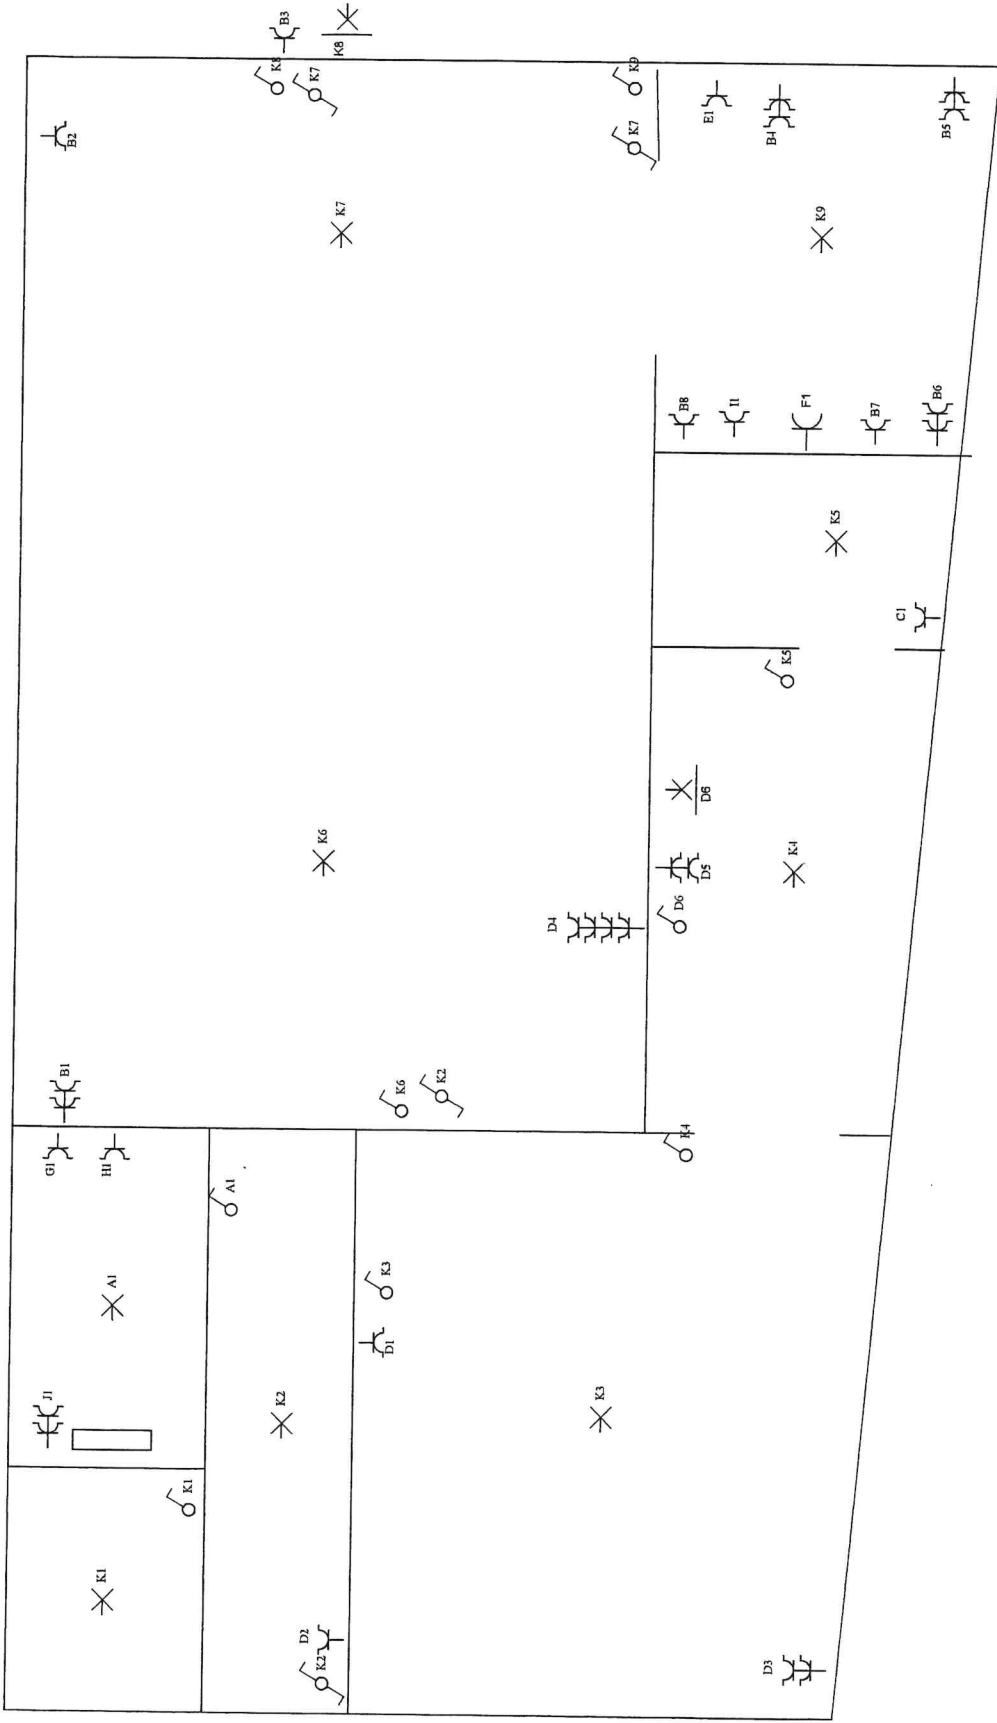




App2

Meewis Eeké

EAN: 5145886006351574

Situatieschema / Schéma de situation

| INSTALLATEUR | KEURING/CONTROLE | WERF/CHANTIER |
|--|--|--|
| Naam/Nom <i>GEER. NINVEN 2V37</i> BTW / TVA <i>0448558.3</i> Datum/Date <i>2470 2014</i> Handtek/Sign | Organis. <i>Vinçotte</i> Naam/Nom <i>Hens</i> Datum/Date Handtek/Sign | Naam/Nom <i>Domestic</i> Straat/Rue <i>Hesste</i> Gemeen/Comm Mol Handtek/Sign |
| | | 1N, (400V)/230V-  FIX-O-CAD  02541 |

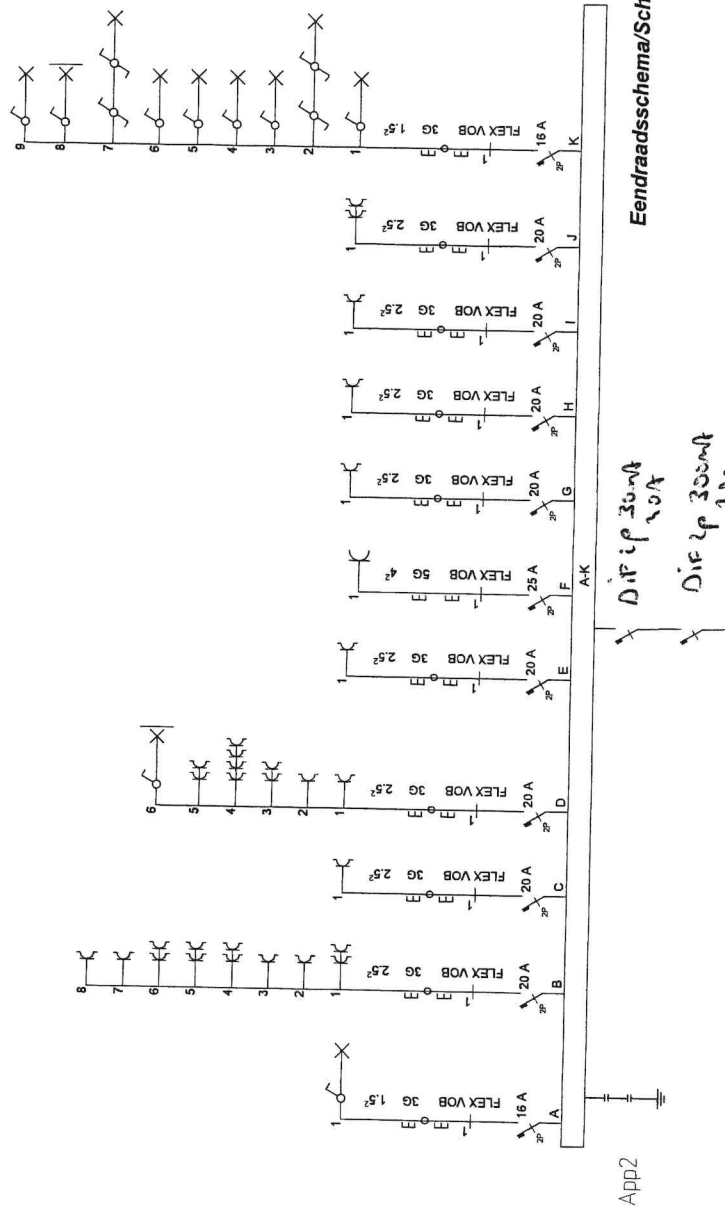

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

Anneus Eche