

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°:	400664	Datum onderzoek:	18/10/2017
Agent-bezoeker:	Jan Cordens	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20171610
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Vijverstraat 16a , 3920 LOMMEL		
Distributienetbeheerder:	Inter-energa (via Infracx)		
Teller n°:	Ng		
Index teller:	Dag: 0,00	Nacht: 0,00	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	ENERMICO	Adres opdrachtgever:	ZWARTE-DREEFERF 11, 2490 BALEN
Naam eigenaar:	Kammal Kazza	Adres eigenaar:	Vijverstraat 16A 3920 Lommel
Installateur:	Idem		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 40 A	Meter – bord verbinding:	EXVB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	28

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 28	A-AD 1xaut6/4x16/23x20A 2p 1xaut25A 4p	1,5mm², 2,5mm², 6mm²
Vochtige delen # 11	T-AD 11xaut20A 2p	2,5mm²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	26,50	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	10,00	MOhm	Aardingsconitnuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 18/10/2042 (art. 271).
De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:	Ééndraadschema's: JA	Situatieschema's: JA	Andere:
------------------	----------------------	----------------------	---------

Voor de directeur, de agent-bezoeker
Jan Cordens

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas).
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

Algemene gegevens :

Verslag N°: 400664

Agent-bezoeker: Jan Cordens


Controle volgens AREI. art.: 86, 270

Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum onderzoek: 18/10/2017

Procedure: TP-E-01

Installatie N°: 20171610

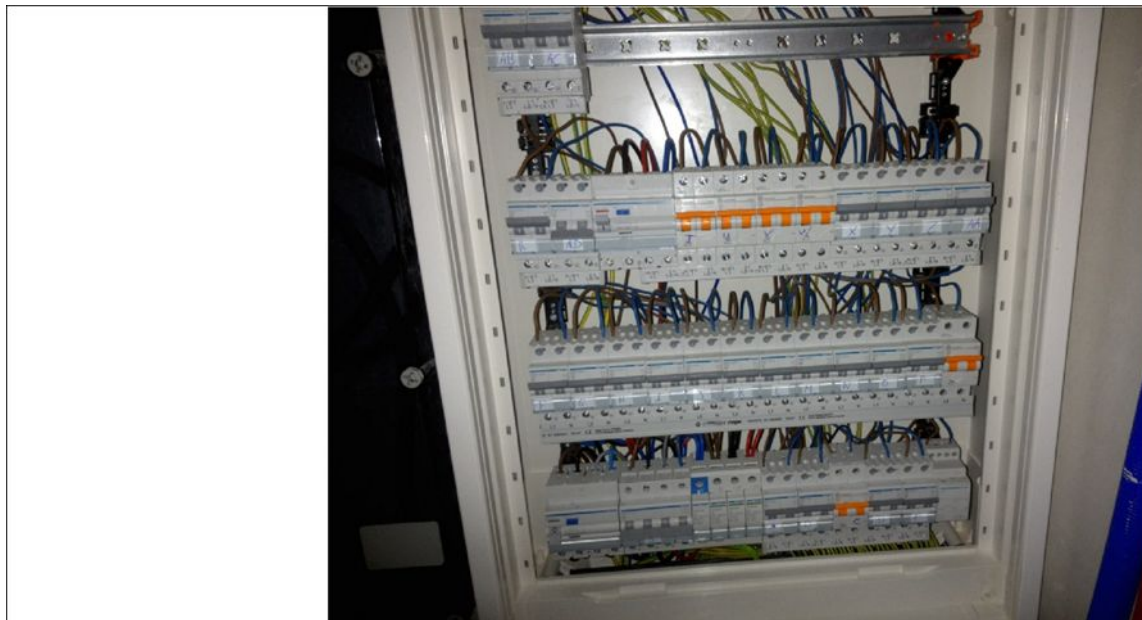SITUATIESHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

Algemene gegevens :

Verslag N°: 400664

Datum onderzoek: 18/10/2017


Agent-bezoeker: Jan Cordens

Procedure: TP-E-01

Controle volgens AREI. art.: 86, 270

Installatie N°: 20171610

Type keuring: Indienststellingsonderzoek

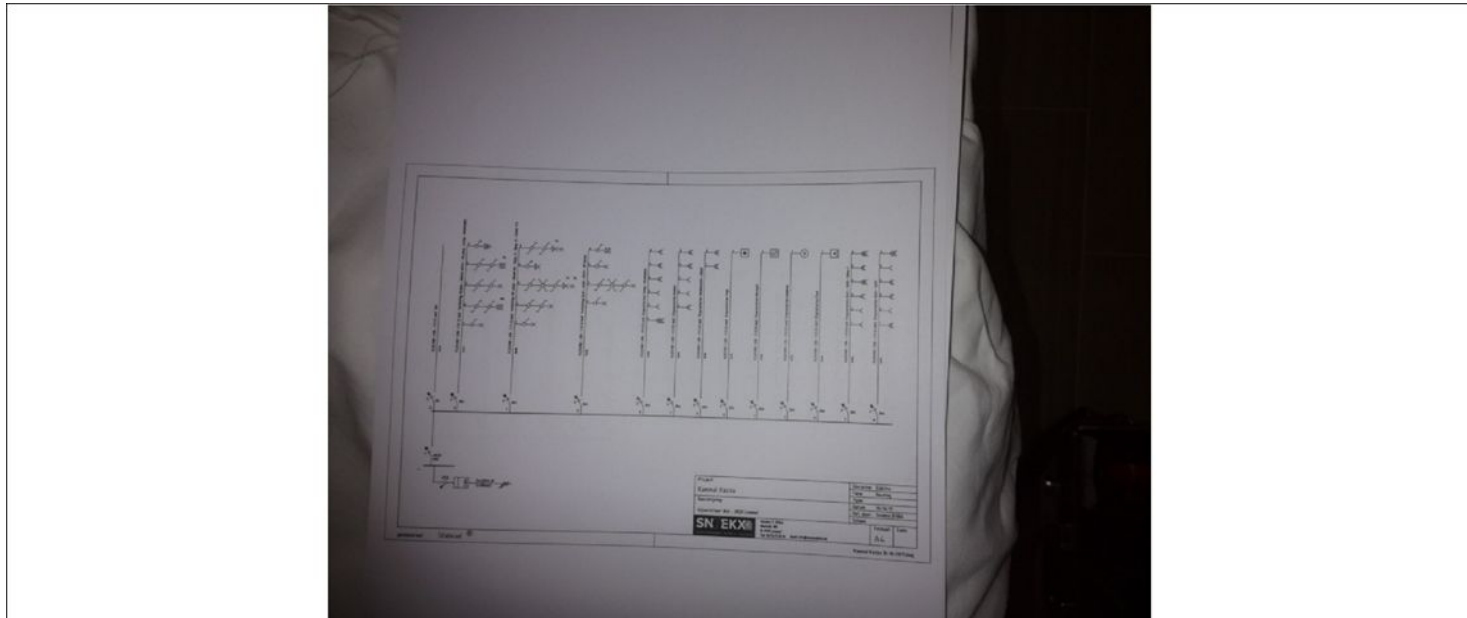SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:


Handtekening agent-onderzoeker:

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

Algemene gegevens :

Verslag N°:	400664	Datum onderzoek:	18/10/2017
Agent-bezoeker:	Jan Cordens	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Installatie N°:	20171610
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

SITUATIESCHEMA

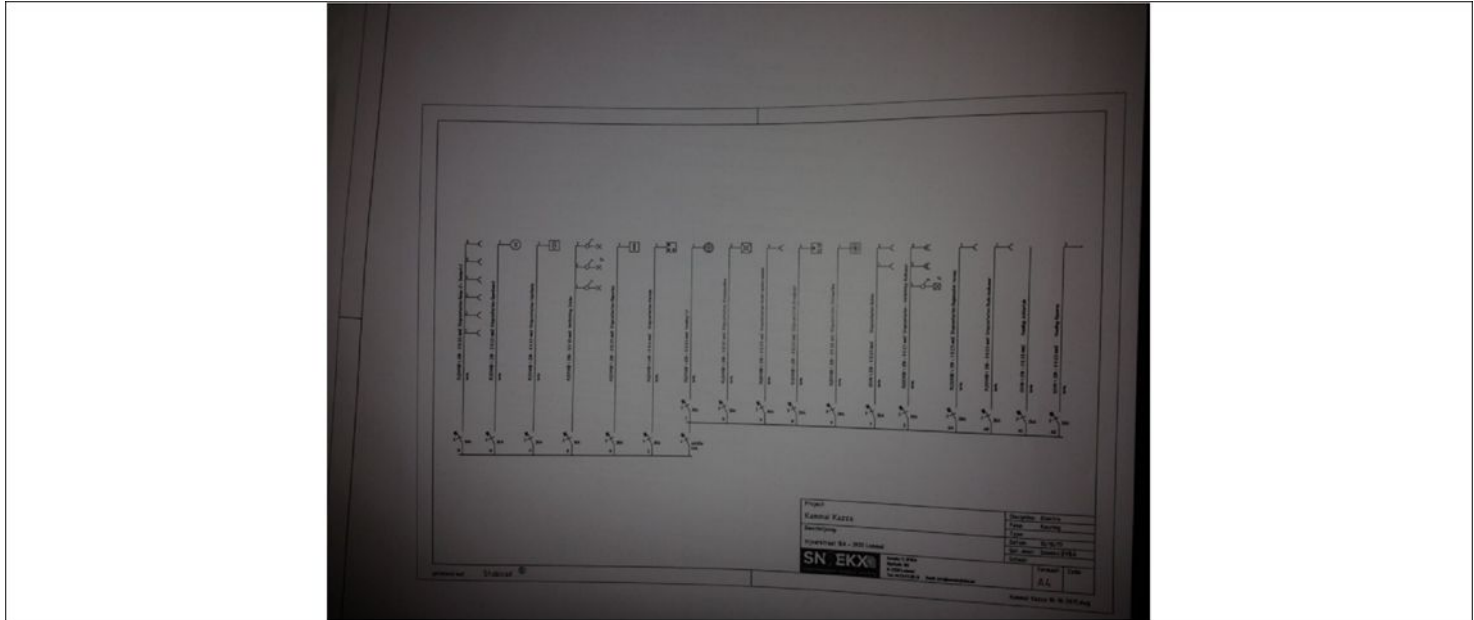

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:


ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

Algemene gegevens :

Verslag N°: 400664
 Agent-bezoeker: Jan Cordens
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum onderzoek: 18/10/2017
 Procedure: TP-E-01
 Installatie N°: 20171610

SITUATIESCHEMA

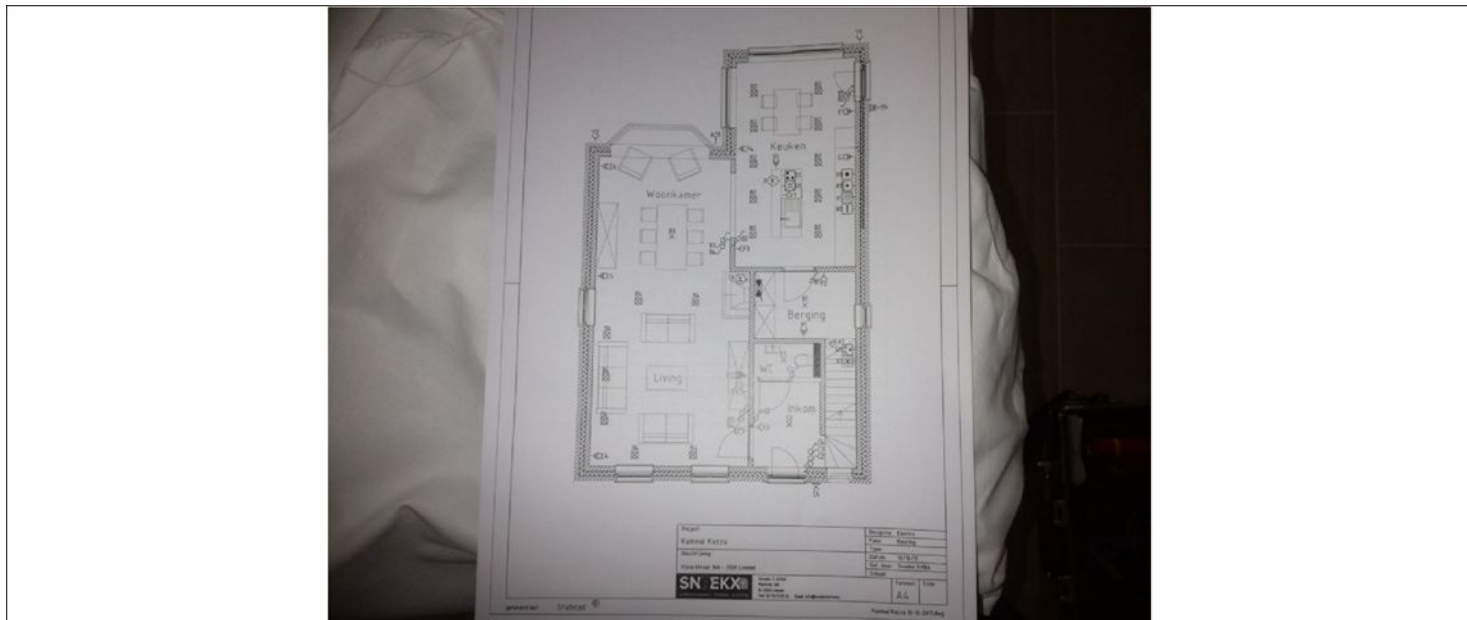

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

Algemene gegevens :

Verslag N°: 400664

Agent-bezoeker: Jan Cordens

Controle volgens AREI. art.: 86, 270

Type keuring: Indienstellingsonderzoek

Datum onderzoek: 18/10/2017

Procedure: TP-E-01

Installatie N°: 20171610

SITUATIESHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker: