


Eendraadschema App.2A

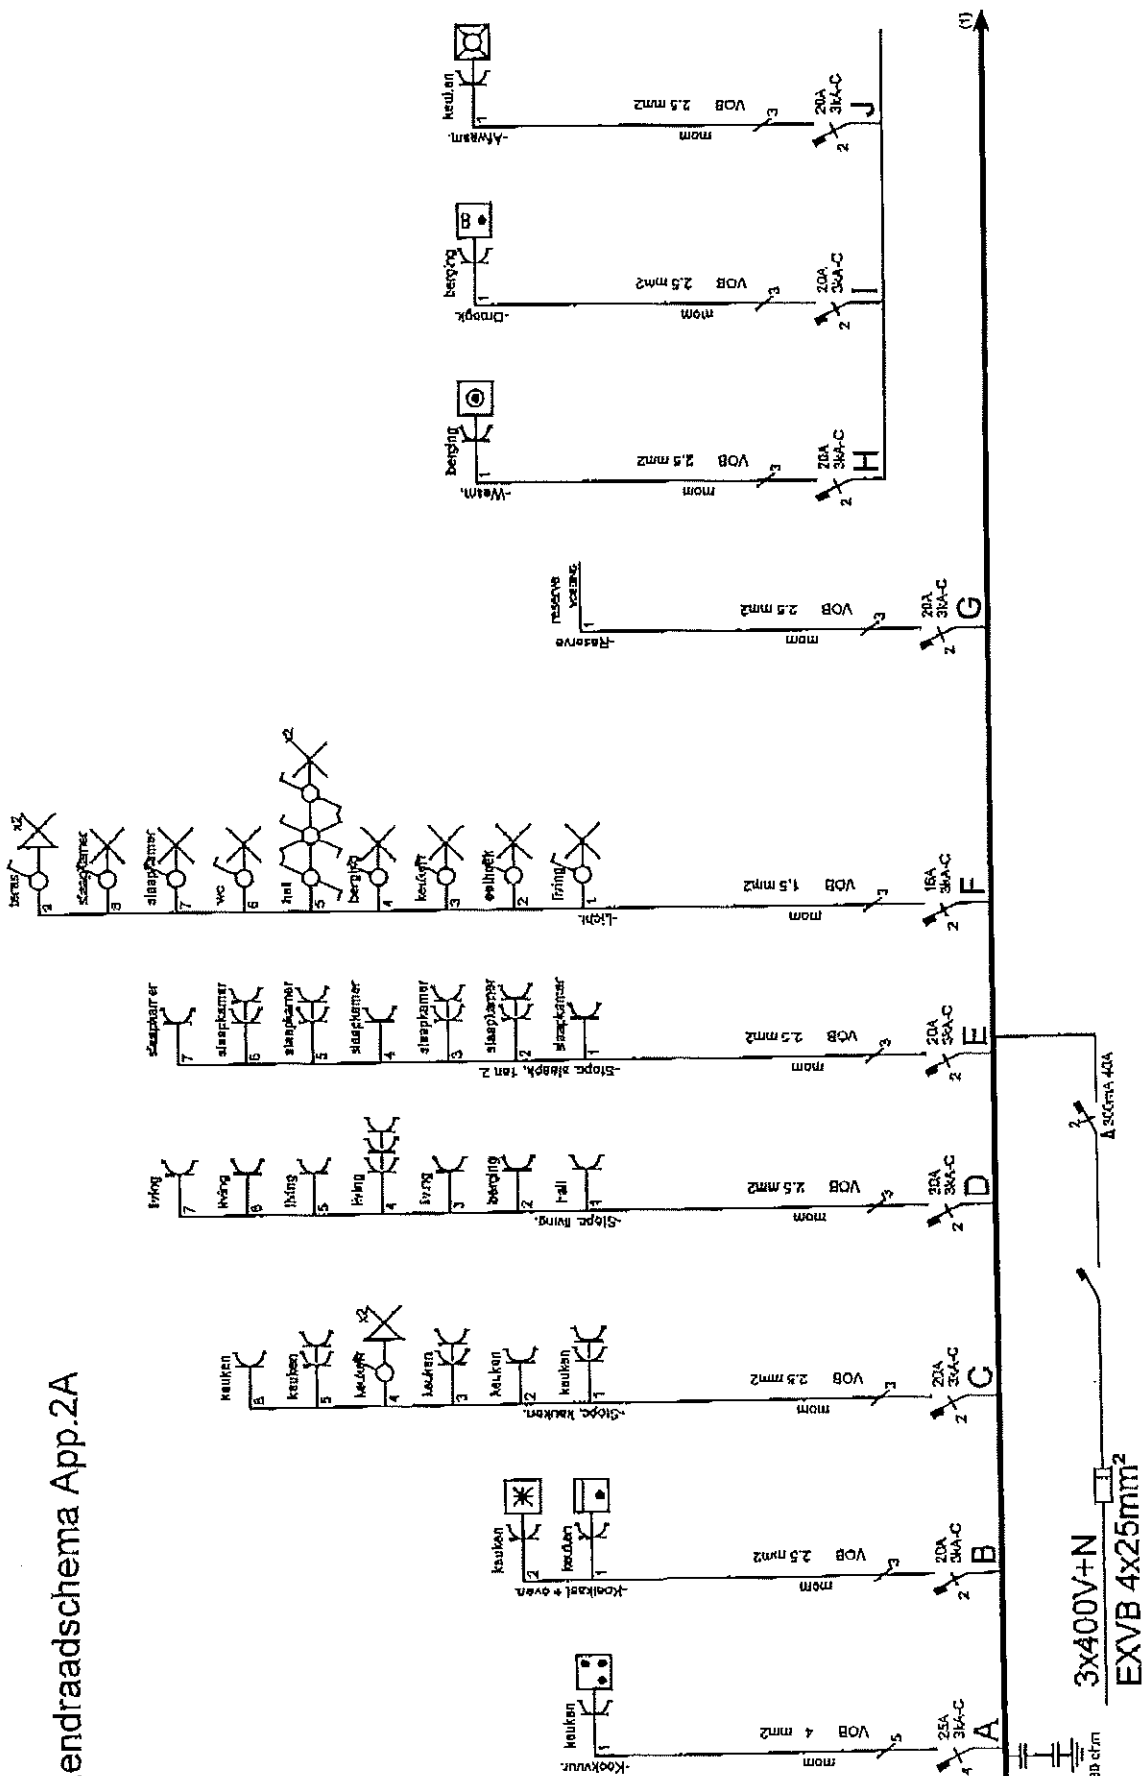

Electro Sven Van Poucke.

Sint-michielsplein 7A
2260 Oevel-Westerlo.
Tel./Fax:014/71.59.08
GSM :0498/10.07.99

Verantw. uitvoering

.. / 2007

Smets Alfons.
Bankloopstraat 8
2250 Olen.


Afgev. erkend organisme

6.1.9.12007

CONFERENCE

1. התאחדות העובדים

Eendraadschema App.2B

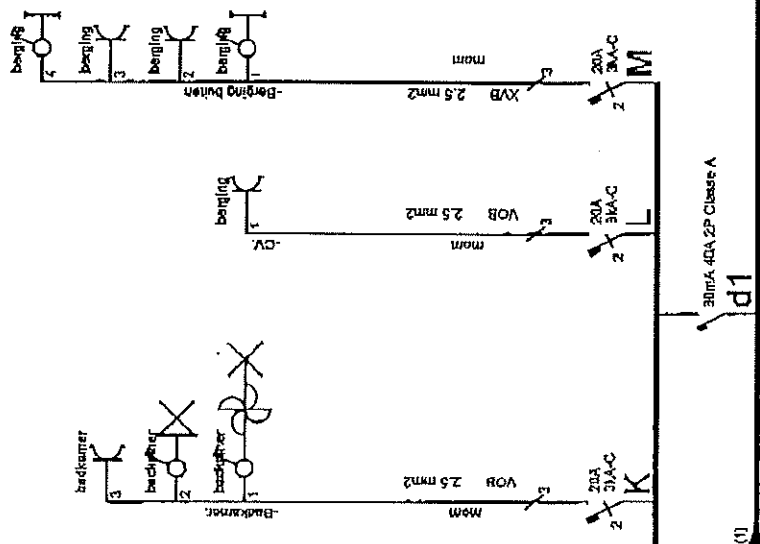

Afgev. erkend organisme

6.1.5.1 2007

CONTROLORGAN S.M.
 P. MICHELSEN
 P. MICHELSEN

Smets Alfons.
 Bankloopstraat 8
 2250 Olen.

Verantw. uitvoering
 .. / .. / 2007

Electro Sven Van Pourcke.
 Sint-michielsplein 7A
 2260 Oevel-Westerlo.
 Tel./Fax:01471.59.08
 GSM :0498/10.07.99

Smets Alrons.

Bankloopstraat 8

2250 Olen.

Electro Sven.

Sintmichielsplein 7A

2260 Westerlo.

Lijnschrijvingen

- A -Kookvuur.
- B -Koelkast + oven.
- C -Stopc. keuken.
- D -Stopc. living.
- E -Stopc. slaapk. 1 en 2.
- F -Licht.
- G -Licht.
- H -Wasm.
- I -Droogk.
- J -Afwasm.
- K -Badkamer.
- L -Kelder.
- M -CV.
- N -Reserve
- O -
- P -
- Q -
- R -
- S -
- T -
- U -
- V -
- W -
- X -
- Y -
- Z -

CONTROLEERD
AQUA
2820
Agente Onge-
veiligheid



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 33884548

Index : Dag : 2,4 KWh ; Nacht : 1,2 KWh

VERSLAG NR. PM 1 07 2007 - 10

ADRES INSTALLATIE: Schootstraat 27

EIGENAAR : Smeets Alfons

Adres : Berltopstr 8 Oke

OPDRACHTGEVER : Electric Smeets & Poucke

Adres : St. Mecheldierstr 27 Oke

INSTALLATEUR : J. Smeets

Adres :

BTW OF IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 14/10/07 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Appartement 2

Aard installatie: ☒ Nieuw - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Tijdelijk - ☐ Verzwaring

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 ; Installatie voor na 1.10.81 - ; Met Conda BA4 / BA5 ; AREI art. 88 - 87

Aansluiting: Spanning Max 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 60A/0,3A

Netaalkabel (type & sectie): EXURS 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EXURS 4x10 mm²

Type aardelektrode: ☒ bus - ☐ pennen - ☐ horizontale geleider - ☐ diepteafding ; Aardverbindingssysteem ☒ TN - ☐ TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; Spreidingsweerstand : 4,6 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 100 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

CP ADS 60A/0,3A - 17 kw A ten G

LP 2 PS 60A/0,03A - 17 kw H ten M

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR 612

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - ☒ nee - ☐

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - ☒ nee - ☐

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

Oce

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Verplichtig werd door bewoner geplaatst

- Tegelijkertijd was uit te voeren

- Keurke en bevestiging moest nog te plaatsen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - ☒ werd - verzegeld en het (de) één draadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/10/2008

(AREI art. 271) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEURSGANISMA

ATK vzw

2820 BONHEIDEN

Agent-ONDERZOEKER

Paul M.