Rapport

RAPPORT N°
GEM/15/30797814/00/FR/000
Original

Votre numéro de client :

040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Pierre Flamand 187, 1420 Braine-l'Alleud

Effectué le : 21/11/2024 11:07 - 11:53

Effectué par : PASCAL DEMEULEMEESTER (5489)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire	
Adresse	-
Demandeur du contrôle	
Nom, Prénom	
Adresse	

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	100 300 441
Adresse	Rue Pierre Flamand 187, 1420 Braine-l'Alleud
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	84853088
Compteur index jour	42772
Compteur index nuit	28213
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	40
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm^2)	10
Canalisation d'alimentation - Type	EXVB
Tension (V)	- 3x230 V AC

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : Tableau électrique principal

Nombre de circuits	10

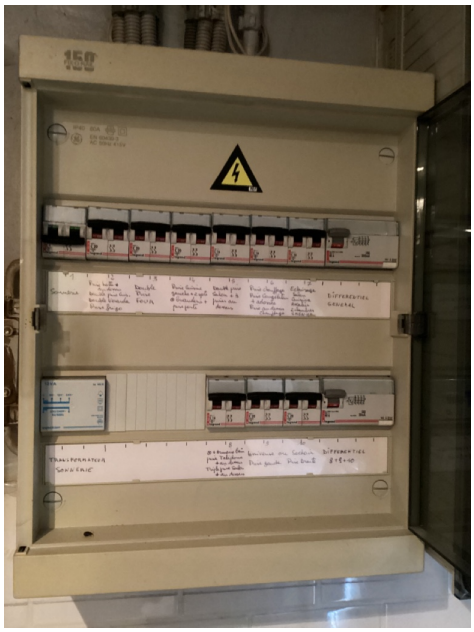

(Tableau électrique)

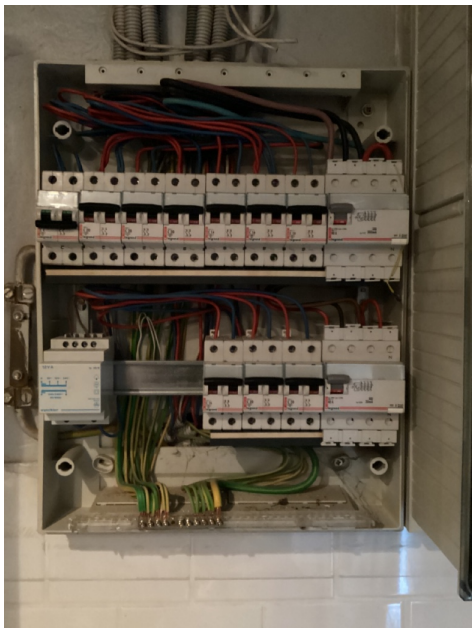

(Tableau électrique - intérieur)

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas d'application / vérification pas possible
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK
Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.	
Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.	

Mesures et essais

Resistance de terre BT - Re (Ohm)	19
Valeur d'isolement général (Mohms)	0.55

Infractions constatées

- Néant

Remarques

Installation

Constatation supplémentaire hors du cadre de ce contrôle

- La maison était très encombrée lors de notre visite. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles.

Tableau BT: Tableau électrique principal

Constatation supplémentaire hors du cadre de ce contrôle

- Identifier les circuits au moyen de lettres

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

Il y a lieu de donner suite aux remarques reprises dans le présent rapport.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 21/11/2049.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.

Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÈGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

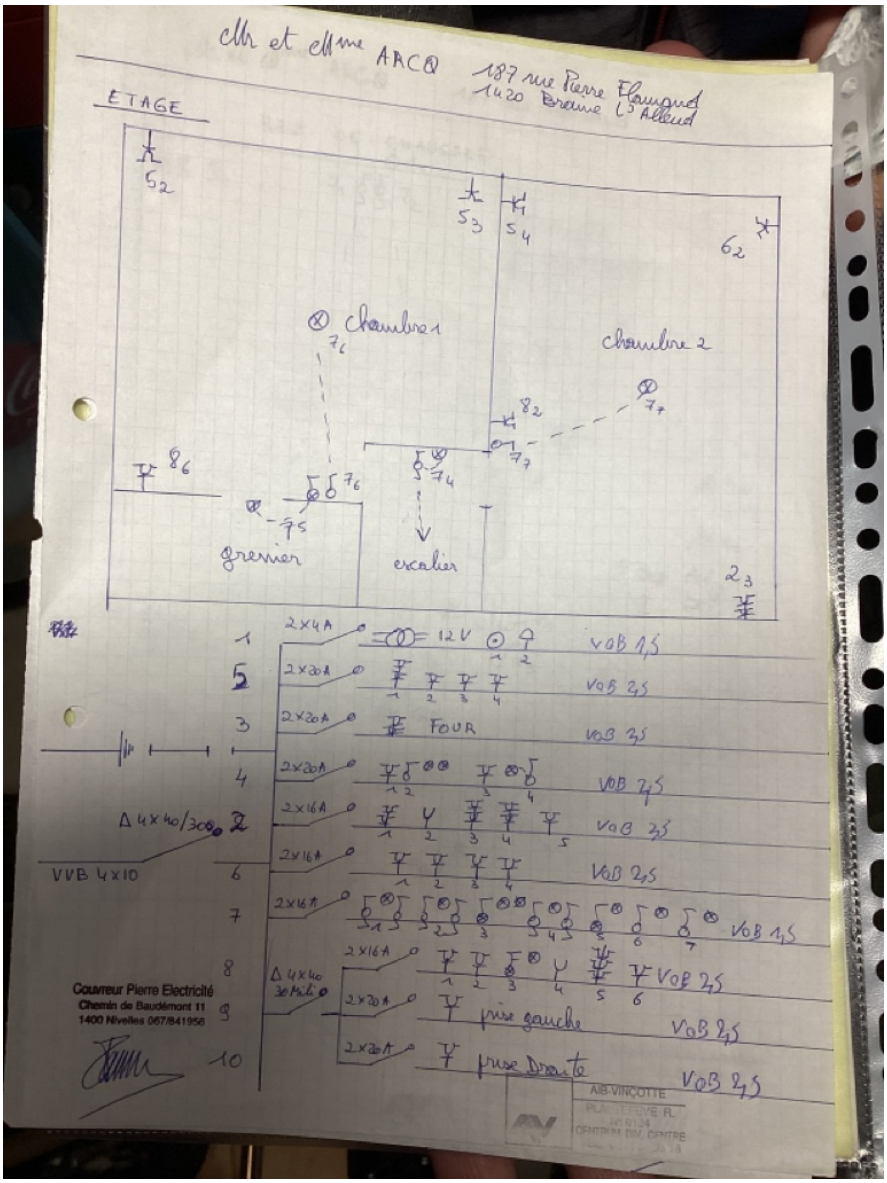

(Schémas unifilaires)

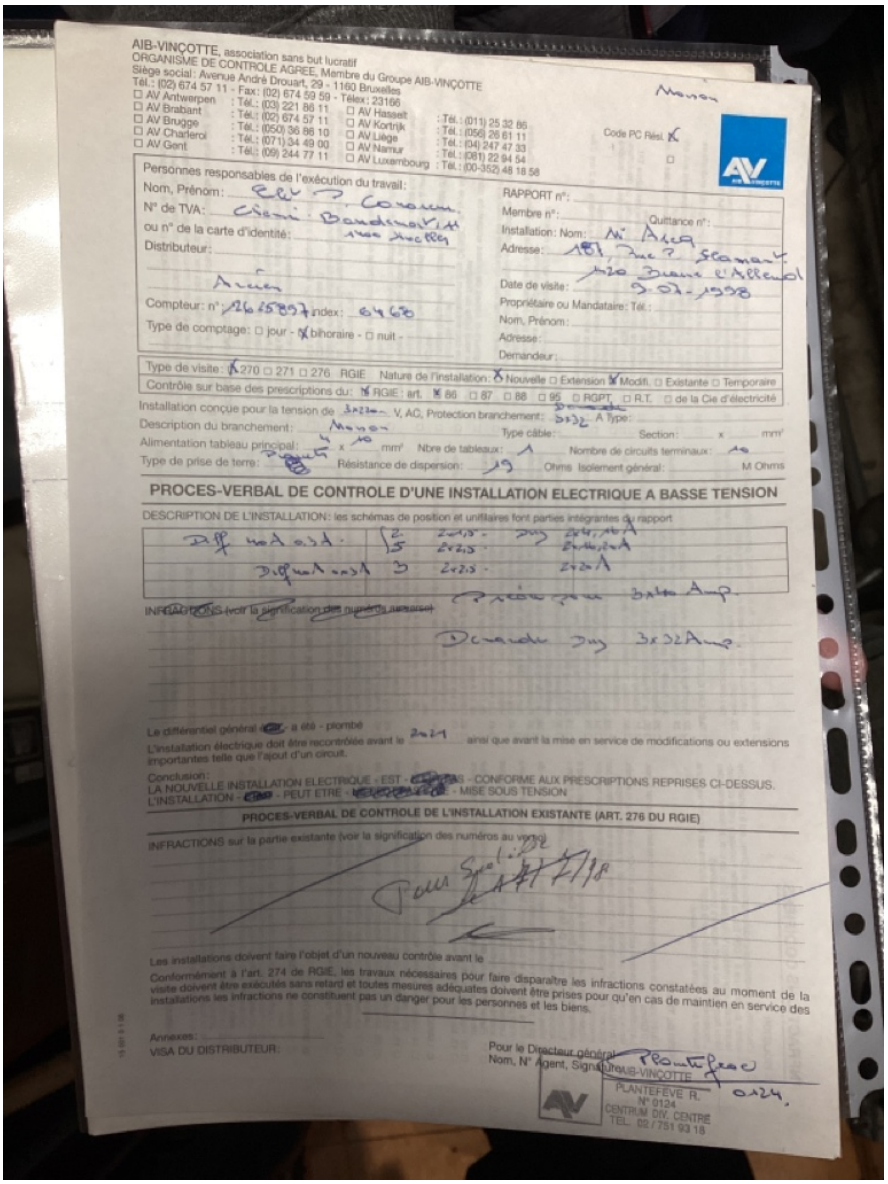

AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social : Avenue André Drouart, 29 - 1160 Bruxelles
Tél. : (02) 674 57 11 - Fax : (02) 674 59 59 - Télex : 23166

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

(Schémas unifilaires)

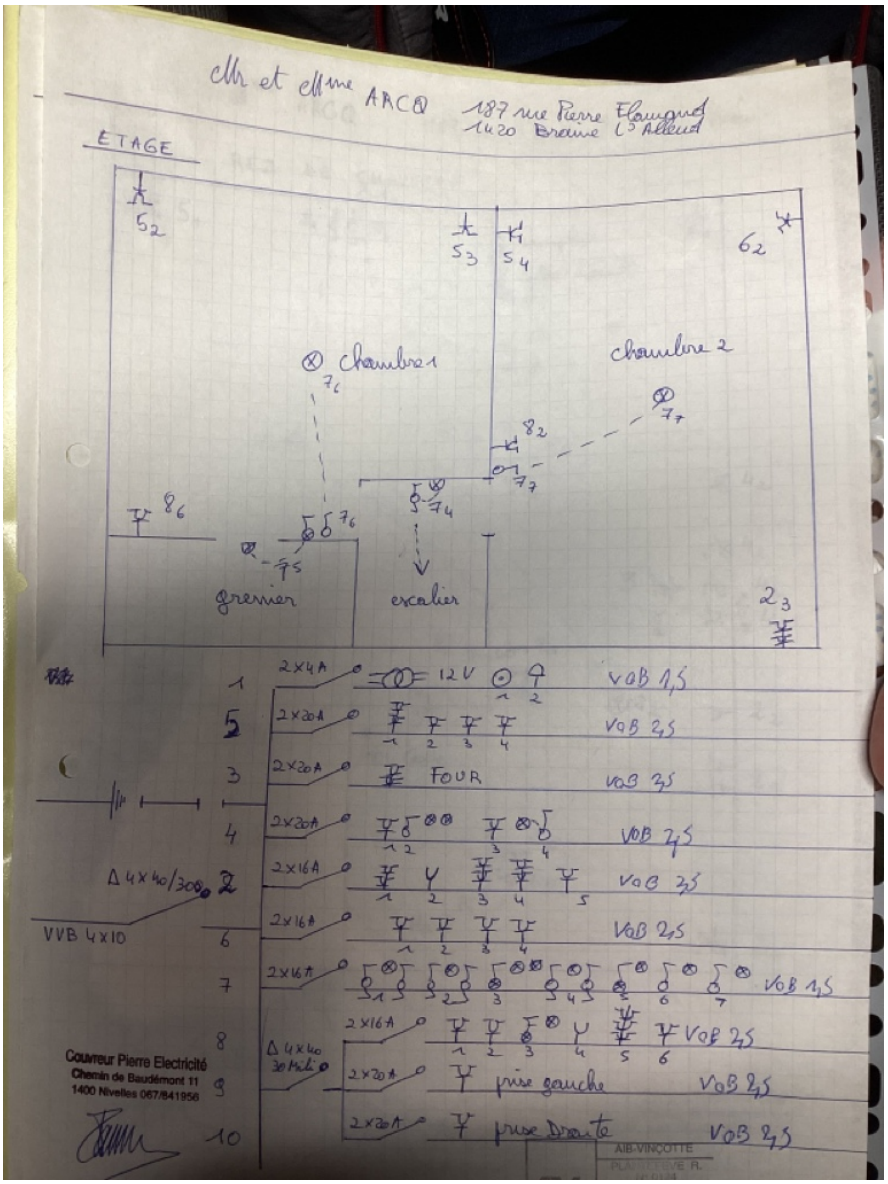

(Plans de position)

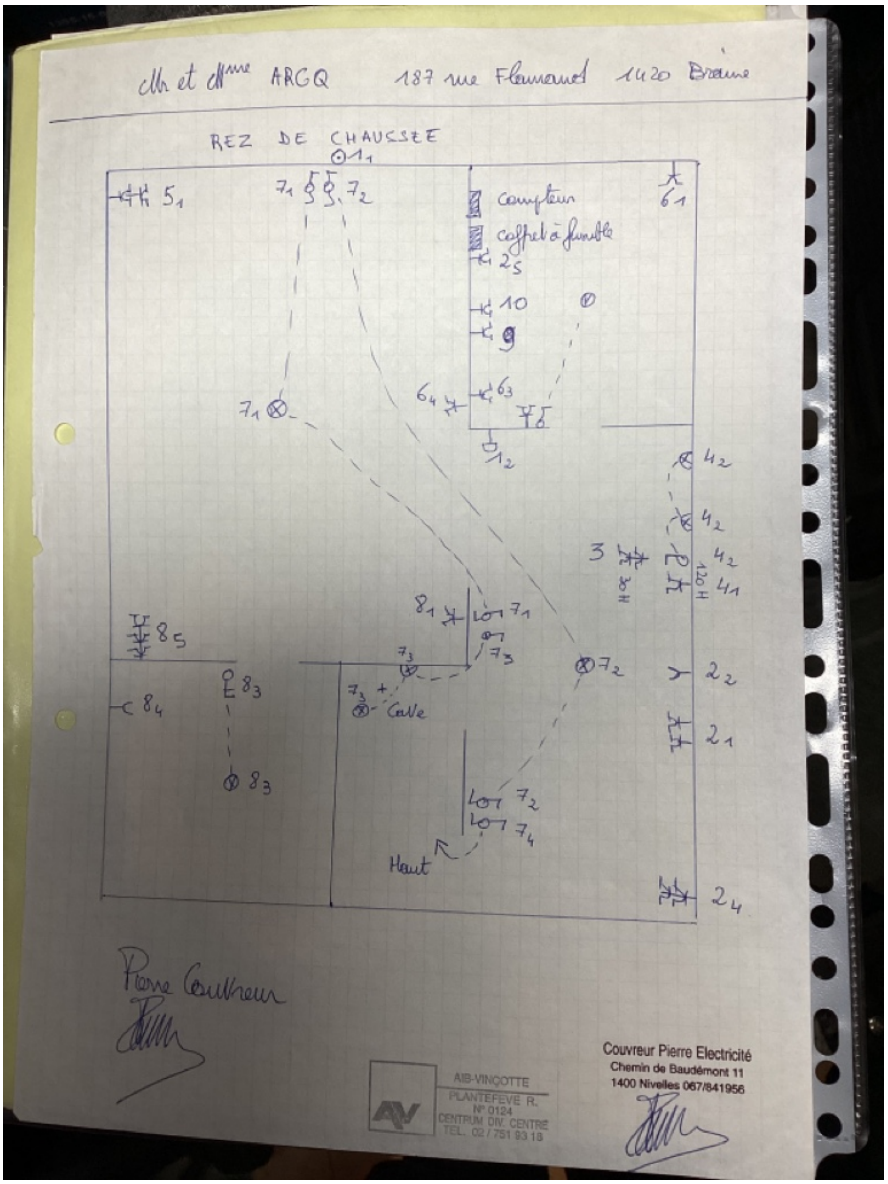

(Plans de position)