

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 30/06/2025 10:00 10:36 **Date d'émission du rapport:** 30/06/2025
Rapport N°: 0555-250630-02

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 083 21 35 27 E: namur-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0555

Identification des tiers:

Client: JMB ELEC

Adresse: RUE DE BOUILLON 252, 5574 PONDROME

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: [REDACTED] (GÎTE VAL DES CLOCHE)

Adresse: VAL-DES-CLOCHES 129, 6927 TELLIN

Responsable des travaux: JMB ELEC

Adresse: RUE DE BOUILLON 252,5574 PONDROME

Numéro de TVA: 0536992196

Identification de l'installation électrique:

Nom: [REDACTED] (GÎTE VAL DES CLOCHE)

Adresse: VAL-DES-CLOCHES 129, 6927 TELLIN

Code EAN:

Numéro compteur: 35677912

Index: 85045,8 kWh

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: Gîte

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0555-250630-02

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VFVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Inconnu

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 25A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 21 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 3



Voir schémas unifilaires et plans de position

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 20 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 7,89 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

N° Rapport: 0555-250630-02

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 30/06/2050
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0555 p.o. du directeur technique
30/06/25 10:40

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



N° Rapport: 0555-250630-02

VMA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

1. Contrôles effectués

Lors de la visite de contrôle des installations domestiques :

- a) le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position;
- b) le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition et de manœuvre, ... ;
- c) le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects;
- d) le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel via leur propre bouton de test;
- e) le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel via la création d'un courant de défaut entre 2,5 et 2,75 fois la sensibilité de l'appareil;
- f) le contrôle de la continuité des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prise de courant, du matériel de classe I fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe;
- g) le contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens;
- h) le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.

2. Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant dans les installations domestiques

- a) l'obligation de conserver le rapport de contrôle de conformité et/ou la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

3. Communications

- a) Signification des:
 - infractions: non-conformité de l'objet contrôlé vis-à-vis de la rubrique « contrôle », influence la conclusion. Synonyme possible (surtout à rencontrer dans des documents plus vieux): constatation/ remarque.
 - remarques: des choses qui n'influencent pas la conclusion, ou qui ne relèvent pas du contrôle et impliquent un risque, ou des données de l'organisation. Synonyme possible (surtout à rencontrer dans des documents plus vieux): note.
- b) Photocopies: le rapport ne peut être multiplié qu'en entier.
- c) Une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés sont conservés par l'organisme agréé pendant une période de cinq ans. Durant cette période, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique domestique peut s'adresser à l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata du rapport de contrôle de conformité positif, des schémas unifilaires et des plans de position signés.

N° Rapport: 0555-250630-02

VMA - 66.02




Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

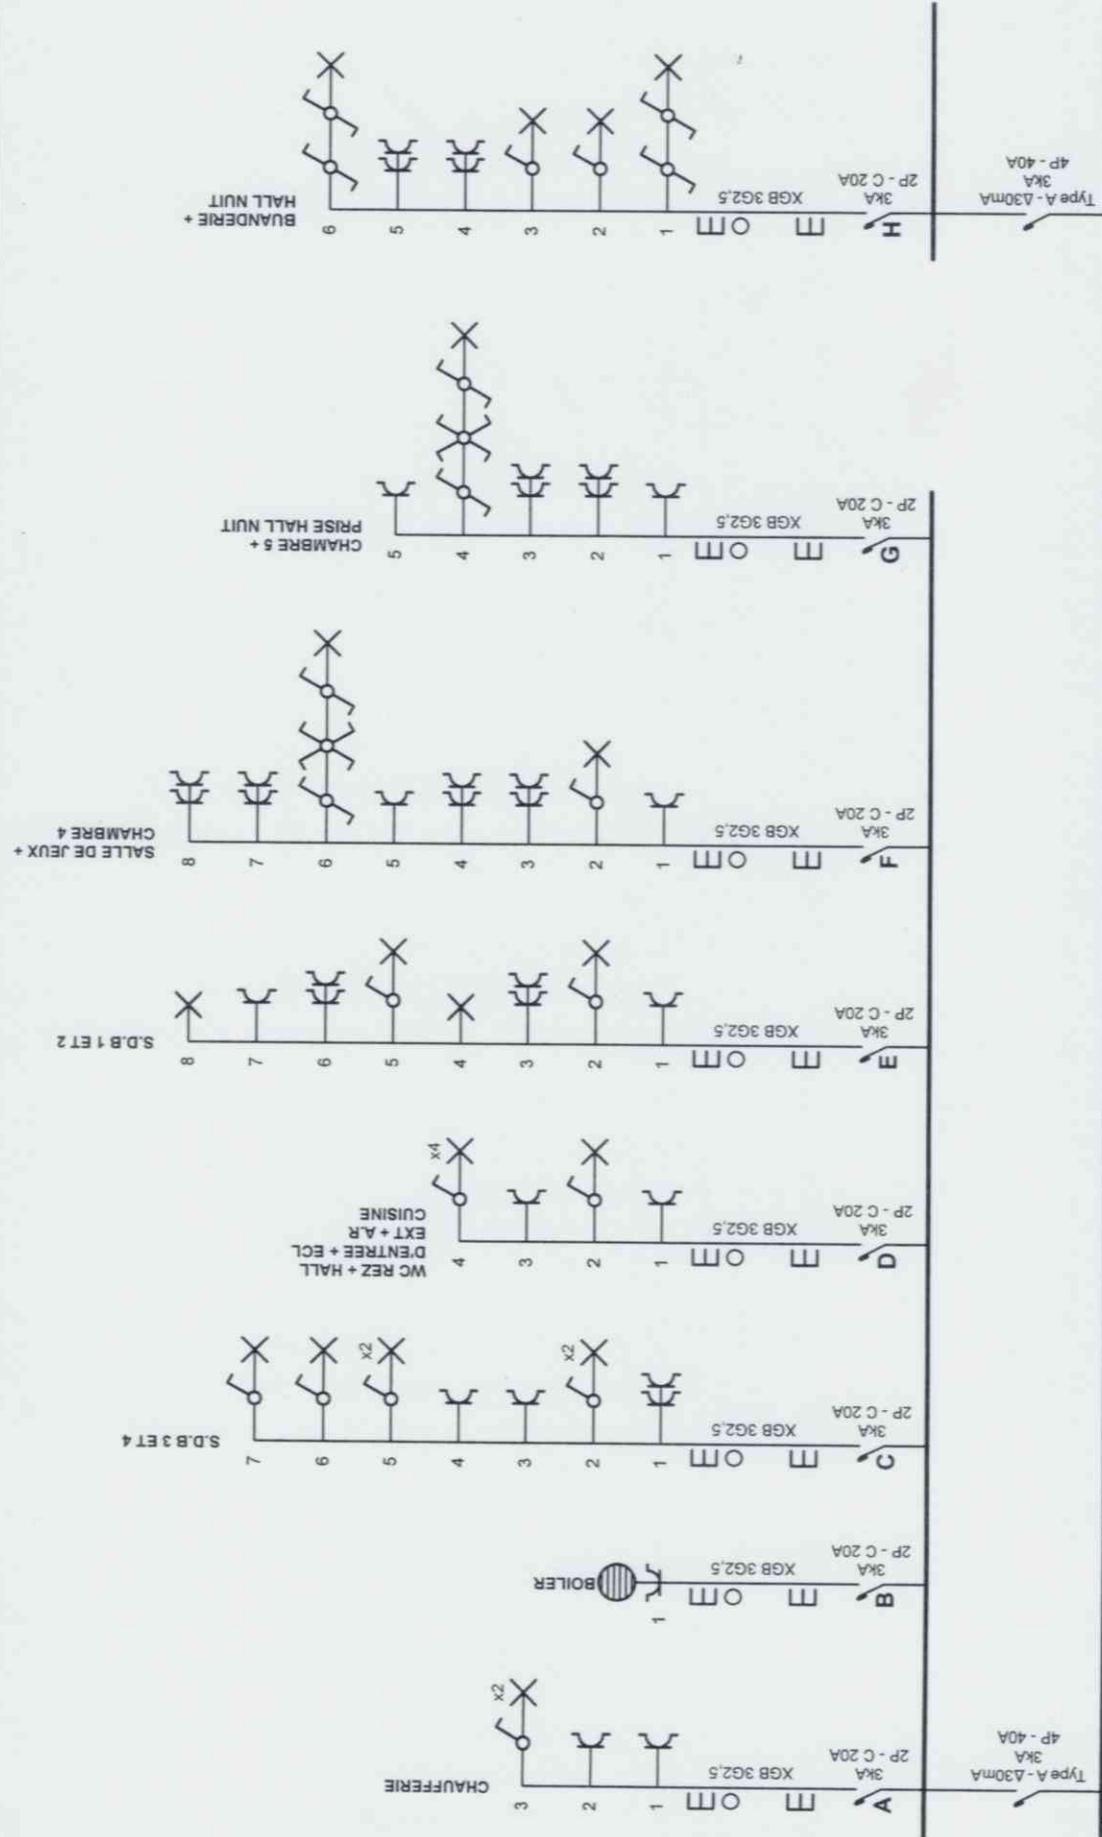

p. 1/6
Schéma unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz

JMBELEC
 ELECTRICITE GENERALE
 • DOMOTIQUE
 • ALARMES
 • ECLAIRAGE
 • CHAUFFAGE ELECTRIQUE
 • REMISE EN CONFORMITE
 TEL: 0475.28.73.23 Rue de Bouillon, 252
 5574 PONDROME
 BE0536.992.196


Installateur
 S.R.L JMBELEC
 RUE DE BOUILLON 252
 5574 PONDROME BEAURAING
 GSM: 0475.28.73.23
 e-mail: jeanmarc@jmbelec.be
 BE0536.992.196

Adresse de l'installation électrique
 GITE VAL DES CLOCHES
 RUE VAL DES CLOCHES 129
 6927 TELLIN
 BE10.1561.3952

Organisme agréé
 Normec BTV asbl - Namur/Luxembourg
 Avenue du Sainfoin 25
 5590 Ciney
 Tél: 083 21 35 27
 e-mail: namur-btv@normecgroupsp.com
 BE 0406.486.616

30 JUN 2025
 Dave Maebe

Schéma dessiné par: Cosylech-erl - TVA-BE-0779-704-410

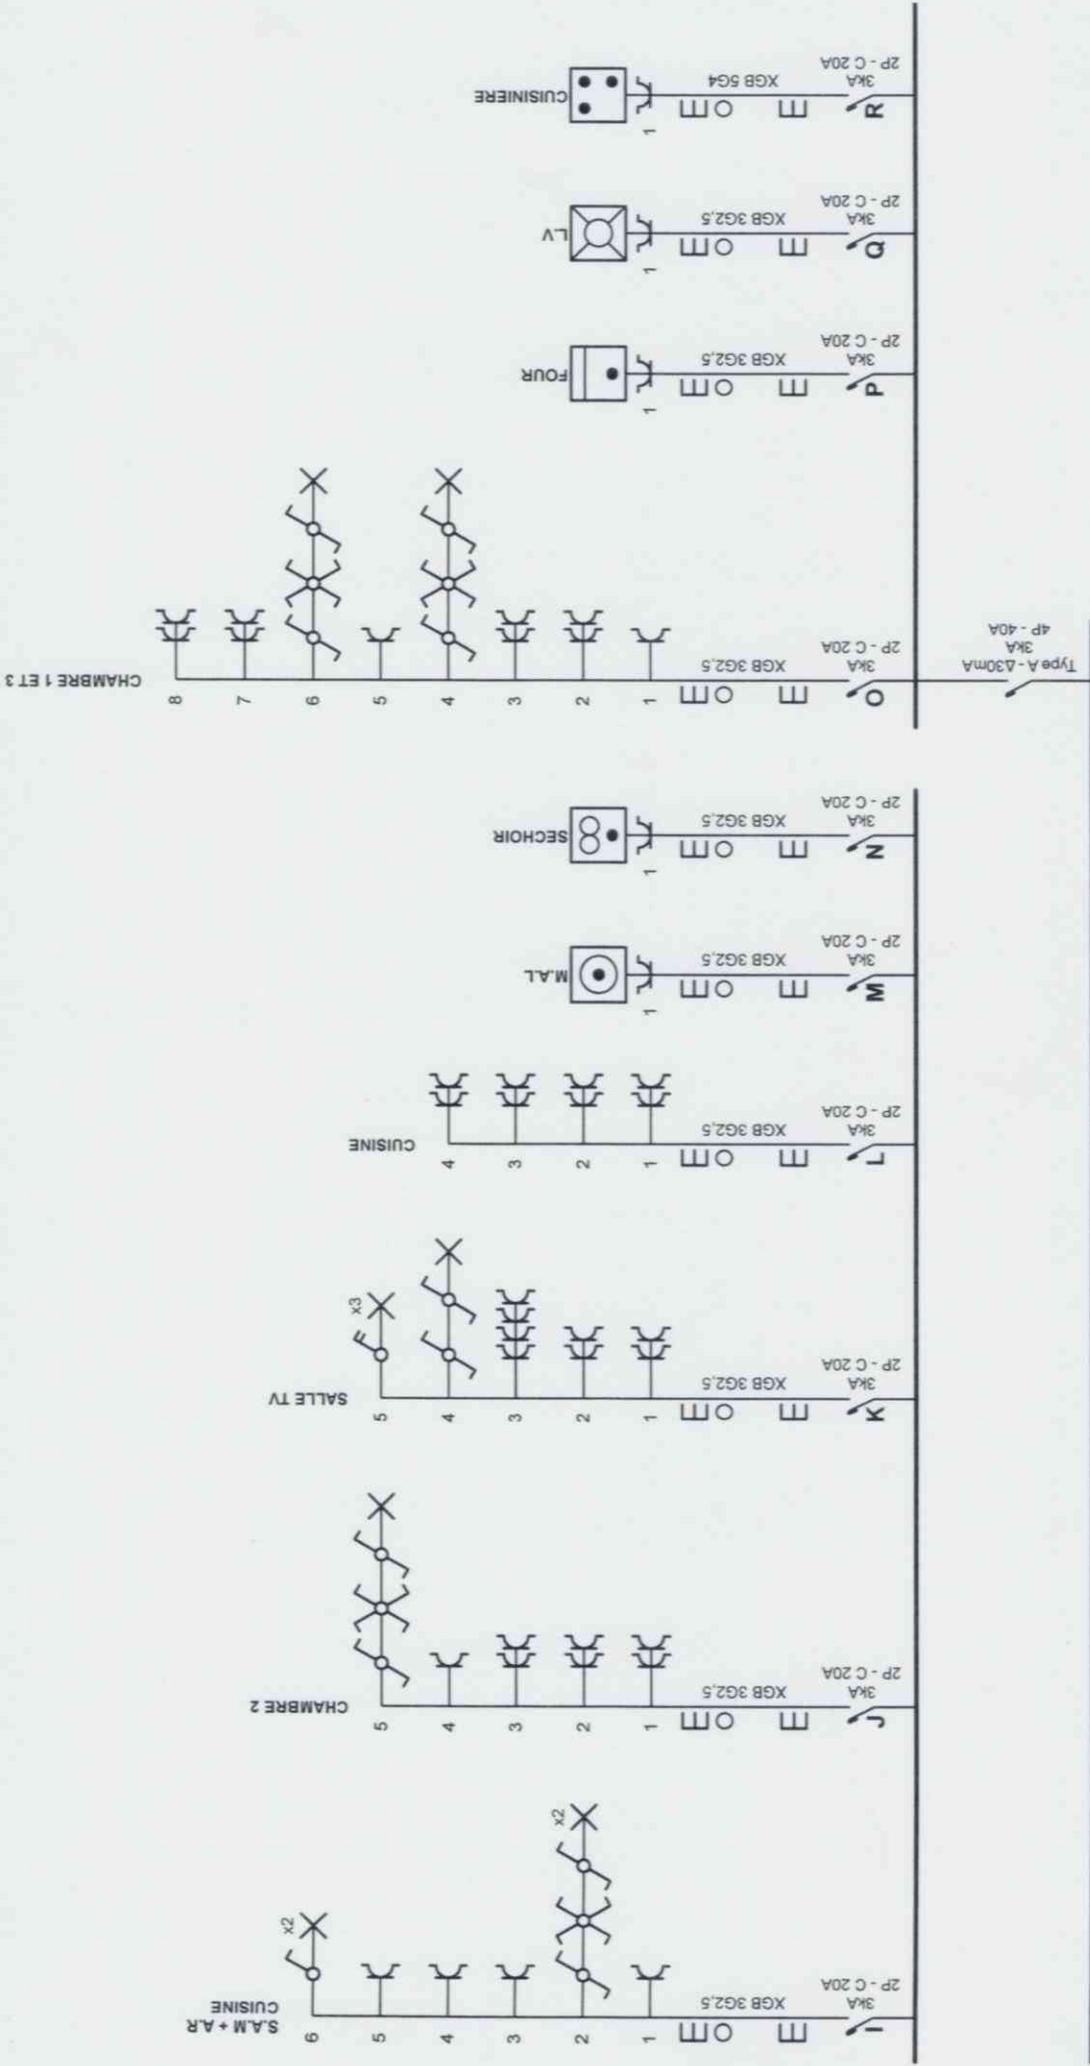

p. 2/16
Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

JMBELEEC
ELECTRICITE GENERALE

- DOMOTIQUE
- ALARMES
- ECLAIRAGE
- CHAUFFAGE ELECTRIQUE
- REMISE EN CONFORMITE

TEL: 0475.28.73.23 Rue de Bouillon, 252
5574 PONDROME BEAURAING
TVA: BE0536.196

Installateur
S.R.L. JMBELEEC
RUE DE BOUILLON 252
5574 PONDROME BEAURAING
GSM: 0475.28.73.23
e-mail: jeanmarc@jmbelec.be
BE0536.992.196


Adresse de l'installation électrique
GITE VAL DES CLOCHES
RUE VAL DES CLOCHES 129
6927 TELLIN
BE10.1561.3952

Organisme agréé
Normec BTV asbl - Namur/Luxembourg
Avenue du Sainfoin 25
5590 Ciney
Tél.: 083 21 35 27
e-mail: namur-biv@normecgroup.com
BE 0406.486.616

20 JUN 2025

Dave Maebe
555

Schéma dessiné par: Cosytech srl - TVA BE 0779.704.410

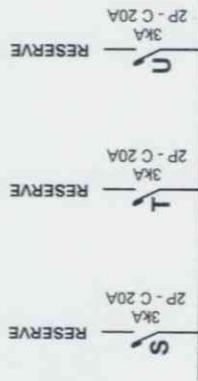


Organisme agréé
 Normec BTV asbl - Namur/Luxembourg
 Avenue du Saintfoin 25
 5590 Ciney
 Tél.: 083 21 35 27
 e-mail: namur-btv@normecgroup.com
 BE 0406.486.616

Adresse de l'installation électrique
 GITE VAL DES CLOCHES
 RUE VAL DES CLOCHES 129
 6927 TELLIN
 BE10.1561.3952

Installateur
 S.R.L. JMBELEC
 RUE DE BOUILLON 252
 5574 PONDROME BEAURAING
 GSM: 0475.28.73.23
 e-mail: jeanmarc@jmbelec.be
 BE0536.992.196

JMBELEC
 ELECTRICITE GENERALE
 • DOMOTIQUE
 • ALARMES
 • ECLAIRAGE
 • CHAUFFAGE ELECTRIQUE
 • REMISE EN CONFORMITE
 TEL: 0475.28.73.23 Rue de Bouillon, 252
 5574 PONDROME
 Jeanmarc.Lambert@jmbelec.be TVA BE0536992196

p. 3/6
 Schéma unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz

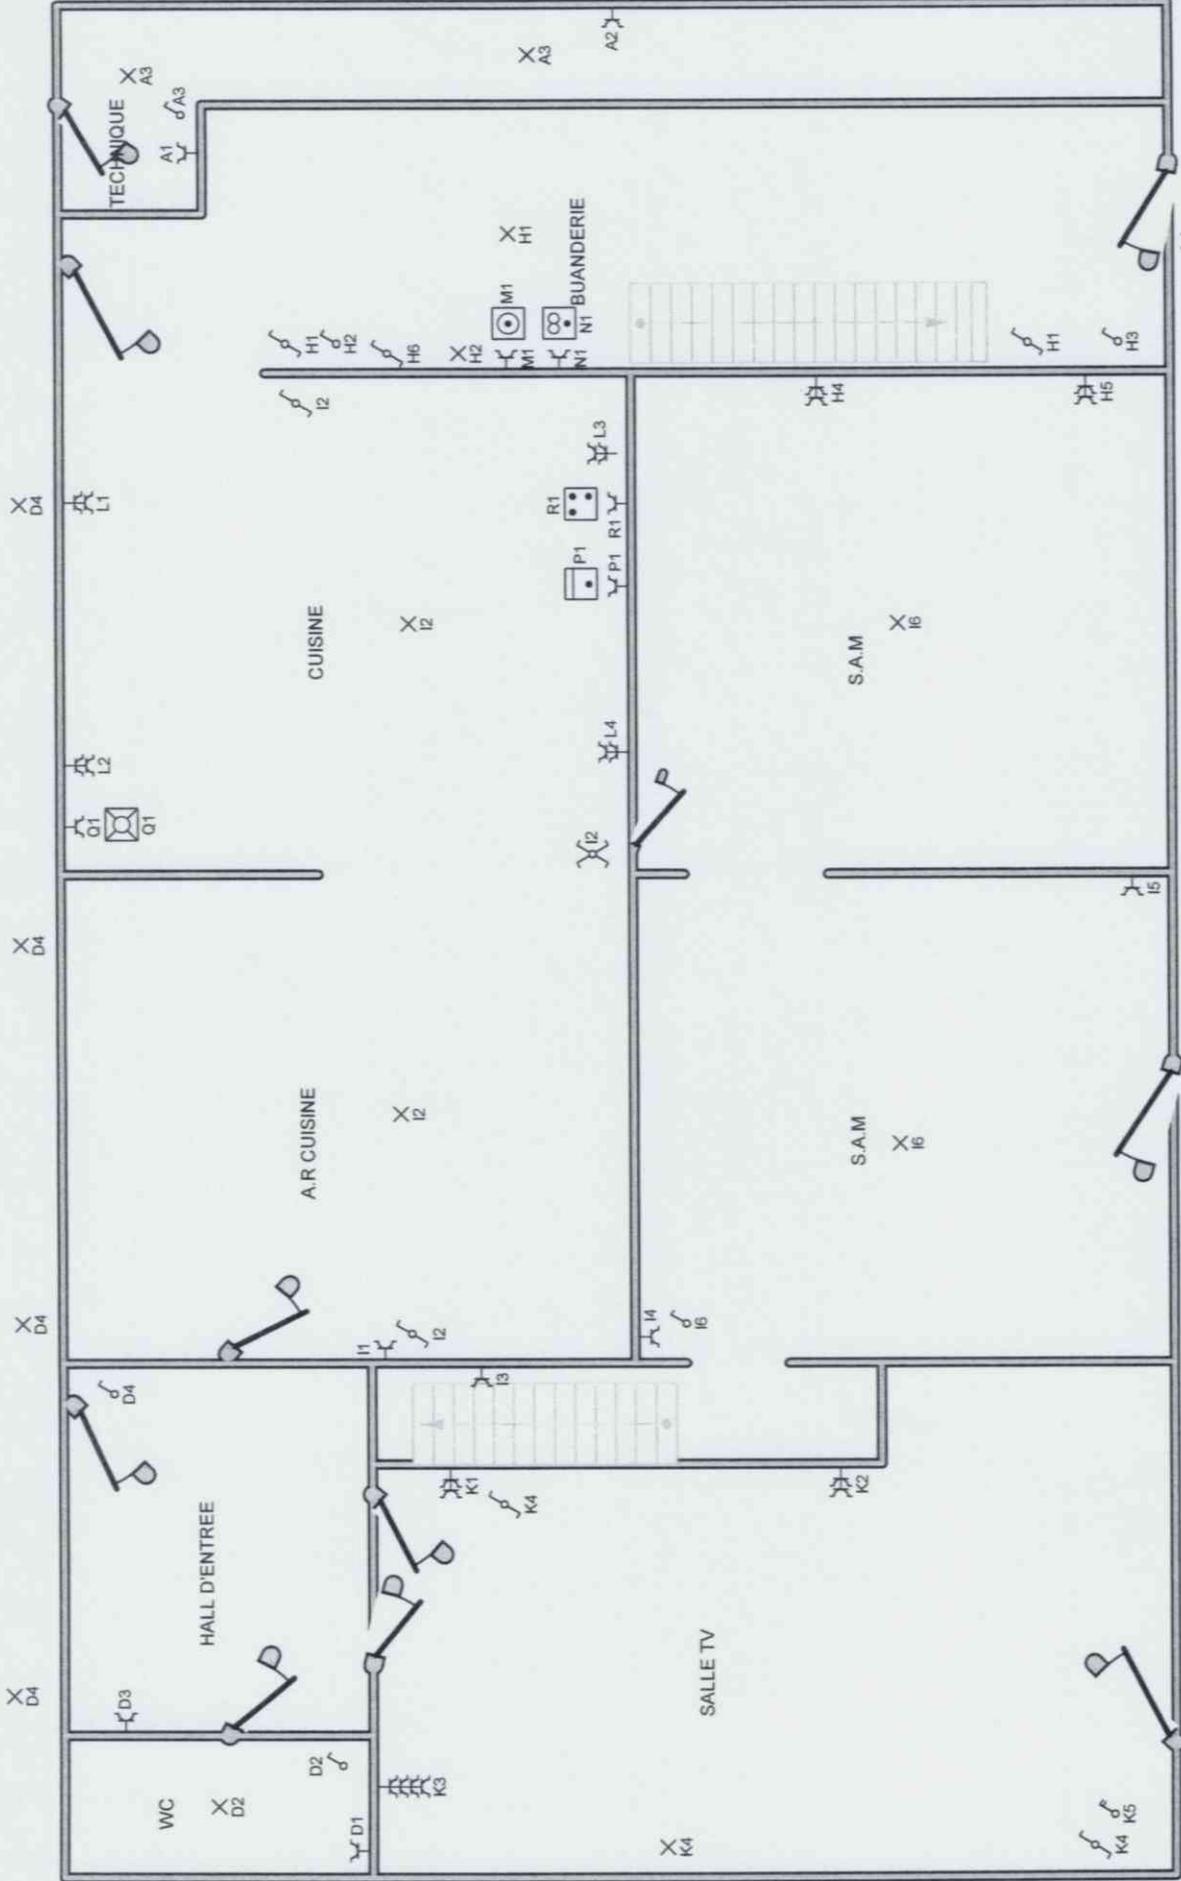

p. 4/6
Schéma de position
 3 x 230V ~ 50HZ

Installateur
S.R.L. JMBELEC
 RUE DE BOUILLON 252
 5574 PONDROME BEAURAING
 GSM: 0475.28.73.23
 e-mail: jeanmarc@jmbelec.be
 BE0536.992.196

JMBELEC
 ELECTRICITE GENERALE
 • DOMOTIQUE
 • ALARME
 • ECLAIRAGE
 • CHAUFFAGE ELECTRIQUE
 • REMISE EN CONFORMITE

TEL: 0475.28.73.23 Rue de Bouillon, 252
 5574 PONDROME BEAURAING
 Jeanmarc@jmbelec.be


Adresse de l'installation électrique
 GITE VAL DES CLOCHES
 RUE VAL DES CLOCHES 129
 6927 TELLIN
 BE10.1561.3952

Organisme agréé
 Normec BTv asbl - Namur/Luxembourg
 Avenue du Sainfoin 25
 5590 Ciney
 Tél.: 083 21 35 27
 e-mail: namur-btv@normecgroup.be
 BE 0406.486.616

Signature: Dave Maebe 555

DATE: 2025 JUN 20

Schema dessiné par: Cosytech srl - TVA BE 0779.704.410

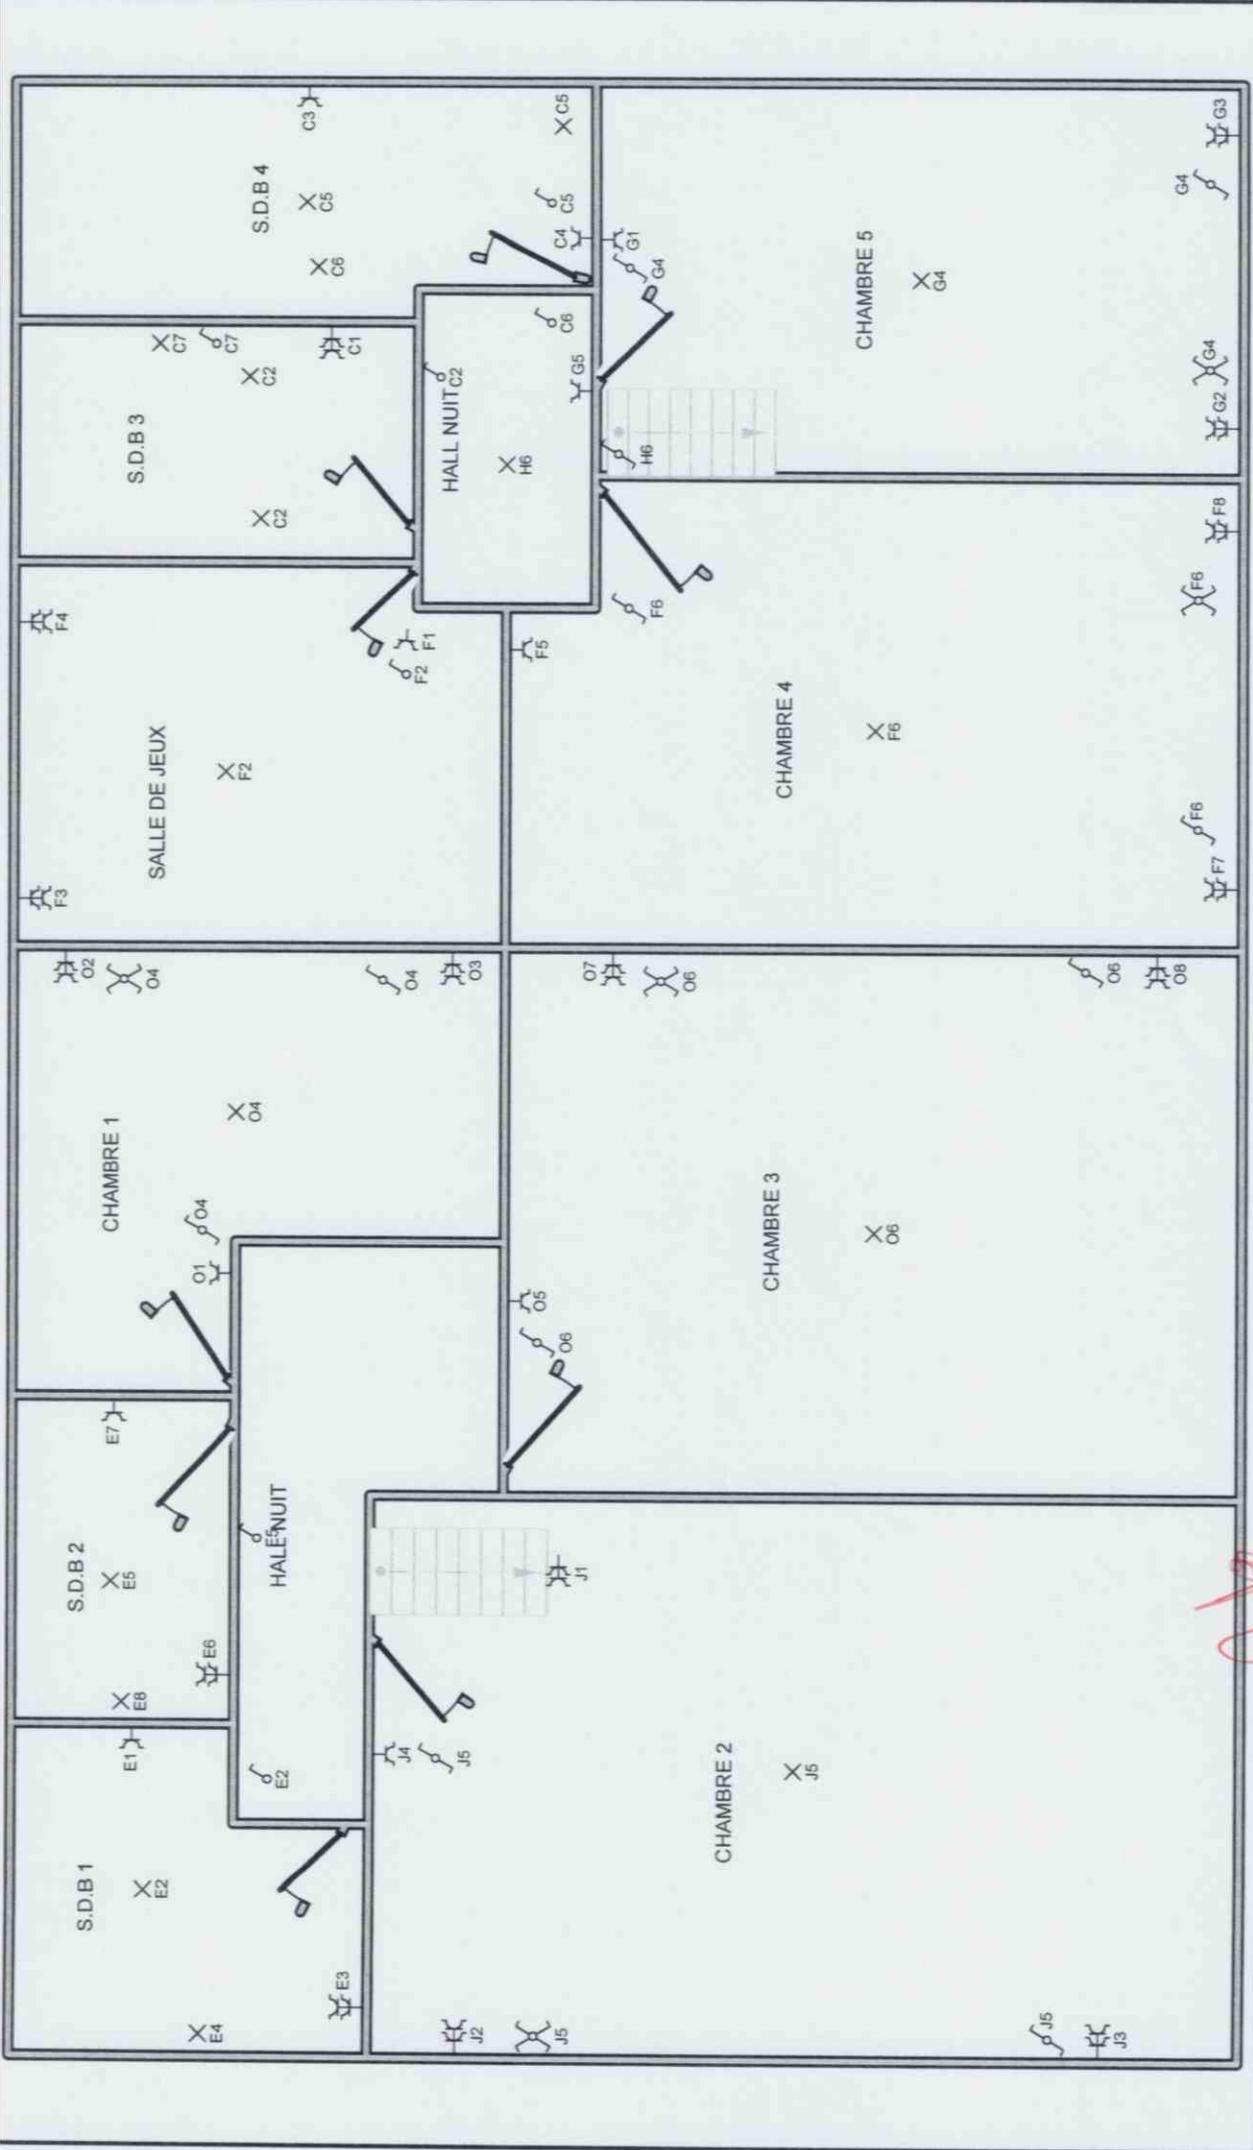

<p>Organisme agréé Normec BTv asbl - Namur/Luxembourg Avenue du Saintfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: namur-btv@normecgrup.com BE 0406.486.616</p>	<p>Adresse de l'installation électrique GITE VAL DES CLOCHES [REDACTED] RUE VAL DES CLOCHES 129 6927 TELLIN BE10.1561.3952</p>	<p>Installateur S.R.L. JIMBELEC RUE DE BOUILLON 252 5574 PONDROME BEAURAING GSM: 0475.28.73.23 e-mail: jeanmarc@jimbelec.be BE0536.992.196</p>	<p>p. 5/6 Schéma de position 3 x 230V ~ 50HZ</p>
<p>JMBELEC ELECTRICITE GENERALE DOMOTIQUE ALARMES ECLAIRAGE CHAUFFAGE ELECTRIQUE REMISE EN CONFORMITE TEL: 0475.28.73.23 - Rue de Bouillon, 252 5574 Pondrome - Namur, Belgique TVA: BE0536.992.196</p>		<p>30 JUN 2025 Dave Maebel 555</p>	<p>Schema dessiné par: Cosytech srl - TVA BE 0779.704.410</p>

U RESERVE

- A** CHAUFFERIE
- B** BOILER
- C** S.D.B 3 ET 4
- D** WC REZ + HALL D'ENTREE + ECL EXT + A.R CUISINE
- E** S.D.B 1 ET 2
- F** SALLE DE JEUX + CHAMBRE 4
- G** CHAMBRE 5 + PRISE HALL NUIT
- H** BUANDERIE + HALL NUIT
- I** S.A.M + A.R CUISINE
- J** CHAMBRE 2
- K** SALLE TV
- L** CUISINE
- M** M.A.L
- N** SECHOIR
- O** CHAMBRE 1 ET 3
- P** FOUR
- Q** L.V
- R** CUISINIERE
- S** RESERVE
- T** RESERVE

P. 6/6
Liste des circuits
 3 x 230V ~ 50Hz

JMBELEC
 ELECTRICITE GENERALE
 DOMOTIQUE
 ALARMES
 ECLAIRAGE
 CHAUFFAGE ELECTRIQUE
 REMISE EN CONFORMITE
 TEL: 0475.28.73.23 Rue de Moulton, 252
 5574 PONDROME
 BE0536.992.196

Installateur
 S.R.L JMBELEC
 RUE DE BOUILLON 252
 5574 PONDROME BEAURAING
 GSM: 0475.28.73.23
 e-mail: jeanmarc@jmbelec.be
 BE0536.992.196

Adresse de l'installation électrique
 GITE VAL DES CLOCHES
 RUE VAL DES CLOCHES 129
 6927 TELLIN
 BE10.1561.3952

Organisme agréé
 Normec BTV asbl - Namur/Luxembourg
 Avenue du Sainfoin 25
 5590 Ciney
 Tél.: 083 21 35 27
 e-mail: namur-btv@normecgroup.com
 BE 0406.486.616

BTV
 30 JUN 2025
 Dave Maesbe
 555