



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/03/2025 **Inspecteur:** Maher Boufrahi **Mentor:** - **Installateur:** Elektro Simons BV
ID-label: Boniverlei 160/9, 2650 Edegem **Klantreferentie:** -

B.T.W. nr.: BE 0781 780 705

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481291

Datum verslag: 11/03/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Boniverlei
Huisnummer 160
Busnummer 9
Postcode 2650
Gemeente EDEGEM
Land België

Eigenaar

Naam Kelly Crollet
Straatnaam Boniverlei
Huisnummer 160
Busnummer 9
Postcode 2650
Gemeente EDEGEM
Land België

Installateur

Naam Elektro Simons BV
BTW nr. BE 0781 780 705
Telefoonnummer 0499/91.59.59
E-mail geertsimons@outlook.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820045601596

Teller Nr. : 1SAG1105026289



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 13

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 41,1 MΩ

RE: 10,42 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N51 Het opgegeven EAN-nummer is volgens de wiskundige controle niet correct.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:18 tot 10:54

De inspecteur Maher Boufrahi

De werknemer,


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



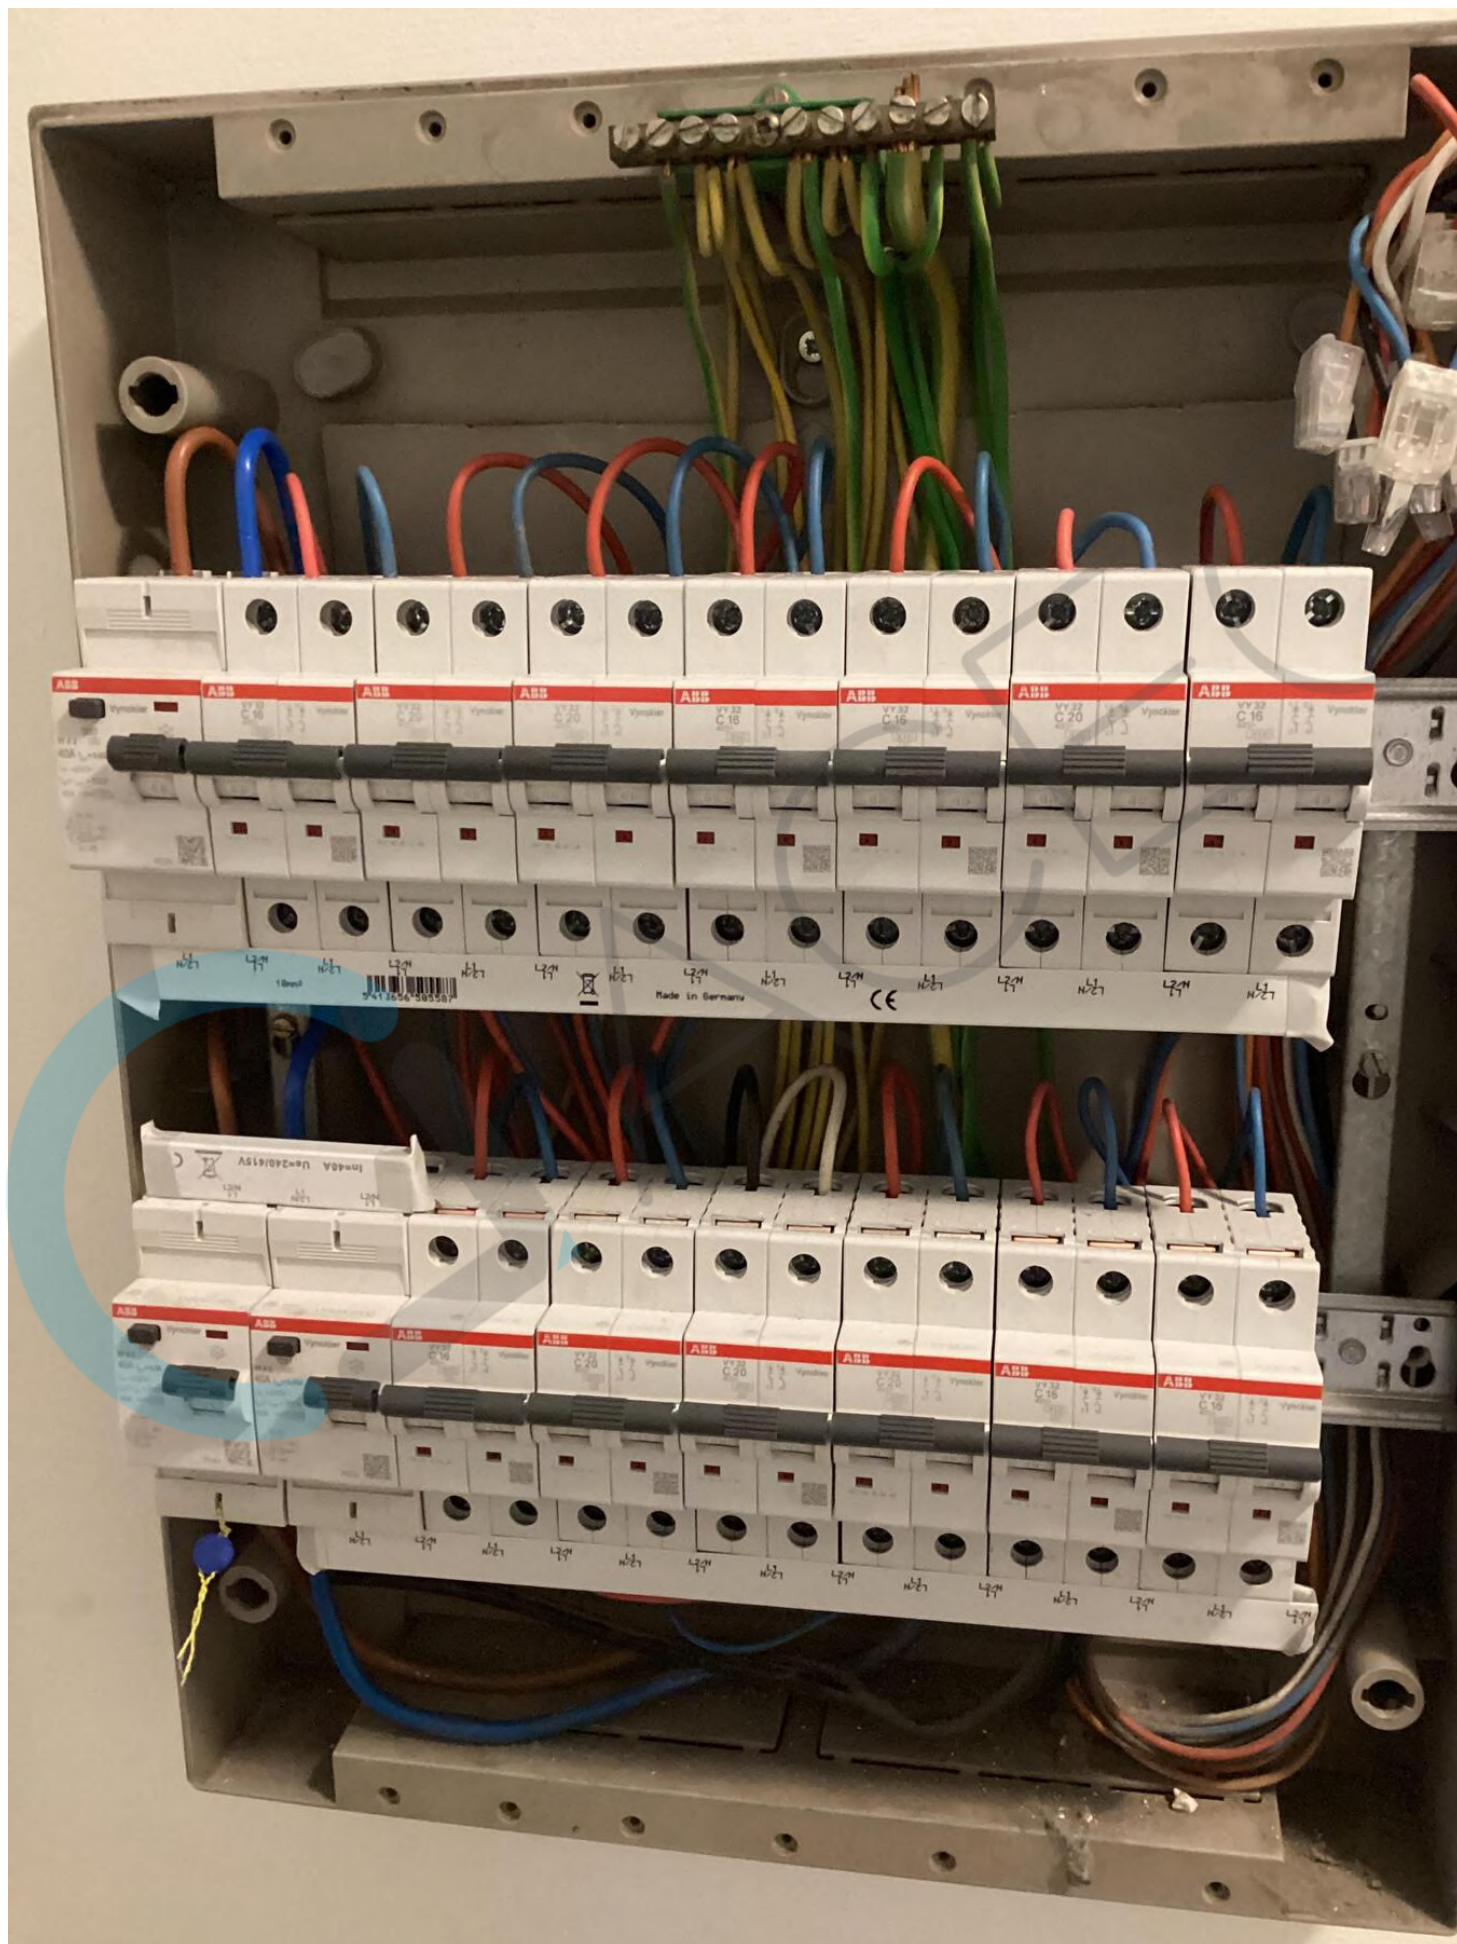

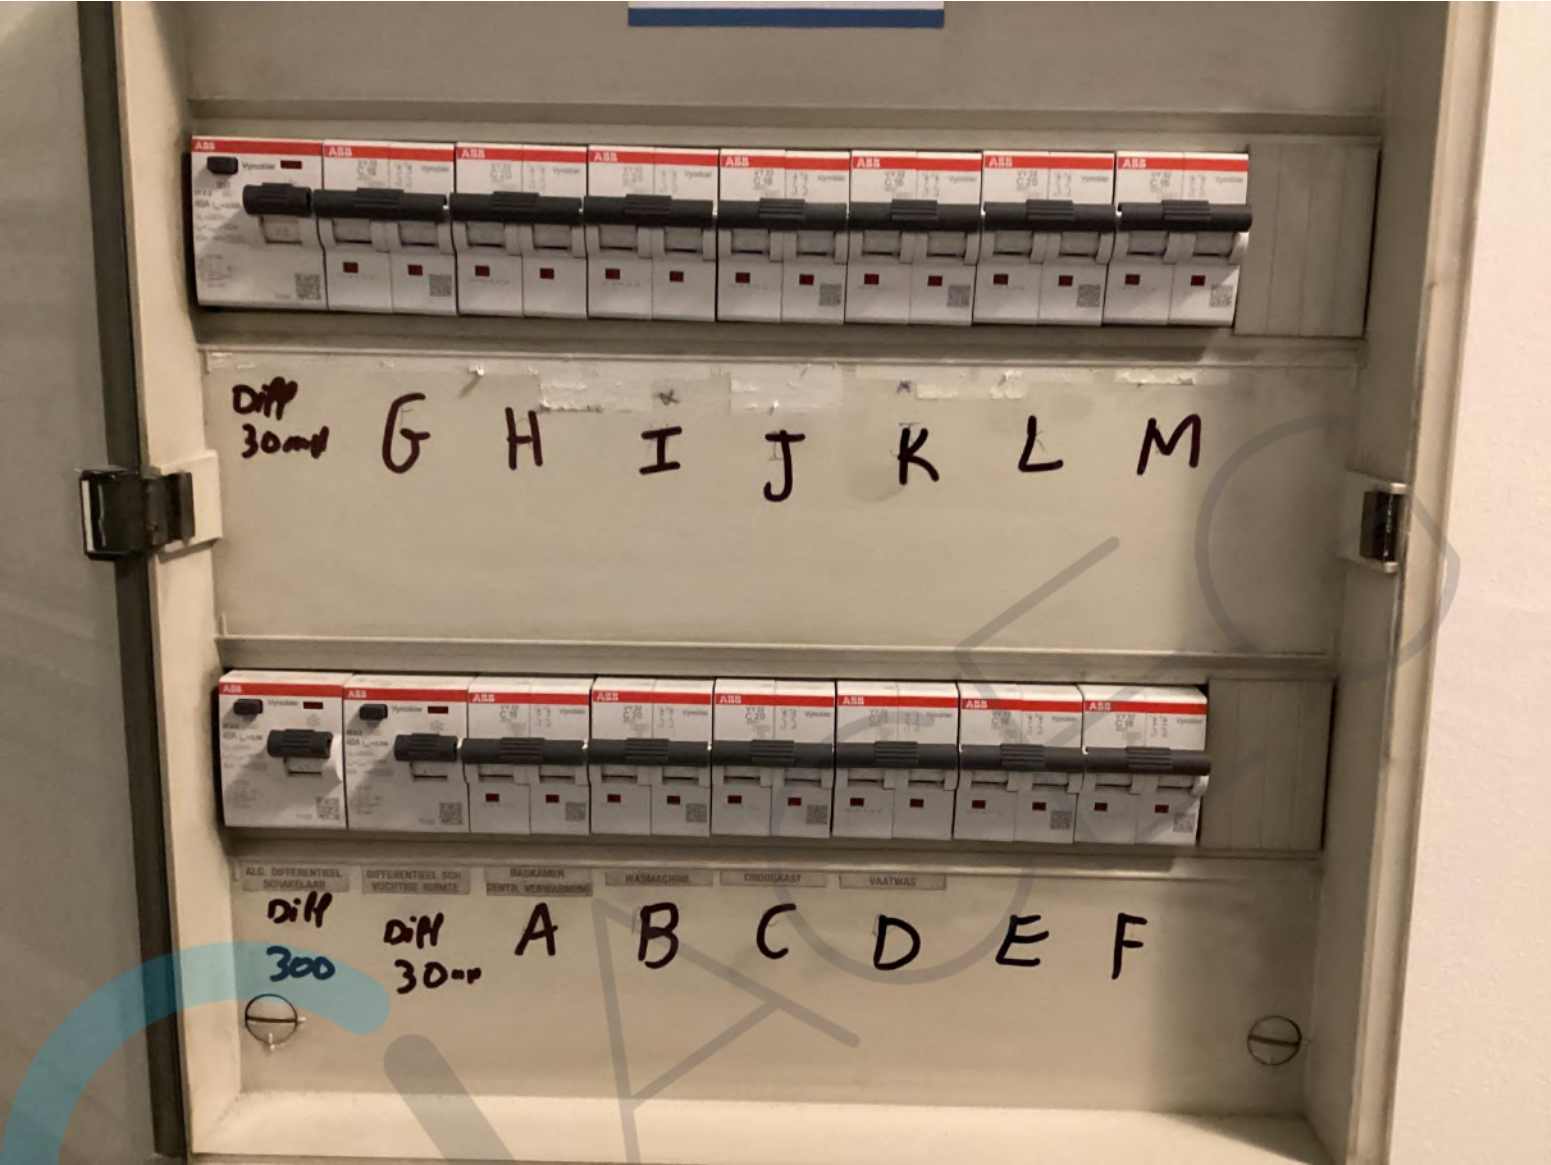












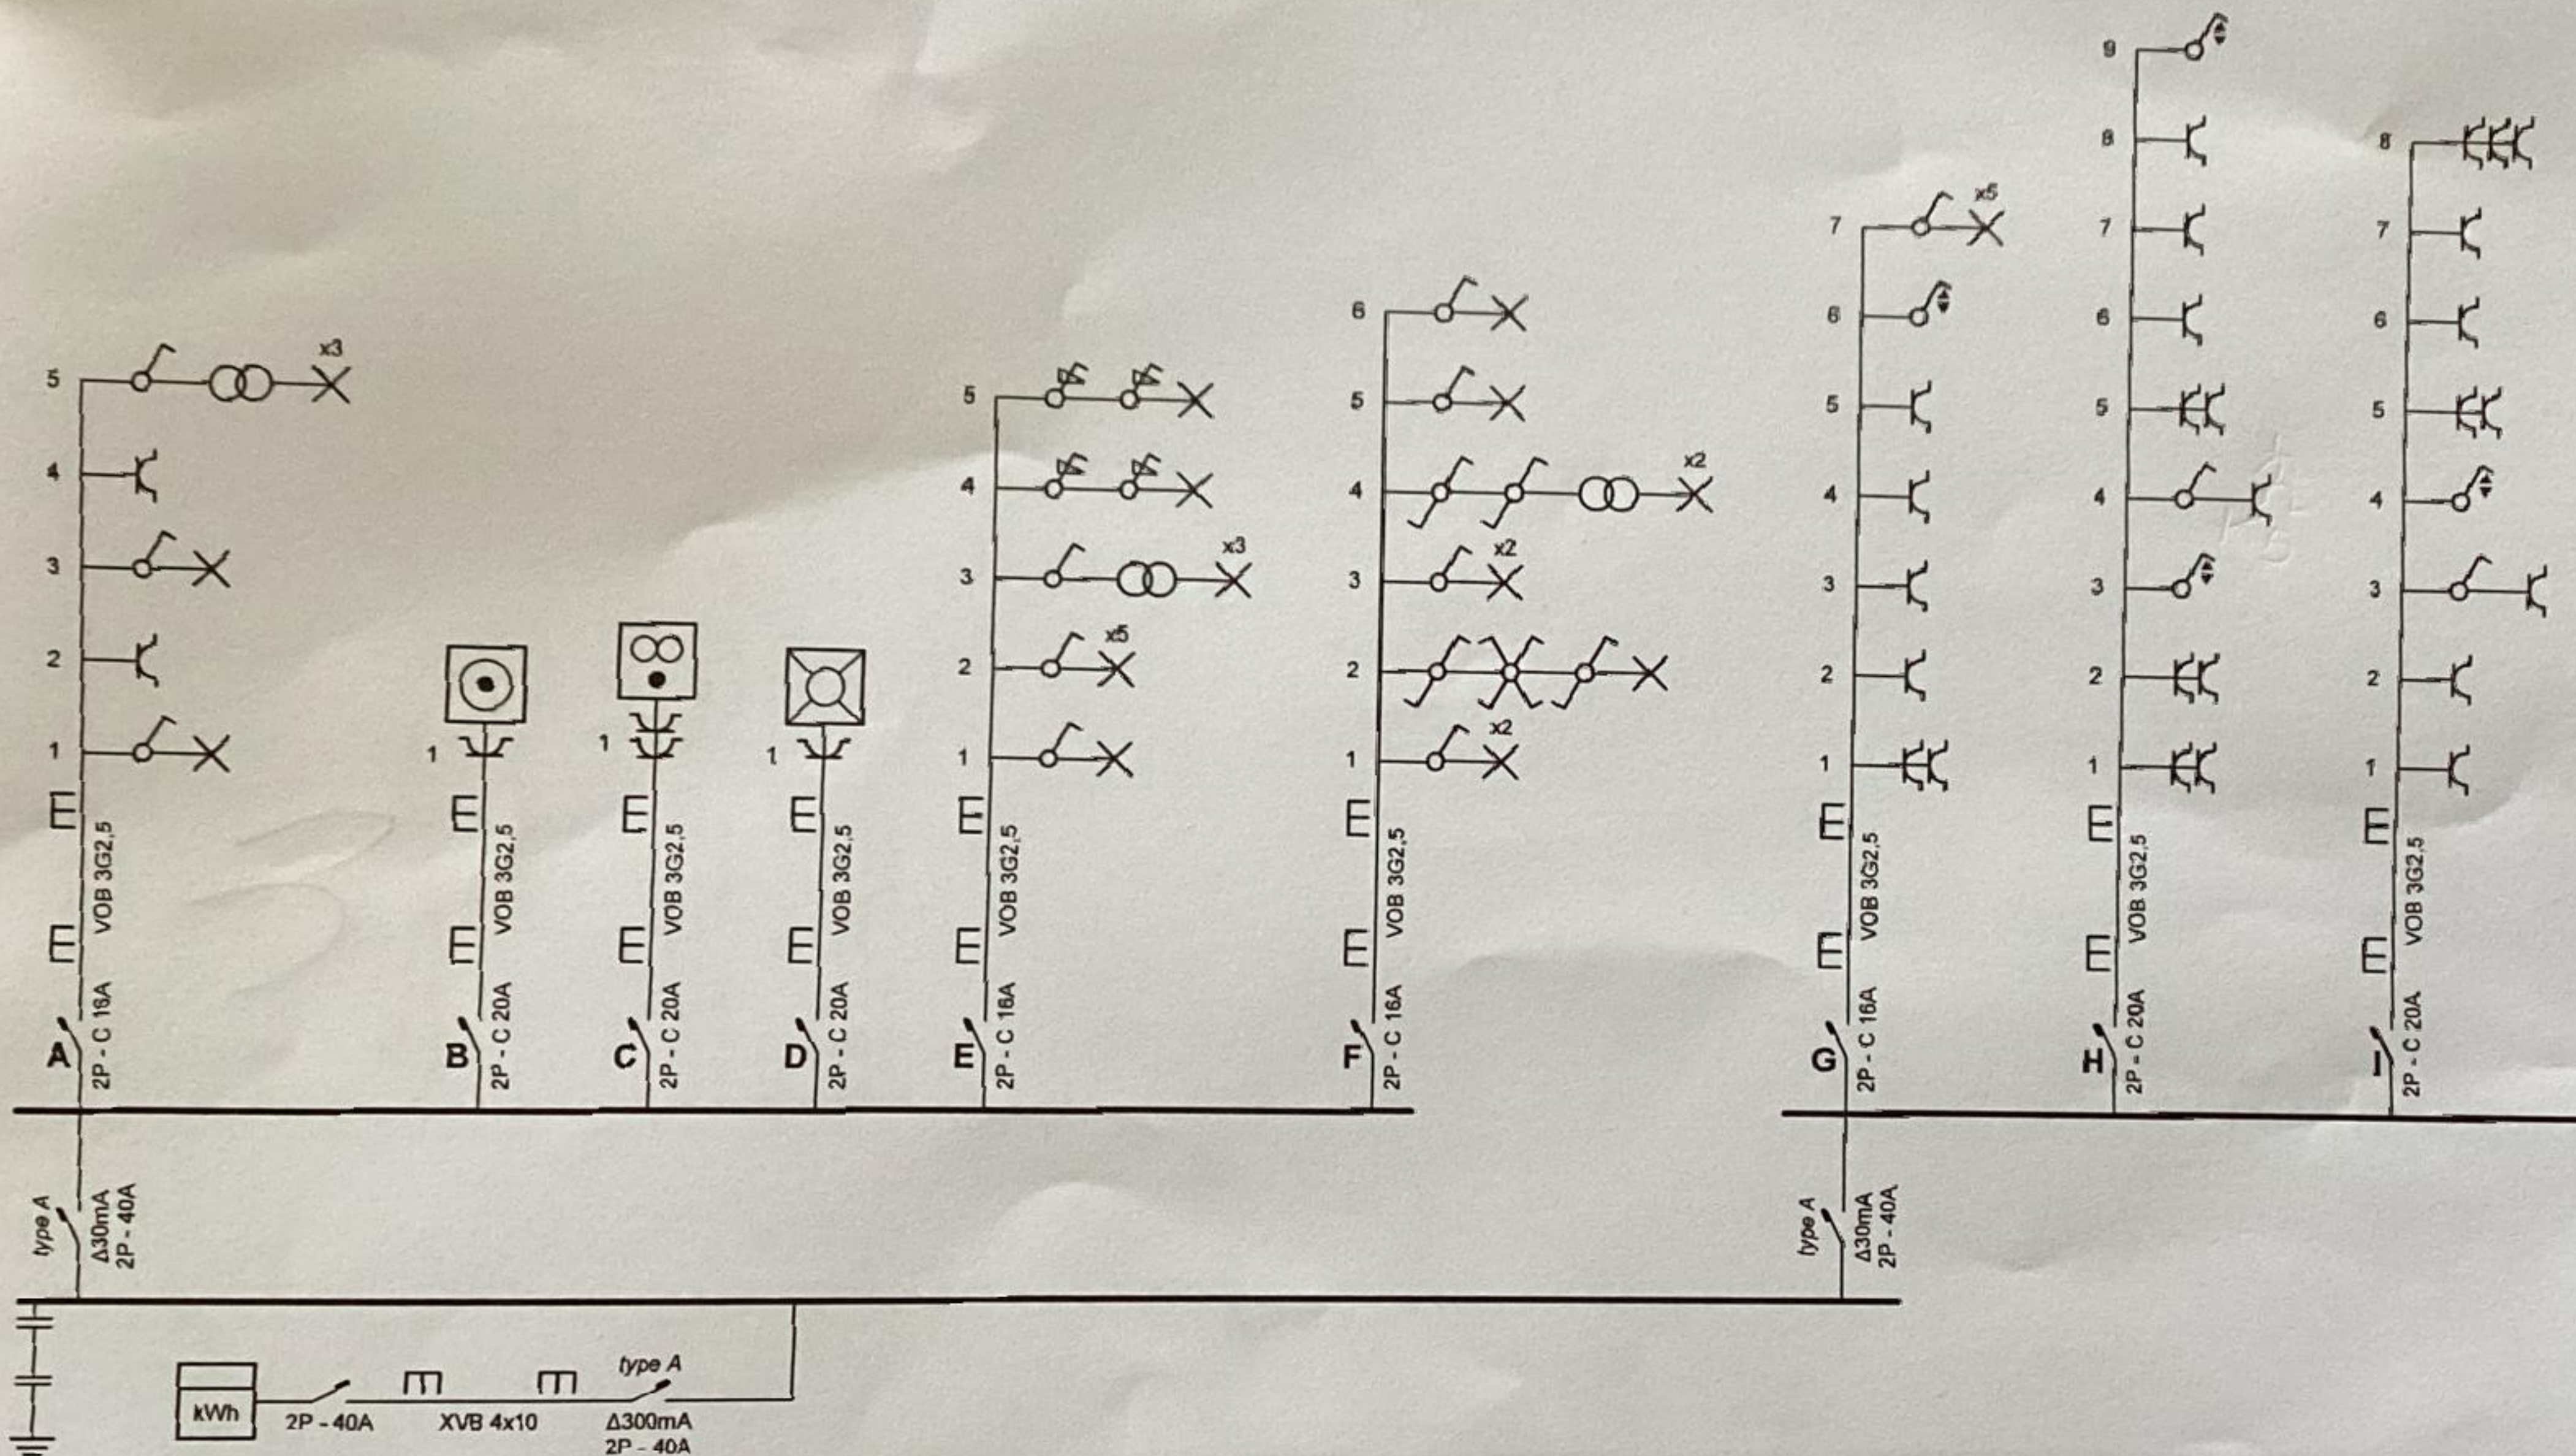

ACEG
Maher Boufrahl

11/03/2025

Plaats van de elektrische installatie

Sonja Verschooten
Boniverlei 160 Bus 9
2650 Edegem


Installateur

Elektro Simons BV
Vakenderveld 2 Bus 3
2500 Lier
GSM: 0499/91.59.59
elektrosimons@outlook.com
BE0781.780.705

ELEKTRO SIMONS
ALGEMEEN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

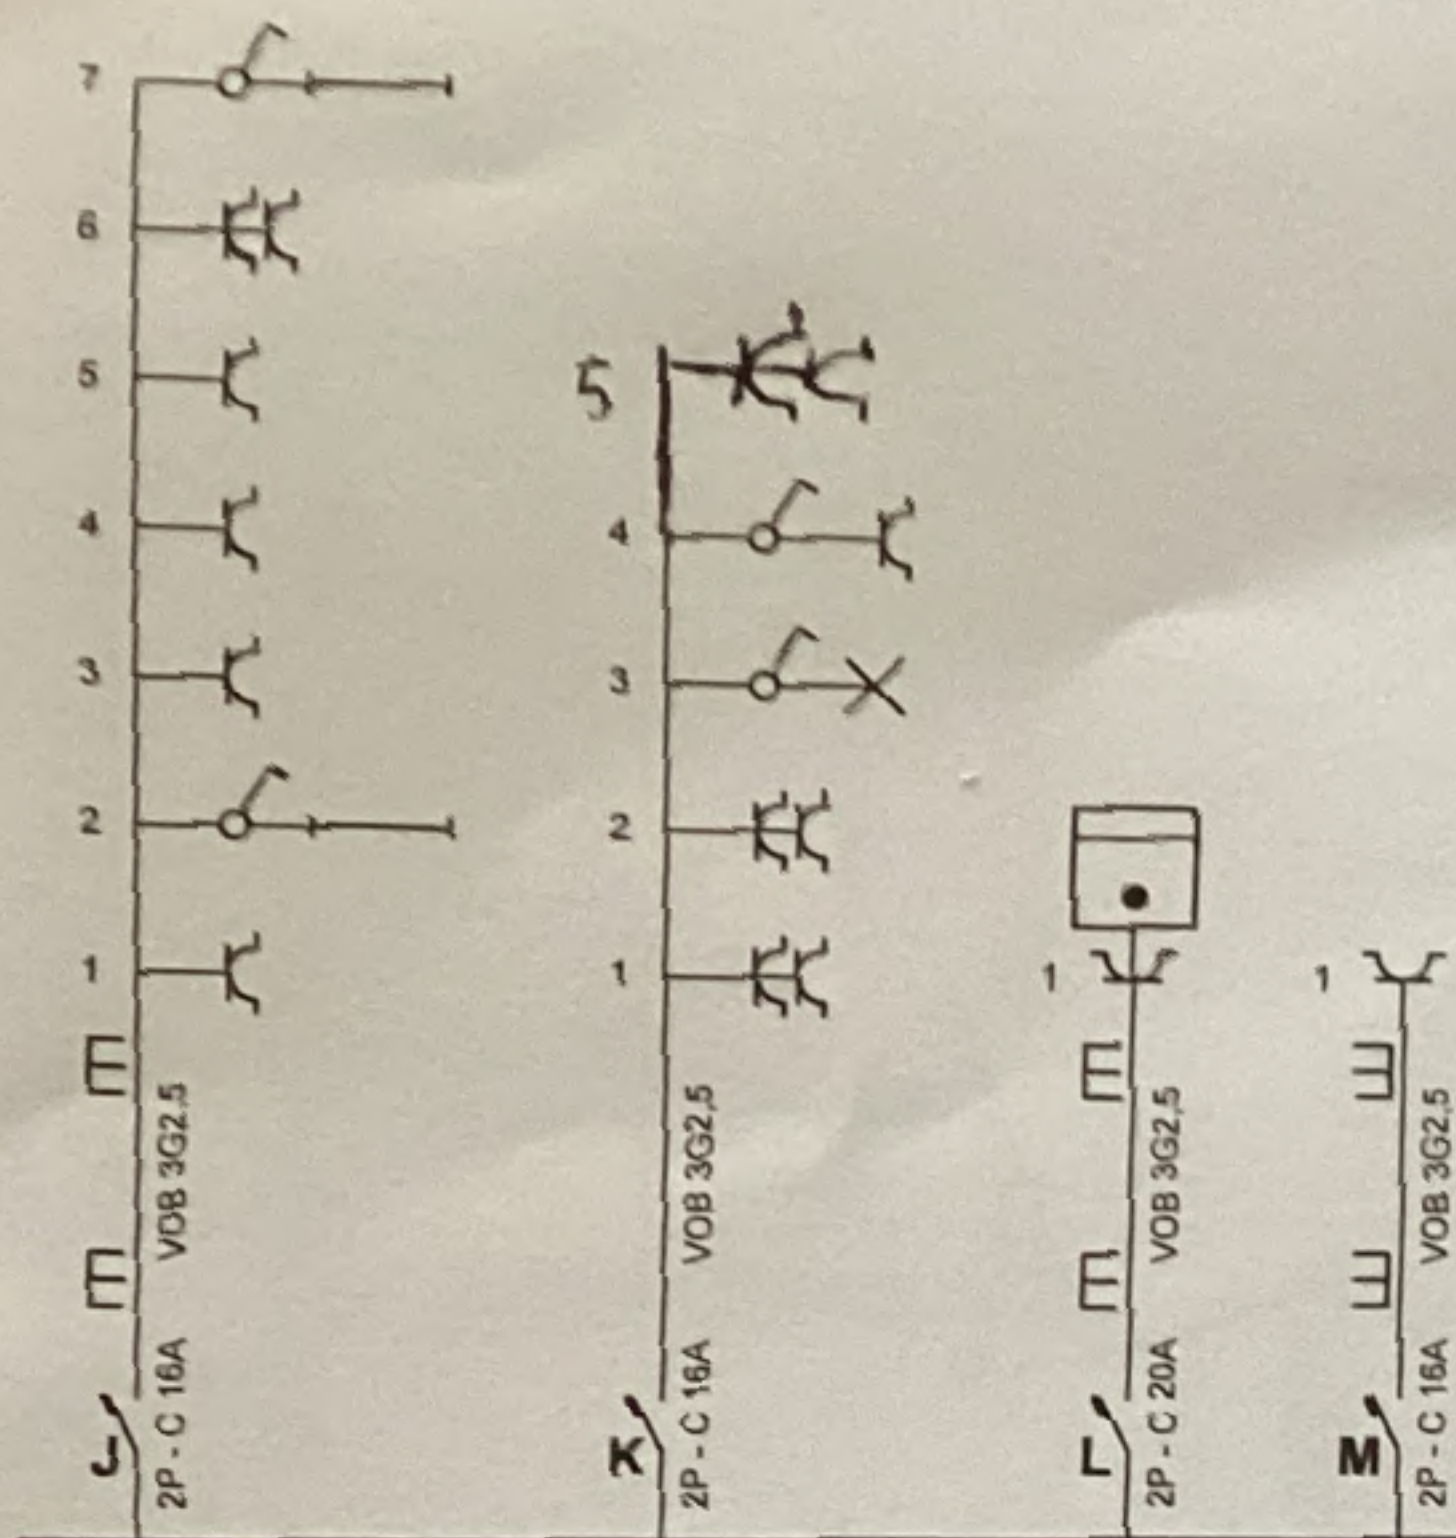

Plaats van de elektrische installatie

Sonja Verschooten
 Boniverlei 160 Bus 9
 2650 Edegem

Installateur

Elektro Simons BV
 Vakenderveld 2 Bus 3
 2500 Lier
 GSM: 0499/91.59.59
 elektrosimons@outlook.com
 BE0781.780.705

