

3393085 11/09/14 9/369

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. :  
 Teller nr. :  
 Stand I : II :

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : ABEI art. 86 / ABEI art. 87 / ABEI art. 270 / ABEI art. 271 / ABEI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. :  
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid  
 Type der lokalen : Appartement 5  
 Plaats van onderzoek : Wachtloos 34 Hoogsteden  
 Eigendom van :  
 Opdrachtgever :  
 Installateur : Stefaan Van Antwerpen  
 BTW : 0123456789 ID-kaart : 1234567890 Uitgereikt te : 11/09/14 Datum :  
 Onderzoeker : De Rooij Datum van onderzoek : 11/09/14

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V - N~~ Max. Beveiliging : 100 A Omschakelaar stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : automatisch Schak. : afhankelijk  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : 3 x 2.5 aantal geleiders : 4 doorsnede : 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : 3 x 2.5 aantal geleiders : 4 doorsnede : 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
 Aardélektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 1.406 Ω  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1 Algemene isolatieweerstand : 2.1 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : 300 A 300 mA 0.1 s MA bijkomende : 300 A 300 mA 0.1 s MA  
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

3 x 2.5 mm<sup>2</sup> (A, B, C)  
2 x 2.5 mm<sup>2</sup> (N, PE)

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.**

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

A Badkamer nog niet afgewerkt

**EANDIS**  
 Koningin Elisabethlei 38  
 2000 TURNHOUT

**KEURING OK**

voor de directeur,  
 de onderzoeker

**BESLUIT**

De installatie is conform / niet conform met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 11/09/14  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermeiden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDEERS. EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/06/2014 12:04:52








ONS

afpraak met  $\varphi$  in 20/01/13  
op waf.

2e dubbel contact

+  $\varphi$  in kelderberging

voorkrijgbuiterkruan

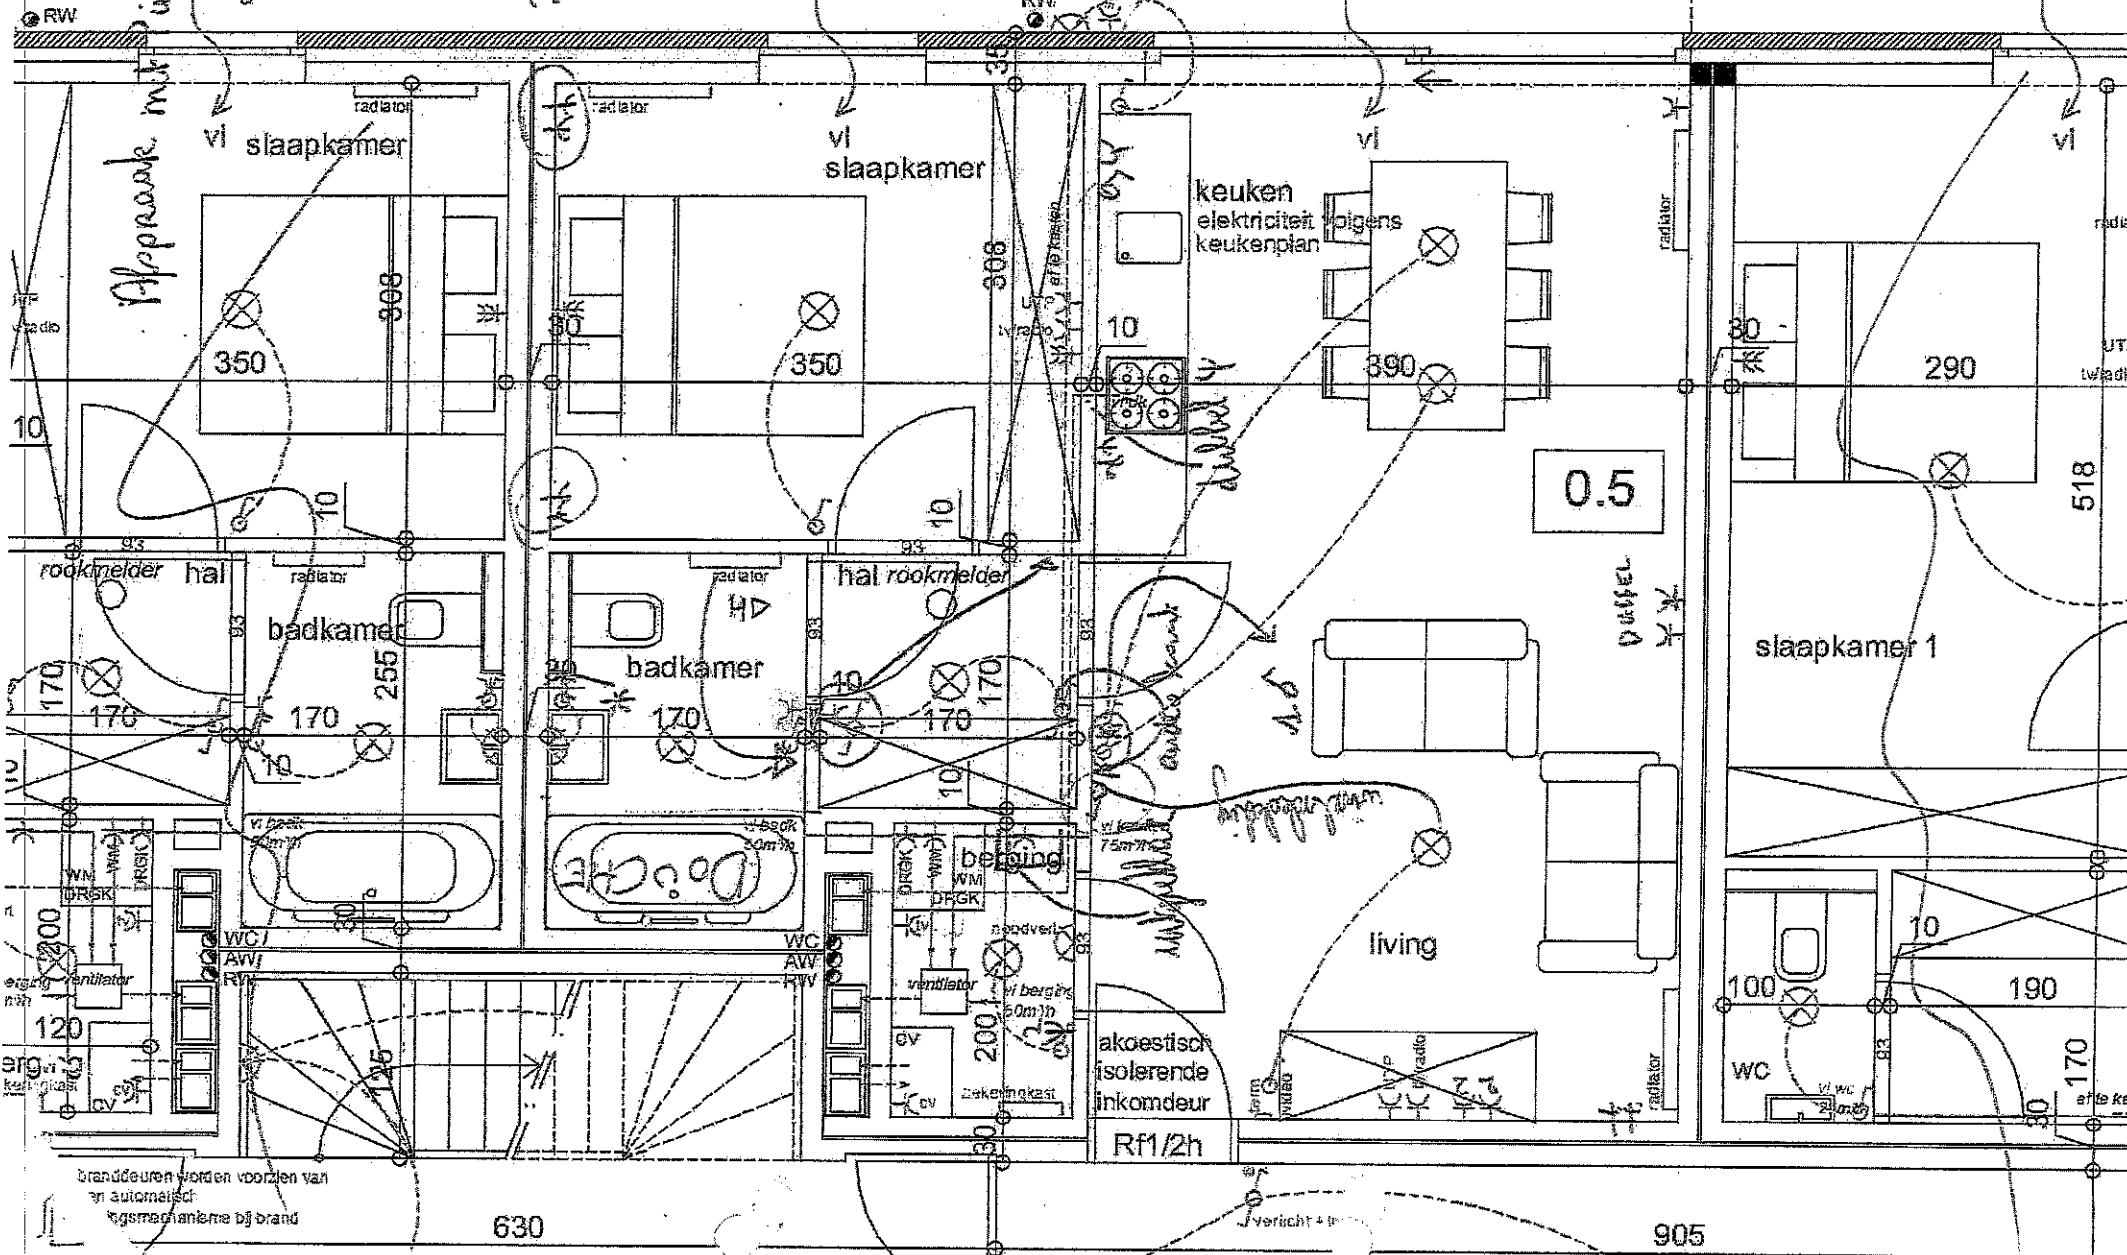

Branddeuren worden voorzien van een automatisch sluitmechanisme bij brand

630

905







Laerhof app 0.5

Elotec nv

Koolhof 24

-

0.5.

2320 Hoogstraten

-


## Lijnomschrijvingen

- A Stopc living/terras
- B Stopc nachthal/slaapkamer/terras
- C Stopc keuken
- D Stopc oven
- E Kooplaaf
- F Stopc berging/badkamer
- G Vaafwas
- H Wasmachine
- I Droogkast
- J Verlichting







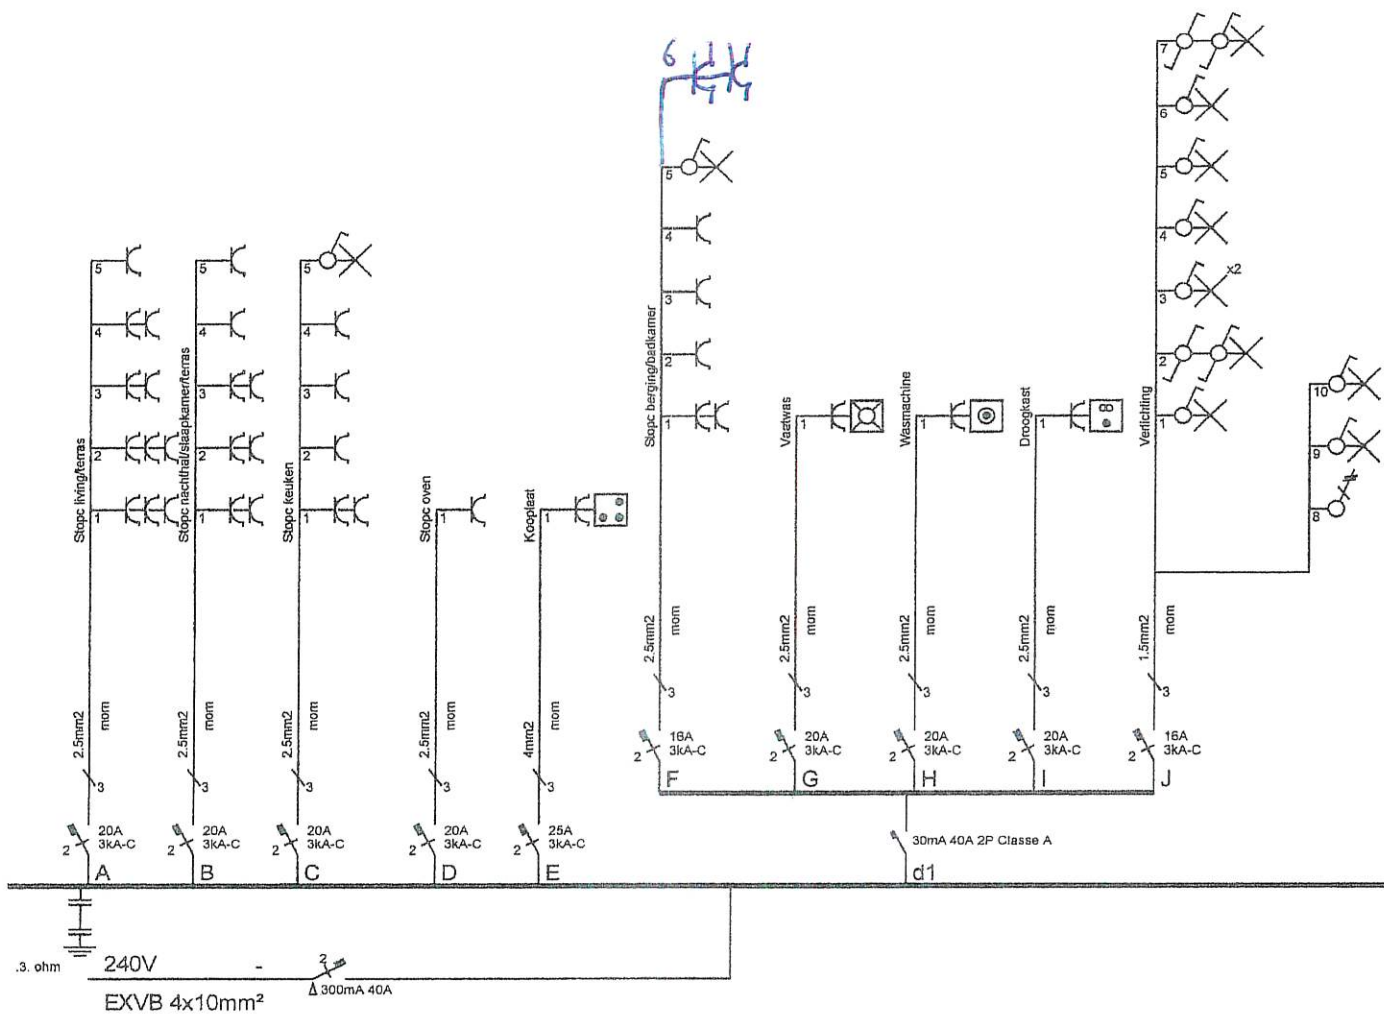

Afgev. erkend organisme

app 0.5

Laerhof app 0.5  
Koolhof 24  
2320 Hoogstraten

Verantw. uitvoering

20/09/12

ELOTEC nv  
Van Aertselaerstraat 42  
2320 Hoogstraten  
BTW: 0453.433.032



0

1



terras

