

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Données générales

Visualisation de l'habitation et de l'installation

Adresse de l'installation Maison Blanche 198
6700 Arlon
Type de locaux Propriétaire
Responsable des travaux non communiqué
Carte ID non communiqué
Date du contrôle 28/08/2017
Type du contrôle visite périodique (Art. 271) -
dans le cadre d'une vente
(installation électrique d'après
le 01/10/81)
Agent visiteur Raphaël Couniot



Données du raccordement

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	ORES ASSETS	Type de raccordement	souterrain
Code EAN	non communiqué	Câble compteur - tableau	VOB 16mm ²
Numéro du compteur	30313064	Tension nominale de service	230V - AC
Index jour / nuit	048628,4 / 034713,4	Courant nominal de la protection de branchement	50A

Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	Voir plans
---	----	--------------------	---	--------------------	------------

Circuit(s)

Protection

Section (mm²)

Conclusion

Les fondations datent	d'après le 1/10/1981	Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	1,5
Prise de terre	boucle	Dispositif différentiel de tête	ID - 63A - 300mA - type A - test OK
Type de boucle de terre	conducteur plein	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 63A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	3,5	Raccordement	OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Eclairage/machines	OK
Test de continuité	conduant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK
Contrôle boucle de défaut	conduant	Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK		

Conclusion : CONFORME

A la date du **28/08/2017**, l'installation électrique de "**Maison Blanche 198 - 6700 Arlon**" est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le **28/08/2042**.

Signature de l'agent



Signature du propriétaire



Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be
Tél: 0800 82 171
Mail : info@certinergie.be



Organisme de contrôle



www.certinergie.be



0800 82 171



info@certinergie.be



Remarques

- L'installation électrique domestique déclarée conforme est, sans modification importante de celle-ci, à reconstruire avant le
- Le délai en vigueur pour le contrôle d'installation domestique déclarée conforme est tous les 25 ans

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?

1

Lisez attentivement ce
procès-verbal

2

Lors d'extensions, de
modifications importantes de
l'installation, faites la reconstruire

3

Au terme de la validité du rapport,
faites reconstruire votre installation

4

Certinergie est à votre service
pour effectuer ce contrôle

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaïne
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654




Site internet: www.certinergie.be

Tél: 0800 82 171


Mail : info@certinergie.be

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

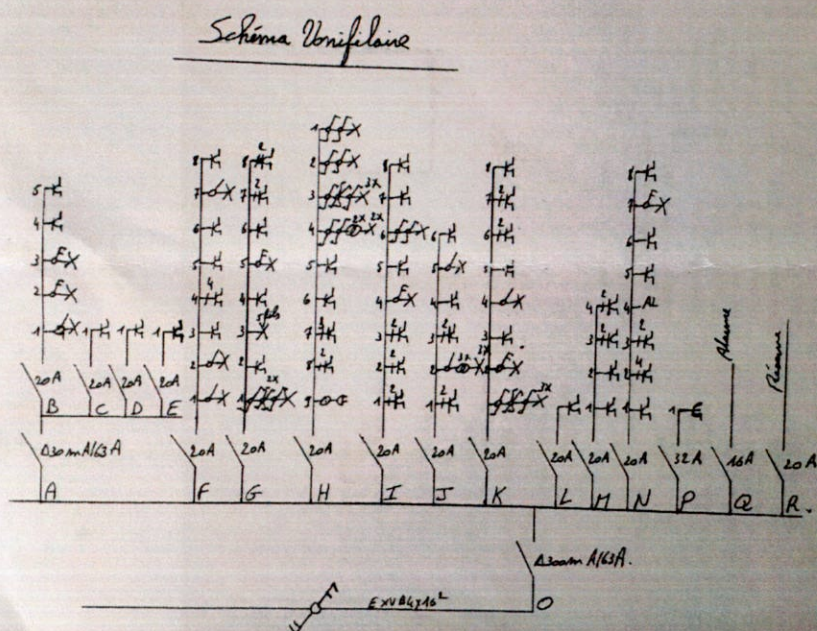

Certinergie asbl / vzw
Organisme de centrale agents
Erkend overheidsinstelling

Plan(s) de position de l'installation

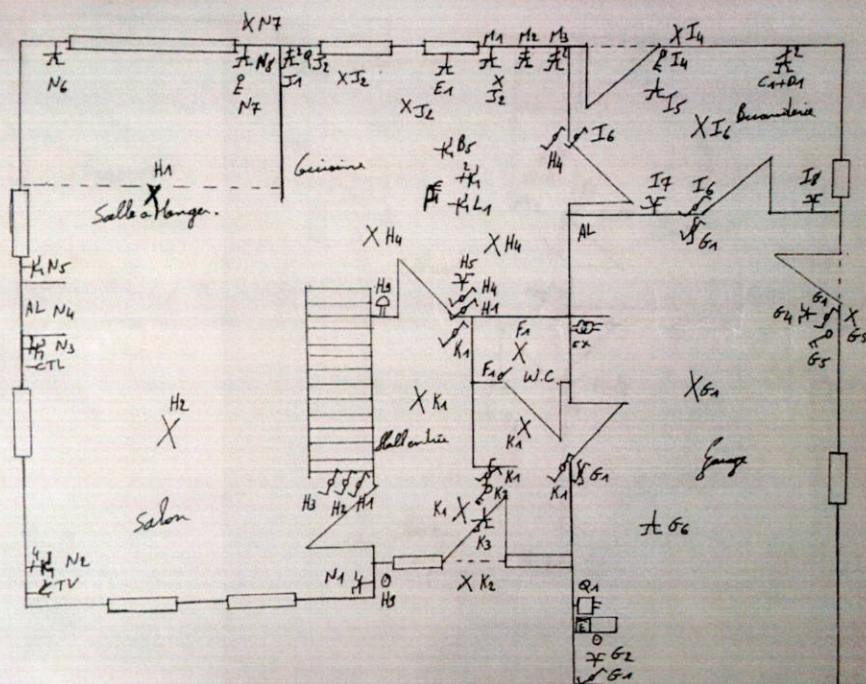

Certinergie asbl / vzw
Organisme de centrale agents
Energie & comfortorgaan
Rue de l'Industrie 11 • info@certinergie.be

See on previous, n
6700 chlon.

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé


Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaire
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be

Tél: 0800 82 171

Mail : info@certinergie.be

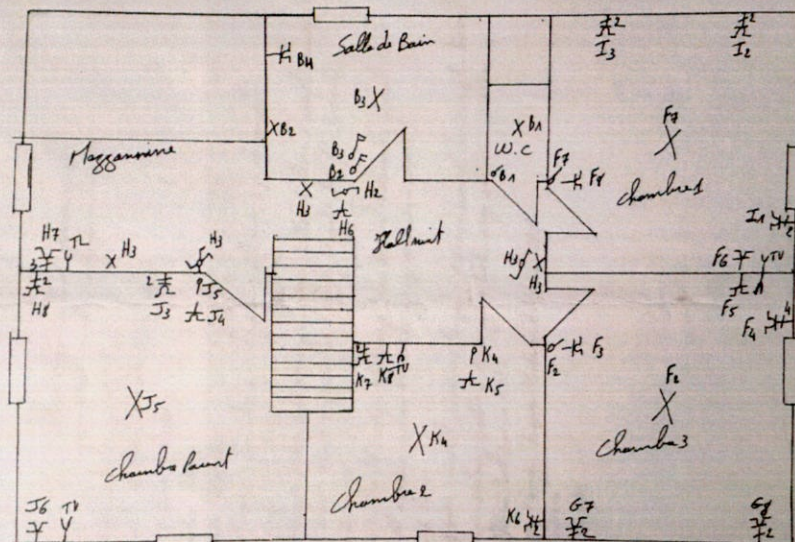


Plan(s) de position de l'installation

Cortnergie asbl / vzw
Organisme de controle egale
Erkend controleorganisatie

plant

- Aus de Gogmakhin
 - 6700 Kalen

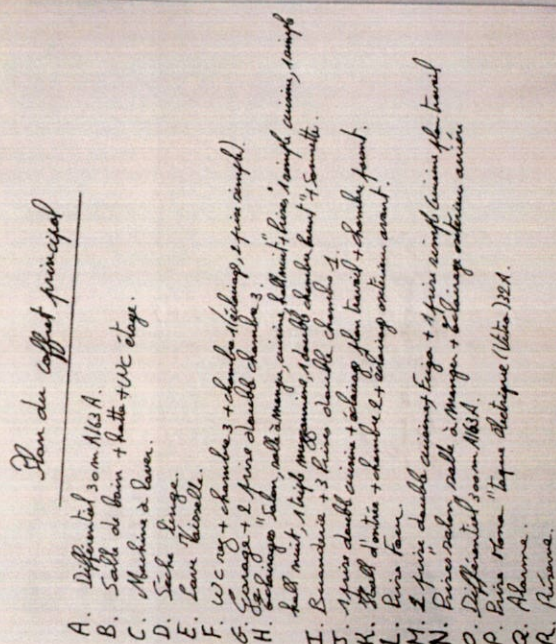

Plan(s) de position de l'installation

Centinergie asbl / vzw
Organisme de controle egale
Enkelvoudig bestuursorgaan
0000 / 02 171 - info@centinergie.be

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be
Tél: 0800 82 171
Mail : info@certinergie.be

Autre(s)

- Plan du coffret principal**
1. Différentiel 30 mA
 2. Salle de bain + hotte + WC étage
 3. Machine à laver
 4. Sèche linge
 5. Lave vaisselle
 6. WC rez. + chambre des petites + chambre Julie (éclairage + 2 prises simple)
 7. Garage + 2 prises double chambre des petites
 8. Eclairage salon, salle à manger, cuisine, halle de nuit ++ prises simple cuisine, 1 simple halle de nuit, 1 triple mezzanine, 1 double chambre des parents ++ sonnette
 9. Buanderie + 3 prises double chambre de Julie
 10. 1 prise double cuisine + 2 éclairage plan de travail + Chambre parents
 11. Halle d'entrée + chambre Emilie + 2 éclairage extérieur avant
 12. Prise four
 13. 1 prise double cuisine + frigo + 1 prise simple cuisine plan de travail
 14. Prises salon, salle à manger + éclairage extérieur arrière
 15. Différentiel 300 mA
 16. Prise mono taque électrique (vitr) 32 A
 17. Alarme
 18. Ecurie

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
 Siège d'exploitation : Martelarenplein 20E 3000 Leuven
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035
 TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be
 Tél: 0800 82 171
 Mail : info@certinergie.be