



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30800542/00/FR/000

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Voie des Champs Mêlés 51, 6717 Attert



Effectué le :

05/02/2025 07:59 - 09:29



Effectué par : NICOLAS PIQUARD (6950)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse

-

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

[REDACTED]

Adresse

Voie des Champs Mêlés 51, 6717 Attert

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte

100 312 854

Adresse

Voie des Champs Mêlés 51, 6717 Attert

Code EAN

Non communiqué

N° Compteur

69315950

Compteur index jour

68954

Compteur index nuit

57911

Installation contrôlée

- Unité d'habitation

Type d'installation

Installation domestique

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Dérogations appliquées	- Partie 8

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	25
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm²)	16
Canalisation d'alimentation - Type	EXVB
Tension (V)	- 3x230 V AC
Compteur d'énergie verte	Pas présent

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : TD PV

Emplacement	Garage
Nombre de circuits	3




(Tableau électrique)

Tableau BT : TGBT

Emplacement	Garage
Nombre de circuits	26



(Tableau électrique)

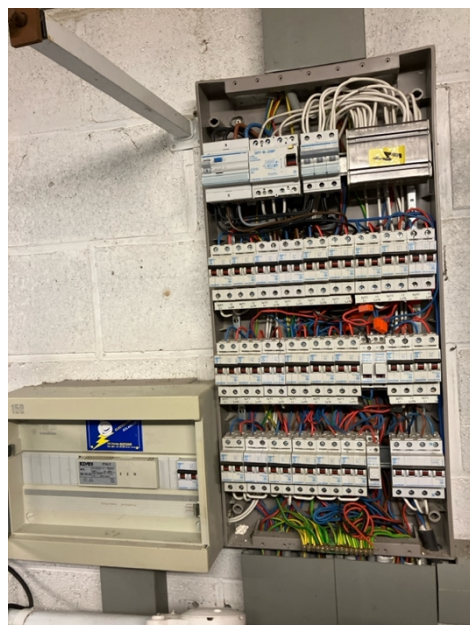


(Tableau électrique - intérieur)

Installation photovoltaïque : Photovoltaïque

Onduleur DC-AC (distinct)	Identification	TD PV
	Marque	SMA
	Type	SB3.0-1AV-40
	Puissance (W)	3000
	Puissance (VA)	3000
Installation PV	Numéro de série	1992058935
	Identification	TD PV
	Nbr total de panneaux PV	10
	Marque	LG
	Type	Neon 2Black
	Puissance nominale (max.) d'un module, STC (W)	320



(Photo onduleur DC-AC (distinct))

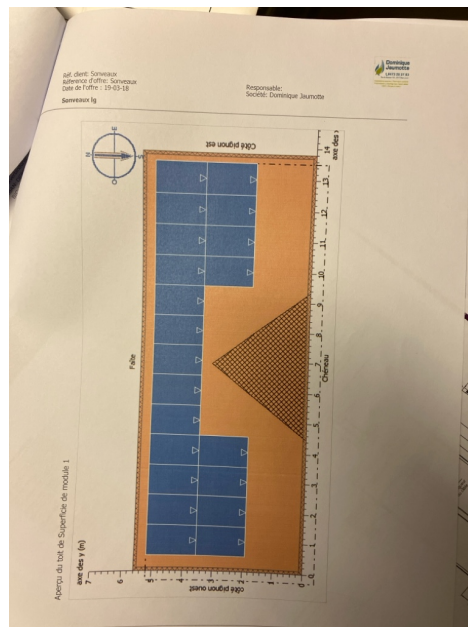


(Photo panneau PV)

Installation photovoltaïque : Photovoltaïque

Onduleur DC-AC (distinct)	Identification	TD PV
	Marque	SMA
	Type	SB3.0-1AV-40
	Puissance (W)	3000
	Puissance (VA)	3000
Installation PV	Numéro de série	1992047344
	Identification	TD PV
	Nbr total de panneaux PV	11
	Marque	LG
	Type	Neon 2Black
	Puissance nominale (max.) d'un module, STC (W)	320



(Photo onduleur DC-AC (distinct))

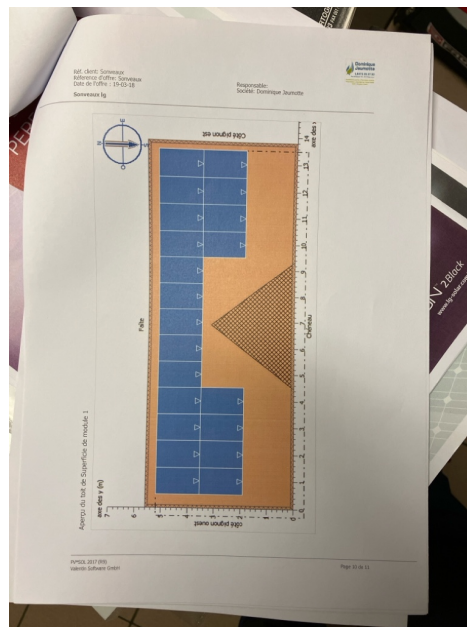

(Photo panneau PV)

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas unifilaires	Référence	1
Schémas unifilaires	Date	10/08/1996
	Version	1
Plans de position	Référence	1
	Date	10/08/1996
	Version	1

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas d'application / vérification pas possible
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Boucle(s) de terre
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	17
Informations complémentaires (mesure de terre)	Sole geler
Valeur d'isolement général (Mohms)	3.5

Infractions constatées

- Néant

Remarques

Installation

Divers + éclairage

- Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités. Voir dans Tgbt

Notes

Installation

Constataion supplémentaire dans le cadre de ce contrôle

- Veuillez protéger les vob apparents des luminaires du couloir vers le garage.

Tableau BT: TGBT

Constatation supplémentaire dans le cadre de ce contrôle

- Petit tableau du TGBT non ouvert car pattes d'ouverture cassé. Donc pas possible d'ouvrir.

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

Il y a lieu de donner suite aux remarques reprises dans le présent rapport.

Des recommandations et/ou informations complémentaires sont mentionnées comme "notes" dans ce rapport.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 5/2/2050.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation n'ont pas été scellées.




Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.


Annexes

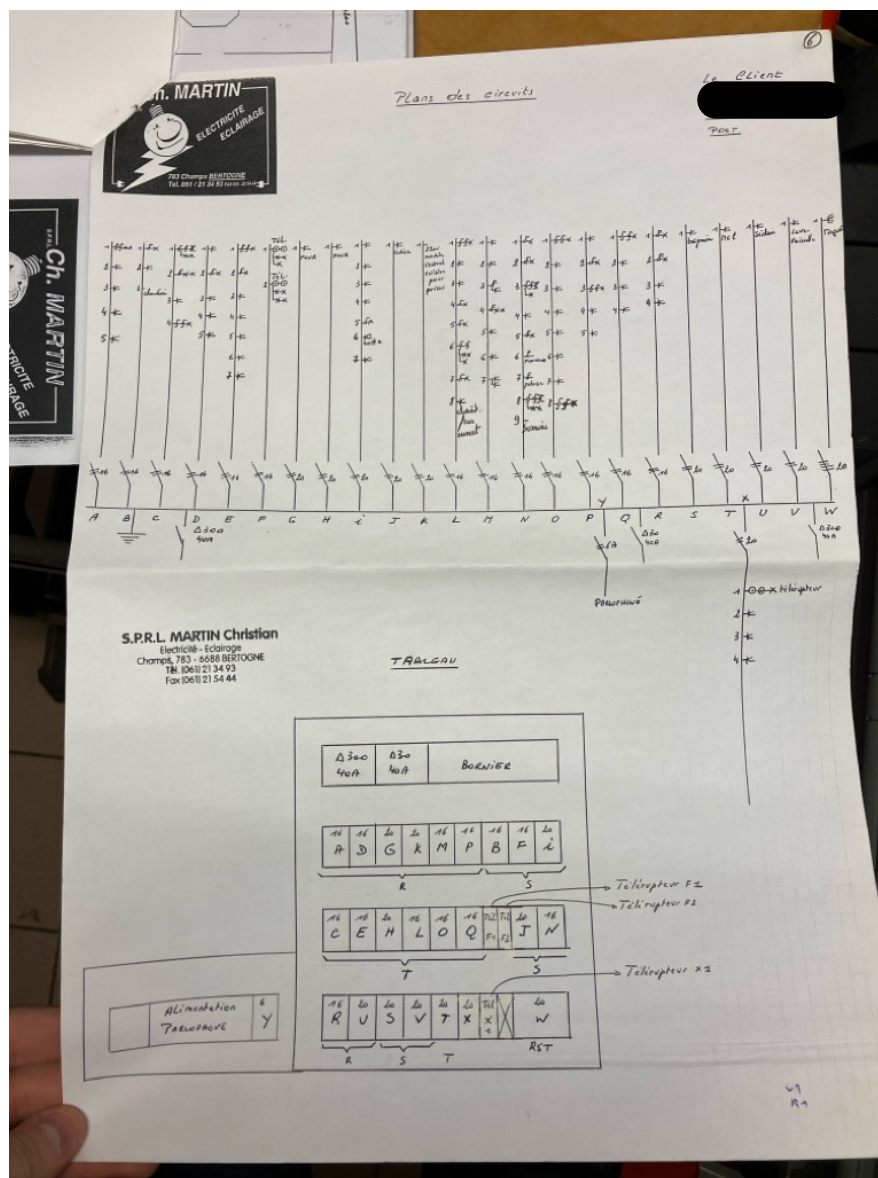


(Schémas unifilaires)

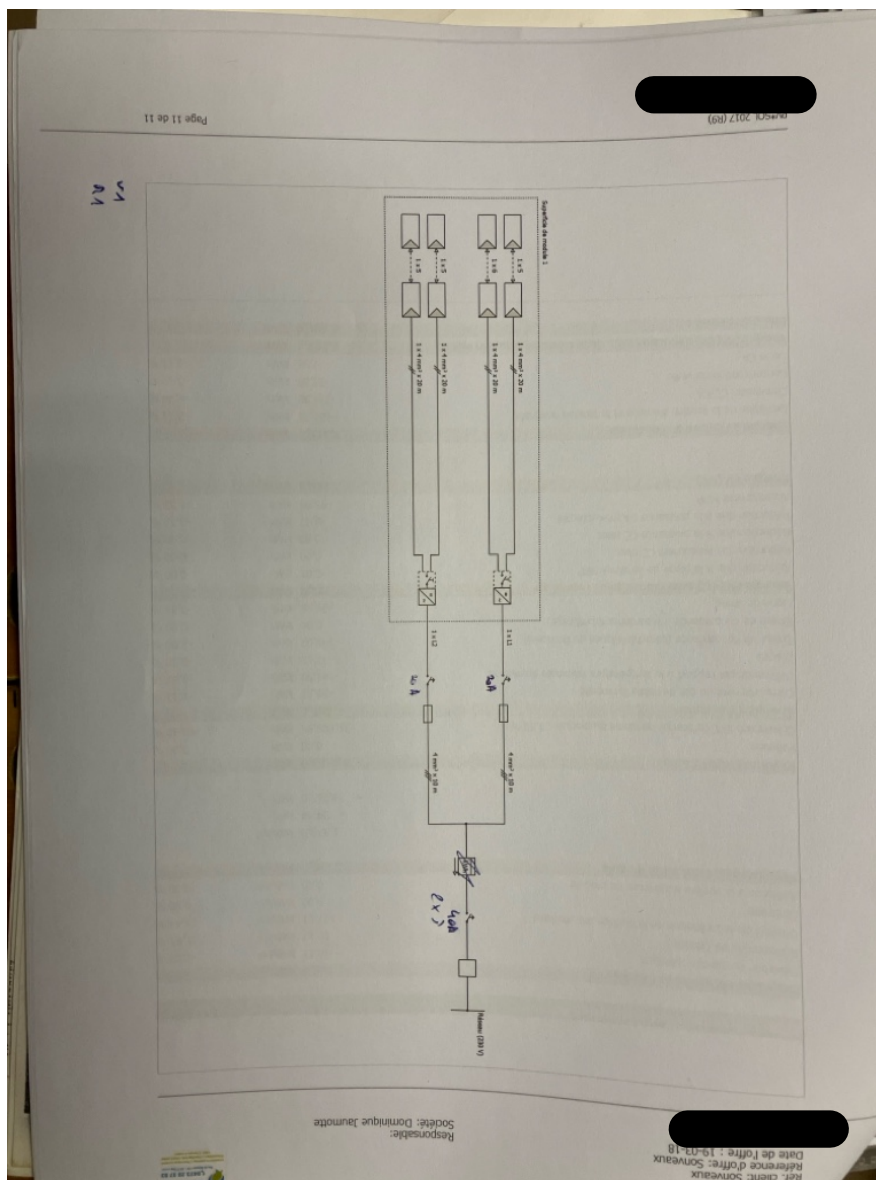


(Schémas unifilaires)

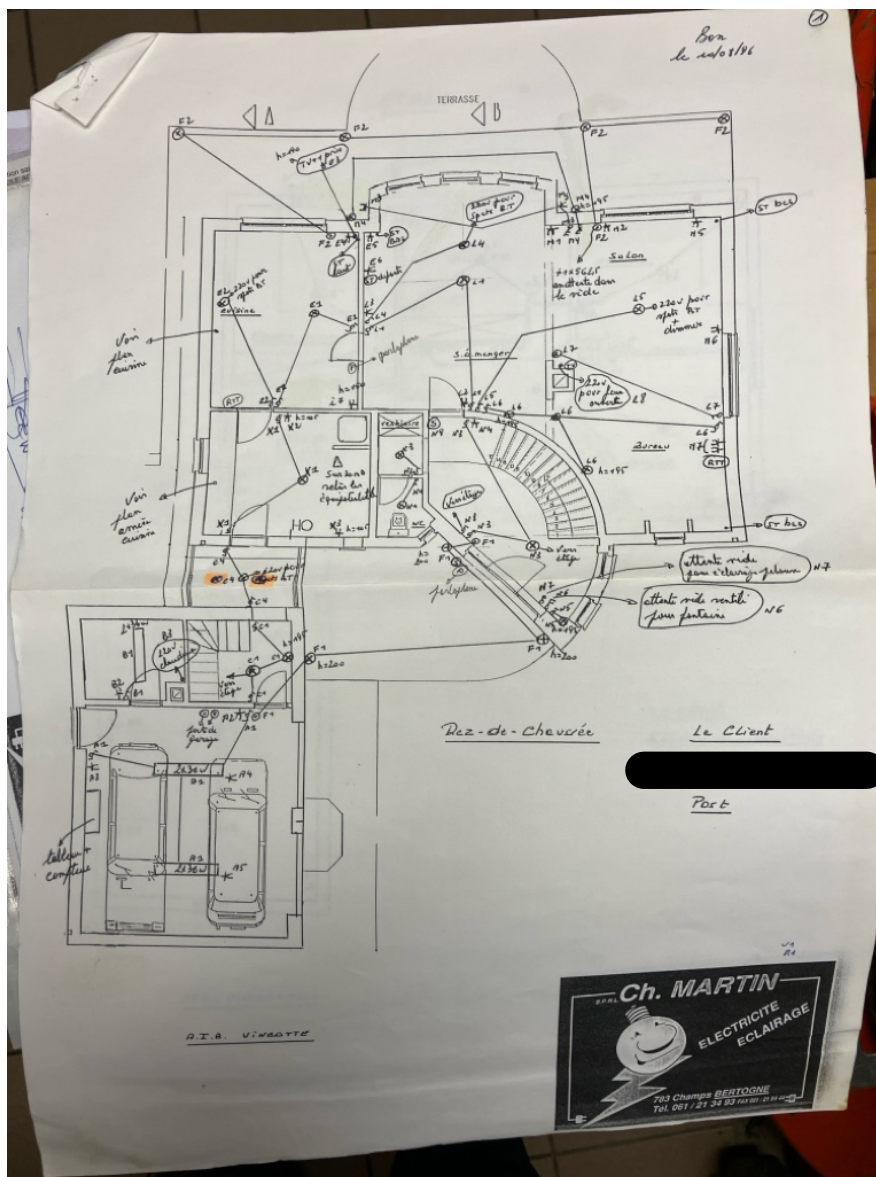


(Plans de position)

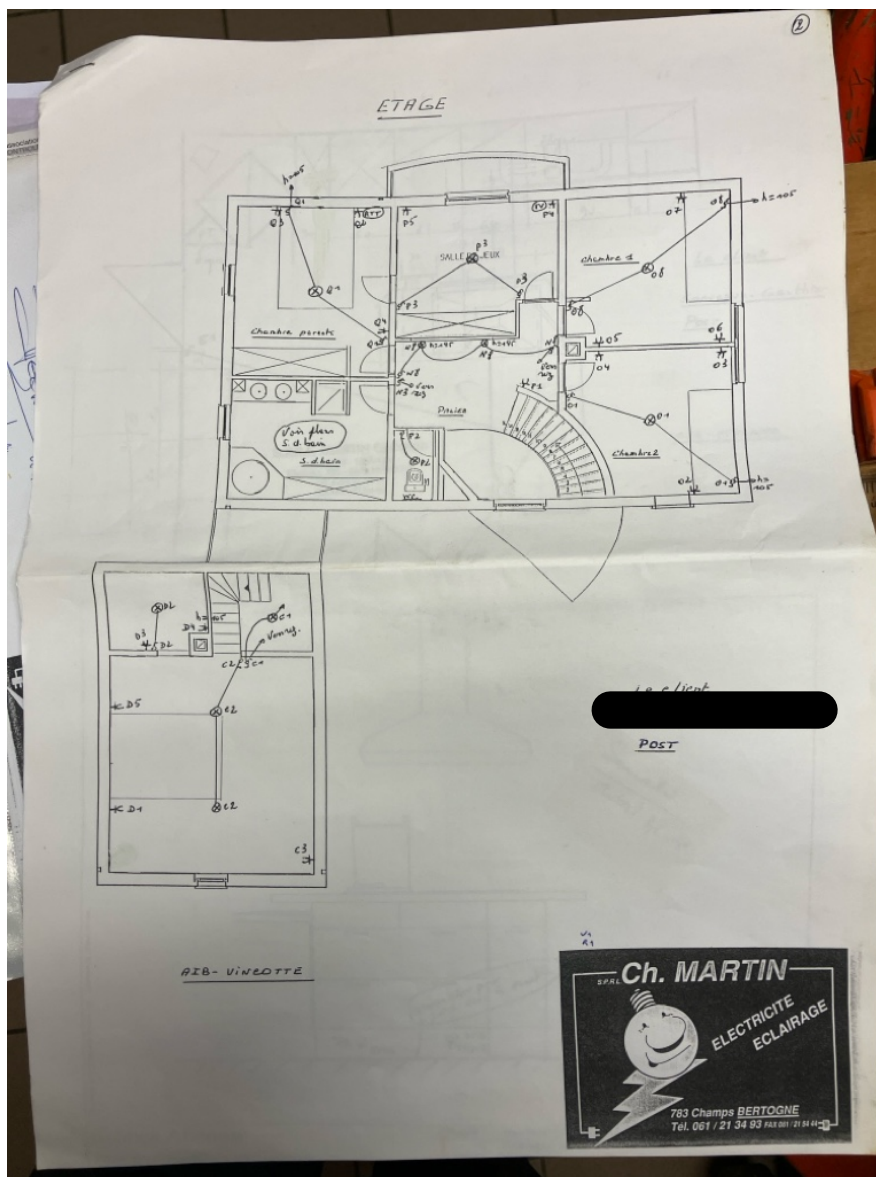


(Plans de position)

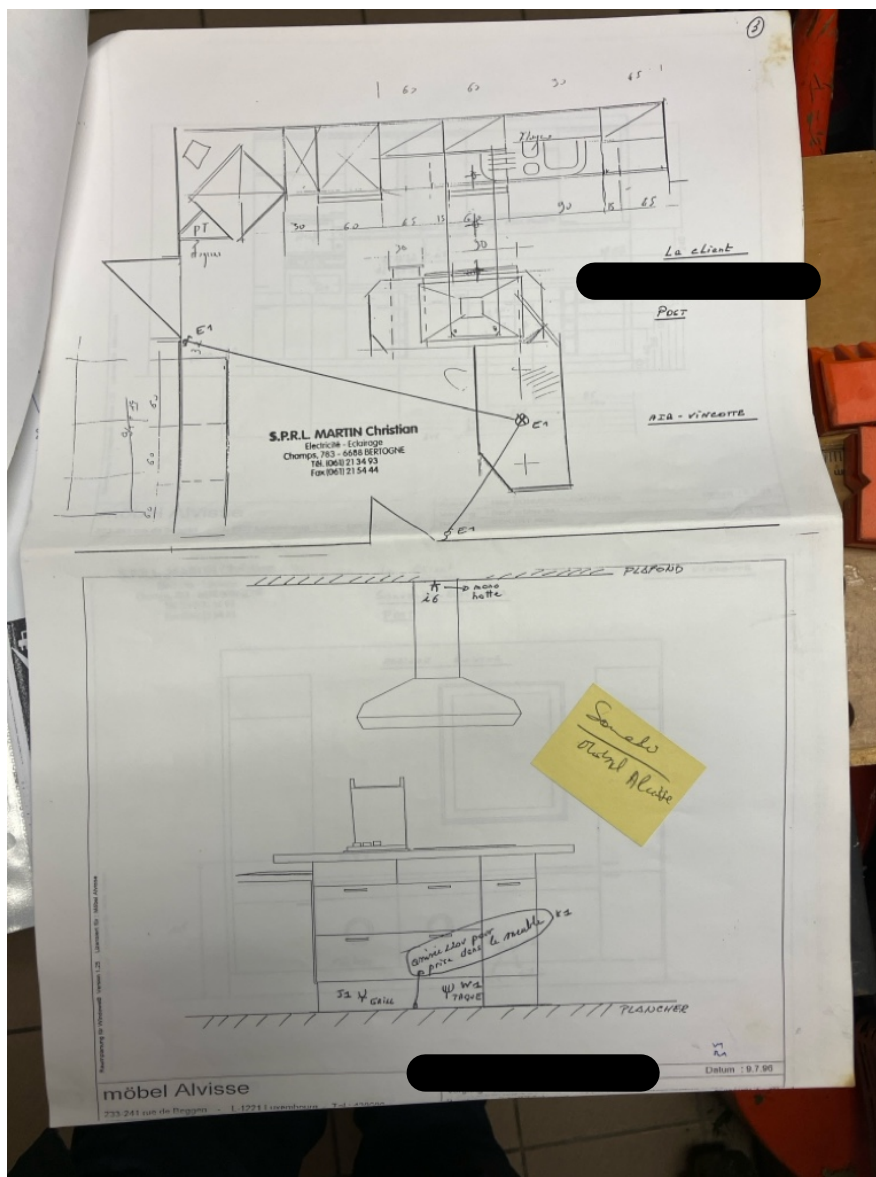


(Plans de position)

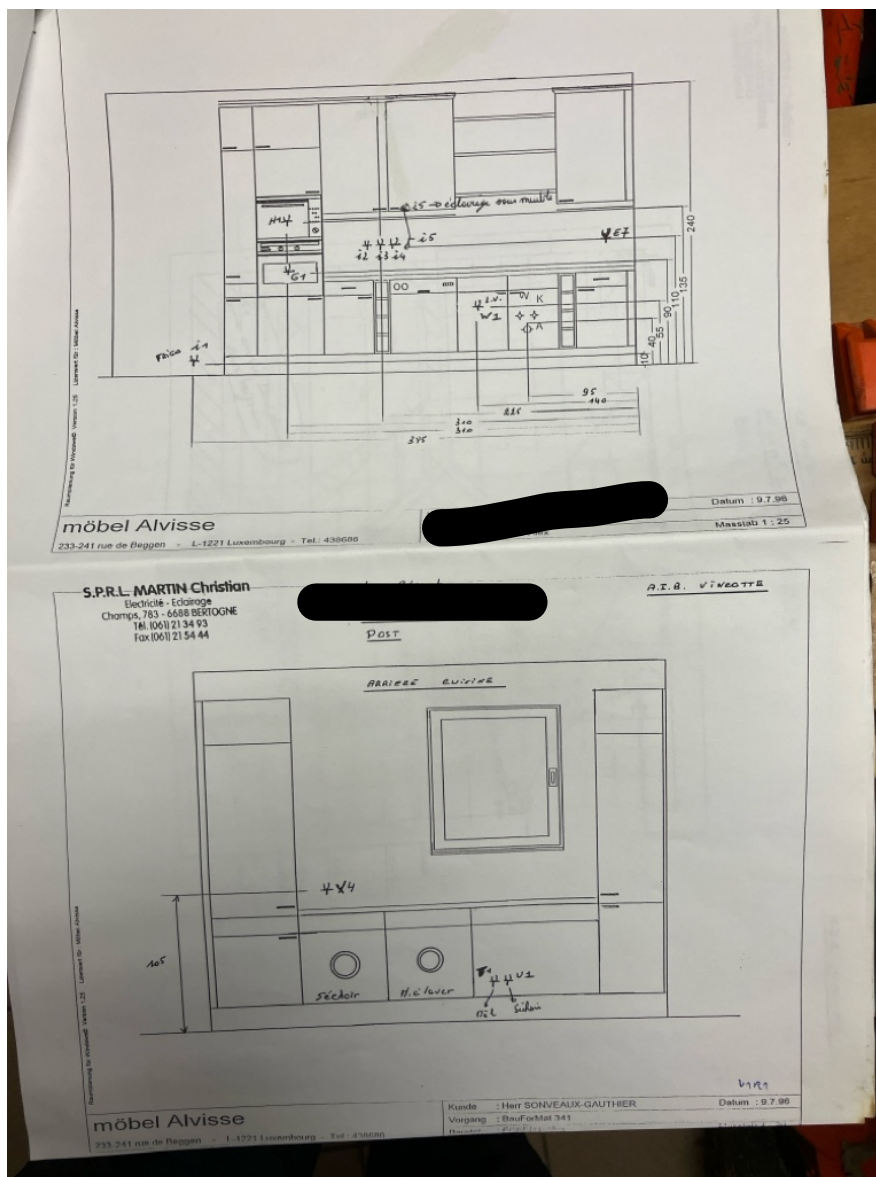

(Plans de position)

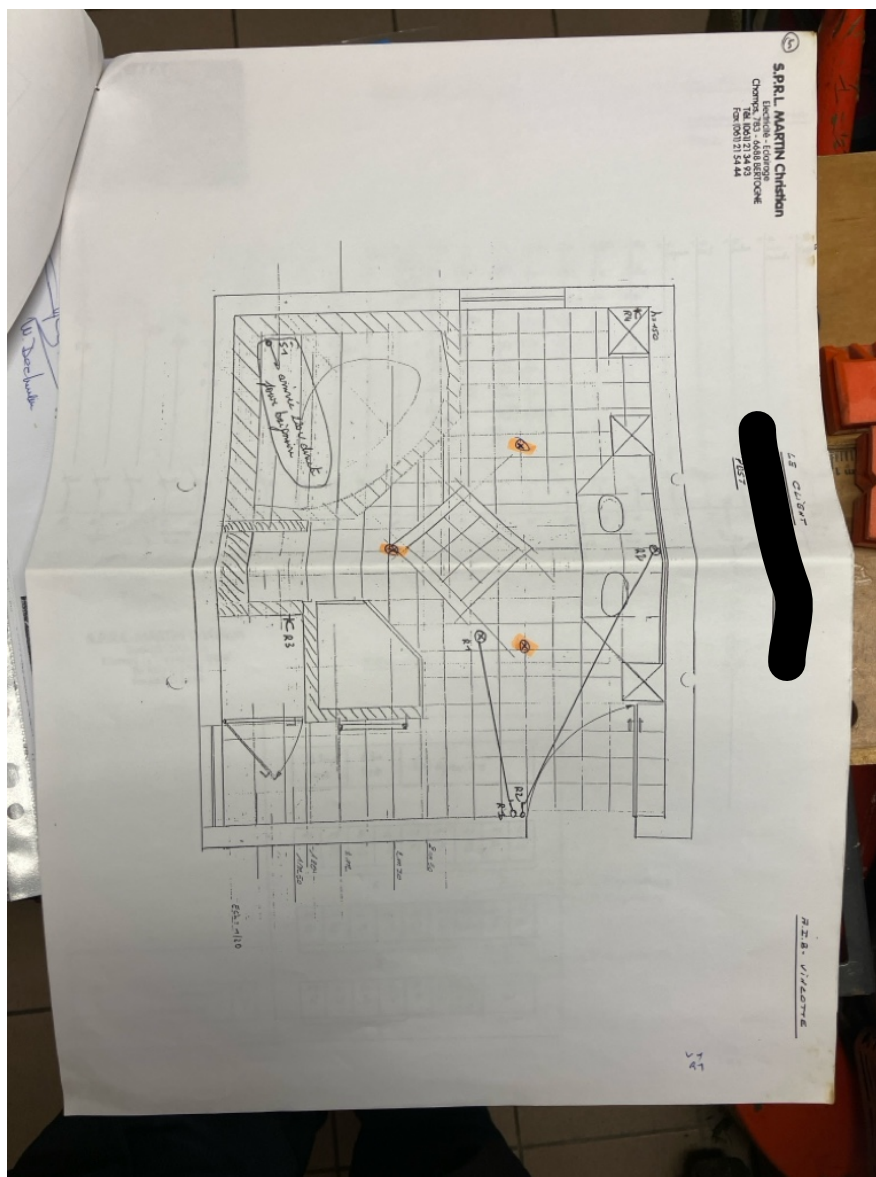

(Plans de position)

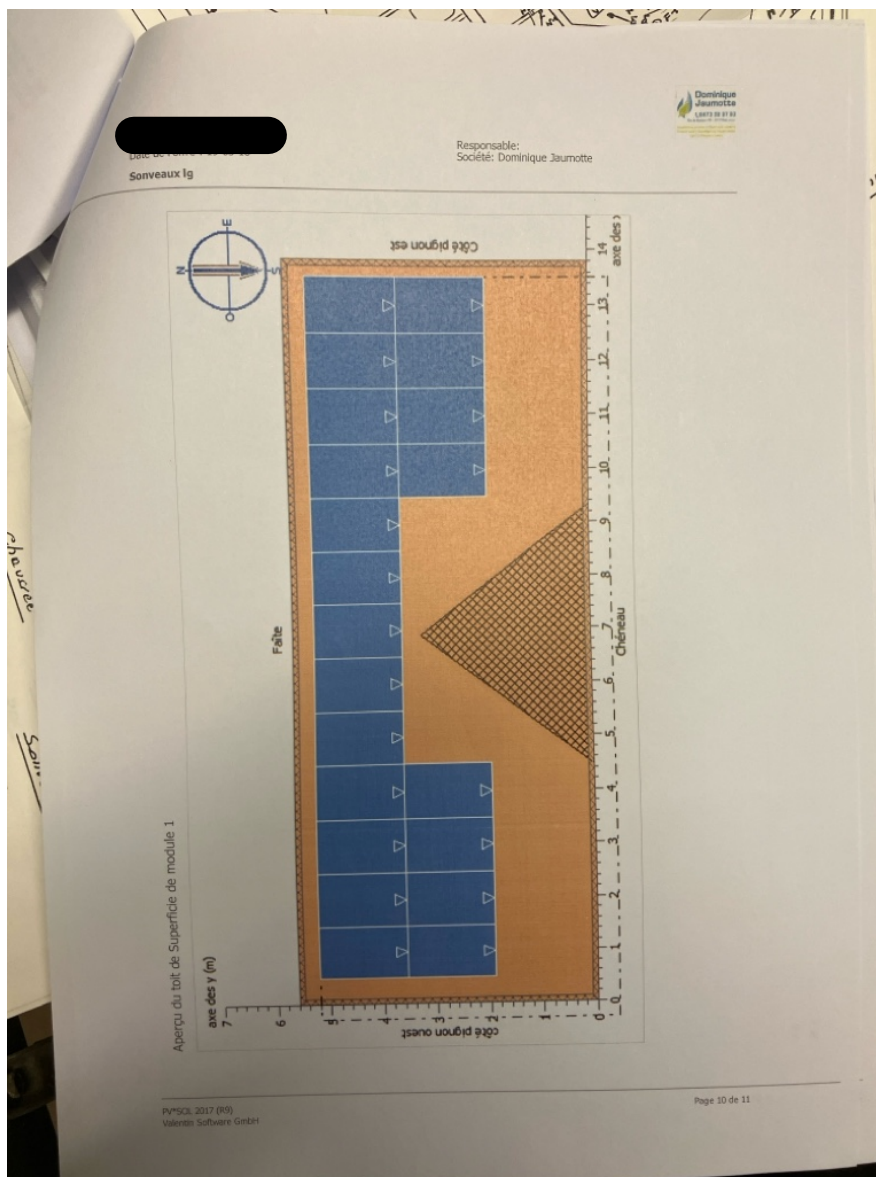

(Plans de position)