

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2019/64726/12:1

DATE DU CONTRÔLE 12/06/2019

AGENT VISITEUR Benjamin Bernet

ADRESSE DU CONTRÔLE Route de Bastogne 26 (étage 3ème étage (26/11)) - 6630 Martelange

TYPE DE CONTRÔLE Examen de conformité (Art. 270) - mise en service



» DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Route de Bastogne 26 (étage 3ème étage (26/11)) - 6630 Martelange
Type de locaux Unité d'habitation (appartement)
Propriétaire Habitat +
Responsable des travaux Ardenne elec

» DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN 541449060018516071
Numéro du compteur Non communiqué
Index jour/nuit /
Compteur non placé : Le calibre de la protection branchement maximum autorisé pour l'installation ici contrôlée est de 63A
Type de raccordement souterrain
Câble compteur - tableau XVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement -

» CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	Voir plans
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'après le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête		ID - 63A - 300mA - type A - test impossible - pas de tension	
Prise de terre	Boucle	Dispositif différentiel "sdb"		63A - 30mA - type A - test impossible - pas de tension	
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	4,93	Raccordement		OK	
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Eclairage/machines		OK	
Test de continuité	Concluant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles		OK	
Contrôle boucle de défaut	Test impossible - pas de tension	Protection contre les contacts directs		OK	
Protection contre les contacts indirects	OK	Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)		11,0	

CONCLUSION : CONFORME



A la date du 12/06/2019, l'installation électrique de Route de Bastogne 26 (étage 3ème étage (26/11)) - 6630 Martelange est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 12/06/2044.

Signature de l'agent

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2019/64726/12:1

› DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme ?

1	2	3	4
Lisez attentivement ce procès-verbal	Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la reconstruire	Au terme de la validité du rapport, faites reconstruire votre installation	Certinergie est à votre service 0800 82 171



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

REF. 10/2019/64726/12:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

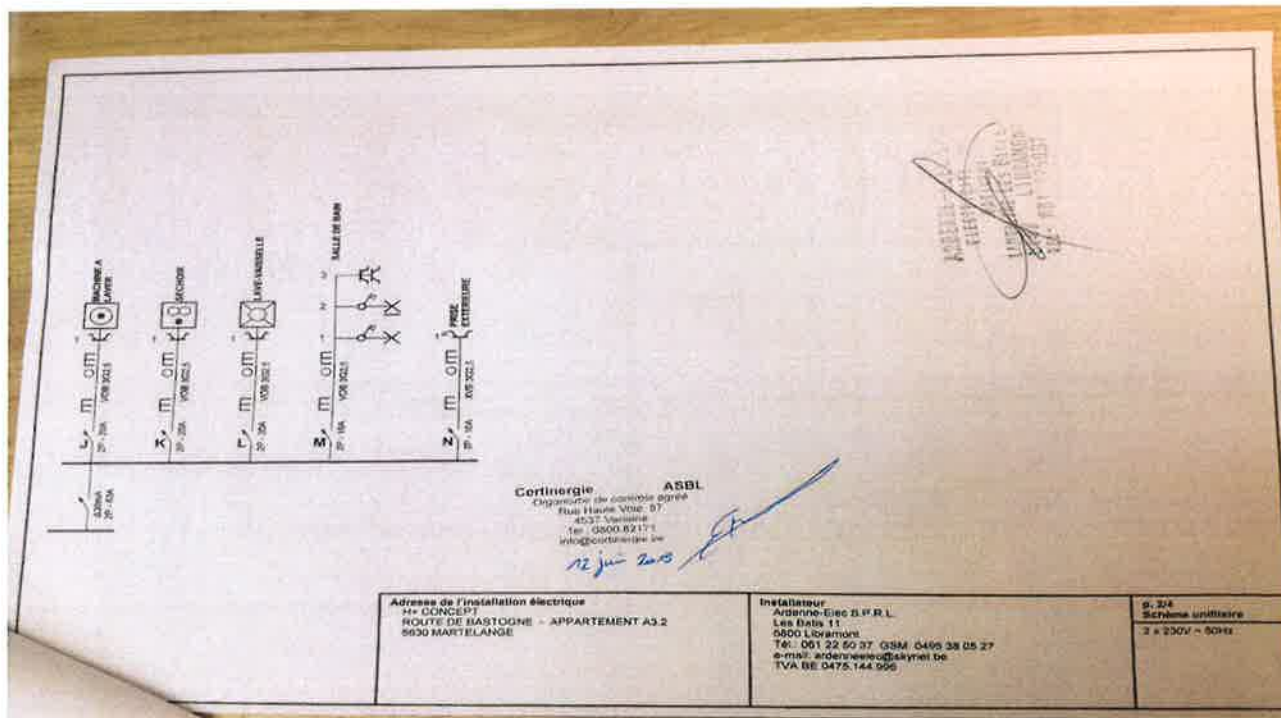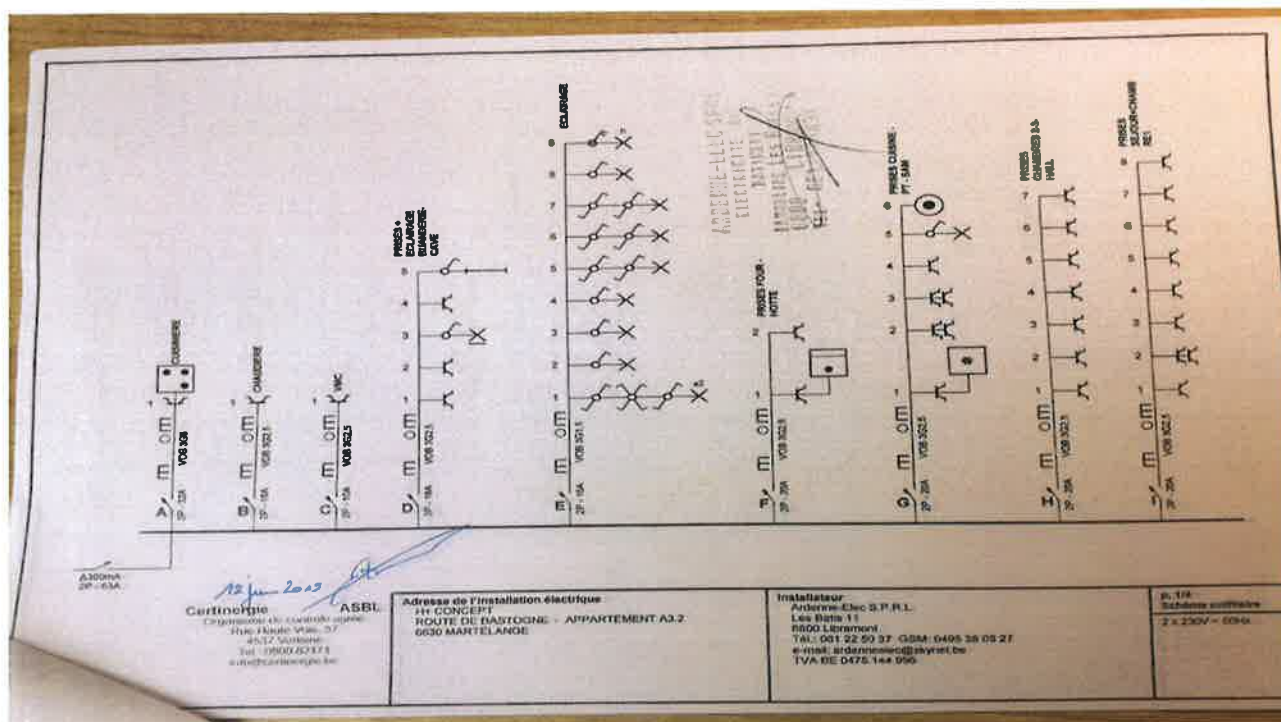


PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2019/64726/12:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

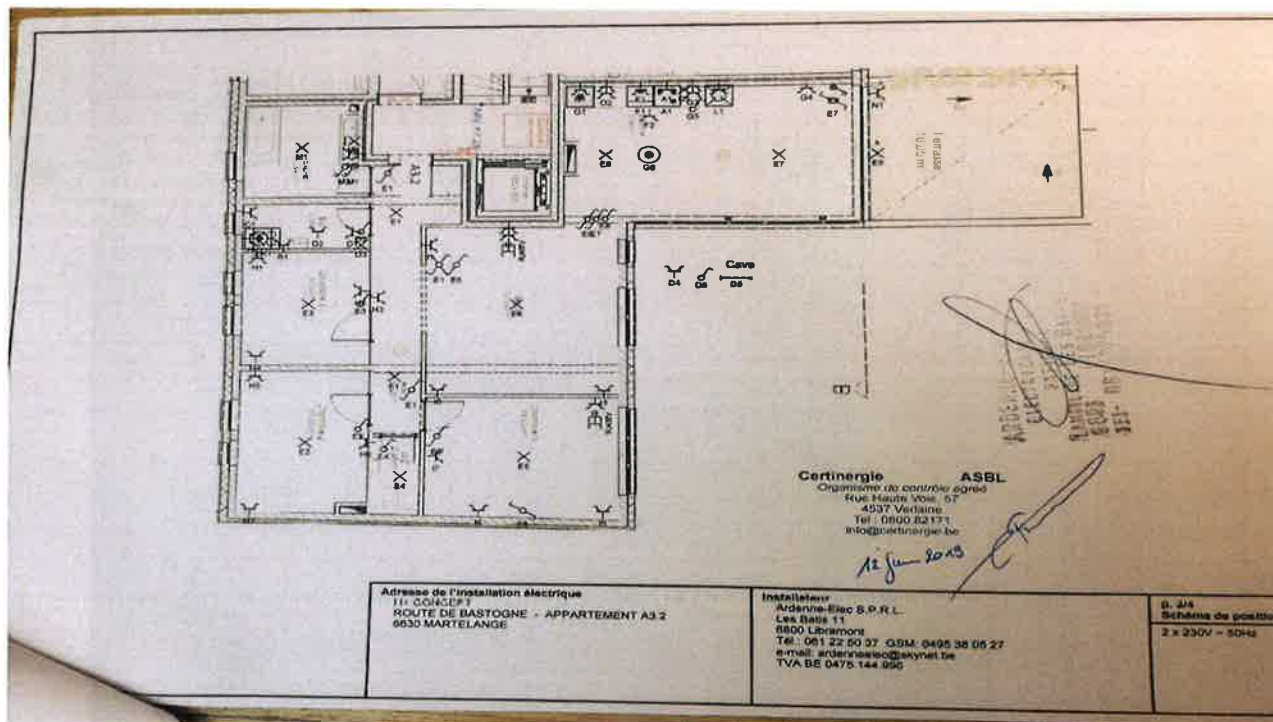

Autre(s)

DOSSIER
ELECTRICITE

VENTE ET INSTALLATION
MATERIEL ELECTRIQUE
DOMOTIQUE - ECLAIRAGE
GSM 0495275.037
TEL: 061/22.50.37 FAX: 061/22.50.37
TVA: BE 475.144.996

PROPRIETAIRE: HABITAT + CONCEPT
CHEMIN DE LA TERRE FRANCHE, 100
6840 SEMEL

CHANTIER: ROUTE DE BASTOGNE, APPART 3.2 (no 26/14)
6630 MARTELANGE

EAN: 54144960018516071

RESPONSABLE DU TRAVAIL:
ARDENNE-ELEC SPRL
Les Bâts, 11
6890 LIBRAMONT
TEL: 061 / 22 50 37

RESPONSABLE DE L'ORGANISME AGREE:
Nom :
Date: 12 Jun 2019 Signature: Ohms
VALEUR DE LA TERRE:
TENSION D'ALIMENTATION: 2X230V

ARDENNE-ELEC SPRL
Organisme de contrôle agréé
Rue Haute Voie 57
4537 Verlaine
Tél : 061 22 50 37
info@ardenneelec.be
TVA BE 0475 144 996

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2019/64726/12:1

> ANNEXES

Autre(s)

A	CUISINIÈRE
B	CHAUDIÈRE
C	VMC
D	PRISES + ÉCLAIRAGE BUANDERIE-CAVE
E	ÉCLAIRAGE
F	PRISES FOUR - HOTTE
G	PRISES CUISINE - PT - SAM
H	PRISES CHAMBRES 2-3-HALL
I	PRISES SEJOUR+CHAMBRE1
J	MACHINE À LAVER
K	SECHOIR
L	LAVE-VAISSELLE
M	SALLE DE BAIN
N	PRISE EXTÉRIEURE



Certinergie ASBL
Organisme de contrôle agréé
Rue Haute Voie, 57
4537 Verlaine
Tél: 0300 82 171
info@certinergie.be

12/06/2019

Adresse de l'installation électrique H+ CONCEPT ROUTE DE BASTOGNE - APPARTEMENT A3.2 6630 MARTELANGE	Installateur Arosme-Elec S.P.R.L. Les Bais 11 6600 Libramont Tél: 081 22 50 37 GSM: 6496 38 05 27 e-mail: arosmeelec@arosme.be TVA BE 0475 144 906	P-404 Liste des circuits 2 x 230V = 50A
--	---	--