



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P01076

F 035715

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:

Nom, Prénom: Ch. J. O'Brien Adresse: Rue de la République, 26 Rue de la Halle, 45
N° carte d'identité: Hebren CP + Commune: 6740 TORPANGHE
N° TVA: BE Tél: 071 21 11 11

Bases de l'examen ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☒ Arrêté 3.8

☒ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☐ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle	☐ Art 88 ☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN: ☒ EAN non communiqué ☒ Compt.kWh non placé	
Compt. kWh n°:	Index jour: nuit:	
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ Compt. kWh exclusif nuit: n°: Index nuit:	
Données installation	Conçue pour U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type de prise de terre: ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	Câble d'alimentation tableau principal: X mm ² - Type: <u>2x25</u>	
Description installation	Dispositif diff. gén.: <u>63 A / 30 mA</u> Nombre de tableaux: <u>1</u> Nombre de circuits terminaux: <u>12</u>	
☒ Voir annexe(s)		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ Section ☒ Schémas ☐ Contrôle bol de défaut

☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: Ω ☒ Isolement général: M Ω ☒ Continuité de terre ☒ Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions	Mandataire GRD:
Installation existante	Nom:
☐ Néant	
Remarques	Visa:
☐ Néant	

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 22.04.2031
● par le même organisme de contrôle (*)

Agent visiteur: Renoyon R

Nom: Agent n°: 1076 Date: 22.01.2024

Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s):

Pour le Directeur Général: Signature

Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DOMOTIQUE.

SPRL C.TIXHON

Avenue de la Gare, 37

6990 - HOTTON

Tél.084/46.62.97

Fax.084/46.81.91.

Email : c.tixhon@compaenet.be

RCM 15269

TVA BE434.453.102

TVA LU188.185.39

SGB 250-0110940-57

BIC GEBABEBB

IBAN BE09 2500 1109 4057

ENR n°11.26.11

ONSS n°067/1142210-88

Hotton, le 30 octobre 2008

TABLEAU

appartement 3.2

Tension 2 X 230v

Terre


Rangée 1	A	2P 63A 30mA	Interrupteur différentiel salle d'eau
	B	2P 20A	Machine à lessiver
	C	2P 20A	Sècheur
	D	2P 20A	Lave-vaisselle
	E	2P 20A	Salle de bain + prises chambre 1
	F	2P 20A	Libre
	G	2P 20A	Libre
Rangée 2	H	2P 32A	Cuisinière
	I	2P 16A	Eclairage hall, WC, chambre 1 et 2, volet + chauffage
	J	2P 16A	Eclairage buanderie, séjour, cuisine, volet
	K		Libre
	L		Libre
	M		Libre
Rangée 3	N		Libre
	O	2P 63A 300mA	Interrupteur différentiel général
	P	2P 20A	Prises et éclairage cave
	Q	2P 20A	Prises séjour, cuisine
	R	2P 20A	Prises cuisine, buanderie, chambre 1 et 2
	S	2P 20A	Four
	T		Libre
	U		Libre

V.royon
T.royon R
10/11
Rambert
15


APPARETLEMENT N° 3.1

Rue Floréale n°26 ATHUS

S.P.R.L. C. TIXHON
 Av. de la Gare, 37
 6990 HOTTON
 Tél. 084/46 62 97
 Jr 30.10.86

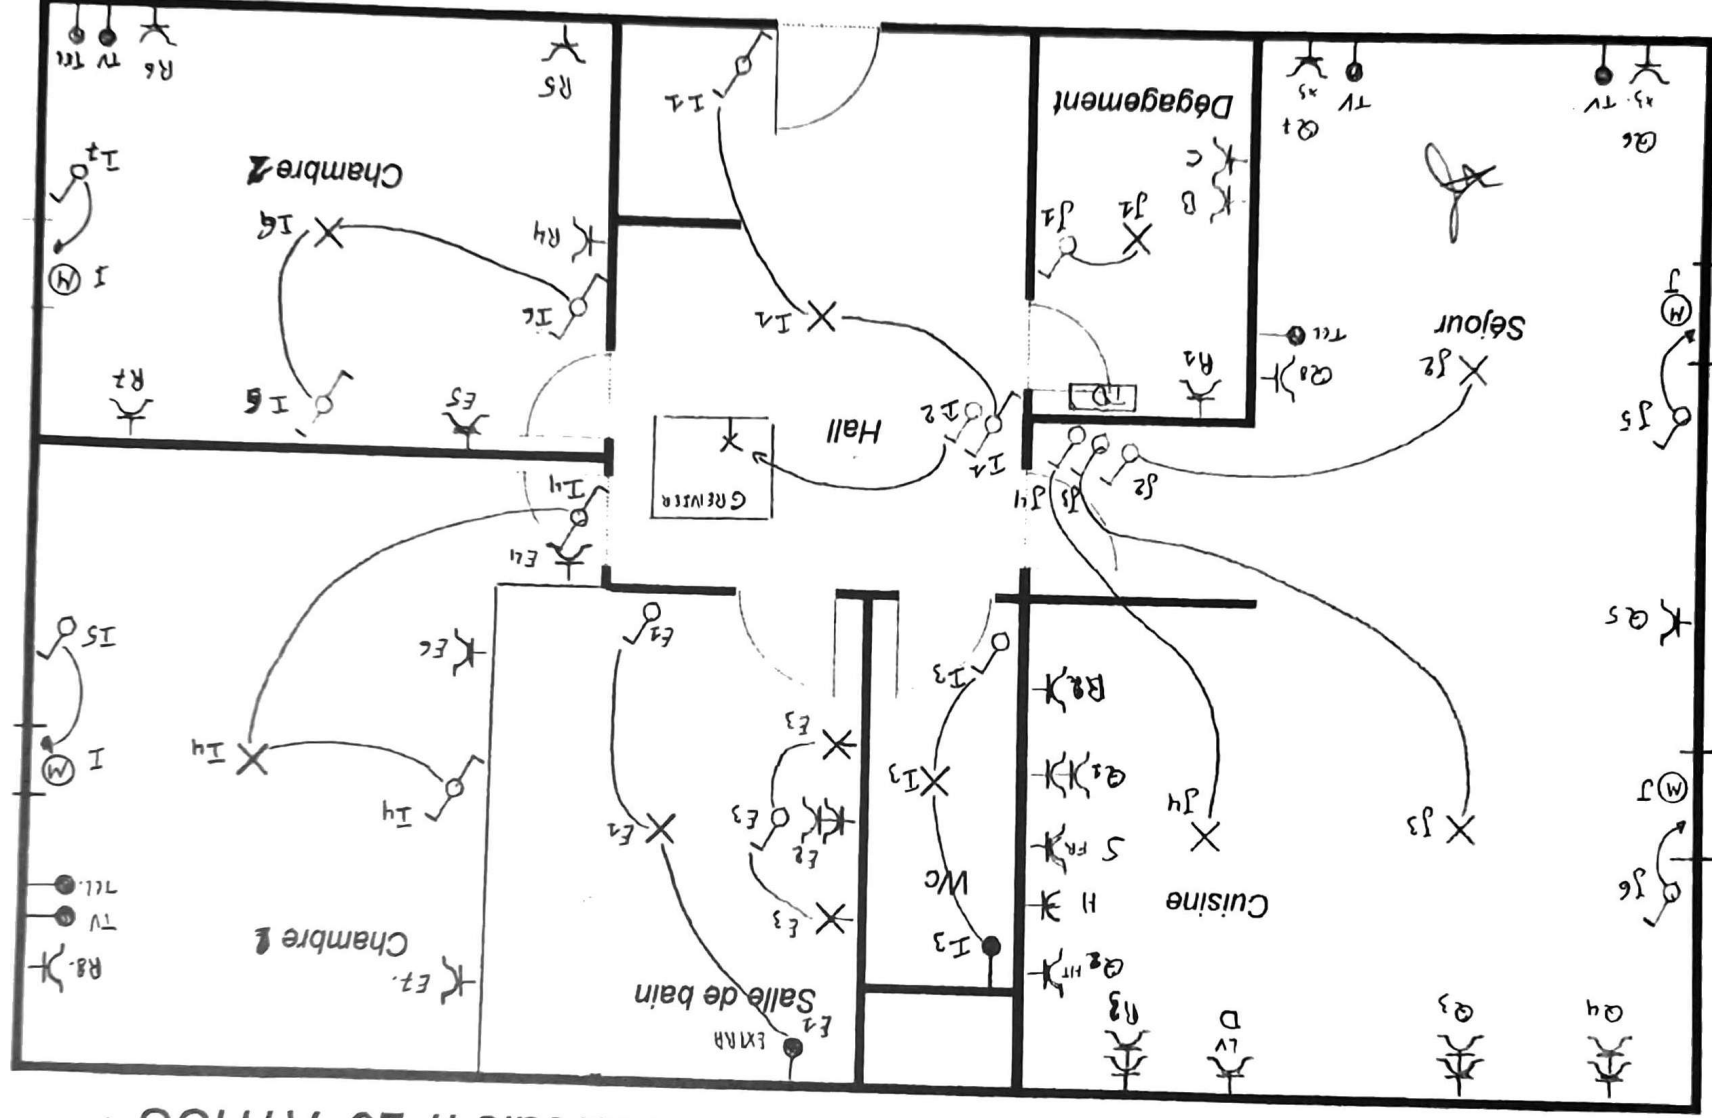


Schema Unitilaire Appartement n° 3.2. Athus Rue Floréale

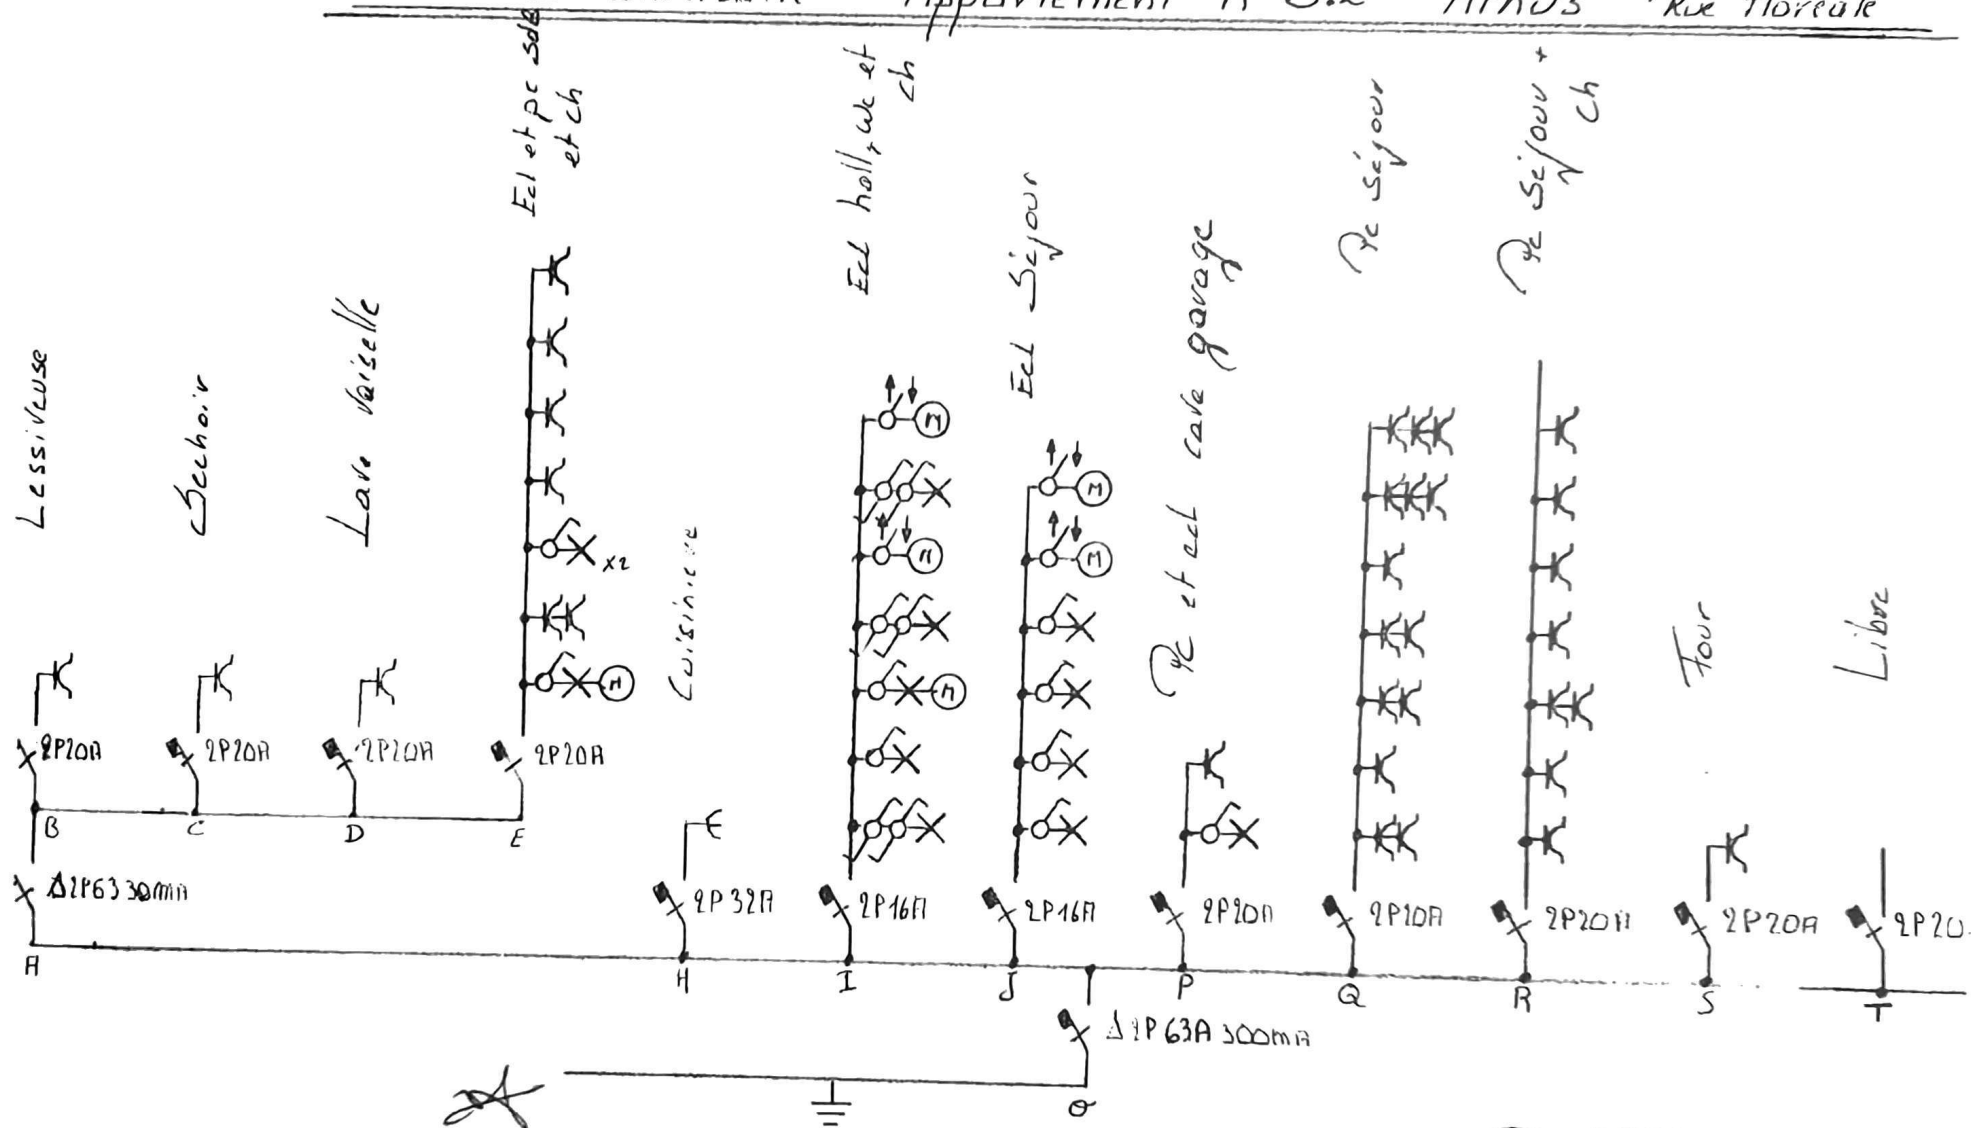

S.P.R.L. C. TIXHON
Av. de la Gare, 37
6990 HOTTON
Tél. 084/46 62 97

13.10.2023

Schémas d'implantation (Rue Froidate n°26 Athus)

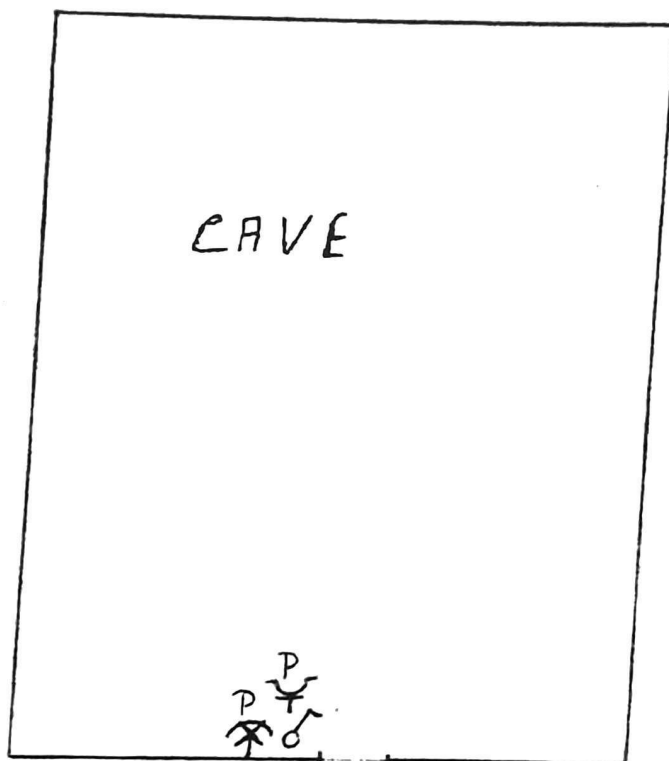

S.P.R.L. C. TIXHON

Av. de la Gare, 37

6990 HOTTON

Tél. 084/46 62 97

le 17 10 2008

[Signature]

pc C TIXHON