

**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 88 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ F-Wallonie : Tél.: 081 432 611

Régl. Code:

51

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: / Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Données: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: S. WAGNER Nom, Prénom: S. W. P. I.
ETALIE Adresse: Rue Vierge Noire
N° carte d'identité: CP + Commune: 6100
N° TVA: BE Tél: 1 Appt A. O. 1/A.1.1

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ O RGPT ☐ O
☒ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Unité d'habitation
☐ Art 271 ☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Unité de travail domestique
☐ Art 276 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ transfert de propriété ☐ Art ☐ Art ☐ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN ☒ OCEAN non communiqué ☒ Compt kWh non placé
Compt. kWh n°: Index jour: nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ n°: Index nuit:
Données installation: Tension nominale: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: 2 X 10 mm² - Type: KVB ☐
Description installation: ☒ Dispositif diff. gén.: 63 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 16
☐ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ Isolation ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 10 Ω ☐ Isolement général: 22 MΩ ☒ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
☒ Néant		
Remarques	<u>Luminaires non placés</u>	Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme 6002230 au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 13.11.2012.
• par le même organisme de contrôle (*)

Agent visiteur:

Nom: COLLARD B. Agent n°: 1061 Date: 13.11.2012
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐


Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TABLEAU ELECTRIQUE appartement A0.1, A1.1

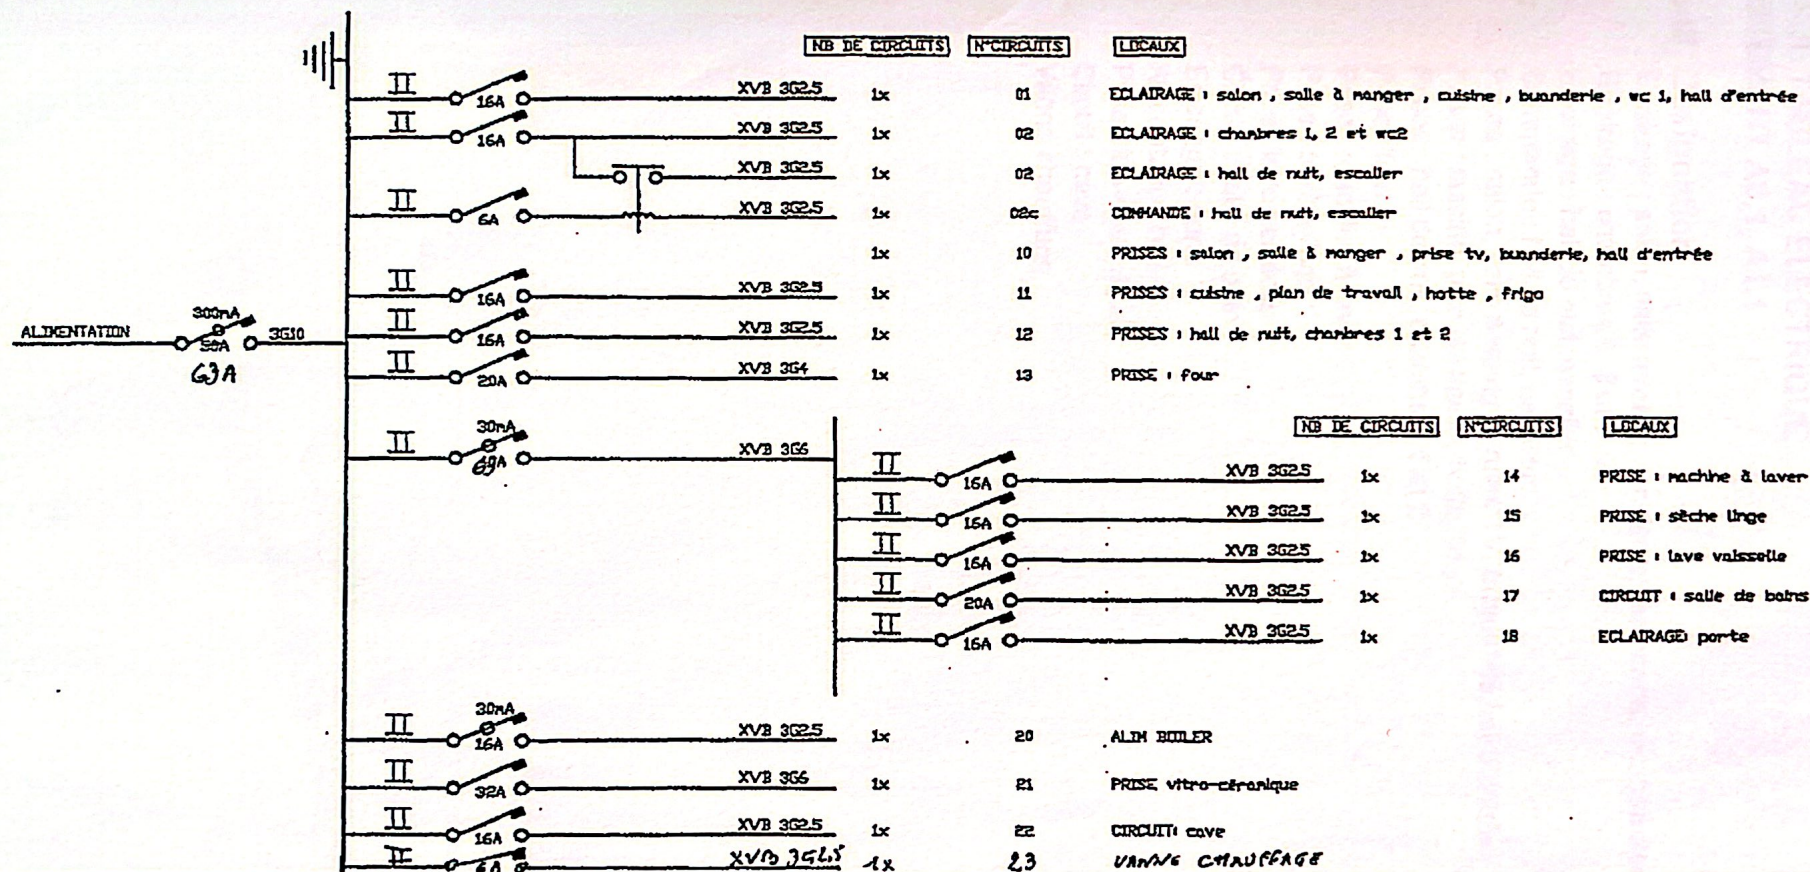

Dossier: 04.454 Date: 10.11.05 Page : 02/26 Indice: A plan n° : P/EL/04.454-01-06/BG

objet : ELECTRICITE
TABLEAU ELECTRIQUE
APPARTEMENT A0.1, A1.1

ingénieurs bct s.c.r.l
bureau d'études techniques

● Fagnoux , 22 6600 BASTOGNE tél: 061/21.38.85 fax: 061/21.52.28
e-mail BASTOGNE : bctbg@bct.be e-mail LIEGE : bctLg@bct.be
○ Quai de la Boverie, 25 4020 LIEGE tél: 04/349.56.00 fax: 04/349.56.10

LEGENDE TABLEAU ELECTRIQUE APPARTEMENT A0.1, A1.1

N°Circuit Désignation

01	Eclairage : salon, salle à manger, cuisine, buanderie, wc, hall d'entrée
02	Eclairage : chambres 1, 2 et wc2
02	Eclairage : hall de nuit, escalier
02c	Commande : hall de nuit, escalier
10	Prises : salon, salle à manger, prise TV, buanderie, hall d'entrée
11	Prises : cuisine, plan de travail, hotte, frigo
12	Prises : hall de nuit, chambres 1 et 2
13	Prise : four
14	Prise : machine à laver
15	Prise : sèche-linge
16	Prise : lave-vaisselle
17	Circuit : salle de bain
18	Eclairage : porte
20	Alimentation boiler
21	Prise vitro-céramique
22	Circuit : cave
23	Vanne chauffage