

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation de panneaux solaires

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2021/4/14/2	Datum van bezoek / Date de visite:	14/04/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX SPRL Route de Sainlez, Honville 26 - 6637 FAUVILLERS BTW BE 0418.410.884		
Controle volgens Boek 1 - Elektrische installatie op LS en ZLS: Controle selon Livre 1 - Installations électriques à BT et à TBT:	Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4) Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: Huishoudelijk (4.2.4.3) / Domestique (4.2.4.3) Specifieke en/of regionale reglementen / Règlementation spécifiques ou locales: C10/11		
Betreft: Concerne:			
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue de Neufchâteau, Radelange 63 - 6630 MARTELANGE		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:	HAINAUX SPRL	BTW/TVA:	BTW BE 0418.410.884
Aanwezigen: Personnes présentes:	Michel HAINAUX		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS-PV (ELS4) (Con. conf. racc. pann. voltaïq. inst. élec. domes. (< 10kw))		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK POK	NVT PA
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	Zie schema's: ter plaatse nagezien / voir schémas vérif. sur place Referentie meegenomen schema's / références des schémas emportés: 2		

Modules:

CE-attest / CE-attestation:	OK	Klasse / classe:	I
Aantal / Nombre:	7	Type:	Hyundai
st./p.		Wp / module:	400
U _N per module:	46,4	Totaal vermogen / Puissance totale:	2800
U _N par module:	V	Wp	
U _N totaal:	324,8	I _N per module:	10,36
U _N total:	V	I _N par module:	A
		I _N totaal:	72,56
		I _N total:	A
		I _{SC} module:	10,97
		I _{SC} total:	A

Omvormer(s) / onduleur(s):

Merk en model: Marque et modèle:	HUAWEI Sun 2000-2KTL	P _{ac} max:	2	kVA	U _N (DC):	600	V	I _N (DC):	12,5/12,5	A	Serienummer omvormer: N° de série onduleur:	1020501
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---	-----	----------------------	-----	---	----------------------	-----------	---	--	---------

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB



Aansluiting in verdeelbord / connection au tableau distribution:

Beveiliging: Protection:	Disjoncteur	I _N :	16	A	I _{CC} :	3000	A	Curve: Courbe:	C	U _N :	2 X230	V
Klasse groene teller: Classe compteur vert:		Serienummer groene teller: N° de série compteur vert:	Non installé.						Stand groene stroom teller: Index du compteur vert:	/ kWh		
ID/DSI: DA/DD:	/	Voedingspunt: Point d'alimentation:	/									

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:		OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles/contrôles visuels:		✓		
PE continuïteit en equipotentiaaliteit/continuité PE et liaisons équipotentielle:		✓		
1.4.1.1 + 1.4.1.2 + 5.1.1	A ttest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) / L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	✓		
1.4.1.3	U _{omvormer} > U _{modules totaal} / U _{convertisseur} > U _{modules totaux}	✓		
	I _{omvormer} > I _{modules totaal} / I _{convertisseur} > I _{modules totaux}	✓		
	Aansluitingen? / Raccordements?	✓		
4.2.2.1	Directe aanraking? / Contact direct?	✓		
4.4.1	Voldoet de overstrombeveiliging? / La protection contre la surintensité est elle efficace?	✓		
7.1.2.2	Indien klasse I - geaard? / Si classe I - mise à la terre?	✓		
5.3.3.1 + 7.1.2.3	Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Sectionnement sûr est-il possible?	✓		
3.1.2.1	Schema's aanwezig? / Schémas présents?	✓		
1.4.2 + 9.1.2	Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	✓		
6.4.5.1 + 5.4.2.1	Meetresultaten in orde? / Résultats des mesures en ordre? Isol. U ≤ 250 V max.	✓		
5.2.7.2 + 5.2.7.3	Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion onduleur DC/AC?	✓		
7.1.1.2	Pictogrammen / Pictogrammes?	✓		
Spreidingsweerstand van de aardverbinding / Résistance de dispersion de la prise de terre: R _A = 30 Ω		✓		
hulpelektroden / sondes de référence		✓		
Isolatiweerstand / Résistance d'isolement: R _{I300} = 0.5 MΩ		✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Code EAN : Non communiqué.

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 14/04/2046

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroomrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld. /

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 14/04/2046

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

TOUSSAINT José

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

- Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
- De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
- De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
- Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
- Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
- De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

...en gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
 ...ader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden.
 ...kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire
 ...nschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>)
 ...evoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.


Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
 BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
 BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
 BIC: GKCCBEBB

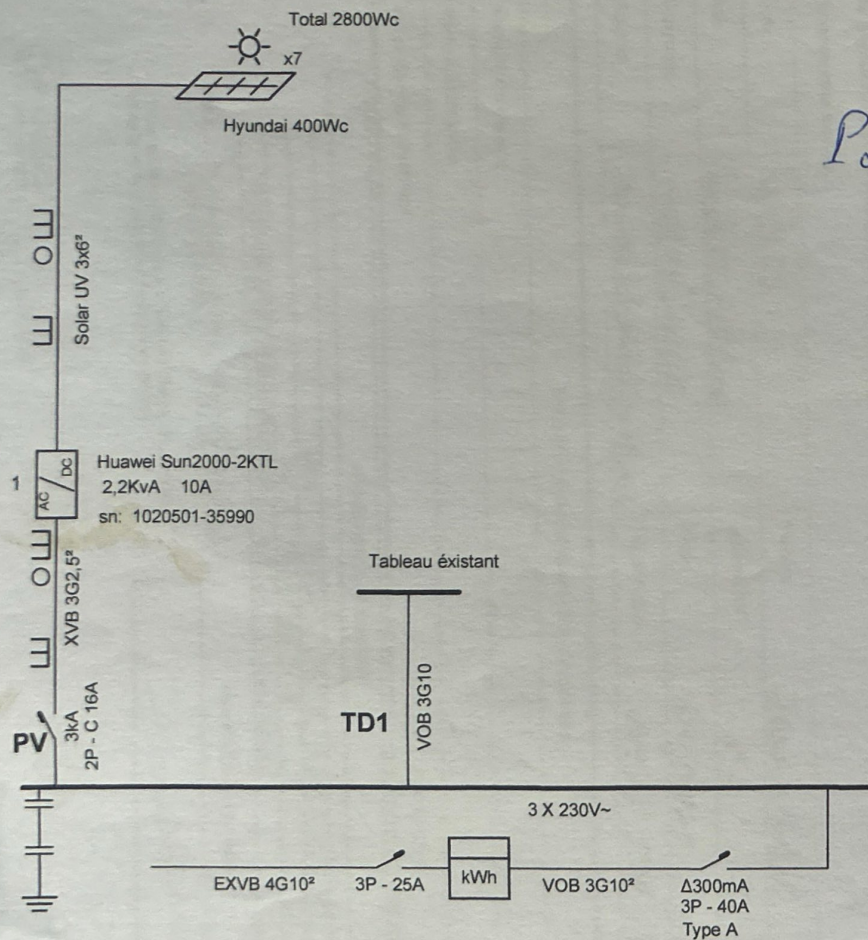

Pour Electro-Test
Vu, le 14/04/21

[Signature]

Adresse de l'installation électrique

Rue de Neufchâteau 63
6630 Martelange
Tél.: -
Fax: -

Installateur

United Focus SRL
Rue de Hermée 245
4040 Herstal
Tél.: 04 240 01 07 GSM: 0467 04 21 66
Fax: -
e-mail: michael.pougin@unitedfocus.be
TVA BE 0696.839.882



p. 1/3

Schéma unifilaire

Date: 11-03-21

3 x 230V ~ 50Hz

1.02 - 01/10/2020

En vigueur du 01/07/2018 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

N° de dossier :

À l'attention du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (GRD)
(nom et adresse) :

(*) : hors période d'application du soutien financier Solwatt ou Quali watt (dans ce cas, se référer aux formulaires ad hoc sur le site web www.cwape.be)

Rue	de Neufchâteau			Numéro / Boîte postale	63
Code postal	6630	Commune	MARTELANGE		

541449020708466000

EAN Injection (uniquement si compteur réseau bidirectionnel (double sens) avec deux codes EAN)

5	4
---	---

Nom		Prénom		☒ M. ☐ Mme
Rue	Rue de Neufchâteau	Numéro/BP	63	CP 6630
Commune	MARTEANGE	Pays	Belgique	
Courriel		Tél. principal		


Numéro d'entreprise	B	E					-					-					
Nom de l'entreprise																	
Acronyme ou nom abrégé													Forme juridique				

TITULAIRE(S) DU COMPTE BANCAIRE : WELLES JEAN-NICHEL

Fait à MARTELANGE Le 02/4/2021

Nom et signature du titulaire :

* Les coordonnées bancaires seront utilisées uniquement dans le cadre du paiement de la prime prosumer



Scanned by TapScanner

Formulaire de notification de mise en service pour une installation de production d'électricité de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 1.00 - 01/07/2018

En vigueur du 01/07/2018 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE suivant loi)

4. L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

4.1. Données techniques de l'installation

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION NOUVELLE OU EXISTANTE AVANT MODIFICATION			DESCRIPTION DE L'INSTALLATION APRÈS MODIFICATION		
Source de production	Puissance installée totale (kWc)	Puissance maximale de sortie (kVA)	Source de production	Puissance installée totale (kWc)	Puissance maximale de sortie (kVA)
Photovoltaïque	23	2,2	Photovoltaïque		
Eolien			Eolien		
Hydraulique			Hydraulique		
Cogénération			Cogénération		
Autre :			Autre :		
TOTAL			TOTAL		

En cas d'utilisation d'un ou plusieurs onduleurs, spécifier :			En cas d'utilisation d'un relais de découplage indépendant et/ou relais anti-retour ou limiteur, spécifier :			
	Marque	Type		Marque	Type	Réglage [kVA]
Onduleur 1	Huawei	Sun 2000-2KTL	Relais découplage 1			
Onduleur 2			Relais découplage 2			
Onduleur 3			Relais anti-retour / limiteur			

Les onduleurs et les relais doivent être agréés et réglés selon les prescriptions Synergrid (C10/26, C10/21, C10/25).

En cas d'utilisation de batteries de stockage, spécifier :			
	Marque	Type	Capacité (Wh)
Installation 1			
Installation 2			



4.2. Mode de comptabilisation de l'énergie

☒ Compensation de l'électricité

☒ via capteur existant

☒ via nouveau compteur double sens installé (offre à établir par le GRD)

☐ Autoconsommation (pas d'injection sur le réseau)



Scanned by TapScanner

Formulaire de notification de mise en service pour une installation de production d'électricité de puissance ≤ 10,000 kVA

Form 1.00 - 01/07/2018

En vigueur du 01/07/2018 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

5. CONTRÔLE DE L'ORGANISME AGRÉÉ

Nom de l'organisme agréé RGIE	Electro - Test.
Date de visite	Le 14 / 04 / 2021.
Installation conforme RGIE	Oui.

5.1. Relevés des index du ou des compteur(s) du gestionnaire de réseau de distribution

Dans tous les cas, un relevé des index de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

Dénomination (ex : heures pleines, heures creuses, exclusif nuit)	N° de série	Marque	Index									
1.8.1	1SAG3100144258	SICONIA	0	0	0	0	4	5	,	5	3	
1.8.2	1SAG3100144258	Siconia.	0	0	0	1	0	6	,	1	5	
2.8.1	1SAG3100144258	Siconia.	0	0	0	0	8	8	,	9	4	
2.8.2	1SAG3100144258	Siconia.	0	0	0	0	2	0	,	3	6	

J. Toussaint

José TOUSSAINT.

6. ANNEXES OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Les annexes ci-après sont à joindre obligatoirement au formulaire et n'exemptent pas le demandeur de compléter celui-ci. En cas d'annexe(s) manquante(s), la demande sera irrecevable.

Enfin, le GRD se réserve le droit de demander à tout moment des informations supplémentaires.

Veuillez cocher	Annexes à fournir :
☒ Annexe 1 :	Copie du <u>rapport de contrôle de conformité</u> au Règlement Général des Installations Électriques (RGIE) de votre installation de production d'électricité et de son raccordement au réseau par un organisme agréé (non obligatoire en cas de démantèlement total de l'installation)
☒ Annexe 2 :	<u>Schéma électrique unifilaire de l'entièreté de l'installation photovoltaïque</u> (y compris l'emplacement du compteur « réseau »), <u>validé et signé par l'organisme agréé (RGIE)</u> Le schéma unifilaire doit mentionner la section et la longueur entre le(s) onduleur(s) et le compteur réseau
☒ Annexe 3 :	<u>Photos datées et lisibles</u> des panneaux photovoltaïques posés définitivement, du ou des onduleur(s) et du ou des compteur(s) réseau (les photos doivent reprendre l'ensemble du compteur et pas seulement l'index)

Une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.

Fait à :

Montchouge

Le :



16/4/2021

Le demandeur
(Signature¹)

J. Toussaint

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (« RGPD »), impose au gestionnaire de réseau le traitement de vos données dans le respect de ces dispositions. Conformément à cette réglementation, vous êtes en droit, à tout moment, de vous opposer au traitement, de demander la modification ou l'effacement de vos données via l'adresse de contact du GRD pour toutes questions relatives au RGPD.

¹ Pour les personnes morales, la personne légalement habilitée à représenter l'entreprise



NOTE concernant l'utilisation de câbles solaires

Date: 11/03/2021

Référence: [REDACTED]

Utilisation de câble solaire F1, Eca ou Dca.

Je, installateur de l'installation ci-dessous, déclare mon impossibilité à utiliser des câbles solaires avec la caractéristique au moins F2 ou la classe au moins Cca pour un placement en faisceau ou en nappe car ceux-ci ne sont pas disponibles.

Les câbles solaires utilisés ne sont pas placés le long de matériaux combustibles ou dans des lieux à danger d'incendie accru. Il n'y a aucun risque d'endommagement mécanique le long du trajet des câbles solaires


Date du début du projet: 11 / 03 / 2021

Adresse de l'installation concernée: Rue de Neufchâteau, 63 6630 Martelange

Date de signature: 11 / 03 / 2021

Nom de l'installateur : United Focus SPRL

Signature de l'installateur:

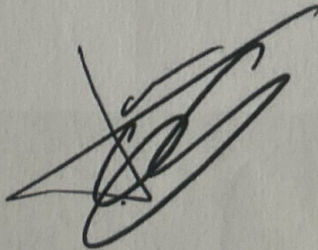


Annexe au numéro du rapport: - -



Position 7 PV

Toiture Arrière

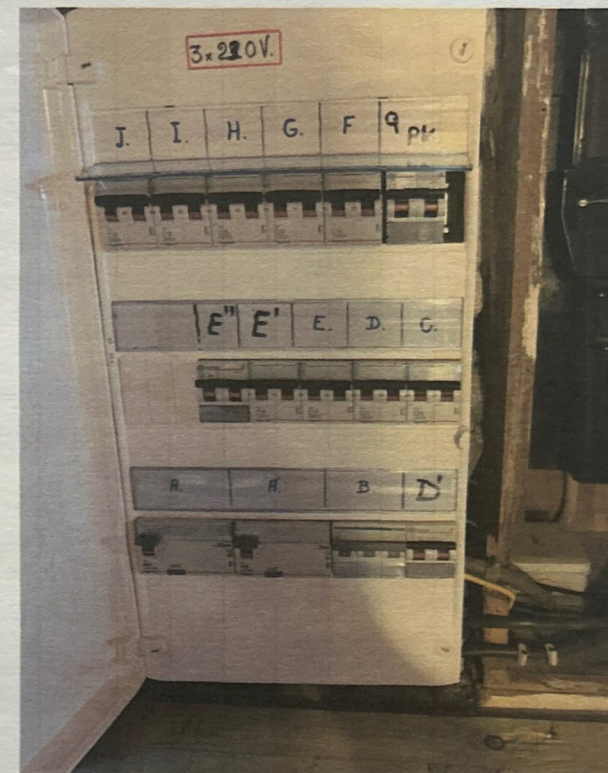

Coupe Terre et coffret

Adresse de l'installation électrique

Rue de Neufchâteau 63
6630 Martelange
Tél.: -
Fax: -

Installateur

United Focus SRL
Rue de Hermée 245
4040 Herstal
Tél.: 04 240 01 07 GSM: 0467 04 21 66
Fax: -
e-mail: michael.pougin@unitedfocus.be
TVA P 0696.839.882



p. 2/3

Schéma de position

Date: 11-03-21

3 x 230V ~ 50Hz

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2019/5/8/4	Datum van bezoek: Date de visite:	8/05/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX SPRL Route de Sainlez, Honville 26 - 6637 FAUVILLERS 0418410884	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	3213469 (Index : 1 : 002321,; EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de Neufchâteau, Radelange 63 - 6630 MARTELANGE		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:			BTW/TVA:
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 276
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	4 x 6 mm² VVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	30 Ohm
Isolatie / Isolement:	1.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 10	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
10	OK	OK
4	OK	OK
AREI/RGIE	271 - 278	
271		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
OK	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
OK	OK	Aansluitingen: Raccordements:
OK	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:
OK	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:
Opmerkingen / Remarques:
Nota's / Notes:



sluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 8/05/2044

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,


Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,



VISUM (Datum / Date):


TOUSSAINT José

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

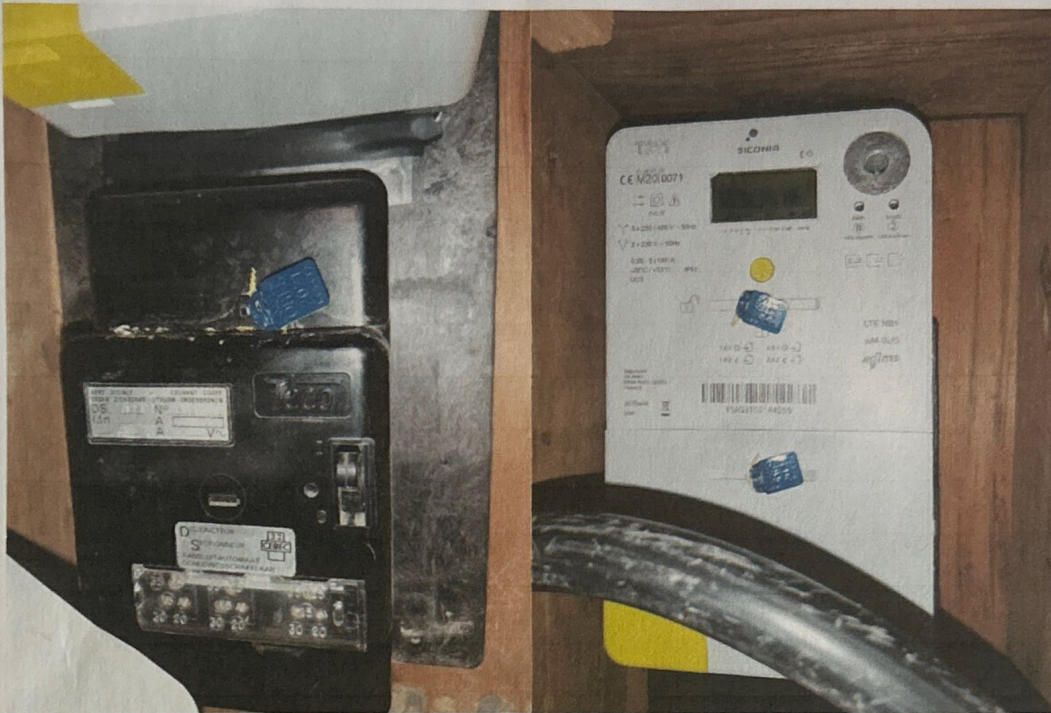


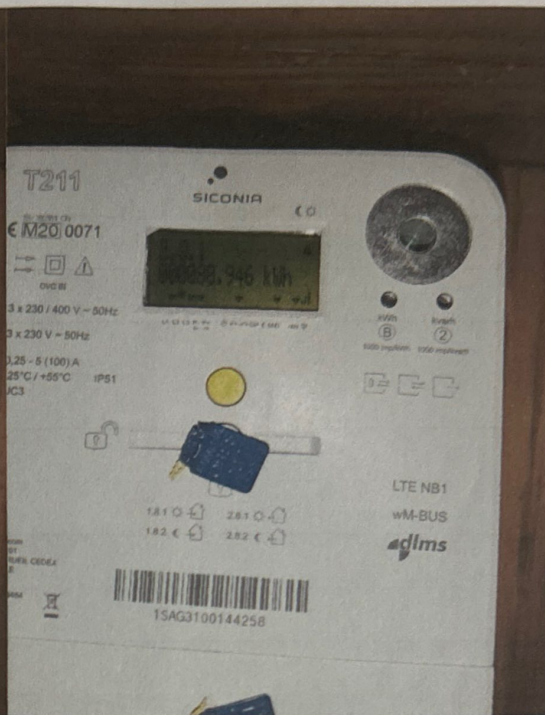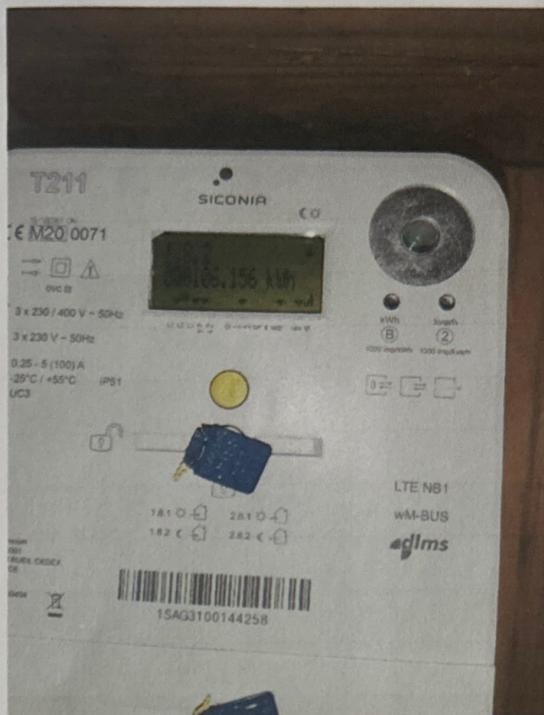

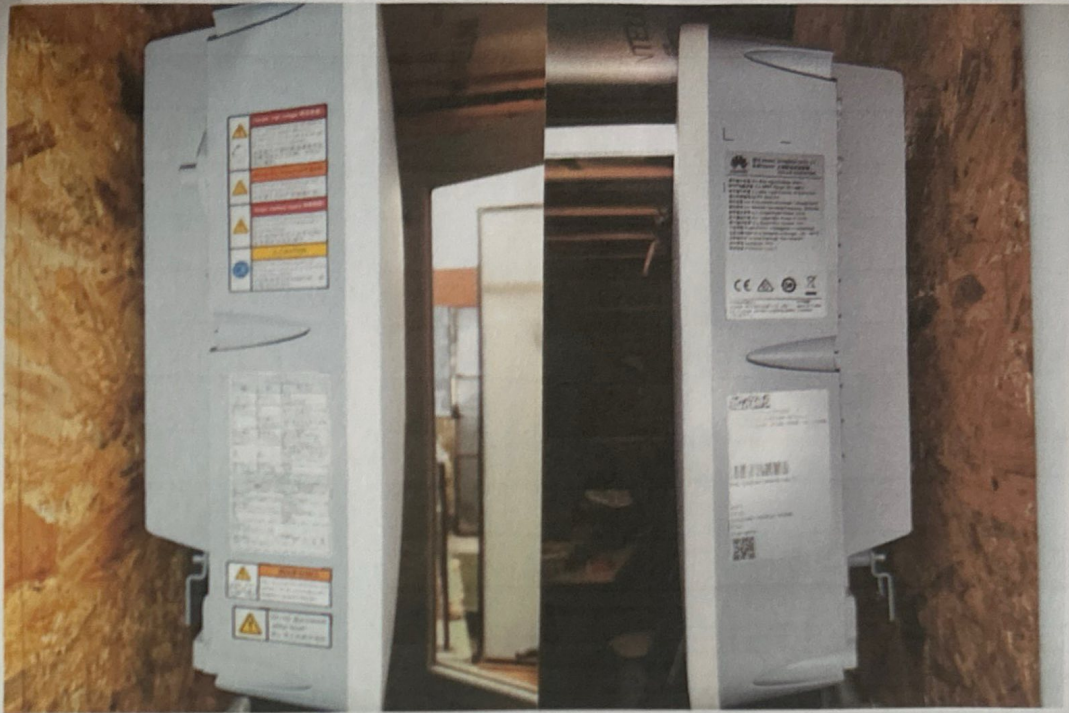

REZ.

/e 15/05/2019

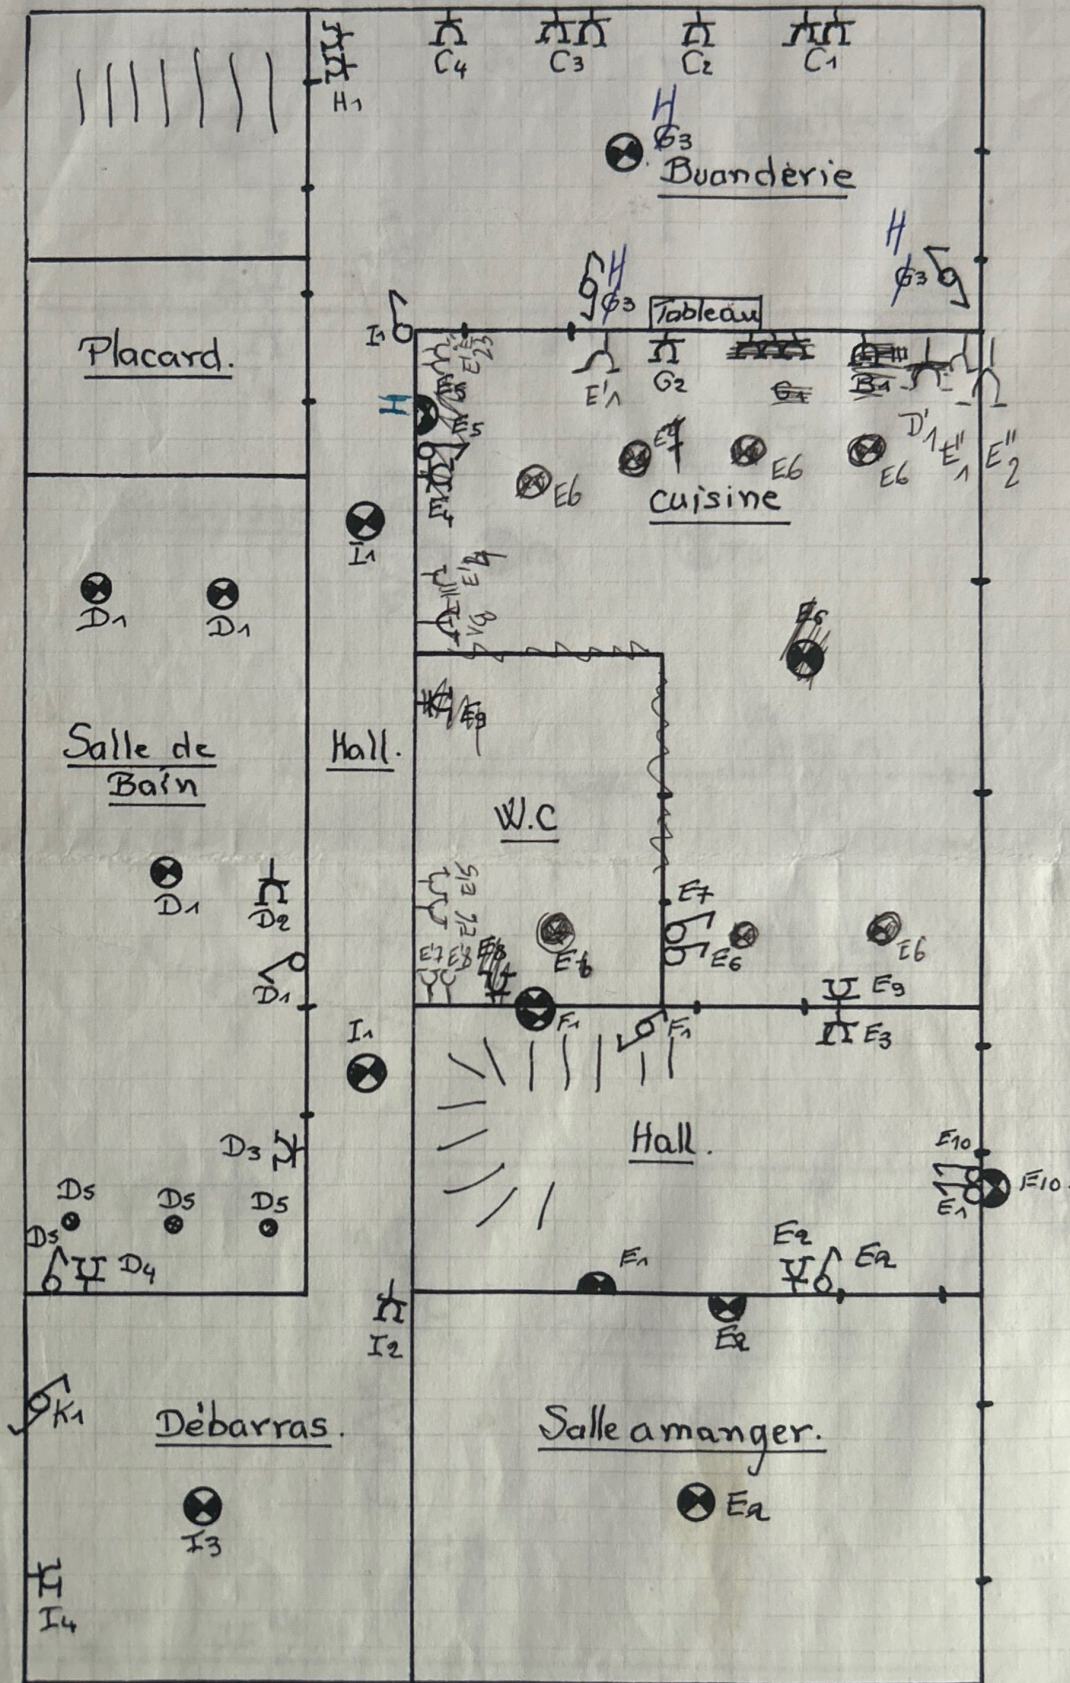


Pour Electro-les L.
Pose TOUSSAINT
J. Toussaint

63, Rte de Neufchâteau.
Radelange
6630 Martelange

HAINAUX SPRL
ÉLECTRICITÉ • ÉLECTRO
26, Route de SAINLEZ
Honville 6637 Fauvillers

ETAGE.

le 15/05/2019

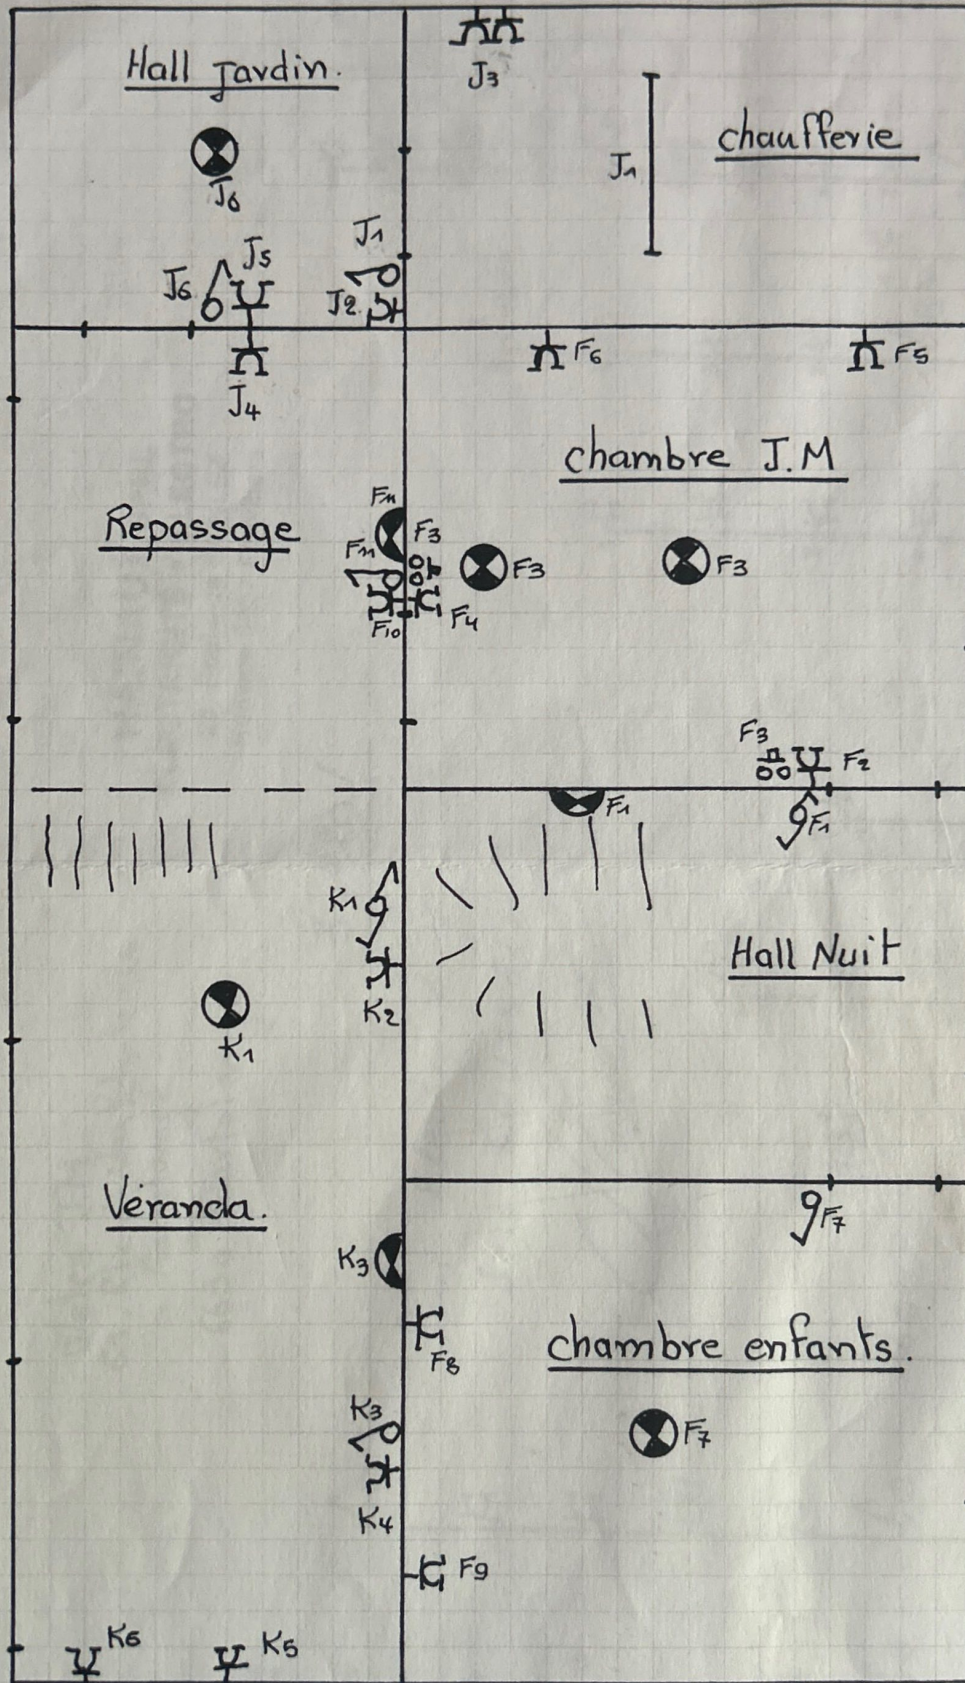

Pour Electro-les t

Jose TOUSSAINT
[Signature]

63, Rte de Neuflateau
 Radelange
 6630 martelange

HAINAUX SPRL
ÉLECTRICITÉ • ÉLECTRO
 26, Route de SAINLEZ
 Honville 6637 Fauvillers

63, Rte de Neu-Schateau
Radclange
6630 Martolange.

HAINAUX SPRL
ÉLECTRICITÉ • ÉLECTRO
26, Route de SAINLEZ
Honville 6637 Fauvillers

3 x 220V.

Four Electro-Tests.

JOSE TOUSSAINT

James

