

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 10/2024/52252/01:1

DATE DU CONTRÔLE 19/01/2024 **AGENT VISITEUR** Benjamin Bernet
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Rodange 35 - 6791 Aubange **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue de Rodange 35 - 6791 Aubange
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Propriétaire [REDACTED]
Responsable des travaux MRG elec
#TVA BE0809275255



› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 35677566
Index jour/nuit 75226,9/
Type de coupure générale Teco
Câble compteur - tableau VFVB 6mm²
Tension nominale de service 3x400V + N - AC
Courant nominal de la protection de branchement 30A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | **Nombre de tableaux** 3 | **Nombre de circuits** Voir plans

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	10,88	Fixation/Etat/Détérioration matériel	OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK
Test de continuité	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Résistance générale d'isolement (MΩ)	0,99
Protection contre les contacts indirects	OK	Adéquation DPCDR – prise de terre	OK
		Adéquation protections surintensités – sections	OK

CONCLUSION : CONFORME

A la date du 19/01/2024, l'installation électrique de Rue de Rodange 35 - 6791 Aubange est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 19/01/2049. Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées. Les schémas unilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52252/01:1

REMARQUES

- La visite de contrôle a aussi pour objectif de compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique.

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52252/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

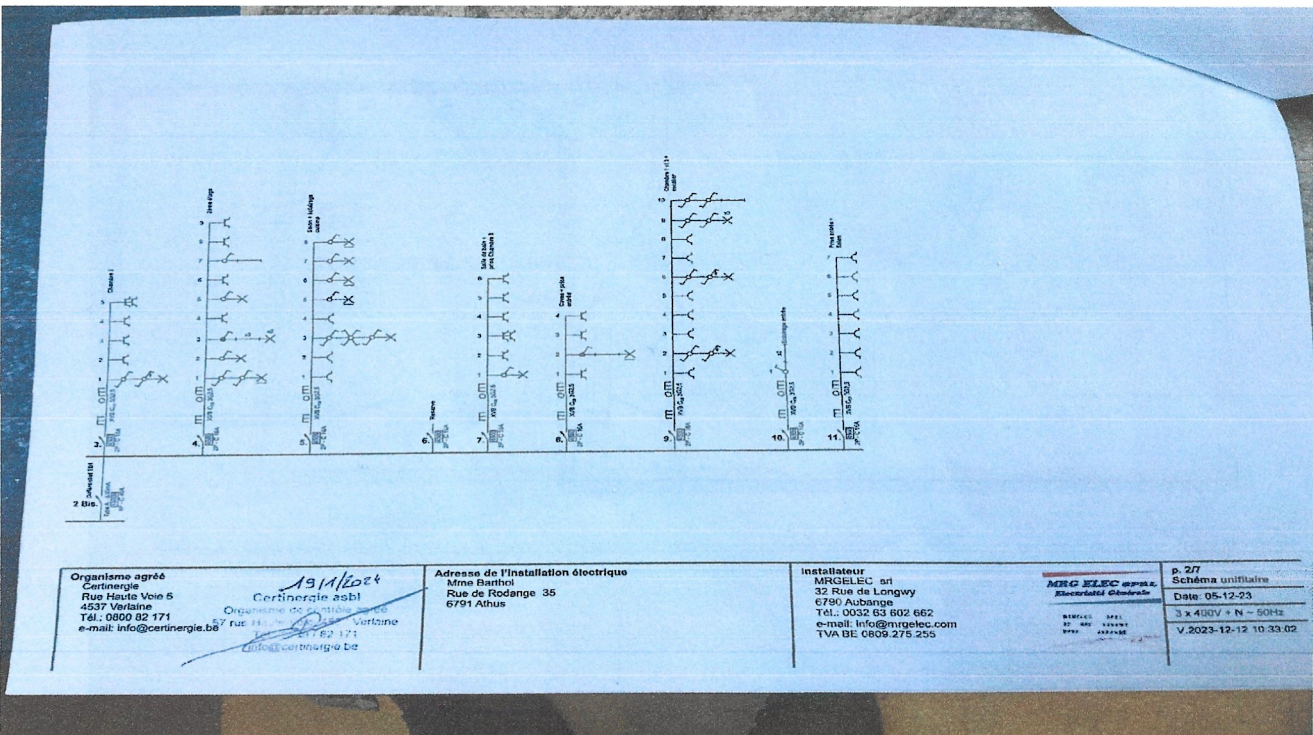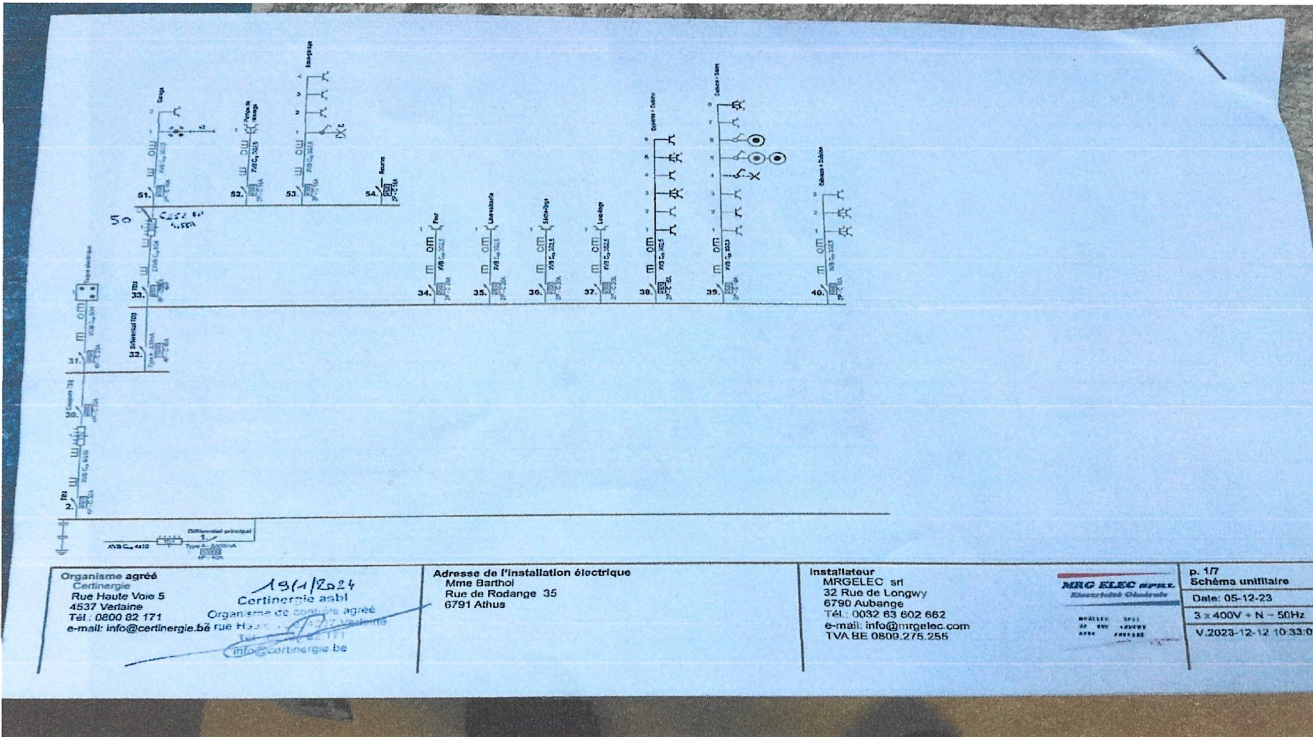



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52252/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

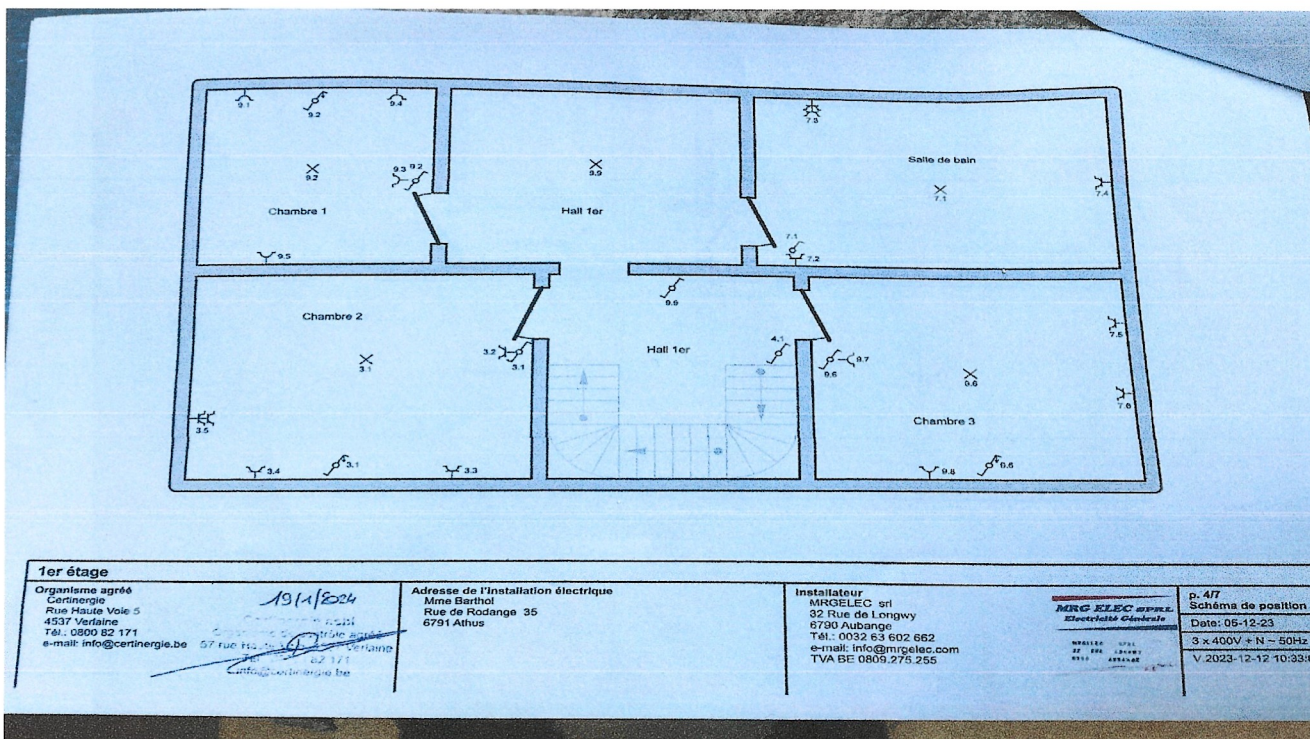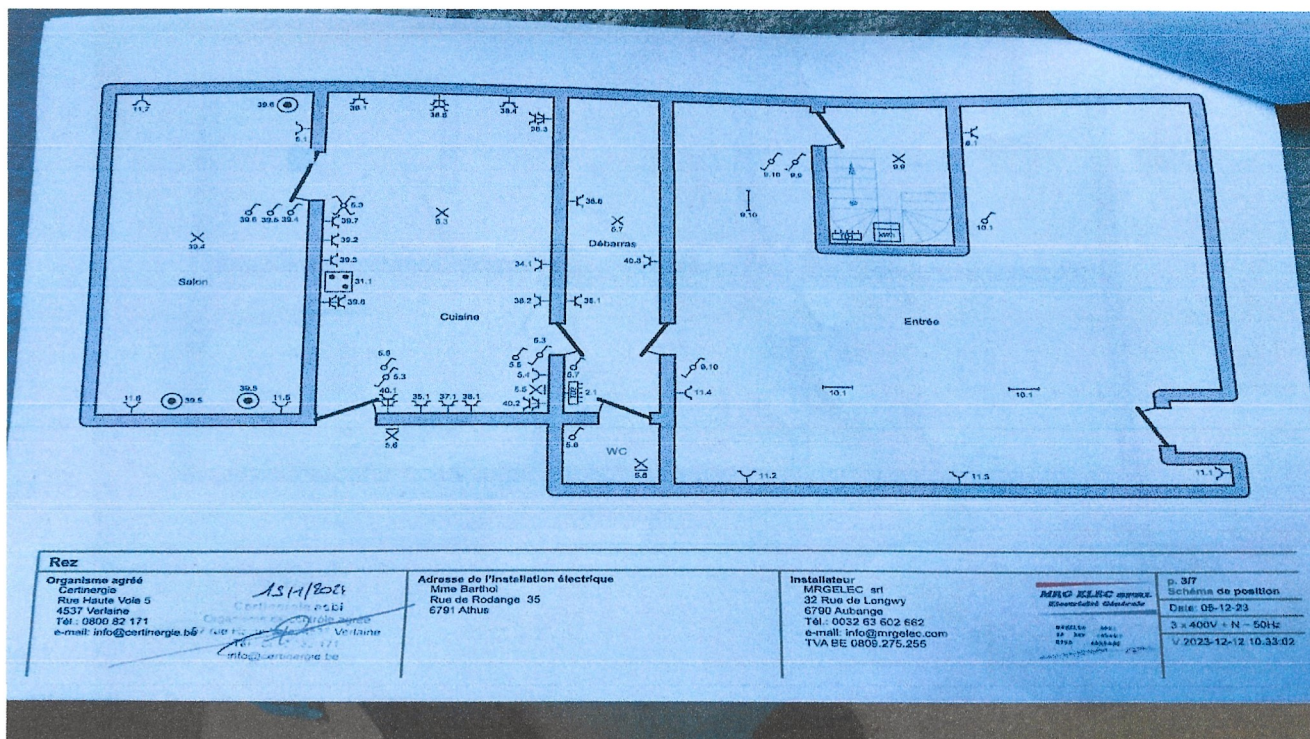



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 10/2024/52252/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

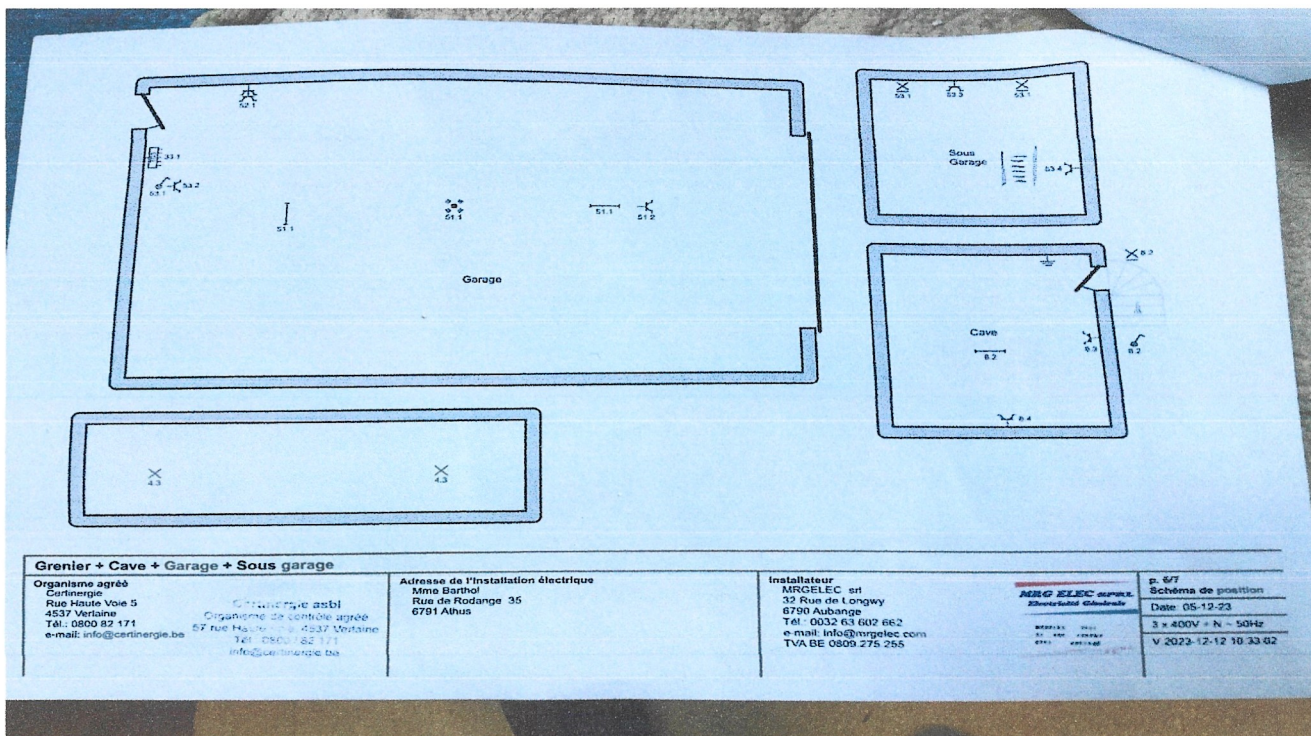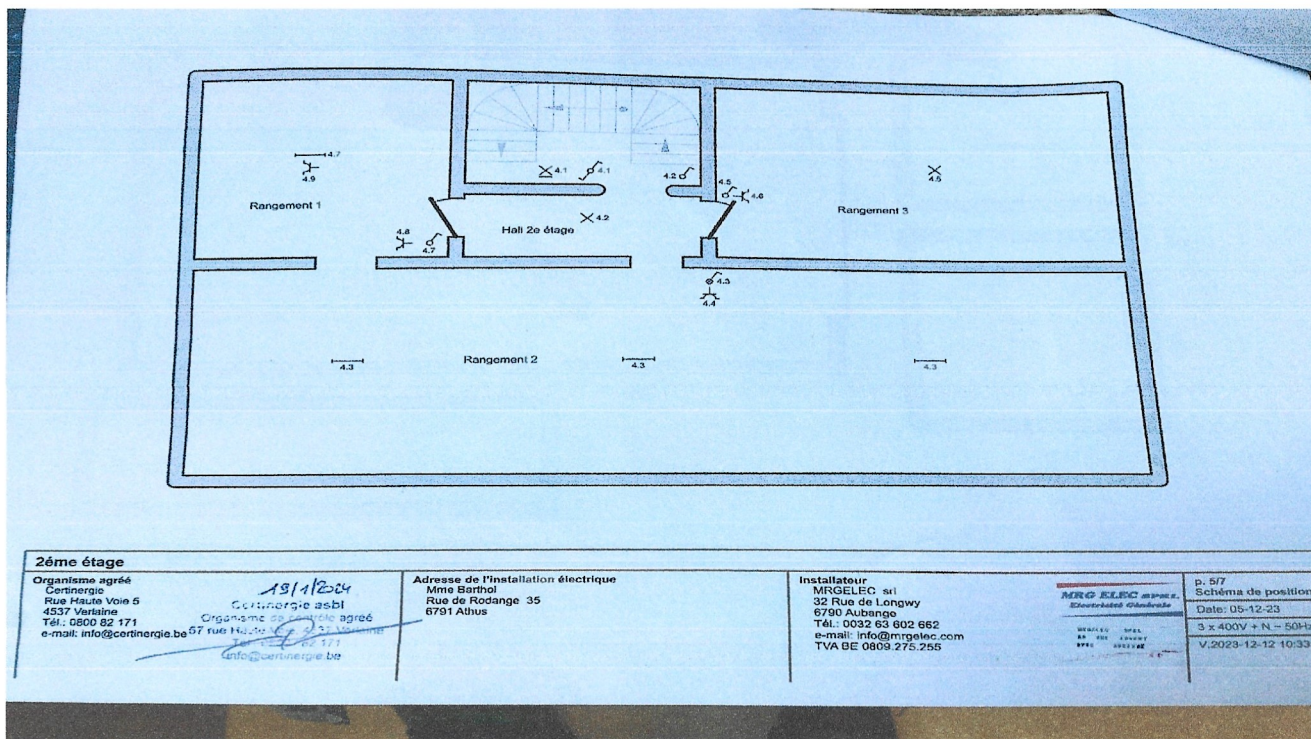

MRG ELEC Spire

32 rue de Longwy B-6790 Aubange

Tél: 063 602 662

Email: info@mrgelec.com

Site : www.mrgelec.com

Mme Barthol

35 rue de Rodange

B-6791 Athus

Maison

Tableau de Secondaire Buanderie

3x 380V+N

N° FUSIBLE	DESIGNATION	PROTECTION CIRCUIT
30	Coupure TD2	4P 32A
31	Taque electrique	4P 25A
32	Différentiel TD2	4P 40A 30mA
33	TD3	4P 25A
34	Four	2P 20A
35	Lave-vaisselle	2P 20A
36	Sèche-linge	2P 20A
37	Lave-linge	2P 20A
38	Débaras + Cuisine	2P 16A
39	Cuisine + Salon	2P 16A
40	Débaras + Cuisine	2P 16A

MRG ELEC Sprl

32 rue de Longwy B-6790 Aubange

Tél: 063 602 662

Email: info@mrgelec.com

Site : www.mrgelec.com


Mme Barthol

35 rue de Rodange


B-6791 Athus

Maison


	<u>Tableau de principal</u>	3 x 380V + N
N° FUSIBLE	DESIGNATION	PROTECTION CIRCUIT
1	Différentiel principal	4P 40A 300mA
2	TD2	4P 32A
2 Bis	Différentiel TD1	4P 40A 30mA
3	Chambre 2	2P 16A
4	2ème étage	2P 16A
5	Salon + éclairage cuisine	2P 16A
6	Réserve	2P 16A
7	Salle de bain + prise chambre 3	2P 16A
8	Cave + prise entrée	2P 16A
9	Chambre 1 et 3 + escalier	2P 16A
10	Eclairage entrée	2P 16A
11	Prise entrée + Salon	2P 16A

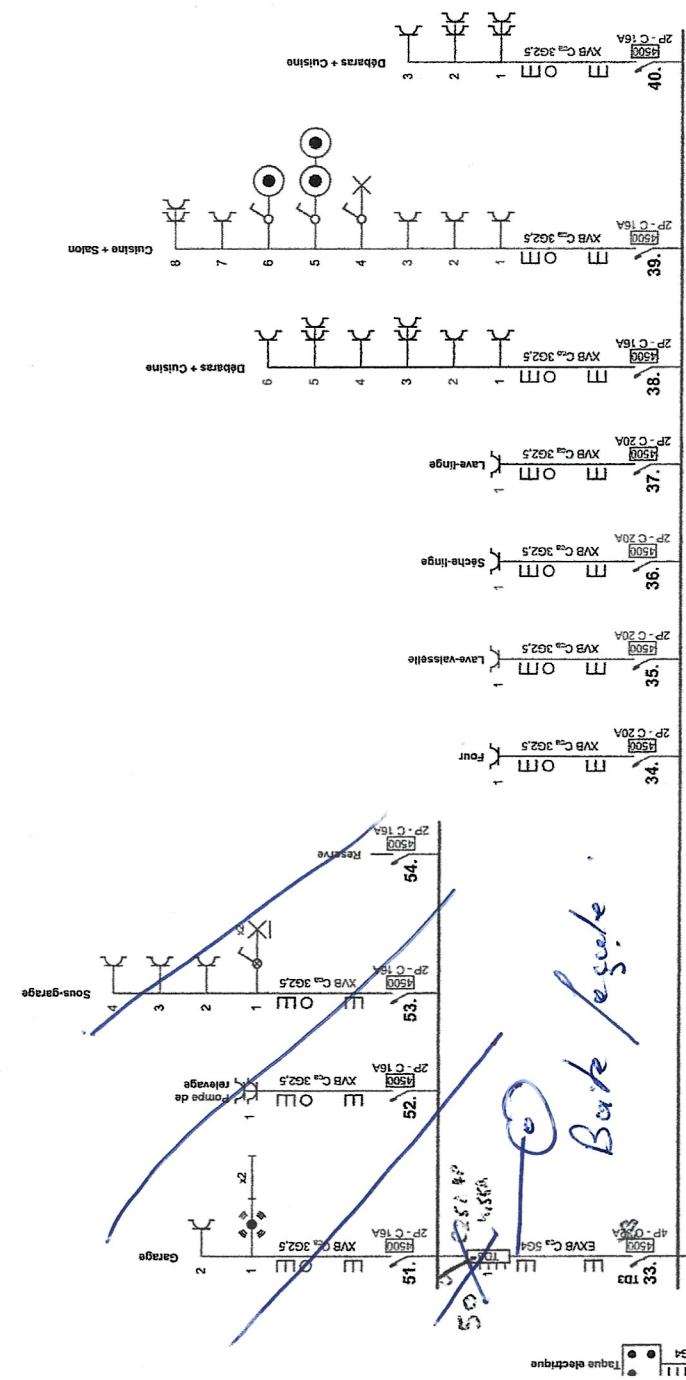


Projet 22/09/25



Organisme agréé Certinergie Rue Haute Voie 5 4537 Verlaire Tél.: 0800 82 171 e-mail: info@certinergie.be	Adresse de l'installation électrique Mme Barthol Rue de Rodange 35 6791 Athus	Installateur MRGELEC srl 32 Rue de Longwy 6790 Aubange Tél.: 0032 63 602 662 e-mail: info@mrgelec.com TVA BE 0809.275.255	p. 1/7 Schéma unifilaire Date: 05-12-23 3 x 400V + N ~ 50Hz V.2023-12-12 10:33:02
--	---	---	--

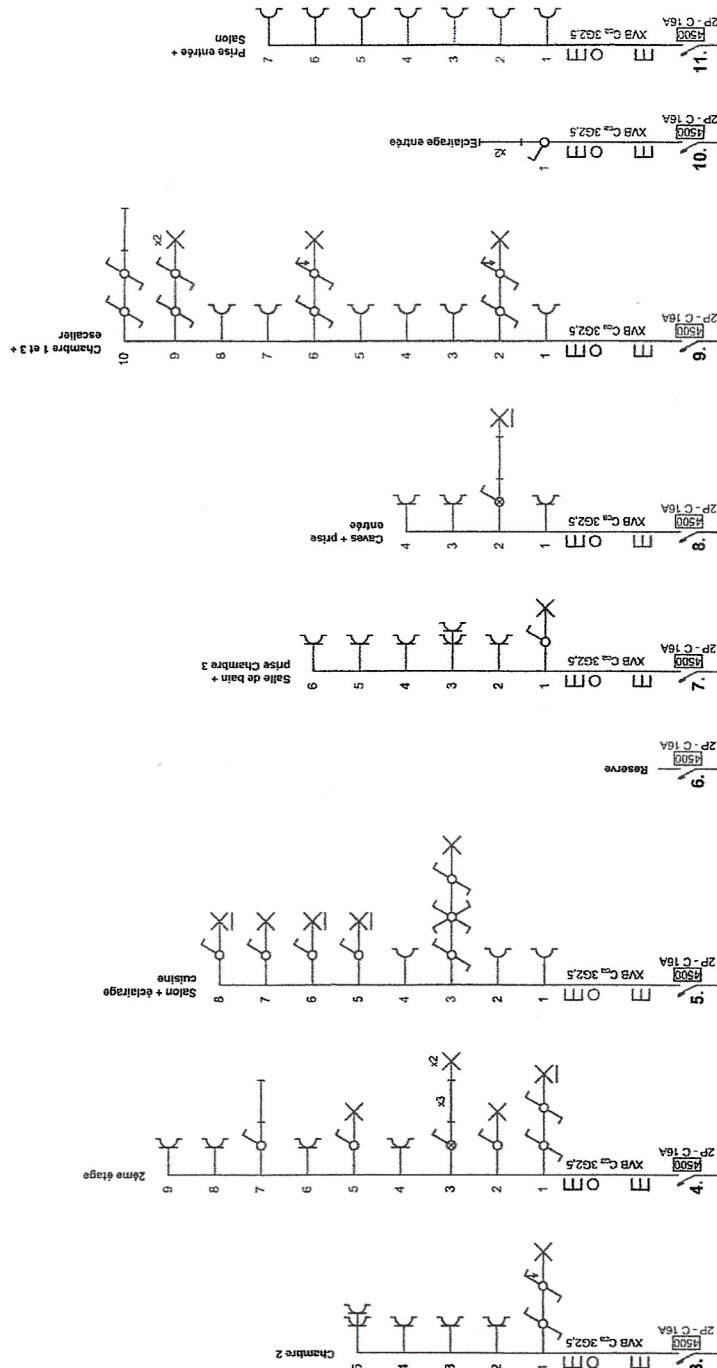

Organisme agréé Certinergie Rue Haute Voie 5 4537 Verlainne Tél.: 0800 82 171 e-mail: info@certinergie.be	19/11/2024 Certinergie asbl Organisme agréé 57 rue Haute Voie 5 4537 Verlainne Tél.: 0800 82 171 e-mail: info@certinergie.be	Adresse de l'installation électrique Mme Barthol Rue de Rodange 35 6791 Athus	Installateur MRGELEC srl 32 Rue de Longwy 6790 Aubange Tél.: 0032 63 602 662 e-mail: info@mrgelec.com TVA BE 0809.275.255
p. 2/7 Schéma unifilaire Date: 05-12-23 3 x 400V + N ~ 50Hz V.2023-12-12 10:33:02	MRG ELEC SPRL Electricité Générale MRG ELEC SPRL 32 Rue de Longwy 6790 Aubange Tél.: 0032 63 602 662 e-mail: info@mrgelec.com TVA BE 0809.275.255		

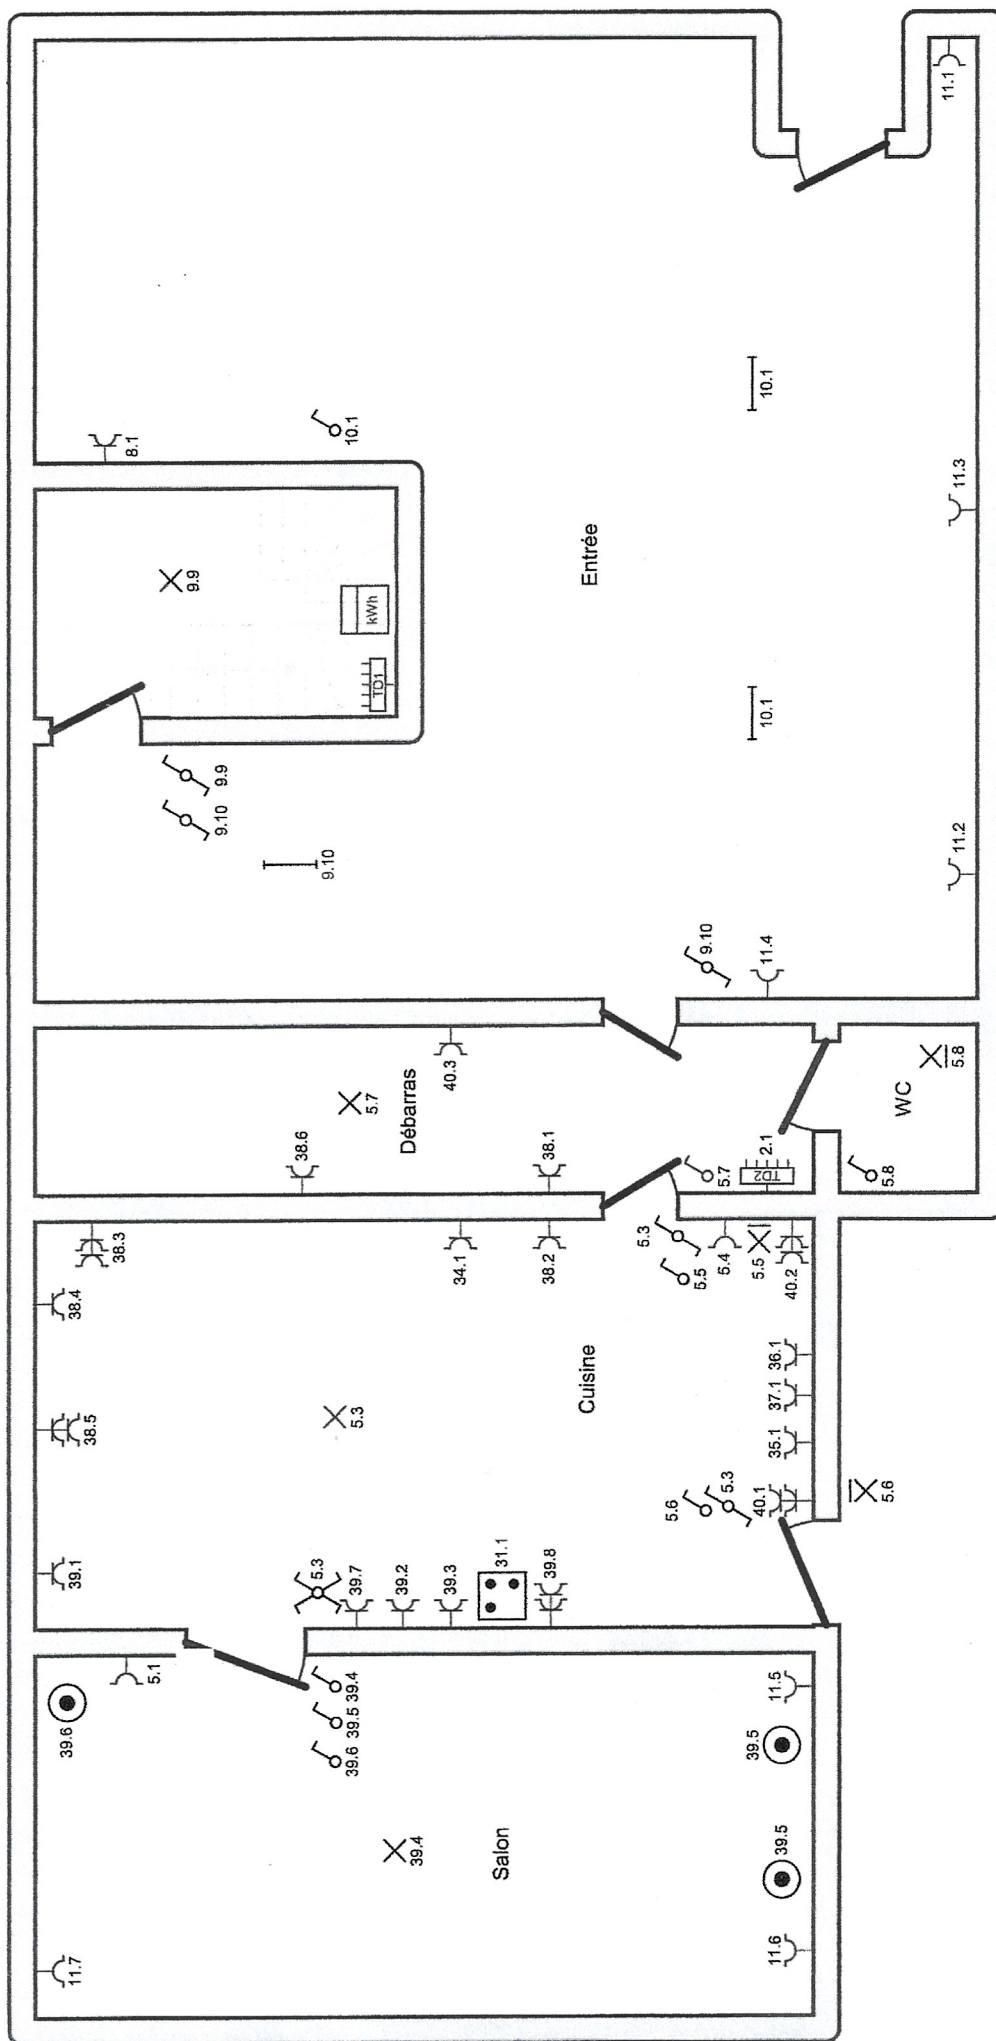

Rez

Organisme agréé
Certinergie
Rue Haute Voie 5
4537 Verlainne
Tél.: 0800 82 171
e-mail: info@certinergie.be


Adresse de l'installation électrique
Mme Barthol
Rue de Rodange 35
6791 Athus

Installateur
MRGELEC srl
32 Rue de Longwy
6790 Aubange
Tél.: 0032 63 602 662
e-mail: info@mrgelec.com
TVA BE 0809.275.255

MRC ELEC SPRL
Electricité Générale

[illegible]

p. 3/7
Schéma de position
Date: 05-12-23
3 x 400V + N ~ 50Hz
V.2023-12-12 10:33:02

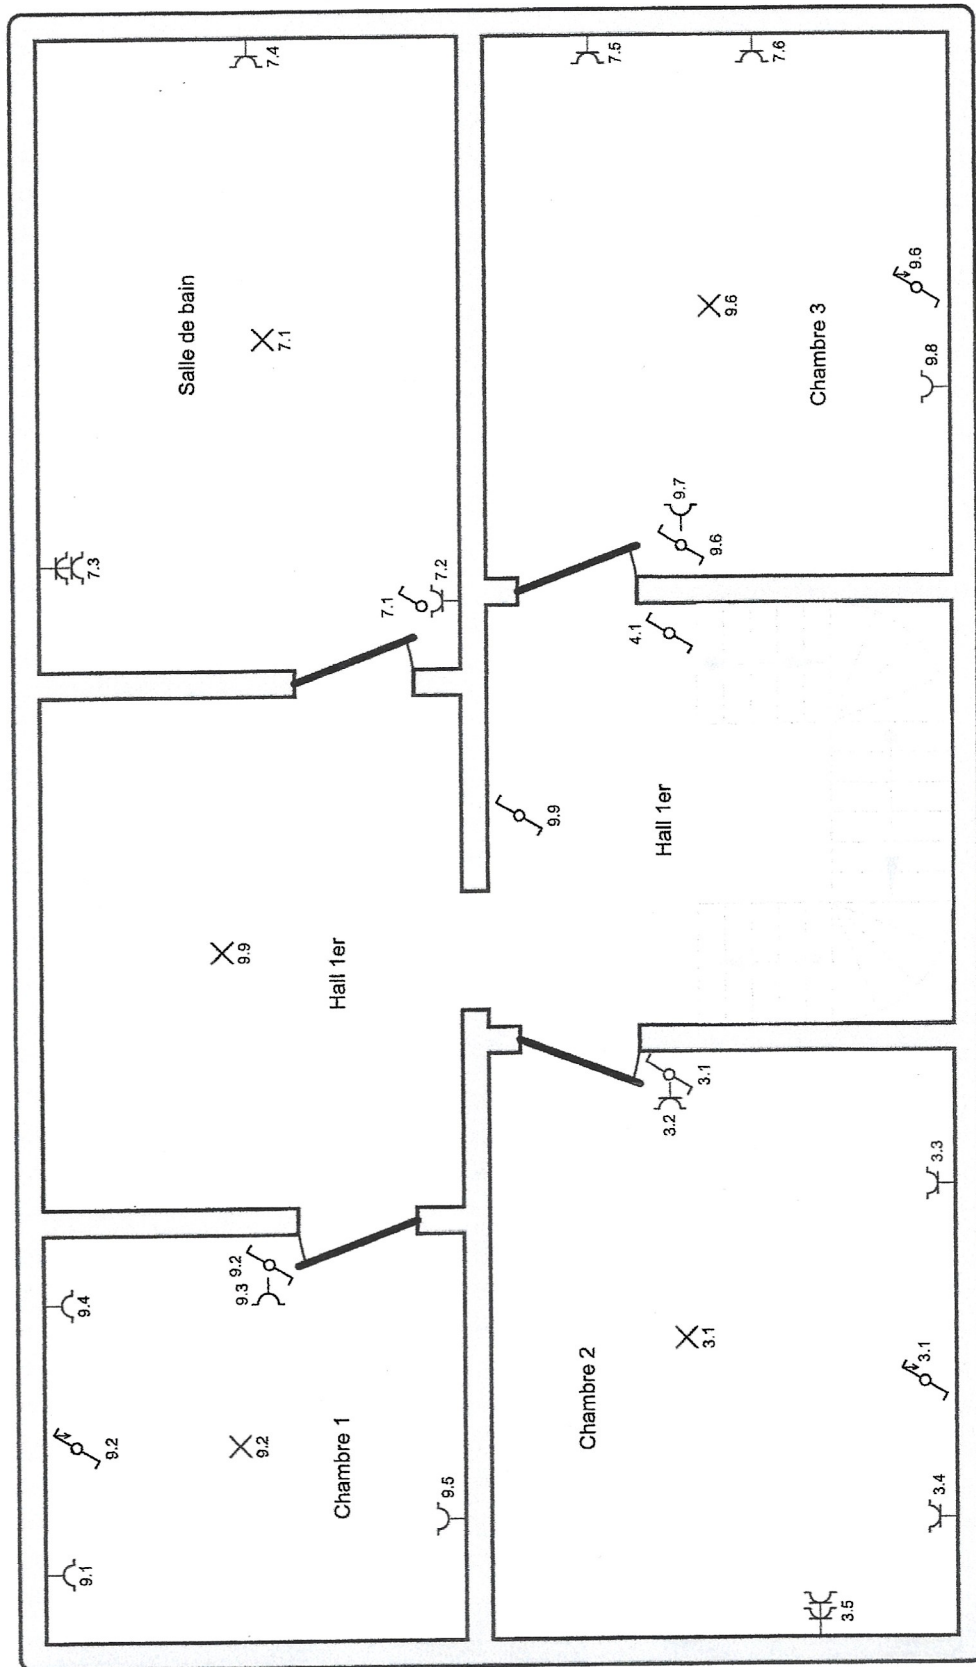

1er étage

Organisme agréé
Certinergie
Rue Haute Voie 5
4537 Verlainne
Tél.: 0800 82 171
e-mail: info@certinergie.be


19/1/2024
Certinergie
57 rue Haute Voie 5
4537 Verlainne
Tél.: 0800 82 171
info@certinergie.be

Adresse de l'installation électrique
Mme Barthol
Rue de Rodange 35
6791 Athus

Installateur
MRGELEC srl
32 Rue de Longwy
6790 Aubange
Tél.: 0032 63 602 662
e-mail: info@mrgelec.com
TVA BE 0809.275.255

MRG ELEC srl
Electricité Générale
MRGELEC srl
32 Rue de Longwy
6790 Aubange
TVA BE 0809.275.255

p. 4/7
Schéma de position
Date: 05-12-23
3 x 400V + N - 50Hz
V.2023-12-12 10:33:02

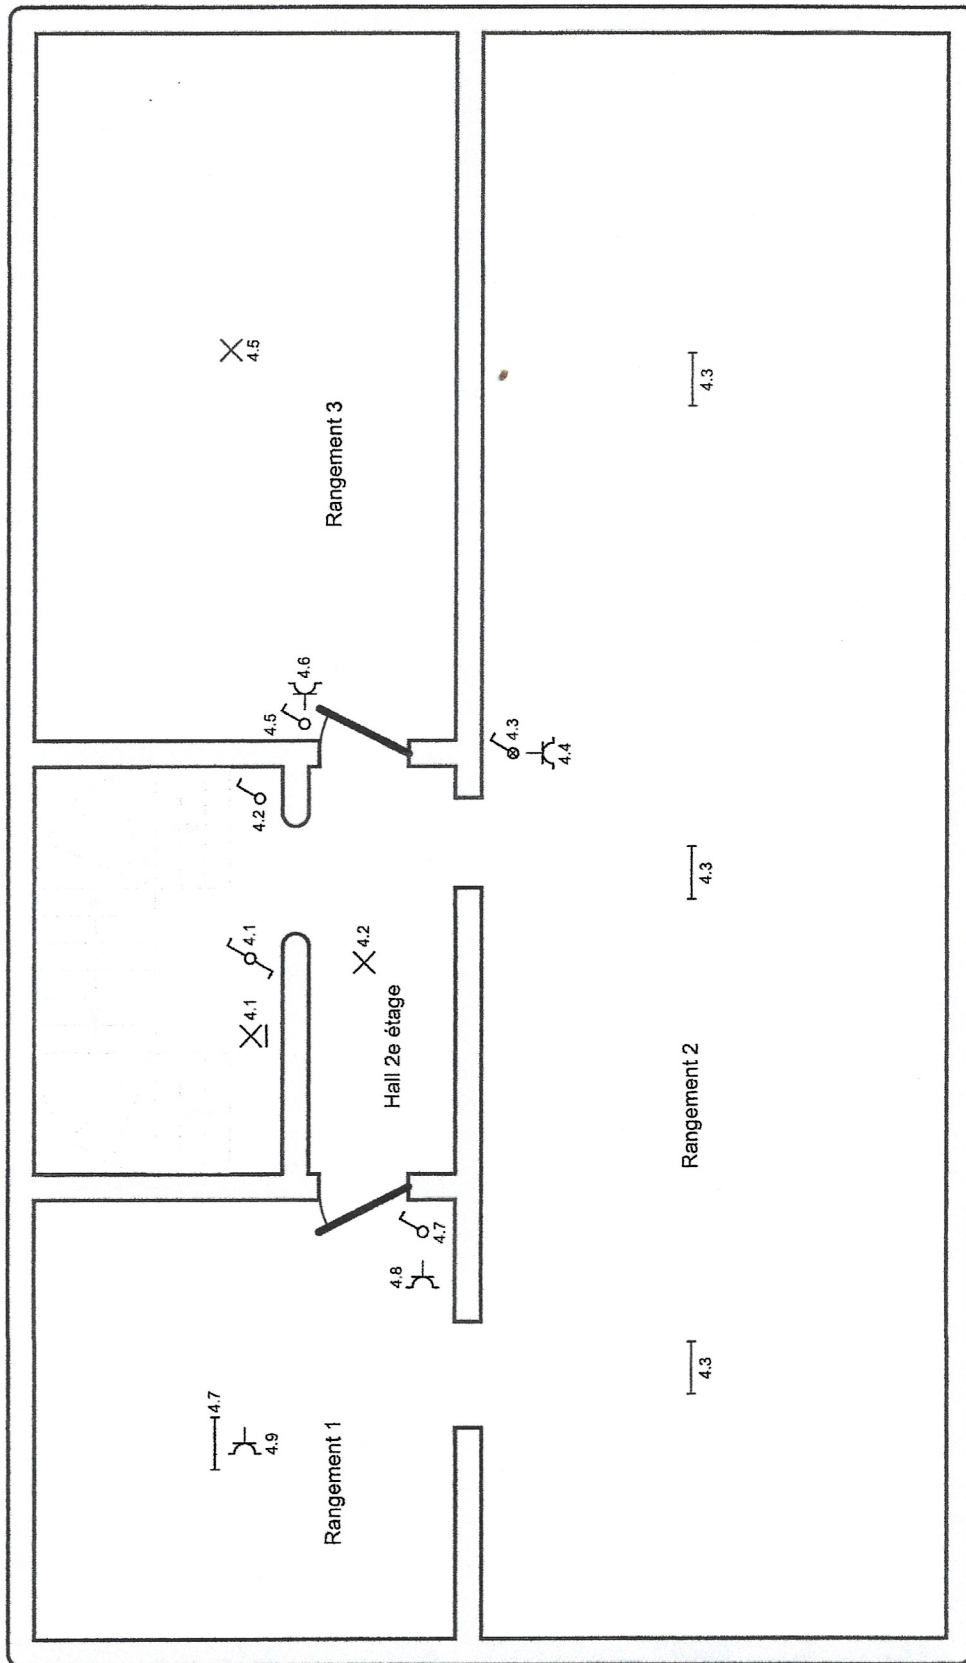

2ème étage

Organisme agréé

Certinergie

Rue Haute Voie 5

4537 Verlaire

Tél.: 0800 82 171

e-mail: info@certinergie.be

19/1/2024

Certinergie asbl

Organisme de contrôle agréé

57 rue Haute Voie 5 4537 Verlaire

Tél.: 0800 82 171

info@certinergie.be

Adresse de l'installation électrique

Mme Barthol

Rue de Rodange 35

6791 Athus

Installateur

MRGELEC srl

32 Rue de Longwy

6790 Aubange

Tél.: 0032 63 602 662

e-mail: info@mrgelec.com

TVA BE 0809.275.255

MRC ELEC SPRL

Electricité Générale

MRGELEC SPRL

32 RUE DE LONGWY

6790 AUBANGE


p. 5/7

Schéma de position

Date: 05-12-23

3 x 400V + N ~ 50Hz

V 2023-12-12 10:33:02

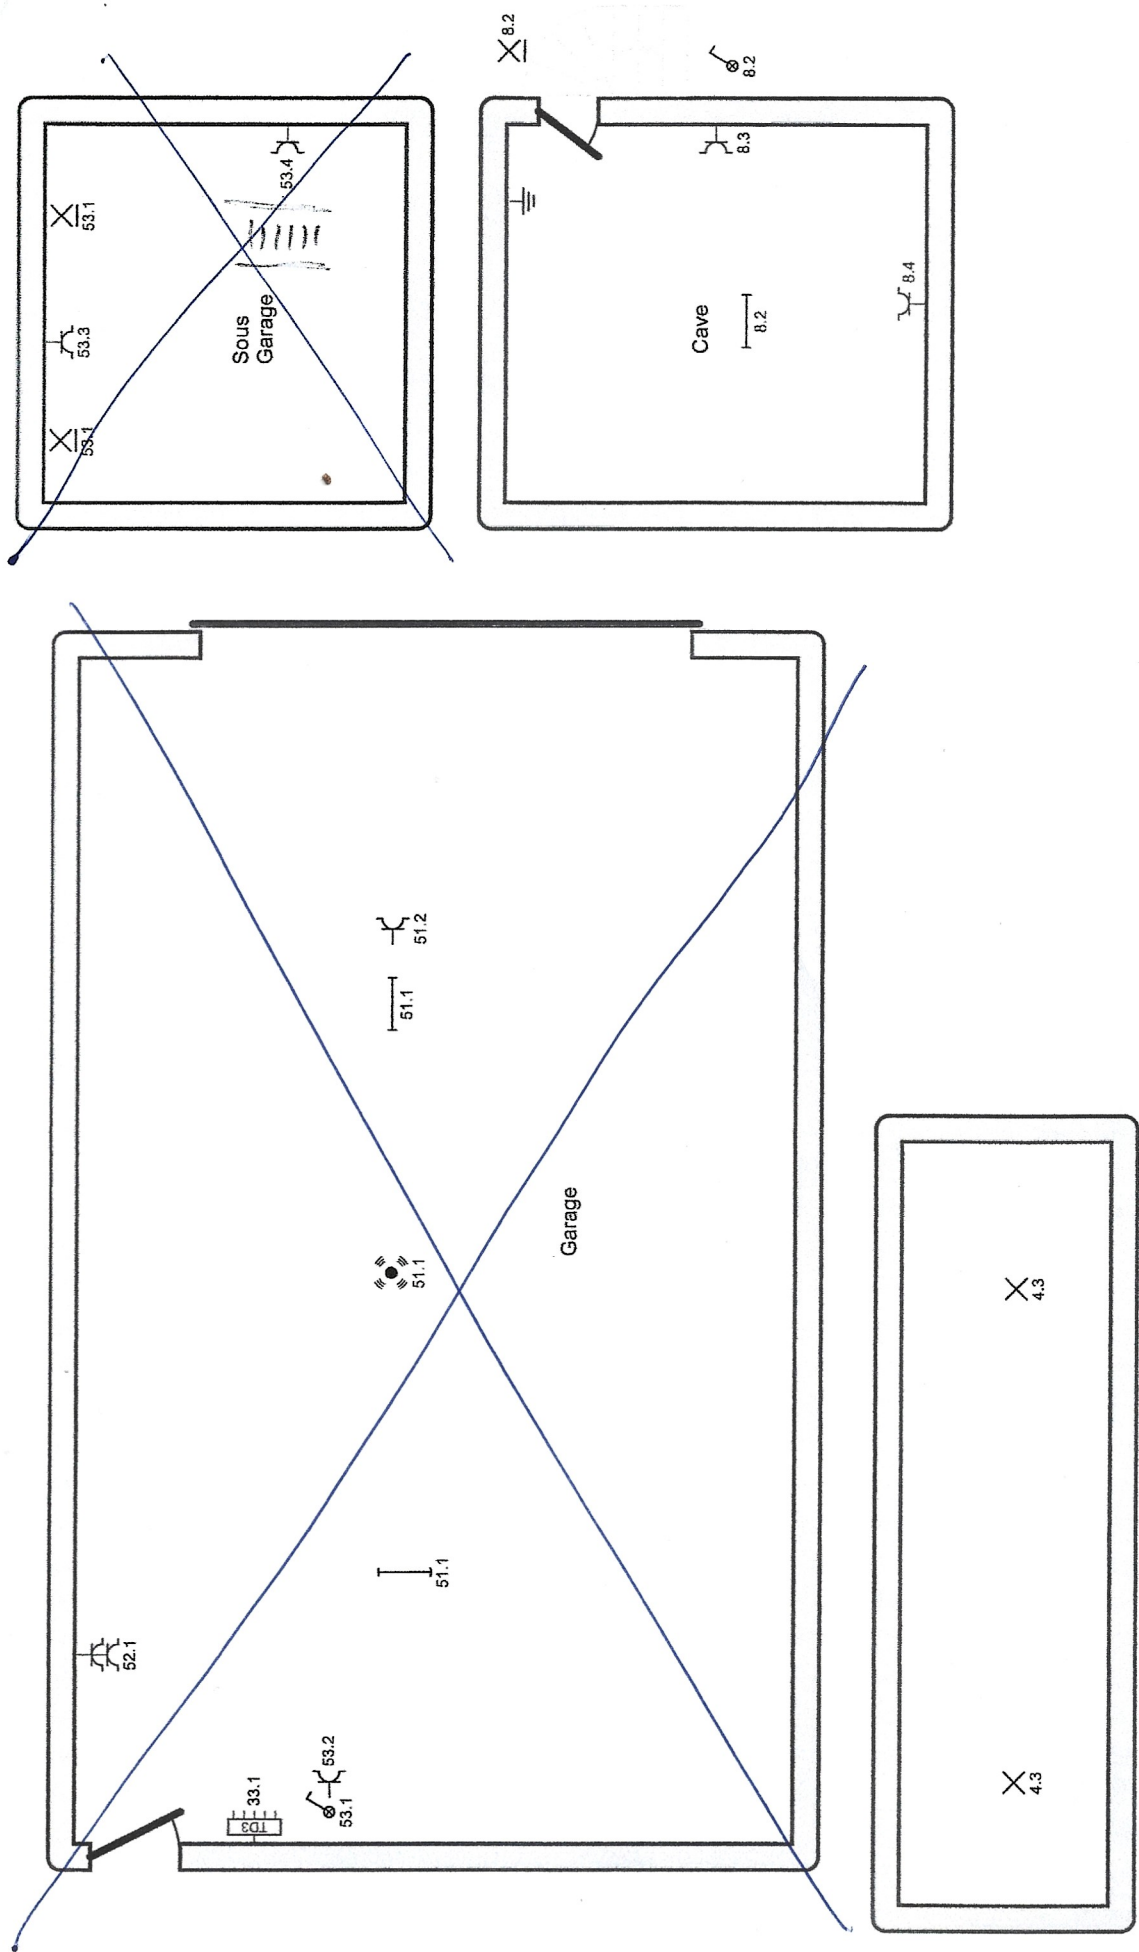

Grenier + Cave + Garage + Sous garage

Organisme agréé Certinergie Rue Haute Voie 5 4537 Verlainne Tél.: 0800 82 171 e-mail: info@certinergie.be	Adresse de l'installation électrique Mme Barthol Rue de Rodange 35 6791 Athus	Installateur MRGELEC srl 32 Rue de Longwy 6790 Aubange Tél.: 0032 63 602 662 e-mail: info@mrgelec.com TVA BE 0809.275.255 MRG ELEC SPRL <i>Electricité Générale</i> MARQUE 32 RUE LONGWY 6790 AUBANGE p. 6/7 Schéma de position Date: 05-12-23 3 x 400V + N ~ 50Hz V.2023-12-12 10:33:02
--	--	---