Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Namur / Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY
T: 083 21 35 27, E: btv.namur@btvcontrol.be

Rapport N°: 0428-170524-03 Date du contrôle : 24/05/2017
Extra date du contrôle

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Dinorsia
CHAUSSEE DE DINANT 18 B
5170 PROFONDEVILLE

PROPRIETAIRE: Dinorsia
Adresse : CHAUSSEE DE DINANT 18 B rez
5170 PROFONDEVILLE

DEMANDEUR : ELECTRIS SOLUTIONS
Adresse : RUE DU HERDAL 64
5170 PROFONDEVILLE

INSTALLATEUR : ELECTRIS SOLUTIONS
Adresse : RUE DU HERDAL 64
5170 PROFONDEVILLE

TVA ou CI :

Visualisation de l' installation



EAN : **Compteur n°** A placer **Index :**

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Extension / Modification /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm²	Protection raccordement :	Max 63 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	2p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	10
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 270,
Type de contrôle : Examen de conformité

MESURES:

RA: 26 Ohm RI tot 5 MOhm

29/05/2012
OK ES
OCR 22

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

1 Contrôle des parties visible et accessible debl'installation

Conclusion	L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées. Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/05/2022 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0428 THIBAULT FABRY

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens

Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE


a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
d) Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.


QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME


ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4
Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.	Lors d'extensions importantes de l'installation, faites recontrôler de nouveau.	Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 24/05/2022.	BTV Namur / Luxembourg reste à votre service pour les contrôles nécessaires.


Schémas

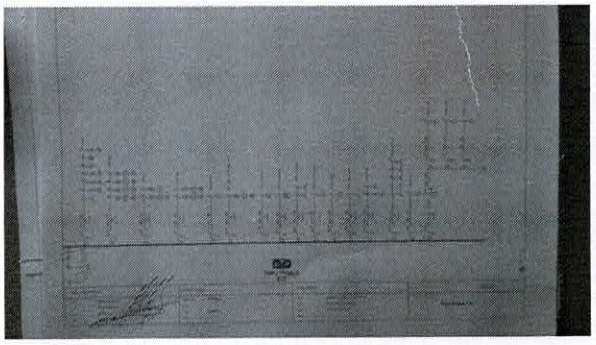


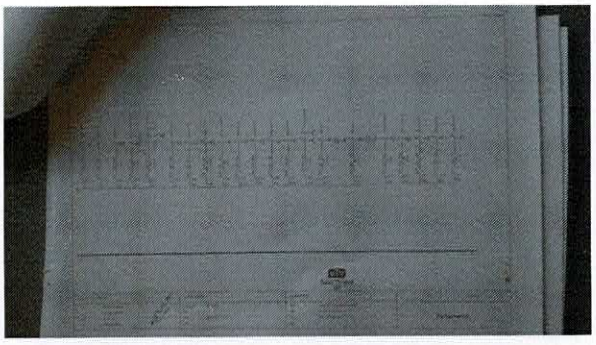

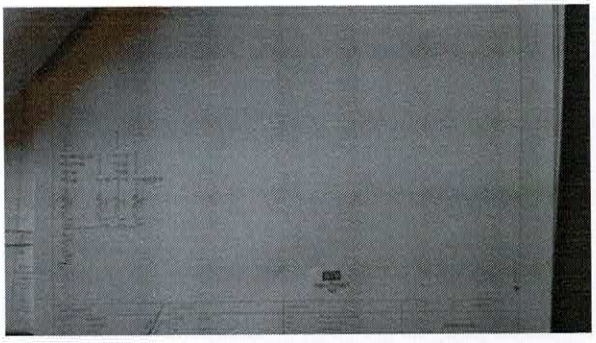

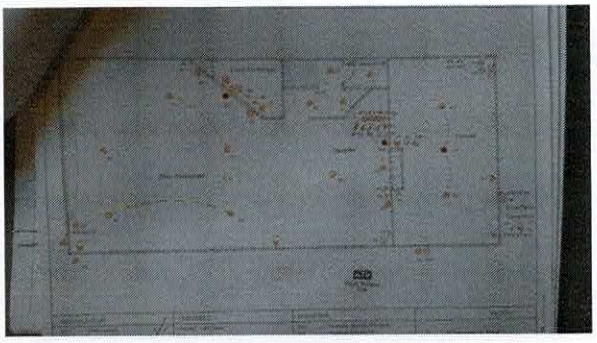

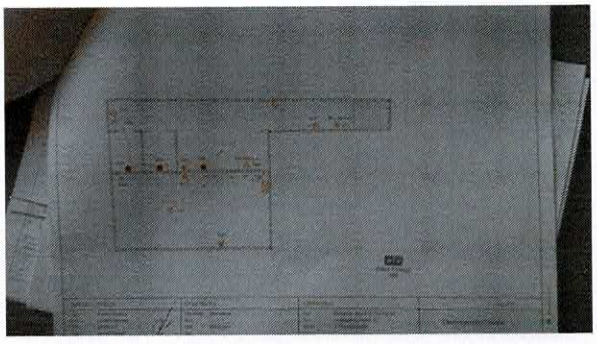


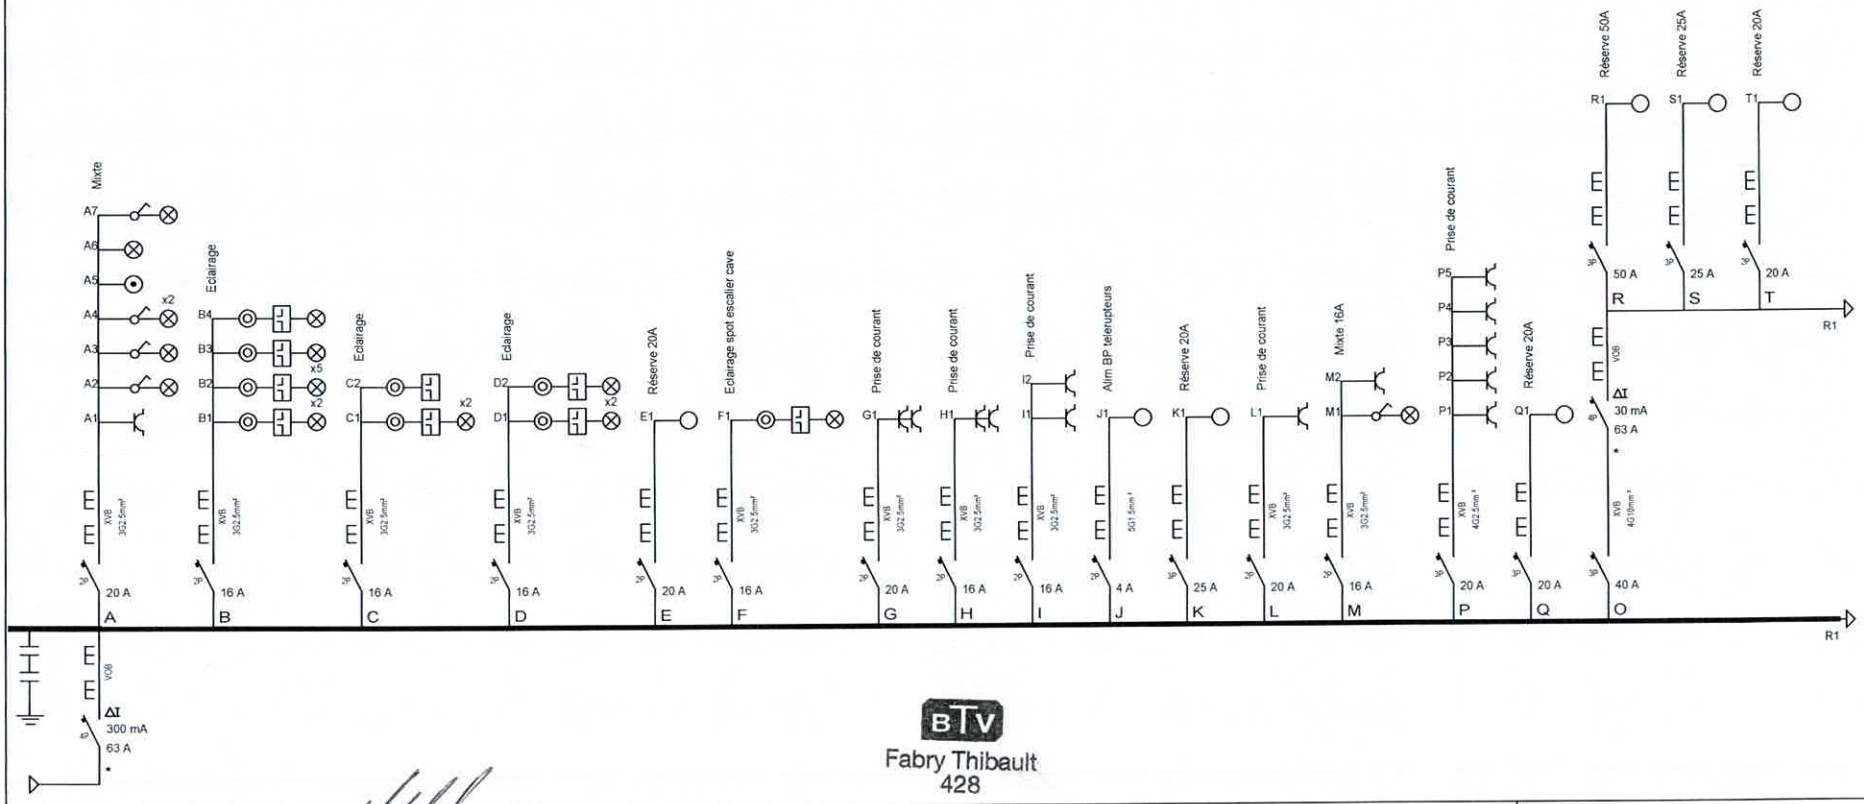

BTV


Fabry Thibault
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia (Commerce)	
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18	Schema1A
Date	23/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

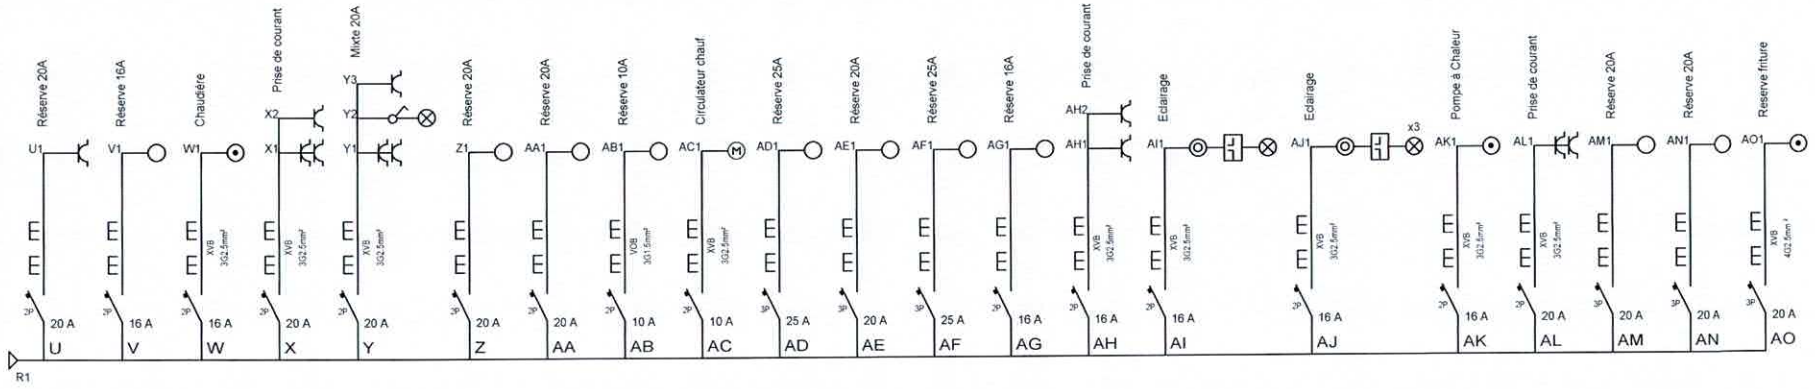

Fabry Thibault
428


INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia (Commerce)	
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18	Schema1B
Date	23/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

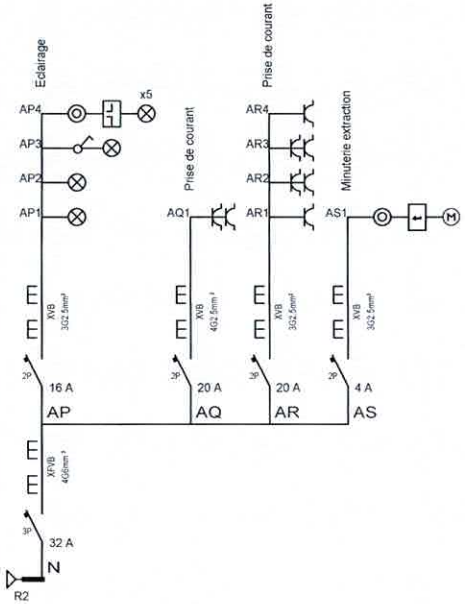

BTV
Fabry Thibault
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia (Commerce)	
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18	Schema1C
Date	23/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	


logiciel fluvo-cad

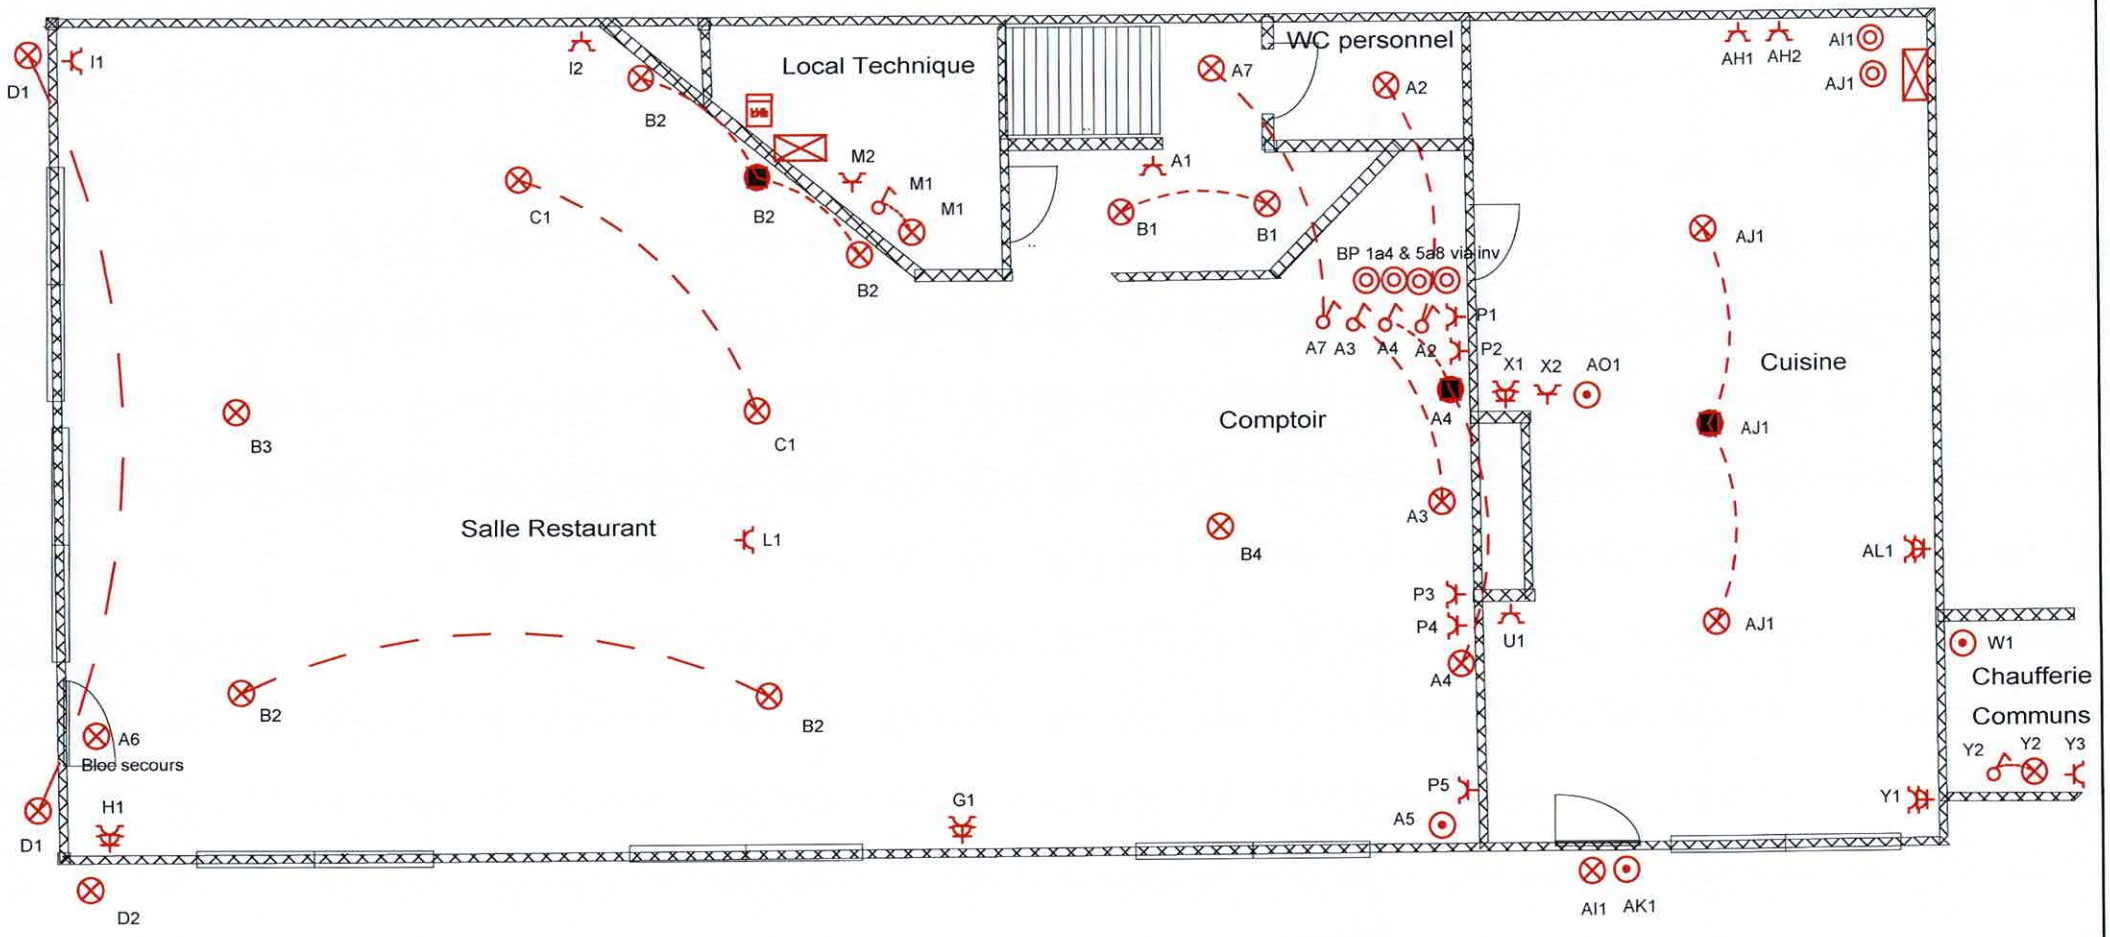

BTV
Fabry Thibault
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x/230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia (Commerce)	Commerce Rez
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18	
Date	22/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

Ininial fix-n-sel

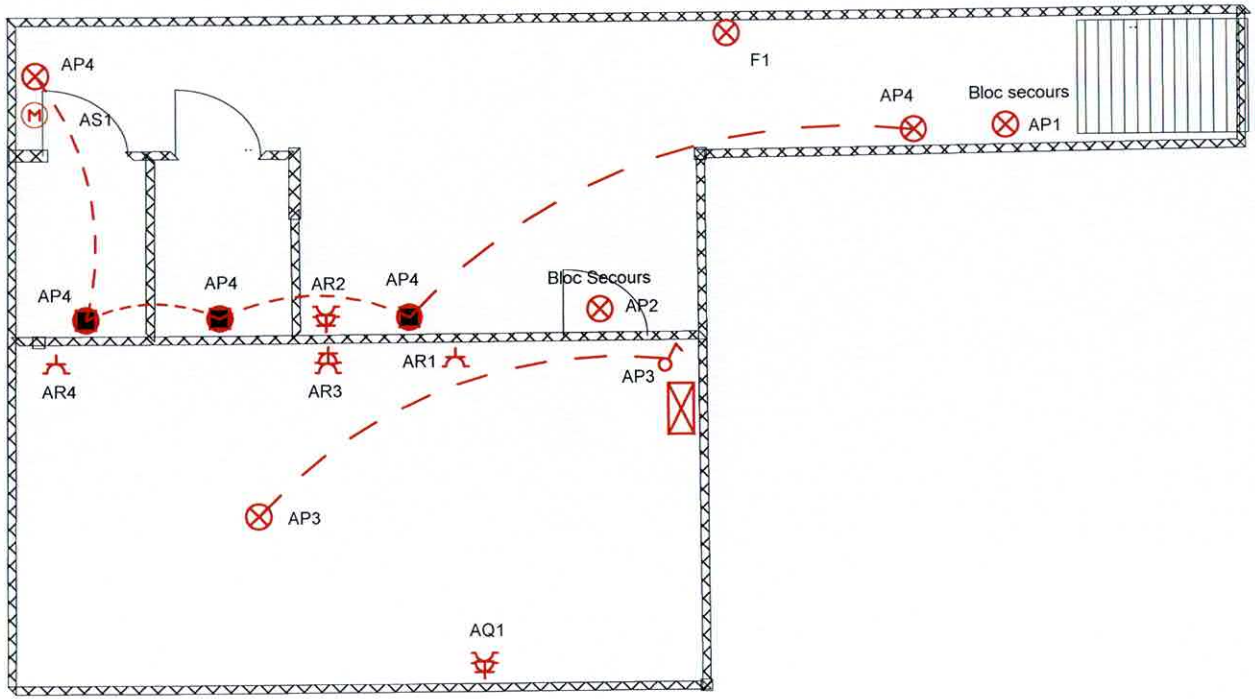

BTV
Fabry Thibault
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		3x230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia (Commerce)	Commerce Caves
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18	
Date	23/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

Logiciel fixnet