Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Namur / Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY
T: 083 21 35 27, E: btv.namur@btvcontrol.be

Rapport N°: 0428-170524-02 Date du contrôle : 24/05/2017
Extra date du contrôle

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Dinorsia
CHAUSSEE DE DINANT 18
5170 PROFONDEVILLE


PROPRIETAIRE: Dinorsia
Adresse : CHAUSSEE DE DINANT 18
5170 PROFONDEVILLE

DEMANDEUR : ELECTRIS SOLUTIONS
Adresse : RUE DU HERDAL 64
5170 PROFONDEVILLE

INSTALLATEUR : ELECTRIS SOLUTIONS
Adresse : RUE DU HERDAL 64
5170 PROFONDEVILLE

TVA ou CI :

Visualisation de l' installation

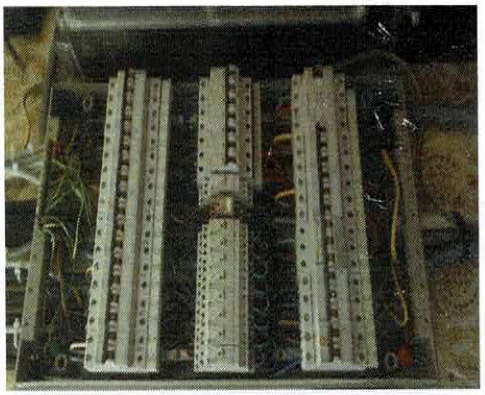

EAN : **Compteur n°** 33996285 **Index :**

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :		Type des locaux :	Friterie
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm²	Protection raccordement :	60 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	3	Nombre de circuits term. :	45
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA:	26 Ohm	RI tot	2 MOhm

Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

1 Contrôle des parties visible et accessible de l'installation

Conclusion	L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées. Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/05/2042 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0428 THIBAULT FABRY

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens

Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE


a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
d) Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.


QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME


ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	ETAPE 4
Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.	Lors d'extensions importantes de l'installation, faites recontrôler de nouveau.	Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 24/05/2042.	BTV Namur / Luxembourg reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

Schémas

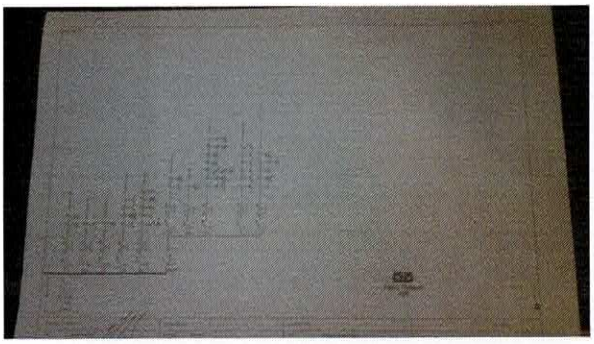

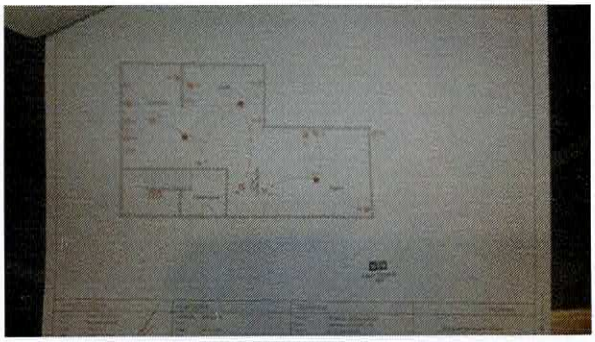


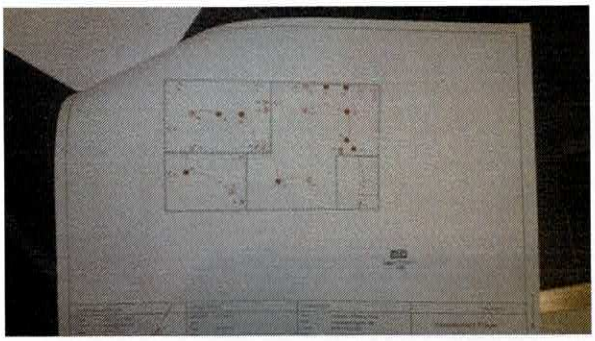

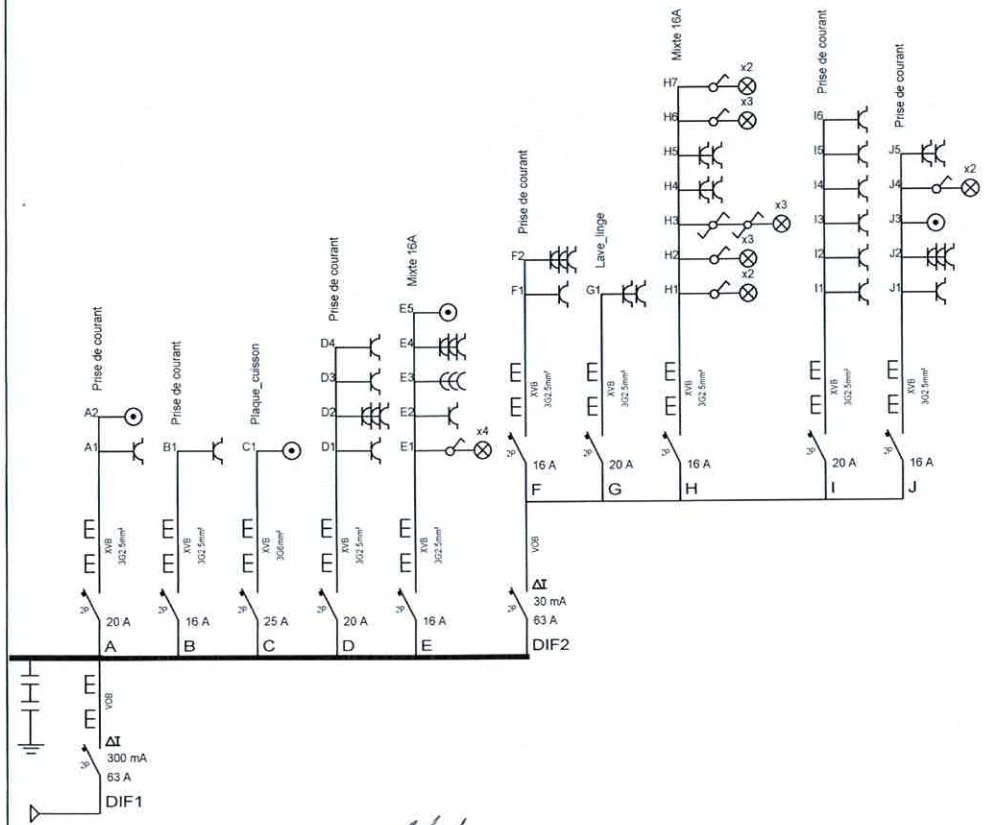

Fabry Thibault
428


INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		1N,230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia Appart	
TVA	BE 0825.644.006	Nom		Rue	Chaussée de Dinant, 18B	Schema Unifilaire
Date	21/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign		Sign		

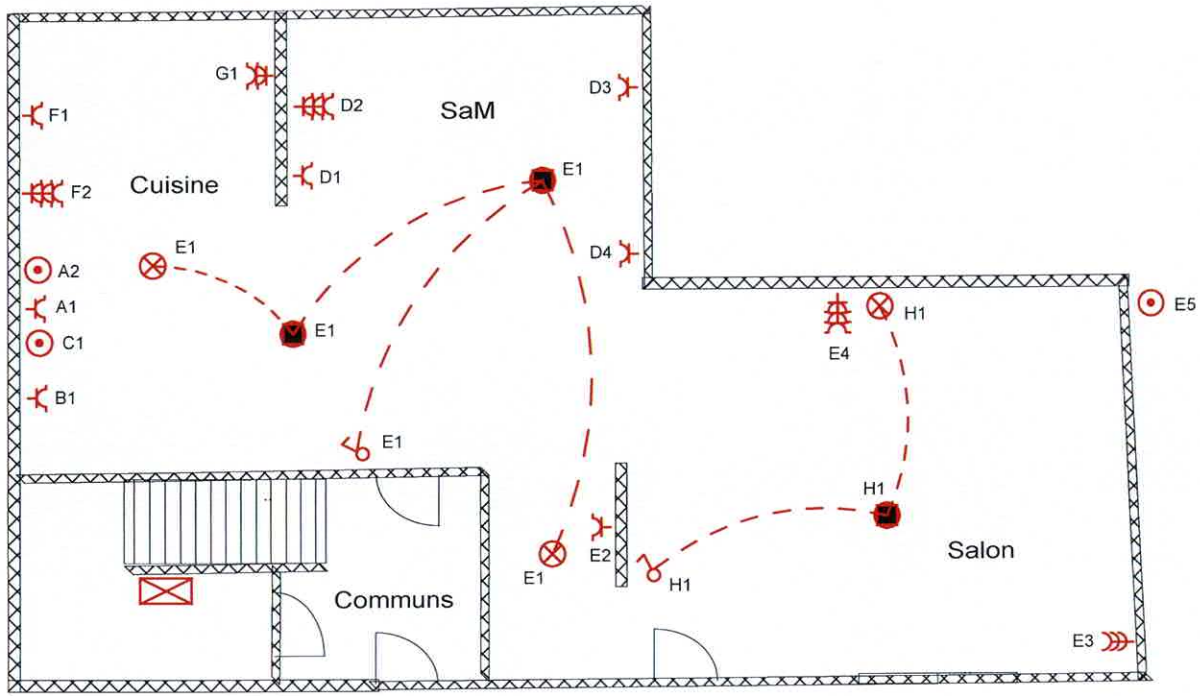

BTV
Fabry Thibault
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		1N,230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia Appart	
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18B	Appartement Rez
Date	21/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

Innitial fix-n-pad

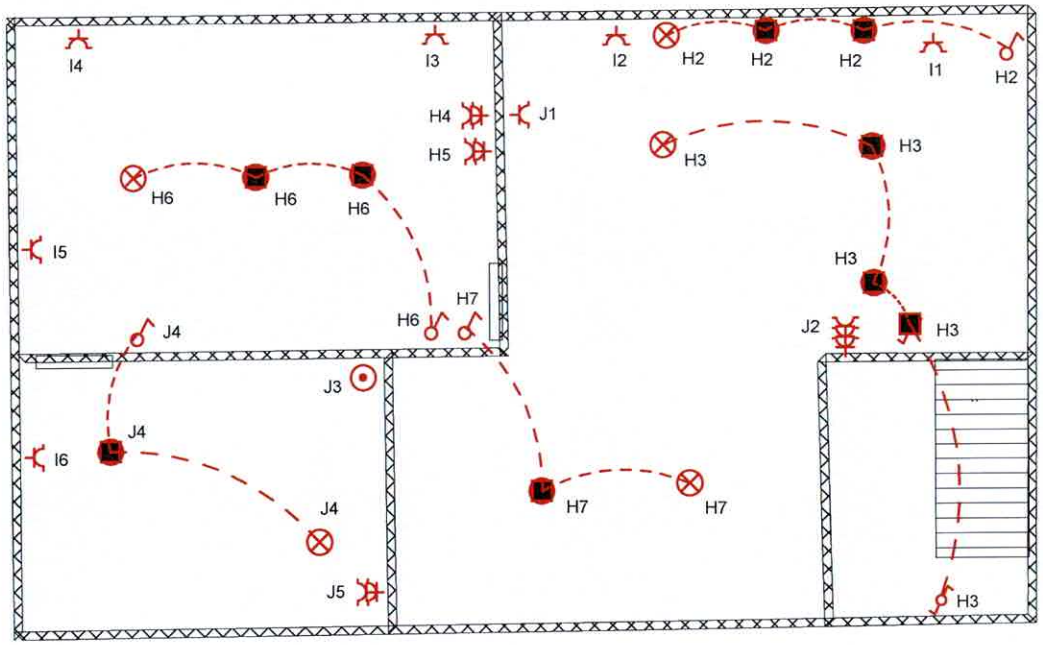

BTV
Fabry Thiba...
428

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		1N,230V~
Nom	Electris Solutions	ORGANIS.	BTV Namur	Nom	Guillaume - Dinorscia Appart	
TVA	BE 0825.644.006	Nom	..	Rue	Chaussée de Dinant, 18B	Appartement Etage
Date	21/05/2017	Date	24/05/2017	Comm	5170 Profondeville	
Sign	Andrew Verlegh	Sign	..	Sign	..	

Innin...