TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Melle

BTV OVL
Sven Clauwaert
SC / 381

O. ref.: SC381

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 381-140305-02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Esdoornlaan 16
9860 Scheldewindeke

EIGENAAR: _____

Adres: Van Gijzegem

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: Nazaret Solar

INSTALLATEUR: Gotevliekstraat 52

Adres: 8000 Brugge

BTW of IK: _____

EAN: DNB

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 05-03-2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~ .....

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - ~~Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop woongenheid~~: Type der lokalen: PV-installatie

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230V Mono V Bescherming van de aansluiting 2p AnT 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 4p. 0540A - 0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 1 ; RA: 0,8 Ohm; RI tot Zie nota MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: Geen bijzondere

BESCHRIJVING:
Zie schema's

* Vermogen zonnepanelen: 16 x 245 Wp = 3920 Wp
* Max. AC-vermogen omvormer: 3000 W
* Serienr. omvormer: 212021 5789
* Serienr. opwekingstroomteller: K10930362
* Index: 88 kWh
* Klasse(i): B
* MID-markering: M13 0051

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: Geen

Zie nota's elektr

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

NOTA'S:

1. De controle beperkt zich tot de PV-Installatie.
2. Geen isolatie-meting mogelijk door aanwezigheid van elektronica.
3. De werkingstest van de ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.
4. De overeenkomst tussen karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot deze controle.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05-03-2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

1

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

SC381

BTV OVL
Sven Clauwaert
SC / 381

De directeur,

BELAC 115-INSP


Inplanting Schema Opp. dak

PV-Installatie 3,92 kWp

Aansluitingsdatum: 19/02/2014

Begin stand kWh meter: 1.40


Meterstand bij keuring: 87,49

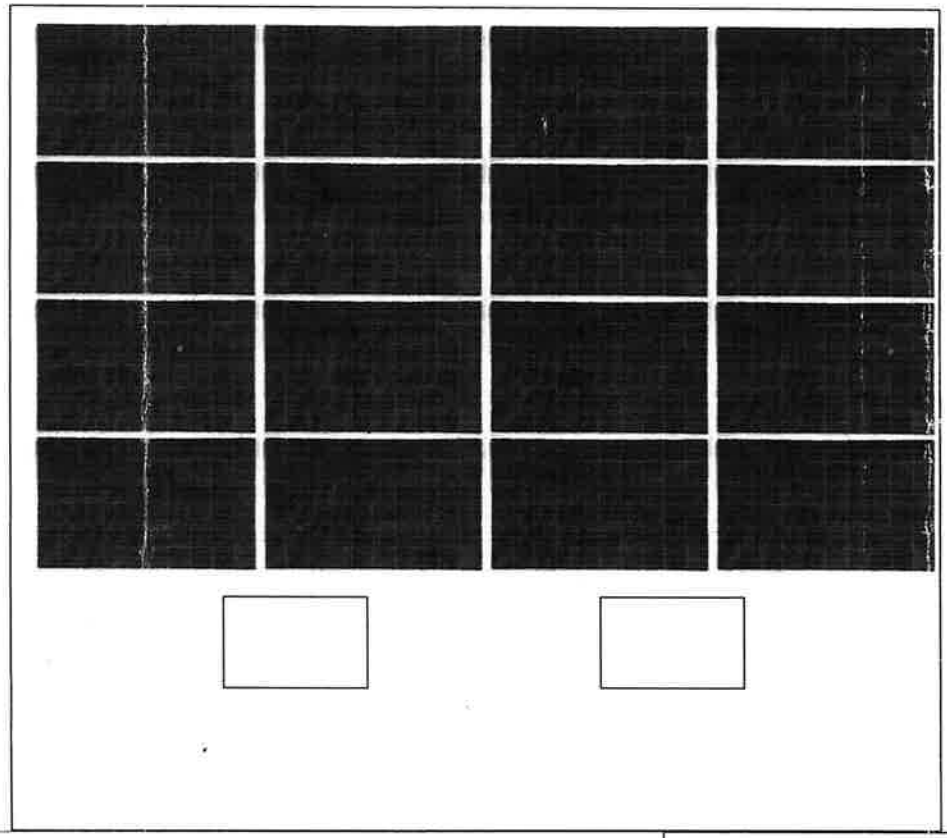

05-03-2014

BTV OVL
Sven Clauwaert
SC / 381

Eendraads Schema

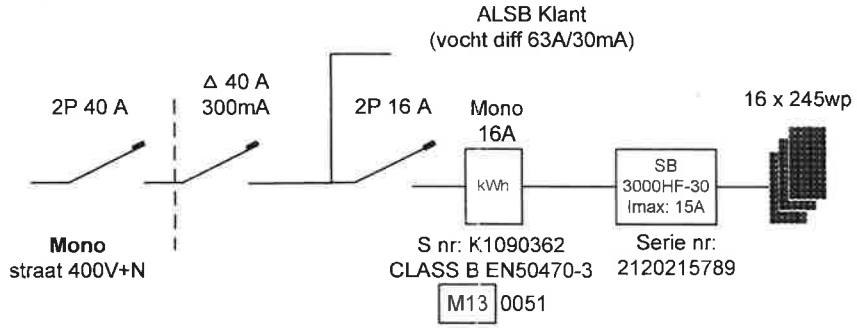

REF: NSS 09-140206

VAN GIJSEGEM DAVID
ESDOORNLAAN 16
9860 OOSTERZELE
0485 85 24 54

Naeyaert Pieter
050/ 500 550
Gëinstalleerd door:
Naeyaert Solar

N.SOLAR
NAEYAERT SOLAR BVBA
WWW.NSOLAR.BE