

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/03/2026
ID-label: Antwerpsestraat 109

Inspecteur: Jason Landsvreugt
B.T.W. nr.: BE 0834 936 309

Mentor: -
Klantreferentie: -

Installateur: Djoe Elektro

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23280768

Datum verslag: 09/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Antwerpsestraat
Huisnummer 109
Busnummer -
Postcode 2640
Gemeente Mortsel
Land België

Eigenaar

Naam Marc Morel
Straatnaam Antwerpsestraat
Huisnummer 109
Busnummer -
Postcode 2640
Gemeente Mortsel
Land België

Installateur

Naam Djoe Elektro
BTW nr. BE 0834 936 309
Telefoonnummer +32 497 37 41 07
E-mail info@djoe.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820046745314

Teller Nr. : 1SAG3200119488



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 25 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 32

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 66,1 MΩ

RE: 26,7 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	32	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	29	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/3/2051
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:20 tot 11:07

De inspecteur Jason Landsvreugt



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier. Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager. De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/3/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

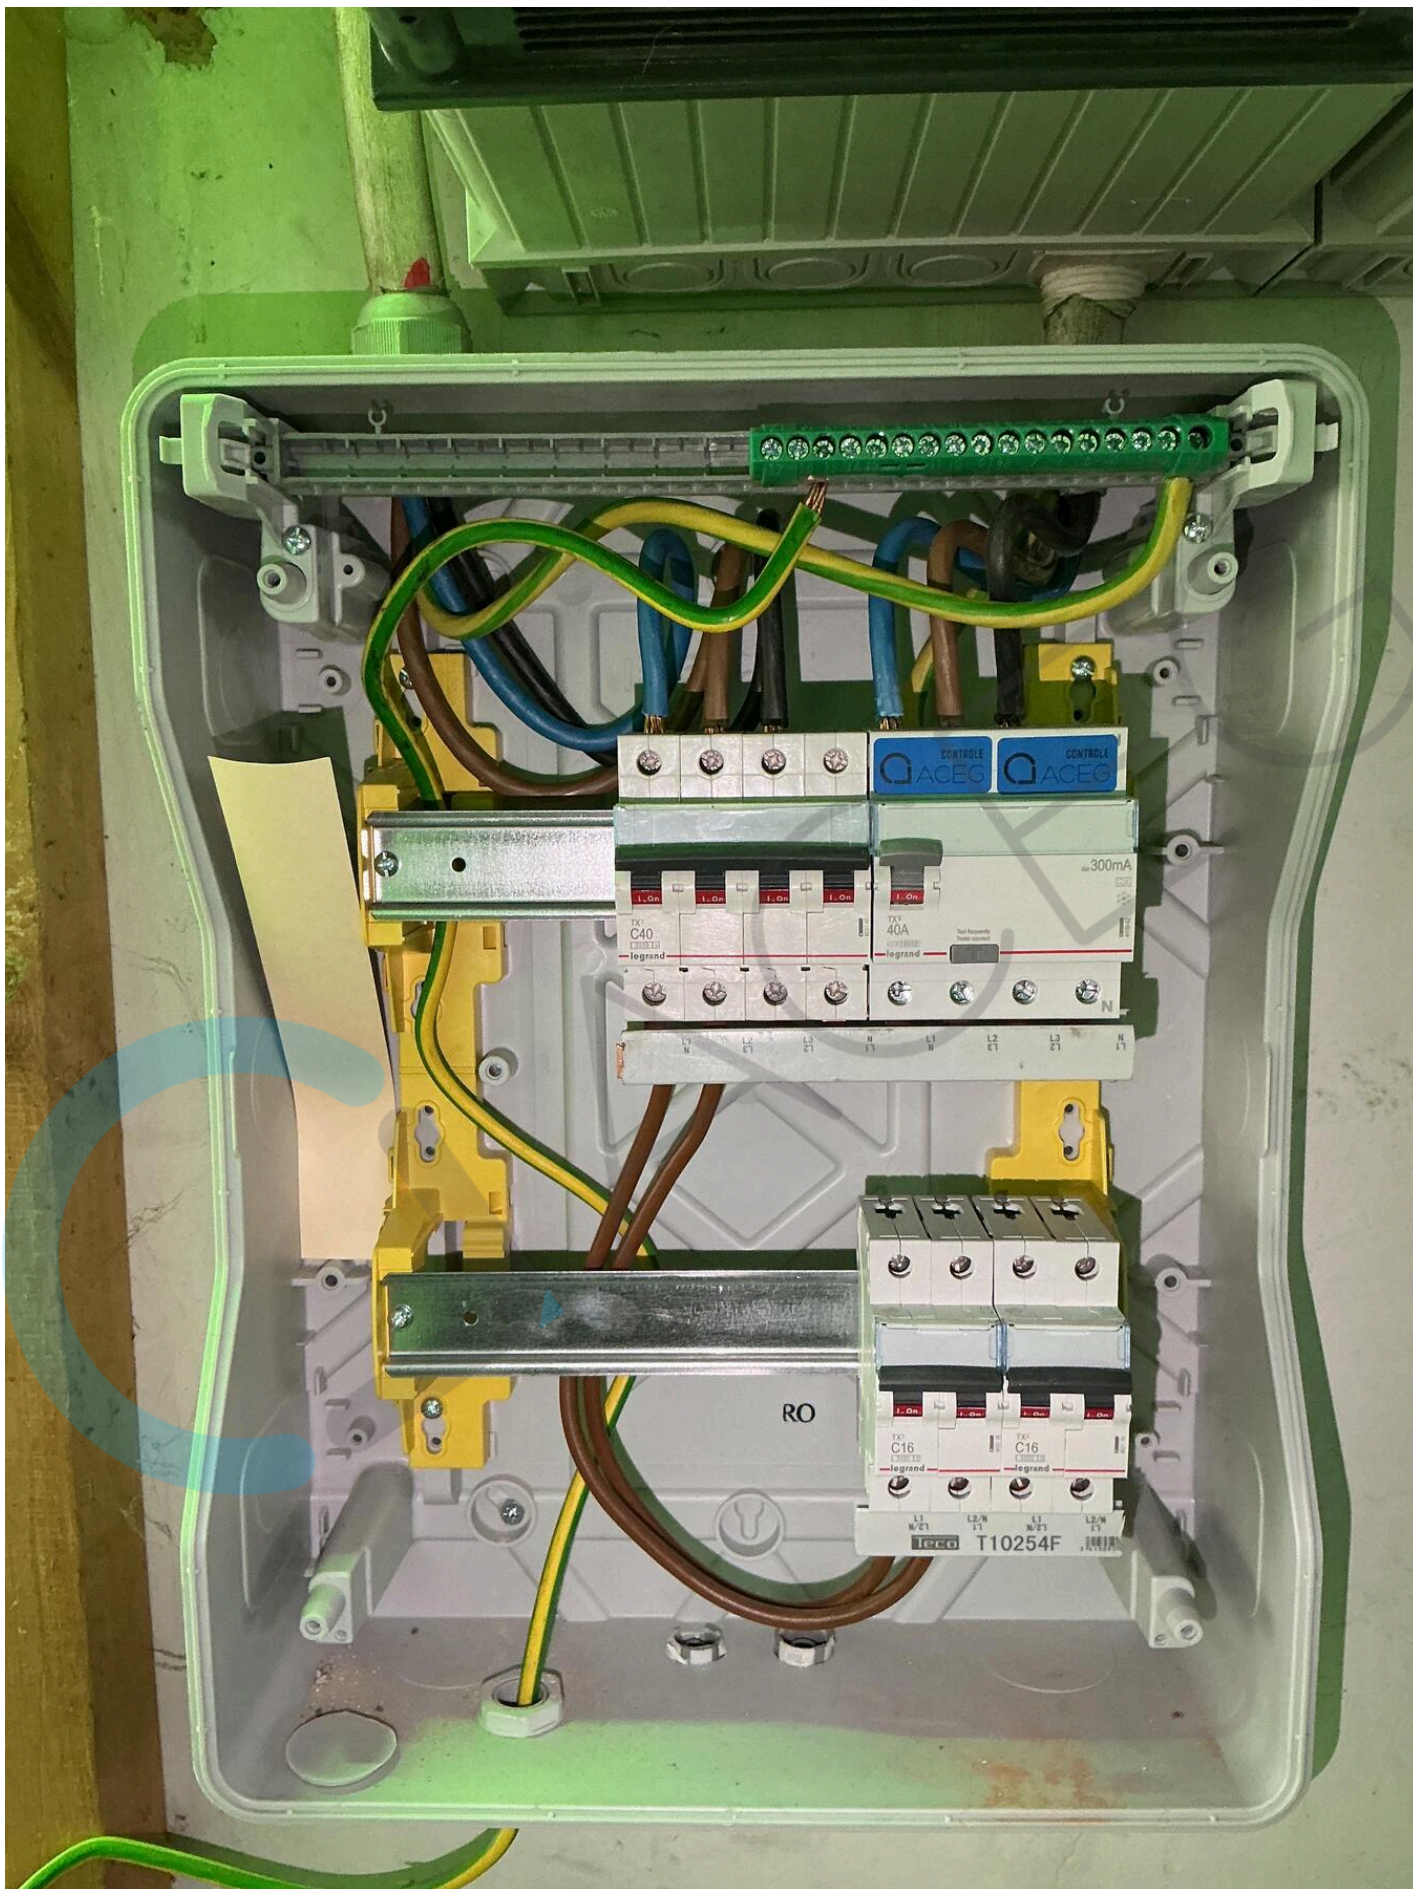


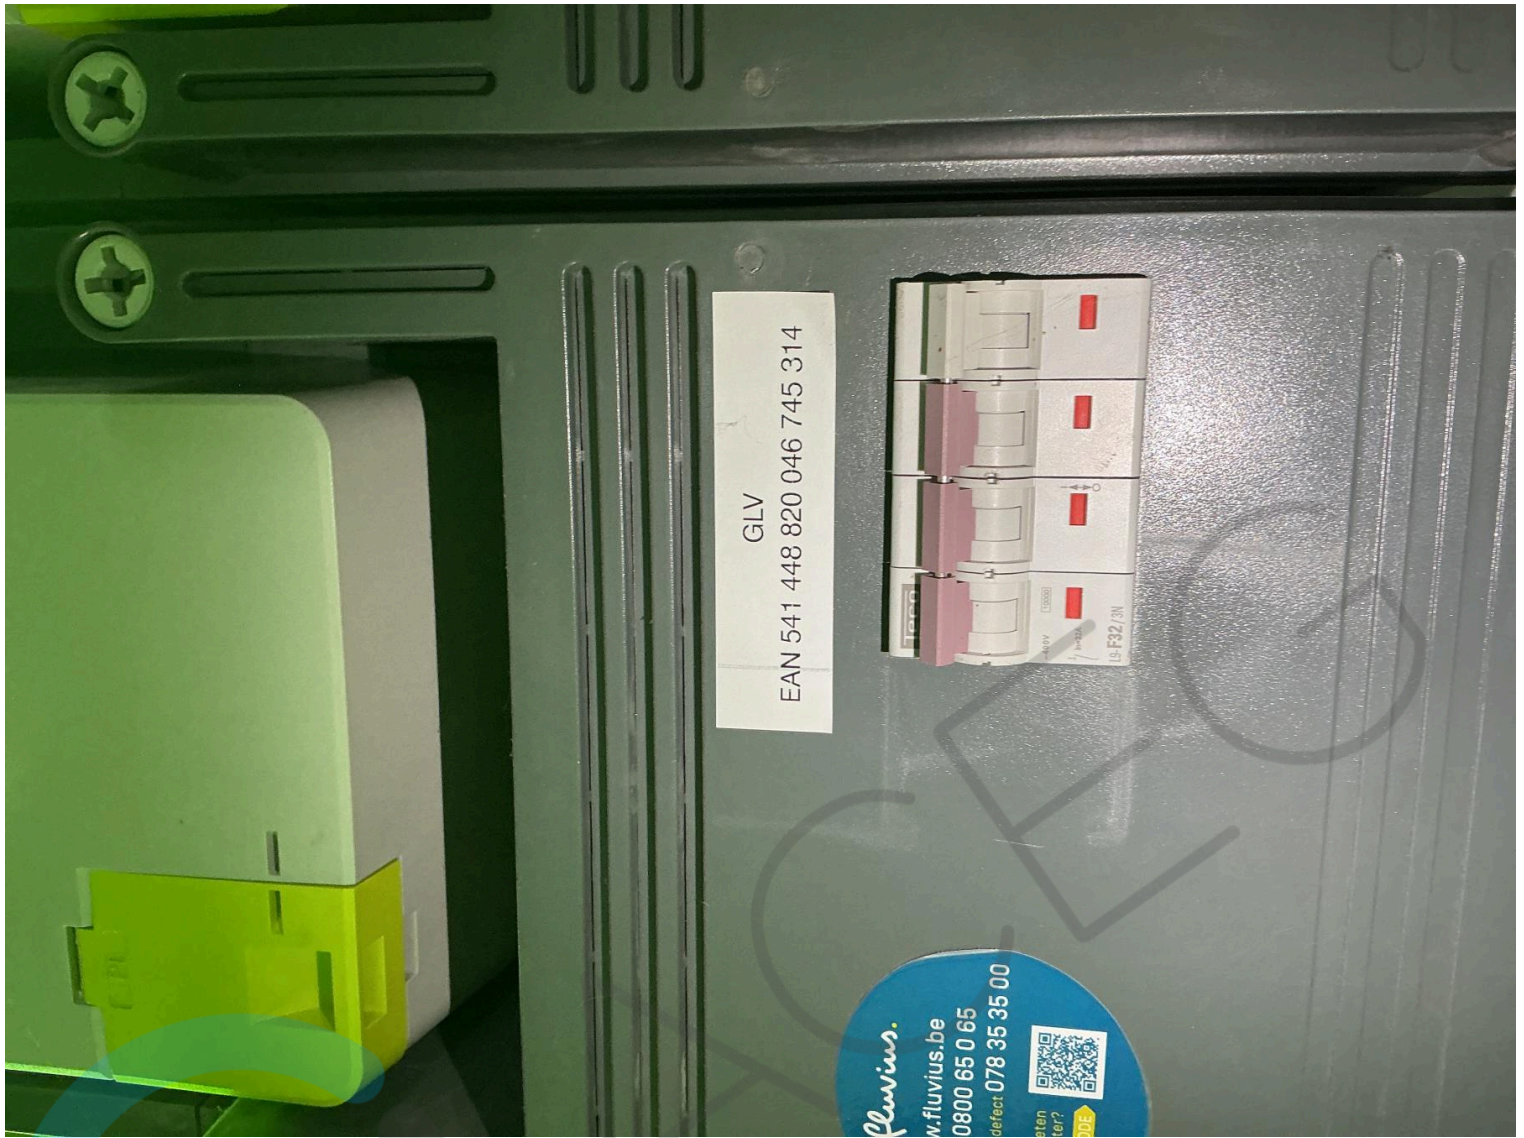





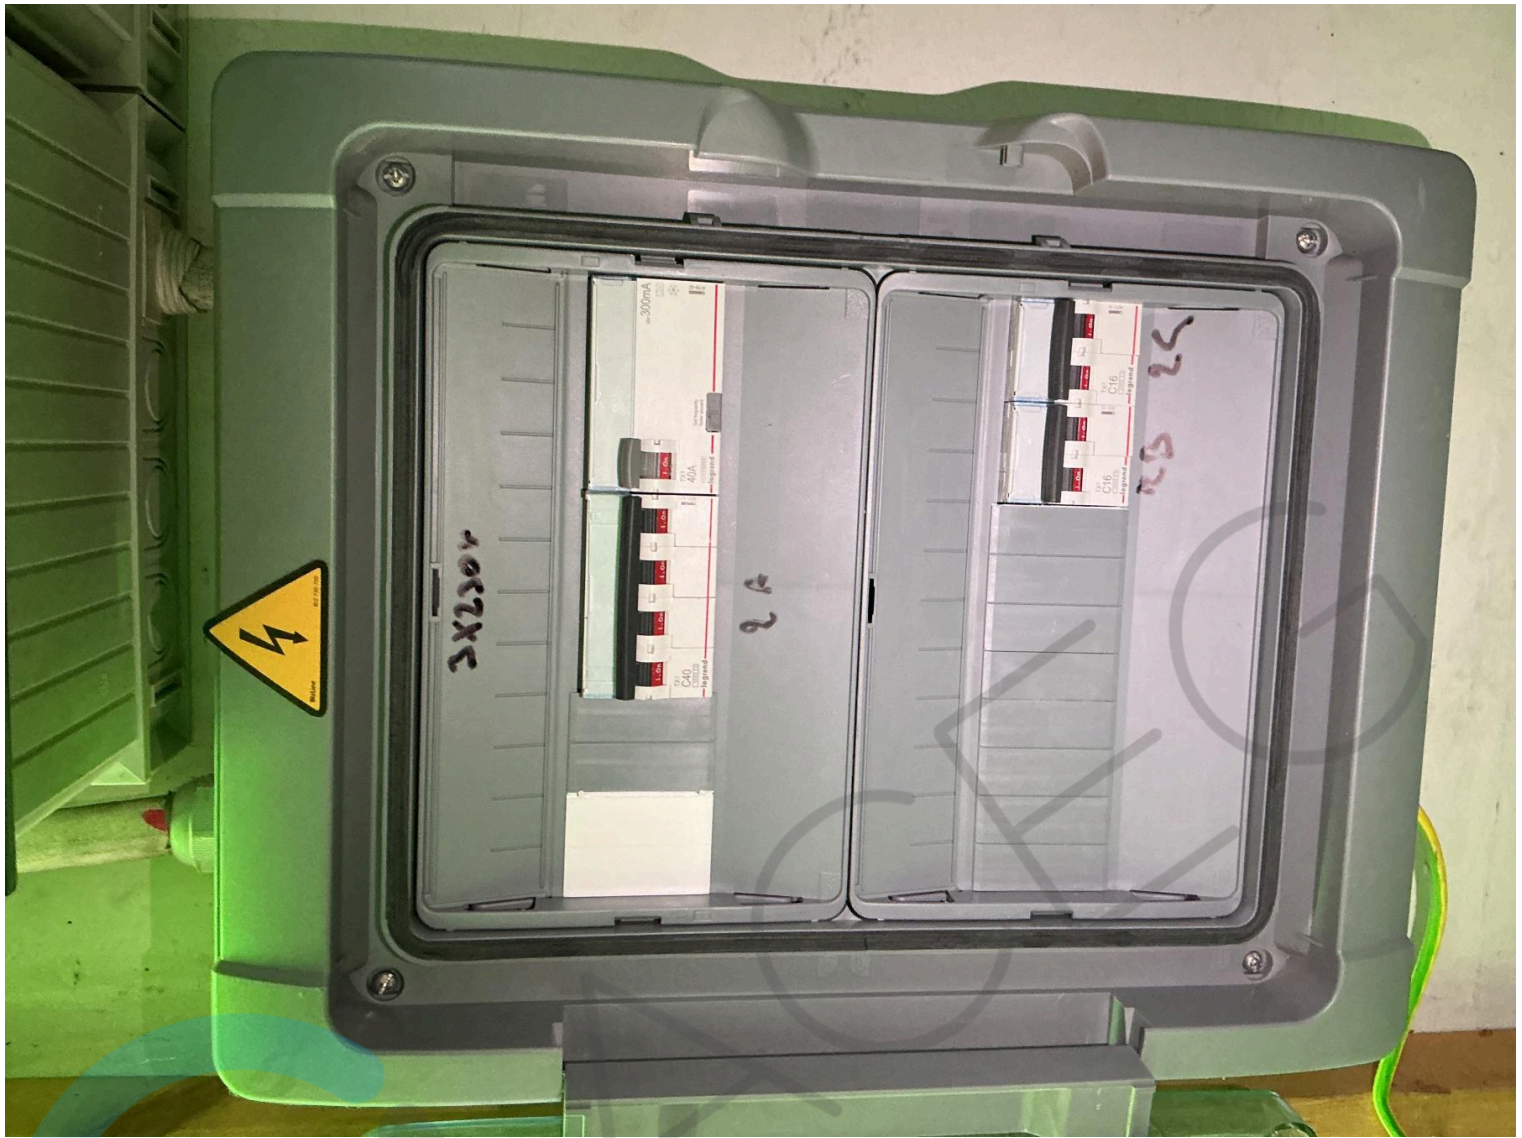



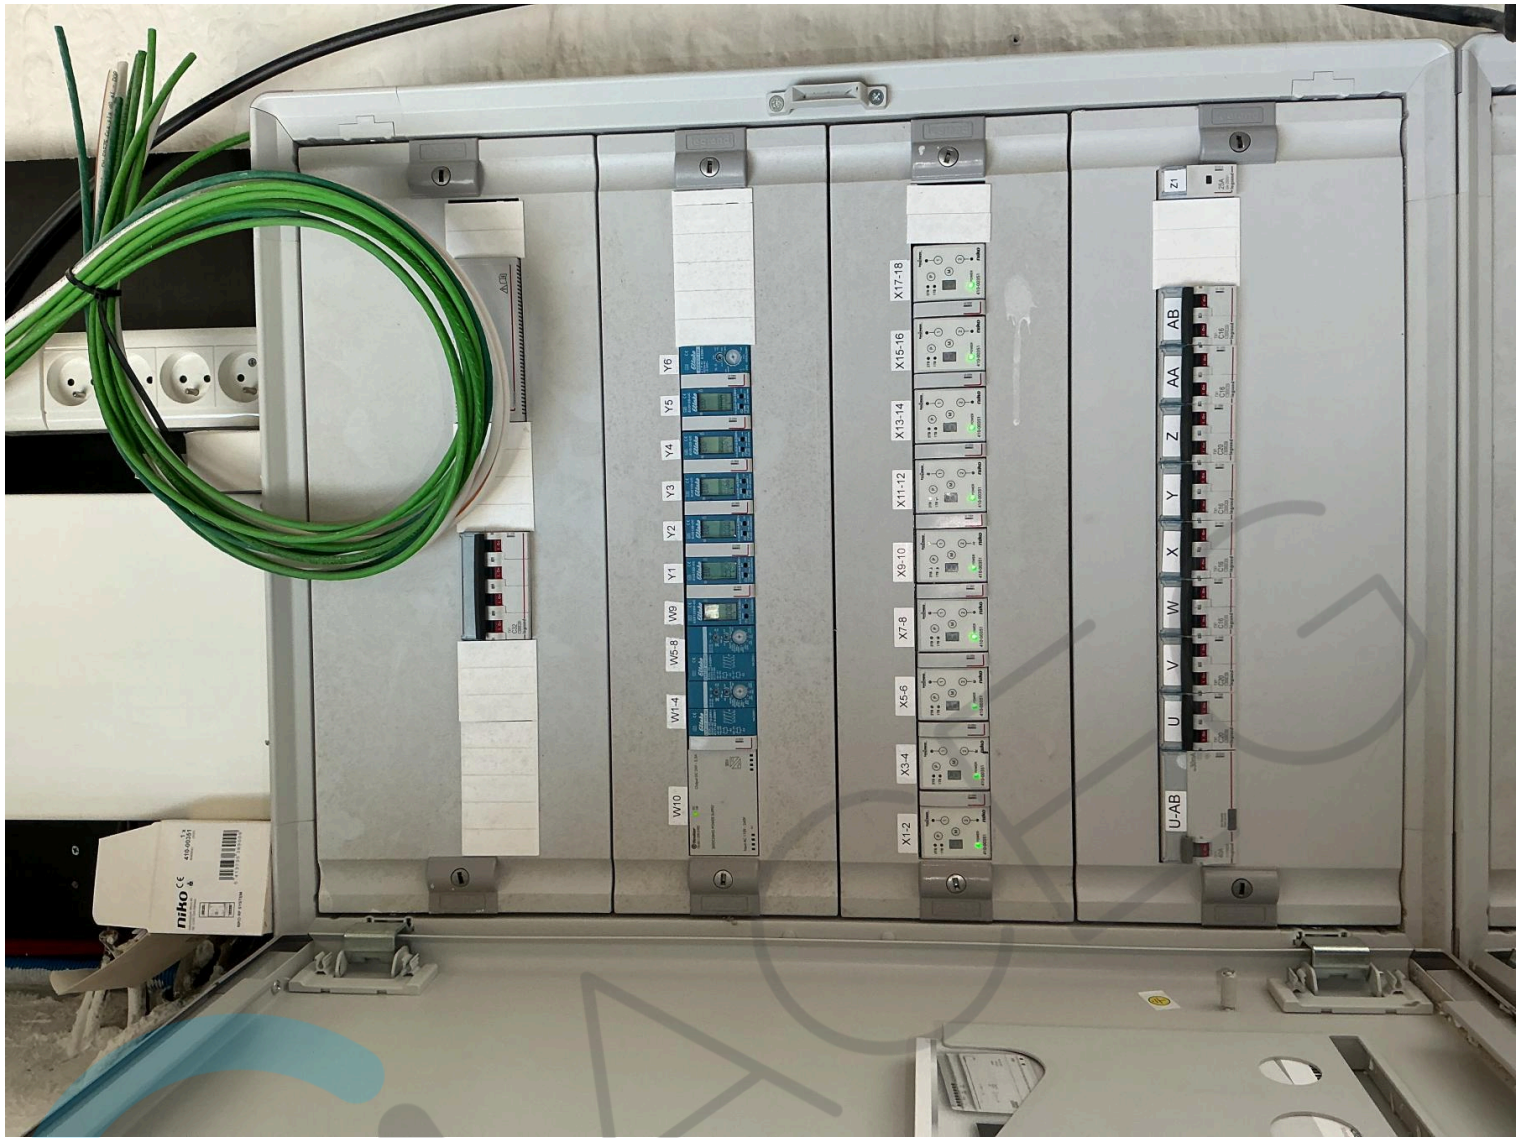


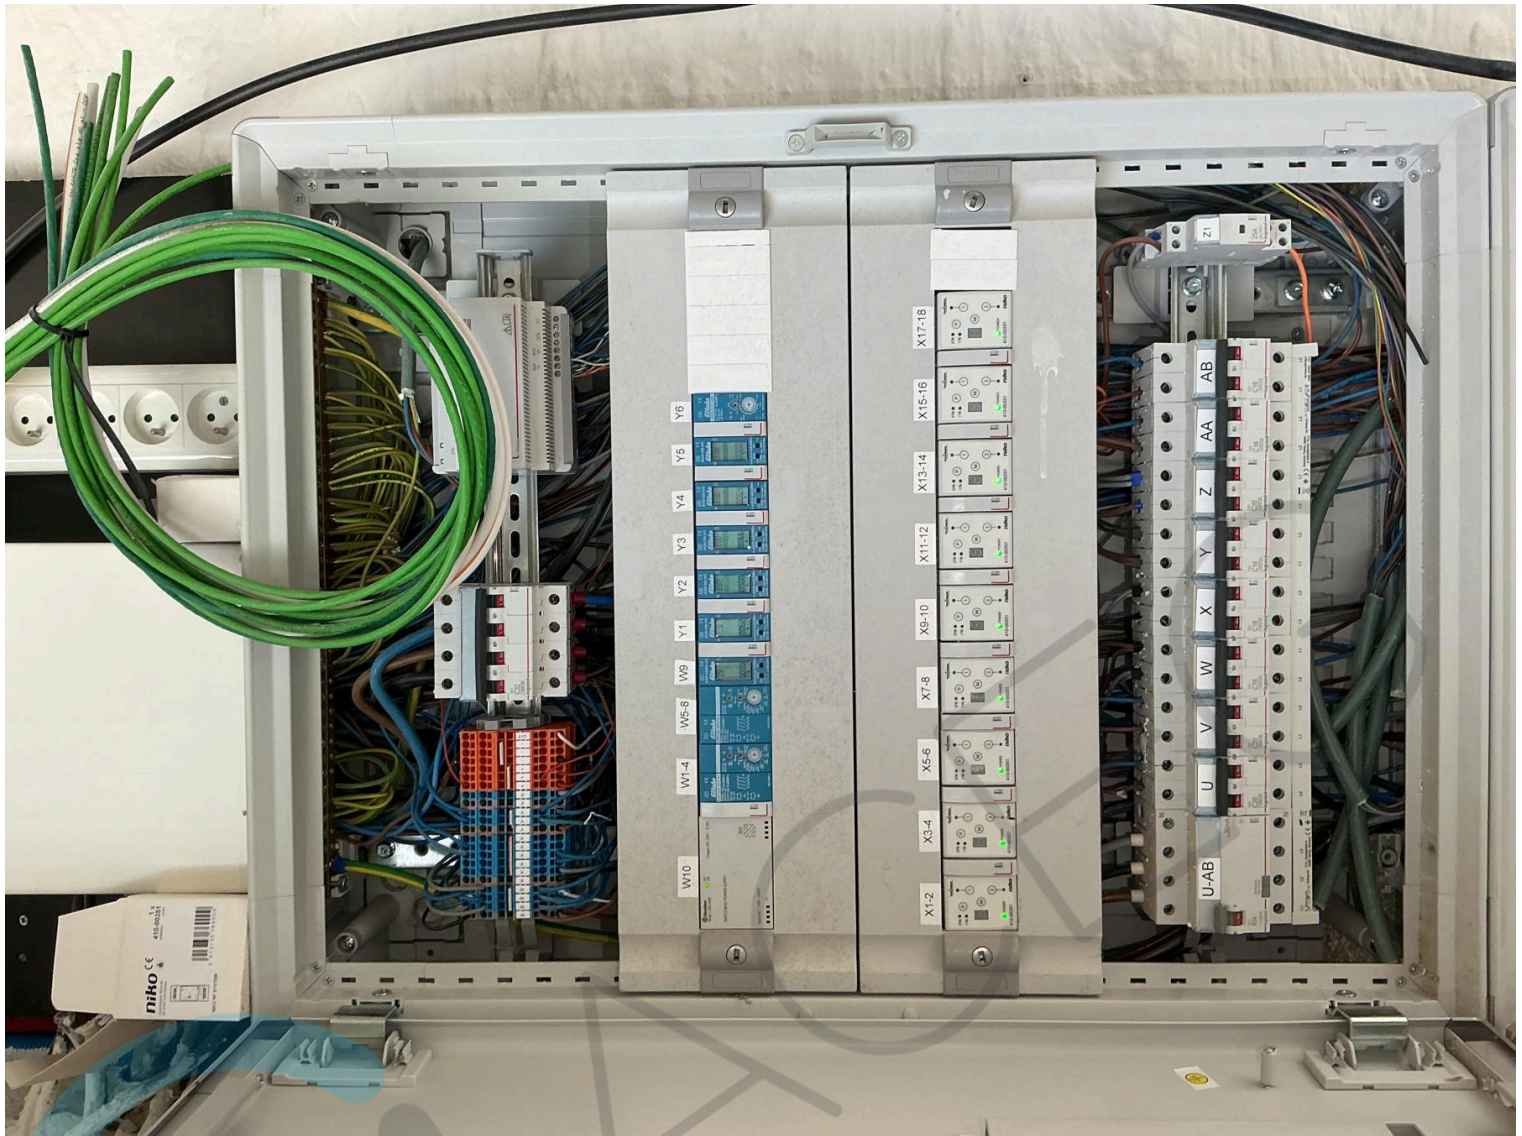

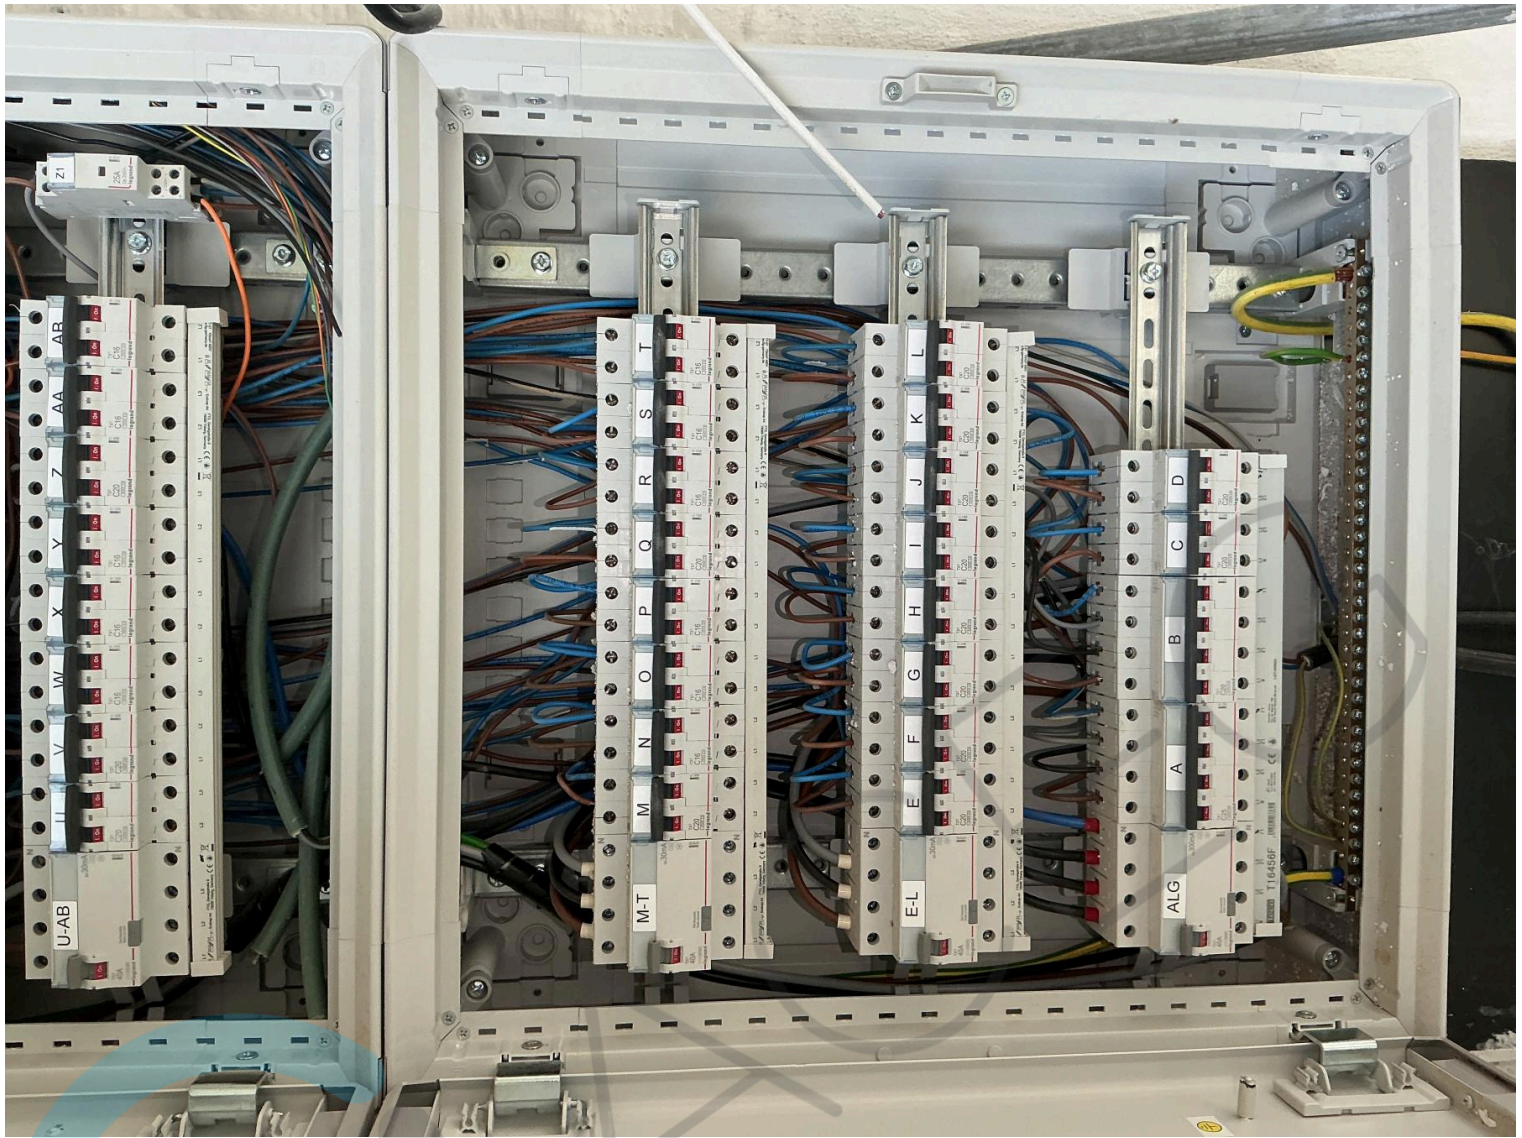





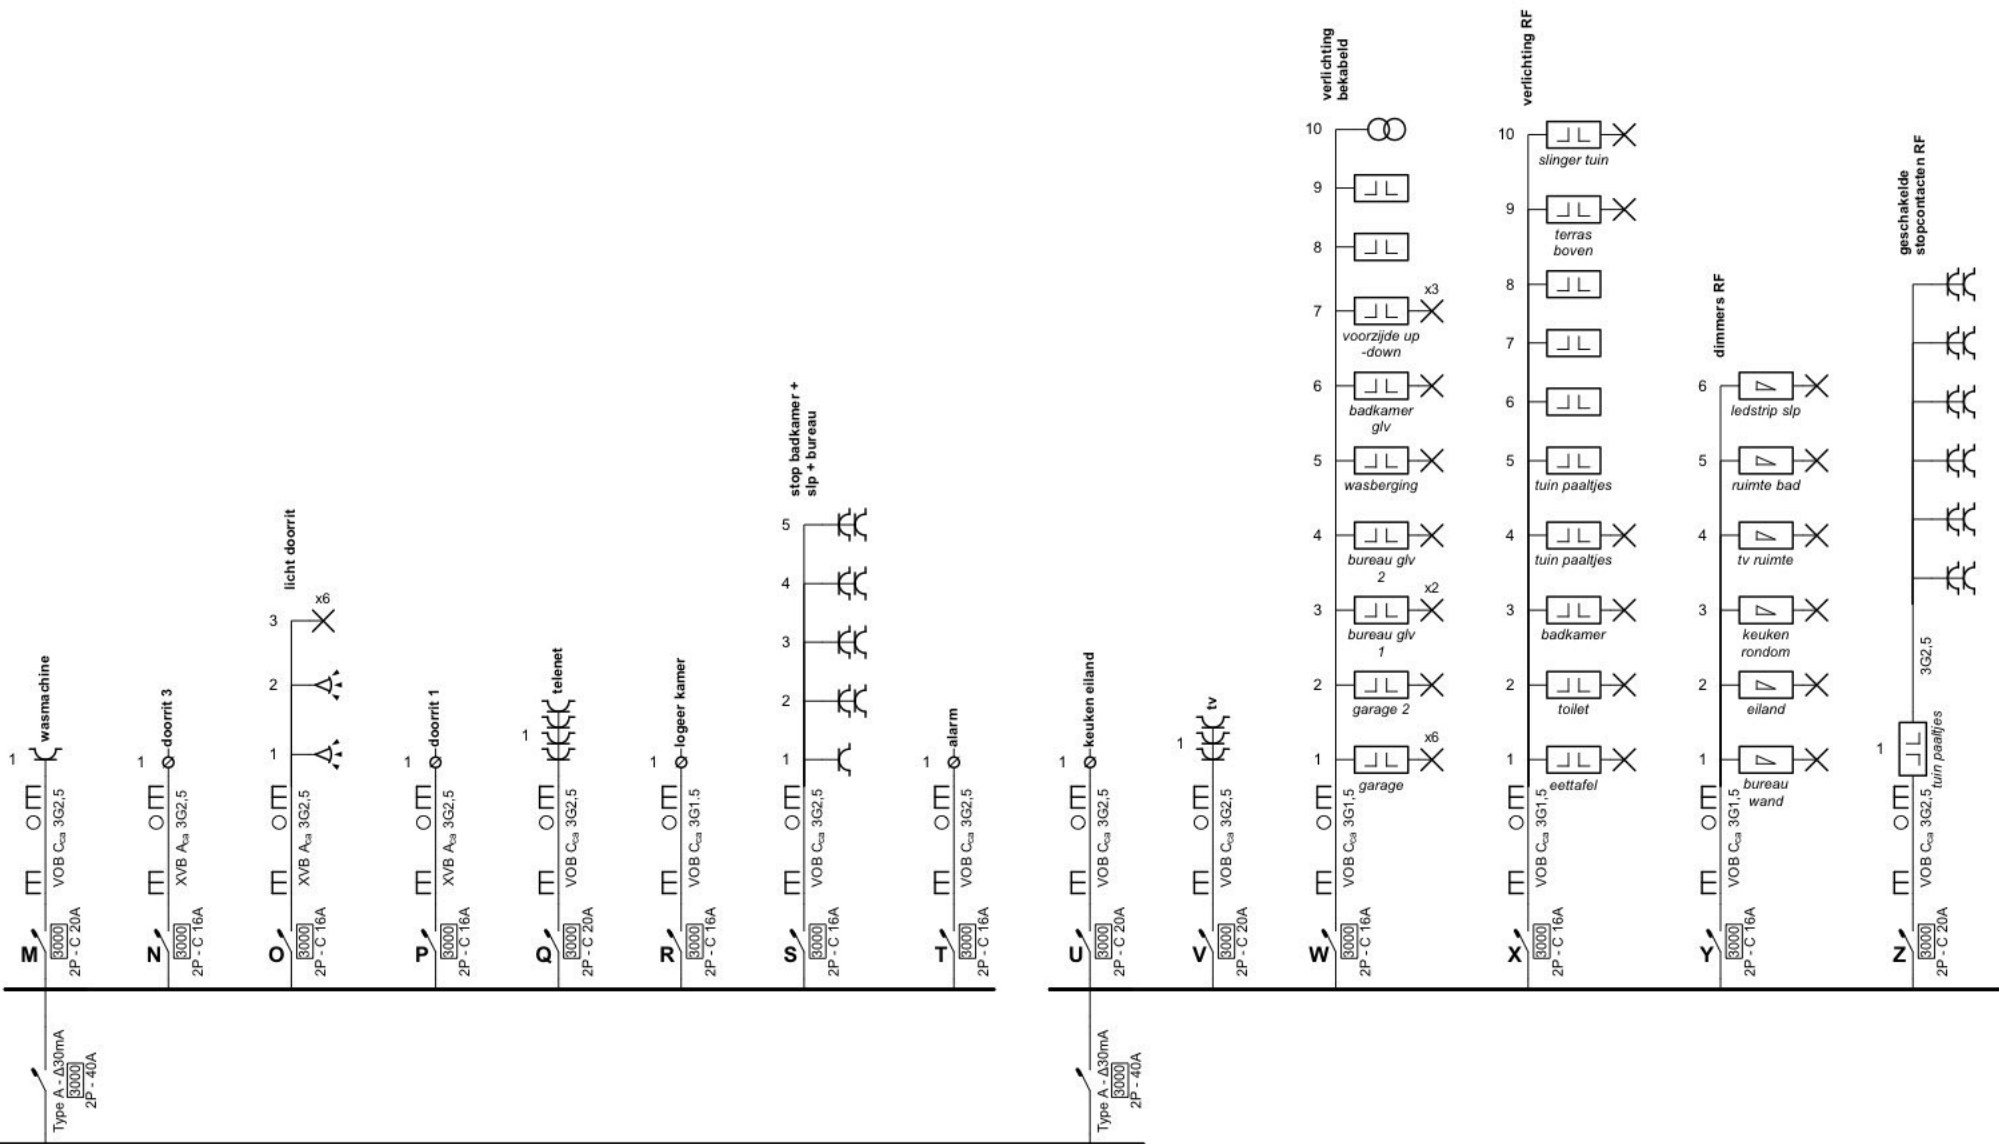

Erkend Organisme
 Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603


Plaats van de elektrische installatie
 marc morel
 antwerpsesteenweg 109
 2640 mortsel

ACEG 316
 Erkend leversysteem / Organisme
Jason Landsvregt

Installateur
 djoe bv
 bergstraat 31
 2290 Vorselaar
 0834936309

p. 2/6
Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

09/03/2026

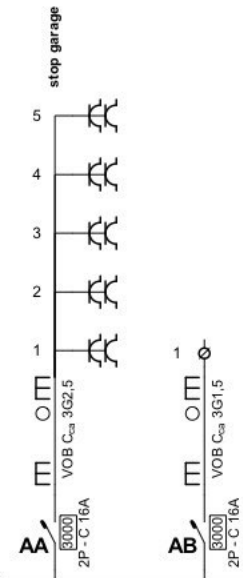

Erkend Organisme

Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie

marc morel
 antwerpsesteenweg 109
 2640 mortsel


ACEG 316
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Jason Landsvreugt

Installateur

djoe bv
 bergstraat 31
 2290 Vorselaar
 0834936309

**p. 3/6
 Eendraadschema**

3 x 230V ~ 50Hz

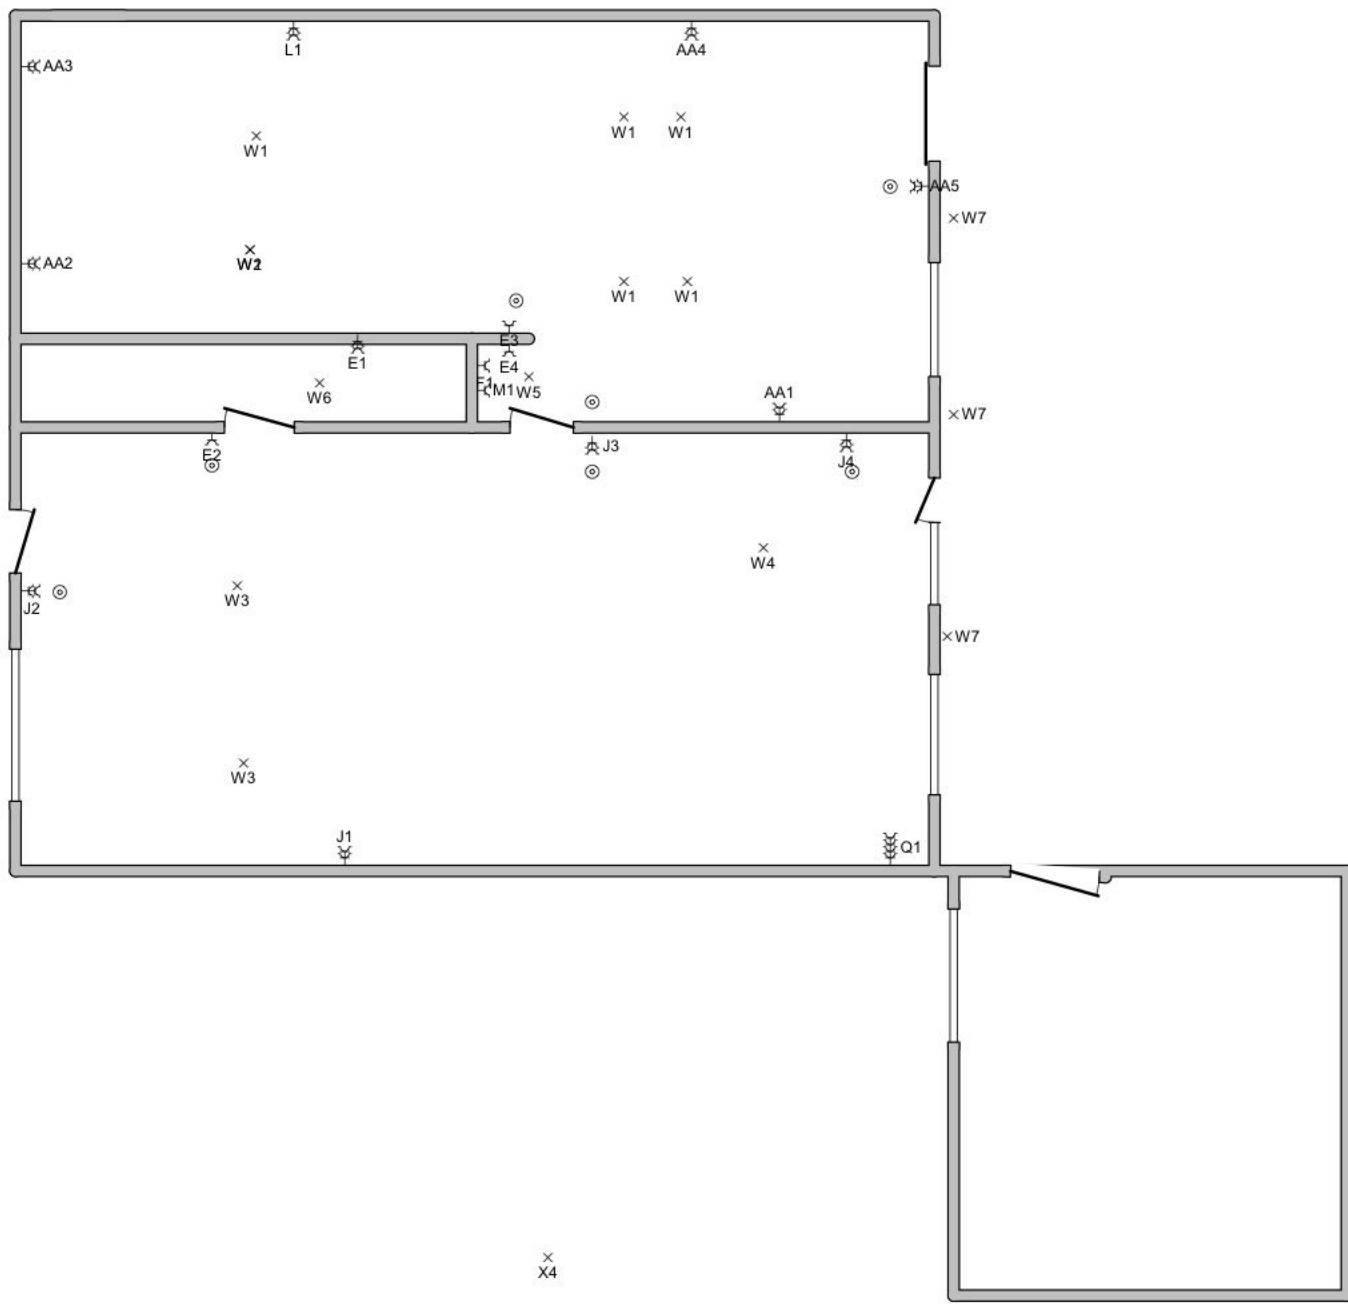


Erkend Organisme
 Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
 marc morel
 antwerpsesteenweg 109
 2640 mortsel

GACEG 316
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Jason Landsvreugt

Installateur
 djoe bv
 bergstraat 31
 2290 Vorselaar
 0834936309

p. 4/6
Situatieplan
 3 x 230V ~ 50Hz

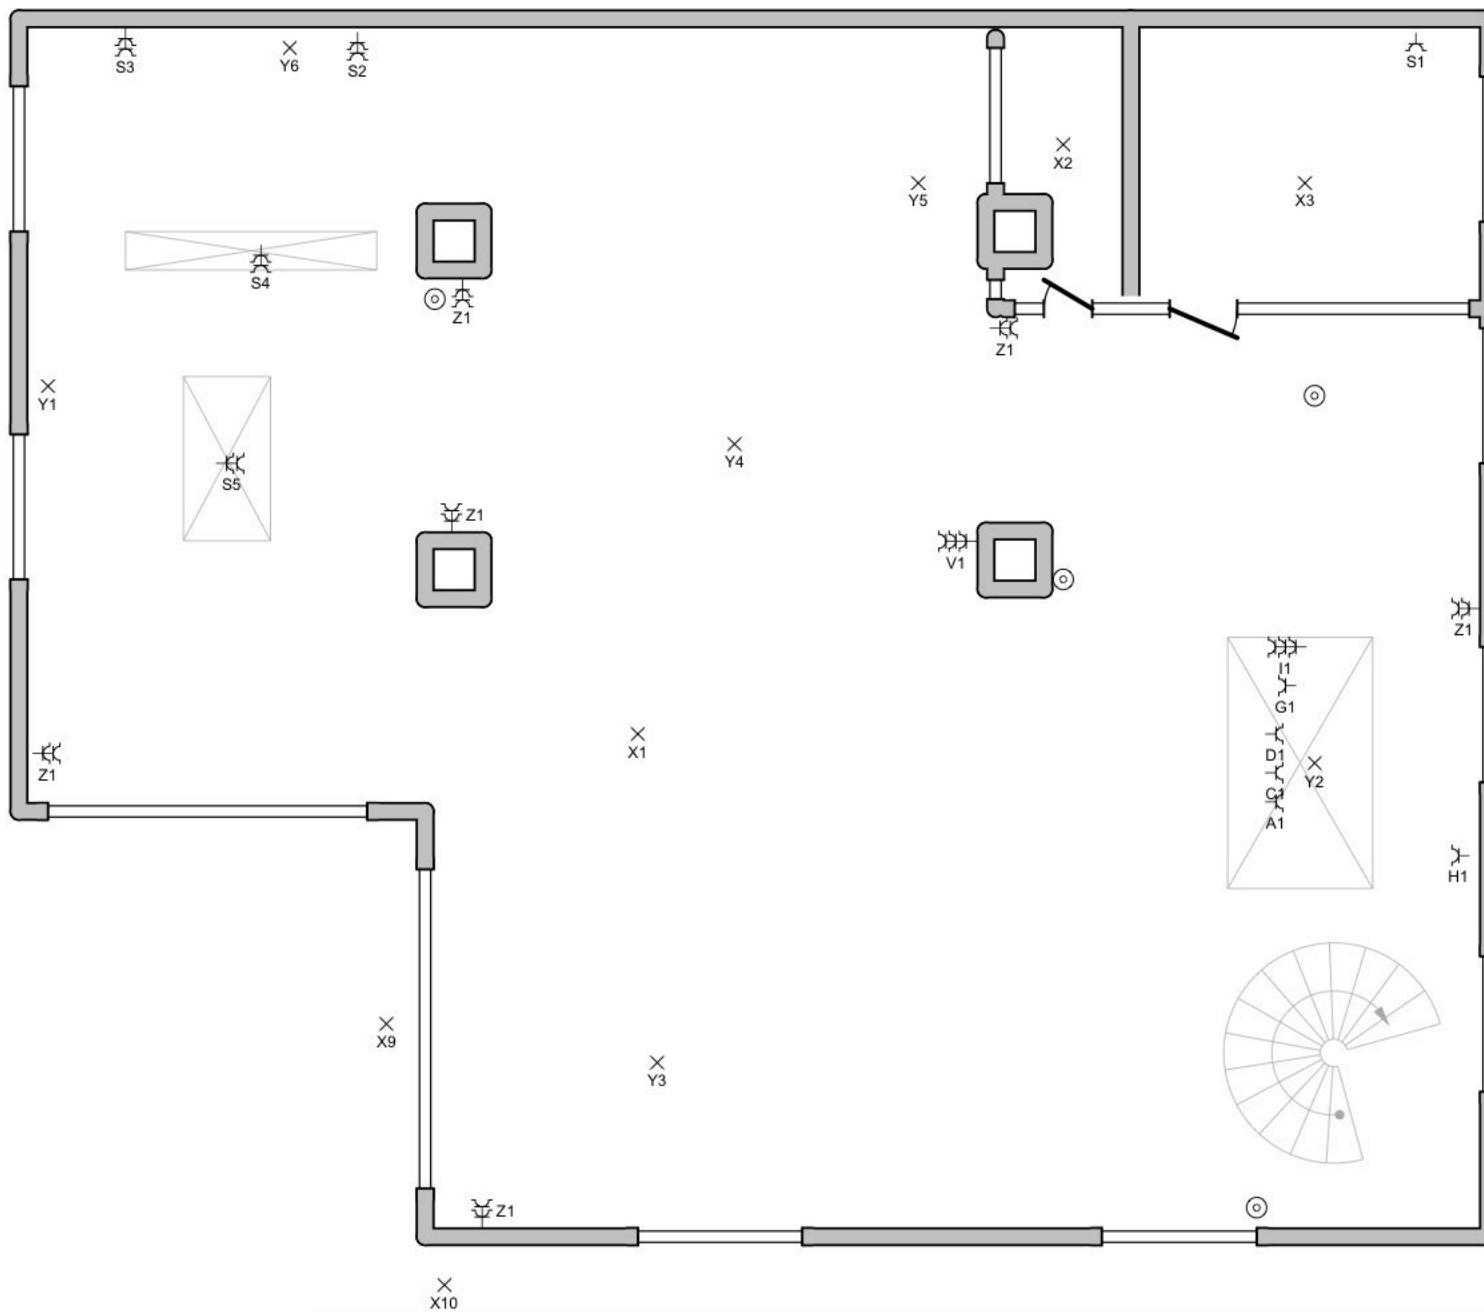

Erkend Organisme
 Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
 marc morel
 antwerpsesteenweg 109
 2640 mortsel

GACEG 316
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Jason Landsvreugt

Installateur
 djoe bv
 bergstraat 31
 2290 Vorselaar
 0834936309

p. 5/6
Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz

2A voeding bord binnen
2B res
2C res
A kookplaat
B lift
C oven
D microgolf
E badkamer glv + diepvries
F droogkast
G vaatwas
H tuin
I eiland
J stop bureau glv
K rad bad
L CV
M wasmachine
N doorrit 3
O licht doorrit
P doorrit 1
Q telenet
R logeer kamer
S stop badkamer + slp + bureau

T alarm
U keuken eiland
V tv
W verlichting bekabeld
X verlichting RF
Y dimmers RF
Z geschakelde stopcontacten RF
AA stop garage
AB

Erkend Organisme
Electro-Test vzw - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
marc morel
antwerpsesteenweg 109
2640 mortsel

ACEG 316
Erkend Installatie- en Organisme
Jason Landsvreugt

Installateur
djoel bv
bergstraat 31
2290 Vorselaar
0834936309

p. 6/6
Lijst Kringen
3 x 230V ~ 50Hz