

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 03/11/2020 Date d'émission du rapport: 04/11/2020
Rapport N°: 0595-201103-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
T:04 253 19 72 E: btv.liege@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
L'agent-visiteur: numéro 0595

Identification des tiers:

Client: SASPT NET SERVICE ASSOCIATION
Adresse: RUE JOSEPH-HODEIGE 49, 4030 LIÈGE
Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: SASPT NET SERVICE ASSOCIATION
Adresse: RUE JOSEPH-HODEIGE 49, 4030 LIÈGE
Responsable des travaux: SASPT NET SERVICE ASSOCIATION
Adresse: RUE JOSEPH-HODEIGE 49.4030 LIÈGE
Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: LECLERCQ
Adresse: RUE DE LA MOINERIE 3, 4800 PETIT-RECHAIN
Code EAN:
Numéro compteur: 911982-2012
Cabine haute tension privée: Non
Type d'installation: ESPACE WELLNESS

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliquée
Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 3

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Valeur nominale protection branchement: 50A

Canalisation d'alimentation tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm² Type coupure générale: 4P 63A/300mA


Type électrode de terre: Barre de terre

Type schéma mise à la terre: TT

Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits: 20+6 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schéma's

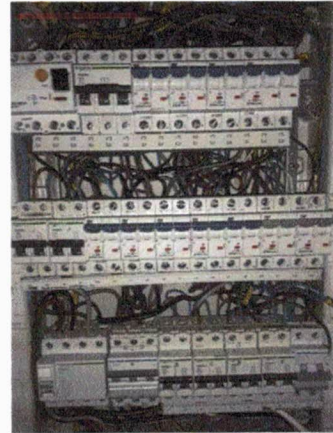

Documents des influences externes: Présents

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: Non communiqué

Résultats du contrôle:**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 15 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 0.8 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

1 Levée d'infractions au rapport 0595.200722.02

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 03/11/2025



N° Rapport: 0595-201103-06

2 / 3



Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):



N° Rapport: 0595-201103-06

3 / 3