

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

48.742

Date du contrôle:

09/07/2024

Lieu du contrôle:

Schapenstraat 29, 3080 Tervuren Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Abdelaziz Achbari

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-025/5816213

Date d'émission:

09/07/2024 01:35:36

Prochaine visite avant le:

09/07/2049

Donneur d'ordre

Nom

Certoo Srl

Adresse

Sportlaan 7, 1700 Dilbeek, Belgique

Email

info@asbestgroep.be

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Identification de l'installation électriques

Adresse de l'installation

Schapenstraat 29, 3080 Tervuren Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Fondations

avant 81

Mise en oeuvre de l'installation

Après le 01/06/2020 et avant le 01/06/2023

Données du raccordement

GRD

Fluvius

Numéro de compteur

1SAG3105153176

Code EAN

541448820055201818

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

32 A 4P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Description de l'installation

Zie bijlage

Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	6
Isolement (M Ω)	>5Mohm

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

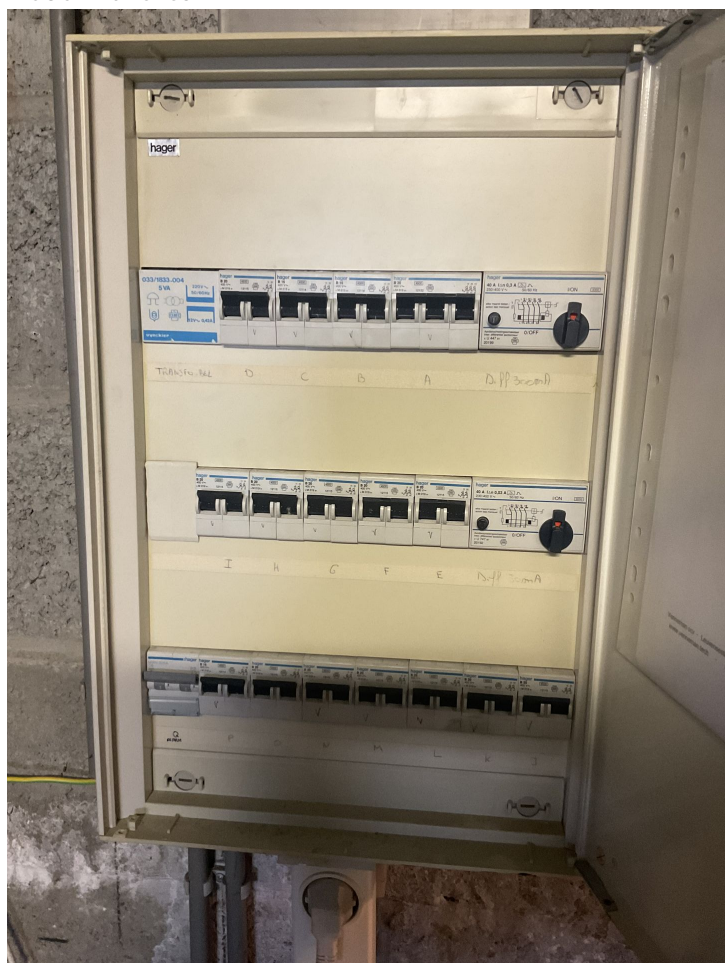


Tableau 1

Liste des remarques

Libellé	Référence
Pas d'infractions	RDE1
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5

Libellé	Photo
---------	-------