

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BW

STROOMLEVERANCIER: Electrad
Ref.: _____ Teller nr. 6 platen
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 42/054216-05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pierrestant, 47, 3080 Tervuren
EIGENAAR: Trappiers
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: Lambotte
Adres: Rue de Bety, 49
INSTALLATEUR: 452 Willem
Adres: _____
BTW of IK: 655 57488

Datum van het onderzoek: 16/12/05 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: _____

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R.-art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Electrad

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend: Type der lokalen: Wonen

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting B-X 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 6 in uit 40 A

Type van de aardelektrode: las-baren - pennen - horizontale geleider Schema: CT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 6,5 Ohm; RI tot > 6 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie verslaats en situatieschema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Gen. -

nota: vervalscheiding verlichtingsarmaturen niet geïsoleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

geplaatst op: _____
de aangestelde van de stroomvoorziening: _____
naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT ① De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/12/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TABLEAU COTE JARDIN (REZ)

- A. Salle de bain
- B. Lave vaisselle
- C. Machine à laver
- D. Séchoir
- E. Boiler
- F. Prise cuisine
- G. Four
- H. Taque
- I. Prise living
- J. Eclairage living
- K. Prise sallon
- L. Convecteur
- M. Convecteur
- N. Convecteur

BTV

16 DEC. 2005

DONNEAUX/40



INSTALLATEUR

LAMBOTTE S
RUE DU BATY 19
1457 WALHAIN

TVA 655/597/858

PROPRIETAIRE

TRAPPENIERS
BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

ADRESSE DE L'INSTALLATION



BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

B.T.V

BTV

16 DEC. 2005

DONNEAUX / 40

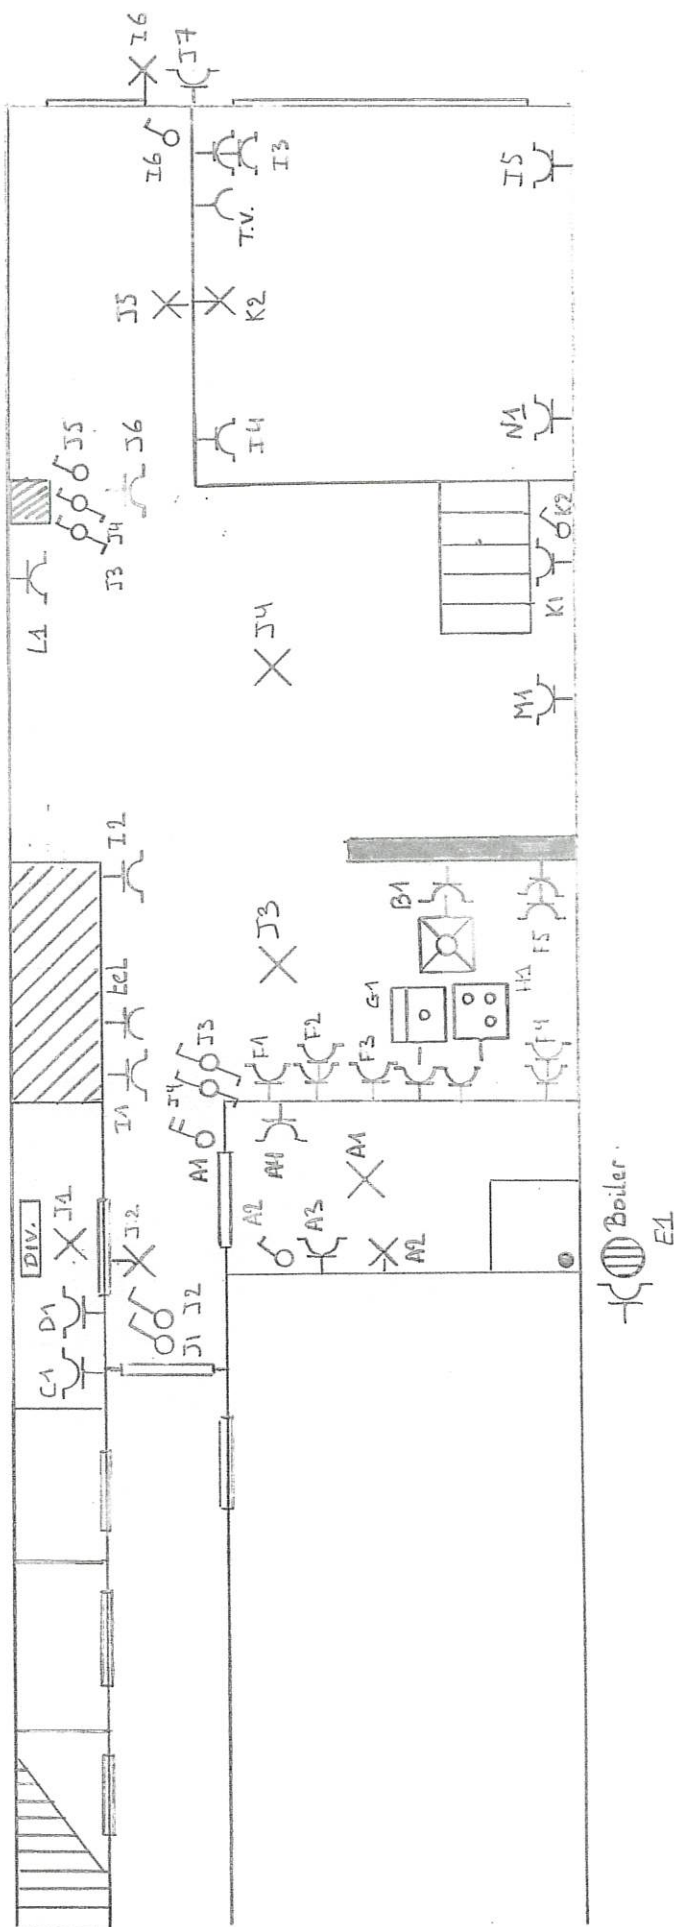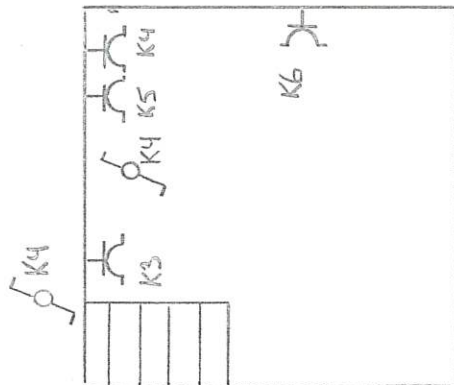

Reg coté jardin

LAMBOTTE S
RUE DU BATY 19
1457 WALHAIN
TVA 655/597/858


TRAPENIERS
BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

BTV

16 DEC. 2005

CGI NEAUX/40

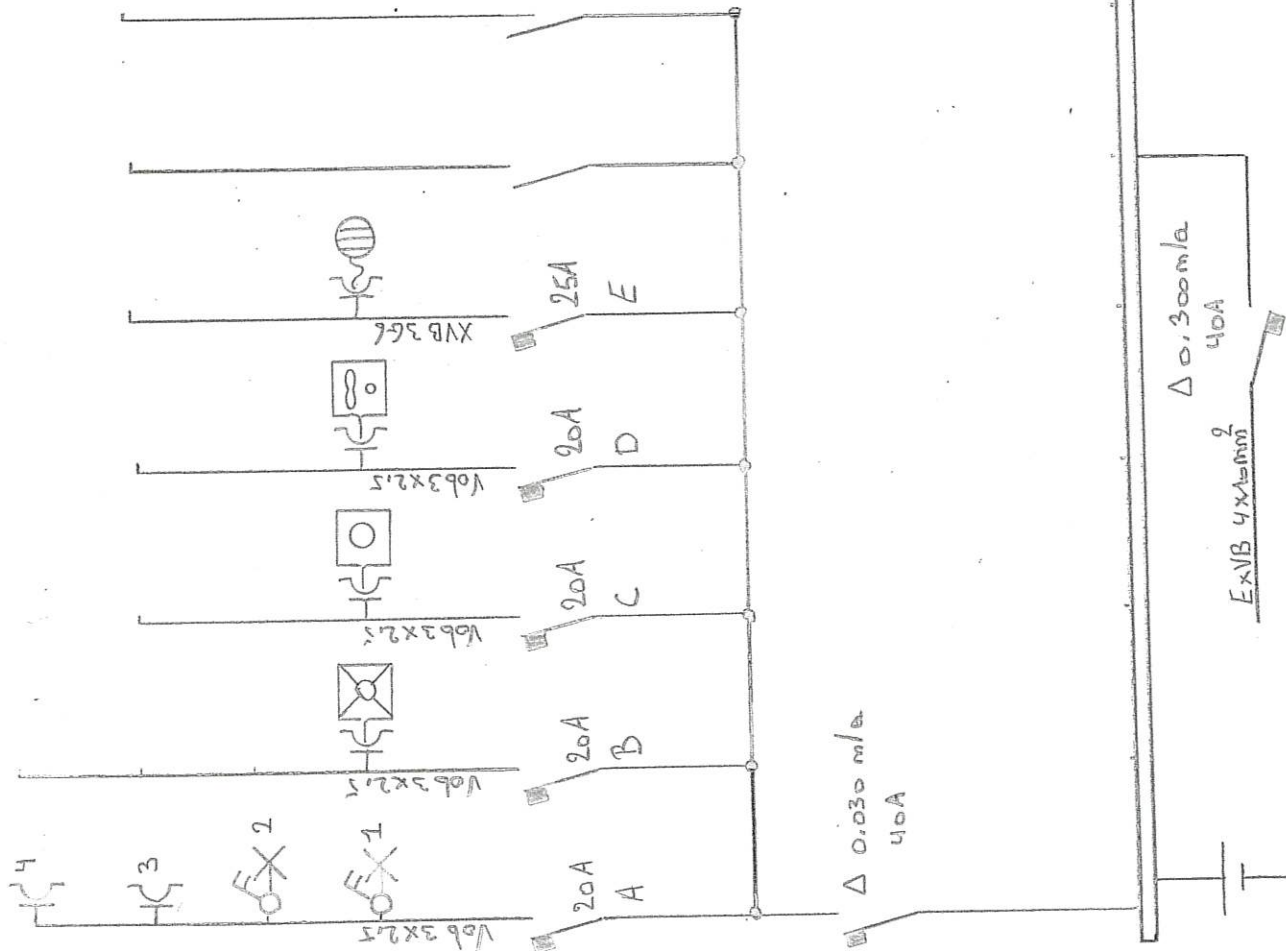

$\Delta\ 0.300\ m/a$
40A
EXVB 4x1.5mm²

INSTALLATEUR

LAMBOTTE S
RUE DU BATY 19
1457 WALHAIN

TVA 655/597/858

PROPRIETAIRE

TRAPPENIERS
BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

ADRESSE DE L'INSTALLATION

BROEKSTRAAT,17
3080 TERVUEREN

B.T.V

BTV

16 DEC. 2005

COULEUX/40

