

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire du réseau de distribution :

PBE

Nr teller :
N° comp :

log. te pleur

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 27/0690/1

EAN code:

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Warandestraat 17

1910 Kuyshut

Eigenaar
Propriétaire :

Adres : 10h
Adresse :

Installateur :

Ged. pleur

BTW / TVA : 0891-937-665

Datum van het onderzoek :

21/06/2010

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Ged. pleur

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 2x 10~L	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 4m	Isolatie : > 6 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 4 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
In (A)	Δ In (mA)	type									
400	300	A	shakel	A - 0	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
400	30	A	shakel	A - F	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ⊙	⊙	Contact direct : ⊙	⊙
		Contact indirect : ⊙	⊙

Aansluitingen : OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

ge
Niet uitgerust, lichte, verdund, y. v. y. pleur



Besluit / Conclusion

De installatie is ... conform met het AREI ...
L'installation est ... conforme au AREI ...
De algemene differentieel is uitgerust met een laatste met het toeken E.T.
L'interrupteur différentiel est équipé par un dernier portant l'insigne E.T.
Het installatiecertificaat is ingevuld en overeenkomstig de wetgeving op de veiligheid van de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont valides et sont conformes avec l'installation.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK	276bis HK	
274 AK	274 HK	
271 AK	271 HK	
276 AK	271 HK	

De installatie is ... conform met het AREI ...
L'installation est ... conforme au AREI ...
De algemene differentieel is uitgerust met een laatste met het toeken E.T.
L'interrupteur différentiel est équipé par un dernier portant l'insigne E.T.
Het installatiecertificaat is ingevuld en overeenkomstig de wetgeving op de veiligheid van de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont valides et sont conformes avec l'installation.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. c) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. d) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. e) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. f) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. g) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. h) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. i) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. j) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. k) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. l) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. m) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. n) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. o) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. p) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. q) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. r) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. s) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. t) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. u) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. v) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. w) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. x) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. y) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique. z) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique.

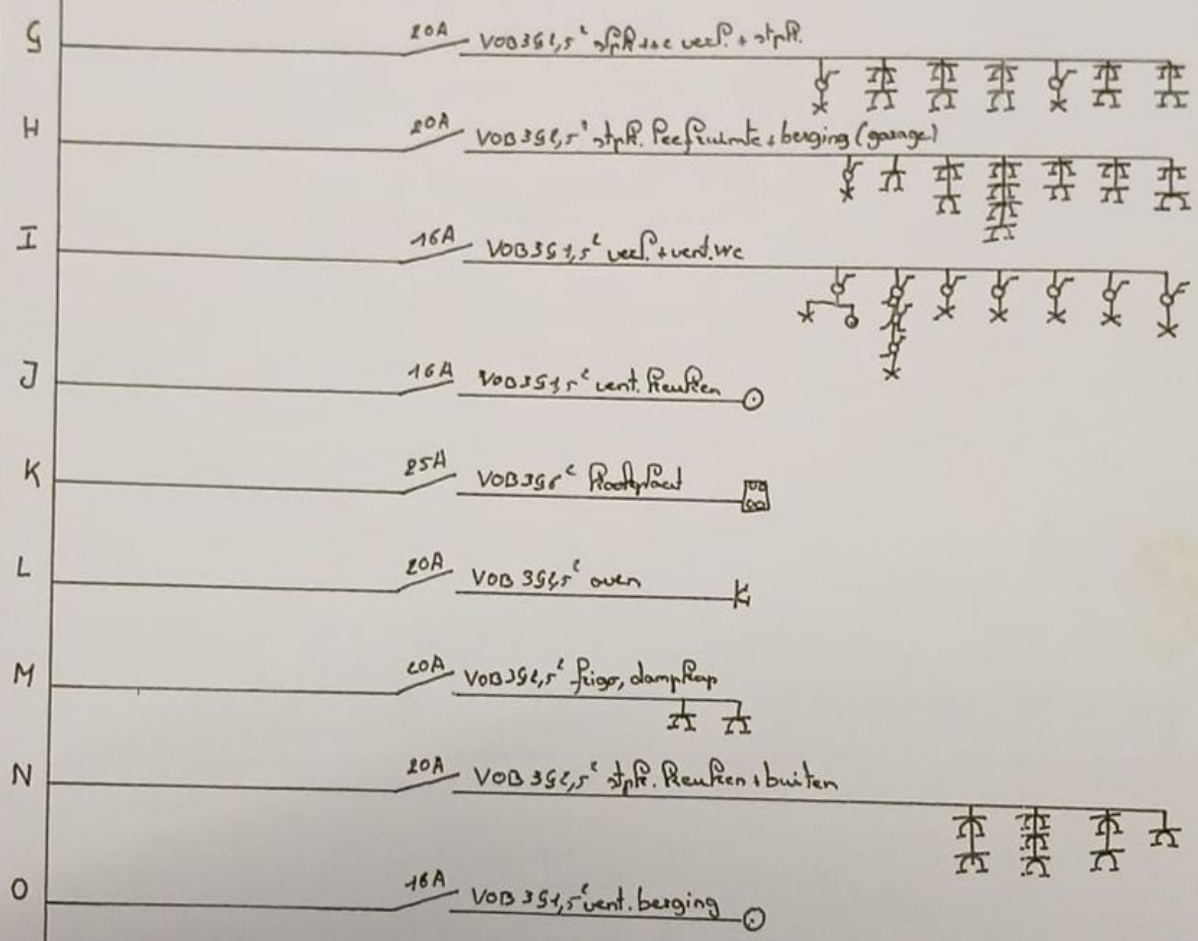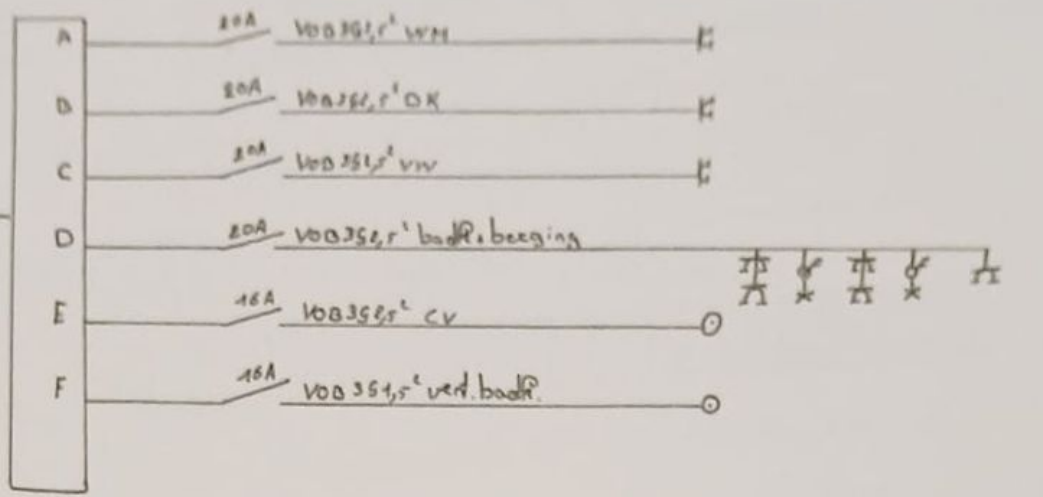

GERTELEK bvba
 NIEUWRODESEESTENWEG 33
 3200 AARSCHOT
 BTW 0891.937.665
 0495 77 17 71

APP. 7

GERTELEK bvba
NIEUWRODESESTEENWEG 33
3200 AARSCHOT
BTW 0891.937.665
TEL 0495 77 47 71

